

Huishoudelijke elektriciteits- ongevallen achter de meter

Jaaroverzicht 2024



Netbeheer
Nederland



Huishoudelijke elektriciteits- ongevallen achter de meter

Jaaroverzicht 2024

Netbeheer Nederland, vereniging van energienetbeheerders in Nederland

De vereniging Netbeheer Nederland is de belangenbehartiger van de landelijke en regionale elektriciteit- en gasnetbeheerders. Netbeheer Nederland is het aanspreekpunt voor netbeheerders aangelegenheden. De netbeheerders hebben twee hoofdtaken: zij faciliteren het functioneren van de markt en zij beheren de fysieke net-infrastructuur. Lid van deze vereniging zijn de wettelijk aangewezen landelijke en regionale netbeheerders voor elektriciteit en gas. Netbeheer Nederland organiseert het overleg met marktpartijen over aanpassingen van de marktfacilitering. Netbeheer Nederland doet namens de gezamenlijke netbeheerders voorstellen voor aanpassingen van de wettelijk verankerde codes voor onder meer de structuur van de nettarieven. Netbeheer Nederland stelt ook dealgemene voorwaarden op voor aansluiting en transport.

Colofon

Versie:	1.0
Kenmerk:	KR-2025-06017
Datum:	25 juni 2025
Opdrachtgever:	Laurens Baas, Netbeheer Nederland
Opgesteld door:	Patrick Bloot, Krado
Gecontroleerd door:	Walter Hulshorst, Krado
Vrijgegeven door:	Rik Luiten, Krado

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1 Inleiding	4
2 Elektriciteitsongevallen in 2024	5
2.1 Geregistreerde ongevallen	5
2.2 Oorzaak ongevallen	7
2.3 Getroffen apparaten en installaties	8
2.3.1 Accu/oplader	8
2.3.2 Meterkast	10
2.3.3 Magnetron/Oven	13
2.4 Ongevallen met letsel	14
3 Vergelijking 2020-2024	16
3.1 Aantal registraties	16
3.2 Apparaten en installaties	18
3.3 Ongevallen met letsel	20
4 Andere informatiebronnen	22
4.1 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)	22
4.2 Verzekeraars	23
4.3 Arbeidsinspectie / Arboplatform	23
4.4 Publieke informatie elektriciteitsongevallen	23
Bijlagen	24
Bijlage 1 Scope en begripsbepalingen	24
Bijlage 2 Werkwijze	26
Bijlage 3 Overzicht registraties 2024	28

Samenvatting


Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording van bewoners over de gevaren van het gebruik van elektriciteit, door het in beeld brengen van de elektriciteitsongevallen 'achter de meter'. Het gaat hierbij vooral om ongevallen in woningen. De gehanteerde definitie van een ongeval is: een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, ontstaan door een onveilige situatie of een onveilige handeling, (mede) veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik van elektriciteit, ten gevolge waarvan letsel en/of schade is ontstaan.

Dit rapport gaat in op ongevallen uit 2024 en bespreekt onder andere welke apparaten en installaties daarbij betrokken waren. Daarnaast worden eventuele trends over de afgelopen vijf jaar in kaart gebracht.

Voor dit rapport is gebruikgemaakt van een database die is gebaseerd op diverse mediabronnen. In 2024 zijn er in totaal 974 ongevallen geregistreerd. Dit is een stijging van ruim 26% ten opzichte van het jaar 2023. Bij 127 van deze ongevallen (16%) vielen slachtoffers. Dit resulteerde in 192 gewonden, onder wie zeven dodelijke slachtoffers.

De geregistreerde ongevallen zijn onder te verdelen in ongevallen waarbij een elektrisch apparaat of installatie betrokken was. Hieruit komt de volgende top 3 naar voren: accu's/opladers (22%), meterkasten (16%) en magnetrons/ovens (8%). Het jaaroverzicht van de Stichting Salvage bevestigt dit beeld. Het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) benadrukt bovendien de toenemende veiligheidsrisico's bij meterkasten en elektrisch aangedreven voertuigen.

In de afgelopen vijf jaar vonden gemiddeld de meeste ongevallen plaats met een accu/oplader, de meterkast en de magnetrons/ovens. Opvallend is dat de accu/oplader in 2023 en 2024 het vaakst bij een ongeval betrokken was, terwijl daarvoor de meterkast op de eerste plaats stond. Zie voor meer informatie onderstaande figuur.

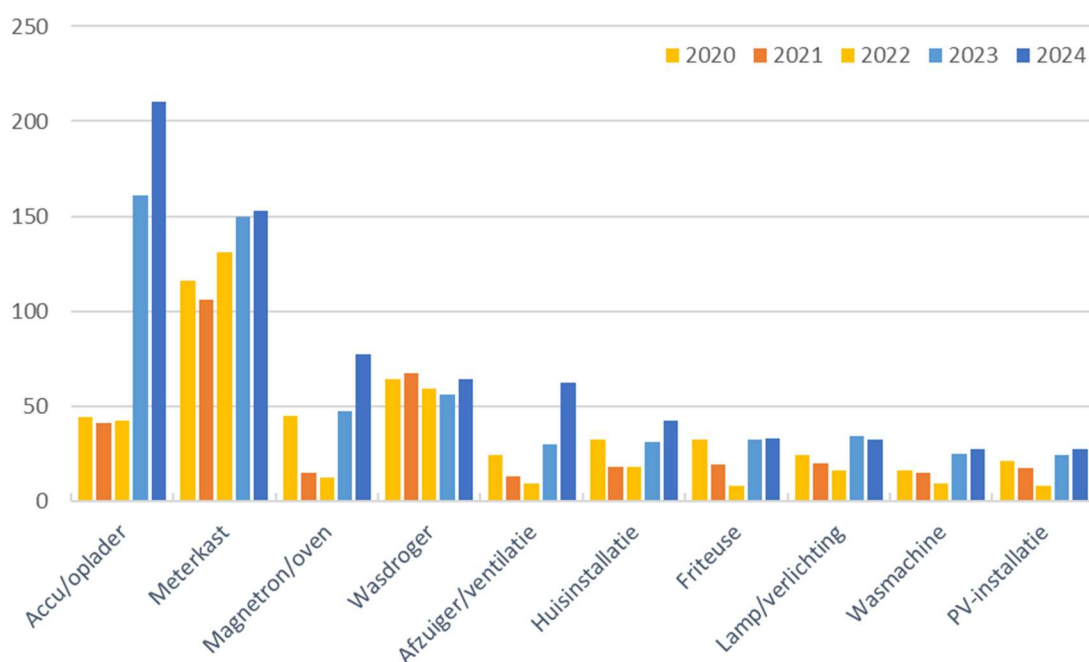

Figuur: top 10 van het aantal ongevallen per apparaat/installatie, 2020-2024

1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op het doel en de aanpak van de registratie. Het eindigt met een leeswijzer.

Doel

Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording van bewoners over de gevaren van het gebruik van elektriciteit, door het in beeld brengen van de risico's van elektriciteitsongevallen met elektrische apparatuur of installaties bij huishoudens. Welke apparaten en installaties zijn betrokken bij een elektriciteitsongeval achter de meter? Welke ongevallen brengen de veiligheid van bewoners het meest in het geding? En is er in de afgelopen jaren een trend waarneembaar? In dit rapport wordt antwoord gegeven op dit soort vragen.

Het rapport wordt door branchevereniging Netbeheer Nederland via hun website openbaar beschikbaar gesteld en onder de aandacht gebracht bij stakeholders. Het rapport draagt bij aan het veiligheidsbewustzijn van bewoners en stimuleert fabrikanten om de veiligheid van hun apparatuur of installaties te verbeteren. De antwoorden zijn gebaseerd op de analyse van een ongevallendatabase. Een overzicht van alle registraties uit 2024 is als bijlage aan dit rapport toegevoegd.

Aanpak

In Nederland is er geen verplichte registratie van elektriciteitsongevallen achter de meter. De ongevallen die in dit rapport zijn opgenomen, zijn gebaseerd op (lokale) kranten en nieuwswebsites. Daarnaast is onder andere gebruikgemaakt van de volgende bronnen ter vergelijking en aanvulling:

- Kiwa (afstemming van ongevallen in de meterkast die overlappen met gasongevallen)
- Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV, fatale woningbranden 2024 en diverse rapportages over brandrisico's)
- Verbond van Verzekeraars / Stichting Salvage (jaarrapportage 2024)
- DNE research (informatie over zonnepanelen)
- BOVAG (rapportage over de verkoop van elektrische fietsen)
- Arbeidsinspectie Nederland / Arboplatform (dodelijke ongevallen 2024)

Het voorliggende rapport moet als indicatief worden beschouwd, omdat niet alle elektriciteitsongevallen de gebruikte mediabronnen halen. Het geeft dus geen volledig beeld van alle opgetreden elektriciteitsongevallen. Opgemerkt wordt dat gegevens zoals de oorzaken, het aantal slachtoffers en de getroffen apparaten – indien beschikbaar - zijn overgenomen uit de geraadpleegde bronnen. Ze zijn niet gebaseerd op eigen ongevallenonderzoeken.

Leeswijzer

- *Hoofdstuk 2* bevat de resultaten over het jaar 2024.
- *Hoofdstuk 3* bevat een ongevallenanalyse over de afgelopen vijf jaar.
- *Hoofdstuk 4* beschrijft gerelateerde ongevallen uit de belangrijkste externe bronnen.

2 Elektriciteitsongevallen in 2024

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verzamelde elektriciteitsongevallen die in 2024 achter de meter hebben plaatsgevonden.

2.1 Geregistreerde ongevallen

In 2024 zijn er 974 elektriciteitsongevallen achter de meter geregistreerd. Zie *bijlage 3* voor een overzicht van alle registraties. Bij de registratie is onderscheid gemaakt tussen ongevallen in:

- gebouwen met een woonfunctie (permanente bewoning),
- gebouwen met een logiesfunctie (niet-permanente bewoning), en
- andere gebouwfuncties die niet geschikt zijn voor bewoning.


Deze onderverdeling is schematisch weergegeven in *figuur 2.1*.



Figuur 2.1: onderverdeling van registraties naar gebouwen


Kenmerkend voor gebouwen met een permanente bewoning is dat mensen er zowel langdurig als kortstondig aanwezig kunnen zijn. Voor niet-permanente woningen is typerend dat mensen er slechts tijdelijk verblijven (enkele dagen tot weken). De categorie overige bevat gebouwen die niet bedoeld zijn voor bewoning. Hier verblijven mensen meestal hooguit enkele uren per dag; denk aan kantoorpanden en winkels.

Figuur 2.2 toont de verdeling van de ongevallen over de verschillende gebouwtypen. In 2024 vond 57% van de ongevallen plaats in gebouwen met permanente bewoning. Dit zijn woningen (44%), appartementen/flats (10%) en permanent bewoonde zorginstellingen zoals zorg- en verpleeghuizen (3%). Daarnaast vond ruim 1% van de ongevallen plaats in gebouwen met niet-permanente bewoning zoals hotels, tijdelijke woningen en tijdelijk bewoonde zorginstellingen zoals ziekenhuizen. De overige 42% van de ongevallen vond plaats in overige gebouwen.

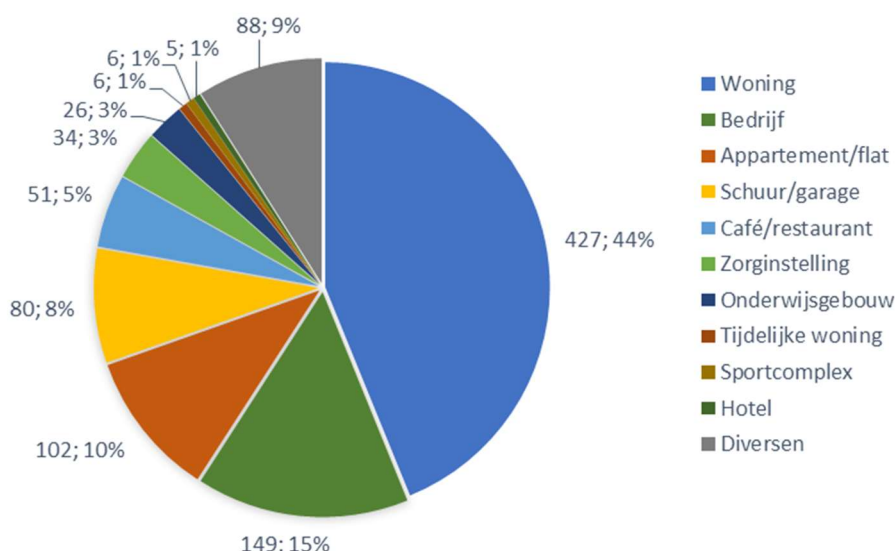

Figuur 2.2: geregistreerde objecten, 2024

In *figuur 2.3* wordt het aantal ongevallen per maand weergegeven. Gedurende het jaar is het beeld redelijk constant: het aantal ongevallen ligt tussen de 62 en 90 per maand. Uitzondering is de maand mei, waarin 126 ongevallen zijn gerapporteerd. Van deze ongevallen waren er 17 het gevolg van blikseminslag.

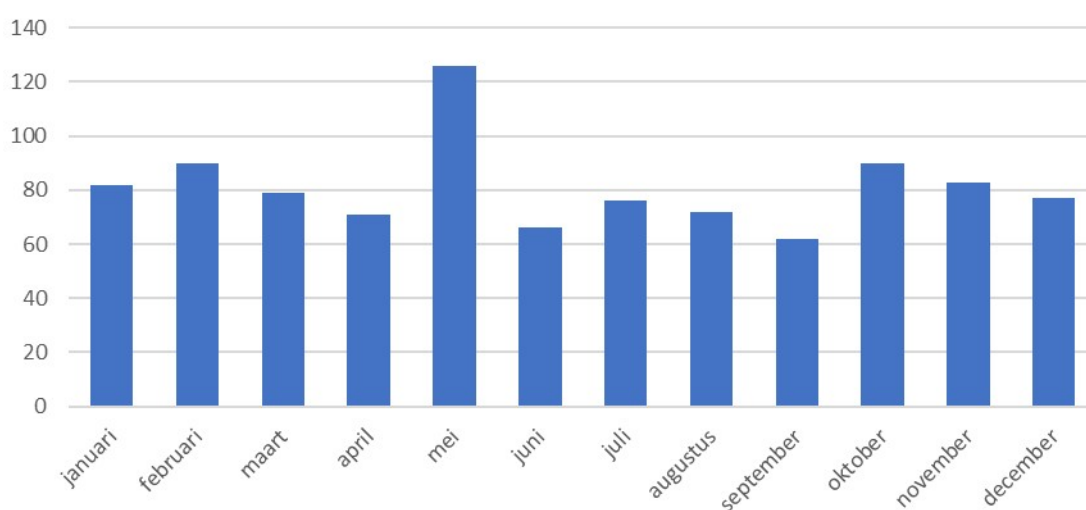

Figuur 2.3: aantal ongevallen per maand, 2024

Voor de registratie van het dagdeel waarin ongevallen plaatsvinden zijn er vier dagdelen benoemd, elke met een duur van zes uur:

- Ochtend: van 06.00 tot 12.00 uur
- Middag: van 12.00 tot 18.00 uur
- Avond: van 18.00 tot 00.00
- Nacht: van 00.00 tot 06.00 uur

Voor de registratie over 2024 geldt dat 21% van de ongevallen in de ochtend heeft plaatsgevonden. In de middag stijgt het aantal ongevallen naar meer dan 38%, waarna het aantal ongevallen 's avonds vervolgens afneemt naar 32%. Het aantal ongevallen in de nacht bedraagt 10%.


2.2 Oorzaak ongevallen

De (vermoedelijke) oorzaak van een ongeval is helaas niet altijd te herleiden uit de mediabronnen. Deze paragraaf gaat in op de ongevallen waarvan de oorzaak wél bekend was.

Naast ongevallen met een oorzaak van fysieke aard, vinden er ook ongevallen met elektrische apparaten plaats waarbij menselijk handelen de directe aanleiding vormt. Dit betreft bijvoorbeeld situaties waarin men zich niet (meer) bewust is van voedsel dat in de oven of magnetron wordt bereid. In 2024 zijn 78 ongevallen door menselijk handelen geregistreerd. Van deze 78 zijn er 65 gerelateerd aan het gebruik van elektrische keukenapparatuur. Nadere analyse van deze ongevallen laat zien dat ze met name plaatsvinden in zorgwoningen, studentenwoningen en eenpersoonshuishoudens.

Van de geregistreerde ongevallen is bij 39% de (vermoedelijke) oorzaak vastgesteld. Dit zijn 375 ongevallen. De verdeling van deze oorzaken is weergegeven in *figuur 2.4*. Uit de figuur blijkt dat:

- 205 ongevallen het gevolg waren van kortsluiting (13%) of vermoedelijke kortsluiting (8%);
- Met 78 ongevallen (8%) staat menselijk handelen op de derde plek;
- Overige oorzaken zoals oververhitting, overbelasting en blikseminslag komen ieder in minder dan 5% van de gevallen voor.

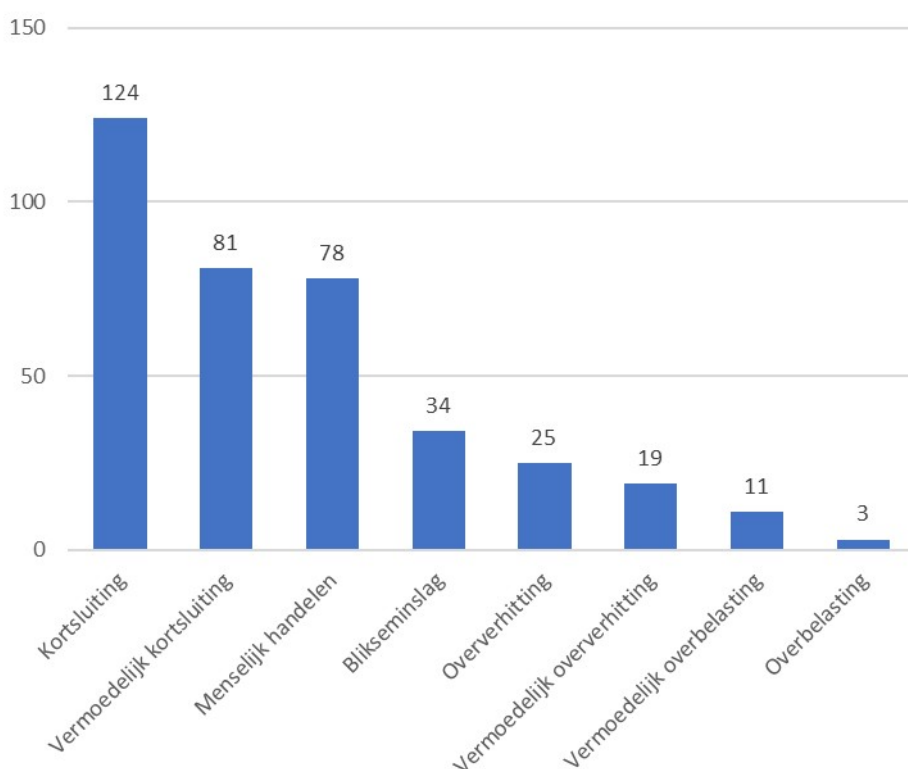


Figuur 2.4: Bekende oorzaken van ongevallen, 2024

2.3 Getroffen apparaten en installaties

De 974 geregistreerde ongevallen zijn onder te verdelen in ongevallen waarbij een elektrische installatie of een elektrisch apparaat bij betrokken was. Bij 589 ongevallen (60%) is vastgesteld dat het om een elektrisch apparaat ging. In 326 gevallen (33%) betrof het een elektrische installatie. Bij 59 ongevallen (7%) is het niet bekend of het om welk elektrisch apparaat of een installatie ging.

Figuur 2.5 geeft de meest voorkomende apparaten en installaties weer die geregistreerd zijn. Hieruit komt de volgende top 5 naar voren:

1. Accu/oplader: 210 ongevallen (22%)
2. Meterkast: 153 ongevallen (16%)
3. Magnetron/oven: 77 ongevallen (8%)
4. Wasdroger: 64 ongevallen (7%)
5. Afzuiger/ventilatie: 62 ongevallen (6%)

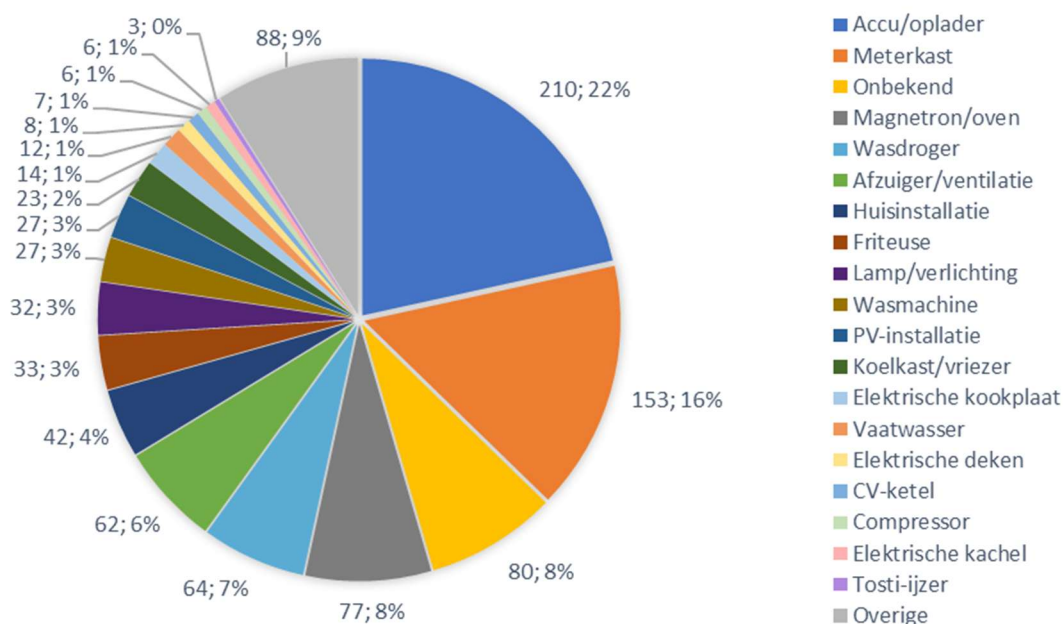


Figuur 2.5: getroffen apparaten en installaties, 2024

In de volgende paragrafen worden de eerste drie nader toegelicht.

2.3.1 Accu/oplader

Accu's en opladers zijn in 2024 het vaakst betrokken bij elektriciteitsongevallen: 210 incidenten, oftewel 22% van het totaal. Een nadere analyse toont aan dat een groot deel van deze incidenten (43%) verband houdt met het opladen van accu's. Dit is deels te verklaren door het sterk stijgende gebruik van elektrische fietsen in Nederland. Volgens cijfers van de RAI en BOVAG worden er momenteel meer dan 400.000 elektrische fietsen per jaar verkocht – een aantal dat in het afgelopen decennium flink is gestegen, maar de laatste jaren een dalende trend heeft.

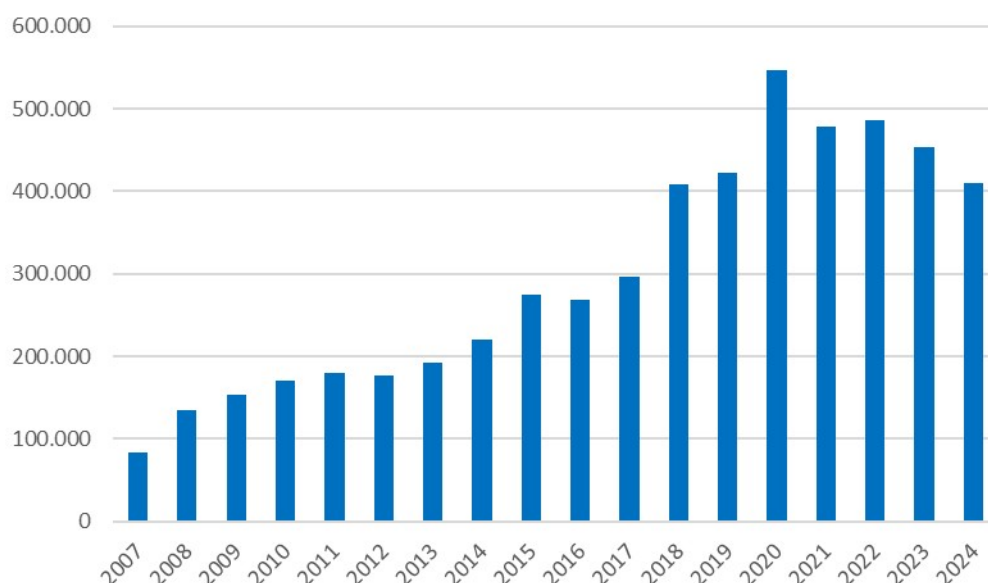

Figuur 2.6: aantal verkochte elektrische fietsen, 2007-2024

In totaal zijn er 196 ongevallen met accu's geregistreerd. Vermoedelijk ging het in de meeste gevallen om lithium-ion accu's. Bij 135 van deze ongevallen is vastgelegd of de accu op het moment van het ongeval werd opgeladen. Dit bleek bij 60% het geval te zijn. Bij de resterende 40% gebeurde het ongeval spontaan óf terwijl het apparaat in gebruik was. Bij 47 ongevallen is niet vermeld of de accu tijdens het ongeval werd opgeladen.

Daarnaast zijn in 2024 er 28 ongevallen met elektrische voertuigen geregistreerd waarbij brand is ontstaan. Incidenten waarbij brandstichting de vermoedelijke oorzaak was, zijn hiervan uitgesloten. Bij 21 van deze registraties is vastgesteld dat het voertuig op het moment van de brand werd opgeladen via een laadpaal.

Diverse instanties, zoals de brandweer (www.brandweer.nl) en het Verbond van Verzekeraars (www.verzekering.nl), geven adviezen over het veilig omgaan met accu's en opladers. De belangrijkste zijn:

- Laad een accu of apparaat overdag op, zodat je er toezicht op kunt houden.
- Houd de laadplek vrij van brandbare materialen en hang er een rookmelder op.
- Accu vol? Stop met laden en verwijder de oplader uit het stopcontact. Een oververhitte accu of aangesloten oplader kan brand veroorzaken.
- Gebruik de originele lader en gebruik opladers en kabels die in goede staat zijn.
- Laat accu en bedrading van e-bike, e-step of scooter regelmatig controleren door een dealer of specialist. Zeker na een val of ongeluk.

Met betrekking tot het gebruik van accu's en (thuis)batterijen wordt onder andere het volgende aanbevolen:

- Sla batterijen op in een aparte ruimte.
- Zorg voor klimaatbeheersing en ventilatie.
- Bescherm de risicobron tegen brand vanuit de omgeving, bijvoorbeeld met een brandkast.
- Laat de installatie periodiek keuren door een erkend installateur.

2.3.2 Meterkast

In 2024 zijn 153 ongevallen (16%) geregistreerd in de meterkast van een woning. Niet elk ongeval hoeft echter direct verband te houden met elektriciteit. In de meterkast zit vaak ook de aansluiting van gas, water en/of telecom. Ongevallen in meterkasten die niet zijn te koppelen aan het gebruik van elektriciteit – en bijvoorbeeld wél aan de gasinstallatie – zijn niet opgenomen in dit rapport.

Een belangrijk deel van de elektriciteitsongevallen in de meterkast heeft te maken met kortsluiting, veelal veroorzaakt door overbelasting. Overbelasting betekent dat er te veel stroom wordt gevraagd, doordat er teveel elektrische apparaten gelijktijdig aanstaan. Dat gebeurt met name bij apparatuur met een groot vermogen, zoals een wasmachine, wasdroger, vaatwasser of elektrische kachel. Ook teruglevering van stroom via zonnepanelen kan bijdragen aan overbelasting.

Overbelasting kan leiden tot brand, doordat de elektriciteitsdraden te warm worden. Om dit te voorkomen onderbreekt een beveiliging in de meterkast de stroomtoevoer, maar het komt voor dat die beveiliging niet goed functioneert. Diverse websites kunnen worden geraadpleegd om de veiligheid van de meterkast te verbeteren:


- Fabrikant van meterkast ABB geeft inzicht in veilige meterkast op www.meterkastcheck.nl.
- Interpolis (verzekering) geeft in 5 stappen aan hoe je kortsluiting en elektriciteitsschade in huis voorkomt op <https://www.interpolis.nl/magazine/wonen/zo-verklein-je-de-kans-op-kortsluiting-en-elektriciteitsschade-in-huis>.
- Energieveilig (www.energieveilig.nl/meterkast) geeft namens de gezamenlijke netbeheerders een overzicht voor een veilige meterkast.
- Het NIPV (<https://nipv.nl/>) beschrijft in haar rapport "Veiligheidsrisico's in de meterkast als gevolg van de installatie van energiesystemen in woningen" dat de risico's groter zijn in bestaande woningen dan in nieuwbouw. Uit interviews met installateurs blijkt dat verhoogde brandrisico's vaak ontstaan door:
 - Onjuiste faseverdeling
 - Onjuiste bekabeling (verkeerde diameter of bekabeling te dicht op elkaar)
 - Aardlekschakelaars niet juist afgestemd
 - Zekeringen met verkeerde waarden
 - Slechte contacten/aansluitingen
 - Te weinig vrije ruimte voor ventilatie

De belangrijkste maatregelen om ongevallen te voorkomen zijn:

- Controleer in de meterkast of uw installatie verschillende groepen heeft. Door apparatuur op verschillende groepen aan te sluiten, is de belasting lager dan wanneer alles op één groep is aangesloten.
- Sluit niet meer dan 3600 Watt aan per groep. Op het typeplaatje van de apparatuur of in de gebruiksaanwijzing is op te zoeken hoeveel Watt een toestel vraagt.
- Sluit een wasmachine en wasdroger beide aan op een eigen groep of gebruik een keuze schakelaar indien ze samen toch op één groep zitten.
- Voor apparaten die veel stroom gebruiken is een aparte groep nodig. Denk hierbij aan wasmachine, wasdrogers, inductiekookplaten, ovens of magnetrons.
- Gebruik zo min mogelijk verdeelstekkers. Anders kan het gebeuren dat een gebruiker meer aansluit dan het vermogen waarmee rekening is gehouden bij het ontwerp van de elektrische installatie. Sluit apparaten waar mogelijk direct op het stopcontact aan.

In 2024 telde Nederland volgens het CBS bijna 8,3 miljoen woningen. Gedurende dat jaar zijn er ongeveer 82.000 nieuwbouwwoningen bijgekomen. In *figuur 2.7* is het aantal ongevallen in de meterkast weergegeven, verdeeld naar bouwjaar van de woning waarin het ongeval plaatsvond.

Alleen incidenten in woningen waarvan het bouwjaar bekend was, zijn hierin meegenomen. In dezelfde figuur is ook het aantal woningen in Nederland per bouwjaarcategorie weergegeven (bron: CBS). Door dit aantal woningen te vergelijken met het aantal ongevallen wordt inzicht verkregen in het aantal ongevallen per woning per bouwjaarcategorie.

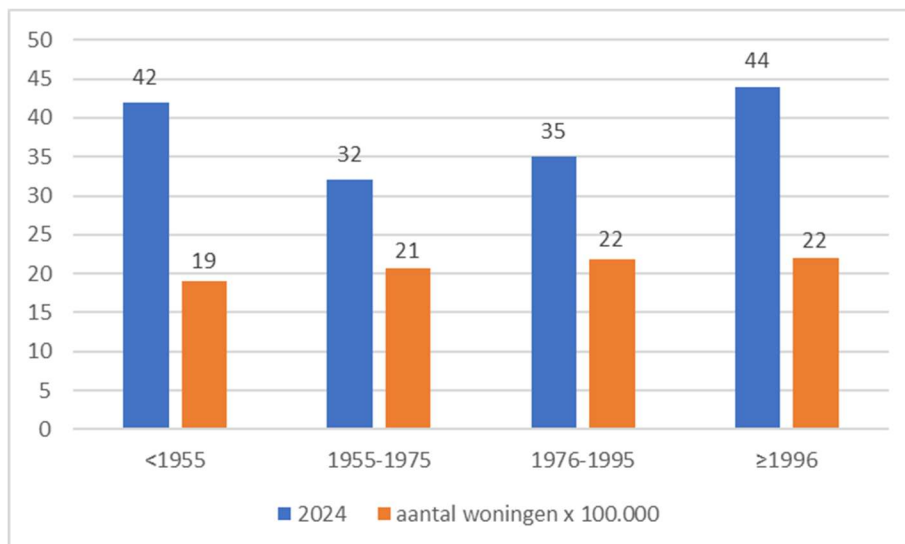

Figuur 2.7: aantal ongevallen in de meterkast en aantal woningen naar bouwjaar, 2024

Opgemerkt wordt dat de meterkast pas vanaf 1963 verplicht is gesteld. Het kan daarom voorkomen dat met name oudere woningen geen meterkast hebben, waardoor een ongeval niet wordt geregistreerd als 'meterkastongeval'. In *figuur 2.8* zijn twee foto's te zien van een huis zonder meterkast in het Statenkwartier in Den Haag.



Figuur 2.8: voorbeeld van oude huizen zonder meterkast (bron: Techniek Nederland)

Vergeleken met 20 jaar geleden is er veel veranderd in de meterruimte. Er zijn meer componenten toegevoegd voor beveiliging, domotica en ICT-technieken. Daarnaast vraagt de energietransitie om een versnelde elektrificatie van huishoudens. Door de opkomst van laadpalen voor elektrische voertuigen en (hybride) warmtepompen wijzigt de gelijktijdigheidsfactor en neemt het benodigde transportvermogen toe. Waar woningen vroeger vaak werden voorzien van een 1x25A aansluiting, is tegenwoordig 1x40A het minimum. Bij huishoudens die, naast standaardapparaten, ook zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische auto aansluiten kan het gebruik meer bedragen dan 9200W. In dat geval is een 3-faseaansluiting van 3x25A of 3x35A noodzakelijk. Aandachtspunt hierbij is dat een hoger vermogen niet alleen gevolgen heeft voor de stroombeveiliging, maar dat ook de temperatuur in de meterkast zal toenemen. Als gevolg van deze ontwikkelingen denken installateurs momenteel na over een nieuwe, veiligere inrichting van de meterkast.

2.3.3 Magnetron/Oven

Met 77 ongevallen (8%) is de magnetron/oven in 2024 nieuw in de top 3. Ook in voorgaande jaren kwam deze categorie al relatief vaak voor, met 45 ongevallen in 2020 en 47 ongevallen in 2023.

In 39 incidenten (51%) kon het ongeval direct worden toegeschreven aan menselijk handelen. In 25 gevallen (33%) ging het uitsluitend om rookontwikkeling, zonder dat er daadwerkelijk brand is ontstaan. In deze situaties werd uit voorzorg de brandweer ingeschakeld. De meest voorkomende oorzaak is dat voedsel te lang in de oven of magnetron wordt gelaten waardoor oververhitting of brand ontstaat. Dit gebeurt met name wanneer gebruikers worden afgeleid, in slaap vallen of de woning verlaten tijdens het opwarmen of bereiden van voedsel.


Hoewel deze apparaten veilig zijn bij correct gebruik, blijkt dat menselijke fouten grote gevolgen kunnen hebben. Van de 78 ongevallen met als oorzaak 'menselijk handelen', hadden er 39 (50%) betrekking op het gebruik van een magnetron of oven.

De brandweer geeft op haar website als tip om geen spullen in de magnetron te verwarmen of te drogen. Let ook op de bereidingstijd van voedsel. Als de magnetron is ingesteld op enkele minuten daar waar het enkele seconden moet zijn, kan brand ontstaan.

2.4 Ongevallen met letsel

Bij 842 van de 974 ongevallen (86%) is in 2024 geen letsel gerapporteerd. Bij 132 ongevallen (14%) is wél letsel gerapporteerd. Van deze 132 ongevallen vond bij 43 ongevallen (33%) een ziekenhuisbezoek plaats. In totaal zijn 69 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het vaakst voorkomende letsel was rookinhalatie: bij 97 ongevallen (73%) raakten 156 personen hierdoor gewond. Brandwonden kwamen voor bij 6 ongevallen (5%), waarbij 6 personen getroffen werden. Bij 6 ongevallen is minstens één dode te betreuren. Bij 26 ongevallen (20%) is de aard van het letsel onbekend, omdat er alleen is aangegeven dat er sprake was van een 'gewonde'.


Het merendeel van de ongevallen met letsel (101 van de 132) vond plaats in objecten met een permanente woonfunctie. Hierbij liepen 159 personen letsel op. In objecten met een niet-permanente woonfunctie is één ongeval met letsel opgetreden, met één slachtoffer. Daarnaast vonden 30 ongevallen met letsel plaats in overige gebouwen, met in totaal 43 gewonden. In totaal liepen in 2024 203 mensen letsel op, waarvan 7 overleden. *Figuur 2.9* toont het aantal ongevallen en getroffen personen naar type letsel.

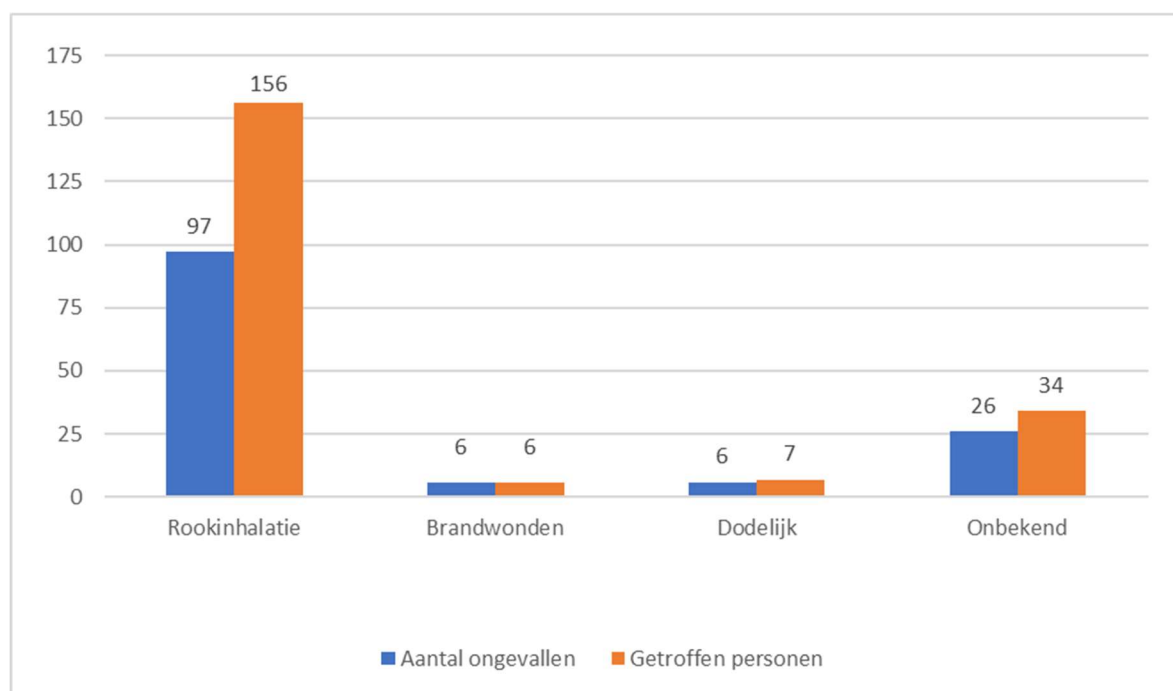

Figuur 2.9: aantal ongevallen en getroffen personen, 2024


In 2024 zijn er 7 dodelijke slachtoffers geregistreerd. Vijf van deze slachtoffers kwamen om het leven door brand, of als gevolg van hun brandwonden. Twee slachtoffers kwamen om door elektrocutie.

Letsel is vooral ontstaan bij ongevallen met accu's/opladers, meterkasten, magnetrons/ovens, wasdrogers en afzuig- en ventilatiesystemen. *Figuur 2.10* toont hoe de 132 ongevallen, waarbij letsel is opgetreden, zijn verdeeld over de betrokken apparaten.

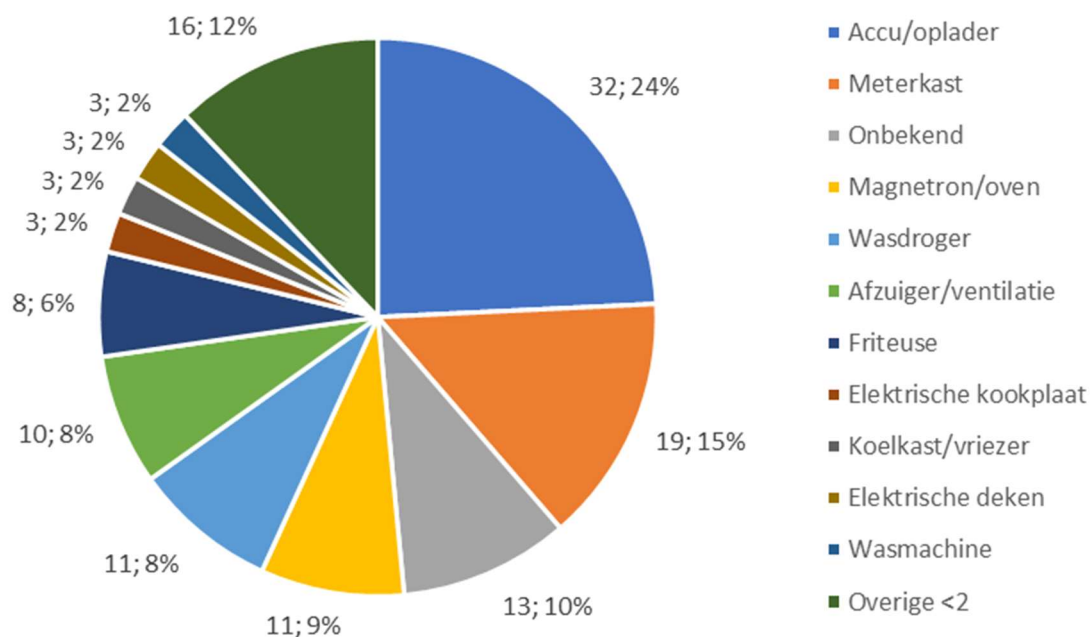

Figuur 2.10: Aantal ongevallen met letsel naar betrokken apparaten/installaties, 2024

Het aantal slachtoffers per apparaat verschilt; sommige apparaten veroorzaken meer slachtoffers dan andere. *Figuur 2.11* toont het aantal slachtoffers dat per apparaat is gevallen, 203 in totaal.

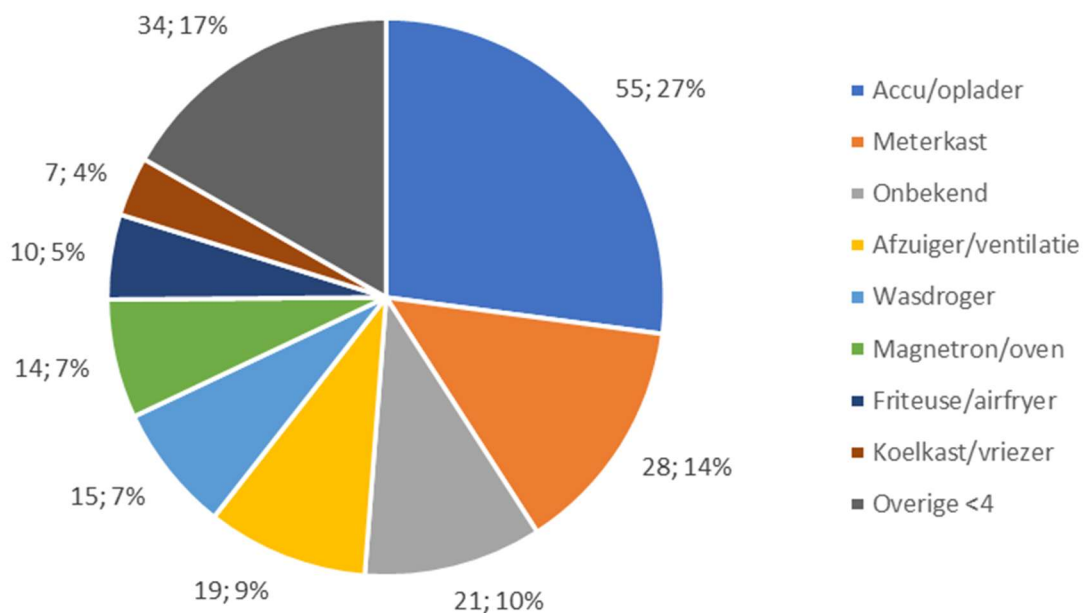

Figuur 2.11: Aantal slachtoffers naar betrokken apparaten/installaties, 2024

3 Vergelijking 2020-2024

In dit hoofdstuk worden de elektriciteitsongevallen van 2024 achter de meter vergeleken met die uit de voorgaande vijf jaar. Opvallende verschillen of trends worden getoond en besproken.

3.1 Aantal registraties

Tabel 3.1 laat zien dat het aantal registraties in 2024 is gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Vergeleken met het vijfjarig gemiddelde van 649 registraties is er in 2024 een toename van 50%.


In 2024 zijn er in totaal 974 registraties opgenomen in de database die te herleiden zijn aan elektriciteitsongevallen achter de meter. Hoewel een duidelijke verklaring voor deze stijging ontbreekt, lijken twee factoren van invloed:

- De toename van ongevallen met accu's en opladers.
- De registratie van incidenten met menselijk handelen als oorzaak, een categorie die vanaf 2023 is toegevoegd.

Registraties	2020	2021	2022	2023	2024	Vijfjarig gemiddelde
Totaal	613	469	420	770	974	649


Tabel 3.1: aantal registraties, 2020-2024

Er is geen eenduidig patroon waarneembaar als wordt gekeken naar het aantal registraties per maand over de afgelopen 5 jaar. De verdeling van incidenten is redelijk stabiel door het jaar heen, zie *figuur 3.1*.

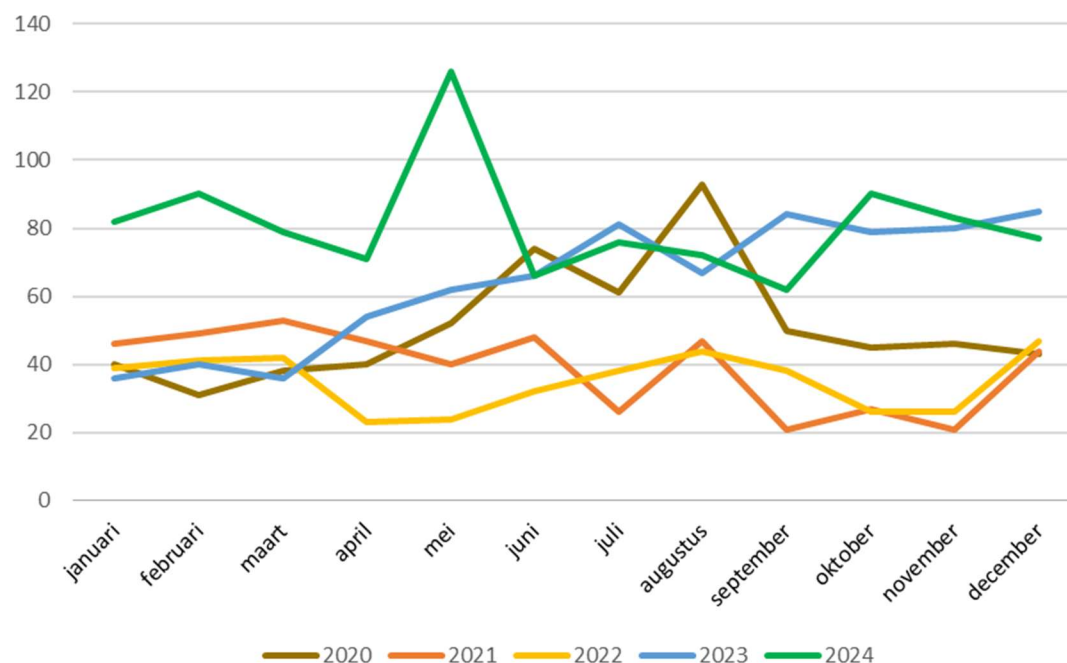


Figuur 3.1: aantal registraties per maand, 2020-2024

Figuur 3.2 toont de verdeling van ongevallen per objecttype (gebouw) over de periode 2020-2024. Hieruit blijkt dat elk jaar circa 44% van de ongevallen plaatsvindt in woningen. Het toenemende aantal registraties leidt ook tot een stijging bij de meeste objectcategorieën. Alleen het aantal incidenten in schuren/garages neemt in 2024 iets af ten opzicht van 2023.

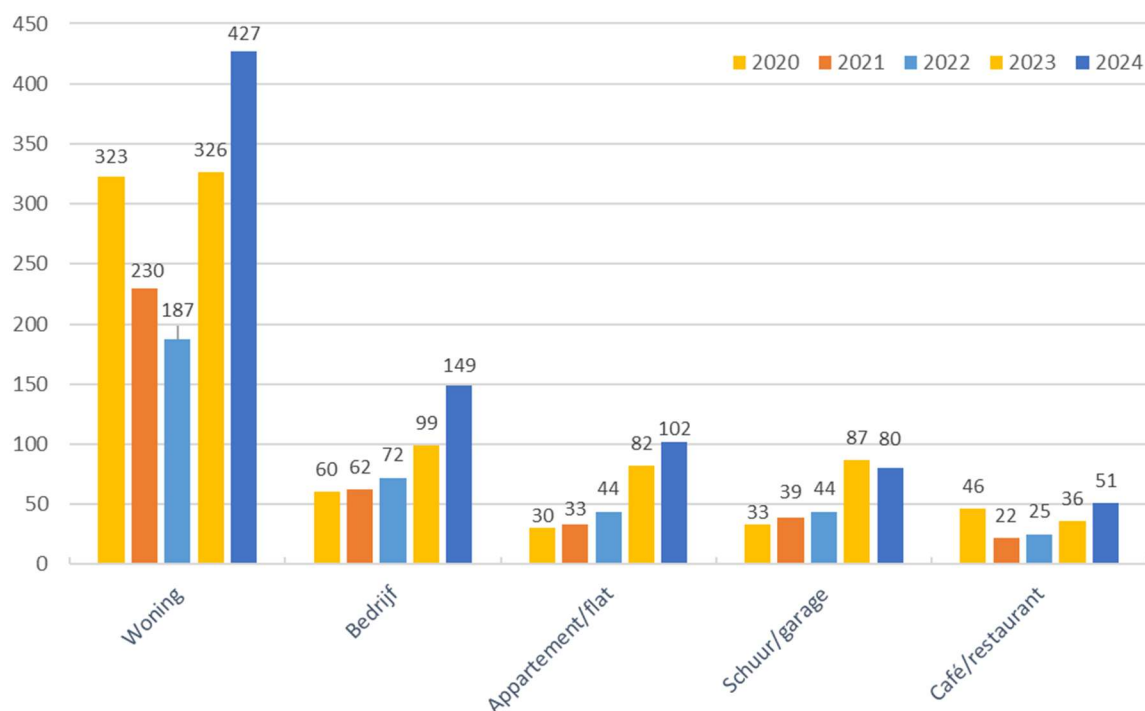

Figuur 3.2: top 5 getroffen objecten, 2020-2024

Helaas is de oorzaak van een ongeval niet altijd eenduidig te herleiden uit de mediabronnen. De auteur van het onderliggende nieuwsartikel is geen deskundige en daarnaast is op het moment van schrijven vaak (nog) niet bekend wat de oorzaak van een ongeval is geweest. Ook hulpdiensten die voor de nieuwsartikelen geïnterviewd worden, doen vaak geen uitspraken voordat er een onderzoek heeft plaatsgevonden. Van circa 38% van de ongevallen is wel een oorzaak aangegeven. In *figuur 3.3* is een verdeling van deze oorzaken weergegeven. Over alle jaren blijft (vermoedelijke) kortsluiting de meest genoemde oorzaak bij ongevallen waarbij de oorzaak bekend is.

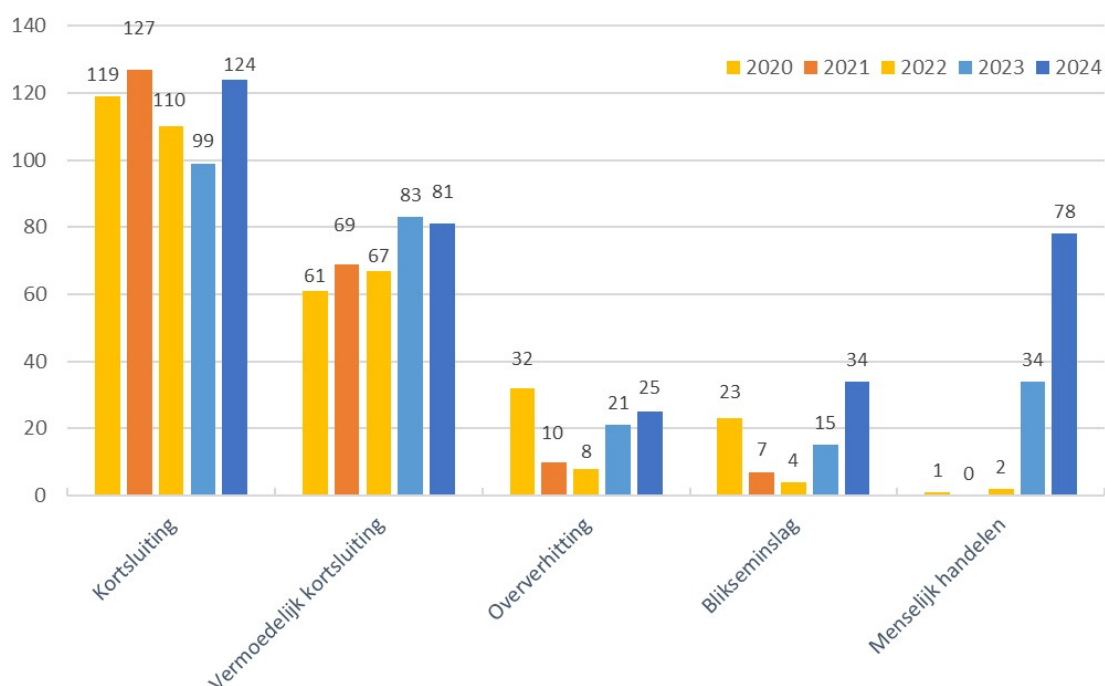


Figuur 3.3: top 5 oorzaken ongevallen exclusief oorzaak Onbekend, 2020-2024.

3.2 Apparaten en installaties

In *figuur 3.4* is de top 10 weergegeven van het aantal ongevallen per apparaat/installatie over de periode 2020-2024. Net als bij het totaal aantal ongevallen (zie *tabel 3.1*) is er bij de meeste apparaten en installaties spraken van een toename in het aantal incidenten.

Voor alle jaren geldt dat accu's en opladers, meterkasten en wasdrogers het vaakst betrokken zijn bij een ongeval. Het aantal ongevallen met accu's en opladers is in 2024 toegenomen ten opzichte van de jaren ervoor. Het aantal ongevallen met een magnetron of oven ligt de laatste twee jaar aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. Voor de wasdroger is het aantal incidenten in 2024 nagenoeg gelijk gebleven, ondanks de stijging in het totale aantal registraties. Voor een nadere beschouwing van deze drie objecten wordt verwezen naar paragrafen 2.3.1 tot en met 2.3.3.

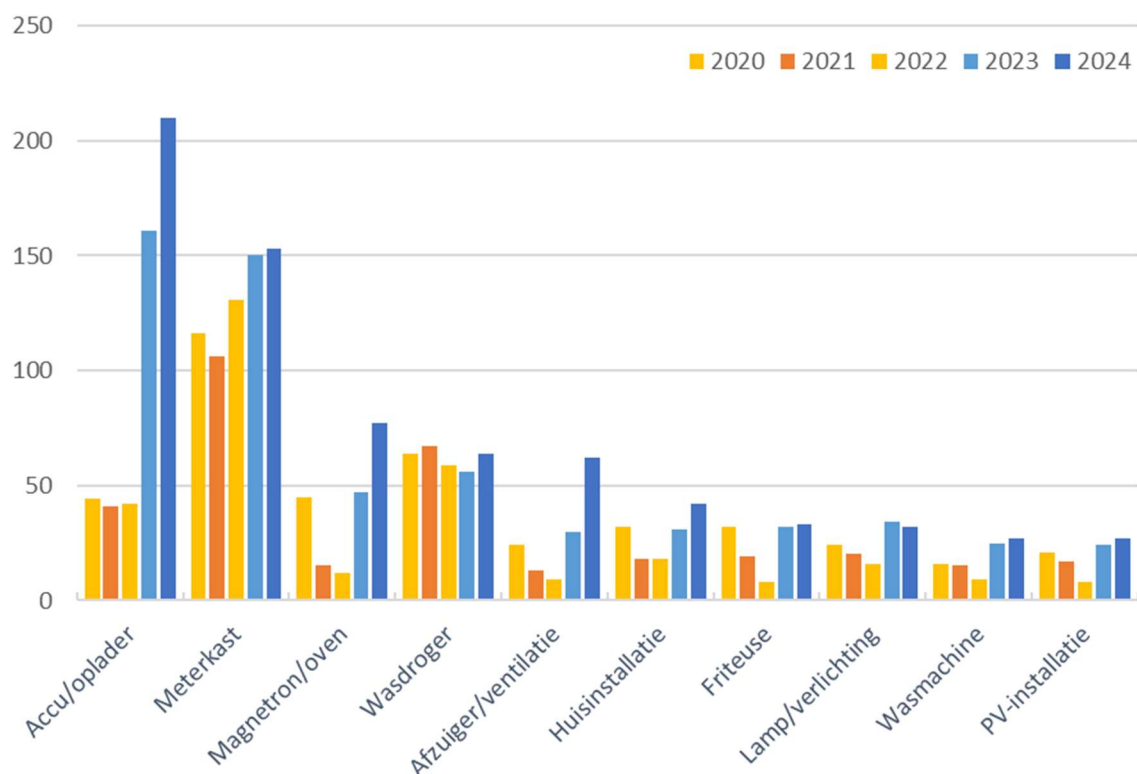

Figuur 3.4: top 10 van het aantal ongevallen per apparaat/installatie, 2020-2024

Toename aantal zonnepanelen

Als gevolg van de energietransitie neemt het aantal geïnstalleerde zonnepanelen in Nederland de laatste jaren fors toe. Deze ontwikkeling zou kunnen bijdragen aan een toename in het aantal elektriciteitsongevallen waarbij zonnepanelen betrokken zijn. Tabel 3.2 toont de groei in het jaarlijks geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen over de periode 2020- 2024.

Jaartal	Nieuw geïnstalleerd vermogen (MWp)	Totaal geïnstalleerd vermogen (MWp)
2020	3.885	11.110
2021	3.770	14.880
2022	4.700	19.580
2023	4.820	24.400
2024	3.400	27.800

Tabel 3.2: geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in Nederland, 2020-2024 (bron: DNE research)


In totaal is in 2024 3,4 GWp aan nieuw vermogen geïnstalleerd. Hiervan is 1,13 GWp geplaatst in het residentiële segment, een daling van 52% ten opzichte van 2023. In het zakelijke segment is 2,3 GWp bijgeplaatst. Het aandeel huishoudens met zonnepanelen is hierdoor gestegen van 34% naar 36%. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen kwam in 2024 uit op 27,8 GWp.

Brandweer Nederland (www.brandweer.nl) en het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (www.nipv.nl) geven op hun websites adviezen voor het veilig gebruik van zonnepanelen. Deze aanbevelingen dragen bij aan het voorkomen van brand of elektrische ongevallen:

- Het plaatsen van PV-systemen door gecertificeerde installateurs.
- Zorgen dat de omvormer zijn warmte kwijt kan.
- Onderhoud de zonnepanelen door maandelijks een vanaf een veilige plek een visuele inspectie te doen.
- Maak de zonnepanelen regelmatig schoon.
- Hoor je iets knetteren of heb je een onveilig gevoel? Schakel de zonnepanelen uit met de schakelaar in de meterkast en neem contact op met een installateur.

3.3 Ongevallen met letsel


Figuur 3.5 toont bij hoeveel ongevallen sprake was van letsel of een ziekenhuisbezoek in de periode 2020-2024. Als er sprake was van letsel, is aangegeven wat voor letsel het betrof. Een ongeval kan in meerdere categorieën voorkomen. Ondanks het hogere aantal registraties in 2024 zijn de aantallen voor rookinhalatie en ziekenhuisbezoeken ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2023. Wel is het aantal ongevallen met tenminste één dodelijk slachtoffer 2024 aanzienlijk gestegen.

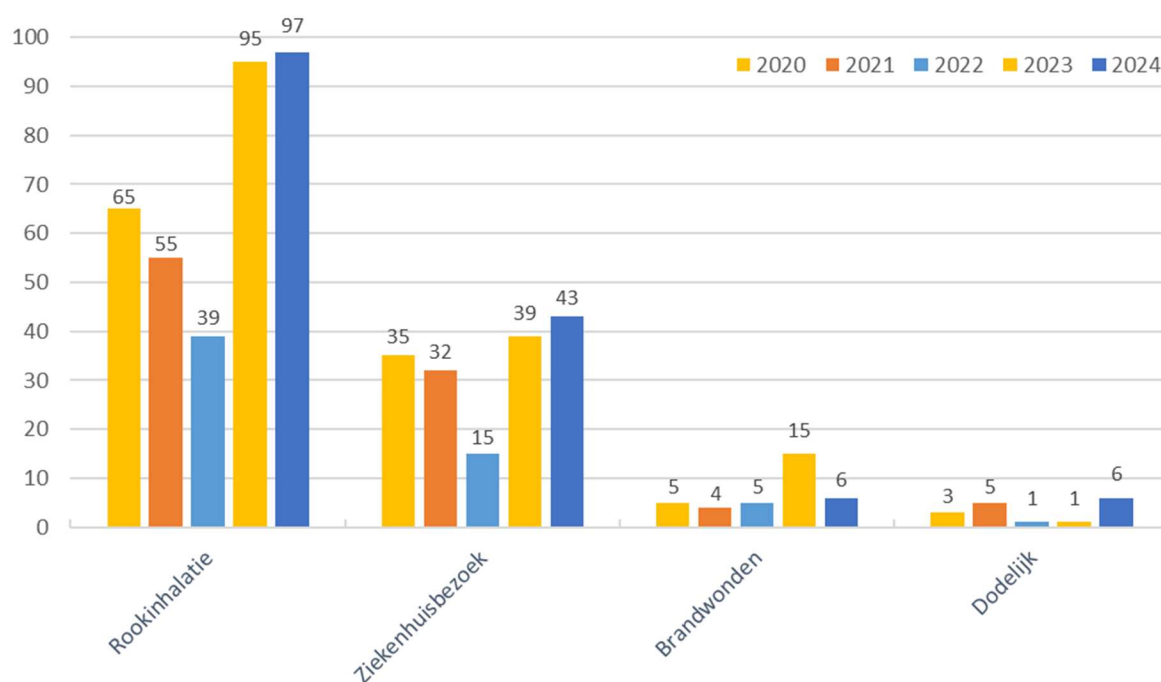

Figuur 3.5: aantal ongevallen met letsel of ziekenhuisbezoek, 2020-2024

Figuur 3.6 bevat een top 10 van apparaten/installaties waarbij letsel is veroorzaakt aan een persoon. De verticale as toont het aantal slachtoffers – dat wil zeggen: het aantal personen dat letsel opliep bij een ongeval met het desbetreffende apparaat of de installatie. De figuur laat zien dat ongevallen met accu's en opladers, de meterkast, afzuiginstallaties, wasdrogers, en magnetrons en ovens vrijwel elk jaar voor de meeste slachtoffers zorgen. Bij de overige apparaten varieert het van jaar tot jaar welke de meeste slachtoffers veroorzaken. Dit komt mede doordat relatief kleine aantallen zorgen voor grote verschuivingen in de top 10.

Een voorbeeld uit 2024: bij één incident met een kortsluiting in een koelkast in een zorginstelling vielen twee dodelijke slachtoffers en drie gewonden, als gevolg van een uitslaande brand. Dit heeft direct invloed op de positionering van de koelkast in *figuur 3.6*.

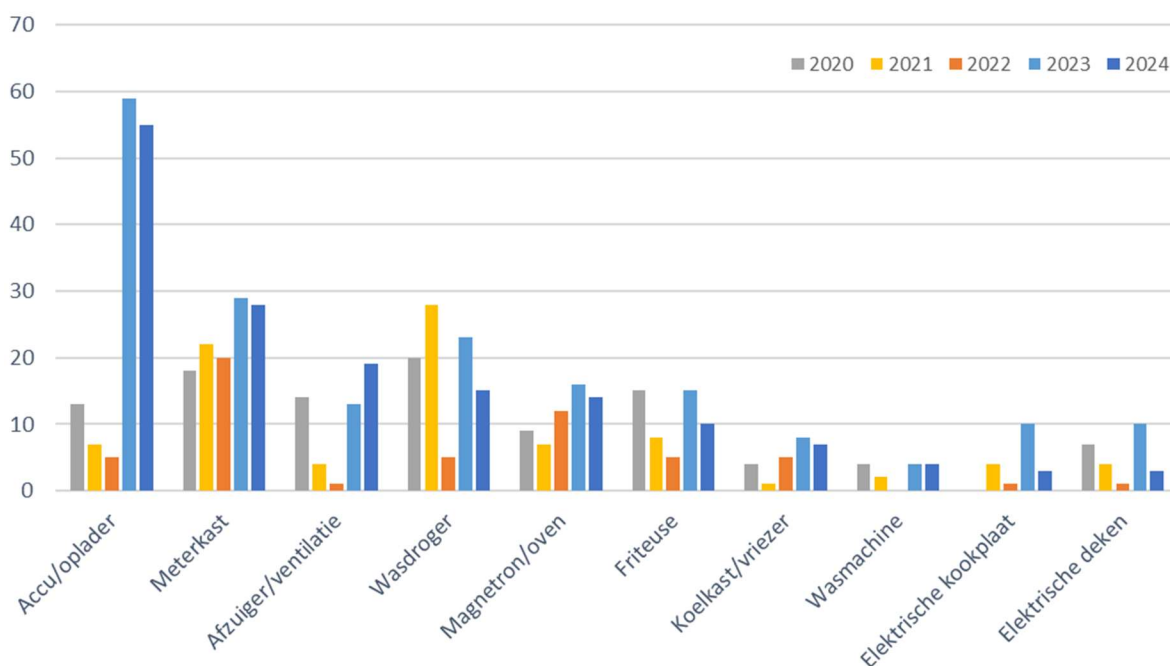

Figuur 3.6: top 10 van het aantal slachtoffers per apparaat/installatie, 2020-2024

Opvallend is dat de top 10 van aantal ongevallen per apparaat/installatie (*figuur 3.4*) afwijkt van de top 10 van aantal slachtoffers per apparaat (*figuur 3.6*). Sommige apparaten leiden bij een ongeval eerder tot letsel, doordat de aard van het incident ernstiger is.

Bijvoorbeeld: bij een brand in een afzuiginstallatie breidt het vuur zich vaak snel uit door het pand, waardoor de kans op slachtoffers groter is dan bij bijvoorbeeld een kortsluiting in een oplader.

Verder valt op dat er een stijging van 31% is van het aantal ongevallen met accu's en opladers t.o.v. 2023, terwijl het aantal ongevallen met letsel omlaag is gegaan (een daling van 14% t.o.v. 2023). Reden hiervoor kan zijn dat mensen zich bewuster zijn geworden van de risico's bij het opladen van lithium-ion batterijen.

4 Andere informatiebronnen

In de vorige hoofdstukken is vooral ingegaan op de ongevallen die op basis van mediabronnen zijn verzameld. Soms is deze informatie aangevuld met bronnen uit andere onderzoeken die een sterk raakvlak hebben. Dit hoofdstuk geeft nadere toelichting op deze aanvullende bronnen.

4.1 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid publiceert sinds 2008 jaarlijks een rapportage over fatale brandongevallen. Een fatale woningbrand wordt gedefinieerd als een brand met dodelijke slachtoffers die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander 'woongerelateerd' object, zonder dat opzet in het spel was. NIPV registreert alle slachtoffers die het gevolg zijn van een brand.

In 2024 waren er 30 dodelijke slachtoffers bij 27 woningbranden. 5 Branden ontstonden door roken, 1 brand ontstond tijdens het koken, 1 brand door overig menselijk handelen, 1 door een technisch defect aan een apparaat en 5 branden hadden de oorzaak 'anders'. De oorzaken zijn weergegeven in de onderstaande *tabel 4.1*.

	Roken	Koken	Technisch defect apparatuur	Technisch oorzaak gebouw	Overig menselijk handelen	Anders	Onbekend
2024	19%	4%	4%	0%	4%	19%	52%

Tabel 4.1: oorzaken fatale branden

In 2024 vonden 7 van de fatale branden plaats op maandag, gevolgd door zaterdag en zondag (beide 6). Van de 27 woningbranden vonden er 12 plaats in de nacht. Van de fatale woningbranden betrof 64% een eengezinswoning, 16% een portiekflat en 16% een ander type appartement. De meeste doden zijn bij éénpersoonshuishoudens gevallen (53%), 27% van de doden vielen bij een meerpersoonshuishouden. Van de dodelijke slachtoffers is 46% ouder dan 64 jaar. Bij 12 van de dodelijke slachtoffers was er sprake van een beperkingen in de mobiliteit en 8 slachtoffers waren onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen die van invloed zijn op de mate van zelfredzaamheid. Van de branden vonden er 8 plaats in de woonkamer en 8 in de slaapkamer. Van de 27 fatale woningbranden vonden er 10 in huurwoningen plaats en 11 in koopwoningen. Van 6 woningbranden was het onbekend of het een huur- dan wel koopwoning betrof.

Bij de fatale branden in woningen had minimaal 54% van de woningen een rookmelder. Vanaf 2010 is het verplicht om rookmelders in nieuwbouwwoningen vast aan het 230V elektriciteit te plaatsen. Vanaf 2013 is het verplicht om rookmelders te hebben in huurwoningen en met ingang van 1 juli 2022 geldt de verplichting ook voor bestaande woningen.

In 2024 rapporteerde NIPV 221 brandincidenten waarbij 241 alternatief aangedreven voertuigen betrokken waren. Van deze voertuigen beschikte 47,3% over een volledig elektrische aandrijving. Bij 51,9% van de branden was een (plug-in) hybride aandrijving betrokken. Van de 239 voertuigen die beschikten over een accupakket, was in 23,3% van de gevallen de accu betrokken bij de brand. In 46 gevallen stond een elektrisch aangedreven voertuig aan een laadpunt gekoppeld. In 17 van deze gevallen is de accu van het voertuig betrokken geweest bij de brand.

4.2 Verzekeraars

Op de website van het Verbond van Verzekeraars is een dashboard beschikbaar met statistieken over woningbranden, genaamd de Risicomonitor Woningbranden. Dit wordt opgesteld door het Data Analytics Centre (DAC) van het verbond. Ten tijde van dit rapport was de informatie over 2024 nog niet beschikbaar.

De Stichting Salvage helpt namens alle brandverzekeraars gedupeerden van brand-, storm- of waterschade. Het jaaroverzicht 2024 op de website van de stichting Salvage meldt dat er 5.773 meldingen aan objecten zijn geweest, waarbij 8739 objecten waren betrokken. Ten gevolge van brand of blikseminslag zijn er 6908 objecten getroffen. Het aantal meldingen waarbij de oorzaak van de brand aan kortsluiting of een slechtwerkend apparaat ligt, betreft 22,1%. Daarnaast is in 5,9% van de gevallen de oorzaak gerelateerd aan accu's of batterijen. Dit is nagenoeg gelijk aan het percentage in 2023.

Uit de registratie van Stichting Salvage blijkt dat 73,5% van de getroffen objecten een particuliere bestemming had. Bedrijven waren betrokken bij 13,2% van de gevallen, opslag of berging bij 6,4%, zorginstellingen bij 2,6% en horeca bij 2,3%. De overige objecten betroffen functies zoals overheid, religie, onderwijs of een combinatie van particulier en bedrijf.

4.3 Arbeidsinspectie / Arboplatform

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt een overzicht bij van dodelijke arbeidsongevallen, te raadplegen op www.arboinspectie.nl/arbeidsongeval/dodelijke-ongevallen-2024/.

In 2024 zijn 75 arbeidsongevallen gemeld waarbij een dodelijk slachtoffer viel. Hiervan zijn twee ongevallen (mogelijk) gerelateerd aan elektriciteit. Op 9 juli is bij de politie een melding binnengekomen van elektrocutie waarbij een monteur is overleden tijdens het leggen van zonnepanelen. In het politierapport is aangegeven dat de man onder stroom stond bij het aantreffen. Op 14 mei is een 16 jarige stagiair elektromonteur overleden door elektrocutie tijdens werkzaamheden bij een horecaonderneming. Samen met een collega van een installatiebedrijf was hij op zoek naar de oorzaak van een stroomstoring.

4.4 Publieke informatie elektriciteitsongevallen

Niet alleen registratie van elektriciteitsongevallen wordt door diverse partijen uitgevoerd, ook het informeren van een breed publiek om ongevallen te voorkomen is een belangrijk onderdeel van hun werk. Onderstaande voorbeelden laten zien hoe verschillende organisaties actief bijdragen aan bewustwording. De lijst is niet uitputtend, maar geeft een indruk van bestaande activiteiten en de wijze waarop met een breder publiek wordt gecommuniceerd:

- *VeiligheidNL* (www.veiligheid.nl) deed in 2022 samen met Ouders van Nu onderzoek naar kindveiligheid in huis. Van de bijna 2.500 ondervraagde ouders gaf twee derde aan zelden vanuit het perspectief van een kind naar risico's te kijken. Pas als je zelf door de knieën gaat zie je waar de gevaren zijn. Gevaarlijke situaties zoals vingers of penne in stopcontacten en batterijen in de mond van kinderen kwamen regelmatig voor.
- De brandweer geeft op haar website (www.brandweer.nl) aan dat er in Nederland per jaar circa 200.000 keer de bliksem inslaat. De schade die kan ontstaan aan elektrische apparatuur wordt veroorzaakt door overspanning (inductie). Als de bliksem in huis inslaat kan er brand ontstaan of kunnen muren scheuren of inzakken. De brandweer adviseert om bij onweer de stekkers uit het stopcontact te halen. Met overspanningsafleiders voor stekkers en kabels beveilig je elektrische apparatuur tegen overspanning.

Bijlagen

Bijlage 1 Scope en begripsbepalingen

Deze bijlage beschrijft de scope van de rapportage en licht de gebruikte termen toe. Om historische vergelijkingen mogelijk te maken, sluiten scope en terminologie zo veel mogelijk aan op die van voorgaande jaren.

1. Scope

De rapportage richt zich hoofdzakelijk op elektriciteitsongevallen achter de kWh-meter bij huishoudens. In het Bouwbesluit is bepaald dat elektrische installaties van woningen en andere gebouwen moeten voldoen aan de norm NEN-1010 of gelijkwaardig. NEN-1010 bevat de minimale voorschriften waaraan een elektrische installatie moet voldoen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Wanneer media melding maken van een ongeval in de elektriciteitsruimte of meterkast, is vaak onduidelijk of dit een ongeval vóór of na de kWh-meter betreft. In dit rapport zijn beide situaties meegenomen. Ook ongevallen met huishoudelijke apparaten in andere typen gebouwen dan woningen zijn in deze rapportage opgenomen.

2. Termen

Elektriciteitsongeval

Een elektriciteitsongeval is een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis ontstaan door een onveilige situatie of handeling (mede) veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik van elektriciteit, waarbij letsel en/of schade is ontstaan.

Als bekend is dat er opzet in het spel is, wordt een gebeurtenis niet als elektriciteitsongeval aangemerkt. Een voorbeeld hiervan is schade/letsel door diefstal van elektriciteit in het kader van hennepcultuur.

Aard van de ongevallen

De elektriciteitsongevallen worden gecategoriseerd op basis van type, zoals gerapporteerd in verschillende bronnen. Omdat media oorzaak en gevolg niet altijd duidelijk onderscheiden, wordt in deze rapportage geen onderscheid gemaakt tussen beide termen.

Brand

Brand kan ontstaan wanneer de toegepaste beveiliging tegen overstroom niet is afgestemd op de installatie. De doorsnede van de aders is te klein voor de gebruikte overstroombeveiliging. Bij overbelasting ontstaat warmteontwikkeling, de elektrische isolatie smelt, waardoor er een risico op brand is. Daarnaast kan de overgangsweerstand in verbindingen warmteontwikkeling geven, waardoor het risico ontstaat op brand. Deze overgangsweerstand kan ontstaan doordat:

- schroefverbindingen niet stevig genoeg of helemaal niet zijn aangedraaid;
- veerklemmende verbindingen hun veerkracht verliezen door veroudering of kruip;
- er bij flexibele kabels geen adereindhulzen worden gebruikt maar vertinde uiteinden. Tin heeft een heel lage kruipspanning waardoor schroefverbindingen op den duur los gaan zitten.

Elektriserende/Elektrocute

Onder spanning staande delen zijn niet deugdelijk afgeschermd of geïsoleerd. Installatiedelen zijn niet deugdelijk geaard. Hierdoor kunnen de metalen delen van de installatie en hun omgeving bij een isolatiefout onder spanning komen te staan, waardoor er bij aanraking gevaar is voor elektrocutie.

(Vermoedelijk) overbelasting

Een woonhuisinstallatie is normaal gesproken beveiligd tegen overbelasting. Bij het toepassen van te kleine leidingdiameters ontstaat er overbelasting. Men moet hier denken aan (opgerolde) verlengsnoeren, waarbij er dan geen afschakeling plaatsvindt. De leidingen worden te warm, smelten en er kan brand en of kortsluiting ontstaan.

(Vermoedelijk) oververhitting

Oververhitting ontstaat meestal door overbelasting of kortsluiting, maar wordt in de media ook gebruikt bij bijvoorbeeld te heet geworden witgoed of voedsel. Wanneer sprake is van "vermoedelijke oververhitting", betekent dit dat de precieze toedracht onzeker is.

(Vermoedelijk) kortsluiting

Bij kortsluiting – tussen fase en nul of tussen fase en aarde – lopen grote stromen door de installatie. Als de beveiliging (zoals een smeltveiligheid) niet is afgestemd op de bedrading, ontstaat er veel warmte, wat tot brand kan leiden.

De term "vermoedelijke kortsluiting" wordt vaak gebruikt als er nog geen definitieve oorzaak van de brand bekend is. Deze conclusie is dan meestal gebaseerd op de brandlocatie (bijvoorbeeld een meterkast) of omdat kortsluiting als waarschijnlijke oorzaak wordt verondersteld, maar niet is bevestigd.

Menselijk handelen

Onder menselijk handelen wordt verstaan het gedrag, de acties of de beslissingen van individuen die direct of indirect hebben bijgedragen aan een ongeval, incident of letsel.

Onbekend

In de berichtgeving wordt niet altijd een specifieke oorzaak genoemd. Er wordt soms wel gesproken over elektriciteit zonder een nadere toelichting. Deze gegevens worden in dit rapport geregistreerd als 'onbekend'.

Bijlage 2 Werkwijze

Deze bijlage beschrijft de werkwijze die is gevolgd bij het verzamelen en rubriceren van incidenten. Om historische vergelijkingen mogelijk te maken, is de aanpak zo veel mogelijk gelijk gehouden aan die van voorgaande jaren.

Wijze van melden en registreren

Het melden van elektriciteitsongevallen is in Nederland niet verplicht - noch wettelijk, noch anderszins. De onderzoekers hebben informatie verzameld via de volgende bronnen:

- Krant en andere publicaties, via online databases.
- Internet, door middel van gerichte zoekopdrachten; vooral brandweersites en (lokale) nieuwsbladen zijn hiervoor informatiebronnen.
- Gebruik van het contactennetwerk van Krado en de werkgroepen Leren van Incidenten.

Op basis van bovenstaande bronnen is het aannemelijk dat de meeste ernstige ongevallen in deze rapportage (registratie) zijn opgenomen. Ongevallen die niet publiek zijn gemeld – vaak lichte of bijna-incidenten – zijn niet in deze rapportage opgenomen.

De meterkast is de plek waar de verantwoordelijkheid van de netbeheerder overgaat naar de bewoner/huiseigenaar. De netbeheerder is niet verantwoordelijk voor elektriciteitsongevallen veroorzaakt door (consumenten) apparatuur en/of de elektrische binnen-installatie.

Onzekerheid over oorzaken

In dit rapport wordt bij alle gemelde ongevallen de oorzaak vermeld, zoals die in de media wordt genoemd. Soms zijn dit uitspraken van medewerkers van de brandweer, verzekeraars of branche-organisaties. In geen enkel geval heeft Krado opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de oorzaak van een elektriciteitsongeval. Om hierover een beeld te krijgen zijn rapportages van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) van Brandweer Nederland geraadpleegd. Bij het NIPV verricht men onderzoek naar de oorzaak van ongevallen waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen. In de mediaberichten worden nauwelijks incidenten vermeld met de beschrijving “klussen in huis”. Deze meldingen worden beschreven als een incident naar aanleiding van de installatie of onder de categorie “onbekend”.

Soort oorzaak

De geregistreerde incidenten zijn zoveel mogelijk voorzien van een initiële oorzaak, op basis van de informatie uit nieuwsbronnen. De volgende rubricering is hierbij gehanteerd:

- Kortsluiting
- Vermoedelijk kortsluiting
- Overbelasting
- Vermoedelijk overbelasting
- Oververhitting
- Vermoedelijk oververhitting
- Menselijk handelen
- Blikseminslag
- Onbekend

Onderverdeling naar gebruik (object)

De basis van dit onderzoek zijn woonhuisinstallaties. De berichtgevingen geven vaak informatie over de aard van de toepassing of het gebruik, waarbij de eisen van de elektrische installaties overeenkomen met die van woonhuisinstallaties. Waar bekend is deze extra informatie vermeld in het overzicht en de grafieken.

Onderverdeling naar apparaat

De in dit rapport gerapporteerde incidenten zijn gerelateerd aan apparaten of installaties. De onderstaande apparaten of installaties zijn gevonden in 2024:

Opgetekend in rapport	Ingedeeld onder 'Overige'	
Accu/oplader	Boiler	Broodrooster
Afzuiger/ventilatie	Elektriciteitskast	Elektrische parasol
Compressor	Elektromotor	Handdoekenautomaat
Computer	Kassa	Toetsenbord
CV-ketel	Serverruimte	Koffiemaalmachine
Elektrische deken	Stofzuiger	Laadpaal
Elektrische kachel	Televisie	Radio
Elektrische kookplaat	Warmtepomp	Sauna
Friteuse/Airfryer	Warmwaterboiler	Shreddermachine
Huisinstallatie	Waterkoker	Transformator
Koelkast/vriezer	Babyfoon	Verlengsnoer
Lamp/verlichting	Beveiligingscamera	Dvd-speler
Magnetron/oven	Kopieerapparaat	Zaagmachine
Meterkast	Aquarium	Terrasverwarming
Overige	Blender	Bubbelbad
PV-installatie	Caravan	Droogapparaat
Vaatwasser	Staafmixer	Gourmetapparaat
Wasdroger	Haspel	Lasmachine
Wasmachine	Persmachine	Papierversnipperaar

Wanneer melding wordt gemaakt van een incident in de meterkast, is vaak niet duidelijk of dit vóór of na de meter plaatsvond. Ook is niet altijd duidelijk of het een gas- of elektriciteitsaansluiting in de meterkast betrof.

Letsel

In een aantal gevallen is er sprake van persoonlijk letsel naar aanleiding van de gerapporteerde ongevallen. De volgende omschrijvingen worden daarbij in de berichtgevingen gehanteerd:

- Rookinhalatie
- Brandwonden
- Elektrocutie / elektrisering
- Doden / dodelijk letsel
- Gewonden
- Ziekenhuisopname

De categorie-indeling in dit rapport is gebaseerd op de omschrijvingen die in de media worden gemeld

Gevolgen anders dan letsel

Ongevallen kunnen leiden tot schade aan (delen van) woonhuizen. Dit kan worden veroorzaakt door brand en eventuele daaropvolgende bluswerkzaamheden. Ook kan er roet- of rookschade ontstaan.

Bijlage 3 Overzicht registraties 2024

Legenda aantallen (x) letsel (een slachtoffer kan tot meerdere categorieën behoren, bv. RZ = rookvergiftiging + ziekenhuisopname):

- x R = Rookvergiftiging
- x B = Brandwonden
- x E = Elektrocutie / elektrisering
- x D = Doden
- x G = Gewonden / letsel onbekend
- x Z = Ziekenhuisopname

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
1-1-2024	Horst	onbekend	koelkast	brand	garage	0G	De brandweer is tijdens nieuwjaarsnacht uitgerukt voor een kleine brand die was ontstaan in de garage van een woning. De brand ontstond net voor 01.00 uur aan de Van Douverenstraat in Horst. De bewoner had de deuren gesloten gehouden in afwachting van de brandweer. Toen de brandweerlieden arriveerden, kwam er veel rook uit de garage. Oorzaak van de brand was een koelkast en vriezer die in de garage stonden. De brandweer had de brand snel onder controle en de woning is geventileerd. Er vielen geen gewonden.
1-1-2024	Assendelft	onbekend	magnetron	brand	woning	0G	Maandagavond rond half zeven is aan de Odulphushof in Assendelft brand ontstaan. De rookmelders gingen af. Buren kamen snel om de oudere bewoner uit huis te halen, terwijl het huis onder de rook stond. De oorzaak is te zoeken bij de magnetron. Deze vloog in brand. De brandweer heeft de situatie veiliggesteld.
1-1-2024	Enschede	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	In een pand aan de Lasonderstraat in Enschede heeft maandagmiddag een brand gewoed. De meterkast vatte vlam. De woningen boven Café De Brouwerij zijn tijdelijk onbewoonbaar. Er is niemand gewond geraakt. De brand in het pand aan de Lasonderstraat brak iets na vieren uit. De meterkast vatte vlam. „De rookmelder ging af, daardoor hebben bewoners de brand ontdekt”, zegt eigenaar Michel Fidan. Volgens hem is er snel gehandeld. „Ze zijn meteen begonnen met blussen. Ook is er 112 gebeld.” De brandweer heeft het huis doorzocht om er zeker van te zijn dat iedereen buiten stond. Uit voorzorg werd er een ambulance opgeroepen, deze bleek niet nodig. Er raakte niemand gewond. De brand heeft zich niet verder verspreid. „Alleen de meterkast is volledig uitgebrand. Deze is voorlopig onbruikbaar.” Het is nog niet bekend hoeveel rookschade er is. In de appartementen wonen 15 mensen. Studenten en werkenden. Zij kunnen voorlopig niet terug naar hun woning. „Voor vanavond hebben we gevraagd of ze ergens anders kunnen verblijven. Als dat niet mogelijk is dan regelen we een hotel.” Daarna wordt er via de verzekering gekeken naar een tijdelijk onderkomen. „Ik verwacht dat het een week of twee zal duren. Het belangrijkste is dat niemand gewond is.”
2-1-2024	Leeuwarden	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	De Jumbo supermarkt aan de Eksterstraat is dinsdagavond ontruimd vanwege een brand in de meterkast. De brand werd even voor zeven uur ontdekt door personeel en die waarschuwden de brandweer. De winkel werd direct ontruimd. Twee tankautosputen en de hoogwerker kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer kon de brand in de meterkast snel blussen. Brandweerlieden hebben het pand geventileerd en vanuit de hoogwerker werd het dak geïnspecteerd. Het is niet duidelijk wanneer de supermarkt weer open kan en wat de omvang van de schade is. Niemand raakte gewond.
3-1-2024	Loppersum	onbekend	babyfoon	brand-, rook- en waterschade	woning	0G	Op woensdagochtend brak er brand uit in een woning aan de Sjuxumerweg in Loppersum. De brand ontstond in een slaapkamer, dankzij een snelle reactie van de brandweer kon deze met een binnenaanval snel worden geblust. Naast brandschade liep de woning ook rook- en waterschade op als gevolg van de bluswerkzaamheden. Het vermoeden bestaat dat een defect in een babyfoon de oorzaak van de brand was.
3-1-2024	Tholen	vermoedelijk oververhitting	elektrisch apparaat	brand	woning	1R	Ambulancemedewerkers hebben woensdagmiddag een vrouw nagekeken na een brandmelding in een woning aan de Kotterstraat in Tholen. In een rijtjeshuis in de straat ontstond rond 12.50 uur rookontwikkeling. Vanuit Tholen kwam een blusvoertuig ter plekke en de brandweer van Bergen op Zoom rukte uit met een hoogwerker. De inzet van de hoogwerker bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Volgens de brandweer ontstond de rookontwikkeling vermoedelijk door een te warm geworden elektrisch apparaat. Van brand bleek achteraf geen sprake te zijn. Een vrouw die in de woning aanwezig was toen de rook vrijkwam, is door ambulancepersoneel op rookinhalatie. Na een nacontrole en het uitvoeren van metingen kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. De Kotterstraat moest vanwege het incident tijdelijk worden afgesloten.
3-1-2024	Boxtel	menselijk handelen	magnetron	brand	woning	0G	De brandweer in Boxtel is woensdagmiddag uitgerukt, nadat er melding werd gemaakt van brand in een benedenwoning aan de Ons Doelstraat. Eenmaal daar aangekomen bleek van vuur geen sprake, wel van flink wat rook. De oorzaak? Vergeten appelbeignets. Even voor vijf uur kwam de melding binnen. Buurtbewoners zagen rook en hadden last van stank. Brandweerlieden hadden de boosdoeners snel te pakken. De bewoonster was appelbeignets aan het opwarmen in de magnetron en was vergeten die er weer op tijd uit te halen. De brandweerlieden hebben de verbrande lekkernijen naar buiten gebracht en het huis vervolgens nog gecontroleerd op koolmonoxide. Toen de kust weer veilig was, kon de bewoonster terug naar binnen.
4-1-2024	Sittard	onbekend	airco	brand	winkel	0G	Donderdagavond rukten de hulpdiensten om 18:05 uur uit naar de Molenbeekstraat 12 in het centrum van Sittard. Daar was een brand ontstaan in een airconditioning in het pand waarin een ANWB-winkel is gevestigd. Toen de brandweer korte tijd later arriveerde was het vuur al gedoofd en konden de hulpdiensten na een korte inspectie door de brandweer weer rechtsomkeert maken.
4-1-2024	Pernis	onbekend	oven	brand	woning	0G	In een woning aan de Murraystraat is donderdagmiddag een brand geweest. De brandweer werd rond 14:00 uur met spoed gealarmeerd voor een woningbrand. Ter plekke bleek een woning vol rookontwikkeling te staan en had de politie de deur al op verzoek van de brandweer de deur geforceerd met een deurram. De brandweer is meteen de woning in gegaan en ontdekte dat er in de keuken een klein brandje in de oven was ontstaan. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft hierna de woning geventileerd. Er raakte verder niemand gewond bij de woningbrand.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
4-1-2024	Katwijk	onbekend	wasmachine	rook	woning	0G	Donderdagmorgen omstreeks 11.10 uur was brand ontstaan in woning een aan de Asserstraat in Katwijk. De brandweer was opgeroepen voor rookontwikkeling bij een wasmachine. De brandweer heeft de wasmachine gecontroleerd. Er was geen sprake van brand. Uit voorzorg nam de brandweer een brandblusser mee de woning in.
5-1-2024	Gemert	onbekend	accu	brand	woning	0G	Bij een bedrijf aan de Mark in Gemert is vanochtend brand uitgebroken. Het gaat om een bedrijf dat accu's verkoopt voor elektrische fietsen. Een medewerker ontdekte de brand, die was uitgebroken in een brandkast. Accu's die daarin waren opgeslagen, zijn gaan branden. De brandweer heeft de brandkast naar buiten gebracht en opengebroken. De accu's werden in een bak met water gelegd. Het bedrijf heeft voor zover bekend geen schade opgelopen, op de brandkast na. Niemand is gewond geraakt.
5-1-2024	Rijnsenhout	onbekend	accu	brand	woning	0G	Op de Vrijheidsstraat is vrijdag rond kwart voor een in de middag brand uitgebroken in een woning door een hoverboard. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de woning uitbrandde. De brandweer van Rijnsenhout kreeg ondersteuning van korpsen uit Aalsmeer en Hoofddorp. Een aantal mensen is door ambulancepersoneel nagekeken en een geredde hond kreeg zuurstof van de aanwezige ambulance-medewerker.
5-1-2024	Dordrecht	onbekend	magnetron	brand	gevangenis	0G	In de gevangenis in Dordrecht is vrijdagmiddag een magnetron in brand gevlogen. Niemand raakte gewond. Brandweer en ambulance werden rond 12.10 uur opgeroepen voor een brandmelding bij de PI aan de Kerkeplaat in Dordrecht. Ter plaatse bleek het mee te vallen. „Er was een magnetron in brand gevlogen in de recreatieruimte van de gevangenis”, zo legt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid uit. De brandweer heeft het brandje geblust en de ruimte vervolgens geventileerd. Daarna keerde de rust weder.
5-1-2024	Zuidland	menselijk handelen	oven	rook	Onderwijsgebouw	0G	De brandweer is vanmiddag ter plaatse gekomen bij de kinderopvang in basisschool de Aanwas aan de Dreesstraat. Hier was vermoedelijk iets aangebrand in een oven. Personeel heeft zelf erger kunnen voorkomen. De brandweer heeft de oven naar buiten gedragen en de locatie geventileerd. Hierna is gemeten of er CO hing, maar dit bleek niet het geval waardoor de situatie al snel veilig kon worden bevonden en de brandweer weer terug naar de kazerne kon. Of er zich tijdens het incident kinderen bevonden in de opvang is niet bekend.
6-1-2024	Lelystad	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	Zaterdagmorgen om 01.00 uur was een scooter in brand gevlogen aan de Baai in Lelystad. Een scooter is door een nog onbekende reden in brand gevlogen. Omdat de scooter tegen de gevel aanstond is deze ook beschadigd geraakt door de brand. De brandweer heeft de brand geblust en hebben binnen gecontroleerd op brandhaarden. Binnen heeft ook nog een kleine brand gewoed maar door de snelle inzet van de brandweer is erger voorkomen. Omdat de bewoners de deur niet open heeft de brandweer de deur geforceerd. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De Politie gaat niet uit van brandstichting
6-1-2024	Terschuur	onbekend	koelkast	brand	bedrijf	0G	Zaterdagmiddag rond 14.40 uur werd melding gedaan van een brand in de voormalige fabriek voor paardenvoeding (pavo) aan de Hoevelakenseweg in Terschuur. De brandweer schaalde op naar sein 'middelbrand' omdat er rook uit het bedrijf kwam. De hoogwerker van Nijkerk die nog vlakbij was vanwege een eerdere melding kwam ook ter plaatse. Op de eerste verdieping stond een koelkast in brand. Door de brand is de verdieping zwaar beschadigd geraakt. Het plafond is door de brandweer gesloopt om te controleren of de brand uit was.
7-1-2024	Vlaardingen	onbekend	airfryer	brand	Verzorgingstehuis	0G	In verzorgingstehuis Drieën-Huysen Noord aan de Willem de Zwijgerlaan is zondagmiddag brand ontstaan in een van de appartementen. De brand ontstond in een airfryer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Een ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse en enkele bewoners zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.
8-1-2024	IJmuiden	onbekend	oven	brand	appartement	0G	Vanmiddag is brand ontstaan in een flatwoning aan de Orionweg. In de woning op derde verdieping was de brand ontstaan in de oven. De brandweer was snel ter plekke, omdat ze in de buurt aan het oefenen waren. Uit voorzorg kwamen ook een hoogwerker en een brandweerwagen met een grote watertank ter plekke. De brandweer heeft de ramen van het appartement open gezet. Niemand raakte gewond.
9-1-2024	Grootebroek	onbekend	afzuiginstallatie	brand	Onderwijsgebouw	0G	Dinsdagmiddag rond 16.30 uur werd er brand ontdekt in een technische ruimte van het Martinus College aan de Aanloop in Grootebroek. De brandweerkorpsen van Stede-Broec, Enkhuizen en Hem-Venhuizen werden samen met diverse politie-eenheden gealarmeerd. Ter plekke bleek het om een felle uitlaande brand te gaan in het dak van het gebouw. De brandweertieners hadden de brand even na 17.00 uur onder controle. De naastgelegen Raadhuislaan werd in beiden richtingen afgesloten. Enkele leerlingen waren nog aanwezig in de school. Evenals enkele leraren die tijdig het pand hadden verlaten. Hoe groot de schade is aan het pand, is nog niet helemaal duidelijk. De brand is vermoedelijk ontstaan in de afzuiginstallatie meldt de school. Dit onderzoekt de brandweer nader. Niemand is gewond geraakt bij de felle brand in het gebouw aan De Aanloop.
10-1-2024	Dordrecht	kortsluiting	warmtepomp	brand	appartement	0G	Een defecte warmtepomp is de oorzaak van de brand in een nieuw appartementencomplex aan de Sluisweg in Dordrecht. Dat melden brandweer en politie. Brandstichting wordt uitgesloten. De brand brak woensdagmorgen om 06.30 uur uit en woedde in de aanbouw van het gebouw dat bijna af was. Niemand raakte gewond.
11-1-2024	Volendam	onbekend	accu	brand	vuilniswagen	0G	Afgelopen donderdag, ontstond er opnieuw een grote uitlaande brand bij een vuilniswagen van GP Groot. Deze keer was een elektrische kachel met een accu de boosdoener. Door kordaat optreden van de chauffeur en rijder kon de brandende lading tijdig uit het voertuig worden gelost op de openbare weg.
11-1-2024	Alkmaar	onbekend	elektrisch apparaat	brand	kantoorpand	1R	Op de begane grond van het pand op de hoek van de Bestevaerstraat bleek donderdagmiddag brand te zijn ontstaan in een elektrisch apparaat. Omdat daar niemand aanwezig was kon het vuur zich in eerste instantie ongestoord uitbreiden. Toen het door de rookontwikkeling wel werd opgemerkt, werd ook meteen actie ondernomen en 112 gebeld. Een brandweer ter plaatse kwam waren de vlammen al geblust. Wel stond het hele pand vol met rook. Brandweermensen hebben de getroffen voorwerpen naar buiten gehaald en een ventilator geplaatst. Hoewel de fysieke schade door het vuur lijkt mee te vallen is de schade door rookontwikkeling aanzienlijk. Een ambulance kwam ter plaatse om iemand te controleren die rook heeft ingeademd.
11-1-2024	Hulst	onbekend	magnetron	brand	Woonzorg-centrum	1R	Bij ZorgSaam-locatie De Blaauwe Hoeve in Hulst is donderdagochtend brand uitgebroken. Een bewoner heeft rook ingeademd en moest behandeld worden door de ambulancedienst. Rond 09.00 uur werd melding gemaakt van rookontwikkeling in één van de appartementen van het complex. De brandweer schaalde op naar middelbrand en rukte uit met twee blusvoertuigen en

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							een hoogwerker. Toen de eerste brandweerwagen arriveerde, bleek er daadwerkelijk brand te woeden. Er was toen niemand meer in het appartement aanwezig. Nader onderzoek wees uit dat in een magnetron iets in brand had gestaan. De situatie was echter snel onder controle want rond 09.20 uur was de brand al uit. Een bewoner heeft rook ingeademd en daarom is voor de zekerheid een ambulanceteam gewaarschuwd, zo laat de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) weten.
12-1-2024	Kwintsheul	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	In een berging van een woning aan de Leeuwerik in Kwintsheul is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar 'middelbrand'. Even voor vier uur werd de brand ontdekt. Vanaf de straat was de rook te zien die uit de schuur afkomstig was. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer schaalde op naar 'middelbrand' en zette daarbij meerdere voertuigen in. De berging stond vol met rook. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is niet bekend, aldus de woordvoerder van de brandweer. De oorzaak was mogelijk kortsluiting. De berging is door de brand flink beschadigd geraakt.
12-1-2024	Bergen op Zoom	onbekend	oven	brand	woning	0G	In de oven van een woning aan de Koningin Emmastraat is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan in een oven. De brandweer had het brandje snel onder controle en heeft de woning geventileerd. De melding van de brand kwam omstreeks 20:00 uur binnen. Naast de brandweer kwam ook de politie met drie eenheden ter plaatse. Buurtbewoners hoorden de rookmelder in de woning afgaan en belde de brandweer. Op het moment van het uitbreken van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Door de hulpdiensten is de deur van de woning geforceerd. Daarna lukte het snel het vuur onder controle te krijgen en vervolgens is de woning grondig geventileerd. De brand lijkt beperkt te zijn gebleven tot de keuken. Naast materiële schade is er geen melding gemaakt van persoonlijke verwondingen.
13-1-2024	Amsterdam	onbekend	accu	brand	woning	1R	In een woning aan de Tweede Constantijn Huygensstraat in Amsterdam Oud-West heeft vanmiddag korte tijd een brand gewoed. De brand ontstond toen de accu van een elektrische bestuurbare auto vlam vatte, aldus de brandweer. De hulpdiensten werden iets voor het middaguur over de brand gealarmeerd. De brand ontstond toen de bewoners een elektrische speelgoedauto aan het opladen waren, of dat net hadden gedaan. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer wist het vuur te blussen. Een iemand is nagekeken wegens rookinhalatie. Een woordvoerder van de brandweer waarschuwt om altijd spullen op te laden in een ruimte met een rookmelder. "En zorg dat je thuis bent. Dan kan erger worden voorkomen."
13-1-2024	Schiedam	onbekend	cv-ketel	brand	woning	0G	In een woning aan de Raoul Wallenbergborg is zaterdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond bij de CV-ketel. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had de situatie snel onder controle. De brand was inmiddels al uit. Na het ventileren van de woning konden de hulpdiensten weer vertrekken. Er raakte niemand gewond.
13-1-2024	Stedum	oververhitting	meterkast	brand	schuur	0G	De brandweer kwam vrijdagnacht met veel manschappen naar een boerenschuur aan de Delleweg in Stedum na een brandmelding. In de schuur bleek een meterkast oververhit te zijn geraakt. De kast was voor een deel weggesmolten. Het probleem kon snel worden opgelost en na een verkenning door de schuur, kon de brandweer weer richting de kazerne.
13-1-2024	Varik	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Zaterdag om 22.15 uur werd er een woningbrand gemeld aan aan de Walgsestraat in Varik. De bewoner die thuis kwam van een feestje zag dat zijn ruiten aan de buitenzijde zwart waren en waarschuwde de brandweer. Vervolgens bleek dat de meterkast in brand had gestaan en er nog gas vrijkwam. De brandweer heeft de gaskraan aan de buitenzijde van de woning dichtdraaid en kon vervolgens naar binnen. Hierbij werd ook een grote ruit ingeslagen. De brand bleek zichzelf al te hebben gesmoord, maar er hing wel veel rook in de woning. Liander is ter plaatse gekomen.
13-1-2024	Katwijk	kortsluiting	wasdroger	brand	woning	1R	Zaterdagmorgen tegen 10.00 uur was brand ontstaan in een woning aan de Waterman in Katwijk. De brand werd veroorzaakt door een kortsluiting in een droger, die hierdoor in brand vloog. De droger en zwartgeblakerde kleding zijn door de brandweer naar buiten gebracht en afgeblust. De woning is vervolgens geventileerd. Een bewoner is door het ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie maar vervoer naar een ziekenhuis bleek niet nodig. Schade aan de woning bleef beperkt.
14-1-2024	Zeist	onbekend	elektrische deken	brand	woning	0G	De brandweer is op zondagavond uitgerukt voor brand in een woning aan de Slotlaan in Zeist. De brand ontstond door een warmtedeken. Omstreeks 20.45 uur kwam er een melding binnen bij de alarmcentrale, daarna werd opgeschaald naar 'middelbrand'. De brand, die was ontstaan door een warmtedeken en woedde in een woning boven een winkel, was vrij snel onder controle.
16-1-2024	Amsterdam	onbekend	accu	brand	vuilniswagen	0G	De brandweer rukte rond 09.30 uur uit richting de brand in Bos en Lommer. Vanwege de witte rook die bij de brand vrijkwam wisten de brandweerlieden al vrij zeker dat het om een batterij of accu ging. Het had nog een onsmakelijk gevolg. De vuilniswagen moest het afval op straat lozen zodat de brand kon worden geblust. Tussen het afval werd ook de smeulende batterij aangetroffen. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het weggoien van batterijen heel gevaarlijk kan zijn. "Nu wordt de batterij gelukkig gevonden, maar voor hetzelfde geld was de batterij terechtgekomen bij een verwerkingsplek en kon daar een grote brand zijn ontstaan." De woordvoerder benadrukt dat batterijen en accu's moeten worden ingeleverd.
16-1-2024	Almere	kortsluiting	bedrading	brand	boot	0G	In de blowboot aan het Festivalplein in Almere Stad is dinsdagavond brand uitgebroken. Het vuur ontstond volgens de brandweer in het plafond en werd veroorzaakt door kortsluiting in de bekabeling. Het vuur ontstond rond 18:00 uur. De brandweer heeft het plafond voor een lengte van 4 meter moeten openbreken om het vuur te kunnen blussen. Er is niemand gewond geraakt. De schade is zo groot dat de coffeeshop de komende dagen niet open kan. Klanten van de blowboot die wiet willen kopen, zullen hun waar ergens anders moeten halen. Volgens de brandweer stonden veel gebruikers te wachten in de hoop toch nog iets te kunnen krijgen.
16-1-2024	Delfzijl	kortsluiting	meterkast	rook	woning	0G	Bewoners van een woning aan de Sien Jensemastraat in Delfzijl werden dinsdagmiddag opgeschrikt door een harde knal afkomstig uit de meterkast. Bij het constateren van een lichte rookontwikkeling schakelden ze direct de brandweer in. Na aankomst controleerde de brandweer de woning en stelde vast dat de stoppen waren doorgeslagen. Als voorzorgsmaatregel werden ook de zonnepanelen op het dak met behulp van een hoogwerker geïnspecteerd. Er bleek er geen sprake te zijn van een daadwerkelijke brand. Een monteur van Enexis is ter plaatse gekomen om de oorzaak van de kortsluiting te achterhalen en het probleem te verhelpen.
16-1-2024	Hoogeveen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Tamboerlaan in Hoogeveen is vanochtend brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan in de meterkast. De bewoners van het huis raakten niet gewond en konden veilig naar buiten. De brandweer blust het vuur en ventileert daarna de woning.
16-1-2024	Kloosterhaar	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	De brandweer is vanavond uitgerukt voor een woningbrand aan de Dorpsstraat in Kloosterhaar. De brand was snel onder controle en inmiddels geblust. De brand ontstond door een kortsluiting in de kelder. De woning stond bij aankomst van de

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							brandweer vol rook. Het huis zal nog moeten worden geventileerd om de rook er uit te krijgen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.
17-1-2024	Katwijk	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	De brandweer heeft woensdagochtend twee woningen ontruimd, na een brand aan de Jan Tooropstraat in Katwijk aan Zee. De brand ontstond om 09.40 uur in een meterkast in een woning aan de Jan Tooropstraat. De bewoners van het huis waren op dat moment niet thuis. De burens waren wel thuis en moesten samen met hun huisdieren het huis verlaten op aangeven van de brandweer. Eén van de burens is door een ambulancemedewerker gecontroleerd op rookinhalatie, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer had de brand al snel onder controle. Hoe de brand in de meterkast kon ontstaan, is nog niet duidelijk.
17-1-2024	Kollum	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Een woning aan de Gruttostraat in Kollum is woensdagavond flink beschadigd geraakt nadat de meterkast in brand vloog. De bewoonster zag dat er rook uit de meterkast kwam en belde direct 112. De brandweer van Kollum werd omstreeks 19.42 uur opgeroepen voor de brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond de woning vol rook. De bewoonster kon nog op tijd de woning veilig verlaten. Door de brandweer is een binnen aanval gedaan en kon de brand worden geblust.
17-1-2024	Spijkenisse	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Woensdagmiddag rond 13.32 uur is er brand uitgebroken in een woning aan de Saturnusstraat. De brand werd ontdekt door de bewoners na het uitslaan de stoppen en de rookontwikkeling uit de meterkast. Hierop zijn alle bewoners direct naar buiten gegaan in afwachting van de hulpdiensten. Bij aankomst van de brandweer hebben hun direct de meterkast gecontroleerd.
17-1-2024	Breskens	kortsluiting	onbekend	schroeilucht	Kinderdagverblijf	0G	Bij een kinderdagverblijf in Breskens is woensdagochtend kortsluiting ontstaan. De brandweer kwam ter plekke om de situatie te controleren. De kortsluiting ontstond rond 08.25 uur in een wasruimte van een kinderdagverblijf aan de Ghistelkerke. De brandweer heeft ter plaatse enkele zaken losgeschroefd en metingen gedaan. Toen bleek dat de situatie veilig was, is de brandweer teruggekeerd naar de kazerne. Een installatiebedrijf is opgeroepen om de problemen op te lossen, zo laat de brandweer weten.
18-1-2024	Winschoten	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer is uitgerukt voor een woningbrand aan de Nassaustraat in Winschoten. Vanwege de hevigheid van de brand is een extra tankautospuiter opgeroepen, zo laat de brandweer weten. Rond 7.15 uur was de brand, die in een meterkast is ontstaan, onder controle. 'De schade is wel groot', laat de brandweerwoordvoerder weten. 'De bewoner is er goed vanaf gekomen.'
19-1-2024	Vlaardingen	kortsluiting	meterkast	rook	woning	0G	Vrijdagmorgen rukte de brandweer uit voor een melding aan de Gedempte Biersloot. Uit een groepenkast kwam rook en waren vonken zichtbaar. Ook was er een knal te horen. Al snel bleek het te gaan om een kortsluiting. Stedin is ter plaatse gevraagd voor de verdere afhandeling.
19-1-2024	Asperen	kortsluiting	verlengsnoer	brand	garage	0G	De brandweer is vrijdagmorgen uitgerukt naar de Vroedschap in Asperen, meldt het Kontakt. In een garagebox was net na 09:00 uur brand ontstaan. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer kreeg assistentie van de ploeg uit Leerdam. De brand, die vermoedelijk is ontstaan door kortsluiting in een verlengsnoer, was uiteindelijk snel onder controle. Er raakte niemand gewond.
20-1-2024	Breda	vermoedelijk overbelasting	meterkast	rook en brandlucht	winkel	0G	In een winkel aan de Ginnekenstraat in Breda kwam vanmiddag rook uit de meterkast. Ook hing er een brandlucht in het pand. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Het pand is gecontroleerd, maar de herkomst van de brandlucht was niet te vinden. Wel werd een deel van de groepenkast erg warm. Van brand was echter geen sprake. De elektriciteit is door de brandweer uitgeschakeld. De eigenaar van de winkel heeft van de brandweer te horen gekregen dat er een installateur moet komen om het probleem te verhelpen.
20-1-2024	Helmond	vermoedelijk kortsluiting	wasdroger	brand	woning	0G	Op de eerste verdieping van een woning aan de Geysendorfferstraat vloog zaterdagmiddag een wasdroger in brand. Vermoedelijk is de oorzaak kortsluiting. De bewoner had de brand al grotendeels zelf geblust. De brandweer heeft het apparaat naar buiten gebracht. De bewoners waren thuis. Niemand raakte gewond. Het zoonje kreeg van de politie het bekende knuffelbeertje om van de schrik te bekomen. Het is niet bekend of er meer schade in de woning is ontstaan.
21-1-2024	Avenhorn	onbekend	compressor	brand	schuur	1GZ	Een persoon is zondagmorgen gewond geraakt bij een brand in een schuur van een agrarisch bedrijf aan het West in Avenhorn. Het slachtoffer is nagekeken door het ambulancepersoneel en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. De brand ontstond bij een compressor dat vlam had gevat. Het vuur sloeg over naar de rest van de schuur. Hierbij brandde de compressor volledig uit. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. De precieze oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Het West is tijdelijk volledig afgesloten geweest voor verkeer.
21-1-2024	Spijkenisse	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Zondagmiddag tegen 16.25 uur was brand ontstaan in een woning aan de Castorstraat in Spijkenisse. In een meterkast van een woning was een kleine brand ontstaan. Drie bewoners wisten de woning op tijd te verlaten. Bij aankomst van de brandweer bleek de brand al gedoofd waardoor een nacontrole voldoende bleek.
21-1-2024	Twijzel	vermoedelijk kortsluiting	vaatwasser	brand	woning	0G	Op zondagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Simke Kloostermanstrjitte in Twijzel. De brand was veroorzaakt door mogelijk kortsluiting in een vaatwasser. De brandweer heeft de brand geblust door middel van een binnen aanval. De berging heeft aanzienlijke schade opgelopen als gevolg van de brand.
22-1-2024	Beesd	onbekend	elektrische auto	brand	tuin	0G	Een elektrisch voertuig is zondagavond laat op het terrein van het Thomashuis in Beesd in brand gevlogen. Door de brand ontstond veel schade. Het vuur werd rond 23.00 uur ontdekt. De brandweerkazerne is vlakbij het Thomashuis voor verstandelijk beperkten aan de Veerweg, maar toch konden ze niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Ook gingen door de vlammen een heg en een container verloren en raakte een houten schuur beschadigd. De brand in het voertuig is waarschijnlijk ontstaan in de accu's van het autootje dat vooral door bewoners werd gebruikt. De brandweer heeft deze losgeknipt en ondergedompeld in een klike vol met water om ze te laten afkoelen.
22-1-2024	De Lier	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een huis aan de Heimond in De Lier heeft maandagavond brand gewoed. Het vuur ontstond in de meterkast. Meerdere brandweereenheden werden opgeroepen, en er kwam veel rook vrij. De bewoners konden het huis op tijd verlaten. De brandweer had de brand vrij snel onder controle en heeft de woning geventileerd. Niemand raakte gewond door de brand. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.
22-1-2024	Schiedam	kortsluiting	onbekend	brand	schuur	1R	Maandagmiddag rond 15.40 uur was brand ontstaan in een schuur aan de Eduard van Beinumlaan in Schiedam. In een schuur achter een woning was een felle brand ontstaan door kortsluiting. De brand veroorzaakte korte tijd flinke rookontwikkeling. De brandweer wist de brand snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat de schuur vanbinnen grotendeels is uitgebrand. Eén

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							bewoner is door het ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie. Of vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was, is niet bekend.
22-1-2024	Zandvoort	onbekend	oven	brand	appartement	0G	In de Celsiusstraat is maandagmiddag brand ontstaan in een appartement. De melding werd rond 16.00 uur gedaan, nadat er vlammen uit een oven kwamen die in de keuken stond. De toegesnelde brandweer-eenheden reden in eerste instantie verkeerd, maar waren alsnog snel ter plaatse. De brand is geblust met een brandblusser en daarna is de woning geventileerd. Op voorhand kwam er een ambulance ter plaatse voor de twee bewoners, maar deze bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.
23-1-2024	Leiden	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	In het centrum van Leiden is vanmiddag op de Prinsessekade een elektrische scooter spontaan in brand gevlogen. Een omstander begon meteen met blussen, maar het vuur was te heftig. Uiteindelijk heeft de gealarmeerde brandweer het vuur gedoofd. De bestuurder van de scooter kon op tijd afstappen en raakte niet gewond. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Het voertuig kan als verloren worden beschouwd.
23-1-2024	Bunschoten-Spakenburg	vermoedelijk kortsluiting	afzuiginstallatie	brand	woning	0G	Op dinsdag rond 7.15 uur werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Oude Bocht in Bunschoten. Een bewoner had de afzuigkap ingeschakeld vanwege een etensgeur in de woning. Bij het inschakelen begon de afzuigkap te roken en werden vonkjes waargenomen. Mogelijk was er kortsluiting ontstaan in de afzuigkap. De bewoners hebben daarop contact opgenomen met de brandweer. De brandweer kwam met spoed en voerde onderzoek uit bij de afzuigkap, waarbij onder andere een gereedschapskist werd gebruikt. Voor zover bekend hoefde geen bluswerkzaamheden verricht te worden. Ook de politie en de gemeentelijke handhaver waren kort aanwezig, maar vertrokken snel omdat hun inzet niet vereist bleek te zijn. Rond 7.40 uur kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. De schade bleef beperkt.
23-1-2024	Ede	vermoedelijk kortsluiting	lamp	brand	Bedrijfs-verzamelgebouw	0G	Dinsdagavond omstreeks 18.30 uur was brand ontstaan in een bedrijfspand aan de Galvanistraat in Ede. In een bedrijfsverzamelgebouw was, vermoedelijke door kortsluiting, brand ontstaan door een lamp. De brand was voor de komst van de brandweer al geblust met een brandblusser. De brandweerlieden hebben een nacontrole uitgevoerd en het betreffende pand geventileerd. De schade bleef beperkt tot de lamp. Niemand raakte gewond.
23-1-2024	Duiven	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	Bij supermarkt Jumbo in Duiven is dinsdagochtend brand geweest. De brandweer slaagde erin om het vuur te blussen. Maar of de winkel in het centrum vandaag nog open kan, is onduidelijk. Rond 06.30 ontstond de brand bij de meterkast van het pand aan de Pastoriestraat. Nadat de brandweer het vuur onder controle kreeg, bleef de rook nog lange tijd in het pand hangen. Of de producten hierdoor nog verkocht mogen worden, en of de winkel aan de Pastoriestraat vandaag nog open kan, is onduidelijk.
24-1-2024	Den Haag	onbekend	accu	brand	vuilniswagen	0G	Op de Erasmusweg (vlakbij de kruising met de Lozerlaan) is de inhoud van een vuilniswagen in brand gevlogen. Vermoedelijk is een accu die tussen het afval zat ontbrand, en dat heeft de rest van de lading aangestoken. Toen het vuur ontdekt werd, had de brand zich inmiddels behoorlijk ontwikkeld. De chauffeur zette de wagen aan de kant en waarschuwde de brandweer. Zij kunnen weliswaar de zichtbare vlammen blussen, maar om de brand echt onder controle te krijgen moet de inhoud op straat gedumpt worden, en daar afgeblust. Daarna kan ook gekeken worden in hoeverre de hitte de hydrauliek van de vuilniswagen beschadigd heeft.
24-1-2024	Groningen	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	Klanten van boodschappenkoerier Flink in de Oosterstraat in Groningen kunnen momenteel geen gebruik maken van de diensten van deze fietsbezorger. Dat is het gevolg van een brand afgelopen woensdag. De brand ontstond in een veiligheidskast waar de accu's van de elektrische bezorgfietsen worden bewaard. Eén van de opgeslagen accu's heeft waarschijnlijk spontaan vlam gevat. Juist vanwege dit risico worden de accu's bewaard in zo'n kast, legt woordvoerder Stefan de Bruijn uit: 'Dit heeft erger voorkomen. De brandweer was er snel bij en heeft de accu buiten in een speciale bak gelegd.' Toch is de rookschade in het pand aanzienlijk, vertelt De Bruijn: 'Onder meer het aircosysteem moet helemaal worden gereinigd. Bovendien hebben we een groot deel van de voorraad moeten vervangen.'
24-1-2024	Emmen	onbekend	afzuiginstallatie	brand	snackbar	0G	In een snackbar aan de Seinstraat in Emmen heeft vanochtend korte tijd brand gewoed. De brand ontstond vermoedelijk in de afzuigkap, de vlammen sloegen uit de afzuiginstallatie toen de brandweer aankwam. De brandweer heeft uit voorzorg twee mensen uit de bovengelegen woning gehaald. Ook werd een vlak bij gelegen supermarkt ontruimd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Er was veel rookontwikkeling, de snackbar zelf stond blauw van de rook. De politie zette een deel van de omgeving van de snackbar, die vlakbij het station van Emmen ligt, af. Het station was alleen nog bereikbaar via de Boslaan. Een woordvoerder van de politie meldt dat de straat inmiddels weer is vrijgegeven.
24-1-2024	Haarlem	onbekend	elektrische auto	brand	laadpaal	0G	Aan de Engelandlaan in Haarlem is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brand werd rond 3.00 uur ontdekt. De brand was snel onder controle, maar het voertuig was niet meer te redden. Het gaat om een elektrische auto die bij een laadpaal stond. De politie weet nog niet of het om een technisch mankement aan de auto gaat of dat er sprake is van brandstichting. Dat wordt nog onderzocht.
24-1-2024	Eindhoven	onbekend	elektrische kookplaat	brand	Woonzorg-centrum	1R	n zorgcentrum Vonderhof in Eindhoven woedde zondagochtend kort een brandje. Dat ontstond op een elektrische kookplaat in een van de appartementen. Een van de bewoners ademde hierbij rook in en werd nagekeken in een ambulance. Rond 10.00 uur ging het mis op een elektrische kookplaat in een van de appartementen van het zorgcentrum aan de Bernhardplaats. Iets wat op de plaat stond vatte vlam. De brandweer werd opgeroepen en rukte met twee bluswagens uit naar het zorgcentrum. Meerdere appartementen van het zorgcentrum werden ontruimd vanwege de rookverspreiding in het pand. Rond 10.35 uur was de brand onder controle. Daarna ventileerden brandweerlieden het pand.
25-1-2024	Burgum	onbekend	ventilator	brand	bedrijf	0G	De brandweer van Burgum heeft vannacht een brand geblust in een bedrijfspand aan de Dokter Ypeijlaan in Noardburgum. De brand, die woedde op de zolderverdieping van het pand, werd al snel onder controle gebracht. Na de melding rond 02:10 uur, schaalde de brandweer op naar een middelbrand, gezien het een bedrijfspand betrof. De brandweer van De Westereen kwam daarom ook ter plaatse, samen met de hoogwerker. Echter, de brandweereenheden wisten het vuur snel te bedwingen. De hoogwerker werd niet meer ingezet. Het betrof een smeulbrand. Uit voorzorg kwam ook korte tijd een ambulance ter plaatse. De oorzaak van de brand was een ventilator.
26-1-2024	Gouda	onbekend	bedrading	brand	winkel	0G	Vrijdagmorgen omstreeks 09.10 uur was brand ontstaan in bijbelshop Samma aan de Turfmarkt in Gouda. Uit één van de stopcontacten in de winkel kwam rook vrij. Hierop werd meteen de brandweer gebeld. De brandweer was al snel aanwezig en

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							heeft het stroom van het pand uitgezet. De brandweer had de brand al snel uit. De stopcontact en de daarbij behorende bekabeling was gesmolten door de brand. Hoe de brand ontstaan was is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond.
27-1-2024	Tilburg	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	Op zaterdagavond werd de brandweer van Riel om 22:21 uur opgeroepen voor een elektrische scooter in brand op de Rielseweg in Tilburg. Ter plaatse bleek van een rij geparkeerde deelscooters er één in lichterlaaie te staan. De brandweer heeft de brand met twee stralen hoge druk geblust. Van de betreffende scooter bleef vrijwel niets over.
27-1-2024	Hoornaar	vermoedelijk kortsluiting	lamp	brand	woning	0G	Een enorme brand heeft zaterdag een woonboerderij aan de Lage Giesen in Hoornaar grotendeels verwoest. De bewoners van de woonboerderij werden 's morgens rond half acht gewekt door het brandalarm. Er kwam rook uit een spotje in het plafond. De figuurlijke alarmbellen rinkelden nog niet, tot ze elders in de woonboerderij wederom een brandalarm af hoorden gaan. "Het was een bizarre waarneming. Het brandalarm heeft ons gered. Ik denk niet dat we allemaal tijdig het huis hadden kunnen verlaten als deze ons niet attent had gemaakt op de enorme hoeveelheid rook."
27-1-2024	Sint-Maartensdijk	onbekend	lamp	brand	woning	0G	In een woning aan de Wilhelminastraat is zaterdag aan het begin van de middag een lamp in brand gevlogen. De bewoner had het vuur al geblust met een poederblusser voordat de brandweer arriveerde. De brandweerlieden deden alleen nog een controle om zeker te zijn dat alles veilig was. De melding van de binnenbrand kwam zaterdagmiddag rond 13.15 uur bij de hulpdiensten binnen. Een lamp had vlam gevat. De bewoner had het vuur geblust met een poederblusser die ze thuis hadden liggen.
27-1-2024	Hellevoetsluis	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Zaterdagavond zijn twee schuren afgebrand aan de Moriaanseweg West. De vlammen sloegen hoog uit. De brandweer was aanvankelijk met de SIV uitgerukt, maar al snel werd opgeschaald naar middelbrand. De schuren zijn volledig afgebrand en moeten al verloren worden beschouwd. Een mogelijke oorzaak zou kortsluiting zijn.
27-1-2024	Leiden	vermoedelijk kortsluiting	vriezer	brand	woning	1GZ	De Leidse brandweer moest zaterdagochtend in actie komen voor een brand in een woning aan de Kagerstraat. Even na 10.00 uur kwam een melding binnen, waarop de hulpdiensten zich naar de betreffende woning haastten. Er bleek inderdaad brand te zijn. Waarschijnlijk is deze ontstaan door kortsluiting in de vriezer. De brandweer heeft de brand geblust. Er kwam bij de woningbrand veel rook vrij. Een vrouw is door het ambulancepersoneel voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.
27-1-2024	Budel-Schoot	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Een droger heeft vanmiddag wat schade aangericht in een huis aan de Parallelweg in Budel-Schoot. De droger vatte vlam. De bewoners probeerden snel de brand te blussen met een brandblusser en een tuinslang. De brandweer was snel aanwezig en kreeg het vuur daarna onder controle. De droger is naar buiten gebracht. De brandweer heeft daarna nog het huis gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de boel veilig was. Ook het huis van de burens werd gecontroleerd. Niemand is gewond geraakt.
27-1-2024	Steenwijk	onbekend	wasdroger	koolmonoxide en brandlucht	restaurant	0G	Een wasdroger heeft vannacht vroeg vlam gevat in de kelder van een restaurant in Steenwijk. De brand kon zich waarschijnlijk niet verder ontwikkelen door het gebrek aan zuurstof in de kelder. De brand werd ontdekt door bewoners van een huis aan de Noordersingel. Ze roken een brandlucht en belden de brandweer. Uit metingen bleek dat er sprake was van een te hoge concentratie koolstofmonoxide (CO). De lucht bleek uit een voormalige school te komen, waar tegenwoordig een restaurant en meerdere appartementen in zitten. Via de kruipruimte drong de lucht meerdere woningen binnen. Een van de bewoners zei dat rond drie uur 's nachts de rookmelders telkens afgingen. Maar ze kon niet ontdekken waar dat door kwam.
28-1-2024	Budel	vermoedelijk kortsluiting	accu	brand- en rookschade	appartement	1RZ	Zondag omstreeks 4.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een incident bij een wooncomplex aan de Aldenborghlaan in Budel. In eerste instantie was er melding gemaakt van een persoon die uit het raam hing. Bij aankomst van de politie werd al snel duidelijk waarom: het appartement was gevuld met rook als gevolg van een brand in het trappenhuis. De bewoner van de bovenste woning op de tweede verdieping werd naar het ziekenhuis vervoerd vanwege het inademen van rook. Ondanks dat de brandweer de situatie snel onder controle had, heeft het wooncomplex aanzienlijke schade opgelopen. Wat betreft de oorzaak blijft het vooralsnog onduidelijk. De brand is ontstaan bij de fietsen in het trappenhuis, waar mogelijk een ontbranding heeft plaatsgevonden. Echter, kortsluiting elders wordt ook als mogelijke oorzaak overwogen.
28-1-2024	Bunde	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	De brandweerlieden van post Bunde moesten in de nacht van zaterdag op zondag in actie komen. Om 01.48 kregen zij een melding van een fiets in de brand. Aan de Tjüchenweg bleek er inderdaad een fiets in de brand te staan. De E-bike had door een onbekende reden vlam gevat. De brandweerlieden hadden het brandje snel geblust.
28-1-2024	Overschild	onbekend	accu	brand	woning	0G	Een accu van een scooter is tijdens het opladen in een woning aan de Westerpauwenweg in Overschild in brand gevlogen. Het vuur was volgens woordvoerder van de brandweer Johan Bosklopper snel onder controle. De woning heeft flinke rookschade opgelopen. "Wij hadden het vuur snel onder controle. Inzet van het tweede blusvoertuig was niet meer nodig. Bij de brand is gelukkig niemand gewond geraakt", schrijft de brandweer op X (voorheen Twitter).
28-1-2024	Beverwijk	onbekend	friteuse	brand	restaurant	0G	Bij de McDonalds aan de Parallelweg in Beverwijk is zondagmiddag rond 17.10 uur brand uitgebroken. Het restaurant moest worden ontruimd. Meerdere auto's van de brandweer rukten uit om het vuur te bestrijden. De brand begon in een frituurpan in de keuken, toen er nog gasten aanwezig waren in het pand. Inmiddels is het vuur onder controle. Het is niet duidelijk wanneer de McDonalds weer open kan. Niemand raakte gewond.
29-1-2024	Leiden	kortsluiting	elektrische deken	brand	appartement	1D	Na het overlijden van een bewoonster in de Pauline de Haanstraat in Leiden, maandagavond na een brand, is het ongeloof in de straat groot. Volgens de politie gaat het om een vrouw van 103 jaar oud. Ze woonde alleen in haar appartement op de eerste verdieping. 'Een buurman heeft nog geprobeerd haar te redden, maar de voordeur was gloeiend heet en het lukte daarom niet om binnen te komen', voegt een huurder uit de straat toe. 'De brandweer heeft een matras uit het raam naar beneden gegooid. Daar kwam veel rook vanaf. Later is daar ook nog een elektrische deken bijgekomen', vertelt een andere man uit de straat. De brand ontstond door kortsluiting in een elektrisch deken, laat een laat een woordvoerder van de politie woensdagochtend weten.
29-1-2024	Assen	vermoedelijk oververhitting	lamp	rook	woning	0G	Een doorgebrand lampje heeft maandagavond er voor gezorgd dat de brandweer van Assen-West met meerdere voertuigen moest uitrukken. Omstreeks 20:00 uur kreeg de brandweer een melding binnen van een woningbrand aan de Bosrank in Assen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het allemaal mee te vallen. De oorzaak van de rookontwikkeling in de woning bleek een doorgebrand lampje in de afzuigkap te zijn. Na controle van de brandweer konden de brandweerlieden weer terug naar de kazerne.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
29-1-2024	Den Haag	menselijk handelen	magnetron	rook	woning	1RZ	De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een woningbrand aan de Nieuwersluisstraat in Den Haag. Een vrouw was in slaap gevallen nadat ze de magnetron had aangezet. Hierdoor is de inhoud flink gaan roken. Buren merkten de rook op en belden de brandweer. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en geventileerd. De vrouw is door de ambulancedienst nagekeken in de ambulance. Hierna is zij overgebracht naar het ziekenhuis.
29-1-2024	Huissen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Maandagmiddag is brand in een woning uitgebroken aan de Stadswal in Huissen. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een kortsluiting, zegt de brandweer. De brand brak rond kwart voor één in de middag uit. De brandweer is uitgerukt met 1 tankautospuut.
29-1-2024	Groningen	onbekend	oven	brand	woning	0G	De brandweer kreeg vanmiddag de melding van een woningbrand aan de Bedumerstraat in stad. Bij aankomst kwam er aardig wat rook uit de woning. Bij het binnen gaan van de woning bleek er brand te zijn in een oven. Omdat er veel rook in de woning stond heeft de brandweer in de naastgelegen woning enkele dieren naar buiten gehaald. Ook de oven is naar buiten gehaald om afgeblust te worden. De bewoners zijn gecontroleerd in de ambulance, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
30-1-2024	Amsterdam	onbekend	stopcontact	brand- en rookschade	woning	0G	Dinsdagavond omstreeks 21.30 uur is in een woning aan het Mercatorplein in Amsterdam een brand ontstaan. Een stopcontact stond in brand. De brand ging gepaard met aardig veel rook. Daarom is een persoon door de ambulance behandeld en even later naar het ziekenhuis overgebracht. De schade in de woning bleef relatief beperkt.
31-1-2024	Houten	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	Bij een brand in Houten heeft de brandweer woensdagavond laat woningen moeten ontruimen. Een kleine twintig bewoners kwamen op straat te staan. Aan de westkant van Houten brak rond 23.00 uur brand uit in een meterkast in de kelderbox onder een appartementencomplex. Er ontstond forse rookontwikkeling maar het vuur was snel onder controle. Niemand raakte gewond. Bewoners mochten terug naar huis nadat zij gecontroleerd waren op het inademen van rook. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.
31-1-2024	Doetinchem	onbekend	wasmachine	brand	woning	1R	De brandweer in Doetinchem is woensdagochtend uitgerukt voor een brand in een woning aan de Perebloesem. Een wasmachine is daar in brand gevlogen. De brandweer heeft de wasmachine naar buiten gebracht en heeft de brand kunnen blussen. Een ambulance is opgeroepen, omdat de bewoonster van de woning rook heeft ingeademd.
1-2-2024	Bladel	onbekend	elektrische auto	brand	laadpaal	0G	Een opvallend incident aan de Antoon Coolenlaan in Bladel donderdagavond laat. Een elektrische auto vloog in brand terwijl het voertuig met een stekker aan een laadpaal was verbonden. De brandweer kwam om het vuur te blussen, maar de auto was niet meer te redden. Het is nog onbekend hoe het voertuig aan de laadpaal in brand kon vliegen.
1-2-2024	Groet	vermoedelijk oververhitting	friteuse	brand	restaurant	0G	In Restaurant Duingroet aan de Heerenweg in Groet woedde donderdagavond korte tijd brand. Een frituurpan vatte vlam. Het keukenpersoneel handelden snel door de vlammen te doven. De brandweer van Groet én Schoorl controleerden voor de zekerheid de afzuiginstallatie aan de buitenkant van het pand. Hier werd geen vuur geconstateerd. De opgestelde brandweerauto's veroorzaakten enige hinder op de smalle Heerenweg.
1-2-2024	Lienden	onbekend	lamp	brand	bedrijf	0G	Donderdagmorgen werd er een brandlucht waargenomen in de winkel van Doornebal Interieurs aan de Dokter van Noorstraat in Lienden. Zowel brandweer Lienden als brandweer Kesteren rukte uit. Er werd geconstateerd dat een kleine brand was ontstaan in een lamp die snel geblust was. Voor zover bekend is geen sprake van grote schade.
1-2-2024	Wieringerwerf	vermoedelijk overbelasting	meterkast	rook- en stankoverlast	zwembad	0G	De brandweer is donderdag aan het einde van de middag uitgerukt nadat de stoppen waren doorgebrand in de machinekamer van zwembad De Terp aan de Badweg in Wieringerwerf. Het zwembad werd ontruimd en is de rest van de dag en vrijdag gesloten. De doorgebrande stoppen zorgden voor flinke rookontwikkeling en een stanklucht. Twee lesgroepen van zo'n 20 kinderen brachten zich in veiligheid buiten het zwembad. De kinderen zijn opgehaald door ouders. Vanwege de schade zijn alle activiteiten voor vandaag en morgen geschrapt. Een installateur is ter plaatse gekomen voor reparatiewerkzaamheden. De meterkast en de bedrading zullen vervangen moeten worden.
1-2-2024	Streefkerk	kortsluiting	stofzuiger	brand	woning	0G	In een woning aan de Boezem in Streefkerk is donderdag rond 11:32 uur brand ontstaan op zolder. Er ontstond brand in een stofzuiger. De brandweer van Nieuw-Lekkerland kwam met spoed ter plaatse om het vuur te doven. De bewoner is ongedeerd gebleven. De brandweer heeft de woning geventileerd.
2-2-2024	Nijmegen	kortsluiting	accu	brand	Onderwijsgebouw	0G	In de kelder van Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) aan de IJsbeerstraat in Nijmegen heeft vrijdagmorgen korte tijd een brand gewoed. Personeel heeft de brand zelf geblust. Het was even schrikken toen rond 09.00 uur vanmorgen het brandalarm afging in het schoolgebouw, zegt rector Marcel Janssen van SSgN. „Twee van onze bhv'ers en de conciërge hebben de brand vrij snel gelokaliseerd. Het bleek te gaan om een stopcontact, of beter, de accu van de kluisjes die in de kelderruimte staat. Het personeel heeft de brand snel kunnen doven met een brandblusser, maar omdat Janssen zeker wilde zijn dat er niet ergens iets nasmeulde besloot hij de brandweer te bellen. „De conciërgeruimte daar bestaat uit twee delen met een tussenwandje. De vlammen kwamen ook tot aan het plafond. Ik durfde er niet op te vertrouwen dat er achter die wand of in het plafond niet iets door zou gaan. Dus heb ik de brandweer gebeld en het gebouw laten ontruimen.” Er was rook bij de kelder en er was kortsluiting geweest, hoorden we later.
2-2-2024	Leiden	onbekend	boiler	brand	appartement	0G	Een brand heeft vrijdagavond voor duizenden euro's schade gezorgd in een appartementencomplex op het Omegaplantsoen in Leiden. Niemand raakte gewond. Hulpdiensten rukten direct groots uit na melding van de brand, die ontstaan was in een boiler op de 15e etage. De brand was snel onder controle.
2-2-2024	Eindhoven	onbekend	elektrisch apparaat	rook	appartement	0G	Een week nadat er brand uitbrak in het appartement aan de Hendrik de Keyzerlaan in Eindhoven moest daar vrijdagavond opnieuw de brandweer uitrukken. Het ging dit keer mis in de keuken. Er ontstond even na 19 uur flinke rookontwikkeling in de keuken. Een buurvrouw schrok op van een elektrische brandlucht, 'alsof een elektrisch apparaat staat te knetteren'. Nadat zij even later de hulpdiensten belde, rukte de brandweer met meerdere bluswagens en een hoogwerker uit. Ook de politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. De grote inzet bleek uiteindelijk niet nodig, omdat de situatie snel onder controle was. Buren laten weten wanhopig te zijn na het zoveelste incident in het appartement. Volgens de flatbewoonster zijn er in het verleden meer 'problematische situaties' geweest met haar buurvrouw op leeftijd.
2-2-2024	Heerenveen	onbekend	meterkast	brand- en rookschade	woning	2R	In een woning aan de valeriaan is vrijdagavond brand uitgebroken in de meterkast. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling in de woning. Toen de brandweer ter plaatse kwam was er al een bluspoging gedaan met een brandblusser. Brandweerlieden hebben het bluswerk overgenomen. De bewoners van de woning zijn nagekeken door het personeel van de ambulance. Zij hadden rook ingeademd. Vervoer naar het ziekenhuis was niet noodzakelijk. Een kat is door de brandweer uit

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							de woning gehaald. Het beestje maakt het goed en is ter controle overgedragen aan de dierenambulance. De woning raakte door de brand en rookontwikkeling zwaar beschadigd.
3-2-2024	Amstelveen	onbekend	accu	brand	garage	0G	In een garagebox bij een woning aan de Jan Benninghstraat in Amstelveen brak zaterdagmiddag rond 15.15 uur brand uit. De brand ontstond volgens een omstander in een fatbike. Bewoners waren met een tuinslang al een bluspoging begonnen. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen en kreeg deze snel onder controle. Niemand raakte gewond.
3-2-2024	Doetinchem	onbekend	accu	brand- en rookschade	appartement	0G	In een appartement aan de Kloosstraat in Doetinchem heeft zaterdagavond ontploffing. Een oververhitte lithiumbatterij blijkt de boosdoener. Waarom die ontplofte? Dat weet de Doetinchemmer niet. Wellicht had hij beter geen oplader kunnen bestellen via AliExpress? „Tja. Gelukkig is er niemand ernstig gewond geraakt en is er ook geen brand geweest”, vertelde de man. Na de explosie kwam er veel rookontwikkeling vrij. De hulpdiensten werden rond 18.30 uur gealarmeerd. Hulpdiensten rukten meteen groots uit. Bij aankomst van de brandweer was er sprake van veel rookontwikkeling in het appartement. De brandweer ging direct op onderzoek uit. Er bleek een brandje te hebben gewoed nadat een Lithium batterij zou zijn ontploft in het appartement. De schade in het appartement is fors. Er is vooral sprake van veel rookschade. De oorzaak van de “explosie” wordt onderzocht. Team brand onderzoek van de brandweer gaat hier onderzoek naar doen. Er is een ambulance ter plaatse gekomen, of er gewonden zijn gevallen is nog onbekend.
3-2-2024	Den Dungen	onbekend	afzuiginstallatie	brand	woning	1R+ 1RZ	Er is zaterdagmiddag rond 14.25 uur brand ontstaan in een woning aan de Vlierbloem in Den Dungen. Daar stond de afzuigkap in brand, wat gepaard ging met veel rookontwikkeling. Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al gedoofd. Ze ventileerden de woning met een overdrukventilator. Naast de brandweer kwamen ook de ambulancedienst en de politie ter plaatse. Dit omdat de bewoners rook ingeademd hadden. Een van hen is uiteindelijk voor verdere controle per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer verrichtte metingen in beide naastgelegen woningen, maar daar was geen sprake van gevaarlijke concentraties koolmonoxide. De Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-BZ) komt namens de gemeente kijken en zal bepalen of de woning nog bewoond kan worden. De inzet van de hulpdiensten trok veel bekijks van omwonenden.
3-2-2024	Leiden	onbekend	boiler	brand	appartement	0G	Boiler veroorzaakt brand in appartement Omegaplantsoen. De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond half acht gealarmeerd vanwege brand in een appartementencomplex aan het Omegaplantsoen in Leiden. De brandweer is uitgerukt met twee tankautosputen en een hoogwerker. Ter plaatse bleek brand te woeden bij de boiler in een van de hoger gelegen appartementen. De brand is geblust en de situatie veiliggesteld. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.
3-2-2024	Kloetinge	onbekend	wasmachine	brand	Woonzorg-centrum	2R	De oorzaak van de brand bij een gebouw in Emergis was een brandende wasmachine. Meerdere mensen werden nagekeken door het ambulancepersoneel. Omstreeks 12.30 uur ging het mis in het washok van het gebouw aan de Windsingel in Kloetinge. De brandweerlieden van 's-Gravenpolder kwamen met spoed ter plekke. Er bleek een wasmachine in brand te staan in het washok. De brand is met twee stralen hogedruk geblust. Vervolgens is de wasmachine buiten verder afgeblust. Twee ambulances kwamen ter plaatse om personen te onderzoeken op mogelijke rookinhalatie. Er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.
4-2-2024	Dordrecht	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Bij een woning aan het Pearl Buck-erf in Dordrecht is zondagavond brand ontstaan. Er was brand door kortsluiting op een balkon. Omdat men dacht aan een uitslaande brand, werd opgeschaald naar middelbrand. Het brandje was uiteindelijk snel onder controle.
4-2-2024	Bovenkarspel	onbekend	vriezer	brand	schuur	0G	Zondagmiddag rond half twee is aan de Waterlelie in Bovenkarspel brand ontstaan in een schuur. Terwijl de brandweer nog onderweg was, probeerden de bewoners de brand te blussen. De schuur stond los van de woning. Daarom bleef de schade beperkt tot de schuur zelf. De vriezer die aangesloten staat in de schuur is de vermoedelijke oorzaak.
5-2-2024	Limmen	onbekend	acculader	brand- en rookschade	woning	1GZ	Maandagmiddag rond vijf uur is op de Oosterzijweg in Limmen brand uitgebroken in een woning. Het betreft de tijdelijke woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne. De woning stond vol rook. Er stond wat huisraad in brand. Een ambulance kwam voor iemand die binnen de woning was ten tijde van de brand. Of de woning nog bewoonbaar is, is nog niet duidelijk. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer onderzoekt de oorzaak. Zij haalden een oplader uit het matras. Mogelijk is dat de oorzaak van de brand.
6-2-2024	Dokkum	menselijk handelen	broodrooster	rook	Woonzorg-centrum	0G	Dinsdag aan het eind van de middag heeft er korte tijd brand gewoed in een kamer van een woon- en zorgcentrum aan de Dongeradyk in Dokkum. De brandweer van Dokkum werd gealarmeerd en heeft snel gehandeld. De vleugel van het complex waar de brand woedde, werd ontruimd. De brandweer schaalde uit voorzorg op naar middelbrand, een tweede ploeg kwam daarom ook ter plaatse. De oorzaak van het vuur was een theedoek die over een broodrooster lag, wat resulteerde in veel rookontwikkeling. Personeel van het zorgcentrum wist de brand te doven. Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident. Er werd door de brandweer nog een laatste controle uitgevoerd en het pand werd geventileerd. Bij vertrek raakte een ambulance die ook opgeroepen was nog vast in het gras.
6-2-2024	Haarlem	onbekend	koffiemaalmachine	brand	fabriek	0G	De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor een brand bij koffiebrander Simon Lévelt aan de A. Hofmanweg in industriegebied Waarderpolder in Haarlem. Het viel allemaal reuze mee: het personeel wist het vuur zelf te doven, nog voor de hulpdiensten er waren. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. Het vuur ontstond in een grote koffiemaalmachine. Bij de brand kwam veel rook vrij. "Het rook er wel lekker, vond ik persoonlijk", lacht de woordvoerder. De brandweer heeft het pand voor alle zekerheid goed gecontroleerd. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
6-2-2024	Arnhem	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	Dinsdagmiddag rond 13.55 uur was brand ontstaan in een pand aan de Kortestraat in Arnhem. In de meterkast was door onbekende oorzaak brand ontstaan. De brandweer was snel ter plekke en had de kleine brand snel onder controle. Een opgeroepen hoogwerker werd uiteindelijk niet meer ingezet. Bij de brand raakte niemand gewond. De inzet van de brandweer trok veel bekijks.
6-2-2024	Bennekom	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Dinsdagmiddag omstreeks 13.25 uur is brand ontstaan in een woning aan de Groenestraat in Bennekom. De brandweer en politie zijn ingezet voor de brand. De brand was op de zolder van de woning ontstaan. De brandweer van Bennekom was snel ter plaatse met een blusvoertuig en een hoogwerker uit Ede. De brand was snel onder controle en geblust. De brand was ontstaan in een wasdroger. In de woning is brand en roetschade ontstaan. Het huis is geventileerd door de brandweer. De wasapparatuur is verwoest door de brand. Bij de brand raakte niemand gewond.
7-2-2024	Hattum	onbekend	elektrisch apparaat	rook	restaurant	0G	De brandweerkorpsen van Hattem, Wapenveld en Zwolle werden woensdagavond rond tien voor zeven gealarmeerd vanwege een brandmelding bij een restaurant aan de Ridderstraat in het centrum van Hattem. Ter plaatse aangekomen bleek er geen

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							sprake te zijn van brand. Volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland was er een probleem opgetreden met elektronica, waardoor er lichte rook in het pand was komen te hangen. De brandweer heeft het restaurant en het naastgelegen pand gecontroleerd. Ook de hoogwerker van brandweer Zwolle werd ingezet. Nadat de brandweer het pand heeft geventileerd kon men retour naar de kazerne.
8-2-2024	Valkenburg	kortsluiting	accu	brand	woning	0G	Donderdagmorgen om 09.40 uur was brand ontstaan in een aan woning de Korenbloemlaan in Valkenburg. Door kortsluiting in een lithium batterij, die naast een matras lag, was brand ontstaan in een slaapkamer. De brandweer heeft de batterij en het matras naar buiten gebracht en afgeblust. Een bewoner is gecontroleerd door het ambulancepersoneel maar bleef ongedeerd. De woning is door de brandweer geventileerd. De straat was kort afgesloten voor verkeer.
8-2-2024	Bergen	kortsluiting	meterkast	brand	restaurant	1RZ	Restaurant de Story Bistobar aan de Breelaan in Bergen vatte in de nacht van woensdag op donderdag vlam. De bewoonster van de bovenwoning, gilde tijdens het blussen om hulp is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand, die rond 01.00 uur werd ontdekt, is veroorzaakt door kortsluiting in de meterkast. Het getroffen pand moet als volledig verloren worden beschouwd. Het bedrijf werd oktober vorig jaar ook al eens door brand getroffen.
8-2-2024	Beltrum	onbekend	wasdroger	brand	kinderdagverblijf	0G	Bij een kinderdagverblijf in Beltrum is donderdagochtend brand ontstaan in een wasdroger. De aanwezige kinderen en begeleiders zijn veilig naar buiten gekomen. De brand ontstond rond 08.30 uur in het pand aan de Huiskesdijk in het buitengebied van Beltrum. Op de bovenverdieping van het gebouw zit een woongedeelte, daar is een wasdroger in brand gevlogen. In het onderste gedeelte van het pand zit een kinderdagverblijf. De kinderen en de begeleiders hebben allemaal het pand veilig weten te verlaten. Ten tijde van de brand waren er tien kinderen binnen. Ze zijn tijdelijk overgebracht naar een andere locatie samen met de verzorgers. Hoe groot de schade is door de brand is nog niet bekend. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen voor verdere afhandeling.
9-2-2024	Nijmegen	onbekend	accu	brand	tuin	0G	Het was vrijdagavond schrikken voor een man uit Nijmegen. Hij hoorde een knal én niet veel later zag hij dat twee fietsen in zijn voortuin in brand stonden. Meerdere burens belden de brandweer. Rond 22.30 kwam er bij de brandweer de melding binnen dat er brand was aan de Daniëlsweg. Iets daarvoor was de bewoner opgeschrikt door een harde knal. Wat bleek? Zijn elektrische fiets had vlam gevat. Het vuur sloeg over naar een fiets die ertegenaan stond. Meerdere buurtbewoners zagen dit gebeuren en belden de alarmdiensten. De bewoner probeerde zelf het vuur te blussen met emmers water. Het waren de brandweerlieden die het vuur wisten te doven. Onduidelijk is nog hoe de brand kon ontstaan.
9-2-2024	Ede	onbekend	bedrading	rook	bedrijf	0G	Aan de Hertzstraat in Ede heeft vrijdagmorgen rond 06.45 uur brand gewoed bij een bedrijf. De bedrijfshal bleek volledig onder de rook te hangen. In een houtzagerij bleek een grote houten plaat aan het smeulen te zijn. De brand was snel onder controle, maar er kwam enorm veel rook bij vrij. De brandweer heeft het pand geventileerd. De houten plaat die bevestigd was aan een machine, is door de brandweer deels gesloopt om er zeker van te zijn dat het vuur uit was. Met de speciale zaagmachine maakt het bedrijf vloeren. Vermoedelijk is het elektra onder de houten plaat gaan smeulen.
9-2-2024	Enkhuizen	onbekend	elektriciteitskast	brand	loods	0G	Verschillende hulpdiensten zijn vannacht naar het Vlakwater in Enkhuizen gereden, waar brand uitgebroken was in een elektriciteitsruimte. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was de situatie snel onder controle. Niemand raakte bij de brand gewond. De lichte rookvorming werd vanmorgen rond 5.15 uur ontdekt in een loods van Pipelife, een producent van kunststof leidingssystemen. Een deel van het pand werd daarom ontruimd. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de rook voor even in brand was overgegaan. Omdat de brand in een elektriciteitsruimte woedde, werd een speciale eenheid van de brandweer erbij gehaald. Ook netwerkbeheerder Liander kwam naar het Vlakwater in Enkhuizen. Volgens de veiligheidsregio is geconstateerd dat het om een brand in een intern circuit ging. De situatie was na ongeveer een uur onder controle, waarna het pand aan de eigenaar is overgedragen. "Het pand is al die tijd continu veilig geweest", aldus de woordvoerder. "De brandweer en politie hebben de situatie gemonitord, en hoefden niet ingezet te worden."
9-2-2024	Nieuwegein	onbekend	magnetron	rook	Woonzorg-centrum	2R	Hulpdiensten zijn vrijdag rond 09.00 uur massaal uitgerukt naar zorgcentrum de Geinsche Hof aan de Vuurscheschans in Nieuwegein. Het gaat om een automatische brandmelding nadat een magnetron van een bewoner begon te roken. De brandweer kon de magnetron op een balkon blussen. Twee werknemers van het zorgcentrum ademden tijdens de ontruiming van het pand rook in en zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel.
10-2-2024	Haarlem	onbekend	accu	brand	appartement	0G	In een appartement in wooncomplex De Meester aan de Haarlemse Verspronckweg heeft vanochtend brand gewoed. Het vuur is begonnen in een fietsaccu. De bewoners van het appartement zijn ongedeerd en konden buiten wachten op de brandweer. Of de accu op het moment van de brand werd opgeladen, is niet bekend. "Zodra de brand helemaal uit is, zal het brandonderzoek daar antwoord op geven." De brand was in dit geval snel onder controle, maar het is over het algemeen moeilijker om accu's te blussen. "Je moet de accu gedurende een langere tijd onderdompelen in water, anders kan-ie weer ontvlammen", zegt de woordvoerder. Hoewel het niet duidelijk is hoe deze brand is ontstaan, wil ze benadrukken dat (fiets)accu's nooit 's nachts of zonder toezicht moeten worden opgeladen vanwege het brandgevaar. "Het gevaar zit hem niet alleen in fietsaccu's, maar ook scootmobiel of hoverboards hebben een accu."
10-2-2024	Haarlem	onbekend	accu	brand	appartement	0G	In een appartement in wooncomplex De Meester aan de Haarlemse Verspronckweg heeft vanochtend brand gewoed. Het vuur is begonnen in een fietsaccu. De bewoners van het appartement zijn ongedeerd en konden buiten wachten op de brandweer. Een gebouw waar rook uit de ramen komt. De brand brak uit in een appartement in de bovenste verdieping van het pand. Bewoners belden de hulpdiensten en gaven aan dat de fietsaccu in brand stond. "De bewoners zijn zelf naar buiten gegaan en hebben daar op de brandweer gewacht", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio aan NH weten. Een deel van het pand is ontruimd. De vlammen uit de accu zijn volgens de hulpdiensten overgeslagen op andere voorwerpen of inboedel. Bij de brand is veel rook vrijgekomen. Er is niemand gewond geraakt bij de brand. "Voor de zekerheid zijn daarom een ambulance en een dierenambulance die kant op gekomen. De dierenambulance is erbij vanwege de kat van de bewoners, maar het lijkt er nu op dat het dier het goed maakt", zegt de woordvoerder. Of de accu op het moment van de brand werd opgeladen, is niet bekend. "Zodra de brand helemaal uit is, zal het brandonderzoek daar antwoord op geven."
10-2-2024	Nijmegen	onbekend	accu	brand	tuin	0G	Vanavond werd de brandweer omstreeks 22.30 uur gealarmeerd voor een brand aan de Daniëlsweg in Nijmegen. Twee fietsen stonden in brand. Een bewoner van de straat hoorde een harde knal en ontdekte dat zijn elektrische fiets in de voortuin in brand stond. Ook een fiets waartegen de fiets gestald stond, vatte vlam. Meerdere bewoners van de straat belden de brandweer. De bewoner deed zelf nog een aantal bluspogingen door op en neer te lopen met een emmers met water. De

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							brandweer wist de vlammen snel te doven. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Agenten vroegen camerabeelden van omwonenden op en spraken met bewoners van de straat.
10-2-2024	Nootdorp	onbekend	accu	brand	woning	3R	Zaterdagavond is er brand ontstaan in een woning aan de Sytwinde. Een elektrische fiets vatte vlam in de woning; de bewoonster, een dochter en baby konden tijdig de woning verlaten. “In korte tijd stond de woning vol rook. Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoners na te kijken op rookinhalatie. Na controle bleek vervoer naar het ziekenhuis niet noodzakelijk”, zegt persfotograaf Olav Spa. “De woning is door de brandweer geventileerd, waarna zij weer retour konden naar de kazerne. Het incident is overgedragen aan stichting Salvage; zij gaan met de bewoonster de schade afhandelen”, aldus Spa.
10-2-2024	Dordrecht	menselijk handelen	magnetron	brand	appartement	0G	Brandweerlieden spoedden vrijdagnacht naar de Doelstraat in Dordrecht waar brand zou zijn uitgebroken. Eenmaal ter plaatse bleek er iets misgegaan te zijn met popcorn in de magnetron. De melding kwam rond kwart over twaalf in de nacht. Met onder meer 2 tankautosputten en 1 hoogwerker kwam de brandweer ter plaatse, maar ze konden snel weer huiswaarts.
10-2-2024	Leiden	oververhitting	verlichting	brand	Onderwijsgebouw	0G	Een doorgebrande TL-balk zorgde rond 15.50 uur voor de nodige consternatie in een oud schoolgebouw aan het Bizetpad in Leiden. Dat is voor een deel in gebruik bij scoutinggroep Waingunga Zeeverkeners. “Maar het was niet in onze ruimte, maar in de gemeenschappelijke gang”, vertelt Martijn Lekanne Dit Deprez die op het moment dat de rook uit de gang kwam aanwezig was. “We ontdekten het snel en konden de brandweer op tijd bellen. Daardoor is het ook niet overgeslagen naar het houten plafond. Dus niks ernstigs gelukkig.” De brandweer hoefde uiteindelijk niet veel meer te doen dan de boel ventileren.
10-2-2024	Alblasserdam	onbekend	wasdroger	smeulbrand	woning	0G	De brandweer is zaterdagavond met spoed uitgerukt voor een loeiend brandalarm in een woning aan het Meidoornpad in Alblasserdam. De piepende rookmelders werden opgemerkt door een buurtbewoner. Toen de brandweer arriveerde, stond er inderdaad rook in de woning. Die bleek afkomstig te zijn van een smeulbrand in een droger. De brandweerlieden hebben de droger naar buiten gedragen. Daarna is de woning geventileerd. De schade lijkt, met dank aan de rookmelders en de oplettende buurtbewoner, mee te vallen.
11-2-2024	Den Bosch	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	1R	Een woningbrand heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor veel schade gezorgd in de Cederstraat in de Graafsewijk in Den Bosch. De melding van de brand kwam rond 01.00 uur bij de hulpdiensten binnen. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een kortsluiting in de meterkast. De woning waar de brand uitbrak is opgedeeld in drie appartementen. Alle bewoners konden gelukkig tijdig het pand verlaten. Een vrouw werd nagekeken door de ambulancedienst omdat ze wat rook had binnengekregen, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Door de brand raakte ook de gasleiding beschadigd waardoor een gasbrand ontstond. De brandweer kon de gastoevoer afsluiten waarna de gasbrand doofde. De schade door de brand is groot en vermoedelijk is het pand voorlopig onbewoonbaar. De brand trok ondanks het nachtelijke tijdstip flink wat bekijks.
13-2-2024	Apeldoorn	onbekend	accu	brand	appartement	2RZ	Bij een woningbrand aan de Violieren in Apeldoorn zijn dinsdagmiddag twee bewoners lichtgewond geraakt. Zij ademden rook in en moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. De brand zou zijn veroorzaakt door een aantal fietsaccu's. Rond twaalf uur brak de brand uit in een appartement op de tweede etage aan de Violieren in Apeldoorn. De twee bewoners ademden hierbij rook in. Hiervoor worden zij nagekeken in het ziekenhuis, bevestigt de brandweer. Omwonenden moesten worden geëvacueerd. Ondertussen kunnen zij hun woning weer betreden. Het appartement waar de brand plaatsvond, is voorlopig onbewoonbaar. De brand is ontstaan door fietsaccu's die aan de lader lagen en daarbij vuur vatten. De bewoners van het appartement hebben een bluspoging gedaan, maar kregen de brand niet geblust. „Accu's zijn heel moeilijk te blussen – of eigenlijk niet zelfs, die moet je helemaal onderdompelen in water”, vertelt een brandweerwoordvoerder. Ook de hond van de bewoners werd uit het brandende appartement gered. Het dier is opgevangen door de politie.
13-2-2024	Delft	onbekend	wasdroger	roet- en waterschade	schuur	0G	In de nacht van maandag op dinsdag heeft er in een schuurtje van een woning aan de Geertruyt van Oostenstraat in Delft brand gewoed. Omstreeks 01:20 kwam de melding binnen op de meldkamer, hierop werden de hulpdiensten gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook vrij uit het schuurtje. De brandweer is direct met een brandslang het schuurtje in gegaan en trof daar een brandende wasdroger aan. De brandweer had de vlammen snel geblust. Ondanks de snelle inzet kon niet worden voorkomen dat de wasdroger uitbrandde en het schuurtje flinke roet- en waterschade opliep bij de brand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.
14-2-2024	Amsterdam	onbekend	elektriciteitskast	brand- en waterschade	appartement	4RZ+ 3R	Bij een grote brand woensdagochtend in de Derde Schinkelstaat in Amsterdam-Zuid heeft de brandweer vier personen uit een portiekwoning gered. Zeven mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, van wie er vier naar het ziekenhuis zijn overgebracht. De brandweer hees de mensen via een ladderwagen van het balkon. Vanwege de brand was het trapportaal niet bruikbaar en zaten de bewoners ingesloten. Van de vier personen die naar het ziekenhuis moesten vanwege inademing van rook, had er een zich laten vallen van het balkon. Hij kon zelfstandig naar de ambulance lopen en leek er niet ernstig aan toe. Een kat heeft de brand niet overleefd. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het pand met meerdere woningen onbewoonbaar geworden door brand. “Er is aanzienlijke brand- en waterschade. De bewoners kunnen er vanavond niet slapen.” De brand ontstond rond 08.30 uur in een elektriciteitskast op de begane grond van het pand en verspreidde zich snel naar boven. De brand is inmiddels geblust.
14-2-2024	Huissen	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	Alle materialen in het magazijn zijn verbrand of hebben forse schade. Ook de showroom kwam er niet ongeschonden van af. De grote brand in een Huissens bedrijvenpand, woensdagavond, heeft veel impact op Lentjes Droomkeukens. „We moeten eigenlijk helemaal opnieuw beginnen”, zegt directeur Remco Lentjes. Hij had vakantie, maar Remco Lentjes is noodgedwongen met niets anders bezig dan het afwickelen van de schade bij zijn keukenbedrijf. Een in de regio geliefd familiebedrijf, dat hij drie jaar geleden overnam van zijn oom. Lentjes Droomkeukens deelt het pand aan de Nijverheidsstraat met Woonoutlet Huissen, waar woensdagavond een grote brand woedde. Deze ontstond in de ruimte van de meterkast en de gasaansluiting. De hevige vlammenzee richtte veel schade aan. Niemand raakte gewond, op het moment van de brand was niemand aanwezig.
14-2-2024	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	appartement	3R	In een woongebouw aan de Zwaanshals in Rotterdam-Noord heeft woensdagochtend korte tijd een felle brand gewoed. De woning waar de brand ontstond, is onbewoonbaar verklaard. Rond 08.10 uur werd melding gemaakt van grote rookwolken die uit de woning kwamen. De bewoners van het pand stonden binnen korte tijd op straat. De brandweer wist de brand te blussen. Uit eerste onderzoek komt naar voren dat het vuur ontstond in de meterkast van de woning op de eerste etage. De bewoonster

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							zegt een 'ontploffing' gehoord te hebben bij de cv-ketel. De vele rook die vrijkwam, heeft voor veel schade in de omliggende woningen gezorgd. De brandweer is dan ook met diverse voertuigen ter plaatse gekomen, om deze panden te controleren. Bij sommige woningen zijn de deuren verwijderd. Hier wordt gekeken welke woningen wel en niet bewoonbaar zijn. Drie mensen hadden rook ingeademd en zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel.
14-2-2024	Scheemda	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Woensdagmiddag rond 12:20 uur kwam er een melding binnen van een woningbrand aan de Krokusstraat in Scheemda. Ter plaatse ging de brandweer meteen op onderzoek uit. Het is onbekend wat er exact had gebrand. Het ging om kortsluiting in de keuken. De weg was tijdelijk afgesloten.
15-2-2024	Schagen	onbekend	accu	brand	woning	2R	Donderdag rond 17.45 uur is de brandweer uitgerukt naar de Meerval in Schagen voor een woningbrand. Bij aankomst was er brand in een woning. Mogelijk zou er een fietsaccu vlam hebben gevat. De brandweer is met waterslangen naar binnen gegaan. Ook een hoogwerker van Heerhugowaard werd opgeroepen. Twee bewoners hebben rook ingeademd en werden daarom nagekeken door de ambulancedienst.
15-2-2024	Zwolle	onbekend	accu	rook	Onderwijsgebouw	0G	Een ondergrondse fietsenstalling bij het Deltion College in Zwolle stond vanochtend blauw van de rook. Dat werd veroorzaakt door een brandende fietsaccu. De brandweer is met twee ventilatoren bezig om de kelder rookvrij te maken. Het probleem in de stalling werd even voor elf uur ontdekt. De brandweerlieden hebben vervolgens de fiets die de brand veroorzaakte naar buiten getild. De accu is meteen ondergedompeld in een bak met water. „Ongekend hoe veel rook zo'n klein brandje kan veroorzaken”, constateert brandweerwoordvoerder Jan Wittenberg. Of de accu aan het opladen was toen de brand ontstond, kan Wittenberg niet zeggen. „Het kan ook gebeuren als een fiets niet oplaadt, bijvoorbeeld doordat de accu beschadigd is bij een eerdere valpartij. De studenten van het Deltion College hebben geen hinder ondervonden van de brand.
15-2-2024	Winterswijk	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	In een woning in Winterswijk is donderdagavond brand ontstaan. Bij de brand is niemand gewond geraakt, wel heeft de keuken van de woning forse schade opgelopen. De brand ontstond rond 20.15 uur in de keuken van de twee onder één kap woning aan de Scholtenenk. Volgens de politie is het vuur ontstaan door een kortsluiting. In eerste instantie werden beide woningen ontruimd. Door de snelle uitruk van de brandweer bleef de schade beperkt tot de keuken van de woning. Bij de brand is niemand gewond geraakt.
15-2-2024	Amsterdam	kortsluiting	verlichting	brand	winkel	0G	Donderdagmiddag rond vier is de brandweer opgeroepen voor een brand aan Kinkerstraat in Amsterdam. Bij aankomst bleek het te gaan om een neonbak van een winkel die kortsluiting had. De brandweer heeft de bak verwijderd en zijn weer retour kazerne.
16-2-2024	Leiden	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	Vrijdagmiddag om 15.45 uur was brand ontstaan in een fiets accu aan de Nieuwe Rijn in Leiden. De fietser merkte op dat er rook uit de accu kwam, hierop heeft zij de fiets aan de kant gezet, uiteindelijk kwamen er vlammen uit de accu. De brandweer heeft de brandende accu geblust. Niemand raakte gewond bij de brand.
16-2-2024	Noordwijk	menselijk handelen	magnetron	rook- en stankoverlast	Woonzorg-centrum	0G	Een warmtebeer die te lang in de magnetron zat in de spoelkeuken zorgde vrijdagavond voor een brandmelding in Woonzorgcentrum Jeroen aan het Jeroenspark. Er was rook ontstaan die door de gang heen trok waardoor de brandmelder afging.... De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse, evenals politie en een ambulance. In eerste instantie werden een aantal bewoners van de betreffende gang op de kamers gehouden voor hun veiligheid en een aantal bewoners werden naar een andere huiskamer gebracht. De brandweer heeft de gangen geventileerd en gecontroleerd op koolmonoxide. De bewoners konden daarna weer terugkeren naar hun woning. Salvage zal nog ter plaatse komen om de mogelijke schade in kaart te brengen en de laatste rook- en geursporen weg te halen. Er raakte niemand gewond.
16-2-2024	Leiden	kortsluiting	meterkast	brand	appartement	0G	Vrijdagmiddag rond 15.25 uur was brand ontstaan in een flat aan de Rijn en Schiekade in Leiden. Het flatgebouw werd al snel ontruimd vanwege de brand. De brandweer was met meerdere brandweereenheden aanwezig. Volgens de brandweer was er kortsluiting in de meterkast ontstaan. Zover bekend raakte niemand gewond.
17-2-2024	Haps	kortsluiting	airco	brand	tandartspraktijk	0G	Tandarts Hans de Kok van praktijk Tandart in Haps was dit weekeinde een onbekende voorbijganger uiterst dankbaar. Die belde vrijdagavond de brandweer met de melding dat er rook uit de praktijk aan de Violenstraat opsteeg. Dat bleek achteraf te komen door kortsluiting in de airco. „Zijn of haar belletje naar 112 heeft misschien wel voorkomen dat onze praktijk is afgebrand. Voor hetzelfde geld waren we maandag en nog veel langer dicht moeten blijven. Nu kunnen we gewoon open”, aldus een hoorbaar opgeluchte tandarts. De praktijk is een vrijstaand pand in Haps. Het achterhalen van de oorzaak was nog niet zo'n makkelijke klus voor de razendsnel aanwezige brandweer. Die moest eerst met de kettingzaag in actie komen om binnen te kunnen. De Kok: „Doordat er kortsluiting was, konden de rolluiken niet omhoog. Alleen door een gat in een rolluik te zagen, kon de brandweer via de voordeur naar binnen.”
17-2-2024	De Lier	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	De brandweer van Den Hoon, De Lier en de hoogwerker van Delft kregen zaterdagochtend om 10.20 uur melding van een binnenbrand aan de Lierweg in De Lier. Bij een woning was brand uitgebroken, volgens eerste berichten zat het vuur als gevolg van kortsluiting in het plafond. Niemand raakte gewond.
17-2-2024	Beverwijk	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.30 uur is er een brand ontstaan in een flat in Beverwijk. De brandweer trof brand in een meterkast van het appartementencomplex aan de Nieuwstraat. Dit veroorzaakte veel rook. De brand bevond zich op de begane grond. Vanuit de zijstraten was er flinke rookontwikkeling te zien aan de achterzijde van het pand. Bij de flat, die onderdeel is van een herontwikkeling van de hoek Breestraat / Nieuwstraat, worden nog steeds werkzaamheden verricht. Hierdoor staan er nog veel hekken en is de straat smal. Gelukkig viel de schade door de brand zodanig mee, dat de helft van de opgeroepen wagens maar ingezet hoefden te worden. Met behulp van twee grote ventilatoren is de rook het pand uit geblazen. De huurappartementen in het appartementencomplex zijn pas ongeveer een half jaar geleden opgeleverd.
17-2-2024	Haarlem	vermoedelijk kortsluiting	Omvormer zonnepanelen	brand	woning	0G	De brandweer is zaterdagmiddag omstreeks 13.24 opgeroepen voor een brand in een woning aan de Ternatesstraat in Haarlem. Volgens omstanders is er brand geweest in de meterkast van de woning. Mogelijk dat de omvormer voor de zonnepanelen in combi met de waterleiding heeft kortsluiting gemaakt. De brandweer wacht op Liander. De brand is inmiddels geblust, er raakte niemand gewond.
18-2-2024	Alblasserdam	menselijk handelen	magnetron	rook	woning	0G	De brandweer is zondag met spoed uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Beuklaan in Alblasserdam. In de woning bleek iets veel te lang in de magnetron te hebben gestaan, waardoor een rokerige smeulbrand was ontstaan. De bewoners van het huis wisten zich op tijd in veiligheid te brengen. De brandweer heeft de magnetronschaal, met daarop een

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							verkoold object, naar buiten gebracht. In de woning zelf hoefde niet geblust te worden. Wel is de woning, waarin schadelijke rook hing, door de brandweer geventileerd.
19-2-2024	Scherpenzeel	vermoedelijk oververhitting	accu	brand	garage	0G	In een garage bij een woning aan de Paulus Potterlaan in Scherpenzeel heeft maandagavond rond 22:30 uur brand gewoed. De bewoners ontdekten de brand en konden zichzelf met een hond in veiligheid brengen. De brandweer die op een steenworp afstand zit was snel ter plaatse en had het vuur ook snel onder controle. Wel richtte de brand veel schade aan in de schuur en de inboedel. De brand is waarschijnlijk door oververhitte accu's van enkele accu's van gereedschappen welke in brand zijn gevlogen. Na het blus en sloopwerk heeft de brandweer de garage gventileerd.
19-2-2024	Kesteren	onbekend	afzuiginstallatie	rook	bedrijf	0G	Maandagavond was er brand bij Polman Bouwbedrijf aan de Industrieweg in Kesteren. De brand werd rond 20.20 uur gemeld. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit het pand. De rook werd veroorzaakt door een afzuiginstallatie die in brand was gevlogen. Werknemers van het bedrijf hebben met behulp van een heftruck het apparaat naar buiten gebracht.
20-2-2024	Zwaag	onbekend	elektrische auto	brand	laadpaal	0G	Aan de Compagnie in Zwaag is vanmorgen brand uitgebroken in de accu van een auto. Bij aankomst van de brandweer bleek er een hybride auto aan de laadpaal te staan waarvan het accupakket in brand is gevlogen tijdens het laden daarvan. De brandweer heeft direct na aankomst waterwinning opgebouwd en een tweede tankautospuut opgeroepen om de brand te bestrijden. Omdat het accupakket van de auto in brand staat kan de brandweer alleen het pakket nathouden. Om de brand volledig te blussen is een grote container opgeroepen waarin de auto met een nieuwwaarde van 120.000 euro zal worden gezet waarna de brandweer de container vult met water, de auto zal vervolgens 10 dagen in de container moeten blijven staan voor de accu volledig en met zekerheid niet meer in brand vliegt. Het voertuig kan dan ook als total loss worden beschouwd.
20-2-2024	Zwolle	menselijk handelen	elektrische kookplaat	roet- en rookschade	Woonzorg-centrum	1GZ	Een oudere man in Zwolle moet enige tijd ergens anders verblijven. Zijn appartement in een woonzorgcomplex aan de Zijpe heeft dinsdagmiddag de nodige rook- en roetschade opgelopen nadat er brand ontstond bij een elektrisch kookstel. Aan het begin van de middag ging het mis in een woning van Driezorg, in de Zwolse wijk Aa-landen. „De bewoner was thuis, hij zat in de kamer. Waarschijnlijk heeft hij wat op het elektrische kookstel in de keuken laten staan”, aldus woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland. Brandweerlieden hebben vervolgens de oudere man uit de woning op de eerste verdieping gehaald. Hij is gecontroleerd door ambulancebroeders en ter observatie meegenomen naar het ziekenhuis.
20-2-2024	Middelburg	kortsluiting	lamp	brand	winkel	0G	De brandweer is maandag aan het einde van de middag uitgerukt nadat melding was gemaakt van een mogelijke brand in een schoenenwinkel in het stadscentrum van Middelburg. De brandmelding kwam rond 16.20 uur vanuit schoenenwinkel Ziengs aan de Lange Delft. Vanwege de locatie in het centrum van de stad rukten direct twee blusvoertuigen en een ladderwagen uit. De ladderwagen werd uiteindelijk niet daadwerkelijk ingezet. Volgens de brandweer was er sprake van kortsluiting in een lamp. De brandweer heeft voor zover bekend alleen controles uitgevoerd.
20-2-2024	Wildervank	kortsluiting	stopcontact	brand	woning	0G	Net voor de klok van middernacht werden wij opgeroepen voor een woningbrand aan de Pijlkruidstraat in Wildervank. Bewoners waren gealarmeerd door een rookmelder dat er brand op zolder zou zijn. Samen met de TS en Hoogwerker van Veendam zijn we op pad gestuurd. Bij aankomst was Veendam al bezig met de verkenning en bleek er kortsluiting te zijn geweest in een stopcontact. Wij zijn daarop teruggekeerd. Veendam heeft de woning verder geventileerd en de melding afgerond.
21-2-2024	Houten	onbekend	accu	rook	appartement	0G	Aan de Bovencamp in Houten is brand geweest in de berging van een wooncomplex. Circa 30 bewoners hebben tijdelijk hun woning moeten verlaten vanwege de rook ontwikkeling. De brand zou zijn veroorzaakt doordat één van de fietsen in brand was gevlogen. Wat hiervan de oorzaak is wordt onderzocht. Alle bewoners kunnen terug naar hun woning nadat het gebouw is geventileerd.
21-2-2024	Delft	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	1BZ+ 2RZ	Gistermiddag is er rond 16.15 uur brand ontstaan in een afzuigkap in de keuken van een restaurant aan de Oude Delft in Delft. Omdat de brand moeilijk te bereiken was heeft de brandweer extra personeel laten komen. De brandweer laat weten dat er breek- en sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd omdat de brand tussen het plafond en de verdiepingsvloer zat. Uiteindelijk is de brand geblust en bleef de brandweer met één voertuig aanwezig voor een nacontrole. Bij de brand zijn volgens de brandweer drie personen gewond geraakt. Twee mensen hadden rook ingeademd en moesten enkel ter controle naar het ziekenhuis, terwijl één persoon lichte brandwonden kreeg. 'Die kon gelukkig later die middag alweer naar huis.' Helaas is de woning boven het adres tijdelijk niet bewoonbaar en de eigenaar van het pand zal worden geholpen met de afhandeling van de schade die is ontstaan tijdens de brand.
21-2-2024	Appingedam	onbekend	bedrading	rook	woning	0G	Woensdagochtend is de brandweer gealarmeerd voor een mogelijke woningbrand aan de Hopstraat in Appingedam. Bewoonster hadden rook waargenomen vanuit de kruipruimte van de woning, wat de aanleiding was voor de hulpdiensten om ter plaatse te komen. Bij aankomst van de brandweer bleek de toegang tot de kruipruimte beperkt te zijn, wat het onderzoek bemoeilijkte. Desondanks hebben brandweerlieden in en rondom de woning metingen verricht, waarbij bleek dat de rook inmiddels was verdwenen. De bewoonster is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook had ingeademd. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. Het vermoeden bestaat dat een defect in een stroomkabel mogelijk de oorzaak is van de rookontwikkeling. Om de precieze oorzaak vast te stellen, werd netbeheerder Enexis ter plaatse geroepen om onderzoek te doen.
21-2-2024	Meppel	onbekend	meterkast	brand- en rookschade	appartement	0G	Woensdagavond rond 19.30 uur was brand ontstaan in een appartementencomplex aan de Bezettingslaan in Meppel. Uit voorzorg werden meerdere woningen ontruimd. De brand zal ontstaan zijn in de meterkast. Brandweerlieden hebben de brand geblust. Enige tijd zorgde de brand voor een forse rookontwikkeling.
21-2-2024	Venray	onbekend	meterkast	brand	tandartspraktijk	0G	Woensdagmiddag heeft er korte tijd brand gewoed in een tandartspraktijk aan de Helfrichstraat in Venray. De gealarmeerde brandweer en politie waren snel met groot materieel ter plaatse. De aanwezige agenten verklaarden aan Omroep Venray dat de brand was ontstaan in een meterkast, maar het dienstdoende personeel had de brand snel geblust. De overige aanwezigen hebben zich buiten verzameld en de brandweer heeft na controle het gebouw weer vrijgegeven. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
21-2-2024	Capelle aan den IJssel	onbekend	televisie	rook	appartement	2R	Op de Fidelio in Capelle-Schollevaar heeft woensdagavond brand gewoed in een woning. De brand brak rond 23.05 uur uit, en ontstond in een televisietoestel. Meerdere mensen moesten vervolgens door de rookontwikkeling worden nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur snel uit te krijgen. Wel was er sprake van flink wat

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							rookontwikkeling. Met behulp van ventilators is de rook verdreven uit de woningen en de galerijen. Een aantal bewoners hadden rook ingeademd, zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel.
22-2-2024	Zutphen	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	Op de Wilhelminalaan in Zutphen heeft donderdagmiddag een brand plaatsgevonden in een woning. De brandweer kreeg rond 16.25 uur een melding en spoedde zich ter plaatse, bijgestaan door de politie. De brandweer heeft het vuur geblust. De brand vond plaats in de kruipruimte van de woning, waar isolatiemateriaal vlam vatte en veel rook veroorzaakte. De vermoedelijke oorzaak van de brand is kortsluiting in de elektriciteit.
22-2-2024	Elahuizen	onbekend	meterkast	smeulbrand	woning	0G	Donderdagmiddag werd melding gemaakt van een grote brand bij een agrarisch bedrijf aan de Trophorne, het bleek heel erg mee te vallen. In het woonhuis van de boerderij werd melding gemaakt van brand. Omdat het om een woning bij een agrarisch bedrijf met meerdere stallen gaat, werd door de meldkamer snel opgeschaald naar grote brand om indien nodig snel genoeg materiaal en personeel ter plaatse te hebben. Brandweer Balk en Woudsend gingen met spoed ter plaatse en kwamen erachter dat het slechts een klein smeulbrandje was in de meterkast van de woning. Ze hadden het snel onder controle, brandweer Koudum en Bakhuizen werden daarom afgemeld en kwamen niet meer ter plaatse.
22-2-2024	Zeist	onbekend	wasdroger	brand	appartement	2R	De brandweer werd donderdagmiddag gealarmeerd voor een brand in een flatwoning aan de Prinses Alexialaan in Zeist. Terwijl de brandweer onderweg was, kwam vanuit de meldkamer het bericht dat er nog mensen in huis aanwezig zouden zijn. Hierop schaalde de brandweer op voorhand op naar middelbrand. In de woning had een wasdroger vlam gevat. De bewoners zijn gecheckt door het ambulancepersoneel van de RAVU. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.
23-2-2024	Voorhout	onbekend	acculader	brand- en rookschade	woning	2G	In een woning met arbeidsmigranten aan de Jacoba van Beierende in Voorhout brak vrijdagavond brand uit. De brand ontstond door een oplader die op een matras vlam vatte. De brandweer ontruimde het pand en bluste de brand. Er ontstond de nodige rookschade. Twee bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar zijn niet vervoerd naar het ziekenhuis. De bewoners kunnen vooralsnog niet terug in het pand en zijn elders ondergebracht.
23-2-2024	Sittard	oververhitting	tosti-ijzer	brandlucht	winkel	0G	Op de Voorstad in Sittard was vrijdagmorgen rond elf uur een onmiskenbare brandgeur te ruiken. Even later reed de brandweer met in totaal drie voertuigen vanaf de Parklaan de straat in. Een rookmelder in een van de appartementen boven speelgoedwinkel Intertoys had een brandmelding doen uitgaan. Behalve de brandlucht was er buiten het pand niets van brand of rook zichtbaar. Nadat de brandweer zich via een ingang in het Sjteegske toegang tot de bovenwoning had verschaft werd al snel duidelijk dat de brandlucht werd veroorzaakt door een oververhit tosti-ijzer.
23-2-2024	Zwolle	kortsluiting	wasmachine	brand	woning	0G	Vrijdagochtend spoedde de brandweer en politie naar een melding voor een brand op zolder aan de Belvédèrelaan in Stadshagen. Eenmaal aangekomen bleek een wasmachine kortsluiting te hebben gekregen. Door een snelle en kordate melding van de bewoners kon de brandweer eenvoudig ingrijpen. Toch konden de brandweerlieden niet voorkomen dat de wasmachine onbruikbaar raakte, het apparaat moet als verloren worden beschouwd. Om de bovenverdieping weer vrij te maken van rook heeft de brandweer de ruimtes geventileerd.
24-2-2024	Amstelveen	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De brandweer van Amstelveen is zaterdagochtend omstreeks 11.07 uur opgeroepen geweest voor een woningbrand aan de Haagkerslaan in Amstelveen. Volgens omstanders heeft een wasdroger door nog onbekende oorzaak vlam gevat. De brandweer wist het vuur snel te blussen, zover bekend raakte er niemand gewond.
25-2-2024	Veldhoven	vermoedelijk oververhitting	acculader	brand- en waterschade	woning	0G	Zondagochtend was er brand ontstaan aan De Pompenmaker in Veldhoven. Binnen drie kwartier was de felle brand onder controle, toch kon de brandweer niet voorkomen dat de zolder volledig uitbrandde. Mogelijk is de brand ontstaan door een oplader die te heet is geworden, weet de buurvrouw te vertellen. De brandweer weet de exacte oorzaak niet, maar kan wel melden dat elektronica onder een bureau de boosdoener is geweest. Bij de brand zijn alle spullen van Maikel verloren gegaan. Ook zijn dure platencollectie die op zolder stond. "Het had een waarde van 25.000 euro", vertelt Annemiek. "Dat is gesmolten, daar houd je niks van over." Jolanda vindt het heel erg voor haar neef Maikel. "Maar het belangrijkste is dat ze er beiden veilig uit zijn gekomen." De zolder is dus volledig verwoest en de rest van het huis heeft enorme waterschade. Karel heeft al te horen gekregen dat hij zeker drie weken niet terug naar huis kan.
25-2-2024	Warffum	onbekend	batterij	brand	woning	0G	Aan de Zuiderweide in Warffum heeft zaterdagavond een korte tijd een brand gewoed op een zolder van een woning. Bij de brand hebben meerdere accu's, die dienden om de stroom van de zonnepanelen op te slaan, vlam gevat. De bewoners hebben zelf de brand weten te blussen. De brandweer heeft een nablissing gedaan.
25-2-2024	Brielle	onbekend	elektrisch apparaat	brand	woning	1GZ	In een woning aan de Tas is in de nacht van zaterdag op zondag een brand uitgebroken. De vrijwillige brandweer van Brielle en Zwartewaal werd rond 03.00 uur met spoed gealarmeerd voor een brand. Bij aankomst sloegen de vlammen uit de bovenste verdieping van een woning. De brandweer schaalde voor de inzet van het extra materiaal meteen op naar middelbrand. De bewoonster van de woning is bij de brand gewond geraakt en is door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar een ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon helaas niet voorkomen dat de woning van binnen door het vuur verwoest is. Een woning daaronder is ook flink beschadigd en daardoor tijdelijk onbewoonbaar. De brand zou zijn ontstaan door het falen van een apparaat in de woning.
25-2-2024	Zeist	onbekend	warmtepomp	brand	bijgebouw	0G	Bij een woning aan de Potterlaan in Huis ter Heide is zondagmorgen brand ontstaan. De vlammen sloegen uit een open bijgebouw toen de brandweer arriveerde. De brand brak uit rond 11.00 uur. De bewoners waren niet aanwezig, waardoor de brandweer de poort van de woning moest forceren om op het terrein te kunnen komen. Mogelijk was een warmtepomp onder een overkapping de boosdoener. De brandweer wist het vuur te doven en de woning is geventileerd.
26-2-2024	Haarlem	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	Maandagmiddag rond kwart over vier is op de Ipenrodestraat in Haarlem een elektrische deelscooter in brand gevlogen. De scooter van het bedrijf Felix brandde af op de stoep, naast een kliko-bak. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. De stoep is vervuild met de resten van de kliko en scooter.
26-2-2024	Leiden	menselijk handelen	magnetron	brand	appartement	0G	De brandweer heeft maandagavond diverse woningen aan het Hildebrandpad in Leiden ontruimd nadat er in een woning brand ontstond door verbrand eten uit een magnetron. De brandweer klopte op de deuren om de bewoners te waarschuwen. Hoe lang de bewoners buiten hun woning moeten blijven is niet bekend. De brandweer kreeg de brand snel onder controle.
27-2-2024	Beverwijk	onbekend	accu	brand	winkel	0G	In de nacht van maandag op dinsdag is er in het pand van de fietsengroothandel van het merk Vogue Bike en Diablo aan het Biesland in Beverwijk een grote brand uitgebroken. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade exact is. De brandweer kreeg rond 03:45 de eerste melding over de brand binnen. De toegesnelde hulpdiensten moesten met speciale kettingzagen een deur openen, meldt het Noordhollands Dagblad. Hierna konden zij beginnen met de bluswerkzaamheden. Het vuur ontstond

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							waarschijnlijk doordat enkele fietsaccu's in brand zijn gevlogen. De brandweer kreeg de brand uiteindelijk onder controle, waarna het pand geventileerd is.
27-2-2024	Alblasserdam	menselijk handelen	oven	rook	woning	0G	De brandweer is dinsdagmiddag met spoed uitgerukt voor een melding van een woningbrand in de Johan de Wittstraat in Alblasserdam. In de woning stond brood in een oven in brand. De situatie was snel onder controle. Omdat er door de brand rook in de woning was ontstaan, heeft de brandweer de woning geventileerd. Niemand raakte gewond en de schade lijkt beperkt te zijn gebleven.
27-2-2024	Sint-Michielsgestel	onbekend	schakelaar	brand	woning	0G	De brandweer moest dinsdagavond uitrukken voor in eerste instantie een buitenbrand aan de Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel. Dit was rond 20.10 uur, net op het moment dat de brandweerlieden aan het oefenen waren. Snel werd alles ingepakt en spoedde men zich richting de Nieuwstraat. Daar waren vlammen aan de gevel van een kantoorpand. Omwonenden doofden de vlammen nog voor aankomst van de brandweer. Al snel werd duidelijk dat het ging om een schemerschakelaar die op de gevel zat bevestigd. Van de elektrische apparatuur was weinig over, de gevel was flinke zwartgeblakerd. Brandweerlieden controleerden ook binnen. Een brandlucht werd waargenomen, maar er werden geen gevaarlijke concentraties gemeten. Ook boven het plafond werd nog gekeken maar ook daar was alles veilig. Niet veel later konden de spuitgasten terugkeren richten de locatie om hun oefening voort te zetten.
27-2-2024	Bergentheim	kortsluiting	stopcontact	brand	woning	0G	Dinsdagavond rukte de brandweer van Bergentheim uit voor een brand aan de Dorpsstraat. Bij aankomst bleek er kortsluiting te zijn ontstaan in een stopcontact. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de kortsluiting is niet bekend.
27-2-2024	IJsselstein	onbekend	wasmachine	rook	woning	0G	De brandweer is vanmiddag naar de Toolgaarderlaan in IJsselstein geroepen voor een rokende wasmachine. De bewoner had plotseling een rookmelder horen afgaan. De zolder bleek vol rook te staan, waarna de brandweer werd gewaarschuwd. Het ging uiteindelijk om de wasmachine die stond te roken. De brandweer voerde ter plaatse een nacontrole uit en kon daarna weer retour naar de brandweerpost. Een en ander gebeurde dinsdagmiddag rond 15.15 uur.
28-2-2024	Borssele	overbelasting	verlichting	schroeilucht	Onderwijsgebouw	0G	De brandweer is woensdag aan het einde van de ochtend een onderzoek gestart nadat in een basisschool in Borssele een vreemde lucht was geroken. Volgens de brandweer van Borssele werd rond 11.50 uur gemeld dat in de school een zure, indringende lucht was geroken. Na onderzoek bleek een zekering te zijn doorgebrand. Tijdens de verdere verkenning bleek de transformator van tl-verlichting doorgebrand te zijn. De brandweerlieden hebben de situatie veilig gesteld en vervolgens geventileerd.
28-2-2024	Alphen aan de Rijn	onbekend	wasdroger	brand	woning	1R	Op woensdagmiddag is er een wasdroger in brand gevlogen in de Quadriviumlaan in Alphen aan den Rijn. Dankzij een snelle reactie van de bewoner en behulpzame werklui in de straat werd een grotere brand voorkomen. De bewoner, die op dat moment thuis was, aarzelde niet en nam onmiddellijk actie. Gelukkig waren er werklui in de nabije omgeving aan het werk, wat essentieel bleek te zijn voor het succesvol blussen van de brand. Met de hulp van de werklui slaagde de bewoner erin de brand in de wasdroger onder controle te houden, nog voordat het zich kon verspreiden naar andere delen van het huis. Na het incident werd de bewoonster nagekeken door de ambulancedienst vanwege het inademen van rook. Gelukkig bleken klachten niet ernstig te zijn, en de bewoonster kon zonder verdere medische behandeling haar dag vervolgen.
29-2-2024	Apeldoorn	onbekend	accu	brand	woning	0G	De brandweer heeft zich vanavond in Apeldoorn gespoed naar de Mauvestraat voor een woningbrand. Toen de brandweer arriveerde stond de woning al vol rook. De brandweer kreeg rond 21.15 uur een melding van een brand in een bijgebouw van een woning aan de Mauvestraat. Een elektrische step aan de lader in de bijkeuken bleek de boosdoener. De tweewieler zou vlam hebben gevat. De schade bleek enorm. De brandweer heeft deuren en ramen open gezet om de boel te ventileren maar of de bewoners vanavond nog terug kunnen is onduidelijk.
29-2-2024	Zaandam	onbekend	afzuiginstallatie	brand	appartement	0G	Donderdagmiddag rond 13.00 uur is in de flat De Pharus in Zaandam brand uitgebroken. Er werd rook en brand geconstateerd op de tweede verdieping. De brandweer legde veel slangen uit. Het betrof brand in de afzuiginstallatie. De schade in de woning is groot, zowel in de keuken als in de woonkamer. De bewoonster, die thuis was, raakte niet gewond. Zij is wel erg aangeslagen.
29-2-2024	Schijndel	kortsluiting	meterkast	brand	appartement	0G	Op de Kloosterstraat brak rond half acht vanavond brand uit in een appartementencomplex. De brandweer van Schijndel was snel aanwezig en bluste het vuur. In een meterkast zou kortsluiting ontstaan zijn. De politie kwam ook ter plaatse. Omstanders werden op afstand gehouden. Enkele foto's onder 'lees meer'.
1-3-2024	Almelo	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	Door zeer kordaat optreden van een burger is in Almelo een vrouw gered uit een brandende scooter. Dat meldt de politie van Almelo zojuist op Facebook. De gesloten scooter was in brand gevlogen en stond vol met rook. De bestuurster kreeg de deuren van haar scooter niet open. Omstanders zagen dit en probeerden tevergeefs de portieren aan de buitenzijde te openen. Meer effect had het gebruik van een lifehamer, waarmee de voorruit van de scooter werd ingeslagen. Daarna kon de bestuurster uit het voertuig getrokken worden.
1-3-2024	Wezep	onbekend	accu	brand	vuilniswagen	0G	De brandweer van Wezep werd vrijdagochtend rond vijf voor elf gealarmeerd voor een brand in een vrachtwagen aan de Ruitersveldweg in Wezep. De chauffeur van de vuilniswagen ontdekte dat er sprake was van rookontwikkeling. Vermoedelijk is er bij het inzamelen van afval een accu meegekomen de vrachtwagen in. De chauffeur en buurtbewoonster hoorden knallen en ze zagen rook uit de vrachtwagen komen. Vermoedelijk is de brand ontstaan toen het afval samengeperst werd in de vuilniswagen. De chauffeur zelf heeft de inhoud van de vuilniswagen op het terrein naast de Ruitersveldweg gestort. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd, omdat bij aankomst de brand inmiddels al uit was.
1-3-2024	Schoonhoven	oververhitting	lamp	rook	tuin	0G	Op de Oranjeplaats in Schoonhoven brandde vrijdagavond een spotje door. Het lampje zat buiten in een vlonder. Er kwam wat rook bij vrij. De brandweer deed een controle met een warmtebeeldcamera. Er was niets meer aan de hand.
1-3-2024	Zwartsluis	onbekend	oven	brand	bakkerij	0G	Bij Van Dijk Bakery op het industrieterrein ontstond vrijdagmorgen een kleine brand boven een oven. Brandweerlieden rukten uit om te gaan blussen. De brand was snel onder controle, waarna de brandweer zich kon richten op het opruimen van een deel van de schade.
1-3-2024	Gouda	onbekend	wasmachine	rook	woning	0G	Vrijdagmiddag om 12.45 uur zou brand zijn ontstaan in een woning aan de Watergangpolderplein in Gouda. De brandweer kwam met drie brandweervoertuigen naar de woning. Gelukkig bleek bij inspectie van de brandweerlieden het mee te vallen. Uit de wasmachine die in de woning stond kwam rook. De brandweer heeft de boel gecontroleerd, hoefde geen blussing te doen.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
2-3-2024	Losser	onbekend	accu	brand	tuin	0G	Het is het schrikbeeld van iedere bezitter van een elektrische fiets; dat er tijdens het opladen brand ontstaat. En dat is precies wat er gebeurde aan het Gentiaanhof in Losser. Op het moment van laden stond de fiets onder de overkapping aan de voorzijde van het huis. De voornamelijk houten bijbouw vatte vlam. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. Er raakte niemand gewond.
2-3-2024	Leerbroek	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Aan de Middelkoop in Leerbroek brak zaterdagavond brand uit bij een bewoner in de meterkast. De bewoner bluste de brand zelf, waarna de brandweer nog wel ter plaatse kwam. De brand was inmiddels uit, de woning stond echter nog vol met rook. De brandweer heeft meerdere metingen gedaan om de veiligheid te kunnen garanderen en ging vervolgens weer retour naar de kazerne in Meerkerk.
2-3-2024	Uden	onbekend	wasdroger	brand	woning	1B	Op de Eikenwal in Uden heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Een wasdroger had vlam gevat. De bewoner heeft nog een bluspoging gedaan maar dit was niet gelukt en heeft de brandweer gebeld. De bewoonster liep licht verwondingen aan haar hand op en is gecontroleerd door het ambulancepersoneel.
3-3-2024	Rotterdam	kortsluiting	elektrische parasol	brand	café	0G	Zondagmiddag omstreeks 15.20 uur is er brand ontstaan in een parasol aan de Witte de Withstraat in Rotterdam. Op een terras van café NRC (Nieuw Rotterdams Café) was door kortsluiting brand ontstaan in een elektrisch bedienbare parasol. De brandweer was snel ter plekke en heeft de brand geblust. De parasol en enkele stoelen raakten door de brand beschadigd. Niemand is gewond geraakt.
3-3-2024	Tienray	kortsluiting	koelinstallatie	brand	supermarkt	0G	Zondagmiddag is de brandweer uitgerukt naar een supermarkt in Tienray waar kortsluiting was ontstaan in een koeling. Deze begon te roken en er ontstond een klein brandje. De brandweer heeft de koeling uitgeschakeld en buiten het pand geplaatst. De supermarkt is niet ontruimd geweest en er zijn geen gewonden gevallen.
3-3-2024	Drachten	onbekend	meterkast	brand	Woonzorg-centrum	0G	In een zorgflat in Drachten heeft zondagmiddag kort een brand gewoed. Vanwege de rook evacueerde de brandwer de mensen en dieren in de flat. Niemand raakte gewond. Het vuur ontstond in een meterkast op de tweede verdieping. De aanwezige bewoners zijn tijdelijk opgevangen in de bedrijfskantine van ziekenhuis Nij Smellinghe. Omdat ze het pand nog voor onbekende tijd niet in mogen, zijn de bewoners elders ondergebracht.
3-3-2024	Laren	onbekend	meterkast	brand	schuur	0G	Zondagmiddag om 17.50 uur was brand ontstaan in een schuur aan de Smeekweg in Laren. In een schuur achter een woning was brand ontstaan in een frituur. De bewoners wisten de brand zelf al te blussen voor de komst van de brandweer. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd in de schuur.
3-3-2024	Sneek	kortsluiting	onbekend	brand	Woonzorg-centrum	0G	In een de spoelkeuken van woonzorgcentrum Noorderhoek aan de Napjusstraat brak zondagmiddag brand uit. De brandweer ging rond kwart over een met spoed ter plaatse met een tankautospuut en een hoogwerker. Uit voorzorg werd de waterwinning opgebouwd om de brand snel te kunnen blussen. Het bleek te gaan om een keukenapparaat waar kortsluiting in was ontstaan. De brandweer had brand snel onder controle en heeft vervolgens het pand geventileerd. Bewoners van een deel van het gebouw werden tijdelijk elders in het gebouw opgevangen. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.
3-3-2024	Waalwijk	kortsluiting	wasdroger	rook	appartement	0G	In een pand aan de Margrietstraat in Waalwijk is brand uitgebroken door kortsluiting in een wasdroger. Het betreft een gebouw voor begeleid wonen. Aangezien het pand ontruimd moest worden schaalde de brandweer gelijk op naar middelbrand. Het pand stond vol rook en is door de brandweer geventileerd en gecontroleerd op koolmonoxide. Nadat alles weer in orde was bevonden konden de bewoners weer terug naar hun woning.
4-3-2024	Horst	vermoedelijk kortsluiting	elektrische deken	brand	woning	0G	In Horst is maandagavond een brand uitgebroken aan de Loevestraat. Een elektrische deken zou de oorzaak zijn van de brand. De brand werd rond tien over half acht ontdekt. Aan de achterzijde van de woning was veel rook zichtbaar. Er vielen geen gewonden.
4-3-2024	Heerenveen	onbekend	handdoekenautomaat	brand	Onderwijsgebouw	0G	Het OSG Sevenwolden in Heerenveen is vanmiddag ontruimd geweest vanwege brand. Die was waarschijnlijk uitgebroken in een handdoekenautomaat in de toiletten. Er kwam flink wat rook vrij, meldt de brandweer, maar het vuur was snel onder controle. Het gebouw is geventileerd. De leerlingen zijn naar huis gestuurd en hebben de rest van de dag geen les meer.
4-3-2024	Vianen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Aan de Wendelaar in Vianen heeft maandagmorgen een woningbrand gewoed. De burens zagen rond 11:30 uur rook uit de woning komen en waarschuwde de brandweer, de bewoners waren op dat moment niet thuis. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in de meterkast. Na het blussen van de brand heeft hebben zij het huis geventileerd. Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht door de woningcorporatie en netbeheerder Stedin.
5-3-2024	Leiden	onbekend	accu	brand	schuur	0G	In een kelderbox van een wooncomplex aan de Julius Röntgenstraat in Leiden Zuidwest is dinsdagmiddag rond 13.40 uur een accupakket in brand gevlogen. Waardoor de accu's vlam hebben gevat is niet bekend. Vermoedelijk zijn ze spontaan ontbrand. De giftige rook die de elektrische brand veroorzaakte, trok naar boven het trapportaal in. De brandweer heeft het portiek geventileerd. De Vijf Meilaan waarvan de Julius Röntgenstraat een zijstraatje is, was enige tijd afgesloten voor verkeer.
5-3-2024	Raalte	onbekend	accu	rook	appartement	0G	Dinsdagmiddag rond twee uur werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Arkelstein in Raalte. Zowel de brandweerploeg uit Raalte als Zwolle werden opgeroepen. Er was een elektrische step in brand gevlogen in een appartement. De brandweer legt verder uit: "De step werd door de bewoner zelf geblust, maar er hing nog wel rook in het appartement. Door middel van overdrukventilatie is het appartement rookvrij gemaakt en hebben wij metingen verricht om zeker te zijn dat toegang tot het appartement weer veilig was."
5-3-2024	Doetinchem	vermoedelijk kortsluiting	elektrisch apparaat	rook	bedrijf	0G	Bij een kozijnenbedrijf op een industrieterrein in Doetinchem is dinsdagochtend rookontwikkeling ontstaan. De brandweer heeft met behulp van een hoogwerker het pand gecontroleerd. De melding van de brand bij het pand aan de Kajuitstraat kwam rond 11.30 uur binnen bij de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse bleek er van brand geen sprake, maar er was wel rook ontwikkeld. In de ochtend is de stroom tijdelijk afgesloten geweest vanwege onderhoud, bij het aanzetten van de elektriciteit is er hoogstwaarschijnlijk kortsluiting ontstaan in de apparatuur. De brandweer kwam ter plaatse met een bluswagen en een hoogwerker bij het pand. Vanuit de lucht is het pand gecontroleerd of er meer rookontwikkeling of eventuele vlammen te zien waren. Het personeel van het bedrijf stond allemaal buiten ten tijde van de controle. Het zal zijn ontstaan in de droogkamer.
5-3-2024	Veendam	onbekend	wasdroger	brand	schuur	0G	De brandweer van Veendam is vanmiddag tegen 4 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Jakob Bruggemalaan in Veendam. Daar stond in het schuurtje een wasdroger in brand. Brandweerlieden haalden de wasdroger naar buiten en blusten die. Daarna werd de woning geventileerd.
6-3-2024	Voorschoten	onbekend	meterkast	brand	woning	2RZ	In een woning aan de Dr. Martinus van der Stoelstraat brak afgelopen nacht rond vier uur brand uit. Een buurman, zelf werkzaam bij de brandweer en onderweg naar de kazerne, zag rook uit de woning komen en sloeg alarm. De bewoners

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							konden op tijd weggkomen, wel hadden zij rook ingehaald en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer kon ook de hond redden. De brand werd direct opgeschaald in verband met het risico op doorslag naar de bovenste etage maar de brandweer kon dat voorkomen. De brand is ontstaan in de meterkast, de schade is aanzienlijk.
6-3-2024	Arnhem	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Woensdagmiddag om 17.05 uur was brand ontstaan in een woning aan de Varkensstraat in Arnhem. Er was kortsluiting ontstaan hierdoor was een dakschot gaan branden. De brandweer had de brand snel onder controle. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.
6-3-2024	Barneveld	kortsluiting	wasmachine	brand	woning	0G	Op woensdagmorgen rond 07.20 uur is de brandweer uitgerukt voor een melding van een brand in een woning in Barneveld. In een woning aan het Schaapsveld in de wijk Norschoten is door kortsluiting brand ontstaan in een wasmachine op de bovenste verdieping. Bij aankomst van de brandweer rookte het apparaat nog, maar was de brand niet overgeslagen. Brandweerlieden hebben de wasmachine naar buiten gebracht. De brandweer heeft de woning korte tijd geventileerd.
7-3-2024	Ermelo	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer van Uddel werd donderdagochtend opgepiept voor een woningbrand aan de Koningsweg in Ermelo. Er werden meerdere brandweervoertuigen gealarmeerd vanwege de rieten kap op de woning. Door snel optreden van de brandweer bleef de schade beperkt tot een uitgebrande meterkast.
7-3-2024	Stadskanaal	onbekend	verlichting	brand	winkel	0G	Vanmiddag heeft brandweer Stadskanaal een brand in de verkoopruimte van een tankstation aan de Atlantislaan geblust. Vanmiddag brak rond half drie brand uit in de verkoopruimte van een tankstation aan de Atlantislaan in Stadskanaal. Naar verluidt ontstond de brand door een defect in de verlichting in het plafond. Om het vuur goed te kunnen doven moest een deel van het plafond opengebroken worden. Daarna werd de ruimte geventileerd. Er raakte niemand gewond. Het tankstation is momenteel gesloten en afgezet met lint.
8-3-2024	Barneveld	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	In een meterkast van een woning aan de Primulastraat in Barneveld is zaterdagochtend brand ontstaan. De bewoner belde omstreeks 09:00 zelf 112 en is naar buiten gegaan. Op de plaats aangekomen heeft de brandweer de woning betreden maar hoefde uiteindelijk niet te blussen. De oorzaak is waarschijnlijk kortsluiting. Het is niet bekend of er schade aan de woning is ontstaan. Naast de brandweeer kwam ook een eenheid van de Landelijke Politie, die in de buurt was, ter plaatse voor assistentie.
8-3-2024	Winschoten	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Brandweer Winschoten heeft vanmiddag aan de Abel Tasmanstraat een wasmachine geblust. De brandweer van Winschoten is vanmiddag om één uur uitgerukt voor een brand in een woning aan de Abel Tasmanstraat. In de badkamer stond een wasmachine in brand. Hierbij kwam zwarte rook vrij. De wasmachine werd geblust en de woning geventileerd. Stichting Salvage gaat de bewoners ondersteunen in de afhandeling van de schade.
10-3-2024	Meppel	onbekend	stopcontact	brand	woning	0G	Zondagochtend omstreeks 08:40 uur werd de brandweer van Meppel gealarmeerd voor een woningbrand aan De Boompjes. Ter plaatse bleek er een brand te zijn ontstaan in een stopcontact. De brandweer heeft de brand geblust. Door de brand was er veel rookontwikkeling. Na het blussen heeft de brandweer de ramen en deuren opengezet om de woning te luchten. Hoe de brand in het stopcontact is ontstaan, is niet bekend. Ook is het niet bekend hoeveel schade er is.
12-3-2024	Wolvega	onbekend	accu	brand	fertiliteitskliniek	0G	Bij een fertiliteitskliniek heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. De brandweer van Wolvega werd rond 16:50 uur opgeroepen voor een brand in de kliniek. Een tankautospuit, de officier van dienst en een voertuig van de natuurbrandbestrijding kwamen ter plaatse bij de kliniek aan de Heerenveenseweg. Ter plaatse bleek een accu in brand te staan. Het personeel heeft zelf een bluspoging gedaan waarna de brandweer een nacontrole heeft uitgevoerd en het gebouw heeft geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond.
13-3-2024	Oss	onbekend	airfryer	brand	woning	0G	De brandweer werd woensdagavond opgeroepen voor een brand in een woning aan de Ussenstraat in Oss. Volgens de brandweer stond er een airfryer in brand. De bewoonster van de woning heeft geprobeerde de brand met emmers water te blussen. De brand was na aankomst van de brandweer snel onder controle. Omdat de woning vol met rook stond is deze geventileerd. Er raakte niemand gewond.
13-3-2024	Zwijndrecht	vermoedelijk kortsluiting	koelkast	brand	schuur	0G	In de aanbouw van een huis aan het Prinsessenpark in Zwijndrecht heeft woensdagochtend brand gewoed. Het vuur ontstond volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in de elektra van een koelkast. De brandweer rukte rond halfelf uit en heeft de brand met twee waterstralen onder controle gekregen. Alles bij elkaar duurde de brandweer-inzet ongeveer een uur.
13-3-2024	Gorinchem	onbekend	stopcontact	brand	woning	0G	Op de zolder van een woning aan de Carry van Bruggenlaan in Gorinchem is woensdagochtend brand uitgebroken. Rond 11.10 uur ontstond brand bij een wandcontactdoos waarna onder andere een wasmachine in de brand vloog. De bewoonster wist veilig uit de woning te komen. Brandweerlieden wisten verdere uitbreiding te voorkomen en hadden het vuur al snel onder controle. Nadat de woning was geventileerd is de verdere afhandeling van het incident overgedragen aan de stichting Salvage. Er raakte niemand gewond.
13-3-2024	Monster	onbekend	wasdroger	rook	snackbar	0G	Bij cafetaria Super Snack aan de Molenweg in Monster is woensdagmiddag brand uitgebroken. Bij de hulpdiensten kwam rond 15.00 uur een melding binnen van een brand in de snackbar. Bij aankomst van de brandweer was het pand al ontruimd door het personeel. De zaak stond vol rook. Achterin bleek een wasdroger vlam te hebben gevat. De brandweer schaalde op naar middelbrand, omdat er veel rookontwikkeling was. Uiteindelijk hebben brandweerlieden de machine het pand uit gedragen en de vlammen geblust. Niemand raakte bij de brand gewond.
15-3-2024	Den Haag	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	Vanavond is er rond 19.00 uur brand ontstaan in de afzuiginstallatie van een restaurant aan de Goeverneurlaan in Den Haag. Niemand is daarbij gewond geraakt. Bezoekers en personeel konden het restaurant tijdig verlaten. De brandweer is vervolgens enige tijd bezig geweest met het blussen van het vuur in de afzuiginstallatie van het restaurant. Hierbij moesten in de aanbouw van het restaurant sloopwerkzaamheden verricht worden. Rond 19.45 uur was de situatie onder controle. De vier bovengelegen woningen werden tijdens de brand ontruimd. Naar verwachting zullen die in de loop van de avond weer vrijgegeven kunnen worden.
15-3-2024	Renkum	menselijk handelen	batterij	brand	fabriek	0G	In een gebouw van papierproducent Parenco in Renkum heeft vrijdagochtend brand gewoed. De brand woedde volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Midden in een zogenaamde 'oudpapierloods'. Een verslaggever die bij de brand is, laat weten dat de rookontwikkeling fors was. De brand zou rond 7.15 uur zijn ontdekt in één van de panden bij de papierfabriek. Er waren zo'n zes mensen aanwezig toen de brand ontstond. Zij hebben meteen alarm geslagen waarop de brandweer is uitgerukt en opgeschaald. Drie brandweerkorpsen kwamen ter plekke. Rond 8.45 uur kon het sein 'brand

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							meester' worden gegeven. Vermoedelijk zaten er batterijen bij het oud papier en is er een steekvlam ontstaan, meldt de woordvoerder van de papierfabriek. In batterijen zit lithium dat reageert op zuurstof en kan ontploffen of ontvlammen. Via de loopbanden ging het brandende papier de fabriek door. Maar dat duurde niet lang. Volgens de woordvoerder van Parenco waren ze er op tijd bij en is niemand gewond geraakt.
15-3-2024	Capelle aan den IJssel	kortsluiting	bedrading	brand	woning	1R	De brandweer is vrijdagmiddag met meerdere wagens uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Aïda in Capelle aan den IJssel. Er zou mogelijk nog iemand binnen zitten en er zou sprake zijn van zwarte rookontwikkeling, gelukkig bleek het ter plaatse mee te vallen. In de woning was kortsluiting ontstaan bij een elektrische aansluiting. Dit zorgde voor rookontwikkeling, de bewoonster heeft deze rook ingeademd. Ambulancepersoneel heeft de vrouw gecontroleerd, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis.
15-3-2024	Venhorst	menselijk handelen	oven	brand	bakkerij	0G	De brandweer heeft vrijdagmiddag een brandje geblust bij Bakkerij van de Ven aan het Sint Josephplein in Venhorst. De brand ontstond omdat er kratten in de oven vlam hadden gevat. Die kratten worden gebruikt voor het maken van toast. De oven staat normaal op 50 graden. Door een foutje stond de oven een stuk hoger; namelijk op 180 graden. De kratten zijn hierdoor gesmolten. Door snel optreden van personeel en een begin te maken met zelf blussen, bleef de schade uiteindelijk beperkt tot de oven zelf. Wel liep het pand rookschade op. Er raakte niemand gewond.
15-3-2024	Groningen	onbekend	vriezer	rook	woning	0G	Meerdere brandweereenheden togen vrijdagochtend naar de Grote Appelstraat in de Hortusbuurt. Eenmaal ter plaatse bleek de gemelde brandhaard mee te vallen: een rokende vriezer. De brandweer schaalde het incident, zoals gebruikelijk, op omdat de melding komt uit een dichtbewoond deel van Stad. Al snel bleek grootschalige inzet niet nodig. Brandweerlieden brachten de vriezer naar buiten en ventileerden het pand
17-3-2024	Halfweg	onbekend	acculader	brand	woning	2R	Rond 21.30 uur is in een woning aan de Julianastraat in Halfweg een brand uitgebroken. De bewoners en hun kat zijn ter plek nagekeken. Een woordvoerder van de veiligheidsregio vertelt dat de brand waarschijnlijk is ontstaan door een ontplofte lader in de woning. De brand is inmiddels geblust. Twee bewoners zijn ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel, zij hadden rook ingeademd. Ook de kat van de bewoners moest worden nagekeken, voor hem was de Dierenambulance ter plaatse.
17-3-2024	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Vanavond is rond 17:40 uur brand uitgebroken in een woning aan de Digna Johannaweg. De brand zou in de meterkast zijn ontstaan. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Al snel kwam er zwarte rook uit de woning. De brandweer had de brand snel onder controle. Stedin kwam later op de avond vanwege reparatiewerkzaamheden.
17-3-2024	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Zondagmiddag rond 17.41 uur is er brand uitgebroken in een woning. De brand was ontstaan in de meterkast. Na het blussen heeft de brandweer met behulp van de hoogwerker het dak gecontroleerd. Door de brand kwamen acht woningen tijdelijk zonder elektriciteit te zitten.
17-3-2024	Vlijmen	vermoedelijk overbelasting	meterkast	brand	woning	0G	Een brand is zondagmiddag in een meterkast van een huis aan de Asserlaan in Vlijmen uitgebroken. Die ontstond bij het opladen van twee elektrische auto's. De brandweer rukte aan het begin van de middag uit voor de melding van de woningbrand. Het vuur was ontstaan door een kortsluiting in de meterkast op het moment dat de auto's aan de laadpaal van het huis gekoppeld waren. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Enexis kwam om de aansluiting te controleren.
17-3-2024	Vlissingen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	Bed & Breakfast	0G	De brandweer is zondagmiddag ingezet voor een melding van een brand in een Bed & Breakfast in Vlissingen. De brandweerlieden van Oost-Souburg en de politie werden vanmiddag omstreeks 15.05 uur opgeroepen voor de melding van een woningbrand aan de Paul Krugerstraat in Vlissingen. De melding bleek afkomstig van een Bed & Breakfast. De brandweer heeft controles uitgevoerd in en rond het pand. Daarnaast is de brandweer met een multitoel naar binnengegaan. Vervolgens is het pand geventileerd. De brandmelding zou mogelijk veroorzaakt zijn door een kortsluiting.
18-3-2024	Waalwijk	onbekend	accu	brand	garage	0G	Bij een woning aan de Brederodelaan in Waalwijk is maandagochtend brand uitgebroken. Hierbij werd de garage compleet verwoest. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Omstreeks 06.45 uur kreeg de brandweer de melding van de brand. De brandweer rukte groots uit. Meerdere brandweertwagens en een hoogwerker kwamen op de melding af. Ook was er politie aanwezig. Bij de brand kwam heel veel rook vrij. Daarbij is er veel schade: de garage van de woning werd compleet verwoest. Volgens een woordvoerder ter plaatse stond de garage al volledig in brand toen de brandweer bij de woning aan kwam. Volgens een woordvoerder ter plaatse was de brand veroorzaakt door brandende accu's in de garage.
18-3-2024	Den Haag	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	Vanmorgen heeft er brand gewoed in een woning aan de Valkenboslaan. De brand is rond tien voor tien ontstaan in de meterkast van een woning op de tweede verdieping. De brandweer rukte uit met twee tankautospuiten en een hoogwerker vanaf kazernes Archipel en Centrum. Bij aankomst kwam er veel rook uit het pand. Twee bewoners zijn met behulp van de hoogwerker van een balkon gered. De bewoonster is door de verpleegkundige van de Rapid Responder onderzocht op rookinhalatie.
18-3-2024	Alkmaar	kortsluiting	onbekend	brand	bedrijf	0G	Op de Egelskoog op industrieterrein Beverkoog heeft woensdagochtend kort een binnenbrandje gewoed. Het vuur werd in eerste instantie veroorzaakt door kortsluiting in een elektrisch apparaat. Vonken sloegen echter over naar een pallet met kartonnen dozen en filters die in de buurt stond. Er werd korte metten met de vuurhaard gemaakt. De pallet werd met een palletwagen naar buiten gereden en in de laadkuil gedumpt, waarna de brandweer de boel afbluste. Bij het bedrijf overheerste vooral de opluchting dat dit overdag gebeurde en niet op een tijdstip dat er niemand in het pand aanwezig is.
19-3-2024	Veghel	onbekend	elektrische bezorgbus	brand	openbare weg	0G	In de Sluisstraat in Veghel is dinsdagmiddag rond 16.00 uur een elektrisch bezorgbusje van Picnic gestrand. Er kwam flink wat rook onder het voertuig vandaan. De brandweer kwam ter plaatse om het probleem om te lossen. De politie heeft de Sluisstraat volledig afgesloten. Vanaf het Heilig Hartplein was het niet mogelijk om de Sluisstraat op te draaien. Het busje is in een dompelbak gezet en daarna naar Eindhoven gebracht. Daar wordt het voertuig volgezet met water.
19-3-2024	Gorinchem	onbekend	friteuse	brand	woning	0G	Aan de Achter de Kerk in Gorinchem is dinsdagmiddag een brand uitgebroken. De brand ontstond door een friteuse die in brand was gevlogen. De brand brak rond 16.45 uur uit. De brandweer heeft het vuur gedoofd en geventileerd. De bewoners van de woningen op de eerste en tweede etage kunnen in de woning blijven.
19-3-2024	Ede	onbekend	meterkast	rook	appartement	0G	Dinsdagavond rond 18.50 uur was brand ontstaan in een flat aan de Van der Hagenstraat in Ede. Toen de brandweer aankwam op locatie kwam rook uit een woning op de vierde verdieping. Brandweerlieden hebben een onderzoek gestart. Na onderzoek bleek dat er rook uit de meterkast was gekomen. De brandweer hoefde verder niet ingezet te worden.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
19-3-2024	Harderwijk	onbekend	shreddermachine	brand	bedrijf	0G	In een grote loods van een groothandel in afval en schroot aan de Lorentzkade heeft dinsdagmiddag een shreddermachine vlam gevat. De brand werd al snel opgeschaald naar een zogeheten grote brand, een derde bluswagen was daarom ter plaatse. Divers brandweermaterieel werd opgeroepen voor extra waterwinning, gelukkig was in de nabijheid voldoende water beschikbaar. Medewerkers van het bedrijf hebben de hal tijdig kunnen verlaten. Iets voor 16.00 uur was de brand onder controle en was er geen kans op uitbreiding.
19-3-2024	Wanneperveen	kortsluiting	vaatwasser	roet-, rook- en waterschade	woning	0G	Kortsluiting in een draaiende vaatwasser heeft rond middernacht brand veroorzaakt in een huis aan de Lozedijk in Wanneperveen. De bewoonster van het huis lag te slapen en werd gewekt door het alarm van een rookmelder. De vrouw kon zichzelf in veiligheid brengen en belde 112. De brandweer had het vuur in de bijkeuken snel onder controle. In het huis was naast waterschade ook veel roet en rookschade. De bewoonster moest haar slaap elders voortzetten, ze kon vannacht nog niet terugkeren in haar beschadigde woning.
19-3-2024	Winschoten	onbekend	wasdroger	brand	Onderwijsgebouw	0G	Bij kinderopvang Kiwi aan de Zaanstraat in Winschoten is vanmorgen een wasdroger in brand geraakt. Iets voor negen uur vanmorgen werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in het gebouw van kinderopvang Kiwi aan de Zaanstraat in Winschoten. Er werd vrijwel meteen opgeschaald naar middelbrand en een tweede blusvoertuig van brandweer Winschoten kwam ter plaatse. In het gebouw bleek een wasdroger vlam te hebben gevat. Medewerkers stuurden iedereen naar buiten en blusten het vuur. De machine is door de brandweer naar buiten gebracht. Daarna werd het gebouw geventileerd. Er worden metingen verricht. Zodra de brandweer het gebouw weer heeft vrijgegeven mag iedereen weer naar binnen.
20-3-2024	Oss	oververhitting	lamp	brand	verzorgingstehuis	1G	In verzorgingshuis De Ruwaard in Oss is vanochtend brand uitgebroken. Het vuur woedde korte tijd op de derde verdieping. Een matras zou vlam hebben gevat, doordat een leeslampje erop was gevallen. Het matras is onder de douche gezet en de brandweer had het vuur daarna snel onder controle. De bewoner van het appartement is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
20-3-2024	Tiel	menselijk handelen	oven	rook	woning	0G	Dinsdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan De Praam in Tiel. Bij aankomst bleek het te gaan om een pizza die met doos en al in de oven was gezet. Bij het openmaken van de oven stond direct het huis vol met rook en gingen de rookmelders af. Vervolgens werd direct de brandweer gebeld. Deze heeft een nacontrole gedaan en het huis geventileerd met een overdrukventilator.
21-3-2024	Rozenburg	onbekend	accu	brand- en roetschade	woning	1B	Rond 21.37 uur werd er een brand gemeld in een portiekwoning op de Langeplaat in Rozenburg. De brandweer reageerde met spoed en snelde naar de woning. Eenmaal ter plaatse ontdekten ze dat er een hoverboard in brand stond. Binnen waren meerdere mensen aanwezig, waaronder een jong kind. De moeder van het kind liep een brandwond aan haar hand op. De bewoners werden buiten opgevangen door de brandweer, die het meisje een traumabeertje gaf en haar geruime tijd geruststelde. Het brandende hoverboard werd geblust en op straat gelegd. Vervolgens werd de woning geventileerd. De brand veroorzaakte veel roetschade aan het interieur van de woning.
21-3-2024	Almere	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In de Regenboogbuurt is donderdagavond een brand uitgebroken in de meterkast van een woning. De brandweer kwam met verschillende voertuigen ter plaatse. Bij de brand raakte niemand gewond. De brand brak rond 18:30 uur uit in de meterkast van een bovenwoning aan de Koraalstraat. De brandweer kwam met twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse om de brand te bestrijden. De brand was snel onder controle. Omdat de woning vol rook hing, werd de woning geventileerd. De bewoners van het huis kwamen met de schrik vrij. Wel zijn zij gecontroleerd door een verpleegkundige van de rapid responder.
21-3-2024	Westwoud	onbekend	wasdroger	brand-, rook- en waterschade	woning	1R	De brandweer werd donderdag middag opgeroepen voor een woningbrand aan de Woudlust in Westwoud. Eenmaal aanwezig bleek een droger vlam te hebben gevat en had deze voor veel rookontwikkeling zorgde. De bewoonster kon zelfstandig uit de woning komen en is even later gecontroleerd door het ambulance personeel omdat ze wat rook had ingeademd. De brandweer had de brand snel onder controle, maar ondanks dat was er veel rook en water schade. Daardoor is de woning enige tijd onbewoonbaar.
22-3-2024	Enschede	onbekend	cv-ketel	brand	woning	0G	Hulpdiensten zijn vrijdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand in Enschede. Aan de Zweringweg bleek brand te zijn ontstaan bij het resetten van een CV-ketel. De brandweer had de situatie snel onder controle. Niemand raakte gewond bij het incident.
23-3-2024	Hoogeveen	menselijk handelen	elektrische kookplaat	rook	Woonzorg-centrum	0G	Twee appartementen van een woonzorgcomplex in Hoogeveen zijn vanochtend enige tijd ontruimd vanwege rookontwikkeling. Tijdens controle van de brandweer bleek smeulend plastic op een warmhoudplaatje de boosdoener te zijn. Nadat het pand was geventileerd konden de bewoners weer terug naar hun appartement.
23-3-2024	Blijham	menselijk handelen	magnetron	rook	Woonzorg-centrum	0G	De brandweer is zaterdagmiddag opgeroepen voor een brand gezondheidszorg bij de Blanckenborg aan de Eikenlaan in Blijham. Ter plaatse bleek een bewoner de magnetron te zijn vergeten, waarna rookontwikkeling ontstond. De brandweer heeft de magnetron uit huis gehaald. Niemand raakte gewond. De zorginstelling hoefde niet ontruimd te worden.
23-3-2024	Delft	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Een brand in een woning aan de Industriestraat is zaterdagavond opgeschaald naar middelbrand. De brand is ontstaan in de meterkast van de woning. Tientallen bewoners stonden tijdelijk op straat. Niemand raakte gewond. De bewoners van de woning waar de brand is uitgebroken waren niet thuis.
25-3-2024	Sneek	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	Maandagavond is de brandweer tweemaal ingezet voor elektrische tweewielers die in brand stonden. Omstreeks kwart voor negen rukte in Sneek de brandweer uit naar de IJlsterkade, hier had een accu van een elektrische fiets vlam gevat. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Rond kwart over negen rukte in Leeuwarden de brandweer uit voor een scooterbrand. Op het Zevenblad te Leeuwarden stond een elektrische scooter in lichterlaaie.
25-3-2024	Brunssum	menselijk handelen	magnetron	rook	kantoor	0G	De brandweer werd maandagochtend met meerdere voertuigen naar het Navo-hoofdkwartier JFC geroepen. Aanleiding was een melding over rookontwikkeling. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio bleek er uiteindelijk geen sprake van brand, maar kwam de rook uit een magnetron. Bij het bereiden van een maaltijd was er iets fout gegaan. De Marechaussee kon het probleem snel zelf verhelpen en daarom hoefde de gealarmeerde brandweer van Brunssum, Schinveld en Heerlen niet ingezet te worden.
25-3-2024	Terneuzen	onbekend	wasdroger	brand	woning	1R	Op de zolder van een woning in de Van Swietenstraat in Terneuzen is vanmorgen brand ontstaan. De melding van de brand kwam rond 10.45 uur binnen bij de brandweer. Toen de brandweer aankwam, werd duidelijk dat het ging om een brand op de zolder van het huis. Een wasdroger bleek in brand te zijn gevlagen en het vuur sloeg over naar de nok van het dak. Ongeveer een uur nadat de brandweer begon met blussen, was het sein brand meester gegeven. De bewoner van het huis is nagekeken

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							door ambulancepersoneel. Er was geen reden was om haar mee te nemen naar het ziekenhuis. Haar woning raakte wel zo ernstig beschadigd, dat ze tijdelijk ergens anders moet wonen.
26-3-2024	Boxtel	onbekend	meterkast	brand- en rookschade	woning	2R	In de meterkast bij de voordeur van een woning in Boxtel woedde dinsdagnacht een felle brand. De brand vond plaats in een woning aan De Beukums. Daarbij kwam veel rook vrij. Van de meterkast bleef weinig over. Beheerder Enexis kwam naar de woning om de situatie veilig te stellen. Daardoor zat een deel van de straat korte tijd zonder stroom. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd met een overdruk ventilator. Naastgelegen woningen werden gecontroleerd op koolmonoxide. De ambulance kwam ter plaatse om bewoners te controleren, maar niemand hoefde er uiteindelijk mee naar het ziekenhuis. Stichting Salvage was aanwezig om eerste hulp te verlenen aan de gedupeerden.
26-3-2024	Scheemda	onbekend	Persmachine	brand	bedrijf	0G	Bij het afvalverwerkingsbedrijf PreZero in Scheemda is dinsdag aan het einde van de middag brand uitgebroken bij een balenpers voor papier. De medewerkers van het bedrijf hebben direct alarm geslagen en de hulpdiensten ingeschakeld. Brandweer Scheemda is met spoed ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Ook is er een schuimblusvoertuig van brandweer Delfzijl opgeroepen, maar deze hoefde uiteindelijk niet ingezet te worden en kon retour naar de kazerne. Volgens de woordvoerder van de brandweer is de brand inmiddels onder controle en zijn de bluswerkzaamheden in volle gang. Er wordt hard gewerkt om het smeulende papier volledig te blussen en verdere schade te voorkomen. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.
27-3-2024	Delft	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Woensdagavond tegen 19.15 uur was brand ontstaan in de meterkast van een woning aan de Spechtstraat in Delft. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de meterkast schade opliep. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Hoe de brand was ontstaan is niet bekend.
27-3-2024	Zandvoort	onbekend	toetsenbord	brand	woning	0G	Een keyboard is woensdagochtend in brand gevlogen in een woning aan de Frans Zwaanstraat in Zandvoort. De brandweer werd iets voor 10.30 uur opgeroepen. Bij de vlammenzee kwam veel rook vrij. Meerdere brandweereenheden werden ingezet. Verschillende spullen zijn door de brandweer op het balkon gegooid, waarna ze werden geblust. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat het keyboard door nog onbekende oorzaak in brand is gevlogen. De straat was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Niemand raakte gewond.
28-3-2024	Papendrecht	onbekend	accu	brand	woning	0G	Een schuur achter een woning aan de Douwes Dekkerlaan in Papendrecht is donderdagochtend in vlammen opgegaan. De brand brak rond 07.30 uur uit. Vrijwel meteen waren er metershoge vlammen.. De brandweer heeft het vuur geblust. Volgens buurtbewoners zou de brand zijn ontstaan door de accu van een elektrische fiets, maar de hulpdiensten kunnen dit nog niet bevestigen.
28-3-2024	Papendrecht	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Op donderdag omstreeks 7:30 uur brak een flinke brand uit in een schuur achter een woning aan de Douwes Dekkerlaan, ter hoogte van de Willem Kloosstraat. Toen de eigenaar zijn fiets uit de schuur wilde pakken, kwam er rook uit zijn accu. Vervolgens vloog de accu en zijn fiets in brand. De man wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar kon niet voorkomen dat de schuur in brand vloog. De brandweer heeft de brand kunnen blussen, maar de schade is enorm. Ook de naastgelegen schuur heeft flinke schade.
28-3-2024	Ede	onbekend	Omvormer zonnepanelen	brand	woning	0G	Donderdagmiddag omstreeks 15.15 uur was brand ontstaan op het dak van een carport aan de Nehrusingel in 112 Ede. De brand ontstond nadat een micro omvormer van de zonnepanelen vlam vatte. De brandweer is het dak opgegaan en heeft een controle uitgevoerd. De zonnepanelen zijn door de brandweer gedemonteerd en gecontroleerd. Niemand raakte gewond bij de brand.
29-3-2024	Den Haag	onbekend	elektrische auto	brand	laadpaal	0G	De brandweer is vannacht enige tijd in de weer geweest om een autobrand te blussen op de Houtzagerssingel. Rond tien voor één was door onbekende oorzaak brand ontstaan in een geparkeerde elektrische auto (Tesla). Bij aankomst van de brandweer stond de auto in lichterlaaie. De brandweermensen van kazerne Centrum zijn geruime tijd in de weer geweest om de brand onder controle te krijgen.
29-3-2024	Heusden	kortsluiting	meterkast	brand	schuur	0G	Vrijdagmorgen is er brand uitgebroken in een meterkast van een varkensbedrijf aan de Ospelerweg in Heusden, gemeente Asten. In de meterkast was een flinke kortsluiting ontstaan waarbij brand ontstond. De eigenaar ontdekte de brand en heeft in eerste instantie zelf het vuur kunnen blussen. De brandweer was snel ter plaatse en heeft een aantal houten platen verwijderd die nog aan het smeulen waren. Voor zo ver bekend bleef de brand beperkt tot in de meterkast. Niemand raakte gewond. Door de kortsluiting is de stoom uitgevallen in de straat. Enexis is ter plaatse om de storing te verhelpen.
29-3-2024	Zwartsluis	oververhitting	transformator	brand	boot	0G	Vrijdagavond rond 18.50 uur kregen de brandweerkorpsen van Zwartsluis en Giethoorn melding van een brand op een boot aan de Mastenmakersstraat in Zwartsluis. Deze brand is waarschijnlijk ontstaan door een trafo die bij de accu op het isolatiemateriaal lag. Voorin de boot was ook nog een accu aanwezig welke door de brandweer is ontkoppeld. De boot is van een echtpaar dat op bezoek was bij vrienden in Zwartsluis.
30-3-2024	Nijmegen	onbekend	serverruimte	rookschade	ziekenhuis	0G	In een van de gebouwen van het Radboudumc in Nijmegen heeft brand gewoed. Vanwege de rookontwikkeling werden patiënten overgebracht naar andere afdelingen van het ziekenhuis. Niemand is gewond geraakt. Even voor 19.30 uur werd de brand in gebouw A op het ziekenhuiscomplex ontdekt. De brand woedde in een serverruimte op de zesde verdieping. Wat de oorzaak van de brand is geweest, wordt nog onderzocht. Vermoedelijk ontstond de brand door een technische storing. De precieze schade is nog onbekend. Volgens de woordvoerder van het Radboudumc gaat het vooral om rookschade.
30-3-2024	Hasselt	onbekend	vaatwasser	rookschade	woning	1RZ	De Hasselter brandweer werd zaterdag aan het begin van de avond opgeroepen voor een woningbrand. In de Schraa was in een woning brand in de keuken uitgebroken. Door onbekende oorzaak was daar de vaatwasmachine in brand gevlogen. Bij de brand kwam veel rook vrij hetgeen resulteerde in een woning vol dikke zwarte rook. De spuitgasten hadden de brand in de keuken snel onder controle en konden de vaatwasser door de achterdeur naar buiten brengen. Met behulp van een overdrukventilator werd de meeste rook uit de woning verdreven. De brand zorgde voor veel rookschade door de gehele woning. Eén van de bewoners werd door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij rook had binnengekregen. De man is later voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.
31-3-2024	Nunspeet	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	Rond 13:16 uur zijn brandweer en politie opgeroepen aan de Larikserf in Nunspeet. Daar stond in een woning een groepenkast in een meterkast in brand. De gealarmeerde brandweer, die ook met een waterwagen kwamen, heeft middels een hand blusser de groepenkast geblust. De brandweer heeft daarna alle deuren en ramen open gezet en de woning geventileerd met

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							een zogenoemde overdrukventilator. De bewoonster had mogelijk rook ingeademd en moest haar mond spoelen met water. Een ambulance was niet nodig.
31-3-2024	Lelystad	kortsluiting	verlichting	rook	kerk	0G	Zondagmiddag omstreeks 12:20 was rookontwikkeling ontstaan in een kerk in de Pauwenburg in Lelystad. Tijdens de paasdienst was rookontwikkeling ontstaan in kerk de Lichtbron. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plekke om onderzoek te verrichten. De aanwezige bezoekers waren voor de komst van de brandweer al buiten. Onderzoek wees uit dat de rookontwikkeling was ontstaan door een starter van een TL-balk. De kerk is door de brandweer geventileert.
1-4-2024	Geldrop	kortsluiting	acculader	brand	garage	0G	Maandagmiddag omstreeks 12.30 uur was brand ontstaan in een garagebox aan de Spoelstraat in Geldrop. In een acculader van een bladblazer was kortsluiting ontstaan wat vervolgens brand veroorzaakte. De brand zorgde voor enige rookontwikkeling. Brandweerlieden hebben na aankomst met behulp van hydraulisch gereedschap de garagedeur geforceerd. Nadat de brand geblust was werd een ventilator ingezet om de rook te verdrijven. Niemand raakte gewond.
1-4-2024	Eindhoven	kortsluiting	bedrading	rook- en waterschade	restaurant	0G	Opeens schalt het brandalarm door het iconische Evoluon in Eindhoven. Een paar minuten later is iedereen buiten. „Zo'n 125 mensen in totaal inclusief personeel en vrijwilligers”, schat de Eindhovense terwijl ze achter het afzetlint staat. De gealarmeerde brandweer is ondertussen om het complex heen gereden. Want de brand blijkt te zijn uitgebroken in het restaurant dat uitkijkt over de grote vijver bij het Evoluon, het platte, lage deel naast de monumentale koepel. Het gaat om het plafond helemaal achterin het restaurant. Een paar houten plafonddelen zijn naar beneden gekomen. De brandweer heeft de brand snel onder controle en weet een al te grote ravage te voorkomen. Al is er natuurlijk wel geblust en liggen verbrande rommel en geperste platen op de vloer. Ook hangt er in het restaurant een rooklucht. „Maar de keuken is ongeschonden”, concludeert Maarten van Zeeland, de commerciële en operationele baas in het Evoluon. De oorzaak lijkt kortsluiting. Van Zeeland wijst op een geknapte bungelende kabel in het plafond. Hij is al lang blij dat de schade relatief beperkt is gebleven en dat er geen slachtoffers zijn gevallen. En al is het restaurant in elk geval dinsdag even dicht, bezoekers aan het Evoluon konden een uur na de evacuatie alweer na binnen. De meeste bezoekers zijn dan al naar huis gegaan. Buiten is vrijwilliger Marianne blij dat de ontruiming goed verlopen is. „De bezoekers waren allemaal heel rustig. Volgens mij vond ik het nog het meest spannend, mijn hart ging tekeer.” Brandweerlieden hebben de brand geblust, een nacontrole gedaan en het gebouw geventileerd. Team Brandonderzoek doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand op tweede paasdag.
2-4-2024	Tiel	onbekend	elektrische auto	brand	laadpaal	0G	Dinsdagmiddag begon een personenauto die geparkeerd stond aan de Biezenwei in Tiel spontaan te roken. De auto was net voor 14:00 uur aangesloten op een laadpaal waarna brand was ontstaan in het accupakket. De brandweer probeerde het vuur te doven maar de accu's lieten zich moeilijk blussen door steeds weer te ontbranden. Uiteindelijk heeft een berger de auto met een kraan in een dompelbak gezet, het voertuig moet minstens 24 uur onder water blijven staan.
2-4-2024	Dokkum	menselijk handelen	elektrische kookplaat	rook	woning	1R	Een bewoner van een woning aan de Stationsstraat in Dokkum raakte dinsdagavond lichtgewond, nadat hij rook had ingeademd. Rond kwart voor tien kwam door een opletende buurtbewoner de melding van de woningbrand binnen op de meldkamer. Met spoed gingen de brandweerlieden ter plaatse. Door de oefenavond was het korps al op de kazerne, waardoor ze erg snel ter plaatse waren. Er bleek een een pannetje aangebrand op een elektrisch kookstel. Dat zorgde voor enige rookontwikkeling.
2-4-2024	Amsterdam	menselijk handelen	friteuse	brand	hotel	0G	Dinsdagavond heeft er kort een brand gewoed in de kelder van het G Experience Hotel aan de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam-West. De brand is inmiddels geblust. Rond 20.15 uur ontving de brandweer een melding van de brand. Al snel werd opgeschaald naar een grote brand, waarna veel eenheden naar de Willem de Zwijgerlaan togen. De brand woedde in de kelder van het restaurant. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand waarschijnlijk ontstaan in een frituurpan. Bij de brand raakte niemand gewond. Een persoon werd nagekeken door ambulancepersoneel, vanwege het inademen van rook.
2-4-2024	Kessel	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Een wasdroger is dinsdagmiddag in een woning aan de Keizersbaan in Kessel in brand gevlogen. Door snel handelen van de bewoners bleef de schade beperkt. Rond 14.10 uur kreeg de brandweer een melding van een brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleken de bewoners al gehandeld te hebben. De brandweer heeft nageblust en de woning geventileerd. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.
3-4-2024	Purmerend	onbekend	accu	brand	appartement	0G	Woensdagochtend rond vijf uur is er brand uitgebroken in een flat aan de Gouwzeestraat in Purmerend. De brand ontstond in een elektrische fiets die in een van de boxruimtes van de flat stond op te laden. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. De vlammen sloegen niet over naar andere ruimtes, maar door de rookontwikkeling moesten een aantal woningen erboven tijdelijk ontruimd worden. Na ventilatie konden de bewoners weer terug naar hun woning
3-4-2024	Schiedam	oververhitting	compressor	brand	bedrijf	0G	Woensdagmiddag is brand uitgebroken op de eerste etage van een bedrijfspand aan de Algerastraat. Een koelcompressor raakte oververhit. Alle medewerkers wisten binnen korte tijd het pand te verlaten. Het brandalarm klonk rond 13:30. Volgens de brandweer zorgde de isolatie van bekabeling voor enige rookontwikkeling. De rook kon via een ventilatierooster ontsnappen, waardoor het leek alsof de rook van het dak afkomstig was. De situatie was vrij snel onder controle, waarna gestart is met het ventileren van het kantoorgedeelte. Na een klein half uur konden de medewerkers weer terug naar hun werkplek.
3-4-2024	Schoonhoven	onbekend	compressor	rook	bedrijf	0G	Uit een grote compressor kwam rook. Het bedrijf werd ontruimd. Werknemers zagen veel rook uit de compressor komen. De rook verspreidde zich snel door de loods. Alle mensen gingen naar buiten en wachtten op de brandweer. Bij aankomst van de brandweer was de rook verdwenen. Brandweerlieden onderzochten de compressor en maakte die open. Een aandrijfriem was losgekomen. Het rubber zat tussen draaiende delen en smolt daardoor. Dit veroorzaakte de rook.
3-4-2024	Berkel en Rodenrijs	menselijk handelen	friteuse	brand	winkel	0G	Woensdagochtend werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een frituurpan bij Verhage aan de Westpolderstraat in Berkel en Rodenrijs. Iets over 11:00 uur kwam er een melding binnen bij de brandweer, zij kwamen met meerdere eenheden en met spoed ter plaatse. Het bleek te gaan om een vlam in een frituurpan. Het was snel onder controle waarop de brandweer een controle heeft uitgevoerd en metingen heeft verricht. Het incident kon al snel worden overgedragen aan de eigenaar van de winkel. Er raakte niemand gewond.
3-4-2024	Scheemda	menselijk handelen	friteuse	rook en brandlucht	verzorgingstehuis	2R	Woensdagmiddag werd brandweer Scheemda opgeroepen voor een woningbrand bij Verpleeghuis Nieuw Vredenhoven aan de Oude Rijksweg in Scheemda. Het incident ontstond naar verluidt door een mislukking met een frituurpan, zo verklaarde een omstander ter plaatse. Het lijkt erop dat de frituurpan werd ingeschakeld zonder de juiste hoeveelheid vet, wat resulteerde in

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							rookontwikkeling. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Ambulancepersoneel controleerde de twee personen die rook hadden ingeademd. Gelukkig bleek hun letsel niet ernstig te zijn en konden ze ter plaatse behandeld worden.
4-4-2024	Swolgen	onbekend	elektrische auto	brand	tuin	0G	De politie meldt op Twitter dat de brand zelf, die plaatsvond in een garage aan de Monseigneur Aertsstraat, door het opladen van een elektrische auto. Gelukkig raakte niemand gewond bij de brand.
5-4-2024	Arnhem	onbekend	airfryer	brand	woning	1RZ	Vrijdagmiddag om 16.30 uur was brand ontstaan in een woning aan de Karel Doormanstraat in Arnhem. Eén persoon is nagekeken op rookinhalatie door het ambulancepersoneel en voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De brand was vermoedelijk ontstaan in de airfryer. De brandweer heeft dit apparaat buiten gezet.
5-4-2024	Apeldoorn	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Bij een brand aan de Stationsstraat in het centrum van Apeldoorn kwam vrijdagmiddag veel rookontwikkeling vrij. Niemand raakte bij de brand gewond. Na enige tijd lukte het de brandweerlieden om het vuur uit te krijgen. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting, team Brandonderzoek van de brandweer onderzoekt de oorzaak verder.
5-4-2024	Bunschoten-Spakenburg	menselijk handelen	oven	brand	appartement	1R	De brandweer werd vrijdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Tabakskamp. Buurtbewoners hoorden al enige tijd een rookalarm afgaan en zouden contact hebben opgenomen met de brandweer. Brandweerlieden hebben onderzoek verricht in de woning en ontdekten dat er een ovenbrand was geweest. Ze doofden het vuur en ventileerden de woning. Een vrouw werd door ambulancepersoneel gecontroleerd vanwege de inhalatie van rook
5-4-2024	Nieuw-Vennep	onbekend	wasdroger	brand	woning	1RZ	De brandweer is vrijdagavond omstreeks 21.57 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Sarabande in Nieuw-Vennep. Volgens directe buurtbewoners had de wasdroger op zolder vlam gevat. De bewoonster van de woning ademde daarbij rook in. Ze is behandeld door ambulance personeel ter plekke
6-4-2024	Sneek	vermoedelijk kortsluiting	zonnepanelen	brand	schuur	0G	Zaterdagmiddag rond kwart over twaalf werd er brand ontdekt bij een schuurtje achter een woning aan de Leeuwarderweg. Het bleek te gaan om een vrijstaand schuurtje achter de woning. Met behulp van de hoogwerker had de brandweer de brand snel onder controle. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de zonnepanelen op het dak van het schuurtje.
7-4-2024	Tiel	onbekend	elektrische deken	brand	woning	1RZ	De brandweer werd zondag om 19:15 uur opgeroepen voor een controle na een brand in een woning aan de Vlagzalm in Tiel. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, samen met een ambulance. De oorzaak van het brandje zou een elektrische deken zijn geweest. Een bewoner heeft mogelijk rook ingeademd en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.
8-4-2024	Driehuis	onbekend	accu	brand	Onderwijsgebouw	1G	Op middelbare school Saga Driehuis aan de Nicolaas Beetslaan is maandagochtend in het gebouw een drone in brand gevlogen. Ambulancepersoneel heeft een gewonde leerling behandeld. Rond 10.45 uur werd de brandweer ingeschakeld. De drone zou van een leerling zijn. Deze jongen zou de brandende drone uit een openstaand raam hebben gegooid. De jongen liep daarbij brandwonden op en is door ambulancepersoneel behandeld, meldt een moeder wiens zoon aanwezig was bij het incident. De drone zou pas twee dagen oud zijn en vlam hebben gevat door een defect in de accu.
8-4-2024	Nijmegen	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	Vanmiddag is de brandweer even na 17.00 uur gealarmeerd voor een woningbrand in de 23e straat van de Gildekamp in Nijmegen. De woning er naast is vorige week onbewoonbaar verklaard, nadat daar ook een brand woedde. De bewoners waren aan het koken, toen de stoppen uit sloegenBij de burens woedde afgelopen donderdag een flinke brand. De vlammen sloegen uit de woning en door de schade is de woning onbewoonbaar verklaard. Beide brandden zijn ontstaan door kortsluiting in de elektraleidingen
8-4-2024	Assen	menselijk handelen	magnetron	brand	appartement	0G	Maandagmiddag omstreeks 17.50 uur was brand ontstaan in een flatgebouw aan de Abel Tasmanplein in Assen. Door nog onbekende oorzaak raakte een broodje in een magnetron in brand. Hierdoor ontstond er veel rook. De brandweer kwam met drie voertuigen naar de locatie, maar had het incident snel onder controle. Er vielen geen gewonden en de schade was minimaal.
8-4-2024	t Zandt	kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer rukte maandagmiddag uit naar een melding van een woningbrand aan de Molenweg in 't Zandt. Gelukkig bleek bij aankomst van de brandweer dat de brand, veroorzaakt door kortsluiting in de meterkast, al was gedoofd. De brandweerlieden voerden nog een inspectie uit om er zeker van te zijn dat er geen smeulende resten meer waren
8-4-2024	Zaltbommel	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Maandagavond (8-4) werd een woningbrand gemeld op de Bloemkeshof in Zaltbommel. Ter plaatse constateerde de brandweer een rookontwikkeling en een kleine brand in een washok, met de droger als oorzaak.
9-4-2024	Leiden	oververhitting	Accu	brand	Onderwijsgebouw	0G	In de kelder van het Snellius-gebouw van Universiteit Leiden heeft dinsdagmiddag brand gewoed. Het gebouw is ontruimd en blijft de rest van de dag gesloten, zegt een woordvoerder van Universiteit Leiden. Niemand raakte gewond en de schade is gering. Een woordvoerder van de brandweer laat weten, dat een accu oververhit was geraakt.
9-4-2024	Venlo	onbekend	meterkast	brand	Restaurant	0G	Door kortsluiting in de meterkast vatte restaurant Chez l'Hôte in Venlo dinsdagavond vlam. De brandweer werd rond 22:00 uur gewaarschuwd en rukte uit met meerdere voertuigen. Volgens de ondernemer gaat het om een aardeschakelaar, waar Enexis vandaag onderzoek naar doet. "De meterkast is nog niet zo oud en een half jaar geleden nog gekeurd.
10-4-2024	Breda	vermoedelijk kortsluiting	lamp	brand	bedrijf	0G	De brandweer is vanochtend opgeroepen voor een brandende lamp bij een interieurwinkel aan de Wilhelminastraat. De politie is ook aanwezig en heeft de straat afgesloten vanaf de Wilhelminasingel. Er zijn geen gewonden gevallen.
10-4-2024	Monster	onbekend	meterkast	brand- en rookschade	woning	0G	Bij een woning aan de Laan van Delfland in Monster is rond 13.10 uur een brand uitgebroken in de meterkast. Bij de brand kwam een forse rookontwikkeling vrij, waardoor er veel rook in de woning terecht kwam. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat er aanzienlijke schade ontstond in de woning. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te helpen bij de afhandeling van de schade. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch mankement.
10-4-2024	Sint Anthonis	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	In een woning aan de Zandseveldweg in Sint Anthonis heeft woensdagmiddag een meterkast vlam gevat. De net geplaatste zonnepanelen met de toebehoren elektriciteit is door onbekende oorzaak gaan branden. De brandweer van Sint Anthonis was er snel bij om de brand te blussen.
11-4-2024	Oudehorne	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	Donderdagavond rond 22.40 uur was brand ontstaan in een pand van een autosloperij aan de Oldeberkoperweg in Oudehorne. De brand zorgde voor een forse rookontwikkeling in het pand. Meerdere brandweervoertuigen werden ingezet. Vermoedelijk was de brand ontstaan in de meterkast. Brandweerlieden hebben de brand geblust.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
11-4-2024	Rotterdam	menselijk handelen	sauna	brand	woning	0G	In een woning aan de Topaasstraat in Rotterdam-Hillegersberg heeft donderdagavond korte tijd een brandje gewoed. De bewoners wilden kleding welke net was gewassen drogen in de sauna vanwege de snelheid. Dat deden ze vanwege een geplande vakantie. Toen de sauna aanging werd de kleding al snel te heet en vatte vlam. Gelukkig konden de bewoners zelf de brand blussen, de kort daarna gearriveerde brandweer heeft controles en ventilatiewerkzaamheden verricht. Ondanks het snelle ingrijpen is de schade groot.
11-4-2024	Almelo	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	brand	foodtruck	0G	De foodtruck was eindelijk klaar voor gebruik. Zelf opgeknapt, veel werk erin gestopt. En het nodige spaargeld. Enrico Woudstra (28) zou volgend weekeinde voor het eerst naar een grote klus gaan: het foodfestival in Zwolle. Maar zijn droom ging donderdagavond voor zijn ogen in vlammen op. „Ik was bezig om de verlichting te checken. Vermoedelijk kortsluiting."
12-4-2024	Purmerend	kortsluiting	lamp	rook	zorginstelling	0G	Vrijdagavond rond 20.20 uur was brand ontstaan in een zorgcentrum in Purmerend. Door kortsluiting in een lamp was rookontwikkeling ontstaan op de eerste verdieping van het complex. Bij aankomst van de brandweer bleek van brand geen sprake te zijn. Het complex is geventileerd. Vanwege het hogere risicopand werden direct meerdere eenheden van de brandweer gealarmeerd. Niemand raakte gewond.
12-4-2024	Goirle	onbekend	wasdroger	brand	woning	1RZ	Vrijdagavond rond 19.25 uur was brand ontstaan in een woning aan de Baronielaan in Goirle. Op de zolder van de woning zou brand zijn ontstaan in een droger. De brandweer was snel ter plekke en kon verdere uitbreiding voorkomen. De bewoner wist zelf al de inhoud van de droger te legen en naar buiten te brengen. Wel ademde hij flink wat rook in waarop een ambulance werd ingezet voor behandeling van de bewoner. De woning is door de brandweer geventileerd. De bewoner is ter controle vervoerd naar een ziekenhuis.
12-4-2024	Ijmuiden	onbekend	waterkoker	brand	appartement	0G	Vrijdagmiddag rond 16.45 uur is op het Marktplaats in IJmuiden, in een appartement boven de fietsenwinkel, kortstondig geweest. Er was een kleine brand in de keuken van de bovenwoning. Vermoedelijk was een waterkoker de boosdoener. Niemand raakte gewond.
13-4-2024	Barendrecht	onbekend	meterkast	brand	restaurant	0G	In een restaurant van recreatieboerderij De Kleine Duiker aan de 3e Barendrechtseweg in Barendrecht is zaterdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 13.00 uur melding van rookontwikkeling uit de meterkast. Het restaurant is hierop direct ontruimd. De brand is inmiddels uitgeslagen en er komt veel rook vrij. Er is opgeschaald naar grote brand.
13-4-2024	Papendrecht	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Troelstrastraat in Papendrecht is zaterdag brand ontstaan. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitgeslagen. Het lijkt erop dat de brand in of bij de meterkast is begonnen. Alleen de man des huizes was thuis, maar hij kon op tijd de woning verlaten.
13-4-2024	Hilversum	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is bezig met ventileren van de woning, omdat er nog veel rook binnen aanwezig is. Er hoefde niemand door de ambulancedienst nagekeken te worden. Een wasmachine of droger zou voor de brand hebben gezorgd.
14-4-2024	Tienray	kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Aan de Leemberg in Tienray heeft zondagmiddag een brand gewoed. De brand in de schuur bij een woning is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Toen de brandweer rond 15.45 ter plaatse kwam had de eigenaar het vuur al geblust. Niemand raakte gewond.
14-4-2024	Hellevoetsluis	onbekend	stofzuiger	brand	bedrijf	0G	Zondagmiddag om 15.25 uur was brand ontstaan in een stofzuiger aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. De brand was ontstaan in de stofzuiger. Toen de brandweer op de locatie kwam, heeft deze nog een nablissing gedaan en konden zij snel weer retour. Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.
16-4-2024	Tilburg	menselijk handelen	elektriciteitskast	schroeilucht	bedrijf	1GZ	Dinsdagavond om 19.25 uur was kortsluiting ontstaan tijdens werkzaamheden in een elektrakast bij een bedrijf aan de Albionstraat in Tilburg. Tijdens de kortsluiting ontstond een grote steekvlam. De persoon liep daardoor derdegraads brandwonden wonden op. Het slachtoffer werd na behandeling door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis overgebracht. De elektrakast was zwart geblakerd. De netbeheerder is ingezet om de situatie veilig te stellen. Brandweerlieden hebben nacontrole verricht, blussing bleek niet nodig. Er is een onderzoek ingesteld naar het bedrijfsongeval.
16-4-2024	Amersfoort	blikseminslag	meterkast	brand	bedrijf	0G	Aan de Koedijkerweg in Amersfoort is de brandweer druk bezig een grote brand te blussen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het vuur is vanmorgen even na half negen uitgebroken in een loods. De brandweer heeft meer blusvoertuigen opgeroepen en heeft daarom opgeschaald naar een „zeer grote brand”, laat de brandweer weten
16-4-2024	Krommenie	menselijk handelen	oven	rook	Onderwijsgebouw	0G	Dinsdagmiddag rond drie uur is aan de Popelstraat in Krommenie brand ontstaan bij het Bertrand Russell College. De brandweer kwam ter plaatse. De leerlingen waren bezig met een klei-project. Ze deden het kleiwerk in de oven. Het kleibord werd bovenop de oven gelegd, bij de luchtuitstroom van de oven. Daardoor begon het te branden. De oven staat in een opslagruimte tussen twee lokalen in. De schoonmaker merkte de situatie op toen er al veel rookontwikkeling was. De brandweer heeft niet hoeven blussen, enkel te ventileren.
17-4-2024	Assen	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Woensdagavond rond 19.30 was er brand uitgebroken aan de Eekhoornslag in Assen. De brandweer kwam met meerdere voertuigen met spoed naar de brand. Een accu van een fiets had door nog onbekende oorzaak vlamgevat in een schuur. De brand was snel onder controle.
17-4-2024	Marsdijk	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Aan de Eekhoornslag in Marsdijk is woensdagavond rond 19:30 uur brand uitgebroken in een schuurtje. De brandweer kwam met meerdere voertuigen met spoed ter plaatse. Door nog onbekende oorzaak was er brand ontstaan in een accu. De brandweer was na enkele minuten ter plaatse en had de brand snel onder controle.
17-4-2024	Dussen	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	De eens zo fraaie vrijstaande villa aan de Muilkerk in Dussen staat er donderdagochtend troosteloos bij. Een uitgaande brand, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting, verwoestte woensdagnacht het huis met het rieten dak. Na een renovatie kort geleden waren er problemen met de elektriciteit in huis. Juist vandaag zou een elektricien langskomen.
18-4-2024	Zandvoort	kortsluiting	meterkast	brand	bedrijf	0G	De hulpdiensten zijn donderdagochtend groots uitgerukt nadat er rook was ontstaan in het pand van DierenDokters Zandvoort. De brandweer kwam ter plaatse en de Grote Krocht werd door de politie afgesloten voor het verkeer. Sluiting in de elektra van een kast was de boosdoener. Het pand van de dierenartsenpraktijk is door de brandweer geventileerd om de rook eruit te blazen. Nadat de rook weg was kon de weg weer worden vrijgegeven.
18-4-2024	Oosterbeek	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Brand op zolder, nadat droger vlam vat: bewoner ademt rook in: Een droger die vlam vat is mogelijk de oorzaak van een kleine woningbrand in Oosterbeek. De brand aan de Stationsweg werd rond tien uur 's avonds gemeld.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
19-4-2024	Rijen	onbekend	elektrische auto	brand	laadpaal	0G	Bij een bedrijf aan de Europalaan in Rijen is vrijdagmiddag een hybride auto in brand gevlogen terwijl hij aan de laadpaal stond. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. Op dit moment wordt de accu van de auto gekoeld en wordt een vervolg plan gemaakt. Het fietspad voor had pand is afgesloten vanwege de rook.
19-4-2024	Marum	kortsluiting	radio	brand	schuur	0G	Een schuurtje achter een woning aan de Merelstraat in Marum is vanmiddag verloren gegaan door een felle brand. De Marumer brandweer die om kwart voor vier werd opgeroepen, had de brand snel onder controle. Bij de brand raakte niemand gewond. De Merelstraat was vanwege de brand tijdelijk afgesloten. Oorzaak van de brand is waarschijnlijk kortsluiting in een radio.
20-4-2024	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan het Jan Wilspad in Rotterdamse wijk Nesselande is op zaterdagmorgen rond kwart over 10 een brandje uitgebroken In de meterkast van de woning. Een buurman snelde toe met een brandblusser om de eerste blussing te doen terwijl de hulpdiensten onderweg waren. Uiteindelijk heeft het korps van Zevenhuizen de nacontrole gedaan van de meterkast en heeft de woning via een ventilator gelucht om zo de schadelijke rook uit de woning te krijgen.
21-4-2024	Dordrecht	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	Op de zolder van een huis in de Lombokstraat is zondag brand geweest. Uit onderzoek blijkt dat kortsluiting de oorzaak is. De brandmelding kwam binnen rond één uur 's middags.
22-4-2024	Etten-Leur	vermoedelijk kortsluiting	laadpaal	brand	woning	0G	Een elektrische auto die naast een huis aan de Herbergierstraat in Etten-Leur aan een laadpaal stond, is maandagochtend vroeg in vlammen opgegaan. Ook de garage van het huis en de carport zijn verwoest. Er raakte niemand gewond.
22-4-2024	Kerkdriel	kortsluiting	onbekend	brand	winkel	0G	De brand die vorige maand een kledingwinkel in Kerkdriel verwoestte, is veroorzaakt door kortsluiting. Dat zegt de eigenaresse tegen Omroep Gelderland. De brand in Astrid kledingshop aan de Dalemstraat woedde op maandagavond. Omdat de zaak in een dichtbebouwd gebied ligt, werd snel opgeschaald. Meerdere korpsen werkten samen om het vuur onder controle te krijgen. Ondanks de inspanningen van de brandweer ging een groot deel van de inboedel verloren.
23-4-2024	Rijswijk	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	Even na 2.00 uur vannacht kwam er een melding binnen van een brand in een bedrijfspand aan de Laan van 't Haantje in Rijswijk. Mede door de hoeveelheid rook heeft de brandweer extra mensen en materiaal ingezet. Er is één persoon uit een naastgelegen gebouw naar buiten gekomen, die tevens is nagekeken door de ambulancedienst. De brandweer had de brand snel onder controle. Het betreft een brand waar accu's bij betrokken zijn. De persoon die is nagekeken hoefde uiteindelijk niet vervoerd te worden.
23-4-2024	Utrecht	onbekend	koelkast	brand	bedrijf	0G	In de Schaakbuurt in Zuilen zagen bewoners van de panden rook in de slagerij aan de Wallesteinlaan. De brandweer besloot daarna vijf woningen te ontruimen. Tegen 00.30 uur was de brand onder controle. De veiligheidsregio meldde even na 01.00 uur dat de bewoners zijn teruggekeerd naar hun appartementen. De brand ontstond in de koelkast van de slagerij. Een medewerker van de andere vestiging van de slagerij zegt nog niks te weten: "Er is te veel onduidelijk op dit moment."
23-4-2024	Haaren	kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	In de nacht van maandag op dinsdag rond 00.15 werd door bewoners aan de Haarendijk in Haaren gebeld met de brandweer. Bewoners roken een brandgeur in de woning. Na wat onderzoek bleek dit uit de meterkast te komen, hier was een lekkage geweest waardoor dit kortsluiting heeft veroorzaakt,' aldus Brandweer Haaren. De stroom werd uitgeschakeld en daarmee was in ieder geval het brandgevaar geweken.
24-4-2024	Delft	onbekend	accu	brand	schuur	1G	Woensdagmiddag om 16.35 uur was brand ontstaan in de schuur van een woning aan de Kalfjeslaan in Delft. Een fietsaccu van een elektrische fiets had vlam gevat in de schuur. De brandweer heeft bij aankomst de schuur met een blusslang betreden en heeft de brand in de schuur geblust. De brand was uiteindelijk vrij snel onder controle. Een persoon raakte lichtgewond na een eerste bluspoging. Of het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd, is niet bekend.
24-4-2024	Papendrecht	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een woning aan de Anthonie van Dijkstraat in Papendrecht is woensdagavond omstreeks 23.45 uur brand ontstaan, waarschijnlijk in de droger. Die droger was kort voordat de brand uitbrak, aangezet door de bewoners. Al snel na aankomst van de brandweer werd de woningbrand opgeschaald naar 'middelbrand'. In de getroffen woning werd het systeemplafond gesloopt om doorslag van de brand te voorkomen. De twee aangrenzende woningen stonden al snel vol rook, waardoor deze woningen geventileerd zijn.
25-4-2024	Den haag	onbekend	accu	brand	appartement	3RZ	Een geparkeerde scootmobiel vloog donderdagavond in brand aan de Jacob Jordaensstraat in Den Haag. Omstreeks 22:15 uur werd de brandweer gealarmeerd vanwege een brandende scootmobiel. Bij aankomst van de hulpdiensten was de brand al overgeslagen naar de woningen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, zagen zij twee kinderen achter het raam zitten. De kinderen zijn door de brandweer uit de woning gered en hadden roet onder hun neusjes. De brandweer had de brand snel onder controle. Er werden drie ambulances gealarmeerd voor bewoners die rook hadden ingeademd. Twee kinderen en hun moeder zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Vermoedelijk is de elektrische accu de boosdoener.
25-4-2024	Zandvoort	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	onderdagmiddag rond 12.30 uur is er een kleine brand ontstaan aan de Hobbemastraat in Zandvoort. Een uur voor de 112-melding hoorden bewoners al geknisper in de meterkast. Daarna kwam de brandweer ter plaatse en heeft de situatie veiliggesteld. Er raakte niemand gewond.
26-4-2024	Oldenzaal	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	In een appartementencomplex aan de Griekenlandlaan in Oldenzaal is vanmorgen brand uitgebroken. In de woning, waar niemand aanwezig was, is brand uitgebroken in de meterkast. De brand ging gepaard met forse rookontwikkeling. De hulpdiensten hebben het complex ontruimd. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
26-4-2024	Oosterhout	onbekend	meterkast	explosie	woning	1GZ	Vrijdagavond rond 23.30 uur was brand ontstaan in een woning aan de Langenhof in Oosterhout. Volgens de meldingen zou er als gevolg van een explosie in de meterkast van een rijtjeswoning een grote brand zijn uitgebroken. De brand was al snel uitslaand en daarom schaalde de brandweer op naar sein 'zeer grote brand'. Ook een traumateam werd ingezet. Zij zijn per helikopter ingevlogen en in de omgeving geland. Door de enorme klap raakte zowel de voor- als de achtergevel zwaar beschadigd. Ook het dak stortte in. Hulpdiensten troffen een zwaargewond persoon aan. Het slachtoffer, de vermoedelijke bewoner, is behandeld door het medisch personeel en naar het ziekenhuis overgebracht.
26-4-2024	Oss	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	Bij een bedrijf aan het Veersemeer in Oss heeft vrijdagmiddag kort brand gewoed. Rond 12.20 uur ontstond brand in een meterkast bij Maas Internal Logistix. Het bedrijf werd daarop uit voorzorg ontruimd. Niemand is gewond geraakt.
27-4-2024	Groningen	onbekend	meterkast	brand- en rookschade	woning	0G	In een woning aan de Lindenlaan in de Oosterparkwijk heeft zaterdag aan het einde van de ochtend brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De melding van de brand kwam rond 11.45 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. "Toen we arriveerden bleek er brand te woeden in de

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							meterkast”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Het vuur hebben we snel onder controle weten te brengen. We hebben het energiebedrijf en de woningstichting in kennis gesteld over deze brand.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Wel is er door de rookontwikkeling schade ontstaan in de woning.
27-4-2024	Noodwijkerhout	onbekend	oven	rook	woning	0G	Keuken blauw van de rook na defect in oven in woning Noordwijkerhout. In de keuken van de woning stond een oven welke veel rook en stank produceerde. Volgens de bewoonster stond de keuken blauw van de rook. De bewoonster was zichtbaar geschrokken. De woning werd gelucht. De vele brandweervoertuigen in de wijk trokken een hoop bekijks. De oven werd uitgezet en daarmee was de situatie snel onder controle.
28-4-2024	Nijverdal	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Op de bovenverdieping van een woning aan de Korenbloemstraat in Nijverdal is vanmorgen een wasdroger in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de wasdroger naar buiten gebracht om daarna de woning te ventileren.
29-4-2024	Dordrecht	menselijk handelen	oven	brand	supermarkt	0G	De Lidl aan het Pearl Buck-erf in Dordrecht-Stadspolders is rond 10:30 uur ontruimd. Het ging mis tijdens het afbakken van broodjes in de oven van de bakkerij. Volgens de brandweer heeft het personeel van de winkel zelf het brandje kunnen blussen. Wel zijn alle klanten en personeelsleden naar buiten gestuurd. De brandweer doet nu in de supermarkt metingen en bekijkt wanneer de winkel weer open kan.
29-4-2024	Haarlem	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Maandagochtend is er brand uitgebroken in een woning aan de Laan van Osnabruck in Haarlem. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse voor een in brand gevlogen wasdroger. Het vuur sloeg over naar de spullen die rondom de machine stonden. Een ambulancemedewerker heeft de bewoner nagekeken.
30-4-2024	Noordwijk	onbekend	friteuse	brand	strandpaviljoen	0G	Een strandtent aan de Koningin Astrid Boulevard is dinsdagochtend ontruimd na een brand in de keuken. De frituur stond in brand. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit. De strandtent werd ontruimd. Volgens de brandweer was de brand moeilijk te bereiken doordat deze tussen de muur en de frituurpan woedde. De brandweer moest sloopwerkzaamheden uitvoeren om de brand goed uit te krijgen.
30-4-2024	Helmond	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Aan de van Gentstraat in Helmond woedde rond 0.20 uur een woningbrand. De gealarmeerde brandweer die met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse kwamen hadden de brand snel onder controle en geblust. Ondanks de snelle inzet liep de woning op de beneden verdieping toch behoorlijke schade. De bewoners waren op tijd buiten en er is dan ook niemand gewond geraakt. De brand zou in de keuken zijn ontstaan. Vermoedelijk is de brand door een technische storing in een van keukenapparaten ontstaan. De bewoners zullen in ieder geval deze nacht ergens anders moeten doorbrengen.
30-4-2024	Leeuwarden	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	In een flatwoning aan de Mondriaanstraat is dinsdagochtend een wasdroger in brand gevlogen. De brandweer werd even na half negen gealarmeerd en rukte uit met twee tankautosputen en een hoogwerker. Bij de brand ontstond flinke rookontwikkeling. De brandweerlieden hebben de brand uitgemaakt en de wasdroger, inclusief wasmand vol wasgoed, naar buiten gebracht
1-5-2024	Almelo	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	1RZ	De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een brand aan de Rohofstraat in Almelo. Het gaat om brand in de afzuigingsinstallatie van een restaurant. Eén persoon heeft rook ingeademd en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de afzuigingsinstallatie wordt 'los' gekoppeld van het pand, meldt de brandweer. De spuitgasten hebben dit deel van de installatie op straat geblust. In het pand zelf waren op dat moment geen personen meer aanwezig. De brand brak ongeveer tien voor half twee uit en werd al snel opgeschaald naar middelbrand. Rond twee uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer gaat ventileren, zodat de rook uit het pand verdwijnt. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.
1-5-2024	Almelo	onbekend	afzuiginstallatie	brand	café	1RZ	De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een brand aan de Rohofstraat in Almelo. Het gaat om brand in de afzuigingsinstallatie van een horecapand. Eén persoon heeft rook ingeademd en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de afzuigingsinstallatie wordt 'los' gekoppeld van het pand, meldt de brandweer. De spuitgasten hebben dit deel van de installatie op straat geblust. In het pand zelf waren op dat moment geen personen meer aanwezig. De brand brak ongeveer tien voor half twee uit en werd al snel opgeschaald naar middelbrand. De brandweer gaat ventileren, zodat de rook uit het pand verdwijnt. De Stichting Salvage komt ter plaatse voor verdere nazorg. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.
1-5-2024	Monnickendam	vermoedelijk kortsluiting	koeltafel	rook en brandlucht	Uitvaart-verzorgingsbedrijf	0G	Een kortsluiting in een koeltafel heeft woensdagmiddag voor flink wat rook gezorgd in de rouwkamer van een uitvaartverzorgingsbedrijf aan de Kloosterstraat in Monnickendam. Niemand raakte gewond. Medewerkers roken rond 15.30 een vreemde lucht en zagen dat het hele gebouwje vol stond met rook. Er is waarschijnlijk kortsluiting ontstaan in het koelelement van de koeltafel. De koeltafel is naar buiten gereden en geblust. Bij de kortsluiting kwam veel rook vrij. Met de schade lijkt het mee te vallen.
1-5-2024	Amersfoort	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Woensdagmiddag is brand in een woning uitgebroken aan het Parelvisserpad in Amersfoort. Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een felle brand bij de voordeur van de woning en was sprake van hevige rookontwikkeling. De brandweer wist de vlammen snel te blussen en kon binnen een uur het sein brand meester geven. Een woordvoerder meldde dat de brand ontstond in de meterkast van de woning. Een kat is uit de woning gered en overgedragen aan de dierenambulance. Door de snelle blussing is grotere schade voorkomen. De bewoners raakten niet gewond.
1-5-2024	Den Haag	onbekend	meterkast	brand- en waterschade	woning	0G	In een woning aan de Haagweide in Den Haag heeft woensdagochtend enige tijd een brand gewoed, vermoedelijk door een technische storing. Er zijn geen gewonden gevallen. De hulpdiensten kregen rond 05.45 uur een melding van een brand in Den Haag. Toen de brandweer arriveerde kwam er rook uit het dak. Het vuur brandde in de meterkast. Bewoners van zestien omliggende woningen moesten uit voorzorg hun huis verlaten. De brand is vermoedelijk ontstaan door een technische storing in de woning. Eerder werd gedacht dat de brand zou zijn ontstaan door blikseminslag, omdat op hetzelfde moment fikse onweersbuien over Den Haag raasde. Volgens de brandweer is dat puur toeval geweest. De woning is beschadigd geraakt door het vuur. Bij twee andere woningen in het complex is een waterleiding gesprongen. Deze woningen hebben volgens de brandweer waterschade.
1-5-2024	Berkhout	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Een woning aan het Oosteinde in Berkhout is in de nacht van dinsdag op woensdag zwaar beschadigd geraakt bij een brand in de woning. In het dak van de woning woedde brand. Het vuur ontstond na een blikseminslag, meldt de brandweer. Niemand is gewond geraakt.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
1-5-2024	Nederhorst den Berg	blikseminslag	onbekend	brand	woning	1R	Door het hevige onweer in de nacht van dinsdag op woensdag is op verschillende plaatsen in het land brand ontstaan na blikseminslag. Dat gebeurde onder meer in Nederhorst den Berg (Noord-Holland). Er was onder andere een blikseminslag in Nederhorst den Berg. De bliksem sloeg in het dak van twee rijtjeshuizen aan de Wethouder Bloklaan. Een baby, die mogelijk rook had ingeademd, is door ambulancepersoneel gecontroleerd.
2-5-2024	Beverwijk	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	De brandweer rukte gisteren niet één, maar zelfs twee keer uit naar de loods van 't Fietshokje aan de havenstraat in Beverwijk. Gisteren rond 19.30 uur brak er een grote brand uit in de loods van het bedrijf. Die leek kort daarna onder controle, maar een paar uur later was er nog een heuse nabrander. Sommige fietsaccu's 'warmden weer op en begonnen te knetteren', aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). En dus kwam de brandweer rond 2.00 uur nog even terug. Volgens de VRK komt er geen verder onderzoek. "De brandweer en politie kunnen met zulke grote zekerheid zeggen dat de brand begon bij fietsaccu's die ontvlamden, dat er geen verder onderzoek zal plaatsvinden."
2-5-2024	Oud-Beijerland	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Zondagmiddag rond 18.03 uur is er brand uitgebroken in een schuur aan de Zinkweg in Oud-Beijerland. Bij aankomst van de eerste brandweer wagen ging de brandweermannen direct op verkenning naar de oorzaak van de brand. Ondertussen dat de brandweermannen op verkenning gingen werden er meer brandweerwagens opgeroepen voor de waterwinning. Eenmaal dat deze ter plaatse waren was de oorzaak snel gevonden, er bleek een accu in de brand te staan. De brand was hierdoor snel onder controle, de schuur liep door de brand schade op. Hoe groot deze schade is, is onbekend. Niemand raakte bij de brand gewond.
2-5-2024	Hoofddorp	oververhitting	friteuse	brand	restaurant	0G	Bij het Italiaanse restaurant Da Rosario in de Concourslaan ging het rond 12.30 uur even mis in de keuken. "Het was allemaal niet zo spannend", laat eigenaar Giuseppe d'Angelo weten. "We hadden een oververhitte frituurpan en dan slaat de vlam in de pan. Uit voorzorg heb ik 112 gebeld. Die waren gelukkig heel snel ter plaatse." Het brandje was snel onder controle met behulp van een blusdeken. De Concourslaan is tijdelijk afgesloten geweest voor het verkeer. "Gelukkig is alleen de frituur kapot, verder geen schade. We zijn vanavond dus gewoon open en mensen kunnen gezellig komen eten".
2-5-2024	Helmond	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Helmond werd donderdagavond rond 19.30 uur op een flinke onweersbui getrakteerd. De donkere lucht werd af en toe verlicht door bliksemflitsen. Een woning aan de Burgemeester van Houtlaan raakte beschadigd door de blikseminslag. Gelukkig raakte niemand gewond en bleef de schade beperkt tot elektronische apparatuur.
2-5-2024	Huizen	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Donderdagavond tegen 18.35 uur zou brand zijn ontstaan in een woning aan de Koedijk in Huizen. Al snel bleek de bliksem in een blok huizen geslagen. De brandweer heeft onderzoek gedaan of brand was ontstaan. Daaruit is gebleken dat de schade meevalt en geen brand is geweest. Vier huizen verderop zit een brandvlek op de bakgoot. Bij alle huizen zijn de aardlekschakelaars eruit gesprongen.
2-5-2024	Lierop	blikseminslag	onbekend	brand- en rookschade	woning	0G	Donderdagavond omstreeks 20.40 uur was brand ontstaan in een woning aan de Winkelstraat in Lierop. Het betrof een woning met een rieten dak. De brand was mogelijk ontstaan na een blikseminslag. Enige tijd zorgde de brand voor een forse rookontwikkeling. Meerdere brandweervoertuigen werden ingezet. Brandweerlieden hebben de brand geblust.
2-5-2024	Haulerwijk	vermoedelijk kortsluiting	warmtelamp	brand	schuur	0G	De brandweer van Haulerwijk is vanavond opgepiept voor een brand in een bijgebouw aan de Elleboogsvaart in Haulerwijk. Eenmaal ter plaatse bleek het kippenvoer in de schuur in brand te staan doordat de warmtelamp een gebroken kabel had. Dit werd gelukkig tijdig ontdekt door de bewoners en hierdoor is erger voorkomen. De brandweer heeft het voer afgeblust en een nacontrole uitgevoerd waarnaar zij na een foto met de brandweerwagen door de kinderen van de bewoners retour konden richting hun kazerne.
3-5-2024	Oss	onbekend	koelinstallatie	brand	opslaghal	0G	Een grote koelopslag in Oss staat al sinds vrijdagochtend in brand. De brandweer doet er alles aan om te voorkomen dat de brand overslaat naar omliggende panden. Kleine glasdeeltjes komen vrij en worden kilometers meegenomen door de wind. De temperatuur in het pand was -20, waardoor brandslangen bevroren en de vloer spekglad werd door het bluswater. De brand brak vrijdag rond 4.00 uur uit in de vriesloods van een distributiecentrum voor versproducten. Door de dag heen is de brand groter geworden, meldt de Gelderlander. Een aantal omwonenden moest wijken vanwege de vele rook. Volgens de veiligheidsregio kan het pand als verloren worden beschouwd. De brand is nog niet onder controle. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden.
4-5-2024	Herwijnen	onbekend	accu	brand	woning	0G	In een woning in Herwijnen is zaterdag een accupakket in brand gevlogen. Kort voor 20:00 uur werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Molenstraat. Ter plaatse bleek een accupakket met oplaadbare batterijen in brand te staan. De brandweer had het vuur snel onder controle. Een paar uur eerder werd de brandweer ook al naar de woning gestuurd. Toen bleek dat er een waterleiding was gesprongen. Dit zette het pakket toen al deels onder water wat uiteindelijk mogelijk tot kortsluiting leidde.
4-5-2024	Warmond	onbekend	elektrische kookplaat	brand- en rookschade	appartement	0G	In een flatwoning aan de Van den Woudestraat in Warmond woedde zaterdag aan het einde van de middag brand. De brand ontstond in de keuken op de inductieplaat. De brandweer werd met meerdere eenheden opgeroepen. Er bleek niemand thuis. De brandweer is de woning binnengegaan en heeft de brand kunnen blussen. In de woning hing rook. De brandweer ventileerde het huis dat overigens door de brand de nodige schade op liep. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.
4-5-2024	Bloemendeal	oververhitting	friteuse	brand	woning	0G	Zaterdagmiddag rond 17.30 uur is er bij de brandweer een melding binnengekomen van een woningbrand aan de Veen en Duin in Bloemendaal. Bij aankomst bleek het te gaan om een vlam in de pan. Een frituurpan was oververhit geraakt. De bewoner heeft eerst zelf met een brandblusser staan blussen. Daarna kwam de brandweer die het vuur al snel onder controle had. Er raakte niemand gewond. De brandweer heeft de frituurpan naar buiten gebracht.
4-5-2024	Den Helder	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	Schuur	0G	Een grote uitslaande brand bij Tuindersvereniging Texelstroom aan de Texelstroomlaan in Den Helder heeft een schuur volledig in de as gelegd. Het duurde uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. De eerste meldingen van de brand kwamen rond 11.15 uur binnen. Rond 13.40 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. Ook kwam er behoorlijk wat rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten als ze last hadden van de rook. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is de schuur volledig afgebrand. "Waar de brand overigens is ontstaan, weten ze nog niet. De oorzaak is waarschijnlijk kortsluiting, zo is gebleken uit technisch onderzoek", zegt Koos IJendoorn.
4-5-2024	Zwolle	onbekend	verlichting	brand	winkel	0G	Bij modezaak Trendz aan de Melkmarkt is zaterdag tegen sluitingstijd brand uitgebroken boven het systeemplafond. De brandweer schaalde op naar middelbrand en had de nodige moeite om bij de brand te komen. Marktkramen moesten in allerijl

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							worden afgebroken. Politieagenten hielden omstanders op afstand. Omstreeks 17.00 uur zag het winkelpersoneel rook bij het plafond. Een marktkoopman schoot te hulp met een brandblusser en de brandweer werd gewaarschuwd. De brandweer schaalde op naar middelbrand en stuurde brandweerwagens uit Hattem en Wapenveld om te assisteren. In de winkel werd een deel van het plafond gesloopt en verbrande elektra en verlichtingsarmaturen verwijderd.
5-5-2024	Loppersum	vermoedelijk kortsluiting	beveiligingscamera	brand	woning	0G	Aan de Sjuxumerweg in Loppersum heeft vermoedelijk kortsluiting plaatsgevonden in een woning. Volgens een 112 fotograaf heeft er vermoedelijk een kortsluiting plaatsgevonden in een beveiligingscamera. De brandweer deed een nacontrole en heeft de camera naar buiten gebracht.
5-5-2024	Apeldoorn	onbekend	meterkast	brandlucht	woning	0G	Bewoners van de Bierbrouwershorst in Apeldoorn roken aan het einde van de middag een brandlucht in hun woning. Toen zij op onderzoek uitgingen bleek dat er een brand is geweest in de meterkast. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft een nacontrole uitgevoerd. Niemand raakte gewond. De woning zit voorlopig zonder stroom.
5-5-2024	Wassenaar	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Vanmorgen rond 05.00 uur was brand uitgebroken in een prieeltje (met een rieten dak) in de tuin op de Van der Oudermeulenlaan in Wassenaar. De brandweer moest een brandslang aansluiten aan de overzijde van de weg. Daardoor was de weg afgesloten voor het verkeer. De brand is waarschijnlijk door kortsluiting ontstaan. De brandweer had het vuur snel onder controle.
5-5-2024	Weesp	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	Het bereiden van een maaltijd op de Nieuwstad ging op bevrijdingsdag niet helemaal naar wens. Het brandde rond het middaguur aan in de oven, en wel zodanig dat zowel de brandweer als de politie ervoor moest komen. Gelukkig was alles snel opgelost, en hopelijk voor de bewoners is ook de brandlucht snel uit huis.
5-5-2024	Hoofddorp	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	In de keuken van een woning aan de Nienke van Hichtumstraat heeft zondagavond een vaatwasser vlam gevat. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. De brandweer heeft de brand geblust. Salvage is opgeroepen om de bewoners te assisteren bij de afhandeling van de schade.
5-5-2024	Leiden	onbekend	wasmachine	rookschade	woning	0G	De brandweer moest zondagmiddag rond 15:02 uitrukken voor een wasmachine brand in de Evertsenstraat. Bij aankomst kwam er flinke zwarte rook uit de woning. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatsen. De woning veel rookschade opgelopen en de omvang van de exacte schade is nog niet bekend. De bewoners worden bijgestaan door de woningbouwvereniging en Salvage. Onbekend is nog waardoor de wasmachine in brand vloog. Bij de burens zijn geen verhoogde concentraties co2 gemeten. Er vielen gelukkig geen gewonden.
6-5-2024	Rotterdam	vermoedelijk oververhitting	afzuiginstallatie	rook	appartement	0G	De brandweer is maandagmiddag uitgerukt, nadat bewoners van een flatgebouw aan de Weena in Rotterdam een verbrande plasticlucht roken. De adviseur gevaarlijke stoffen is ter plaatse gevraagd. Na een lang onderzoek werd de oorzaak gevonden in de fietsenstalling. De eerste melding kwam iets na vijf uur 's middags bij de alarmcentrale binnen. De oorzaak van de lucht en de rookontwikkeling in het gebouw werd gevonden in de ventilatiebox in de fietsentstalling. Daarvan was de condensator uitgebrand. Een installateur is opgeroepen om het probleem te verhelpen.
6-5-2024	Utrecht	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	winkel	0G	In Slagerij Abraham aan de Doornburglaan in Utrecht is maandagochtend een kleine brand ontstaan. Mogelijk is de brand ontstaan door kortsluiting boven het systeemplafond. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust. De brand ontstond in een slagerij in het winkelcentrum Rokade. Rond 09.30 uur kreeg de brandweer de melding binnen. De brandweer heeft inmiddels de brand geblust. Niemand raakte gewond. Het is onduidelijk hoe groot de schade is van de brand.
6-5-2024	Zaandam	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	In een bedrijfspand aan de Tienlingstraat in Zaandam is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken. Voorbijgangers zagen rook boven het pand en alarmerden rond 02.30 uur de brandweer. De brand in het bedrijfsverzamelgebouw veroorzaakte veel rook. De brand is ontstaan in de meterkast en doorgeslagen in het plafond. Rond 03.30 uur leek de brand onder controle, maar bleef er warmte en rook tussen de wanden vandaan komen. Aan de voorzijde van het pand is de gevelbekleding eruit gesloopt en is er verder geblust. Na zo'n anderhalf uur werd het sein brandmeester gegeven en is het pand geventileerd. PWN en Liander stonden al klaar om water, gas en licht volledig af te sluiten.
7-5-2024	Purmerend	onbekend	accu	brand	woning	0G	In de Haverstraat te Purmerend heeft vanavond even na kwart voor zeven korte tijd brand gewoed in een woning. Het was de buurman die rook uit het zolderraam van de overburen zag komen en alarm sloeg. De bewoners van de woning waren op dat moment aanwezig op de benedenverdieping, zich niet bewust van wat er bij hen op zolder plaatsvond. Dankzij de snelle reactie van hun overbuurman konden zij tijdig het pand verlaten en waren de hulpdiensten snel ter plaatse. Een van de bewoners had rook ingeademd en heeft zuurstof toegediend gekregen in een ambulance ter plaatse. De oorzaak van de brand bleek een accu die op zolder aan het laden was voor modelraceauto's.
7-5-2024	Gorredijk	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	De brandweer van Gorredijk rukte dinsdagochtend uit voor een brand in een woning aan de Mouterij in Gorredijk. Even voor 10.00 uur was er een mogelijke brand ontstaan op zolder. Eenmaal ter plaatse gekomen, werd duidelijk dat er rook kwam uit de machine. De brandweer heeft de situatie veilig gesteld en kon daarna terugkeren naar de kazerne.
8-5-2024	Oss	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	Bij Spierings Cranes aan de Merwedestraat in Oss is op woensdagmiddag rond 16.00 uur een lithium accu in brand gevlogen. De brandweer rukte uit, maar het bedrijf had de accu zelf al naar buiten gebracht en een grote bak met water neergezet om de accu in onder te dompelen. De accu zal nog een tijdje in het water moeten blijven liggen.
8-5-2024	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	Woensdagmiddag is brand uitgebroken in de meterkast van een sanitairwinkel aan de Stadionweg in Rotterdam. Bij de brand kwam veel rook vrij. De stroom was in de winkel uitgevallen en korte tijd later stond heel het pand vol met rook. Met spoed kwamen meerdere brandweerwagens ter plaatse en was de winkel ontruimd. Voor de inzet van de brandweer werd de weg in beide richtingen volledig afgesloten. De brand was snel onder controle. Wel is de brandweer langere tijd bezig geweest om het pand te ventileren.
8-5-2024	Sint-Maartensdijk	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen voor een brandende wasdroger. De wasdroger vloog in brand op zolder van een woning aan de Bloemenlaan in Smerdiek. De brand ontstond rond half zes 's middags. Twee tankautospuiten en een hoogwerker van de brandweer waren aanwezig. Het vuur op zolder was snel onder controle nadat het eerste blusvoertuig arriveerde. Brandwerlieden voerden controles uit en begonnen met ventileren. Er zijn geen mensen of dieren gewond geraakt. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan.
9-5-2024	Rotterdam	onbekend	accu	brand	berging	1R	In de berging van een woning aan het Othon Frieszpad in Rotterdam is donderdagavond brand ontstaan. De brandweer schaalde op naar middelbrand. Een persoon is door ter plaatse gekomen ambulancepersoneel gecontroleerd na het inademen

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							van rook. Mogelijk is een elektrische fiets de oorzaak van de brand. De brandweer is enige tijd bezig geweest om de brand volledig te blussen.
9-5-2024	Rotterdam	onbekend	acculader	brand	kapperszaak	0G	Een dag later hangt er nog een niet te missen sterke brandgeur in de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid, de straat waar Allstar Barbershop is gevestigd. De kapperszaak stond in lichterlaaie nadat vermoedelijk de acculader van een scooter brand veroorzaakte. „Mijn zwager, twee kappers die voor hem werken en een klant waren binnen”, vertelt Kose, de zwager van eigenaar Sinan Ayg��l. „De vier mannen zijn gelukkig ongedeerd weggekomen, maar van de salon is niets meer te redden.” De acculader was volgens Kose pas een jaar oud. „Of de acculader defect was, wordt momenteel onderzocht, maar er zijn vaker branden ontstaan in dergelijke situaties met acculaders van elektrische voertuigen. „Volgens mij was ik de eerste die de brandweer belde. Toen ze er waren werd de hulp heel snel opgeschaald, omdat er allemaal appartementen zijn boven de kapsalon.” De brandweer kreeg de felle brand snel onder controle. Hans: „Gelukkig, want een vaste klant van mij woont hier op de zevende en zelfs zijn huis stond helemaal blauw van de rook! Moet je nagaan hoe erg het had kunnen zijn allemaal.”
9-5-2024	Enspijk	onbekend	meterkast	brand	vakantiehuis	0G	Vanmiddag werd de brandweer opgeroepen voor een brand bij vakantiepark Capfun de Rotonde in Enspijk. Het ging om een brandende meterkast in een houten chalet. Door de hitte klapte een ruit kapot. Het vuur was snel onder controle. Een deel van het plafond is verwijderd om het vuur goed te kunnen doven. Hoe de brand in de meterkast is ontstaan is niet bekend.
9-5-2024	Harderwijk	onbekend	wasmachine	rook	AZC	0G	De brandweer is donderdagavond in actie gekomen op het AZC-terrein aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk. Een wasmachine in de gezamenlijke ruimte stond in brand. Bij de brand kwam lichte rookontwikkeling vrij. De brandweer heeft de wasmachine naar buiten gebracht. Oorzaak van de brand is een technisch mankement. De schade is beperkt gebleven.
10-5-2024	Den Haag	onbekend	accu	brand	schuur	0G	In een schuur van een woning aan de A. Pakvisstraat in Den Haag is vrijdagavond een elektrische fiets in brand gevlogen. Dit gebeurde toen de fiets was aangesloten aan de lader. Even na negen uur werd de brand ontdekt. Er kwamen flinke rookwolken uit de schuur die in de achtertuin van de woning staat. De hulpdiensten werden gebeld en kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De schuur is door de brand flink beschadigd geraakt. Bij de brand is niemand gewond geraakt.
10-5-2024	Bedum	kortsluiting	magnetron	rook	woning	0G	De brandweer van Middelstum is vrijdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Waldadrift in Bedum. Er was daardoor rookontwikkeling in de woning ontstaan. Het betrof kortsluiting in een magnetron in de keuken. De bewoners hebben het stroom eraf gehaald. De brandweer deed een nacontrole en ventileert de woning.
10-5-2024	Naaldwijk	menselijk handelen	oven	rook	woning	0G	In Naaldwijk ging het bakken van een cake vrijdagmiddag niet helemaal goed. De brandweer kreeg een melding van een woningbrand op het Verhagenplein. Toen de brandweer ter plekke kwam bleek de woning vol te staan met rook, omdat een cake was iets te lang in de oven was blijven staan. De brandweer heeft daarom het baksel maar even buiten gezet. Bij de 'brand' vielen geen gewonden.
11-5-2024	Gouda	onbekend	accu	brand	vuilniswagen	0G	Een vuilniswagenchauffeur heeft zaterdagmiddag de lading van zijn wagen op straat gedumpt. Dat gebeurde omdat de lading in brand was gevlogen in de laadruimte. Terwijl de brandweer nog aanrijdend was, probeerde het personeel de brand te blussen met een poederblusser. De brandweer was er snel, en heeft de lading afgeblust. Hiervoor moest de lading ook uit elkaar worden getrokken. De lading betrof uit ingezameld plastic, hiertussen werd uiteindelijk een accu aangetroffen. Deze is vermoedelijk door het persen van de lading tot ontbranding gekomen. De brandweer heeft alle vuurtjes geblust, en deze gecontroleerd met de warmtebeeldcamera. Een andere vrachtwagen is gekomen om de lading weer op te halen. De brandweer heeft na het blussen auto's in de omgeving afgespoten, deze zaten onder de poeder van de poederblussen.
11-5-2024	Groot-Ammers	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	In een woning aan de Prins Hendrikstraat in Groot-Ammers heeft zaterdag korte tijd brand gewoed. Door kortsluiting in een elektriciteitskabel brak even na 18.30 uur brand uit. De woning stond vol met rook en de brandweer van Groot-Ammers en Nieuwpoort/Langerak werden ter plaatse gevraagd. Brandweerlieden hebben de brand geblust en nacontrole gedaan. Omdat de kabel ondergronds liep zijn bij de burens de kruipruimtes gecontroleerd.
11-5-2024	Leeuwarden	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Zaterdagmorgen tegen 11.15 uur was brand ontstaan in een woning aan de Ype Poortingawei in Leeuwarden. In een wasdroger in de woning was door onbekende oorzaak brand ontstaan. De bewoners ontdekten de brand al snel en wisten de brand te blussen voor de komst van de brandweer. De brandweerlieden hebben een nacontrole uitgevoerd. Uit voorzorg kwam een ambulance ter plekke maar niemand raakte gewond.
12-5-2024	Den Haag	onbekend	accu	brand	appartement	1GZ	Zondagavond heeft er een scootmobiel in brand gestaan aan de Jacob Catsstraat. Omstreeks 22:25 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een scootmobiel die in brand stond. De brand straalde de voordeur en gevel van verschillende woningen aan. Hoe de brand dit keer is ontstaan is nog niet duidelijk. De scootmobiel hing aan de oplader, die via de brievenbus door de voordeur in het stopcontact zat. Een vrouw is onderzocht door personeel van de ambulancedienst. Zij is naar het ziekenhuis vervoerd voor verder onderzoek. Op 25 april jl. stond er ook al een scootmobiel in brand in de Jacob Jordaensstraat. De brand was toen ook overgeslagen naar de gevel van portiekwoningen. Toen heeft de brandweer kinderen gered uit een woning.
12-5-2024	Veendam	onbekend	kassa	brand	winkel	0G	Zondagmiddag kwam er een melding van een brand in een winkel aan de Kerkstraat in Veendam. De brandweer van Veendam rukte uit met een tankautospuiter en een hoogwerker. Ter plaatse zat er direct achter de pui een brand. De brand bestond uit kleding. De brand is volgens omstanders begonnen bij het kassasysteem. De brandweer heeft na de bluswerkzaamheden geventileerd, het pand wordt daarna overgedragen aan stichting Salvage. De brand is ontdekt door de eigenaar via beveiligingscamera's.
12-5-2024	Harkema	onbekend	meterkast	brand	woning	2R	Aan de Singel in Harkema heeft een forse middelbrand in een garage gewoed. Er was veel rook en de straat werd afgesloten. Op het dak van de garage liggen zonnepanelen welke nog niet aangestraald zijn maar wel gevaar kunnen vormen. De garage wordt gesloopt om al het mogelijke brandgevaar eruit te krijgen. De bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken, omdat zij rook hadden ingeademd. Mogelijk dat de brand in de meterkast is begonnen aldus de brandweer.
12-5-2024	Rotterdam	menselijk handelen	vaatwasser	brand	woning	0G	In een woning aan de Overijsselsestraat in Hillesluis in Feijenoord is zondagavond rond 22.45 uur brand uitgebroken. In de keuken was een vaatwasser in brand gevlogen als gevolg van verbouwingswerkzaamheden. Er bleken vier personen in de woning aanwezig te zijn ten tijde van de brand. Zij konden allemaal zonder problemen de woning verlaten. Ook een kat kon in een reismandje veilig mee naar buiten genomen worden.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
13-5-2024	Breda	vermoedelijk kortsluiting	accu	brand	openbare parkeerplaats	0G	Op de Bredase Woonboulevard is maandagmiddag een deelscooter spontaan in brand gevlogen. Waarschijnlijk was kortsluiting de oorzaak. Een deelscooter van het bedrijf Check die ter hoogte van de Leen Bakker stond geparkeerd op de Woonboulevard is maandagmiddag spontaan in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de scooter verloren ging. Ook twee andere scooters die er naast stonden geparkeerd liepen brandschade op. De brandweer heeft de accu's verwijderd en in een mand geplaatst. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand.
13-5-2024	Hoogerheide	onbekend	elektriciteitskast	brand	appartement	0G	Maandagmorgen is de brandweer gealarmeerd voor een brand in de elektriciteitskast van een flatgebouw aan de Uilenberg. Al snel na de eerste melding schaalde de brandweer op naar middelbrand. Het vuur ontstond even voor twaalf uur in de kelder van het flatgebouw. De brand was snel onder controle. Over de oorzaak is niets bekend gemaakt. Niemand raakte gewond bij de brand.
13-5-2024	Capelle aan den IJssel	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	In Capelle aan den IJssel is maandag aan het begin van de middag brand uitgebroken bij een rijtje nieuwbouwwoningen aan de Uilenhof. De zonnepanelen vatten vlam. Het vuur woedde bij drie van de vier woningen, maar is inmiddels onder controle. De vierde woning lijkt gespaard te zijn gebleven. De schade is flink, maar volgens een woordvoerder van de brandweer zijn de panden niet zo zwaar beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn. Er woonde nog niemand. Niemand raakte gewond.
14-5-2024	Tubbergen	menselijk handelen	bedrading	elektrocutie	hotel	1D	Dodelijk bedrijfsongeval door elektrocutie in kelder hotel-restaurant. Tijdens werkzaamheden bij hotel-restaurant Drostes aan de Uelserweg in Tubbergen is vanmiddag een persoon komen te overlijden. Het gaat om een bedrijfsongeval, dus de arbeidsinspectie doet het onderzoek. Dat meldt de politie. Volgens onbevestigde berichten gaat het bij het slachtoffer om een 16-jarige jongeman, die in de kelder of een kruipruimte van de horecagelegenheid met de stroomtoevoer bezig was. Hierbij is iets misgegaan, met dus dodelijke afloop. --- andere bron (AD.nl) hieronder: --- Een stagiair van Installatiebedrijf Eppink in Tubbergen is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Het gaat om de 16-jarige Bram uit Geesteren. Hij was aan het werk bij horecabedrijf Drostes Twente aan de Uelserweg en werd geëlektrocuteerd tijdens werkzaamheden in de kruipruimte, zo bevestigt de Arbeidsinspectie. De Saman Groep, waar Installatiebedrijf Eppink formeel onder valt, bevestigt op haar beurt dat de medewerker voor haar bedrijf aan het werk was. Collega's van Bram komen verslagen naar de plaats van het ongeval toe, en spraken kort met een verslaggever van Tubantia. Eén van hen heeft wel begrepen dat de stagiair kort na de lunch alleen de kruipruimte is binnengegaan om een klus te klaren. Daarna bleef het lang stil, zijn mensen gaan kijken en werd de monteur in opleiding dood aangetroffen. Algemeen directeur Daniël Ladders van het bedrijf reageert verslagen maar kan nog niet veel zeggen: „Het onderzoek is in handen van de Arbeidsinspectie. We weten nu al dat dat lang gaat duren.” Ladders kan niets zeggen over de omstandigheden waaronder de stagiair is omgekomen. De verslagenheid op het bedrijf is groot: „We zijn enorm geschokt. Ik hoop dit nooit meer mee te maken.” De Arbeidsinspectie doet nog verder onderzoek naar de exacte oorzaak van het noodlottige ongeval. Ook de politie deed dinsdagmiddag onderzoek.
14-5-2024	De Klomp	vermoedelijk kortsluiting	Omvormer zonnepanelen	brand	bedrijf	0G	Op het dak van een bedrijfspand aan de Innovatielaan in de Klomp heeft brand gewoed. De brand brak dinsdagmiddag uit rond 12.30 uur. Zo'n vijftig medewerkers werden uit het pand ontruimd door BHV'ers. Op het dak liggen zonnepanelen en daar is brand ontstaan door vermoedelijk kortsluiting in de omvormer. Het vuur is geblust door de brandweer. Brandweerlieden hebben het pand geventileerd en het dak met een ladderwagen gecontroleerd.
14-5-2024	Waalwijk	menselijk handelen	oven	rook	Onderwijsgebouw	0G	Op dinsdag rond de klok van 22:45 uur, kreeg de brandweer van Waalwijk een melding van een binnenbrand aan het Rembrandtpark. Het handenarbeidlokaal van basisschool Het Zilverlicht stond vol met rook. Het brandalarm was afgestaan waarop een beveiligingsbedrijf de rookontwikkeling had ontdekt en de brandweer meteen had gewaarschuwd. De oorzaak van de rookontwikkeling was snel gevonden door de brandweer. Er stond een oven aan en op de oven lag een groot stuk hout wat aan het smeulen was gegaan. De brandweer had een rookverdrijver ingezet om al het rook uit het lokaal te blazen.
14-5-2024	Veldhoven	onbekend	wasdroger	brand- en waterschade	woning	0G	Aan de Sagitta in Veldhoven is dinsdagmiddag een woningbrand uitgebroken door een oververhitte wasdroger. Dat meldt de brandweer. Die rukt met meerdere voertuigen uit. Er hing even een donkere rook boven de woning. Inmiddels is het vuur weer geblust. De brand ontstond rond 13.00 uur. Over de exacte omvang en schade is nog niets bekend. De brand ontstond in een wasdroger. De brandweer schaalde vrijwel direct op naar middelbrand. Sagitta ligt in de wijk Zonderwijk in Veldhoven. 'Bij de woning in Veldhoven wordt donkere rook vanuit het dak waargenomen. We betreden de woning om te bekijken wat er brandt en om deze te blussen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers bij de brand betrokken', meldde de brandweer. Gelukkig was alles al snel weer volledig geblust.
15-5-2024	Rijnsburg	onbekend	accu	roet- en waterschade	woning	1R	Op woensdagochtend rond 06.30 uur is een brand ontstaan in een woning aan de Anna van Berchemstraat in Rijnsburg. De bewoners hebben met een tuinslang een eerste bluspoging ondernomen, waarna de brandweer het vuur definitief wist te doven. Na het blussen heeft de brandweer de ruimte geventileerd om de rook te verdrijven. Eén persoon is door een ambulancebroeder gecontroleerd. Volgens de brandweer woordvoerder is de mogelijke oorzaak van de brand een accu die in de hal stond op te laden. De bewoners hebben tijdig de woning kunnen verlaten. De woning heeft roet- en waterschade en is daarom voorlopig niet bewoonbaar.
15-5-2024	Huissen	onbekend	batterij	brand	afvalstation	0G	In de nacht van dinsdag op woensdag brak er een grote brand uit in de storthal van Van Dalen Infra en Milieu, gelegen aan de Veilingweg in Huissen. De brandmelding kwam binnen rond 3.15 uur, waarna een medewerker van het bedrijf de brandweer toegang verleende. Rond 6.00 uur begon de brandweer met het naar buiten brengen van het afval. De vermoedelijke oorzaak van de brand is een afgedankte batterij die vlam vatte. De brandweer verklaarde al snel dat het om een grote brand ging en tegen 11.00 uur was het vuur onder controle. Het incident vond plaats in een grote hal. Na het blussen werd de hal geleegd met behulp van grote shovels, waarbij het uitgereden afval buiten de hal opnieuw werd nageblust vanuit een hoogwerker en door brandweerlieden met een brandslang.
16-5-2024	Staphorst	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Er woedde vanmiddag een brand bij groothandel Talen Tools in Staphorst. De brand is ontstaan in de afzuiginstallatie. Vervolgens vloog een container net buiten het bedrijfspand ook in brand. Daardoor raakte ook de gevel beschadigd. Even na

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							het middaguur snelde de brandweer met twee blusvoertuigen naar de Burgemeester Janssenstraat, waar de groothandel gevestigd is. De brandweerlieden hadden de vlammen snel onder controle. Het personeel van het Staphorster bedrijf was inmiddels al veilig buiten het pand gaan staan. Na het blussen van de brand kon de brandweer het pand gaan ventileren. Het is nog niet bekend hoe lang het duurt voor iedereen weer naar binnen kan. Ook is niet duidelijk hoe de brand in de afzuiginstallatie kon ontstaan.
16-5-2024	Groesbeek	oververhitting	friteuse	brand- en rookschade	woning	1R	In een woning aan het Nijerf in Groesbeek is donderdagavond een frituurpan oververhit geraakt en in brand gevlogen. In afwachting van de gealarmeerde brandweer hebben de bewoners de brandende frituurpan naar buiten gegooid. De brandweer heeft de bewoonster eerste hulp verleend omdat zij rook had ingeademd, in afwachting van de gealarmeerde ambulance. In de keuken is het aanrechtblad zodanig beschadigd dat die vernieuwd zal moeten worden.Ook is in de keuken de nodige rookontwikkeling ontstaan. De brandweer heeft een gedeelte van de beneden verdieping geventileerd. Het Nijerf is enige tijd afgesloten geweest voor gemotoriseerd verkeer.
16-5-2024	Groessen	blikseminslag	onbekend	brand	bedrijf	0G	Blikseminslag heeft donderdagavond flinke schade veroorzaakt bij fruitkwekerij De Stokhorst aan de Schraleweidsestraat in Groessen. Als dankje kreeg de brandweerploeg vers fruit en sap van de kwekerij mee. De inslag trof rond 19.00 uur de schoorsteen van het woongedeelte van de fruitkwekerij en veroorzaakte flinke schade. Door de klap kwam het bovenste gedeelte van de schoorsteen los te hangen en waren meerdere dakpannen losgeraakt. Volgens de bewoners ging het om een enorme knal en zijn meerdere elektrische apparaten in de woning kapotgegaan. Theo Wolters, eigenaar van de woning en de kwekerij, uitte zijn dankbaarheid voor de snelle inzet van de brandweer van Zevenaar. De ploeg keerde terug naar de kazerne met twee dozen aardbeien en een doos met flessen fruitsap van de kwekerij. De aanwezige bewoners raakten niet gewond door de inslag.
16-5-2024	Hardenberg	blikseminslag	onbekend	explosie	woning	0G	De brandweer is donderdagmiddag rond 15.25 uur uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Hoogenweg in buurtschap Hoogenweg bij Hardenberg. Melkrobots die het plotseling niet meer doen, een waterleiding die springt, computers die op de schroothoop kunnen en een enorm gat in de gevel van een woning. Ziehier het gevolg van een enkele blikseminslag in het gehucht Hoogenweg in de gemeente Hardenberg vanmiddag. Aan de achterzijde is een groot gat in de gevel geslagen en op het dak mist een flink aantal dakpannen. Brand brak er niet uit. Wel was er een waterleiding gesprongen, die door de brandweer zelf niet gedicht kon worden. Het huis is voorlopig onbewoonbaar. Daarnaast viel de stroom uit. Niet alleen in het getroffen huis, maar ook bij een aantal buurtbewoners. Gewonden vielen er niet: de bewoners waren op het moment van de blikseminslag niet thuis.
16-5-2024	Groningen	onbekend	oven	brand	viskraam	0G	Er is donderdagmiddag brand uitgebroken bij de viskraam op het Sontplein in de stad Groningen. De brandweer kon snel bij het incident zijn en heeft de brand geblust. 'Rond half een werd ik gebeld door mijn dochter, die in de kraam aan het werk was. Ze zei dat er rook en vuur uit de oven kwam', zegt eigenaar Lammert Wiersema. 'Binnen zes minuten was ik hier, maar toen was het al te laat', zegt hij. Aan de oven werd 's ochtends nog onderhoud gepleegd. Of de brand daardoor is ontstaan, is niet duidelijk. 'Gelukkig was iedereen op tijd uit de kraam. Dat is het allerbelangrijkste, de rest is allemaal bijzaak', zegt de eigenaar terwijl hij zijn dochter stevig vast pakt. De binnenkant van de kraam lijkt veel schade te hebben geleden. 'Maar of het total loss is kan ik niet vaststellen'.
17-5-2024	Deurne	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	De brandweer is vrijdagavond rond 20.45 uur uitgerukt voor een brand in een opslaghal van distributiecentrum EDCO aan de Helmondsingel in Deurne. Het bleek te gaan om een accu van een palletwagen die vlam had gevat. Het vuur kon snel worden gedoofd en de ruimte is na het incident geventileerd. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt.
17-5-2024	Velddriel	onbekend	accu	brand	vuilniswagen	0G	Op de Sassertweg in Velddriel is vanmorgen brand geweest bij de inhoud van een vuilniswagen van de AVRI die op dat moment huisafval aan het ophalen was. De chauffeur hoorde een plof in de wagen waarna hij rook tevoorschijn zag komen. Vermoedelijk veroorzaakt door een accu. De chauffeur wist de wagen aan de kant te zetten. Vervolgens de inhoud te kiepen waarna de brandweer het brandje kon blussen.
17-5-2024	Oisterwijk	vermoedelijk kortsluiting	afzuiginstallatie	brand- en rookschade	woning	2R	In een huis aan de Wim van Baaststraat in Oisterwijk heeft donderdagnacht brand gewoed. Het vuur werd rond drie uur 's nachts ontdekt. De hond begon al te blaffen voordat de rookmelders in het huis afgingen. Er bleek een flinke brand in de keuken te zijn. De afzuigkap stond in brand, vermoedelijk door kortsluiting. Politie en brandweer kwamen met spoed naar de Wim van Baaststraat. Op dat moment stond heel het huis al vol rook. "Uit elk raam kwam zwarte rook", laat een 112-correspondent weten."De bewoners hadden een zwart gezicht van de roet. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer bluste de afzuigkap en legde die voor in de tuin. Vervolgens werd de keuken nageblust. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.
17-5-2024	Zeist	onbekend	cv-ketel	brand	woning	0G	Vrijdagmorgen rond 06.45 uur brak er een brand uit op de zolder van een woning aan Couwenhoven in Zeist. Bij aankomst van de tankautospuut en ladderwagen van de brandweer stonden de bewoners al buiten. Een snelle binnen aanval deed uitbreiding voorkomen. De laatste vlammen werden door een brandweerman vanaf de ladderwagen geblust. De brand was ontstaan rond de CV-ketel van de woning.
17-5-2024	Rotterdam	oververhitting	transformator	brand	appartement	0G	In het keldercomplex van een portiekwoning aan de Lepelaarsingel in Rotterdam is vrijdagochtend een transformator in brand gevlogen. De transformator raakte oververhit. Waarschijnlijk door een probleem met de elektriciteit. De brand ging gepaard met enige rookontwikkeling. De brandweer rukte uit nadat bureu de melding van rookontwikkeling in de portiek maakten. De brandweer heeft de kleine brand geblust en heeft de portiek geventileerd. Buurtbewoners zijn tijdelijk hun huis uit gegaan, maar konden korte tijd later weer terug. De brandweer heeft in het naastgelegen portiek enkele metingen verricht, maar hierbij heeft de brandweer niks gemeten.
18-5-2024	Hillegom	onbekend	accu	brand	woning	0G	Op een zolder van een huis aan de Stationsweg in Hillegom is zaterdagavond brand ontstaan. Even na 22.15 uur werd alarm geslagen. Meerdere eenheden van de brandweer bestreden de brand. De brand ontstond in een accu/batterij voor airsoftwapens volgens de brandweer waarna er een explosie volgde door spuitbus(sen) die bij de airsoftwapens horen en door de hitte van de accu explodeerde. Er was sprake van veel rook. Even na 23.00 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. De bewoner kon veilig naar buiten komen.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
18-5-2024	Braamt	menselijk handelen	elektrische kookplaat	rook	vakantiehuis	0G	De brandweer alsmede de politie rukten zaterdagmiddag uit naar Landal Stroombroek vanwege een brand woning. De vakantie vierende bewoners hadden een broodplank op de kookplaat gelegd en zaten buiten in het zonnetje. Ze ontdekten zelf dat er brand ontstond en wisten deze ook zelf te blussen. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en hoefde verder niet in actie te komen. Afgezien van wat rookschade was de schade minimaal.
18-5-2024	Diezerpoort	menselijk handelen	oven	rook	appartement	1R	De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt na een melding van een woningbrand aan de Vechtstraat. Uiteindelijk bleek het te gaan om een broodje in de oven die zorgde voor flink wat rookontwikkeling. Door de rookontwikkeling gingen in meerdere appartementen de rookmelders af, waardoor diverse bewoners buiten stonden. Na de komst van de brandweer was de situatie snel onder controle. Eén persoon is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
19-5-2024	Brummen	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Op zondag omstreeks 17:40 uur is er buurtweg in Brummen brand uit gebroken door blikseminslag. De veiligheidsregio meldt dat het ging om een uitslaande dakbrand. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen ter plaatse gegaan om het vuur te bestrijden. Inmiddels is de brand geblust. In de regio worden er veel blikseminslagen gemeld.
19-5-2024	Den Dungen	blikseminslag	onbekend	brand- en rookschade	woonboerderij	0G	Een blikseminslag heeft zondagavond een grote brand veroorzaakt in het dak van een woning aan de Bramerslandstraat in Den Dungen. Het gaat om een woonboerderij met een pannendak dat deels met riet is bedekt. De brand brak zondagavond iets voor 20.00 uur uit. In de woonboerderij waren geen mensen meer aanwezig, ook raakte niemand gewond. Het duurde lang voordat de brand onder controle was. Uit het dak kwam vooral veel rook. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio was dat omdat de vlammen helemaal verstopt zaten in het riet. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. De schade aan de woonboerderij is groot. Op beelden is te zien dat het dak zwaar is beschadigd en dat al het riet is verwijderd. Of het pand nog te herstellen is, is nog niet duidelijk.
19-5-2024	Nijmegen	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Bij een woning in de wijk Tolhuis in Nijmegen is zondagavond de bliksem ingeslagen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit. Het incident trok veel bekijks van omwonenden. De schade viel uiteindelijk mee. De brandweer was opgeroepen voor een woningbrand door blikseminslag, maar er hoefde niet geblust te worden. Niemand raakte gewond.
19-5-2024	Rheden	blikseminslag	onbekend	onbekend	woning	0G	In Rheden heeft rond 19.00 uur een blikseminslag plaatsgevonden in een schoorsteen van een huis. Delen van de schoorsteen zijn los geraakt. Meerdere burens hadden tijdelijk geen stroom door de inslag. De bewoners van het huis waren op het moment van de blikseminslag aan het eten. Ze hoorden ineens een enorme knal, vervolgens hadden ze geen stroom meer. De brandweer heeft de losse delen van de schoorsteen naar beneden gehaald. Liander kwam om de stroomstoring op te lossen.
19-5-2024	Weurt	blikseminslag	onbekend	brand	woning	1B	Even voor 17.30 uur sloeg de bliksem in bij een woning in Weurt en zorgde daar voor brand. Het dak liep forse schade op. Bewoners ontdekten de brand na de harde blikseminslag en alarmeerden de hulpdiensten. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. De politie zette de straat af. Zeker één persoon raakte gewond, een vrouw liep brandwonden op. Een ambulance kwam naar Weurt om gewonden en bewoners die rook ingeademd hadden na te kijken. De brandweer bluste de brand, maar moest grote delen van het dak weghalen om de brand volledig uit te krijgen. Het dak liep daarbij forse schade op.
20-5-2024	Oegstgeest	vermoedelijk oververhitting	accu	brand	woning	6RZ	Bij een brand met een fietsaccu in een woning zijn zes mensen, waaronder twee kinderen, gewond geraakt. Ze raakten gewond omdat ze gevaarlijke rook van de brandende fietsaccu hadden ingeademd. Rond 20.00 uur maandagavond vatte de fietsaccu vlam in het huis aan de Dorpsstraat in Oegstgeest. Volgens de brandweer raakte de accu waarschijnlijk oververhit tijdens het laden. Op beelden is te zien dat meerdere mensen, waaronder ook jonge kinderen, met zuurstofmaskers op worden behandeld of worden afgevoerd door de ambulances. Het is de brandweer uiteindelijk gelukt de batterij te blussen en in een teiltje naar buiten te brengen. Naast de batterij raakte ook enkele stukken meubilair, waaronder een stoel en een bank, beschadigd door het vuur. Jeroen, de andere buurman en het gezin, bestaande uit een oma, moeder en twee kleine kinderen, moesten allemaal naar het ziekenhuis.
20-5-2024	Deventer	menselijk handelen	magnetron	rook	restaurant	0G	De brandweer is vanmiddag met veel toeters en bellen uitgerukt voor een brandmelding van de McDonalds in het centrum van Deventer. De actie van de brandweer trok veel bekijks. Veel viel er niet te zien, want de brand bleek 'slechts' te bestaan uit een verbrand broodje dat te lang in de magnetron had gestaan. Er was wel veel rook, dus de brandweer was voornamelijk bezig met het ventileren van het restaurant. Op moment van de brand zaten er tien gasten binnen in het restaurant, die door het personeel naar buiten zijn gedirigeerd. Er raakte niemand gewond. Naar verwachting kan de McDonalds gewoon weer open voor publiek als de rook is verdwenen. De inzet van twee bluswagens en een hoogwerker waren volgens de brandweer noodzakelijk omdat McDonalds in een oud historisch pand aan de dichtbebouwde Brink zit, waar het vuur snel om zich heen kan grijpen.
20-5-2024	Noorden	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Op de zolder van een rijtjeswoning in de Leliestraat in Noorden is maandagmiddag brand uit gebroken door een blikseminslag. Daardoor viel ook de stroom uit in de omliggende straten. De brandschade op de zolder is fors. De brandweer schaalde direct op naar grote brand. Monteurs van netbeheerder Liander hebben de stroom opnieuw aangesloten. Alleen de bewoner die door brand werd getroffen moest langer wachten wegens herstelwerkzaamheden, meldde de brandweer.
20-5-2024	Leidschendam	onbekend	wasdroger	brand	winkel	0G	In een viswinkel in de Westfield Mall of the Netherlands heeft brand gewoed. Het vuur werd in de nacht van zondag op maandag ontdekt, nadat beveiligers een brandlucht roken en in de zaak rook zagen. Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft de sprinklerinstallatie goed gewerkt. 'Daardoor is de brand beperkt gebleven.' Het vuur bleek te zijn ontstaan in de wasdroger. Niemand raakte gewond. De waterschade in de viswinkel is aanzienlijk. Ook moest de brandweer om binnen te komen een rolluik openbreken. Het winkelcentrum is maandag gewoon open. De eigenaar van de viswinkel verwacht dinsdag weer open te kunnen.
21-5-2024	Deventer	onbekend	accu	rookschade	winkel	1B	Aan het eind van de ochtend kreeg de brandweer melding van brand in een fietsenwinkel op de hoek van de Schoolstraat en Boxbergerweg in Deventer. Ter plaatse was de accu van een fiets spontaan ontploft en in brand gevlogen. De eigenaar van de winkel was in de werkplaats aanwezig toen hij in de showroom een knal hoorde, naar eigen zeggen alsof er vuurwerk ontplofte. Hij nam poolshoogte en zag de fiets in brand staan. Hij kon de fiets nog naar richting de uitgang krijgen en de fiets belandde brandend in de deuropening. Passanten trokken de fiets vervolgens verder naar buiten. De eigenaar liep door zijn actie brandwonden op aan zijn handen. De brandende accu's konden op straat met poederblussers worden geblust. De brandweer

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							heeft ze daarna in een bak met water gelegd. Het pand stond door de brand vol rook en de winkel heeft daardoor forse rookschade opgelopen.
21-5-2024	Veenendaal	onbekend	onbekend	brand	woning	1RZ	Een vrouw is dinsdagavond naar het ziekenhuis gebracht na een woningbrand aan de Lavendel in Veenendaal. Ze is de bewoonster van het huis. De brandweer ging rond 20.45 uur met meerdere wagens naar de woning. Omdat er nog een persoon in de woning aanwezig was werd er opgeschaald naar het sein middelbrand. Toegesnelde brandweerlieden konden het vuur in de woning snel blussen. De bewoonster werd door de overburen opgevangen. Ze is behandeld door het ambulancepersoneel en vanwege rookinhallatie overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk heeft een huishoudelijk apparaat in de brand gestaan. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer heeft de woning van de vrouw geventileerd. De brand trok veel bekijks van buurtbewoners.
21-5-2024	Vlissingen	vermoedelijk kortsluiting	stopcontact	brand	woning	0G	De brandweer is vanmiddag ingezet voor een nacontrole in een woning aan de Koudekerkseweg. De brand is mogelijk ontstaan door kortsluiting. Dinsdagmiddag rond 14.15 ontstond er in een woning aan de Koudekerkseweg in Vlissingen brand. Omdat de bewoners zelf al een bluspoging hadden ondernomen, werd de brandweer kwam zonder spoed voor een nacontrole. Brandweerlieden hebben uiteindelijk toch nog geblust met twee stralen hoge druk. Ook moesten er wat sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd om alles goed te kunnen blussen. Een brandonderzoeker van de Veiligheidsregio Zeeland is ook ter plekke gekomen om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Hij bekeek ondermeer naar buiten gebrachte resten waarbij een verkoold stopcontact zichtbaar was. Rond 16.30 uur ging de brandweer inpakken om vervolgens te vertrekken.
21-5-2024	Schiedam	onbekend	wasmachine	rook	woning	0G	In een woning aan de Burgemeester van Haarenlaan is dinsdagavond brand uitgebroken. De woning kwam al snel vol rook te staan. Via de ramen aan de voor- en achterzijde kwam de rook naar buiten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had de brand al snel onder controle. Het vuur was ontstaan in een wasmachine. De bewoners konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen en raakten niet gewond.
22-5-2024	Assen	onbekend	accu	brand	AZC	0G	Een deel van het asielzoekerscentrum aan de Schepersmaat in Assen is vannacht enige tijd ontruimd geweest vanwege een brand. Rond 2.40 uur werd de brandweer gealarmeerd, die met wagens uit Assen en Smilde naar de COA-locatie achter de NAM kwam. Daar bleek een elektrische fiets in het pand in brand te staan. Zo'n vijftig bewoners van het azc moesten naar buiten. De brandweer had het vuur snel geblust, maar moest het pand daarna nog ventileren. Een uur later konden de bewoners weer naar binnen. Niemand raakte gewond.
22-5-2024	Den Haag	onbekend	accu	brand	Woonzorg-centrum	2R	Bij woonzorgcentrum Het Coornhert op het Erasmusplein in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Dat gebeurde in een berging voor scootmobielen. Rond half twee werd de brandweer gealarmeerd voor de brand. De brand was snel onder controle. Twee mensen zijn ter plaatse onderzocht op rookinhalatie maar hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Het Woonzorgcentrum hoefde niet ontruimd te worden. De afgelopen maand gingen er al zeker twee keer eerder scootmobielen in vlammen op in Den Haag. Dat gebeurd op 25 april j.l. op de Jacob Jordaensstraat en op 12 mei j.l. op de Jacob Catsstraat.
22-5-2024	Groningen	onbekend	accu	explosie	woning	2R	De brandweer kreeg woensdagmiddag een melding van een woningbrand aan de Rensumaheerd in de wijk Beijum. Het bleek te gaan om de geëxplodeerde accu van een fiets. De explosie vond volgens de brandweer plaats in een slaapkamer. Personeel van een ambulance heeft twee personen gecontroleerd omdat ze rook hadden ingeademd. De brandweer heeft de woning geventileerd.
22-5-2024	Hellevoetsluis	onbekend	elektromotor	Rook	garage	0G	Rond 15.00 uur woensdagmiddag brak er brand uit in een garage aan de Uniceflaan in Hellevoetsluis. De oorzaak bleek een technisch mankement in de motor te zijn van de roldeur van de garage. Er was veel rookontwikkeling maar de brandweer wist gelukkig veel spullen uit de garage veilig te stellen. Wel heeft het ambulancepersoneel nog een baby nagekeken in de ambulance voor de zekerheid. Maar alles bleek gelukkig in orde te zijn met de kleine.
22-5-2024	Maassluis	vermoedelijk kortsluiting	haspel	brand- en waterschade	container	0G	Op de Van Beethovenlaan in Maassluis is woensdagavond rond 23.30 uur brand uitgebroken in een bouwcontainer van een aannemer. De brandweer heeft de deur van de container geforceerd, waarna de container geopend kon worden en de brand werd geblust. Toen de container open was kwam de brandweer erachter dat een elektrische haspel in brand stond. Vermoedelijk is deze in brand gevlogen door kortsluiting of een ander technisch mankement. De apparatuur in de container heeft schade opgelopen door de brand en het bluswater.
22-5-2024	Arnhem	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	AZC	0G	Op een van de asielboten aan de Nieuwe Kade in Arnhem is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. De brand begon in een keuken aan boord, toen een apparaat kortsluiting kreeg. Het schip werd ontruimd, waardoor tientallen mensen midden in de nacht korte tijd op de kade stonden. De brand brak rond kwart voor één in de nacht uit. De brandweer rukte uit met 2 tankautospuiten en 1 hoogwerker. Het vuur werd geblust en de boot is geventileerd om de rook weg te krijgen. Niemand hoefde meegenomen te worden naar het ziekenhuis. De asielboot wordt gebruikt om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De 127 mensen aan boord werden tijdens het blussen naar een van de andere drie schepen aan de kade overgebracht. „Maar zij konden redelijk snel terug, omdat het vuur zo onder controle was", vertelt een woordvoerder van de brandweer. De schade aan boord is beperkt tot de keuken waar de brand uitbrak.
22-5-2024	Spijkenisse	kortsluiting	onbekend	brand	loods	0G	In een loods op een bedrijventerrein aan de Lorentzweg in Spijkenisse is woensdagochtend brand uitgebroken. De brand werd veroorzaakt door kortsluiting. Iets voor twaalfen ontstond de brand in een loods waar verpakkingsmateriaal wordt opgeslagen. Door de grootte van de loods werden er meerdere brandweereenheden naartoe gestuurd. Het vuur werd door snel handelen geblust door de hulpdiensten. Er raakte niemand gewond.
22-5-2024	Waalwijk	blikseminslag	onbekend	Geen	woning	0G	Op woensdagmiddag, rond de klok van 13:45 uur, kreeg de brandweer van Waalwijk een melding van een hulpverlening aan de Grotestraat. Volgens een ooggetuigen was vanmorgen de bliksem ingeslagen in de schoorsteen. De brandweer had een gedeelte van de straat afgesloten omdat de schoorsteen op omvallen stond. Een bedrijf komt ter plaatse om de schoorsteen eraf te halen en een reparatie uit te voeren.
22-5-2024	Ede	onbekend	vaatwasser	brand	appartement	0G	Aan de Sterkenburg in de Edese wijk Veldhuizen heeft woensdagavond een felle brand gewoed in een portiekwoning. De bewoner, een man op leeftijd, bleef ongedeerd. Wel is er zoveel schade, dat de woning tijdelijk onbewoonbaar is. De brandweer werd rond 20.10 uur opgeroepen voor de brand, die woedde in de keuken. Een vaatwasser zou mogelijk de oorzaak zijn. Omliggende woningen moesten worden ontruimd. Meerdere buurtbewoners stonden ruim een uur buiten te wachten, sommigen met hun huisdieren. De brandweer heeft het huis geventileerd. Niemand raakte gewond.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
22-5-2024	Gorinchem	oververhitting	verlengsnoer	brand	woning	0G	In een woning aan de Annie Romein-Verschoorstraat in Gorinchem heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. De brand ontstond door oververhitting van een stekkerdoos waar een droger op was aangesloten. De hulpdiensten werden omstreeks 15.30 uur opgeroepen. De brand was snel onder controle. De droger en stekkerdoos zijn naar buiten gebracht. De woning is hierna geventileerd. De bewoners zijn kort door ambulancepersoneel nagekeken. Er raakte niemand gewond.
23-5-2024	Zaandam	onbekend	accu	brand	tuin	0G	In de vroege ochtend van donderdag rond 03.20 uur brak er brand uit in een elektrisch voertuig dat geparkeerd stond in de tuin van een woning aan de Bristolroodstraat in Zaandam. Onder het afdakje bij de voordeur bleek een overdekte scootmobiel in vuur en vlam te staan. De brand verspreidde zich snel en veroorzaakte aanzienlijke schade aan zowel de woning als de naastgelegen schuur. Hoewel de materiële schade groot is, is er gelukkig niemand gewond geraakt bij de brand. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend.
23-5-2024	Warmond	onbekend	elektrisch apparaat	brand	bedrijf	0G	De brandweer van Warmond werd donderdag met prio 1 opgeroepen vanwege een gebouw in brand aan De Baan te Warmond. De brandweermensen die net terug waren van een andere melding waren zeer snel ter plaatse om de omvang van het incident te bepalen. Het bleek te gaan om het gesitueerde KPN telefooncentrale gebouw, hier was binnen een kleine elektrabrand uitgebroken. Deze was snel onder controle. Hierdoor konden de opgekomen wagens uit Leiden Noord en Rijnsburg weer snel terugkeren naar de kazerne.
24-5-2024	Deventer	onbekend	accu	rook	bedrijf	0G	De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een melding van een industriebrand aan de Arnsbergstraat in Deventer. Ter plaatse bleek in een bedrijfshal een elektrische heftruck in brand te zijn gevlogen. Dit veroorzaakte flinke rookontwikkeling. De toegesnelde brandweer had de brand al snel onder controle en heeft de heftruck naar buiten gebracht. De hal is door de brandweer geventileerd. De heftruck liep forse schade op. De oorzaak van de brand is onbekend. Wat er met de heftruck gaat gebeuren is nog onduidelijk. Vermoedelijk zullen de accu's in een dompelcontainer worden geplaatst om nieuwe oplaaing van de brand te voorkomen.
24-5-2024	Sexbierum	blikseminslag	cv-ketel	brand	woning	0G	Omstreek 16.24 uur vrijdagmiddag werd de brandweer gealarmeerd vanwege een woningbrand in Sexbierum. De bliksem bleek ingeslagen te zijn in de schoorsteen bij één van de woningen. Via de CV-ketel of het luchtsysteem is deze op de zolder terechtgekomen en heeft daar brand veroorzaakt, aldus de brandweer. Door het snelle ingrijpen van de brandweer heeft de brand zich niet verder kunnen verspreiden naar de rest van de woning. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.
24-5-2024	Zwolle	onbekend	friteuse	brand	restaurant	0G	De brandweer is vrijdagmorgen uitgerukt voor een brandmelding bij restaurant Silk Sushi & Asian Dining aan de Jufferenwal in Zwolle. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het om een keukenbrand die begon met een vlam in de (frituur)pan. Het restaurant was bij het uitbreken van de brand nog niet geopend en er was alleen personeel binnen. De brandweer kwam met bluswagens ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Hierbij maakte de brandweer onder meer gebruik van een blusdeken. De brandweer heeft de situatie onder controle en gaat de rook uit het restaurant blazen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De keuken liep flinke schade op als gevolg van de brand.
24-5-2024	Zwolle	onbekend	friteuse	rook	restaurant	0G	Bij Silk Sushi aan de Jufferenwal is vrijdagochtend de frituurinstallatie in brand gevlogen. Niemand raakte gewond, wel veroorzaakte de brand veel zwarte rook. De frituur vatte omstreeks 11.00 uur vlam. Het personeel had geen blusmiddelen voorhanden en waarschuwde de brandweer. Een blusvoertuig van de brandweer Zwolle en een hoogwerker uit Kampen gingen met grote spoed naar de Zwolse binnenstad. Door het vele vet was de brand lastig te blussen. Brandweerlieden doofden het vuur uiteindelijk met een blusdeken. "De brand ging gepaard met vrij veel rookontwikkeling," zegt een woordvoerder van brandweer IJsselland. De brandweer heeft met een ventilator de rook uit het pand verdreven. Het is onbekend of Silk Sushi vandaag haar deuren opent.
24-5-2024	Soest	onbekend	meterkast	brand	appartement	1R	De bewoonster van een driehoog flatwoning aan de Wiardi Beckmanstraat is vrijdagavond nagekeken door ambulanciers omdat zij rook had ingeademd bij een brand. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Twee bewoners, onder wie een kind, van een andere flat werden naar beneden gehaald met een vluchtmasker voor om te voorkomen dat ze rook zouden inademen. De brand was ontstaan in de meterkast. Daardoor waren ook de leidingen van het gas aangetast, reden om netbeheerder Stedin te waarschuwen om deze direct te vervangen. Toen de bewoners de brand ontdekten, hebben ze zelf met water en een doek de vlammen kunnen doven. De met veel wagens uitgerukte brandweer hoefde dan ook niet meer te blussen en kon zich beperken tot het ventileren van flatwoningen.
24-5-2024	Soest	onbekend	meterkast	brand	appartement	1R	De bewoonster van een driehoog flatwoning aan de Wiardi Beckmanstraat in Soest is vrijdagavond nagekeken door ambulanciers omdat zij rook had ingeademd bij een brand. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Twee bewoners, onder wie een kind, van een andere flat werden naar beneden gehaald met een vluchtmasker voor om te voorkomen dat ze rook zouden inademen. De brand was ontstaan in de meterkast. Daardoor waren ook de leidingen van het gas aangetast, reden om netbeheerder Stedin te waarschuwen om deze direct te vervangen. Toen de bewoners de brand ontdekten, hebben ze zelf met water en een doek de vlammen kunnen doven. De met veel wagens uitgerukte brandweer hoefde dan ook niet meer te blussen en kon zich beperken tot het ventileren van flatwoningen.
24-5-2024	Marsum	blikseminslag	onbekend	geen	kerk	0G	Vrijdagmiddag omstreeks 16.15 uur was er een brandmelding bij een kerk aan de Buorren in Marsum. De brandweer heeft onderzoek gedaan of er daadwerkelijk sprake was van brand. Vermoedelijk was de bliksem de oorzaak van de brandmelding. Na het onderzoek is de brandweer weer huiswaarts gekeerd. Of er wat gebrand heeft is niet bekend.
25-5-2024	Vlissingen	onbekend	acculader	brand	woning	0G	Brand vanavond aan de Verkuilj Quakkelaarstraat, een jongeman legde op de bovenste etage telefoons en boxen aan de oplader, liep naar beneden en rook iets vreemds. Hij liep meteen terug naar boven om te kijken waar de lucht vandaan kwam, maar het stond er blauw van de rook en het brandalarm ging af. De jongeman en zijn moeder verlieten de woning en belden 112. Aanvankelijk was er buiten weinig rook zichtbaar. Dat veranderde toen de brandweer aan het blussen sloeg en het bovenraam openzette. De mannelijke aanwezige ging er dus vanuit dat zijn oplader vlam had gevat.
25-5-2024	Bovensmilde	onbekend	dvd-speler	brand	woning	1R	Zaterdagmiddag omstreeks 15:25 uur werden de Brandweer korpsen van Assen, Smilde en de hoogwerker van Groningen gealarmeerd voor een woningbrand aan de Magnoliastraat in Bovensmilde. Eenmaal ter plaatse was de brand reeds geblust door de bewoonster van de woning. De brandweer die snel ter plaatse was heeft een nacontrole uitgevoerd in de woning. Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoonster te controleren op rookinhalatie, vervoer naar het ziekenhuis was niet noodzakelijk. Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoonster bij te staan bij de afhandeling van de schade. Hoe de brand

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De brandweer laat weten dat het in ieder geval iets van een dvd-speler is geweest wat heeft gebrand.
25-5-2024	Harderwijk	onbekend	zonnepanelen	brand	schuur	0G	In de vroege ochtend van zaterdag heeft een brand gewoed op het dak van een schuur aan de J.P. Heyelaan in Harderwijk. Daar hadden zonnepanelen vlam gevat. Rond 04:45 uur kwam de melding binnen bij de brandweer. Een buurman hoorde een harde knal, sprong uit bed en ontdekte dat de schuur naast zijn woning in brand stond. Die begon hij direct te blussen, meldt een correspondent. Dankzij het snelle optreden van de buurman kon een ernstige brand worden voorkomen. Het vuur woedde kort, maar wel hevig, waardoor de schuur aanzienlijke schade opliep. De brandweer was er snel bij en kreeg de situatie onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk is er sprake van een technisch mankement aan de zonnepanelen.
25-5-2024	Zwartsluis	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Vandaag rond 13.20 uur brak er brand uit bij een woning aan de Leenmanhof in Zwartsluis. Zonnepanelen op het huis waren in brand gevlogen. De brandweer van Zwartsluis was gauw ter plaatse en werd bijgestaan door de brandweerkorpsen van Meppel, Hasselt en Vollenhove. De brand was snel onder controle en de zonnepanelen zijn verwijderd. Het dak is opengebroken om de isolatie te controleren of het vuur echt gedoofd is. In verband met de schade was stichting Savage ook ter plekke. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Wanneer de bewoners naar hun huis terug kunnen, is niet bekend. De omgeving van het door brand getroffen huis is afgezet met lint en de weg is afgezet.
26-5-2024	Den Bosch	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Het volledige tuinhuis met inboedel en de achterkant van de woning zijn verwoest door de vlammen, zegt bewoner Dimitris Tsapranis. De sous-chef van een Grieks restaurant was net klaar met zijn werk en kwam iets voor middernacht thuis aan de Bossche Bredastraat. Eenmaal binnen hoorde hij een enorme knal. De ravage is enorm: er is vrijwel niets, wat niet verkoold is. „In het tuinhuis stonden allerlei apparaten, zoals onze koelkast, vriezer, wasmachine en al onze fietsen.” En een van die fietsen lijkt de oorzaak van de forse brand, zegt Tsapranis. „Het was een bijna nieuwe elektrische fiets. Het lijkt er nu op dat de accu ontploft is en in brand gevlogen.” Er is niemand gewond, daar is hij blij om. Door de hitte van de brand barstten alle ramen, boven en beneden, en werden de achterdeur en kozijnen door het vuur verwoest. Voordat het gezin terug naar huis kan, moet de grote schade worden hersteld. Tot die tijd is het onbewoonbaar. Dat kan minstens drie maanden duren volgens de brandweer, zegt hij.
26-5-2024	Oosterbeek	menselijk handelen	elektrische kookplaat	brand	appartement	0G	Meerdere woningen in een flat in Oosterbeek zijn zondagmiddag ontruimd, nadat in een van de appartementen brand is uitgebroken. Brandweerlieden spoedden zich naar de Johan Frisoflat in het zuiden van de plaats. Een grote rookpluim kwam inmiddels uit een van de woningen. Meerdere appartementen in het complex zijn door de brandweer ontruimd. In het appartement bleek een stapel kleding in brand te staan. Volgens een correspondent ter plaatse lag de kleding op een kookplaat. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio meldt dat de brand snel onder controle was. De meeste bewoners kunnen naar verwachting deze middag hun huizen al weer in.
26-5-2024	Den Helder	onbekend	koelkast	brand	appartement	1G	Een inwoner van een appartement aan de Pasteurstraat in Den Helder heeft door het schoonmaken van de koelkast een explosie veroorzaakt. Het kozijn en het raam van de woning zijn eruit geknald. Verschillende brandweerlieden en twee politieagenten staan buiten een bakstenen appartementengebouw van drie verdiepingen. Eén raam op de tweede verdieping is verbrijzeld. Voertuigen worden voor het gebouw geparkeerd en op de voorgrond is groen zichtbaar. De bewoner heeft gelijk een les geleerd: maak nooit je koelkast schoon met een licht ontvlambaar middel. Tijdens het schoonmaken kwam er een vonk vrij, waardoor de koelkast ontplofte. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bewoner lichtgewond is geraakt en in de ambulance is nagekeken. Diegene hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
26-5-2024	Rijswijk	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Na een blikseminslag in een woning aan het Haantje in Rijswijk is zondagavond brand uitgebroken. Omwonende hoorde twee flinke klappen en zagen daarna rook uit het dak komen. Hierop hebben zij de brandweer gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en hebben de brand direct geblust. Ook hebben zij een deel van het dak gesloopt om er zeker van te zijn dat de brand uit was. De eigenaar was ten tijde van de brand niet thuis. Er raakte niemand gewond, maar het dak is flink beschadigd. Ook binnenin de woning is, door het bluswater, flink wat waterschade ontstaan.
26-5-2024	Sneek	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand- en waterschade	discotheek	0G	In het centrum van Sneek heeft in de nacht van zaterdag op zondag een zeer grote brand gewoed in uitgaansgelegenheid Club 1841. Omstreeks kwart over vier in de nacht kwam de melding binnen op de meldkamer.. Bij aankomst van de eerste eenheden werd duidelijk dat het dak van het pand compleet in de brand stond en dat het bovenste gedeelte niet meer te redden was. De brandweer heeft direct actie ondernomen en de blussing ingezet om het historische pand uit 1841 te behouden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan en wat de oorzaak is geweest, is nog niet geheel duidelijk, maar mogelijk is kortsluiting de oorzaak. De brandweer zal nog enige tijd bezig zijn met de nabluswerkzaamheden.
26-5-2024	Swolgen	kortsluiting	verlichting	brand	woning	0G	De brandweer is zondagavond net na 20.30 uur uitgerukt voor een woningbrand in Swolgen. In een woning aan de Lambertusstraat was brand ontstaan in het plafond. Post Meerlo ging met een tankautospuit ter plaatse en de hoogwerker van de brandweer uit Venlo werd ook opgeroepen. Er bleek kortsluiting te zijn geweest in de spotjes in het plafond. De bewoners hebben hebben geprobeerd om de brand zelf te blussen. Gelukkig vielen er geen gewonden.
27-5-2024	Hoogezand	kortsluiting	meterkast	brand	Woonzorg-centrum	0G	Door kortsluiting bij de installatie van nieuwe keukenapparatuur door een externe installateur is er vanmorgen vroeg – na een kleine explosie - brand ontstaan in de meterkast bij Woonzorglocatie Voor Anker in Hoogezand. De brand bleef beperkt tot de meterkast. De oorzaak van de kortsluiting is bekend: een menselijke fout tijdens de installatievoorbereidingen. De brandweer, ambulance en politie waren gelukkig snel aanwezig. Bewoners zijn opgevangen door het personeel en vrijwilligers. Om 12.45 is het gebouw Voor Anker weer vrijgegeven. Vanwege de brand en explosie moet de gehele meterkast vervangen worden. Dit duurt naar verwachting enkele dagen. We werken daarom tijdelijk met een aggregaat en hebben hierdoor een beperkte stroomvoorziening. De brandinstallatie werkt hierdoor niet. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een professionele brandwacht en er wordt extra personeel ingezet om bewoners de beste zorg te kunnen blijven leveren. Door de stroombeperking kan er de komende dagen niet gekookt worden op locatie. We zijn blij met de hulp die we krijgen van lokale ondernemers om onze bewoners van eten en drinken te voorzien. Zo kregen onze bewoners vanmorgen een kop koffie van collega-organisatie De Burcht in Hoogezand.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
28-5-2024	Rotterdam	onbekend	accu	brand	appartement	0G	Vanavond brak er brand uit in een matras in een woning op de tweede verdieping aan de Admiraal de Ruyterweg. De brandweer trof bij aankomst een huis vol rook aan. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door een telefoon die in de oplader lag. De brandende matrassen werden naar buiten gebracht om uitgebreid na te blussen en verdere verspreiding van de brand te voorkomen. Naast het blussen voerde de brandweer ook ventilatiewerkzaamheden uit om de rook uit de woning te verdrijven. Het Team Brandonderzoek van de brandweer heeft onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak. Gelukkig raakte er niemand gewond.
28-5-2024	Volkel	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Hoeveel pech kan een mens hebben? Voor de derde keer in zeven jaar tijd werden Jermaine en Anita van Boxtel uit Volkel getroffen door een grote brand. Dinsdagavond was het raak. Weer raak, weer brand. „Ik had mijn elektrische scooter in de schuur gezet en was buiten nog even bezig toen ik iets rook. De vlammen kwamen al boven het zadel uit toen ik binnenkwam. Ik heb de brand nog zelf proberen te blussen door er wat bakken water over te gooien maar er was geen beginnen aan. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al uit het dak”, vertelt Jermaine. Het vuur legde zijn grote werk- en opslagruimte van 150 vierkante meter compleet in de as. Al zijn gereedschap, spullen en elektronica zoals laptops die hij daar opknapte gingen in de vuurzee verloren.
28-5-2024	Rotterdam	onbekend	acculader	brand	winkel	0G	Woensdagmiddag is er brand ontstaan in de lader van een elektrische fiets in een fietsenwinkel aan de Groenendaal in het centrum van Rotterdam bij de Burgemeester van Walsumweg. De brandweer werd omstreeks 14.15 uur gealarmeerd. De winkel stond in korte tijd vol met rook. Uit voorzorg heeft de brandweer rond 14.45 uur opgeschaald naar middelbrand. Het vuur was door de brandweer snel onder controle, door de brand hebben ook twee fietsen vlam gevat. Uit voorzorg zijn er accu's van de elektrische fietsen in een bak met water gestopt. Dit om ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw vlam vatten. Er raakte niemand gewond tijdens de brand.
28-5-2024	Meppel	kortsluiting	airco	brandlucht	winkel	0G	Op dinsdagavond rond 20.30 uur werd de brandweer gealarmeerd vanwege een brandgerucht bij de Jumbo aan de Rembrandtlaan in Meppel. De brandweer rook rondom de elektrische deur een brandende geur. Boven de deur hing een airco, waarvan de brandweer vermoedde dat de geur daarvandaan kwam. Na inspectie zagen ze daar flitsen, wat wees op kortsluiting in de airco. Nadat ze het apparaat van de stroom hadden gehaald, wilden ze verdergaan, maar uiteindelijk vertrouwde de brandweer het niet volledig en hebben ze rondom de deur verder gezocht. Na enige tijd zoeken, zagen ze buiten in de plantenbak rook en ontdekten dat het daarbinnen ook brandde. Uiteindelijk heeft de brandweer met één hogedrukstraal het brandje geblust, waardoor ze weer retour konden. De airco boven de deur mag niet meer gebruikt worden totdat deze door specialisten is onderzocht.
28-5-2024	Veghel	onbekend	Omvormer zonnepanelen	brand	kantoor	0G	De brandweer is dinsdagmiddag rond 14.00 uur in actie gekomen bij een verzamelkantoor aan De Kempkens in Veghel. Op het dak was een omvormer in brand gevlogen. Het personeel van Royal Canin, gevestigd in de toren op de Poort van Veghel, hebben dit gezien en direct contact opgenomen. Het personeel van een bedrijf uit het verzamelkantoor heeft de brand zelf geblust. Het pand is enige tijd ontruimd geweest. Toen de brandweer arriveerde was de brand al geblust. De brandweertieners hebben een nacontrole uitgevoerd. De politie kwam ook ter plaatse.
28-5-2024	Utrecht	onbekend	wasdroger	rookschade	woning	0G	De brandweer is vanavond uitgerukt voor een woningbrand op de Slingeraklaan in Utrecht. Omstreeks 20:00 uur 's avonds kwam er een melding binnen over een woningbrand op de Slingeraklaan. De brandweer had het vuur relatief snel na aankomst onder controle. De boosdoener bleek een droger die vlam had gevat in een afgesloten ruimte, dit zorgde voor veel rook in de woning. Zowel de droger als wasmachine werden uit de woning gehaald, een machine heeft de rook uit de woning geblazen. Wel is er veel schade aan het pand; over de hele bovenverdieping ontstond rookschade.
30-5-2024	Wezep	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	In een bedrijfspand aan de Prins Mauritslaan in Wezep is donderdagochtend brand uitgebroken. Het vuur woedt in een loods waar tientallen elektrische scooters staan opgeslagen. De loods moet als verloren worden beschouwd, twee naastgelegen panden zijn behouden gebleven. Meerdere brandweerkorpsen zijn aanwezig in Wezep om het vuur te doven. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zegt dat de brand uitslaand is en dat er veel rook vrijkomt. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Alle werknemers zouden er op tijd in zijn geslaagd het pand te verlaten.
30-5-2024	Lekkerkerk	onbekend	accu	brand	schuur	0G	De brandweer verleende donderdagavond rond 21.00 uur assistentie bij een oververhitte accu. De accu van een elektrische fiets in een schuur van een woning aan de Voorstraat in Lekkerkerk had vlam gevat. De brandweer wist het vuur snel te blussen en deponeerde de accu in een krat met water.
30-5-2024	Wageningen	onbekend	onbekend	brand	bedrijf	0G	Donderdagmiddag rond 12.20 uur was brand ontstaan in een technische ruimte van een bedrijfspand aan de Laantje van Pieter Bas in Wageningen. Bij de voedsel en waren autoriteit was brand ontstaan in een technische ruimte. Een medewerker is begonnen met de blussing. De brandweer heeft de blussing overgenomen. En nadien het pand geventileerd.
31-5-2024	Leeuwarden	onbekend	accu	brand	berging	0G	Een fietsaccu heeft vrijdagavond voor brand gezorgd in een berging aan de Oldegalileën. De brandweer werd om acht uur met spoed opgeroepen voor brand in een bijgebouw en was snel ter plaatse. De brand bleek te woeden in een berging onder een aantal appartement. De brandweer had het vuur snel onder controle, er kwam flink wat rook vrij. De brand is ontstaan door de accu van een elektrische fiets. De berging liep aanzienlijke schade op.
31-5-2024	Bennekom	onbekend	friteuse	brand	restaurant	0G	Op een bruiloft bij kasteel Hoekelum in Bennekom is vrijdagavond een brand uitgebroken. De gasten die op de bruiloft waren in het kasteel stonden op de dansvloer toen de brand uitbrak. Ineens roken zij een brandlucht. Kort daarop begon het brandalarm te loeien en kwamen de hulpdiensten ter plaatse. De gasten moesten het pand verlaten. Al snel bleek dat de brand was ontstaan in de keuken van het kasteel. Deze was snel onder controle. De brand is vermoedelijk ontstaan bij de frituurpan die vlam had gevat, zegt een videocorrespondent. Kasteel Hoekelum laat zaterdag weten dat de bruiloft na het blussen van de brand weer is doorgegaan.
31-5-2024	Enschede	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Aan de Sumatrastraat in Enschede brak vanmiddag brand uit in een woning. De brand werd veroorzaakt door kortsluiting in de meterkast. De brandweer heeft de brand geblust en de woning verder gecontroleerd met hulp van een hoogwerker. De straaf is afgezet. Ten tijde van het uitbreken van de brand waren de bewoners niet thuis.
31-5-2024	Enschede	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Aan de Sumatrastraat in Enschede is vrijdag brand uitgebroken. Rond het middaguur kregen de hulpdiensten een melding van een woningbrand. Ter plaatse bleek er volgens de brandweer sprake van een brand in de meterkast. De brandweer heeft de brand geblust en de woning verder gecontroleerd met behulp van een hoogwerker.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
2-6-2024	Zuidlaren	menselijk handelen	friteuse	brand	woning	1RZ	Een persoon is zondagavond gewond geraakt bij een brand in een woning aan de Lageweg in Zuidlaren. De brandweer werd rond 21.00 uur gealarmeerd. Bij aankomst bleek een frituurpan in brand te staan. De gewonde werd na rook te hebben ingeademd door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.
3-6-2024	Dordrecht	oververhitting	ventilator	brand	bedrijf	0G	Woensdagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een brand op het dak van Zavin (Ziekenhuis Afvalverwerking), onderdeel van HVC aan de Baanhoekweg. De brandweer schaalde vrij snel op naar 'middelbrand' en zette een hoogwerker in bij het bestrijden van de brand. De oorzaak was een overhitte ventilator. Er werden nacontroles gedaan. En de brandweer heeft enige sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Er zijn geen gewonden gevallen. Al het personeel kon veilig naar buiten.
4-6-2024	Leiden	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	Een fietsaccu kwam maandagavond tot ontbranding op de hoek van de Formosastraat en de Driftstraat in Leiden. De fiets stond gestald in een fietsenrek toen de accu plots begon te roken. Die heeft de accu van de fiets afgeknipt en hem in een emmer water gezet.
4-6-2024	Heiloo	kortsluiting	afzuiginstallatie	brand	woning	1R	Dinsdagavond kwam bij de brandweer een melding binnen van een woningbrand aan de Holleweg in Heiloo. Brandweer Heiloo en Alkmaar waren daarna snel ter plaatse. De oorzaak bleek te liggen bij de afzuigkap waar kortsluiting was ontstaan. Omdat er iemand rook had ingeademd kwam ook de ambulancedienst naar de Holleweg, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Hoeveel schade de brand heeft veroorzaakt is onbekend.
4-6-2024	Castricum	onbekend	afzuiginstallatie	brand	woning	0G	Dinsdagavond even na negen uur is op de Holleweg in Heiloo een brand ontstaan. Volgens de Veiligheidsregio was er brand in een keuken van een twee-onder-een-kapwoning. Volgens omstanders was de brand ontstaan in de afzuigkap. De Veiligheidsregio bevestigt dat de bewoners van de betreffende woning 112 hadden gebeld, toen er brand ontstond in de keuken. Over de schade is nog niets bekend en er raakte niemand gewond.
4-6-2024	De Mortel	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer is dinsdagmiddag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Leemskuilenweg in De Mortel. Ter plaatse bleek dat er een kleine brand in de meterkast van de woning was. De brandweer heeft de brand geblust. Hierdoor werd ergere schade voorkomen. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak is niets bekend.
5-6-2024	Leiden	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Louis Armstronglaan: twee zonnepanelen hebben in brand gestaan. Deze zijn met een poederblusser geblust. Door een gat in het dak te zagen kon met water de vuurhaard in het dak geblust worden. Er zijn bij deze brand geen woningen ontruimd. Wij hadden de brand snel onder controle
6-6-2024	rotterdam	menselijk handelen	accu	brand	vuilniswagen	0G	De brandweer is donderdagochtend uitgerukt na een melding over een voertuigbrand op de Zweedsestraat in Rotterdam. Het afval achterin een vuilniswagen is in brand gevlogen. Vermoedelijk is een hoverboard de oorzaak van de brand. Een hoverboard is een elektrische tweewieler. Het is eigenlijk een plank op wielen, aangedreven door een ingebouwde accu. De vuilniswagen heeft z'n lading op straat gekieperd, zodat de brandweer kon blussen. Tussen de lading zat een gebroken hoverboard.
6-6-2024	Breda	onbekend	accu	brand	garage	0G	In een garage met rieten kap aan de Hooijdonkseweg in Breda heeft donderdagavond een grote brand gewoed. In de schuur stond een 'dure bolide', de wagen is op tijd uit de schuur gehaald. De schuur staat in het buitengebied van Breda. Het vuur is volgens hem ontstaan door een accu die in brand is gevlogen.
7-6-2024	Veldhoven	onbekend	airfryer	brand	woning	0G	Een huis aan de Eindstraat in Veldhoven is vrijdagavond compleet onder de rook komen te staan nadat door een airfryer keukenkastjes in brand waren gevlogen. Er raakte niemand gewond en het huis moest na het blussen geventileerd worden.
7-6-2024	Eindhoven	onbekend	wasdroger	rook-, roet- en waterschade roet-, rook- en waterschade	woning	0G	Op een zolder van een huis aan het Titanpad in Eindhoven is vrijdagmiddag een wasdroger in brand gevlogen. De zolder vulde zich al snel met zwarte rook. Deze kwam door het dakraam naar buiten. Binnen de kortste keren stond de straat vol met politiewagens, brandweerwagens en een ambulance. Snelle inzet van de brandweer en een hoogwerker wist erger te voorkomen. Ondanks flinke roet- en waterschade op zolder en de eerste etage kon de zolder worden behouden. Het gezin dat thuis was wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. De familie is in de ambulance nagekeken maar hoefde niet naar het ziekenhuis.
8-6-2024	IJzendijke	onbekend	accu	brand	schuur	0G	De brandweer is zaterdagmiddag ingezet voor een brand in een schuurtje. Er werd opgeschaald naar een middelbrand. De brandweer werd omstreeks 13.55 uur met spoed opgeroepen voor een brand in een bijgebouw aan de Watervlietseweg in IJzendijke. In het schuurtje was een accupakket van een e-bike gaan ontbranden. De brandweerlieden hebben het accupakket ondergedompeld in water. Daarmee was omstreeks 14.20 uur de brand meester. Om de rook uit de woning en het schuurtje te krijgen zijn twee ventilatoren ingezet.
8-6-2024	Zwolle	vermoedelijk oververhitting	accu	brand	berging	0G	Een elektrische scooter heeft zaterdagavond vlam gevat in een berging in Zwolle. De brand woedde in de opslagruimte van een appartementencomplex aan de Drapenierlaan. Van de elektrische scooter bleef nagenoeg niets over. Toen de brandweer arriveerde, was er veel rook te zien. Bij het openen van de berging was de brand korte tijd uitslaand. De brandweer wist het vuur te doven. De elektrische scooter werd op het grasveld voor het complex nageblust. De accu's van de tweewieler zijn losgeknipt en in een bak water gelegd om ze af te koelen.
8-6-2024	Nootdorp	vermoedelijk kortsluiting	elektrisch apparaat	brand- en rookschade	schuur	0G	n de nacht van vrijdag op zaterdag is er net na middernacht brand uitgebroken in een schuur achter een woning aan het Zetveld in Nootdorp. De brandweer rukte met spoed uit en was snel ter plaatse. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling, maar was na de komst van de brandweer snel onder controle. Niemand raakte gewond. De exacte oorzaak van de brand is niet bekend. Volgens diverse getuigen heeft er mogelijk kortsluiting plaatsgevonden in een elektrisch apparaat.
8-6-2024	Appingedam	vermoedelijk kortsluiting	elektrische kookplaat	rook	woning	0G	De brandweer werd zaterdagavond opgeroepen voor een woningbrand in de Gerrit Raapstraat in Appingedam. Volgens de meldkamer zou de woning vol rook staan. Ter plaatse bleek de rookontwikkeling mee te vallen. De brandweer ging op verkenning in de woning om de oorzaak van de rookontwikkeling te vinden. Deze werd gevonden in de keuken, waar mogelijk kortsluiting was ontstaan in een elektrische kookplaat. De brandweer heeft het apparaat naar buiten verplaatst en de woning geventileerd.
8-6-2024	Eindhoven	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Eimerick is zaterdagmiddag brand ontstaan in de meterkast. De brandweer heeft deze geblust. Er raakte niemand gewond. De brandweer rukte rond 17.45 uur uit met twee tankautosputen. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
8-6-2024	Maastricht	onbekend	televisie	brand	schuur	2GZ	In een woning aan het Aubeldomein in Maastricht heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. De brand is rond half 3 uitgebroken in de kelder en de rook ging door het hele appartementencomplex heen. De bewoners zijn nagekeken door het ambulancepersoneel en twee personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. In het appartementencomplex hebben tien appartementen lichte rook en roetschade opgelopen. De brandweer heeft de woningen geventileerd en de bewoners mogen weer terug naar hun woning. De oorzaak van de brand was een tv die in de kelder stond, die had vlam gevat.
8-6-2024	Urk	onbekend	wasdroger	brand- en rookschade	woning	0G	Zaterdagmorgen 8 juni tegen 03.20 uur was brand ontstaan in een woning aan de Rijswerker in Urk. De brand was ontstaan in de berging van de woning. Een droger had hier vlam gevat. De brandweer is bij aankomst direct begonnen met het blussen van de brand. Uiteindelijk had de brandweer de brandhaard redelijk snel onder controle. Bij de brand kwam een flinke rookontwikkeling vrij. De oorzaak van de brand is niet bekend.
9-6-2024	Meppel	vermoedelijk kortsluiting	elektrische kookplaat	brand	woning	0G	omstreeks 18.26 uur moest de brandweer uitrukken voor een woningbrand aan de Drukpers in Meppel. De brandweer van Meppel was snel ter plaatse met een tankautospuiter en waterwagen. Ook de politie die eerst ter plaatse was heeft direct geholpen. Volgens de veiligheidsregio Drenthe bleek de brand in de keuken van de woning te zijn ontstaan. De kookplaat stond namelijk in brand. De brandweer heeft de woning geventileerd. Er raakte gelukkig niemand gewond. Hoe de kookplaat in de brand is gekomen en/of dat er wellicht een kortsluiting is ontstaan is niet bekend.
9-6-2024	Hasselt	kortsluiting	onbekend	smeulbrand	woning	0G	De brandweer is zondagochtend rond 8.00 uur uitgerukt voor een brand aan de Horst. Door kortsluiting ontstond rookontwikkeling in de badkamer geeft bevelvoerder Gerard Buter van de brandweer aan. "Dit veroorzaakte smeulend materiaal. Met weinig water is dit geblust en met apparatuur zijn metingen verricht. De bewoners werden wakker door een rookmelder. Hiermee wordt nogmaals het belang van een rookmelder aangetoond en wellicht een uitslaande brand voorkomen." De oorzaak van de kortsluiting is niet bekend
9-6-2024	Eelderwolde	kortsluiting	zonnepanelen	brand	woning	0G	Lichte consternatie vanochtend, waar bij een huis aan de Otto Cluivinglaan een brandlucht werd geroken. Toen de brandweer eenmaal was aangekomen, bleek het dak van het huis toch niet in brand te staan, zoals de melding oorspronkelijk klonk. Brandweermensen gingen daarna op zoek naar de oorzaak van de brandlucht. Al gauw bleek dat de geur bij de zonnepanelen vandaan kwam. Er was kortsluiting ontstaan. Meerdere zonnepanelen waren aan de onderkant zwartgeblakerd en zijn door de brandweer gedemonteerd.
10-6-2024	Stadshagen	onbekend	accu	brand	berging	0G	Bewoners van een appartementencomplex in de Draperierlaan werd zaterdagavond opgeschrikt door een flinke rookontwikkeling. Die werd veroorzaakt door een elektrische scooter die in de brand was gevlogen. De brandweer heeft de scooter naar buiten gehaald en geblust. Van de scooter bleef niets over. De accu's zijn door de brandweer van de scooter afgeknipt en in een bak water gelegd. De berging, waar de scooter stond, heeft flinke schade opgelopen als gevolg van de brand. De oorzaak van de brand is onbekend.
10-6-2024	Capelle aan den IJssel	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Schermerhoek heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. De brand ontstond in de meterkast en zorgde voor wat rookontwikkeling. De brandweer werd gebeld, en deze rukte met drie wagens uit. De brand zelf gelukkig niet zo groot te zijn en was snel onder controle. De woning is daarna overgedragen aan de bewoners. Hoe groot de schade is, is niet bekend.
10-6-2024	Gasselte	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	restaurant	0G	Vanavond is brand uitgebroken bij restaurant 't Nije Hemelriek, waardoor het pand als verloren moet worden beschouwd. De brandweer ontving rond 23.00 uur een melding van een brandgerucht van iemand die zijn hond uitliet. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al hoog uit het pand. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er zijn onbevestigde berichten dat kortsluiting door hevige regenval de oorzaak zou kunnen zijn.
11-6-2024	Zevenaar	onbekend	accu	brand	schuur	1GZ	Op dinsdagmiddag om 13:15 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een schuurtje aan de Vlaslaan in Zevenaar. Een alerte buurtbewoner merkte de rook op en waarschuwde de bewoners. Een van de bewoners ging direct kijken en ontdekte dat de schuur vol rook stond. De bewoner trok snel de acculaders van de elektrische fietsen uit het stopcontact maar ademde hierbij veel rook in. De accu van een van de fietsen had vlam gevat en stond in brand. De brandweer kwam snel ter plaatse en bluste de brand. De bewoner had echter zoveel rook ingeademd en ook roet in de mond had dat hij door ambulancepersoneel moest worden nagekeken en vervolgens naar het ziekenhuis werd vervoerd. De brandweer heeft aangegeven dat de fietsaccu 24 uur in water moet koelen voordat deze door de bewoners kan worden afgevoerd.
11-6-2024	Groningen	onbekend	accu	brand	woning	0G	Brandweertieners moesten dinsdagmiddag in actie komen in een woning aan het Savornin Lohmanplein, waar de accu van een scootmobiel stond te roken. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De melding van de brand kwam rond 16.45 uur bij de hulpdiensten binnen, waarop een tankautospuiter naar de locatie werd gestuurd. "De melding was dat de accu vlam had gevat", vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. "Toen wij arriveerden bleek het om een scootmobiel accu in een woning te gaan, die stond te roken. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De bewoners moesten vanwege de brand tijdelijk hun woning verlaten.
11-6-2024	Amsterdam	onbekend	elektrische auto	brand	laadpaal	0G	Afgelopen nacht even na 3.30 uur is een geparkeerde Tesla volledig uitgebrand op de Heemstedestraat in Nieuw-West. Dit type auto kost nieuw zo'n 108.000 euro. De brandweer was kort na de melding aangekomen, maar toen was al duidelijk dat er weinig meer te redden was. De vlammen sloegen toen al metershoog uit de elektrische auto. Ook kwam er veel rook vrij. De exacte reden van de brand is nog niet bekend. Gezien het tijdstip wordt brandstichting niet uitgesloten, maar kortsluiting zou ook een oorzaak kunnen zijn. Dat zal worden uitgezocht.
11-6-2024	Beverwijk	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	schuur	0G	In een tuinhuisje op het volkstuintencomplex aan de Kaagweg is dinsdagochtend rond 11.45 uur een klein brandje geweest. De brandweer kwam ter plekke om de vlammen te blussen. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting in een meterkast. Behalve de brandweer kwam ook de ambulancedienst ter plaatse. Het personeel heeft drie aanwezigen gecontroleerd, vanwege het inademen van rook. Het viel mee, ze hoefden niet naar het ziekenhuis.
11-6-2024	Houten	onbekend	meterkast	brand	parkeergarage	0G	In de parkeergarage van het winkelcentrum Castellum heeft een meterkast in de brand gestaan. Deze is al geblust, maar de brandweer is nog bezig om de rook uit de garage te krijgen. Voorlopig kunnen de bezoekers de garage nog niet in. Door de brand in de meterkasten is er nog veel rook in de garage. Deze zal door de brandweer eruit geventileerd moeten worden.
12-6-2024	Waddinxveen	onbekend	zaagmachine	brand	bedrijf	0G	Bij een houthandel in Waddinxveen is woensdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer rukte met veel wagens en mensen uit om de brand snel onder controle te krijgen. Op foto's is te zien dat er rook uit het gebouw kwam.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							De brand brak rond 12.45 uur uit bij het bedrijfspand aan de Noordkade. De brand is waarschijnlijk ontstaan bij een zaagmachine, zegt een woordvoerder van de brandweer. Daarna is het vuur in de afzuiginstallatie terecht gekomen.
13-6-2024	Lunteren	onbekend	accu	brand	schuur	0g	Een brand woedde enige tijd in een schuurtje naast een woning. Dat gebeurde donderdagavond in Lunteren aan De Savorin Lohmanstraat. De brandweer had de boel snel onder controle. Volgens een 112-fotograaf aldaar had een accu in een apparaat vlam gevat. Door de brand is er behoorlijk wat rook in de woning terecht gekomen. Ook is de schuur flink beschadigd.
13-6-2024	Terschuur	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In Terschuur is donderdagmiddag een brand uitgebroken aan de Rijksweg. De brand ontstond in de meterkast en heeft zich niet verder verspreid.
13-6-2024	Gouda	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	In een woning aan de Simon van der Stellaan heeft een pizza woensdagmiddag te lang in de oven gestaan. Zo ontstond er rond 14u50 rook en brand in de oven en vervolgens in de woning, waarop de brandweer voor een woningbrand werd gealarmeerd. De grote van de schade is onduidelijk. Bij het bak-incident raakte niemand gewond.
15-6-2024	Dordrecht	onbekend	afzuiginstallatie	brand	appartement	0G	De hulpdiensten kregen zaterdagavond een melding van een woningbrand aan de Mariënbornstraat in de binnenstad van Dordrecht. Er was brand ontstaan in de afzuigkap. De bewoners hadden zelf de brand al geblust toen de brandweer arriveerde. De vier aanwezige personen werden nog wel nagekeken door ambulancepersoneel, omdat ze rook hadden ingeademd. De brandweer ventileerde de woning
15-6-2024	Renswoude	onbekend	kopieerapparaat	brand	bedrijf	0G	Zaterdagochtend is brand ontstaan bij een hoveniersbedrijf aan de Kooiweg. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Een kopieerapparaat was in brand gevlogen. Er zijn geen gewonden gevallen
15-6-2024	Gorinchem	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	De brandweer en politie zijn zaterdagochtend uitgerukt voor een vermeende woningbrand aan het Heerenlaantje in Gorinchem. Uiteindelijk bleek er weinig aan de hand: een verbrand broodje in de oven. „Gelukkig”, schrijven brandweerlieden op Instagram. De brand werd ongeveer tien voor half elf 's ochtends gemeld. De brandweer rukte uit met 2 tankautospuiten en 1 hoogwerker.
16-6-2024	Etten-Leur	vermoedelijk kortsluiting	cv-ketel	brand	woning	0G	Het lijkt erop dat kortsluiting in de cv-ketel de brand veroorzaakt heeft. "Die cv-ketel hebben we twee jaar geleden nieuw aangeschaft en was ook nog van een goed merk. Dus geen idee hoe dit dan toch kan"
16-6-2024	Soest	onbekend	elektrische kachel	brand	appartement	1R	Een binnenbrand in een woning op de begane grond van een flatgebouw aan de Wiardi Beckmanstraat heeft zondagmiddag aanzienlijke schade aangericht. De brand is vermoedelijk ontstaan doordat een bankstel vlamvatte door het bijzetkacheltje dat de bewoonster gebruikte. Zij en andere flatbewoners hebben geen verwarming doordat woningstichting Portaal deze heeft uitgezet. Met bijzetkacheltjes en kruiken proberen bewoners zich warm te houden. De brandweer rukte met een bluswagen en de ladderwagen uit. Als gevolg van de zware rookontwikkeling moesten de brandweerlieden gebruikmaken van ademlucht. Ze zetten één straal in om het vuur te doven.
16-6-2024	Doetinchem	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De politie en de brandweer zijn zondagmiddag uitgerukt voor een brand woning aan de Varsseveldseweg in Doetinchem. Bij aankomst van de brandweer en politie stonden de bewoners al buiten. De brand woedde in de meterkast van de woning, nadat de voordeur geopend was, wat met veel rookontwikkeling gepaard ging, betrad men de woning en wist de brand meester te krijgen. Over de oorzaak is niets bekend, maar kortsluiting wordt niet uitgesloten. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de exacte schade is niets bekend.
16-6-2024	Etten-Leur	vermoedelijk oververhitting	zonnepanelen	brand	woning	0G	Het dak van een woning aan de Brandseweg in Etten-Leur is zondagmiddag in vlammen opgegaan. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door een storing van de zonnepanelen. De brand werd rond 12.15 uur uur gemeld. De brandweer was de hele middag druk bezig om de situatie onder controle te krijgen, maar het dak was niet meer te redden. De bewoners waren thuis ten tijde van de brand, maar konden op tijd naar buiten komen en zijn ongedeerd.
17-6-2024	Rotterdam	kortsluiting	oven	rook	Zorginstelling	0G	De brandweer moest maandagmorgen rond 09.30 uur uitrukken voor een melding van een brand in gezondheidszorggebouw aan de Berlagestraat in Rotterdam. In de keuken was rookontwikkeling ontstaan. Aanwezige personen belden de brandweer, deze kwam vervolgens met meerdere wagens ter plaatse. Al snel bleek dat de oven kortsluiting had gemaakt, en de veroorzaker was van de rookontwikkeling. De rook is verdreven, waarop de brandweer weer kon inpakken.
17-6-2024	Zeist	onbekend	wasdroger	brand- en rookschade	restaurant	0G	Bij een brand in een restaurant aan de Slotlaan is even na middernacht zo veel rook vrijgekomen dat achttien omliggende woningen tijdelijk zijn ontruimd. De Veiligheidsregio Utrecht laat weten dat de rookontwikkeling werd veroorzaakt door een brand die ontstond in een wasmachine en een droger. Rond 02.15 uur was de situatie onder controle. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug in hun huizen. In twee woningen was de rookschade zo groot, dat de bewoners vannacht nog niet terug konden. Zij zijn elders opgevangen.
18-6-2024	Bergentheim	onbekend	accu	brand	schuur	0G	De brandweer van Bergentheim rukte vanochtend uit naar de Van der Duyn van Maasdamstraat in Bergenheim voor een brand in een schuur. Ter plaatse bleek de accu van een elektrische fiets in brand te staan. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen. Van de fiets bleef weinig meer van over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
18-6-2024	Oosterwolde	onbekend	wasmachine	brand	bedrijf	0G	Vannacht even na half twee werd de brandweer opgeroepen voor een industriebrand aan de Ploeggang in Oosterwolde. Binnen in de glasfabriek heeft een brand gewoed en zette de hele fabriek vol rook. Tientallen medewerkers moesten tijdens hun nachtdienst het pand verlaten. De brandweer had de kleine brand snel onder controle. Het ventileren van het grote gebouw nam enige tijd in beslag. De brandweer liet weten later dat het ging om een wasmachine ging die in brand was gevlogen.
19-6-2024	Rotterdam	vermoedelijk kortsluiting	wasmachine	explosie	appartement	0G	Woensdagmiddag tegen 17.50 uur was mogelijk brand ontstaan in een woning aan de Aesopusplaats in Rotterdam. De bewoner hoorde een harde knal bij de wasmachine vandaan komen en vertrouwde dit niet, hierop is de brandweer gebeld. De brandweerlieden hebben een controle uitgevoerd in de woning en van brand was geen sprake. De wasmachine is uit voorzorg buiten gezet. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak van de knal, dit is echter niet bevestigd.
20-6-2024	Raalte	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	schuur	0G	Donderdagmiddag was er een brand uitgebroken aan de Tuinksdijk in Raalte. De brand vond plaats in een schuur en ontstond door kortsluiting. Woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland Mike Haerlman vertelt: "Het gaat om een schuur bij ongeveer 10 bij 4 meter. De schuur wordt als verloren beschouwd."
21-6-2024	Weert	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer werd vrijdag net voor het middaguur gealarmeerd vanwege een woningbrand in de nieuwbouwwijk Laarveld. Bij een woning aan de Halster was rookontwikkeling waargenomen. Aanvankelijk werd gedacht aan een dakbrand omdat er ook rook uit het dak van de garage kwam. Uiteindelijk bleek het echter te gaan om een brand in de meterkast. De brandweer

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							voerde een nacontrole uit via de garage en het dak, waarna de woning werd geventileerd. Bij het incident raakte niemand gewond. Inmiddels is ook een netbeheerder van Enexis ter plaatse voor de verdere afhandeling. De meterkast heeft aanzienlijke schade opgelopen door de brand.
22-6-2024	Den Haag	onbekend	friteuse	roet-, rook- en waterschade	appartement	0G	Vanavond is rond 21.00 uur brand ontstaan in de keuken/woonkamer van een galerijflat aan de Laan van Leidschenveen. Niemand is hierbij gewond geraakt. Bij aankomst van de brandweer bleek de frituurpan in de open keuken in brand te staan. De brandweer heeft de brand vervolgens snel kunnen blussen. In de woning is sprake van aanzienlijke rook-, roet- en waterschade. De bewoner was tijdig buiten.
22-6-2024	Bodegraven	onbekend	tosti-ijzer	brand	woning	0G	Zaterdagmiddag 22 juni rond 16.45 uur rukte de brandweer uit voor een woningbrand aan het Voorplein in Bodegraven. Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis. De brand, die werd veroorzaakt door een tosti-ijzer, zorgde voor flinke rookontwikkeling.
23-6-2024	Delft	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	2GZ	Zondagavond heeft er brand gewoed in een historisch pand van een viswinkel aan de Markt. De brandweer staat aan de achterzijde van het pand, en bestrijdt vanaf daar de brand vanuit een hoogwerker. Er kwam korte tijd veel rook vrij. Het zou gaan om een pand van een snackbar/viswinkel. Het ligt voor de hand dat er wat fout is gegaan met bijvoorbeeld het frituren, maar dat is nog niet bevestigd. Twee personen zijn in een ambulance behandeld, namelijk één na het inhaleren van rook en één voor brandwonden. Beiden zijn daarna (zonder spoed) naar het ziekenhuis vervoerd. Update 21:00: de brand is zelfs kort uitslaand geweest. Het lijkt er inmiddels op dat het vuur zich niet meer uitbreidt. Update 21:10: Het zou inderdaad gaan om een brand in de afzuiginstallatie van de snackbar, die zich door de schoorsteen naar boven toe heeft uitgebreid.
24-6-2024	Roermond	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	In een industriepand in Roermond heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. De brandweer rukte met onder meer een hoogwerker uit om het vuur te blussen. De brand werd rond middernacht ontdekt. De brand woedde in de afzuiging van het gebouw en moest met specialistische apparatuur bestreden worden. Rond 1:30 uur had de brandweer het vuur onder controle. De medewerkers die tijdens het uitbreken van de brand aan het werk waren, bleven ongedeerd.
24-6-2024	Apeldoorn	onbekend	elektrische auto	brand	laadpaal	0G	Een elektrische auto is maandagochtend door nog onbekende oorzak in brand gevlogen toen deze geparkeerd stond aan de Johannes Bosboomstraat. De brandweer kreeg rond 12.45 uur een 112 melding van een autobrand. Bij aankomst van de brandweer bleek er flinke toekontwikkeling uit de auto te komen. De auto stond geparkeerd naast een bedrijfspand. De brandweerlieden hebben de auto van het pand weggetrokken met een heftruck.
24-6-2024	Amsterdam	onbekend	elektrische auto	brand	parkeergarage	1GZ	In een parkeergarage aan het Oeverpad in Amsterdam is maandagochtend brand uitgebroken in een elektrische auto. De brandweer werd met met meerdere eenheden ingezet voor de bestrijding van de brand. De brand ontstond rond 11.15 uur in een elektrische auto en zorgde voor de nodige rookontwikkeling. Drie personen zijn behandeld door het ambulancepersoneel waarna één persoon is vervoerd naar een ziekenhuis. Over de omvang van de schade is nog niets bekend.
25-6-2024	Nieuwerkerk	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer is maandagavond met spoed uitgerukt nadat in Nieuwerkerk brand was ontstaan in de meterkast van een woning. De brand woedde aan de Schoolstraat en werd rond 21.40 uur opgemerkt, waarna de brandweer van Oosterland met toeters en bellen ter plekke ging. Volgens de brandweer bleek de brand zich niet verder verspreid te hebben en nadat de brand was geblust en woning was geventileerd, zat de klus er voor de brandweerlieden op.
26-6-2024	Almere	vermoedelijk oververhitting	lamp	brand	woning	0G	In een woning in de Oostvaardersbuurt is woensdagmiddag brand uitgebroken. De brand brak rond 14:00 uur uit in een woning aan de Hollandiastraat. In de woning bleek een matras vlam te hebben gevat door een lamp die in de nabijheid van het matras stond. De brand zorgde voor rookontwikkeling in de woning. De brandweer was snel ter plaatse en kon daardoor verdere uitbreiding van de brand voorkomen. De brandweer heeft nadat het matras naar buiten is gebracht de woning geventileerd. Er raakte niemand bij de brand gewond.
26-6-2024	Leiden	menselijk handelen	oven	brand	appartement	1R	Brand in een oven heeft woensdagmorgen rond 9.45 uur voor veel rookschade gezorgd in een bovenwoning aan de Morsstraat. Daarbij heeft een bewoner rook ingeademd. Toen de brandweer aankwam, stonden de bewoners al op straat. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en de bewoner die rook had ingeademd is in de ambulance nagekeken.
26-6-2024	Gorinchem	onbekend	ventilator	brand	appartement	0G	Door een brand in een flatwoning aan de Gerard van Lomstraat moesten de bewoners van enkele flatwoningen woensdagavond hun huis tijdelijk verlaten. De brandweer rukte uit en heeft het vuur inmiddels geblust. Rond 21.00 uur kwam er rook uit de woning, waarop de hulpdiensten werden gealarmeerd. In de woning had een ventilator vlam gevat, waarna ook de gordijnen in brand vlogen. Het vuur is inmiddels onder controle en de woningen zijn geventileerd. Niemand raakte gewond en de bewoners mogen weer naar binnen.
26-6-2024	Heemstede	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Dinsdagavond 25 juni rond tien uur is op de Binnenweg in Heemstede brand ontstaan. Een wasmachine stond in brand in een woning. De schade bleef beperkt. Brandweerlieden brachten de verloren wasmachine naar buiten. Niemand raakte gewond. Uit voorzorg kwam wel een ambulance ter plaatse.
27-6-2024	Zwartsluis	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	De brandweer van Zwartsluis moest donderdag uitrukken voor een elektrische fiets die in brand stond. Bij de bushalte aan de Wolvenjacht was de accu spontaan gaan branden. Omstanders zagen dikke rookwolken en gingen op onderzoek. Met enkele brandblussers waren de vlammen al snel verdwenen. De brandweer heeft de bluswerkzaamheden overgenomen en de fiets afgeblust. Om verdere schade aan andere fietsen te voorkomen is de fiets uit het rek gehaald en op een open plek gezet.
27-6-2024	de bilt	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op het dak van een woning aan de Waterweg in De Bilt woedt donderdagmiddag een brand. Die dreigt over te slaan naar binnenin het huis. Er stijgt rook op uit het dak en er is een knal gehoord. Er zijn geen mensen of dieren binnen. Op het dak liggen zonnepanelen. Vermoedelijk is de brand daar ontstaan.
28-6-2024	Appingedam	onbekend	afzuiginstallatie	brand	Cafetaria	0G	Vrijdagmiddag heeft er een forse brand gewoed in cafetaria Unique aan de Farmsumerweg in Appingedam. De brandweer ontving even voor vijf uur vrijdagmiddag de melding van een brand in de keuken van het bedrijf, de brand verspreide zich snel via de afzuiginstallatie. Voor zover bekend kon iedereen het gebouw op tijd verlaten.
29-6-2024	Purmerend	onbekend	accu	brand	woning	0G	Brand in woning door accu van elektrische fiets
30-6-2024	Eck en Wiel	onbekend	elektrische auto	brand	laadpaal	0G	Zondag om 14:30 uur werd er een autobrand gemeld aan de Prinses Beatrixstraat in Eck en Wiel. Een geparkeerd elektrische auto bleek spontaan in brand te zijn gevlogen, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer had veel tijd nodig om de accu's

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							voldoende te kunnen koelen. De berger heeft het voertuig in een dompelbak getakeld en vervolgens, samen met de brandweer, naar het bergingsbedrijf gebracht.
30-6-2024	Deventer	onbekend	elektrische auto	brand	bestelbus	0G	Een elektrische bestelbus die geparkeerd stond aan de Alex Roosdorpstraat in Deventer is zondagmiddag in brand gevlogen. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Doordat de wagen vrij dicht bij de woning stond, is het woonhuis ook beschadigd geraakt. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De bestelwagen is volledig uitgebrand.
30-6-2024	Spijk	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning in Spijk, in de gemeente West Betuwe, is zondagavond even voor 19.30 uur een kleine brand ontstaan. De brandweer van het nabijgelegen Gorinchem kwam met spoed ter plaatse. Brandweerlieden hebben onderzoek gedaan in de buurt van een meterkast. Mogelijk gaat het om kortsluiting.
30-6-2024	Hulst	onbekend	meterkast	brand-, roet- en rookschade	Zorginstelling	0G	In een zorginstelling aan de Paardenmarkt in Hulst is brand ontstaan in een meterkast. De brandweer heeft twee personen en een kat uit het pand gered. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De andere bewoners konden zelf veilig buitenkomen. De melding kwam rond 13.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Een van de bewoners kon met behulp van een vluchtmasker, onder begeleiding van de brandweer, het pand verlaten en is buiten nagekeken door ambulancepersoneel. Het gaat goed met de twaalf bewoners en kat, laat de Veiligheidsregio Zeeland weten. Door de brand was er rook ontstaan in het pand. Het pand is geventileerd en de brandweer heeft een nacontrole en metingen gedaan. Er is volgens de veiligheidsregio wel veel rook- en roetschade.
1-7-2024	Hapert	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	Bij een bedrijf in Hapert staat maandagochtend een accupakket in brand. De brandweer zorgt dat er een waterbak ter plaatse komt om het rokende voorwerp in onder te dompelen. Het brandje ontstond rond 07.30 uur bij een bedrijf aan de Metaalweg. Het accupakket stond buiten de bedrijfshal.
2-7-2024	Ter Aar	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Afgelopen nacht is een accu van een elektrische fiets in brand gevlogen in een schuurtje van een woning aan de Hazelaarstraat in Ter Aar. Omstreeks 3.15 uur werd de brandweer gealarmeerd nadat er geknetter werd gehoord. Ter plekke bleek de schuur vol met rook te staan.
2-7-2024	Coevorden	onbekend	batterij	brand	Recyclingbedrijf	0G	Een broeiende batterij of accu in een van de opgeslagen papierballen heeft vanmorgen geleid tot de felle brand bij papierhandel Jansen Recycling in Coevorden. De brand is ontstaan in de kern van een baal, dus dan kan er praktisch gezien geen sprake zijn van brandstichting. Hoe een batterij in de baal terecht is gekomen, blijft een vraag. "Het zou kunnen dat er een verjaardagskaart tussen zat met een batterijtje erin", zegt Lippolt. Doordat de brandweer snel ter plaatse was en er sprake is van papieropslag op het buitenterrein.
2-7-2024	Voorschoten	kortsluiting	koelkast	brand	AZC	0G	Vanmorgen rond 11.30 uur was er brand bij de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen, naast het gemeentehuis. Het gebouw is ontruimd en de brandweer van Voorschoten heeft de brand snel geblust. De oorzaak was brand aan de bedrading van een koelkast. Er zijn geen gewonden. De Leidseweg was enige tijd afgezet.
2-7-2024	Groningen	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	In een studentenhuis aan de Hofstraat heeft dinsdagmiddag een wasdroger vlam gevat. De brandweer sleepte de rokende wasdroger het pand uit en zette op straat de brandslang in het apparaat. De straat werd enige tijd afgesloten.
3-7-2024	Veendam	vermoedelijk overbelasting	accu	brand	golfclub	0G	Er woedde woensdagavond een brand in de kantine van de golfclub in De Compagnie. Verschillende voertuigen werden opgeroepen om de brand te blussen. Rond half 8 werd het sein brandmeester gegeven. De oorzaak van de brand was kortsluiting van accu's die opgeladen werden in het pand van de golfclub.
3-7-2024	Delfzijl	vermoedelijk oververhitting	acculader	brand	woning	0G	De brandweer is woensdagochtend uitgerukt voor een brand in de woonkamer van een huis op de Bosplaat in Delfzijl. De papegaai van de bewoners heeft de brand niet overleefd. Er werd nog een reddingspoging gedaan, maar er stond te veel rook in de woonkamer. De brand brak rond 07.30 uur uit. Binnen een kwartiertje had de brandweer het vuur onder controle. Mogelijk is de brand ontstaan door een oplader van elektrisch speelgoed. Het gezin zelf stond veilig buiten tijdens de brand, zij zijn niet gewond geraakt.
3-7-2024	Dordrecht	oververhitting	afzuiginstallatie	brand	afvalstation	0G	Op woensdag 3 juli 2024 omstreeks 13:20 uur is er een brand uitgebroken Zavin (Ziekenhuis Afvalverwerking) aan de Baanhoekweg. Al snel waren er vlammen en veel rook zien, het was een korte periode een uitslaande brand. De brandweer rukte direct met spoed uit. Inmiddels zijn er geen vlammen meer te zien, de brandweer is druk bezig met blussen. De oorzaak is een overhitte ventilator. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen, al het personeel staat veilig buiten.
3-7-2024	Veendam	kortsluiting	bedrading	brand	golfclub	0G	Woensdagavond omstreeks 18:30 uur ontving de brandweer van Veendam een melding van een brand bij Golfclub De Compagnie aan de Golfaan in Veendam. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand. Het gebouw werd ontruimd, maar aanwezige golfers konden rustig doorspelen. De brand ontstond door kortsluiting in de winkel van het pand. Gelukkig raakte niemand gewond.
3-7-2024	Vuren	menselijk handelen	magnetron	brand	tankstation	0G	De brandweer is woensdag 3 juli ingezet voor een aangebrand broodje in een tankstation in Vuren. Omstreeks 17:45 uur kwam er een melding binnen van een gebouwbrand aan de Zeiving/N848. Ter plaatse bleek in een tankstation een broodje te zijn aangebrand in een magnetron. De brandweer heeft de magnetron naar buiten gebracht en zo de situatie veiliggesteld.
4-7-2024	Rotterdam	onbekend	afzuiginstallatie	brand	snackbar	0G	In Rotterdam heeft vannacht een brand gewoed in shoarmazaak El Aviva, bekend als plek waar het gerecht 'de kapsalon' is uitgevonden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Twintig omwonenden zijn uit hun huis gehaald en elders opgevangen. Ooggetuigen melden aan de regionale omroep Rijnmond dat de brand is ontstaan in de afzuiginstallatie van de keuken. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het restaurant. De schade is aanzienlijk.
4-7-2024	Amsterdam	onbekend	meterkast	brand	woning	2RZ	Aan de Bijlmerdreef in Amsterdam is donderdagnacht een woningbrand uitgebroken in een meterkast. Meerdere woningen zijn ontruimd. De brand brak ongeveer kwart voor vijf 's nachts uit. 16 minuten later werd opgeschaald naar 'grote brand'. De brandweer heeft meerdere woningen moeten ontruimen. Twee personen zijn vanwege rookinhalatie naar het ziekenhuis vervoerd.
4-7-2024	Assen	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	Aan de Zeilmakerstraat rukte de brandweer donderdagochtend rond 10:10 uur uit voor een brand. In een meterkast van een bedrijfspand brak brand uit. De brandweer kwam met meerdere voertuigen met spoed ter plaatse. De brandweer probeert momenteel de brand onder controle te krijgen. Het pand is ontruimd. Hoe de brand kon ontstaan, is onduidelijk.
4-7-2024	Oss	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Een wasmachine in een woning in Oss is donderdag aan het begin van de avond in brand gevlogen. Dit gebeurde aan de Atalantstraat. De brand brak vlak voor 19.00 uur uit. De Osse brandweer rukte met spoed uit en kwam met een tankautospuut

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							en een hoogwerker ter plekke. De bewoners wisten nog voor de aankomst van de brandweer het vuur te doven. Er raakte niemand gewond.
5-7-2024	Reeuwijk	kortsluiting	serverruimte	brand	kantoor	0G	Een brand in een kantoorpand aan de Edisonstraat in Reeuwijk is vrijdagmiddag snel geblust door de brandweer. De brand bleek te zijn ontstaan door korstsluiting in de serverruimte. De brand brak rond 16.40 uur uit. De weg werd afgesloten zodat de brandweer ruimte had om te blussen. Het vuur was snel uit, de brandweer heeft het pand geventileerd en een nacontrole gedaan. Niemand raakte gewond.
6-7-2024	Utrecht	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	Een brand in de keuken van restaurant Tayba in winkelcentrum Lunetten heeft vanavond voor flinke schade gezorgd. Vanwege grote rookontwikkeling werden gasten geëvacueerd. Even voor 20.30 uur brak de brand uit in de afzuiging van de oven. De brandweer was snel ter plaatsen om het vuur te blussen. De schade aan de keuken van het restaurant is groot. De oorzaak van de brand is onbekend.
6-7-2024	Leeuwarden	menselijk handelen	magnetron	brand	woning	0G	Zaterdagmiddag rond twintig voor drie brak er brand uit in de keuken van een woning aan de Mockemastate. Meerdere politie eenheden en brandweerwagens gingen met spoed ter plaatse. In een woning was rookontwikkeling te zien, de bewoners waren op tijd buiten. Het bleek te gaan om een magnetron die in brand was geraakt. De brandweer kon het vuur al snel blussen.
6-7-2024	Hengevelde	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een zolderbrand aan het Pieperiet in Hengevelde. De brandweer was snel ter plaatse met meerdere korpsen en ontdekte dat de brand was ontstaan in de aansluiting van de zonnepanelen.
7-7-2024	Groningen	menselijk handelen	magnetron	brand	woning	0G	In een woning aan de Akerkstraat in Groningen heeft vanmiddag een kleine brand gewoed. De brand, veroorzaakt door een magnetron, kon snel worden geblust door de hulpdiensten die snel ter plaatse waren. De straat werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Er zijn geen gewonden gevallen en de schade bleef beperkt.
8-7-2024	Den Haag	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	In de nacht van zondag 7 op maandag 8 juli zijn de brandweerlieden van kazerne Scheveningen uitgerukt voor een scooterbrand aan de Laan van Poot in Den Haag. Even na 01:00 uur s nachts kwam op de meldkamer een melding binnen van een scooterbrand, waarna de brandweer met spoed werd gealarmeerd. Eenmaal ter plaatse troffen de brandweerlieden een scooter aan die volledig in brand stond en begonnen direct met bluswerkzaamheden. De elektrische accu bleef echter opnieuw ontbranden, wat het blussen van de brand bemoeilijkte.
8-7-2024	Rijen	onbekend	meterkast	brand	Loods	0G	De brandweer van Rijen is maandagochtend om vijf uur uitgerukt naar de Zwarte Dijk voor een brand in een loods. Ter plaatse bleek dat de brand woedde in meterkast van de loods. De oorzaak van de brand is onbekend.
9-7-2024	Deventer	blikseminslag	cv-ketel	brand	woning	0G	De bliksem was ingeslagen in het dak van een huis aan de Putmanstraat. De melding van de blikseminslag kwam van burens die in een aansluitend blok wonen. De oorzaak van de brand is blikseminslag in de CV-ketel.
9-7-2024	Meppel	blikseminslag	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer van Meppel werd dinsdagavond opgeroepen voor een nacontrole aan de Jan Steenstraat in Meppel. Ter plaatse bleek bij een hoekwoning de bliksem te zijn ingeslagen op de zolder. Door de inslag is de aardlekschakelaar doorgebrand en daardoor is ook de meterkast zwartgeblakerd. Vermoedelijk zijn er meerdere apparaten gesneuveld door de inslag.
9-7-2024	Eindhoven	blikseminslag	overige	brand	woning	0G	De brandweer is dinsdagavond uitgerukt voor een woningbrand op de Isidorusweg in Eindhoven. De bewoners waren niet thuis, dus de brandweerlieden moesten de deur openbreken om de brand te blussen. De eerste melding kwam vlak na acht uur in de avond bij de alarmcentrale binnen. De bliksem sloeg in op de woning, vlak onder de dakkapel. Dat veroorzaakte een brand op het dak en op de eerste verdieping van de woning.
9-7-2024	Waalwijk	blikseminslag	overige	brand	woning	0G	De bliksem is ingeslagen op een schoorsteen aan de Grotestraat in Waalwijk. De schoorsteen liep hierdoor flinke schade op. Door de klap liggen bakstenen van de schoorsteen op straat. De blikseminslag zorgde voor een harde klap die in de omgeving van de Grotestraat goed te horen was.
9-7-2024	Appelscha	blikseminslag	overige	brand	woning	0G	Een bovenverdieping is dinsdagavond beschadigd door brand. De brandweer van Appelscha en Assen werden rond 22:20 uur opgeroepen voor een dakbrand aan de Oosterse Es. Ter plaatse bleken vlammen uit het dak te slaan en brand te zijn op de bovenverdieping van de woning. Brandweer Appelscha had de brand snel onder controle waarna brandweer Assen met behulp van de hoogwerker nageblust heeft.
9-7-2024	Breukelen	blikseminslag	overige	brand	woning	0G	Het noodweer met veel regen en onweer heeft voor zover bekend niet tot grote problemen geleid in Stichtse Vecht. Wel was er brand in een woning aan de Stinzenlaan in Breukelen. Volgens de brandweer Breukelen zou blikseminslag de oorzaak kunnen zijn. 'Het vuur was bij aankomst uitslaand op het dak. Binnen was nauwelijks rook en geen vuur te zien, maar wel een oplopende warmte meetbaar. Niemand raakte gewond.
9-7-2024	Etten-Leur	menselijk handelen	zonnepanelen	elektrocucie	woning	1D	Dinsdag aan het einde van de middag is een man overleden nadat hij geëlektrocuteerd werd op een dak. De man zou met zonnepanelen bezig zijn geweest. De hulpdiensten kwamen na half zes massaal ter plaatse aan de Bredaseweg, maar helaas mocht het niet baten. ER wordt nog onderzoek gedaan naar het incident.
10-7-2024	Den Bosch	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	restaurant	0G	De meterkast van eetcafé De Lachende Vis uit Den Bosch is woensdagmiddag in brand gevlogen. Plots kwam er rook uit de kast en bleken de kabels te smeulen. Uiteindelijk konden brandweerlieden voorkomen dat het vuur oversloeg, maar de zaak is wel tijdelijk dicht.
11-7-2024	Delft	onbekend	accu	brand	Onderwijsgebouw	0G	Aan de Kluyverweg in Delft moest de brandweer donderdagochtend uitrukken vanwege brand in een opslag voor accu's van de TU Delft. Bij aankomst was er volgens de woordvoerder van de brandweer al sprake van rookontwikkeling. Het vuur was snel geblust. De accu's zijn ondergedompeld in bakken met water. Niemand raakte gewond, maar vanwege de rookontwikkeling moest de mensen het pand wel verlaten.
11-7-2024	Groningen	onbekend	accu	brand	Onderwijsgebouw	0G	In het pand van het Alfa-college aan de Boumaboulevard, bij de Euroborg, in Groningen is afgelopen nacht even na half drie brand uitgebroken. Een lokaal stond vol rook. De brandweer heeft een raam vernield om de rook te verdrijven.. Waarom de accu vlam vatte en of die op dat moment werd opgeladen, is niet bekend
11-7-2024	Hengelo	vermoedelijk kortsluiting	elektrische installatie	brand-, roet- en rookschade	supermarkt	0G	Een tegenvaller voor Jumbo aan de Oude Molenweg in Hengelo: de supermarkt blijft na de brand van woensdag zeker nog anderhalve week gesloten. Luchtcirculatie Het was maar een kleine brand, die door het personeel zelf geblust kon worden. Vermoedelijk ontstaan door een defect in de technische installatie, maar wel met flinke gevolgen. Rook en roet tasten niet alleen de producten aan, maar zijn ook terechtgekomen in de luchtcirculatiekanalen.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
11-7-2024	Scheemda	onbekend	Persmachine	brand	bedrijf	0G	Woensdagavond rond 20.30 uur is een brand uitgebroken in een loods bij PreZero in Scheemda. De brand ontstond vermoedelijk in een papierpers, wat leidde tot een hoeveelheid rook in de loods.
12-7-2024	Genemuiden	kortsluiting	accu	brand	bedrijf	0G	Door kortsluiting is er vrijdagavond brand ontstaan in een elektrische heftruck. Dat gebeurde in een bedrijfspand aan de Katoenstraat.
12-7-2024	Uithoorn	menselijk handelen	magnetron	brand	appartement	0G	In Uithoorn is de brandweer vrijdagmiddag opgeroepen vanwege een woningbrand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Aan de Rosmarijn vloog een magnetron / oven in de brand. De brandweer heeft het apparaat op het balkon gelegd en geblust.
12-7-2024	Nijmegen	kortsluiting	meterkast	geen	Onderwijsgebouw	0G	In de Erasmustoren is vanmiddag kortsluiting ontstaan door een lekkage. De brandweer rukte uit voorzorg met meerdere wagens uit, maar hoefde niet in actie te komen. Wel is de etage, waar de technische ruimte van het gebouw zit, gecontroleerd door de brandweer. 'Daarbij bleek dat de kortsluiting mogelijk is ontstaan door een lekkage', aldus de officier van dienst.
12-7-2024	Heesch	menselijk handelen	zonnepanelen	brand	woning	0G	Door een storing bij de zonnepanelen is vrijdagmiddag brand ontstaan in een nieuwbouwwoning in Heesch. Bij het blussen had de brandweer er last van dat er nog stroom op de panelen stond. Tegen twee uur werd de beginnende brand aan het Van de Wetering-erf ontdekt. Een bewoner rook een brandlucht, zag door een dakraam vlammen bij de zonnepanelen en sloeg alarm. Een medewerker ontdekte dat bij de nok bouwkundig bevestigingsmateriaal, een schroef of spijker, door bedrading van de zonnepanelen zat. Vermoedelijk is dat de oorzaak geweest van de brand.
13-7-2024	Oss	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	Op industrieterrein Elzenburg in Oss is vrijdagavond brand uitgebroken. Bij metaalbewerkingsbedrijf Aludyne stond een elektrische heftruck in brand. De brandweer schaalde op naar code middelbrand. Extra eenheden en personeel werden daarbij opgeroepen. Eenmaal ter plaatse knipten brandweerlieden een hekwerk open om zo het terrein op te kunnen.
13-7-2024	Leerdam	vermoedelijk kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	schuur	0G	Aan de Singel in Leerdam brak vrijdagavond brand uit in een schuur. Volgens een woordvoerder van de brandweer zou de brand mogelijk zijn ontstaan door kortsluiting. In de schuur stonden diverse elektrische apparaten.
13-7-2024	Helmond	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	De Helmondse brandweer moest vrijdagavond laat met een blusvoertuig en een hoogwerker uitrukken voor een woningbrand aan de Wethouder Ebbenlaan in Helmond. In de badkamer van de woning op de eerste verdieping was brand uitgebroken. In de bewuste badkamer stonden een wasmachine en wasdroger. Vermoedelijk is de brand ontstaan in een van deze twee apparaten.
14-7-2024	Bleiswijk	onbekend	bubbelbad	brand	woning	0G	Zondagavond is door onbekende oorzaak een jacuzzi in de achtertuin van een woning aan de Nieuwe Hoefweg in Bleiswijk in brand gevlogen. De brand sloeg over naar de woning. Voor zover bekend hoefde niemand vervoerd te worden naar het ziekenhuis.
15-7-2024	Nunspeet	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Flinke vlammen sloegen maandagmiddag uit zonnepanelen op het dak van een huis in Nunspeet. De brand brak uit bovenin een twee-onder-een-kapwoning. De brand aan de Munnik is even voor 13.30 uur ontdekt. De zonnepanelen op het dak zijn zwaar beschadigd: vier ervan zijn verloren gegaan bij de brand. De brandweer heeft ook een aantal dakpannen verwijderd, dit om de zogeheten brandrand vrij te houden. . Onduidelijk is nog waardoor de brand is ontstaan.
16-7-2024	Schermerhoek	onbekend	accu	brand	appartement	0G	Op de vierde verdieping van een flat aan de Schermerhoek is dinsdagavond brand uitgebroken. Het vuur zou zijn ontstaan in een slaapkamer van een woning. Het vuur was rond 21.20 uur ontstaan en was snel geblust. In de woning zou een elektrische fiets in de brand hebben gestaan. Daarbij zou veel rook zijn vrijgekomen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het is niet duidelijk hoe de brand precies is ontstaan.
17-7-2024	Nijmegen	onbekend	accu	brand	woning	0G	Bewoners van een huis aan de Hillekensacker 35e straat in Nijmegen hebben de schrik van hun leven gehad. In de nacht van dinsdag op woensdag ontplofte bij de voordeur de accu van een elektrische fiets. Daardoor ontstond er brand in de woning. De bewoners lagen te slapen, toen ze rond 1.30 uur wakker schrokken van meerdere ontploffingen. Toen ze naar beneden wilden gaan om te zien wat er aan de hand was, stond een deel van de benedenverdieping vol met rook.
17-7-2024	Huizen	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Aan de Wagenweg is dinsdagavond een schuurtje in vlammen opgegaan. De brand brak rond half elf uit. Twee accu's van verschillende elektrische fietsen werden uit het schuurtje gehaald, waarbij één in een bak met water werd gelegd. Vermoedelijk is de brand bij deze accu ontstaan.
17-7-2024	Katwijk	kortsluiting	bedrading	brand	strandpaviljoen	0G	De brandweer en de politie zijn woensdagavond 17 juli met spoed opgeroepen voor een melding van een brand in een strandpaviljoen aan de Boulevard Zeezijde in Katwijk. In het strandpaviljoen was brand onder de vloer ontstaan door kortsluiting in een ondergrondse elektriciteitskabel.
18-7-2024	Helmond	onbekend	accu	geen	appartement	0G	Bij een huis aan de Stationsstraat in Helmond is woensdag iets voor middernacht brand ontstaan, nadat er een harde knal te horen was. Politie zette de omgeving af voor onderzoek en schakelde hun explosievenexpert in, om uit te zoeken wat de brand had veroorzaakt. De explosievenexperts deden uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er voor het huis lag. Zij concludeerden uiteindelijk dat het geen explosief was geweest, maar een accu, mogelijk van een auto of een elektrische fiets.
18-7-2024	Houten	menselijk handelen	magnetron	brand	woning	0G	Bij wooncentrum De Loericker Stee in Houten is donderdagochtend 18 juli brand ontstaan in een magnetron. Dat gebeurde omstreeks 11:10 uur. De BHV-organisatie kwam snel in actie en wist de brand te blussen voor aankomst van de brandweer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.
18-7-2024	Papendrecht	vermoedelijk kortsluiting	vriezer	rook	woning	0G	Op donderdag 18 juli 2024 omstreeks 12:00 uur kwam er bij de brandweer een melding brand woning binnen aan de Kastanjelaan. In de betreffende woning was een brand ontstaan rondom een vriezer (mogelijk door kortsluiting), de woning stond al gauw vol met rook. De vriezer stond op de begane grond. De betreffende bewoners bleven op de schrik na verder ongedaerd.
19-7-2024	Asten	vermoedelijk oververhitting	accu	brand	woning	0G	Een woningbrand is donderdagavond ontstaan doordat fietsaccu's tijdens de vakantie van de bewoners aan de lader bleven liggen. De hele woning stond vol met zwarte rook. De brandweer wist de brandhaard snel te lokaliseren en te blussen. Volgens de brandweer begon de brand bij accu's, vermoedelijk van een fiets, die aan de lader lagen. Doordat de bewoners op vakantie waren, werden de accu's niet van de stroom gehaald toen ze vol waren, wat voor gevaarlijke situaties zorgde.
19-7-2024	Eindhoven	vermoedelijk overbelasting	accu	brand	woning	0G	Accu's die werden opgeladen veroorzaakten donderdagavond brand in een huis aan de Nuenenseweg in Eindhoven. De bewoners van het huis zijn op vakantie en hadden de accu's kennelijk niet van de stroom gehaald toen ze vertrokken. De brand begon volgens de brandweer bij accu's die opgeladen werden, vermoedelijk van elektrische fietsen.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
19-7-2024	Zwijndrecht	menselijk handelen	friteuse	brand	restaurant	0G	In een partycentrum in Heerjansdam heeft vrijdag net na 12.00 uur korte tijd een brand gewoed. Het vuur was ontstaan in een frituurpan. Er zijn geen gewonden gevallen, aldus de woordvoerder. Door de brand is er wel schade ontstaan, onduidelijk is precies hoe groot die schade is.
20-7-2024	Wilp-Achterhoek	menselijk handelen	accu	brand	afvalstation	0G	Bij afvalverwerker Attero in Wilp-Achterhoek woedde in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand. De oorzaak is 'hoogstwaarschijnlijk' een zware batterij die nooit op de afvalberg terecht had mogen komen.
20-7-2024	Middelharnis	menselijk handelen	friteuse	brand	restaurant	0G	Zaterdagmiddag 20 juli 2024 brak er brand uit in een frituurpan bij een snackbar in Middelharnis. Dankzij het kordate handelen van de medewerkers werd de brand snel onder controle gebracht. De medewerkers gebruikten een blusdeken om het vuur te doven, wat verdere schade voorkwam. De brandweer arriveerde snel ter plaatse en controleerde zowel de frituurpan als de afzuiginstallatie in het plafond. Zover bekend is er niemand gewond geraakt.
20-7-2024	Eersel	onbekend	meterkast	brand	schuur	2GZ	Op de markt in Eersel is een meterkast uitgebrand. De kast stond in een schuur naast een huis en een winkel. In het huis waren twee mensen aanwezig. Zij zijn meegenomen naar het ziekenhuis. De brandweer heeft een hoogwerker ingezet om de brand te blussen. De weg werd hiervoor afgesloten. Het huis en de winkel hebben rookschade. De oorzaak is nog niet bekend.
20-7-2024	Amersfoort	vermoedelijk kortsluiting	wasmachine	rook	woning	0G	Zaterdagmiddag 20 juli rond 13.00 uur is de brandweer uitgerukt naar een woning aan de Evertsenstraat in Amersfoort na een melding van een beginnende brand. Vermoedelijk was een defecte wasmachine de oorzaak van de brandlicht die werd geroken. Er was geen sprake van open vuur, waardoor blussen niet nodig was.
21-7-2024	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	restaurant	0G	Zondagochtend is er brand uitgebroken in de meterkast van de pannenkoekenboot op de Nieuwe Maas, ter hoogte van de Maasboulevard. De bemanning had de brand zelf al weten te blussen, dus voor de brandweer resteerde alleen nog de nacontrole. Een ambulance heeft een aantal passagiers nagekeken op rookinhalatie. Er waren 32 passagiers aan boord.
21-7-2024	Eexterveen	blikseminslag	overige	brand	woning	0G	Zondag is er in Eexterveen door blikseminslag brand uitgebroken in het dak van een rietgedekte woonboerderij. De brand brak rond 13:05 uur uit aan de Dorpsstraat. Even voor de melding van de brand trok er een forse onweersbui over het dorp, en klonk er een harde knal. Ook had de straat geen stroom meer tijdens de brand.
22-7-2024	Almelo	menselijk handelen	accu	brand	Recyclingbedrijf	0G	Explosief materiaal in een stapel gescheiden afval. Maandagmorgen ging het mis bij Remondis in Almelo. Bij het inladen van een hoeveelheid oud papier in een vrachtwagen ontstond rook in het voertuig. Brandalarm aan de Buitenhavenweg. Gijlers vermoedt dat een ploffende batterij tussen het papier de brand heeft veroorzaakt.
22-7-2024	Bergeijk	onbekend	accu	brand	loods	0G	Boer Marc van Bergeijk werd maandagochtend ruw gewekt door een brand in containers waarin accu's liggen opgeslagen. Een fietser op de Krommedijk in Zuidland zag rond 06.00 uur hoge vlammen uit de zeecontainers komen waarin accu's liggen opgeslagen. „We hebben deze werkende batterij voor stroomopslag nu drie jaar. We hebben hem zelf gebouwd. Het probleem is: die lithio-accu's kunnen spontaan ontbranden. Dat hoor je overal in het land. Dat is ook hier gebeurd”.
22-7-2024	Voorne-Putten	onbekend	accu	brand	schuur	0G	In een schuur van een boerenbedrijf in Zuidland op Voorne-Putten zijn accu's in brand gevlogen. Maandagochtend rond 05:45 uur ontstond het vuur aan de Krommedijk. Energie van zonnepanelen wordt opgeslagen in de accu's. Vlammen sloegen uit het dak van de schuur en er is veel rook vrijgekomen.
22-7-2024	Zuidland	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Flinke rookontwikkeling bij uitslaande brand in containers met accu's Krommedijk Zuidland. Twee containers met accu's zijn bij een boerderij aan de Krommedijk in Zuidland in brand gevlogen. De accu's werden gebruikt voor de opslag van zonne-energie. Op de gehele boerderij liggen zonnepanelen op het dak. De stroom die door die panelen wordt opgewerkt, werd opgeslagen in de containers met accu's.
22-7-2024	Doetinchem	vermoedelijk overbelasting	zonnepanelen	smeulbrand	woning	0G	De brandweer en politie zijn maandagmiddag uitgerukt voor een melding vrand flat aan de Wannedreef. Het bleek te gaan om een tussenwoning waarvan de bewoonster 112 had gebeld nadat ze zag dat er een connector van de zonnepanelen was gaan smeulen. Er raakte niemand gewond.
23-7-2024	Haaksbergen	kortsluiting	meterkast	onbekend	gemeentehuis	0G	Kortsluiting in het gemeentehuis van Haaksbergen. Het gemeentehuis is dinsdagmiddag onmiddellijk gesloten, iedereen die een afspraak had is afgebeeld. „Rond het middaguur klonk een heel hard geluid in de centrale hal van het gemeentehuis in Haaksbergen.” De oorzaak bleek kortsluiting in de hoofdverdeelkast van het gemeentehuis, de meterkast.
23-7-2024	Moordrecht	onbekend	oven	brand	woning	0G	Afgelopen woensdag was er een melding woningbrand aan het Burgemeester Snelplein in Moordrecht. Ter plaatse gekomen bleek het een brandje in de oven te zijn geweest wat al geblust was door de bewoners.
24-7-2024	Oosterhout	vermoedelijk kortsluiting	koelkast	brand	garage	0G	Bij een garage van een woning aan het Leempad in Oosterhout is woensdagochtend iets na 11.00 uur brand uitgebroken. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar waarschijnlijk is het vuur ontstaan door kortsluiting in een koelkast. Het is onbekend wat de schade precies is en of er gewonden zijn.
25-7-2024	Alkmaar	onbekend	magnetron	brand	woning	0G	De brandweer is donderdagochtend uitgerukt naar een huis aan het Deurlooplein in Alkmaar. Door onbekende oorzaak was brand ontstaan in een magnetronoven. De bewoonster was rond 11:00 uur eten in de magnetronoven aan het bereiden en hoorde ineens de rookmelders. Daarop schakelde ze de stroom uit, belde ze de alarmdiensten en ging ze naar buiten. De brandgeur was in de directe omgeving van de woning te ruiken.
25-7-2024	Uden	kortsluiting	onbekend	brand	kermisattractie	4R2Z	Op de kermis in Uden is donderdagmiddag rond 14.30 uur ter hoogte van het gemeentehuis een klein brandje ontstaan bij een gokattractie. Het gaat om de bingokraam ter hoogte van het gemeentehuis. Brandweer en politie doen onderzoek naar de oorzaak. Het vermoeden is dat de brand is ontstaan door kortsluiting in het keukentje achter de bingokraam.
26-7-2024	Krommenie	menselijk handelen	accu	brand	vuilniswagen	0G	Een vuilniswagen heeft vrijdagochtend rond 09.45 uur zijn hele lading gelost op de parkeerplaats bij café De Remise aan de Provincialeweg in Krommenie.. In verband met de brandrisico's is het erg belangrijk om batterijen, accu's en andere licht ontvlambare materialen apart in te zamelen en niet in een reguliere vuilnisbak te gooien. Mogelijk zijn de accu's van de aangetroffen telefoons de boosdoener geweest.
27-7-2024	Noordwijkerhout	kortsluiting	wasdroger	brand	woning	0G	Zaterdagmiddag 27 juli werd de brandweer van de post Noordwijkerhout opgeroepen voor een brandmelding in een woning aan de Cramerusstraat. Daar aangekomen bleek dat er kortsluiting was ontstaan in een wasdroger. De bewoner zag dat er rook uit de droger kwam en trok onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en belde de brandweer. De brandweer had de situatie gelukkig snel onder controle en zorgde met de inzet van een flinke ventilator dat de rook uit de woning werd verdreven. Er is verder alleen schade ontstaan aan de droger.
28-7-2024	Ijmuiden	onbekend	accu	brand- en rookschade	appartement	3GZ	ondagmiddag rond half zes is op de Radarstraat in Ijmuiden een brand ontstaan. Door de brand in de portiekflats was er veel rookontwikkeling. De rook trok door de galerij naar de woningen als gevolg waarvan een baby en twee volwassenen voor behandeling naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Vermoedelijk is een fatbike de oorzaak van de brand.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
28-7-2024	Enschede	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een melding van een brand in een bosgebied langs de A35 bij Enschede. Omstreeks kwart over zeven kreeg de brandweer een melding van een scooterbrand aan de Vlierstraat. Ter plaatse bleek er een elektrische scooter in een bosperceel tussen de A35 en de Vlierstraat in brand te staan.
28-7-2024	Schagen	onbekend	sauna	brand	woning	0G	In een woning aan de Nieuwe Laagzijde in Schagen is zondagavond brand ontstaan. Volgens een omstander was er sprake van een brand in een sauna op de bovenste verdieping van een woning. De brandweer had de brand snel onder controle.
29-7-2024	Zwolle	onbekend	accu	brand	restaurant	0G	In brasserie The Bistro Club aan het Lübeckplein is maandag een accu van een bezorgfiets in brand gevlogen. Door de korte felle brand kwam de horecazaak vol rook te staan. Niemand raakte gewond. De oplaadbare accu kwam omstreeks 17.00 uur tot ontbranding op een bezorgfiets. De vlammen sloegen volgens medewerkers van het bedrijf metershoog de lucht in. Het vuur sloeg over naar meerdere stapels terrasstoelen en enkele kussens. De brandweer had de brand snel onder controle.
30-7-2024	Amersfoort	onbekend	accu	brand	hotel	0G	Dinsdagochtend heeft er een kleine brand gewoed in hotel Van der Valk aan de Ruimtevaart in Amersfoort. Het ging om meerdere accu's in de serverruimte van het hotel die rond de klok van 09.00 uur vlam vatten.
30-7-2024	Heeze	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Dinsdagmiddag is brand ontstaan in een huis aan de Prins Bernhardlaan. De brand woedde voornamelijk in de meterkast, waarbij hoge vlammen bij de voordeur naar buiten sloegen, aldus de brandweer. De brandweer was ter plaatse met drie tankautospuiten en een hoogwerker. Rond half vier was het vuur onder controle en begon de brandweer met het ventileren van het huis. Netbeheerder Enexis is aanwezig om de energievoorzieningen veilig af te sluiten.
2-8-2024	Moergestel	kortsluiting	meterkast	rook	woning	0G	Men rook een brandlucht vanuit de meterkast. Ter plaatse bleek uit onderzoek dat er inderdaad sluiting was ontstaan in de meterkast. Enexis was door de meldkamer ook in kennis gesteld en kwam ter plaatse. Deze konden niks betekenen omdat het niet in hun gedeelte van de installatie zat. Daarop is er een installateur gebeld welke ter plaatse is gekomen om het probleem te verhelpen.
2-8-2024	Hollandscheveld	menselijk handelen	oven	rook	appartement	0G	politie en brandweer rukten vrijdagavond uit naar het appartementencomplex het Alee in Hollandscheveld. De melding was dat er een woningbrand zou zijn. De politie die als eerste ter plaatse was ontdekte dat e dat het een oven was waar een aantal producten te lang in had gezeten en daardoor voor veel rookontwikkeling zorgden. De brandweer heeft de woning nog gecontroleerd
2-8-2024	Son en Breugel	onbekend	zonnepanelen	rook	schuur	0G	De brandweer is vrijdagmiddag rond 15:25 uur uitgerukt voor een melding van een schuurbrand aan de Willemstraat. In een grote schuur achter een woning werd rookontwikkeling waargenomen, maar volgens de brandweer was er geen sprake van een daadwerkelijke brand. De rookontwikkeling werd vermoedelijk veroorzaakt door de zonnepaneleninstallatie.
3-8-2024	Glanerbrug	vermoedelijk kortsluiting	afzuiginstallatie	brand	sportschool	0G	Vrijdagavond, iets voor negen uur. Het vuur woedt op een plek waar hij zelf niet bij kan. In het ventilatiesysteem, van het oudere deel van de sportschool. De medewerker bedenkt zich niet en belt de brandweer. Die ziet de vlammen bij aankomst boven het platte dak uit een schacht komen. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan.
3-8-2024	Arnemuiden	vermoedelijk kortsluiting	koelkast	brand	zorginstelling	2D+3G	Bij een uitslaande brand in een woning van zorginstelling 's Heeren Loo in Arnhemuiden is vannacht een 52-jarige bewoonster om het leven gekomen. Drie andere bewoners raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een storing in de koelkast. De politie heeft het onderzoek afgesloten. Update: De brand van afgelopen zaterdag in Arnhemuiden heeft een tweede, dodelijk slachtoffer geëist.
4-8-2024	Den Haag	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Rond 14.00 uur is brand ontstaan op de zolder. Bij aankomst van de brandweer stond de bewoner de brandweer op te wachten en wist te vertellen dat er niemand in de woning aanwezig was. De brand is inmiddels geblust, mogelijk is een wasdroger de oorzaak. Na wat breek- en sloopwerkzaamheden was het zeker dat de brand uit was.
5-8-2024	Den Haag	menselijk handelen	afzuiginstallatie	brand	restaurant	5R1Z	Op Maandagavond even na zeven uur is er brand uitgebroken in een restaurant op de hoek van de Bierkade met de Kranestraat. De brand ontstond doordat in de keuken een vlam in de afzuiginstallatie was geslagen, wat al snel leidde tot een aanzienlijke rookontwikkeling die in een groot deel van Den Haag te zien was. Vijf personen zijn door de ambulancedienst onderzocht op rookinhalatie. Eén van hen is naar het ziekenhuis vervoerd.
5-8-2024	Naaldwijk	onbekend	aquarium	brand	appartement	0G	In een flatwoning aan de Vallumstraat in Naaldwijk is maandagochtend brand uitgebroken. Op foto's is te zien dat er zwarte rook uit het huis komt. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan in een aquarium. Vermoedelijk ligt de oorzaak in het elektrische gedeelte van het aquarium, waardoor het glas is gesprongen. Er zaten nog vissen in, die hebben het niet overleefd. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt.
5-8-2024	Bennebroek	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Maandagmiddag 5 augustus rond kwart over twee is op de Bennebroekerdreef in Bennebroek een brand ontstaan in een woning. In de meterkast van de woning bevond de brandhaard. Deze is inmiddels geblust. Een ambulance controleerde de bewoner.
5-8-2024	Eindhoven	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	boot	0G	Vanmiddag is op de Welschapsdijk in Eindhoven een brand uitgebroken in een boot die gestald stond bij de Eindhovense jachtvereniging. De brandweer vermoedt dat de brand is ontstaan door kortsluiting. Toen de brandweer het afdekzeil van de boot verwijderde, kwamen er dikke bruine rookwolken uit de boot. De brandweer kon de vlammen snel blussen, maar de schade aan het vaartuig is enorm.
6-8-2024	Surhuisterveen	kortsluiting	bedrading	brandlucht	woning	0G	De brandweer van Surhuisterveen rukte maandagnacht uit naar een woning aan de Dokter Keijserstraat in Surhuisterveen. De bewoners hadden last van een brandgeur in huis nadat er kortsluiting was geweest. Ze vertrouwden het zaakje niet. De brandweer kwam ter plaatse. "Wij hebben het stopcontact gedemonteerd en geïnspecteerd. In het stopcontact zelf was niets aan de hand." zo laat de brandweer weten
6-8-2024	Westervoort	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Op de Engelenland in Westervoort is woensdagmiddag een brandje ontstaan in een wasdroger. De brandweer heeft de wasdroger naar buiten getild en het wasgoed op straat gekieperd. De brand was snel geblust. Niemand is gewond geraakt bij het incident. Een bewoner van het huis is wel nagekeken door de ambulancedienst. Over de schade die de brand heeft berokkend is nog niets bekend.
6-8-2024	Drachten	onbekend	zonnepanelen	brand	bedrijf	0G	Bij een bedrijf aan de Tussendiepen in Drachten is dinsdag brand ontstaan in een elektrakast voor zonnepanelen. De brandweer werd om 14.20 uur opgeroepen. Met een handblusser heeft de brandweer de brand geblust. Bij de brand kwam lichte rook vrij. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. Niemand raakte gewond.
7-8-2024	Gouda	onbekend	accu	brand	woning	2RZ	De brandweer rukte oensdagochtend rond 11 uur met spoed uit naar een woning aan de Schilkerpolderstraat in Gouda vanwege een brand. De oorzaak bleek een elektrische step te zijn die aan het opladen was, waarbij de accu vlam vatte.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							Hierdoor ontstond er snel veel rook in de woning. Twee personen hebben rook ingeademd en zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
7-8-2024	Arnhem	menselijk handelen	friteuse	brand	restaurant	0G	Sushirestaurant Daolicious Sushi & Snacks bij winkelcentrum Kronenburg in Arnhem-Zuid is woensdagochtend getroffen door brand. Vermoedelijk heeft de frituur in de keuken vlam gevat. De keuken heeft veel schade geleden door de vlammen. De brand in de zaak, naast de ingang van het winkelcentrum, brak rond 11.30 uur uit.
9-8-2024	Dinxperlo	onbekend	afzuiginstallatie	brand	appartement	1R	In Dinxperlo zijn in de nacht van donderdag op vrijdag tien woningen ontruimd nadat er brand was ontstaan in een woning. Zowel de Nederlandse als de Duitse brandweer werd opgeroepen. De brand ontstond rond 21.30 uur in een woning aan het Kerkpad. Vermoedelijk heeft een ventilatiesysteem in de keuken vlam gevat. In totaal moesten er tien woningen ontruimd worden in de woonwijk. De bewoner van de woning is nagekeken door het ambulancepersoneel wegens inhalering van rook. Het is onduidelijk hoe het inmiddels gaat met de bewoner.
9-8-2024	de Rips	onbekend	friteuse	brand	Eetcafé	2R	In de keuken van eetcafé Viersprong aan de Ripsestraat in De Rips is vrijdagochtend rond 11.00 uur een brand uitgebroken. De brand was ontstaan in de frituur tijdens voorbereidingen voor een koffietafel. Ondanks dat de medewerkers deze snel uitschakelde sloegen de vlammen de afzuiginstallatie in. Twee personen zijn door de ambulancedienst nagekeken maar niemand hoefde naar het ziekenhuis te worden vervoerd.
10-8-2024	Raalte	onbekend	accu	brand	vakantiehuis	0G	Zaterdagmiddag 10 augustus omstreeks 12.40 uur was brand ontstaan in een stacaravan aan de Krieghuisweg in Raalte. Er was brand ontstaan in een stacaravan op de camping, vermoedelijk door een accu die vlam vatte. De exacte oorzak bleef onbekend. Een ambulance kwam op locatie en heeft één persoon gecontroleerd.
10-8-2024	Baarn	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	Even na 22.00 uur vrijdagavond werd een zolderbrand gemeld op 't Jacht in Baarn. Een kast had vlam gevat, vermoedelijk door kortsluiting van bedrading. De bewoners werden gewaarschuwd door de brandmelder. De brandweer werd gealarmeerd maar ook de buurman.
11-8-2024	Kollumersweach	onbekend	afzuiginstallatie	brand	woning	1R	In een woning aan de Ymkershof in Kollumersweach was zondagmiddag korte tijd sprake van brand. Er zou een brand zijn ontstaan in de afzuigkap in de keuken. Er was korte tijd sprake van een flinke rookontwikkeling als gevolg van de brand. Omdat de bewoner(s) rook hadden ingeademd kwam ook een ambulance ter plaatse. Het is onbekend of er ook mensen meegenomen zijn naar het ziekenhuis.
11-8-2024	Amsterdam	onbekend	elektrisch apparaat	brand	woning	0G	De brand die gisteren uitbrak op de boerderij op de Spaarndammerdijk begon op de zolder van het pand nadat daar een luchtpomp vlam vatte. De politie gaat daarom niet uit van een misdrijf. De brand brak rond 11.00 uur uit. Op dat moment was er niemand in het pand aanwezig.
11-8-2024	Leiden	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	De brand van zaterdag- op zondagnacht in een wooncomplex heeft voor enorme schade gezorgd. Het was de meterkast van de 25-jarige Fleur waarin het vuur begon, met alle gevolgen van dien. 'In mijn meterkast op de gang is brand ontstaan', legt de gedupeerde uit. Deze week nog heeft een monteur werkzaamheden in de meterkast verricht. Er was namelijk een storing in de warmtepompboiler. 'Daarbij is vast iets niet helemaal goed gegaan', laat Fleur aan Omroep West weten.
11-8-2024	Beilen	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	Zondagmiddag omstreeks 13:46 uur werd de brandweer van Beilen opgeroepen voor een woningbrand aan Het Spiek in Beilen. De brand bleek te zijn ontstaan in de meterkast van de woning door nog onbekende oorzaak. De bewoner zag vlammen uit de meterkast komen en ondernam direct een bluspoging. Het vermoeden is dat de brand mogelijk is veroorzaakt door kortsluiting. Een ambulance kwam ter plaatse om de vader van het gezin te controleren op verwondingen. Na een controle bleek hij geen ziekenhuisopname nodig te hebben.
12-8-2024	Hendrik-Ido-Ambacht	menselijk handelen	afzuiginstallatie	brand	woning	0G	Een vlam in de pan in een woning aan de Van Renesseborch in Hendrik-Ido-Ambacht heeft zondag brand veroorzaakt. Even na 14.00 uur sloeg de brand naar de afzuiginstallatie.
13-8-2024	Peel en Maas	menselijk handelen	accu	brand	vuilniswagen	0G	Op dinsdag 13 augustus is er brand ontstaan in een vuilniswagen van de gemeente Peel en Maas. De brand werd veroorzaakt door een lithium-ion batterij die per ongeluk bij het restafval terecht was gekomen. Vermoedelijk ging het om een oude of kapotte fietsaccu
13-8-2024	Etten-Leur	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Bij een bedrijf aan de Guldenweg in Etten-Leur is dinsdagochtend brand uitgebroken in een afzuigsysteem. De eigenaar van het bedrijf ontdekte rook en belde gelijk de brandweer. Die kwam met drie voertuigen ter plaatse om het vuur te blussen. De brand was achter het huis in de bedrijfsloods. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.
13-8-2024	Rotterdam	onbekend	magnetron	brand	appartement	2R	In een flatwoning aan de Niels Bohrplaats in Rotterdam is dinsdagmiddag rond 17.30 uur een kleine brand uitgebroken. De brand ontstond in de keuken op de 7e verdieping, veroorzaakt door een brand in de oven. De bewoners wisten het appartement snel te verlaten, maar hadden toch wat rook ingeademd. Ambulancepersoneel heeft hen ter plaatse gecontroleerd; vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.
13-8-2024	Groningen	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	Een grote brand brak dinsdagavond uit in delicatessenwinkel Basarz aan de Vismarkt en richtte veel schade aan. Of de brand te maken had met het noodweer met flinke regen en onweer, is nog niet duidelijk. Overduidelijk is wel dat de brand begon in de meterkast. En dat is ook te zien: het plafond is zwart en verkoold, de meterkast is aan gort.
14-8-2024	Joure	onbekend	oven	brand	seniorencomplex	0G	De brandweer van Joure is woensdagochtend uitgerukt voor een brand in een seniorencomplex aan de Hettebaes. Er bleek brand te zijn geweest in een oven in een van de woningen. Maar deze was al snel onder controle. Door de brand stond er rook in de woning.
16-8-2024	Alkmaar	kortsluiting	bedrading	brand	schuur	0G	Een schuurtje aan de Lotharingenweg in Alkmaar heeft vrijdag in brand gestaan. Rond 17:40 uur zagen de burens rook uit de schuur komen en belden 112. De brandweer kon het vuur snel onder controle brengen. In de schuur was een verfblik gaan lekken op een stekkerdoos waar stroom op stond. Er ontstond kortsluiting en daardoor brak brand uit.
16-8-2024	Zeewolde	menselijk handelen	elektrische kookplaat	brand- en rookschade	woning	0G	De brandweer rukte maandag 12 augustus uit voor een woningbrand aan de Koraal. Daar bleek dat door een nog onbekende oorzaak de keramische kookplaat in de keuken was ingeschakeld, waarop zich een stapel textiel bevond die vlam vatte. Hoewel de woning aanzienlijke rookschade heeft opgelopen, konden de bewoners en hun huisdieren het pand tijdig en ongedeerd verlaten.
16-8-2024	Sliedrecht	menselijk handelen	magnetron	brand	woning	0G	In een woning aan het Hof van Sliedrecht, is kort na het middaguur brand uitgebroken. De brand werd snel opgeschaald naar een middelgrote woningbrand, waardoor de hulpdiensten zijn uitgerukt. Het betrof een brandje in de keuken. Deze ontstond in de magnetron/oven, waar een doek/ovenwant was blijven liggen.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
16-8-2024	Ijmuiden	onbekend	magnetron	brand	zorginstelling	0G	Vrijdag 16 augustus rond 13.30 uur is er brand uitgebroken bij woonzorgcentrum Breezicht aan de Keizer Willemstraat in Ijmuiden. De brand was op de zesde etage en is vermoedelijk ontstaan door een magnetron.
16-8-2024	Kampen	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	appartement	0G	De brandweer heeft vanmiddag in een flatgebouw aan de Wortmanstraat in Kampen enkele woningen ontruimd vanwege een brand. Door nog onbekende oorzaak ontstond brand in de meterkast van een appartement op de eerste etage. De brandweer zette meteen groot in met onder meer een hoogwerker. Niemand raakte gewond en naar verwachting van de brandweer kan iedereen weer snel de eigen woning in. Netwerkbeheerder Enexis is inmiddels aanwezig om na te gaan of er kortsluiting is geweest en om de meterkast e repareren.
16-8-2024	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	appartement	1R	Tijdens een brand in een meterkast van een woning aan het Othon Frieszpad in Rotterdam is vrijdagavond de nodige schade ontstaan. Kort na 23:00 uur ontstond een uitslaande brand waarop de brandweer opschaalde naar middelbrand. Een persoon is nagekeken door het ambulanceteam op rookinhalatie. De bewoners konden tijdig met hun huisdieren de woning verlaten.
17-8-2024	Noordwijk	onbekend	accu	brand	schuur	0G	In Noordwijk is zaterdagmiddag een brand uitgebroken in een tuin aan de Biezenland, nadat een fietsaccu vlam had gevat. De brand zorgde voor veel rook. De brandweer heeft de brandende accu in een emmer water gestopt en heeft sloopwerkzaamheden bij de overkapping moeten uitvoeren. Niemand raakte gewond.
17-8-2024	Houten	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	In een restaurant aan de Meidoornkade in Houten woedde vanmiddag een brand. Die zat volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in de afzuiging en gaf veel rook.
17-8-2024	Vught	onbekend	friteuse	brand	restaurant	1G	Bij cafetaria Bienvenue aan de Kerkstraat heeft zaterdagochtend kort een brand gewoed. Hierbij is een persoon licht gewond geraakt. De brand ontstond waarschijnlijk in de frietverdeelmachine. De eigenaar van de cafetaria kwam snel ter plaatse en heeft de brand zelf geblust. Hierbij raakte hij wel lichtgewond. De ambulance kwam ter plaatse om hem na te kijken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
18-8-2024	Nij-Beets	onbekend	accu	brand	schuur	0G	zondagmiddag zijn de brandweerkorpsen van Drachten en Beetsterzwaag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Prikkewei. Door een snelle binnen aanval wist de brandweer erger te voorkomen. Door nog een onbekende oorzaak was er een accu in brand gevlogen in de garage. De accu is vervolgens gekoeld in een bak water. Zover bekend raakte niemand gewond bij de brand. De brandweer heeft een na controle uitgevoerd en heeft de woning geventileerd.
18-8-2024	Voorburg	menselijk handelen	terrasverwarming	brand	restaurant	0G	Op zondagmorgen 18 augustus is een brand ontstaan op het buitenterras van Brasserie Noony's aan het Koningin Julianaplein in Voorburg. Het vuur is begonnen in de grote parasol die (ingeklapt) op het terras stond. In de parasol zitten heaters die uiteraard bestemd zijn voor gebruik in de wintermaanden. Maar deze werden bediend met een draadloze afstandsbediening. Mogelijk is er in de omliggende flats een ander apparaat aangezet met een afstandsbediening, en heeft de heater dat als het signaal 'aan' opgepikt. Behalve de parasol is ook een groot deel van de bankjes en tafels door het vuur beschadigd geraakt. De brasserie blijft vandaag dicht om op te ruimen, maar hoopt in de komende dagen weer open te kunnen gaan. Geluk bij een ongeluk is dat dit gebeurde op een moment dat het vuur snel ontdekt werd. Als dit 's nachts was gebeurd was de schade vermoedelijk nog veel groter geweest.
18-8-2024	Hoofddorp	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Aan de Alholm in Hoofddorp is zondagavond een woningbrand uitgebroken. Een wasdroger was door nog een onbekende oorzaak in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De brand werd rond half negen in de avond ontdekt. Een brandende wasdroger bleek de oorzaak. Het vuur was snel gedoofd. De brandweer heeft wat verbrande kleding naar buiten gebracht. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Niemand raakte bij de brand gewond.
19-8-2024	Sneek	kortsluiting	elektrisch apparaat	brandlucht	zorginstelling	0G	Maandagavond 19 augustus tegen 22.10 uur werd een brandlucht geroken in een zorginstelling aan de Plevierenpad in Sneek. brandweerlieden hebben onderzoek gedaan in de zorginstelling. De brandlucht bleek uiteindelijk te zijn ontstaan door kortsluiting.
19-8-2024	Joure	kortsluiting	magnetron	brand	zorginstelling	0G	De brandweer van Joure is maandagochtend gealarmeerd voor een brand in een zorgcomplex aan de Professor Titus Brandsmaweg. Rond 09:50 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brandalarm in het complex, bij aankomst werd duidelijk dat er kortsluiting was ontstaan in een magnetron.
19-8-2024	Holten	onbekend	sauna	brand	vakantiehuis	0G	Brand legt sauna en jacuzzi in de as bij vakantiehuis. In de vakantiewoning is op dat moment een Duits stel te gast. „Die mensen kwamen er gelukkig vlot aan. Volgens hen ontstond de brand in de sauna.”
20-8-2024	Barendrecht	onbekend	afzuiginstallatie	brand	appartement	0G	Dinsdagmiddag 20 augustus tegen 17.35 uur was brand ontstaan in een afzuigkap. Hoe de brand was ontstaan, is nog onbekend. Eén persoon werd gecontroleerd door de ambulancedienst die op locatie aanwezig was. Het is nog onduidelijk of deze persoon naar het ziekenhuis is vervoerd.
20-8-2024	Assendelft	onbekend	magnetron	brand	woning	0G	Aan de Pamir in Assendelft is dinsdagochtend een woningbrand uitgebroken. De brand woedde in een magnetron, de bewoners hebben de woning op tijd kunnen verlaten.
20-8-2024	Veenendaal	menselijk handelen	magnetron	brand	appartement	0G	Door een broodje in de magnetron is dinsdagavond brand ontstaan in een flatwoning aan De Palmen Grift in Veenendaal. De brandweer was snel ter plaatse, maar het vuur was al gedoofd. De brand in de keuken van de woning ontstond om 20.40 uur. Een kind, dat alleen thuis was in de woning, had een broodje met de verpakking eromheen in de magnetron gedaan. Er kwam veel rook vrij bij het brandje. Niemand raakte gewond bij de brand.
21-8-2024	Deventer	onbekend	accu	brand	woning	0G	Woensdagmiddag, rond 15:00 uur, rukte de brandweer uit voor een brand aan de Oxerstraat in Deventer. Volgens de politie is er een fatbike uit zichzelf in brand gevlogen. Veiligheidsregio IJsselland geeft op X aan dat er sprake was van een korte maar hevige brand aan de Oxerstraat. Ook beide huizen ernaast hebben rook- en waterschade.
21-8-2024	Oirschot	onbekend	accu	brand	industrieterrein	0G	Op industrieterrein Den Uitvanck in Oirschot is woensdagavond een brand uitgebroken. Het blijkt te gaan om een defect in de accu van een vorkheftruck. De melding van de brand kwam vlak voor 21.00 uur binnen bij de hulpdiensten.
22-8-2024	Hoofddorp	onbekend	wasdroger	brand	schuur	0G	Een schuurbrand aan de Lauwers in Hoofddorp heeft de brandweer donderdagmiddag handenvol werk gegeven. Rond tien over twee werd de brand ontdekt. De brandweer kwam spoedig ter plaatse en wist de brand snel te blussen. Tijdens het blussen werd de droger alvast buiten gezet. Vermoedelijk was deze ook de oorzaak van de brand. Niemand is gewond geraakt
24-8-2024	Houtigehage	blikseminslag	overige	brand	woning	0G	Een rijtje van vier huizen aan de Nije Streek in Houtigehage is zaterdagavond getroffen door een blikseminslag (of meerdere). De eerste brandweerploeg werd om 19.05 uur opgeroepen voor de brand. Bij de brand is verder niemand gewond geraakt.
24-8-2024	Rotterdam	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Zaterdagmorgen 24 augustus rond 11.40 uur was brand ontstaan in een woning aan de Ellemare in 112 Rotterdam. Een wasmachine was in brand gevlogen. Bij aankomst van de brandweer was de brand uitslaand en hing de straat vol rook. Hoe de wasmachine in brand kon vliegen is nog onduidelijk.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
25-8-2024	Gorinchem	onbekend	Omvormer zonnepanelen	brand	Onderwijsgebouw	0G	Algemeen directeur en bestuurder Chris Flikweert laat weten dat er rook- en roetschade is in een deel van de school aan de Hoefslag. De brand in de reformatische middelbare school brak kort voor 12.00 uur uit in de technische ruimte, bij omvormers van de zonnepanelen. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.
25-8-2024	Eindhoven	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op het dak van een woning aan de Trompetstraat in Eindhoven heeft zondag brand gewoed. Het vuur zou zijn ontstaan bij de zonnepanelen.
26-8-2024	De Meern	onbekend	meterkast	brand-, rook- en waterschade	bedrijf	0G	De brandweer heeft de brand die vannacht uitbrak in een bedrijfspand in de Meern geblust. Het ging om een uitslaande brand bij een verhuisbedrijf aan de Strijkviertel. Het vuur woedde in een gebouw waar meerdere bedrijven zitten. Aan de voorzijde van het pand zit ook een meterkast met een gasaansluiting, door de brand is daar waarschijnlijk een gaslek ontstaan. Dat veroorzaakte een gasbrand, maar die is inmiddels uit doordat netbeheerder Steden de gaskraan heeft dichtgezet. Hoe de brand kon ontstaan wordt uitgezocht.
26-8-2024	Uden	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	Maandagavond 26 augustus rond 22.40 uur was brand ontstaan in de meterkast van een woning aan de St. Annastraat in Uden. De brandweer had de brand snel onder controle. Hoe de brand was ontstaan is niet vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.
27-8-2024	Roermond	menselijk handelen	elektrische kookplaat	brand-, roet- en rookschade	appartement	0G	Aan de Veeladingstraat in Roermond is dinsdagochtend een brand uitgebroken in een woning. De brand was rond 10.00 uur onder controle. De brand brak rond 09.15 uur uit. De brand woedde op de eerste verdieping van een woning met daarin zeven eenkamerappartementen. Mogelijk is de brand ontstaan door een handdoek op een kookplaat. niemand raakte gewond
27-8-2024	Veenendaal	onbekend	meterkast	explosie	appartement	1G	Een ontploffing in een meterkast van een appartement aan de Vlindertuin in Veenendaal zorgde dinsdagochtend voor grote schade aan de woning. De kleine explosie ontstond door een brand bij de meterkast. Eén bewoner raakte lichtgewond en werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd. De bewoner merkte rond 08.50 uur rook op bij de meterkast.
27-8-2024	Uddel	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	1R	Een brand heeft gewoed bij een woning aan de Amersfoortseweg in Uddel. De brand zou veroorzaakt zijn door een omvormer van zonnepanelen. Een schuur is volledig uitgebrand. Daarbij kwam er veel rook vrij. Naast de brandweer en politie kwam er ook een ambulance ter plaatse. De bewoner is behandeld door het ambulancepersoneel.
28-8-2024	Apeldoorn	onbekend	accu	brand	appartement	0G	Een accu van een fatbike is woensdagavond in brand gevlogen in een appartement van een flatgebouw. De fietsaccu vatte rond 22.45 vlam. De bewoners doofden het vuur en brachten de fiets naar buiten. De brandweer heeft in huis een nacontrole uitgevoerd en het huis geventileerd. Hoe de accu precies vlam kon vatten, wordt onderzocht door de brandweer. De accu lag op te laden toen de brand uitbrak.
28-8-2024	Zwaag	vermoedelijk overbelasting	accu	rook	bedrijf	0G	Woensdagmiddag rond 13.00 uur is op De Corantijn in Zwaag een heftruck bijna in brand gevlogen. De motor van de heftruck begon te roken. Personeel bracht het voertuig naar buiten. De opgeroepen brandweer heeft het geblust. Niemand raakte gewond. Er is in het bedrijf ook geen schade ontstaan.
29-8-2024	Garderen	onbekend	afzuiginstallatie	brand	schuur	0G	In een schuur aan de Putterweg in Garderen heeft donderdagmiddag korte tijd brand gewoed. De vlammen zaten in een afzuigstelsel. Het vuur was snel onder controle. Er vielen geen gewonden.
29-8-2024	Weert	onbekend	afzuiginstallatie	brand	Recyclingbedrijf	0G	De brandweer ontving donderdagavond een melding van een brand aan de Wetering in Weert. Bij een bedrijf dat gerecycled kunststof verwerkt tot platen en paaltjes, was er brand ontstaan in een machine. Hoewel de medewerkers van het bedrijf de situatie al onder controle hadden, riepen ze de hulp van de brandweer in om de situatie te laten controleren. De brand was ontstaan bij het afzuigstelsel van de machine.
29-8-2024	Leek	onbekend	airco	brand	woning	0G	Vanmiddag werd de brandweer van Leek gealarmeerd voor een woningbrand aan de Steenhuislaan in Leek. Ter plaatse bleek een airco in brand te staan. Bij de brand kwam veel rook vrij. Na het blussen werd de woning geventileerd. Uit voorzorg was er ook een ambulance opgeroepen, voor zover bekend, raakte niemand gewond.
30-8-2024	Bodegraven	onbekend	accu	brand	woning	1R	In de vroege ochtend van vrijdag 30 augustus, rond 02.35 uur, brak er brand uit in een schuur achter een woning aan de Bourgondischelaan in Bodegraven. De brandweer meldde dat een accu de oorzaak van de brand was. Eén van de bewoners werd ter plekke gecontroleerd door het ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie, maar gelukkig was vervoer naar het ziekenhuis niet nodig.
30-8-2024	Nunspeet	vermoedelijk kortsluiting	vaatwasser	brand	woning	0G	Vrijdagavond om 19:44 uur werd er een brand gemeld aan de Lugtenbergweg in Nunspeet. De oorzaak was een vaatwasser die vlam vatte. De brandweer reageerde snel en wist zo verdere schade te voorkomen. Na het blussen van de brand heeft de brandweer de woning grondig geventileerd om de rook te verwijderen. Gelukkig bleven de gevolgen beperkt dankzij het snelle optreden van de hulpdienst.
30-8-2024	Barneveld	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	brand	Onderwijsgebouw	0G	De brandweer van Barneveld is vrijdagmiddag gealarmeerd voor een brand bij het Johannes Fontanus College aan de Wethouder Rebellaan. Volgens de woordvoerder van de brandweer is er uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand en is de gehele school door de BHV-organisatie ontruimd. De tweede tankautospuiter hoefde niet ter plaatse te komen. De letters JFC bleken in brand te staan.
30-8-2024	Kaatsheuvel	onbekend	wasmachine	brand	schoonheidssalon	0G	Bij beautysalon Cleyo vloog vrijdagmiddag een wasdroger brand. Boven de schoonheidssalon zit ook een huis. De brand brak kort na 16.00 uur uit. Op het moment dat het vuur uitbrak was er niemand in de woning of in de winkel aanwezig. De bewoners en hun huisdier verlieten het pand op tijd.
31-8-2024	Wassenaar	vermoedelijk overbelasting	accu	brand	garage	0G	Aan het einde van de middag brak er brand uit in een garage naast een woning aan de Burgemeester Geertsemalaan. Bij aankomst bleek er achter de garagedeur een fikse brand te woeden. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand is in de inpandige garage ontstaan, mogelijk tijdens het laden van een elektrische scooter.
31-8-2024	Oosterbeek	kortsluiting	caravan	brand	overige	0G	Een caravan is zaterdagmiddag op de oprit van een huis aan de Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg in Oosterbeek volledig uitgebrand. De brand ontstond na een kortsluiting. De brand werd vlak na 13.00 uur gemeld. Het ontstond in de mover van de caravan: een apparaat waarmee de caravan zonder auto verplaatst kan worden.
31-8-2024	Hendrik-Ido-Ambacht	onbekend	elektrisch apparaat	brand	woning	0G	Een woning aan de Weegbree in Hendrik-Ido-Ambacht is zaterdagavond vol rook komen te staan door een brandende hoverboard. Niemand raakte bij de brand gewond. De woningbrand werd rond 20.00 uur ontdekt nadat een woning vol rook was komen te staan. De brandweer heeft de woning betreden en trof een brandende hoverboard aan. Nadat de hoverboard naar buiten was gebracht door de brandweer is de woning geventileerd. Waardoor de brand is ontstaan is nog niet bekend.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
31-8-2024	Beekbergen	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	De brandweer heeft zaterdagmiddag een brand geblust in een woning aan de Koningspage in Beekbergen. Even na 14.00 uur kreeg de brandweer een melding. De brand was binnen enkele minuten onder controle. De oorzaak is volgens de verslaggever een wasmachine of droger. Er is niemand gewond geraakt.
1-9-2024	Roosendaal	menselijk handelen	accu	brand	afvalstation	0G	In een loods van het afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf Saver in Roosendaal brak zondagochtend een flinke brand uit. De vlammenzee ontstond in de hoek waar plastic, metaal en drankkartons (pmd) worden opgeslagen. „Waarschijnlijk door een batterij die bijvoorbeeld in speelgoed zat”.
2-9-2024	Naaldwijk	vermoedelijk overbelasting	bedrading	brand	kwekerij	0G	Bij een kwekerij uit Naaldwijk heeft maandagochtend korte tijd brand gewoed in de elektrische bekabeling. Niemand raakte gewond. Volgens een brandweerwoordvoerder is het vuur ontstaan in de warmte-krachtkoppeling. Daarbij kwam behoorlijk wat zwarte rook vrij. De brand is opgeschaald, omdat er extra mensen en voertuigen vereist waren.
2-9-2024	Bergen op Zoom	onbekend	ventilator	brand	bedrijf	0G	De brandweer is maandag uitgerukt voor een brandje op een bouwplaats aan de Buitenvest in Bergen op Zoom. Een ventilator die op het terrein stond, vatte vlam. De brandweer had het vuur snel onder controle.
3-9-2024	Wouw	onbekend	airco	brand	woning	0G	In de nacht van zondag op maandag is bij een woning aan de Roosendaalsestraat in Wouw een airo-unit in brand gevlogen. De melding van de brand kwam omstreeks 02:15 uur bij de brandweermeldkamer binnen.
3-9-2024	Kruiningen	onbekend	oven	brand	fabriek	1R	Bij frietfabriek Lamb-Weston/Meijer aan de Stationsweg in Kruiningen is maandagavond rond 21.50 uur een flinke brand uitgebroken. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de olie die zich nog in de oven bevond brandde en in het pand voor veel rook zorgde. Eén fabrieksmedewerker ademde rook in. Ambulancemedewerkers hebben de persoon gecontroleerd. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig te zijn.
3-9-2024	Zwolle	onbekend	wasmachine	brand- en rookschade	woning	1R	De brandweer van Zwolle werd vanavond gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Groenestraat. Daar bleek een wasmachine vlam te hebben gevat met flink veel rook tot gevolg. De bewoner ademde rook in en moest door ambulancepersoneel worden gecontroleerd op klachten van de luchtwegen. De man hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
5-9-2024	Arnhem	onbekend	accu	brand	Kerk	3RZ	Door een brand woensdagavond in de oude pastorie van de St. Walburgiskerk in Arnhem is flinke schade ontstaan. De brand is ontstaan tijdens het laden van accu's van twee stepscooters, meldt de correspondent. Alle drie bewoners hebben rook ingeademd en zijn naar een ziekenhuis vervoerd.Omdat de pastorie in verbinding met de kerk staat, zijn de appartementen die zich in de toren bevinden ontruimd. De brandweer heeft de woningen en de kerk geventileerd.
5-9-2024	Wormerveer	vermoedelijk kortsluiting	elektrische auto	brand	openbare weg	0G	Een auto is donderdagavond– 5 september – in vlammen opgegaan in Wormerveer. Een voorbijganger merkte rond 20.30 uur de brand op en waarschuwde direct de brandweer. De auto stond geparkeerd aan de Noorderstraat, waar de vlammen onder de voorkant van de auto en uit de motorkap te zien waren. Volgens de eigenaar stond de auto al dagen stil, dus werd er in eerste instantie aan brandstichting gedacht. Na het blussen heeft de brandweer bekeken waardoor de brand veroorzaakt zou kunnen zijn. Ze gaan ervan uit dat de brand is ontstaan door een technisch mankement, vermoedelijk bij de accu.
5-9-2024	Maastricht	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	Een appartementencomplex aan de Zeguerslunet in Maastricht is donderdagochtend ontruimd vanwege een brand. De brand ontstond even na 10:00 uur doordat een droger vlam had gevat. De droger en wasmachine zijn op het balkon gezet. Een hondje was nog aanwezig in de woning. Die is door het brandweerpersoneel uit het appartement gered.
5-9-2024	Sas van Gent	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De brandweer van Sas van Gent is gisterenavond ingezet voor een woningbrand. Er stond een droger in brand. De brandweerlieden werden omstreeks 23.05 uur met spoed opgeroepen voor de melding van een brand in een woning aan de Rapenburg. Ter plekke bleek dat er een droger in brand was gevlogen. De bewoners hadden de droger al buiten gezet.
6-9-2024	Haarlem	blikseminslag	overige	brand	woning	0G	De eerste meldingen van de brand kwamen rond 19.50 uur binnen bij de meldkamer. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio sloeg de bliksem in, waarna er in de nok van een van de woning brand uitbrak. "Vermoedelijk is ook een deel van de schoorsteen weggevaagd door de inslag." Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Wel is er aanzienlijke schade aan de buitenkant.
7-9-2024	Arnhem	menselijk handelen	oven	rookschade	appartement	0G	De brandweer in Arnhem is zaterdagavond in actie gekomen omdat iemand een pizza in de oven compleet was vergeten. Een bewoner van de Schoolstraat sloeg rond 19.30 uur alarm omdat er rookontwikkeling was in een appartementencomplex. De brandweer ontdekte dat een verbrande pizza in de oven de oorzaak was voor de rookontwikkeling.
8-9-2024	Wessenkerke	vermoedelijk kortsluiting	elektrische installatie	rook	appartement	0G	Nadat er rook was gezien vanuit de elektrische installatie van een appartementencomplex en er ook nog eens elektrische storingen bleken te zijn, is de brandweer zaterdagavond op onderzoek uitgegaan in een appartementencomplex in Wissenkerke op Noord-Beveland. In de ontvangsth van het appartementencomplex aan het Eduard Flipsepad werd rond 22.55 uur rookontwikkeling waargenomen vanuit een regelkast. Volgens de brandweer werd vervolgens ook een brandlucht opgemerkt en bleken er bovendien elektrische storingen te zijn opgetreden.
8-9-2024	Heinikenszand	onbekend	stopcontact	brand	woning	0G	De brandweer heeft zaterdagmiddag in Heinkenszand een nacontrole uitgevoerd nadat hier bij een adres rook uit een stopcontact was gekomen. De vrijwillige brandweerlieden van de post Heinkenszand werden kort voor 16.00 uur naar de locatie aan de Nassau Odijkstraat gestuurd.
8-9-2024	Alkmaar	overbelasting	verlengsnoer	brand	schuur	0G	Afgelopen week brak er brand uit in een schuur in Alkmaar. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Uit onderzoek bleek dat de brand was veroorzaakt door overbelaste verlengsnoeren waarop te veel elektrische apparaten waren aangesloten. De snoeren waren hierdoor gesmolten en in brand gevlogen.
9-9-2024	Wassenaar	onbekend	elektrisch apparaat	brand- en rookschade	restaurant	0G	Een relatief klein brandje heeft vanmorgen flinke schade verzaakt in een Grieks restaurant aan de Oostdorperweg. Eenmaal binnen bleek de eigenlijke brand wel mee te vallen. Gelet op de rooklucht die naar buiten kwam, heeft een elektrisch apparaat staan roken. Het nader bericht van de brandweer was dan ook 'kleine brand'.
9-9-2024	Kootwijkerbroek	kortsluiting	koelkast	brand	paardenstal	0G	Bij een uitslaande brand in een stal aan de Plaggenweg in Kootwijkerbroek zijn zaterdagavond rond 22.45 uur vier paarden gered. De brand is, naar Geresteijn en zijn ploeg konden zien, ontstaan door kortsluiting. Waarschijnlijk bij de koelkast beneden. Het vuur was rond 23.30 uur onder controle. De schade is aanzienlijk.
11-9-2024	Best	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	e brandweer is rond kwart voor zes uitgerukt met twee tankautospuiten naar een brand in een woning aan de Wever in Best. De brand is ontstaan in de meterkast van het huis, laat de brandweer weten. Al vrij snel was de brand onder controle. Samen met Enexis kijkt de brandweer naar de installatie van de meterkast om deze veilig te maken.
11-9-2024	Broekland	blikseminslag	overige	brand	woning	0G	Een uitslaande brand heeft een boerderij met rieten dak verwoest in Broekland in de gemeente Raalte. Aan het begin van de middag brak op twee plekken vlak bij elkaar brand uit. In beide gevallen is blikseminslag de oorzaak, meldt de brandweer. Er

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							waren op het moment van de brand twee bewoners aanwezig. Het gaat om een vrouw van 91 jaar en haar zoon. Zij zijn in veiligheid gebracht en vervolgens opgevangen door mensen in de buurt. Zij raakten voor zover bekend niet gewond. De andere brand in Broekland brak uit in een schuur aan de Laarhoeksweg. Dit gebeurde iets na half een. Rond kwart over een was deze brand onder controle. De bewoner van de naastgelegen woning is nagekeken door ambulancepersoneel.
11-9-2024	Rotterdam	blikseminslag	overige	brand	appartement	0G	In Rotterdam-West is woensdagavond een kleine brand uitgebroken aan de C.P. Tielestraat. De brand ontstond nadat de bliksem insloeg. Toen de bliksem insloeg vielen er stenen van de voorgevel op straat. De blikseminslag raakte een gasleiding in het huis waardoor de brand ontstond. Er kwam ook een ambulance ter plaatse, maar niemand raakte gewond.
11-9-2024	Ijmuiden	blikseminslag	overige	brand- en roetschade	woning	0G	Woensdagavond 11 september omstreeks 20.30 uur werd melding gemaakt van een woningbrand aan de Velserduinweg in IJmuiden. Bij aankomst van de brandweer bleek dat de woning was getroffen door de bliksem. Daarbij was een harde klap te horen, dat bevestigd wordt door meerdere buurtbewoners. Binnen op de muur van het getroffen huis was, als gevolg van brand, een grote zwarte vlek te zien. Daarnaast was de elektra uitgevallen. Zover bekend raakte niemand gewond.
11-9-2024	Tilburg	onbekend	sauna	brand	appartement	0G	Er vond dinsdagmiddag een brand plaats in Westpoint. Op de 37e verdieping van het hoogste gebouw van Tilburg vatte een sauna vlam. Het vuur werd snel geblust, onder andere door het blussysteem in de flat. De brand werd dinsdagavond ontdekt. Er vielen geen gewonden.
12-9-2024	Hoorn	vermoedelijk kortsluiting	accu	brand	boot	0G	De rook zou mogelijk afkomstig zijn van een accu aan boord van het jacht. Mogelijk heeft deze kortsluiting gemaakt. De brandweer heeft de situatie onder controle. Het is niet bekend of de boot schade heeft opgelopen.
12-9-2024	Wageningen	kortsluiting	compressor	brand	brillenwinkel	0G	De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt naar een brillenwinkel in Wageningen, omdat daar een brandlucht was waargenomen. Het bleek dat er een brandje was ontstaan in de winkel. Dat brandje is inmiddels geblust. De brandweer ontdekte uiteindelijk dat een compressor in de winkel kortsluiting had veroorzaakt.
12-9-2024	Breskens	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	De brandweer van Breskens is woensdagavond met spoed uitgerukt nadat in een woning in die plaats rookontwikkeling was geconstateerd. Een bewoner van een huis aan de Europastraat merkte rond 19.05 uur op dat er rook kwam uit de meterkast. H
12-9-2024	Kapelle	blikseminslag	overige	brand	woning	0G	In een twee-onder-een-kapwoning in Kapelle heeft vannacht enige tijd brand gewoed. Die brand ontstond door blikseminslag. Volgens Veiligheidsregio Zeeland raakte niemand gewond.
12-9-2024	Best	vermoedelijk kortsluiting	zonnepanelen	brand	woning	0G	n een bijgebouw van een huis aan de Spoorweglaan in Best is donderdagmiddag brand uitgebroken. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost meldde dat het vuur ontstond bij een zonnepaneel in het rieten dak van de woning. Volgens brandweerlieden ter plaatse, ontstond de brand bij een zonnepaneel. Deze is uiteindelijk verwijderd. De verdere oorzaak werd nog onderzocht.
14-9-2024	Hoogvliet	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	In een woning aan het Bladlood is zaterdagavond brand uitgebroken in een vaatwasser. De brandweer wist de schade te beperken. De brand brak uit rond 22:30 in de hoekwoning. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur snel te blussen. Daarna is de woning geventileerd. Er is nemand gewond geraakt.
15-9-2024	Bergschenhoek	onbekend	accu	explosie	woning	0g	De brandweer heeft zondagmiddag 15 september een woning gecontroleerd na een ontploffing van een accu in de straat Rietvoorn in Bergschenhoek. De ontploffing werd veroorzaakt door een defecte accu van een oplaadbaar apparaat. Gelukkig zijn er bij dit incident geen gewonden gevallen.
16-9-2024	Helmond	onbekend	blender	brand- en rookschade	woning	0G	In een keuken in een woning in Helmond vanavond een brandje ontstaan in een blender. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand onder controle en geblust er is niemand gewond geraakt . Waardoor de blender in brand vloog is onbekend. De brand zorgde voor veel rook in de woning.
16-9-2024	Barneveld	kortsluiting	verlichting	brand	tuin	0G	Schutting vliegt in brand door kortsluiting in tuinverlichting. Vermoed word dat kortsluiting in de tuin verlichting de oorzaak is. Een bewoner van een woning aan de Thorbeckelaan was zondagavond alert toen hij vlammen in de achtertuin bij een van zijn burens zag.
16-9-2024	Roden	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Maandagmiddag om 15.07 uur rukte de brandweer uit naar de Pinksterbloem in Roden. Bij aankomst bleek er een brand te zijn ontstaan in een wasdroger. De brandweer reageerde snel en bracht de verbrandde droger naar buiten om verdere schade te voorkomen. Daarna werd het huis goed geventileerd om rook te verwijderen. Het is nog niet bekend of er veel schade in het huis is ontstaan.
16-9-2024	Rotterdam	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	In een flat aan de Sommelsdijkstraat in Rotterdam is maandagmiddag een wasdroger in brand gevlogen. De bewoonster kon veilig uit haar woning ontkomen. De brand brak rond kwart over een 's middags uit in een woning op de vierde etage.
17-9-2024	Wassenaar	onbekend	accu	brand	fietsenstalling	0G	De brandweer rukte dinsdagavond rond 21.00 uur uit naar de Johan de Witstraat in Wassenaar. Op het terrein van de gemeente Wassenaar stonden er twee elektrische scooter in brand. De brandweer heeft de brand geblust. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.
17-9-2024	Rotterdam	onbekend	koelinstallatie	brand	magazijn	0G	Dinsdagavond is brand ontstaan bij de koelcel van een groothandel aan de Groothandelsmarkt in Rotterdam. De brandweer schaalde op naar middelbrand maar had de brand snel onder controle. Door onbekende oorzaak was brand uitgebroken bij de koelcel, hierdoor kwam heel het magazijn en de winkel vol te hangen met rook.
18-9-2024	Leidschendam	vermoedelijk overbelasting	accu	brand	woning	0G	Tijdens werkzaamheden in een woning aan de Nieuwstraat in Leidschendam is woensdagmiddag 18 september een boormachine in brand gevlogen. De klusser merkte dat het apparaat begon te roken nadat het een vreemd geluid maakte. Hij bracht de boormachine snel naar de voortuin, waar de accu korte tijd later vlam vatte.
18-9-2024	Nieuwkuijk	onbekend	afzuiginstallatie	brand	kantoorpand	0G	De brandweer is vanmiddag uitgerukt vanwege een brand bij het hoofdkantoor van De Laat Coffee in Nieuwkuijk. De brand ontstond in de afzuiginstallatie van het bedrijf. Een deel van de afzuiginstallatie is door de brandweer gedemonteerd om de brand effectief te bestrijden. Op dit moment is nog onbekend hoe groot de schade is en of er gewonden zijn gevallen.
18-9-2024	Hardenberg	kortsluiting	afzuiginstallatie	brand- en rookschade	woning	0G	De brandweer is woensdagmiddag rond 14.15 uur uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Polberg in Hardenberg. Er is kortsluiting in de afzuigkap ontstaan waarna het brandje het ventilatiekanaal is ingegaan. De brandweer heeft de brand geblust. Wel is de hele woning onder de rook komen te staan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.
18-9-2024	Venlo	onbekend	afzuiginstallatie	brand	flat	0G	Aan de Maaskade in Venlo is woensdagmiddag een grote brand uitgebroken. De eerste melding van de brand kwam rond 12.40 uur binnen bij de brandweer van Venlo. De brand ontstond in de afzuiging van een appartementencomplex en veroorzaakte veel rookontwikkeling. Volgens de brandweer raakte niemand gewond bij de brand.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
18-9-2024	Bergen op Zoom	onbekend	meterkast	brand- en waterschade	appartement	0G	In een appartementengebouw aan de Van Dedemstraat in Bergen op Zoom is het water afgesloten nadat er een leiding was gesprongen. Dat gebeurde toen er brand in de meterkast ontstond. De appartementen zitten hierdoor zonder water. Ook is er in sommige huizen waterschade. Het lijkt erop dat er niemand gewond is geraakt.
19-9-2024	De Nollen	kortsluiting	lamp	brand	woning	0G	Alerte bewoners hebben erger kunnen voorkomen toen er in hun huis brand ontstond. Dat gebeurde woensdagavond in een woning aan de Stuwwal, in De Nollen. De melding kwam bij de brandweer binnen rond 19:50 uur. Het brandje ontstond toen de dimmer van een lamp kortsluiting maakte.
20-9-2024	Oosterhout	onbekend	elektrische auto	rook	appartement	1R	De brandweer heeft vrijdagmiddag metingen in een Oosterhoutse flat verricht, omdat er een scherpe lucht van rotte eieren hing. Eén bewoner van de flat aan de Ranonkelstraat werd niet lekker van de stank en werd daarom nagekeken in een ambulance. Na metingen bleek de geur op te stijgen vanuit een garage onder de flat. Brandweerlieden met beschermende maskers gingen daarop naar binnen. De accu van een elektrische auto, die op dat moment werd opgeladen, veroorzaakte mogelijk de stank.
21-9-2024	Oss	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	De hulpdiensten rukten afgelopen nacht massaal uit na een melding van een brand in een huis aan de Amsteleindstraat in Oss. De brandweer, meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen met spoed daar naartoe. In het huis, waar arbeidsmigranten wonen, bleek slechts een pizza aangebrand.
22-9-2024	Moerkapelle	onbekend	accu	brand	schuur	0G	In een schuur aan de Beatrixlaan in Moerkapelle is zondag aan het eind van de middag brand uitgebroken. Het vuur zou zijn ontstaan nadat een accu van een skelter in brand is gevlogen.
22-9-2024	Amersfoort	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	In Amersfoort stonden de bewoners van twintig appartementen op straat nadat er brand uitbrak. De keuken van een restaurant in hun pand had vlam gevat. De brandweer sprak van een keukenbrand met veel rook als gevolg. De brand bevond zich in het plafond van de zaak in een ventilatiekanaal.
22-9-2024	Weert	vermoedelijk kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	garage	0G	Garagedeur in brand op Hillenraad in Weert. Aan de Hillenraad in Weert is zondagmiddag een woningbrand uitgebroken. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.
23-9-2024	Sleeuwijk	kortsluiting	bedrading	rook	boot	0G	In de haven van Sleeuwijk aan het Hoekende is maandagmiddag kortsluiting geweest op een plezierjacht. Uiteindelijk bleek er geen brand te zijn. Na onderzoek op het schip bleek van brand geen sprake te zijn. Kortsluiting had voor rookontwikkeling gezorgd in het schip. Het motorjacht is door de brandweer geventileerd.
23-9-2024	Baarlo	kortsluiting	bedrading	brand	sportschool	0G	Sportcenter de Berckt in Baarlo is maandagavond ontruimd vanwege een brand. De hulpdiensten werden omstreeks kwart over acht gealarmeerd voor het incident in het sportcomplex aan de Hoogenkamp. In de hal ging het alarm af voor de brand die in het dak is ontstaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Update: Betrof kortsluiting
23-9-2024	Dronten	onbekend	elektrische fiets	brand	openbare weg	0G	Een fatbike van een eet-bezorgservice is zondagavond in Dronten in brand gevlogen. Er raakte niemand gewond. Rond 18.30 uur kreeg de brandweer een melding van de brand aan de Aakstraat. Ter plaatse hadden ze het vuur snel onder controle. Vermoedelijk is het elektrische voertuig tijdens het fietsen in brand gevlogen. De oorzaak van de brand is niet bekend.
23-9-2024	Sneek	menselijk handelen	elektrische kookplaat	rook	woning	0G	Bewoners van een woning aan de Kanadezenstrjitte keken raar op toen ze maandag begin van de avond thuis kwamen. Bij thuiskomst, even na 18:00 uur, ontdekten ze dat de woning vol met rook stond. Ze bedachten zich geen moment en alarmeerden de brandweer. In tussentijd wisten ze veilig naar buiten te gaan. De kortsluiting is ontstaan door een droog gekookt pannetje op de inductieplaat.
23-9-2024	Tilburg	menselijk handelen	friteuse	brand	restaurant	0G	Bij restaurant De Vos en Craen op het Piusplein in Tilburg heeft maandagmiddag brand gewoed in een frituurpan. Alle mensen die aanwezig waren in het pand zijn veilig naar buiten gevlucht.
23-9-2024	Alkmaar	blikseminslag	overige	brand	woning	0G	Maandagavond rond 18.30 uur is op de Hiemerwaard in Alkmaar een brandmelding gedaan. Er was rook te zien. Er was sprake van blikseminslag. De brandweer is met een hoogwerker bezig om de situatie te onderzoeken. Er zijn geen gewonden. Tijdens het ventileren ontstond er weer brand.
24-9-2024	Utrecht	kortsluiting	bedrading	rook	appartement	0G	In een appartement aan de Voor Clarenburg in Utrecht is in de nacht van maandag op dinsdag grote rookontwikkeling ontstaan. Uiteindelijk bleek de oorzaak kortsluiting in de elektra van de woning. Er werd onderzoek gedaan naar het ontstaan van de rook. Na een uur bleek het te gaan om kortsluiting
25-9-2024	Deurne	kortsluiting	haspel	brand	winkel	0G	In bruidswinkel Koonings The Wedding Palace in Deurne is woensdagavond een brand uitgebroken. De brand brak kort voor 20.00 uur uit op het dak van het pand aan de Dukaat. De brandweer wist de brand te beperken tot op het dak. Het vuur begon in de buurt van de zonnepanelen, in een haspel. De schade valt mee. Brandweerlieden hebben nog even nageblust. Niemand raakte gewond. "Er is kortsluiting ontstaan in een adapter van de neonverlichting van ons logo."
25-9-2024	Delfzijl	onbekend	meterkast	brand-, rook- en waterschade	appartement	0G	Aan de Grundellaan in Delfzijl is woensdagochtend brand uitgebroken in de meterkast van een appartementencomplex. Het nieuwe gebouw, dat volgende maand officieel zou worden opgeleverd, heeft aanzienlijke rook- en waterschade opgelopen.
25-9-2024	Kaatsheuvel	onbekend	sauna	brand	vakantiehuis	0G	Dinsdagavond is er brand uitgebroken in de sauna van een vakantiewoning op het Landal-park aan de Duinlaan in Kaatsheuvel. De brand werd rond 21.00 uur ontdekt toen het brandalarm afging. De eigenaren van de woning waren op het moment van de brand niet aanwezig. Na het blussen werd de woning grondig geventileerd om de rook te verdrijven. Hoe de brand in de sauna is ontstaan, is nog niet bekend.
26-9-2024	Leerdam	menselijk handelen	airfryer	brand	woning	0G	Aan de Verdorenstraat in Leerdam is donderdagmiddag brand uitgebroken in een woning. De boosdoener bleek een airfryer te zijn. De brand brak kort voor 13.00 uur uit. De brandweer kwam ter plaatse met een blusvoertuig. Er kwamen grote rookwolken uit het huis. De brand is geblust en de woning geventileerd. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.
27-9-2024	Herkenbosch	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Brand onder zonnepanelen op aanbouw van woning in Herkenbosch. De brand is onder de zonnepanelen ontstaan. Voor zover bekend, geen wonden
30-9-2024	Rotterdam	vermoedelijk kortsluiting	accu	brand	openbare weg	0G	In de nacht van zondag op maandag is de brandweer gealarmeerd voor een voertuigbrand op de Wilgenlei in Rotterdam. Op de stoep voor een flat stond een elektrische deelscooter volledig in brand. Ooggetuigen die de brandweer hadden gealarmeerd verklaarden dat het voertuig spontaan in brand was gevlogen. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door een technisch mankement.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
30-9-2024	Beverwijk	kortsluiting	bedrading	brand	garage	0G	In een garagebox aan de Biesland in Beverwijk is maandagavond door een waterlekkage kortsluiting ontstaan. Omdat er grijze rook uit de garagebox kwam, heeft een omstander de brandweer gebeld. Die heeft de brand snel onder controle gekregen. Niemand is gewond geraakt.
30-9-2024	Noordwolde	onbekend	elektrisch apparaat	brand	Woning	0G	In een woning in Noordwolde heeft maandag een felle binnenbrand gewoed. Vanuit een raam op de bovenverdieping kwam veel rook naar buiten. Waarschijnlijk ontstond de brand in elektrisch apparatuur. De bewoners konden de woning op eigen kracht verlaten en zijn niet gewond geraakt.
30-9-2024	Barlo	kortsluiting	elektrische kachel	brand	woning	0G	Kortsluiting in een elektrische kachel heeft maandagmiddag voor een woningbrand gezorgd in Barlo in de gemeente Aalten. De eigenaar kwam thuis aan de Lichtenvoordse straatweg en rook al een brandlucht. De kinderen en dieren die aanwezig waren zijn vervolgens naar buiten gehaald. Het is nog niet bekend hoeveel schade er is aan de woning. Ook is nog niet bekend of de bewoners vanavond weer in de woning kunnen slapen. Er is niemand gewond geraakt.
1-10-2024	Wormerveer	onbekend	Magnetron	brand	verzorgingstehuis	0G	Dinsdagmiddag zijn de bewoners van een verzorgingshuis in Wormerveer opgeschrikt door een grote hoeveelheid brandweervoertuigen en brandweermannen die in en rond het gebouw rondstiefelden. In een magnetron in het huis was brand ontstaan. De brandweer kreeg de brand snel onder controle.
1-10-2024	Beverwijk	kortsluiting	meterkast	brand	garage	0G	Aan de Biesland in Beverwijk is maandagavond een brand uitgebroken door waterlekkage. Kortsluiting in verschillende meterkasten bij garageboxen veroorzaakte de brand. Er kwam grijs/zwarte rook uit twee garageboxen en een omstander heeft direct 112 gebeld.
2-10-2024	Arnhem	onbekend	verlichting	brand	woning	0G	In een woning aan de Dr. Bosstraat in Arnhem heeft woensdagavond een kleine brand gewoed. De brand werd veroorzaakt door een verlichtingsarmatuur dat door een nog onbekende oorzaak, mogelijk kortsluiting, vlam vatte.
3-10-2024	Twello	oververhitting	elektromotor	rook en brandlucht	Cultuurhuis	0G	Het Kulturhus in Twello aan het Jachthuisplein is donderdagochtend korte tijd ontruimd geweest. Tientallen mensen die in het pand aanwezig waren wachtten buiten totdat ze weer naar binnen konden. De brandweer is gealarmeerd. Een oververhitte elektromotor bleek de veroorzaker van de rookontwikkeling.
3-10-2024	Nijmegen	vermoedelijk kortsluiting	Koelkast	brand	appartement	0G	Pas gekocht appartement is onbewoonbaar na kortsluiting in de koelkast: 'Echt heel sneu' De bewoner woont hier zelf nog niet, vertelt Sanders, omdat hij nog druk aan het verbouwen is. Op het moment van de brand was hij dus niet thuis. De vermoedelijke oorzaak is kortsluiting in de koelkast, laat de politie Nijmegen weten. Hoe dat kon ontstaan, is niet bekend.
3-10-2024	Boxtel	kortsluiting	Oven	brandlucht	woning	0G	De brandweer moest vanavond in actie komen nadat bewoners van een huis aan de Dufourstraat in Boxtel rond kwart voor acht een schroeilucht roken. Een oven bleek de boosdoener te zijn: hier was kortsluiting ontstaan. De brandweer wist de oven los te koppelen en buiten neer te zetten, waarna de woning werd geventileerd. Het gezin met twee jonge kinderen bleef ongedeerd. Voor de kroost was er een troost in de vorm van beertjes, die ze van de politie kregen.
3-10-2024	Schermerhorn	kortsluiting	wasdroger	brand	woning	0G	In een huis aan de Pinksterblomstraat in Schermerhorn is donderdagochtend brand ontstaan. De wasdroger had vlam gevat nadat er kortsluiting in was ontstaan. De brandweer kreeg het vuur onder controle, maar niet zonder extra schade aan te moeten richten. Na de melding schakelde de brandweer op naar 'middelbrand' voor meer materieel en mankracht. De straat werd door de politie afgesloten voor het verkeer. Om hun werk te kunnen doen, vernielden brandweerlieden het raam van de wasruimte. Ook het rolluik van de dakkapel moest eraan geloven, om daar de ramen van te kunnen openen. Verder zal er de nodige rook- en waterschade zijn.
4-10-2024	Leiden	onbekend	meterkast	brand	Café	0G	In café Van Melzen aan de Nieuwe Beestenmarkt in Leiden is vrijdagavond brand ontstaan. Dat meldt de brandweer. Er is brand geweest in de meterkast van het café. Ondanks dat de brandweer het vuur snel kon doven is er veel schade ontstaan. Een aantal panden in de straat had korte tijd geen stroom door de brand. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft omliggende panden gecontroleerd op branddoorslag en koolmonoxide. Na controle zijn de omliggende panden vrijgegeven.
5-10-2024	Opmeer	onbekend	afzuiginstallatie	brand	Meubelbedrijf	0G	Zaterdagmiddag rond 15.30 uur is op De Veken in Opmeer brand ontstaan bij Castilo Meubelmakers. De brand zou ontstaan zijn in een afzuigstelsel van een zaag. De brandweer had de situatie na het ter plekke komen snel onder controle. Er kwam nog wel wat rook vrij, daarom is het gebouw geventileerd.
5-10-2024	Den Haag	menselijk handelen	Oven	brand	appartement	2R	De bewoners van een appartement op de vierde etage aan de Leyweg in Den Haag moesten zaterdagochtend 5 oktober in de ambulance worden onderzocht nadat er brand was uitgebroken in de keuken. De bewoners ademden rook in bij de brand. Even na tien uur ging het mis. De bewoonster was bezig met het smelten van wax in de oven. Dit voor haar werk als schoonheidsspecialiste. Nadat de wax enkele minuten in de oven stond vloog deze spontaan in brand. De bewoners kregen het vuur zelf snel gedoofd.
5-10-2024	Rotterdam	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	Zaterdagavond 5 oktober omstreeks 21.55 uur was brand ontstaan in een woning aan de Dordtselaan in 112 Rotterdam. Op de derde etage vloog een droger in brand. Brandweerlieden hebben de brand geblust en de woning geventileerd. Nadat deze gecontroleerd is konden de bewoners terug keren. Tijdens de blussing moesten meerdere mensen uit hun woning. Hoe de brand precies kon ontstaan is onbekend.
5-10-2024	Rotterdam	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Zaterdagavond 5 oktober omstreeks 21.55 uur was brand ontstaan in een woning aan de Dordtselaan in 112 Rotterdam. Op de derde etage vloog een droger in brand. Brandweerlieden hebben de brand geblust en de woning geventileerd. Nadat deze gecontroleerd is konden de bewoners terug keren. Tijdens de blussing moesten meerdere mensen uit hun woning. Hoe de brand precies kon ontstaan is onbekend.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
6-10-2024	Waddinxveen	onbekend	accu	brand	Schuur	2R	Zondagmiddag 6 oktober rond 13.25 uur was brand ontstaan in een schuur aan de Beekforel in 112 Waddinxveen. In de schuur had een ebike door nog onbekende oorzaak vlam gevat. De brandweer had de brand snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de fiets fiks beschadigd raakte. Hoe de brand was ontstaan is niet bekend. Er werd één persoon nagekeken door het ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
6-10-2024	Oegstgeest	oververhitting	Compressor	rook en brandlucht	bedrijf	0G	Zondagmiddag 6 oktober rond 12.30 uur werd melding gedaan van een brandgerucht in een bedrijfspand aan de Willem Einthovenstraat in 112 Oegstgeest. Een beveiligder zag rook en alarmeerde de brandweer. Na onderzoek door de brandweer bleek de oorzaak een compressor die warm gelopen was en daardoor was gaan roken. De brandweer heeft metingen verricht en verdere controles uitgevoerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
6-10-2024	Groningen	kortsluiting	Magnetron	rook	woning	0G	In een woning aan de Korreweg heeft zondagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De melding van de brand kwam rond 21.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuiter en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. "De bewoners hebben het alarmnummer gebeld nadat de magnetron begon te roken als gevolg van kortsluiting", vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. "Wij zijn ter plaatse gekomen en hebben de situatie onder controle gebracht. Wij troffen geen brand meer aan, maar wel een woning waar rook stond. We hebben daarom geventileerd." Volgens de woordvoerder is de schade beperkt gebleven en hoeft stichting Salvage niet ter plaatse te komen. Hoe er kortsluiting kon ontstaan in de magnetron is onbekend.
7-10-2024	Dordrecht	onbekend	accu	brand	Schuur	0G	In de Jan van Galenstraat in Dordrecht hebben maandag 7 oktober 2024 twee schuren bij woningen in brand gestaan. De brand ontstond in één schuur. Vermoedelijk rondom de accu van een elektrische fiets. Het vuur sloeg al snel over. De brandweer schaalde op naar middelbrand en heeft het vuur intussen onder controle. Door de brand is er veel schade ontstaan.
7-10-2024	Beesd	onbekend	Persmachine	brand	bedrijf	0G	Maandagmiddag rond half drie zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een brand aan de Wethouder van Bremenweg in Beesd. Er was brand ontstaan in een persmachine op het terrein van Bercon Metaalrecycling B.V. De brandweer is met het schuimblusvoertuig ter plaatse gekomen, de brand was snel onder controle.
7-10-2024	Assen	onbekend	sauna	brand	woning	0G	Rond 19:50 uur is er brand uitgebroken in een woning aan de Caro van Eyckweg in Assen. De brandweer rukte met meerdere voertuigen, waaronder een hoogwerker, met spoed uit om de vlammen te bestrijden. Bij aankomst bleek de woning vol rook te staan. De brandweerlieden kregen de brand snel onder controle door een binnenaanval uit te voeren. De brand woedde in de sauna van de woning, waar een groot deel van het plafond moest worden gesloopt om het vuur volledig te blussen. De bewoners waren thuis ten tijde van de branduitbraak, maar konden veilig de woning verlaten. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is op dit moment nog onbekend.
8-10-2024	Rotterdam	onbekend	accu	brand	woning	0G	Een fatbike heeft dinsdagmiddag gezorgd voor een uitslaande woningbrand aan de Overijsselsestraat in Rotterdam-Feijenoord. De fatbike stond in de serre geparkeerd en vatte vlam, waarna de vlammen oversloegen naar de rest van het huis. De schade is zo groot dat de woning onbewoonbaar is verklaard.
8-10-2024	Vlaardingen	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	Op dinsdagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een klein brandje in de meterkast van een flat. De brand was snel onder controle. Bij een woningbrand worden standaard twee tankautosputters gealarmeerd, maar in dit geval bleek de tweede niet nodig. De brandweer heeft metingen verricht, waarbij geen gevaarlijke stoffen werden aangetroffen. Stedin heeft het incident overgenomen van de hulpdiensten en zal naar de oorzaak van het brandje zoeken.
8-10-2024	Budel	onbekend	verlichting	brand	woning	0G	Dinsdagavond rond 20.15 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Boschdijk in Budel. In de woning ontstond brand door een storing in de elektrische installatie van spotjes, waardoor een transformator vlam vatte. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie binnen korte tijd onder controle. Er vielen geen gewonden, en de woning hoefde niet geventileerd te worden.
8-10-2024	Harderwijk	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een huis aan de Duivenkamp in Harderwijk heeft dinsdagmiddag een brand gewoed. De ter plaatse gekomen brandweer trof een droger aan die in brand stond. Met een hogedrukslang zijn de spuitgasten naar binnen gegaan en is de brand bestreden. Nadat de brand onder controle was, heeft de brandweer het pand geventileerd.
9-10-2024	Nieuw- en Sint Joosland	onbekend	meterkast	brand	boerderij	0G	De brandweer rukte vanmiddag uit voor een brand in een meterkast op een boerderij in Nieuw- en Sint Joosland. De brand werd rond 14.15 uur ontdekt in de meterkast van een loods aan de Boomdijk. De brand bleef echter beperkt tot de meterkast, waardoor de brandweer met een aantal voor elektrische branden geschikte brandblussers het vuur snel onder controle had. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt nog onderzocht.
9-10-2024	Nieuw- en Sint Joosland	onbekend	meterkast	brand	boerderij	0G	De brandweer is woensdagmiddag ingezet voor een brand aan de Boomdijk in Nieuw- en Sint Joosland. De brand ontstond in de meterkast en was snel onder controle. De brandweer werd rond 14.30 uur met meerdere voertuigen naar het agrarische bedrijf gestuurd. De brand ontstond in de meterkast van het bedrijf. De brandweerlieden waren snel aanwezig en troffen een kleine brand aan.
9-10-2024	Schiedam	vermoedelijk oververhitting	Oven	brand- en rookschade	woning	0G	Brand in oven zet Schiedamse woning vol rook De brandweer werd woensdagavond met spoed opgeroepen voor een woning aan de Eduard van Beinumlaan in Schiedam, waar een rookmelder was afgegaan en rook in de woning te zien was.
9-10-2024	Eindhoven	onbekend	wasdroger	brand	Café	0G	De brand ontstond op de tweede verdieping van het historische pand en werd ontdekt door schoonmakers van de Kentucky Fried Chicken verderop. De brandweer was er snel bij en daardoor was de brand snel onder controle. Toch is de schade op de tweede verdieping aanzienlijk. In de rest van het pand is er vooral roet- en waterschade. De brandlucht is op de hele Markt te ruiken. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld, maar deze is gezien de schade

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							wellicht ontstaan bij de droger of ijsmachine. Die zijn ook helemaal uitgebrand. Van den Waardenburg: „Maar de schade-experts moeten nog komen. Hopelijk weten we dan meer.”
9-10-2024	Zoetermeer	onbekend	Wasdroger	brand- en rookschade	appartement	3R	Op woensdagmiddag brak er een brand uit in een flatwoning aan het Dijkwater. De brand, die op de 9e verdieping van het gebouw woedde, veroorzaakte een aanzienlijke rookontwikkeling waardoor omliggende woningen op de 8e, 9e en 10e verdieping geventileerd moesten worden door de brandweer. De bewoners zijn naar het balkon gevlucht en zijn vanaf daar door brandweerlieden naar het balkon van de burens geholpen. Acht woningen moesten in verband met de brand worden ontruimd. Drie personen zijn in de ambulance gecontroleerd op de nadelige effecten van rookinhalatie. Eén van hen is ook naar het ziekenhuis vervoerd. De brand is vermoedelijk ontstaan in een wasdroger. De woning is voorlopig onbewoonbaar.
11-10-2024	Capelle aan den IJssel	onbekend	accu	brand	Schuur	0G	Accubrand zorgt voor grote schade aan hoekwoning Doormanplein Capelle aan den IJssel Bij een grote brand in de tuin van een woning aan het Doormanplein in Capelle aan den IJssel is veel schade ontstaan. Vermoedelijk is een accu van een elektrische fiets of scooter in brand gevlogen, waarna zowel een schuur als de gevel van de woning vlam vatten.
11-10-2024	Zwolle	onbekend	meterkast	brand	Restaurant	0G	Bovenburen van pizzeria in Zwolle moeten 's nachts bed uit: 'Hele ding stond in de fik' Zwartgeblakerde muren, gesmolten posters en gesprongen ruiten. Zo ligt Pizzeria Pietro's er vrijdagochtend bij, al lijkt er van veraf niet veel aan de hand. Het is de rooklucht om het pand die verraadt dat het een onrustige nacht is geweest aan de Assendorperstraat.
12-10-2024	Alblasserdam	onbekend	Vaatwasser	brand- en rookschade	woning	1R	In een woning aan de Batavierstraat in Alblasserdam is in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 oktober 2024 brand ontstaan. De brand ontstond in een vaatwasser in een keuken. Even na middernacht werd 112 gebeld en niet veel later kwamen de politie, brandweer en ambulancedienst ter plaatse voor hulp. De brandweer heeft de brand geblust en de vaatwasser uit de woning gehaald. Eén van de bewoners is nagekeken door de ambulancedienst, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door de brand ontstond er veel rook in de woning. De brandweer heeft na het blussen de woning geventileerd. Foto's: Twan Beukers en Willem de Wolf.
12-10-2024	Driehuis	onbekend	Wasmachine	brand	woning	0G	Zaterdagavond rond 20.00 uur is er brand uitgebroken in een woning aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis. Er werd door de brandweer opgeschaald naar middelbrand, aangezien er veel rook uit de bovenverdieping kwam. Boven bleek er brand te zijn ontstaan in een wasmachine. De brandweer kreeg het vuur onder controle en was daarna bezig met de woning te ventileren.
13-10-2024	Waalwijk	menselijk handelen	Magnetron	brand	woning	0G	Op zondagavond 13 oktober rond 19:15 uur ontstond er brand in een trapkast aan de Burgemeester de Geusstraat in Waalwijk, waar een magnetron stond. De bewoner had per ongeluk een ijzeren rekje in de magnetron geplaatst, wat leidde tot de brand. Direct werd de brandweer gealarmeerd. Bij aankomst bleek de bewoner de brand zelf al te hebben geblust. De brandweer voerde vervolgens een controle uit en gebruikte een overdrukventilator om de rook uit de woning te verdrijven.
15-10-2024	Rozenburg	onbekend	accu	brand	woning	0G	Op de Plevierstraat in Rozenburg is rond 8.30 uur brand gemeld in een woning, waarbij veel rook vrijkwam. Ter plaatse bleek een elektrische step in brand te hebben gestaan. De brand heeft aanzienlijke schade in de woning veroorzaakt. De brandweer was snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij deze incident.
15-10-2024	Rotterdam	onbekend	Magnetron	brand	Onderwijsgebouw	0G	Brand in magnetron leidt tot massale evacuatie van leerlingen van Grafisch Lyceum Rotterdam - Dinsdagmiddag 15 oktober tegen 14.10 uur is brand ontstaan in het Grafisch Lyceum aan de Heer Bokelweg. In de school heeft korte tijd brand gewoed in een magnetron. Vele honderden leerlingen van de school moesten geëvacueerd worden doordat het brandalarm afging.
15-10-2024	Ede	kortsluiting	meterkast	brand	bedrijf	0G	Dinsdagmorgen 15 oktober '24, rond 09.55 uur is de brandweer ingezet voor een brand en gevaarlijke situatie, in een bedrijfspand van MARIN aan de Marconistraat in Ede. In het bedrijfspand ging een brandalarm af. Dit resulteerde in een inzet van de brandweer. De mensen in het pand zijn geëvacueerd. Wat er daadwerkelijk aan de hand is, dat is nog niet duidelijk en wordt onderzocht door de brandweer. Update: In een meterkast - verdeelkast van de elektriciteit in het pand, was rookontwikkeling ontstaan door kortsluiting.
15-10-2024	Rijswijk	onbekend	Oven	brand	woning	0G	In een woning aan de Lindelaan in Rijswijk heeft dinsdagavond kort een brandje gewoed. Het probleem ontstond in de over die spontaan vlam vatte. Door het brandje kwam de woning vol rook te staan. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de brand onderzocht. De brand was al uit. De brandweer heeft de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond. De oven is uit de woning behaald en buiten gezet.
15-10-2024	Rozenburg	kortsluiting	Vriezer	brand	woning	0G	Een 13-jarig meisje wist dinsdagochtend net op tijd haar in brand gevlogen ouderlijke woning in de Plevierstraat in Rozenburg uit te vluchten. Bijna alles van het gezin is verbrand. Buren zijn een hulpactie begonnen. Het meisje was zich boven aan het opmaken, toen ze een enorme klap hoorde. Daarna voelde ze de houten vloer wegzakken.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							Zo snel ze kon, rende ze het huis uit. Wat ze toen nog niet wist, was dat er kortsluiting in de bekabeling van een oude vriezer in de woonkamer was ontstaan, wat tot een felle brand leidde.
16-10-2024	Zwolle	onbekend	afzuiginstallatie	brand	Onderwijsgebouw	0G	De brandweer is woensdagmiddag uitgeruk voor een brandmelding bij ArtEZ Hogeschool aan de Rhijnvis Feithlaan in Zwolle. Er bleek brand te zijn geweest in een afzuigstelsel wat rookontwikkeling veroorzaakte. De brand was bij aankomst van de brandweer al uit
16-10-2024	Beerta	vermoedelijk oververhitting	Elektrische deken	brand	woning	1R	De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een woningbrand in Beerta. In een slaapkamer van een woning aan de Hoofdstraat in Beerta is gisteravond rond half elf brand uitgebroken. Brandweer Finsterwolde en de hoogwerker van brandweer Winschoten gingen ter plaatse. Op het moment dat de brandweer arriveerde was er veel rook in de woning. De brandweer heeft twee matrassen naar buiten gegooit en deze afgeblust. Daarna werd de woning geventileerd. Een bewoner is in een ambulance gecontroleerd omdat hij rook had ingeademd. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een defect in een elektrische deken meldt 112 Groningen.
16-10-2024	Ridderkerk	overbelasting	meterkast	brand	woning	0G	Even voor tien uur zijn de hulpdiensten woensdag 16 oktober 2024 opgeroepen voor een woningbrand aan de Rijksstraatweg. Ter plaatse bleek rook uit de meterkast te komen. De bewoners hadden zelf de stroom al uitgeschakeld. Uit onderzoek bleek dat er sprake was van een slechte verbinding, waardoor er een schroeiplek in de bedrading was ontstaan. Een technisch specialist zal de problemen in de meterkast herstellen.
18-10-2024	Zwaag	oververhitting	accu	brand	woning	0G	Donderdagavond rond 20.15 uur is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand aan de Wieringstraat in Zwaag. De brand ontstond tijdens het opladen van een fietsaccu, die vlam vatte. Dankzij snel ingrijpen had de brandweer de situatie snel onder controle. Ondanks dat de brand geen gewonden veroorzaakte, heeft deze wel schade aan de woning aangericht. De brandweer is bezig met het ventileren van het huis, dat vol rook stond. Uit voorzorg is de accu in een bak water geplaatst om herontsteking te voorkomen.
18-10-2024	Hillegom	onbekend	onbekend	brandlucht	woning	0G	Vrijdagavond 18 oktober omstreeks 22.35 uur werd melding gemaakt van een mogelijke woningbrand aan de Meerstraat in 112 Hillegom. In de woning was plots de verlichting uitgevallen en een brandlucht geroken. Daarop werd de brandweer met meerdere eenheden opgeroepen. Brandweerlieden zijn met een brandblusser de woning ingegaan. Het bleek te gaan om een kleine keukenbrand. De inzet van de brandweer was niet meer nodig.
18-10-2024	Westdorpe	onbekend	Ventilator	brand	woning	0G	De brandweer werd rond 07.10 uur gealarmeerd vanwege een mogelijk brand in een woongebouw. Bij aankomst van het eerste blusvoertuig bleek van brand geen sprake meer te zijn. In de badkamer had korte tijd brand gewoed in een ventilator wat voor wat rook had gezorgd. De brandweer kon na enkele minuten het sein 'kleine brand' en 'brand meester' geven.
18-10-2024	Arnhem	onbekend	Wasmachine	brand	Woning	0G	De brandweer moest vrijdagmiddag in actie komen voor een brand in een woning aan de Sloetstraat. Bij aankomst bleek dat een wasmachine op de benedenverdieping in brand stond. Het vuur was snel onder controle. De schade is door het snelle handelen beperkt gebleven. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.
19-10-2024	Oss	onbekend	accu	brand	schuur	0G	De Osse brandweer is rond 20.05 uur opgeroepen voor een brand in een schuurtje achter een woning in de Hertogin Elisabethstraat in Oss. Bewoners van een woning ontdekten kort daarvoor dat een fietsaccu had vlamgevat. De fietsaccu werd direct uit het schuurtje gehaald. Door het adequaat handelen van de bewoners werd een ergere brand voorkomen. De brandweer heeft een naastgelegen woning gecontroleerd op stankoverlast die was ontstaan door het brandje.
19-10-2024	Haren	onbekend	Elektrische auto	brand	Laadpaal	0G	Bij de laadplek naast het tankstation aan de A28 bij Haren is vanmiddag een auto in brand gevlogen. De auto vloog tijdens het opladen bij de Witte Molen in brand. Hoe de auto in brand kon vliegen, is niet bekend. Bij de brand kwam veel rook vrij.
19-10-2024	Assen	onbekend	meterkast	brand	politiebureau	0G	De brandweer van Assen moest vrijdag even na 0.00 uur uitrukken naar het politiebureau aan de Weierstraat in Assen. Door onbekende reden was er brand uitgebroken in de meterkast van het pand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Later zal een installateur de schade moeten repareren.
20-10-2024	Gouda	onbekend	koelinstallatie	rook	Supermarkt	0G	Vanochtend rond 5 over 9 werd de brandweer gealarmeerd voor een vreemde lucht op straat aan de Bosweg in Gouda. Brandweer Gouda was snel op locatie en stelde onderzoek in na de vreemde lucht. Al snel bleek deze te komen van een supermarkt welke op het moment zelf gesloten was. De brandweer moest zich een weg forceren door de ingang/deur van het pand. En trof aldaar een winkel aan vol met rook, waarop men besloot de melding op te schalen naar winkelbrand. Extra eenheden waren snel op locatie, maar konden eigenlijk net zo snel weer retour, want het viel uiteindelijk allemaal mee. Door nog onbekende redenen, was een koeling waarin eten klaar stond voor verkoop, niet meer koud maar heet geworden. Hierdoor ontstond dus de rook en moesten omliggende woningen tijdelijk worden ontruimd.
21-10-2024	Naaldwijk	onbekend	accu	brand	woning	0G	Maandagavond 21 oktober 2024 ontving de brandweer een melding van een brand aan de Grote Woerddaan in Naaldwijk. Bij aankomst bleek een elektrische fiets in brand te staan nadat de batterij vlam had gevat.
21-10-2024	Ugchelen	vermoedelijk kortsluiting	Onbekend	brand	woning	0G	De brand in het plafond van de woning werd rond 14.40 uur ontdekt. De brandweer was snel aanwezig en kon verdere uitbreiding van de brand voorkomen. De brand veroorzaakte de nodige schade aan het plafond van de woning. Het dak van de woning is gecontroleerd met behulp van een hoogwerker. Door de inzet van de brandweer was de Keienbergweg afgesloten voor verkeer. De brandweer gaat ervan uit dat kortsluiting de oorzaak van de brand is geweest.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
21-10-2024	Oudorp	onbekend	Tosti-ijzer	brand	woning	0G	Een oververhit tosti-ijzer in een flatwoning aan de Maasstraat in Oudorp bracht de hulpdiensten maandag in de hoogste staat van paraatheid. Door de vele rookontwikkeling werd gedacht aan een woningbrand. Omdat het een flat betrof, schaalde de brandweer meteen op.
21-10-2024	Haarlem	onbekend	Wasdroger	brand	Stomerij	0G	In een stomerij op de Generaal Spoorlaan in Haarlem Noord is vanavond korte tijd brand geweest. Er kwam veel rook vrij bij de brand, waardoor drie bovenliggende appartementen uit voorzorg zijn ontruimd. Volgens de veiligheidsregio is de brand waarschijnlijk ontstaan in een wasmachine of droger. De brand is snel geblust en de bovenliggende woningen gelucht. Na controle door de brandweer kunnen de bewoners vermoedelijk weer naar huis.
22-10-2024	Zwolle	onbekend	Accu	brand	bedrijf	0G	In een bedrijf op Marslanden heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed in een kast met accu's. De brandweer heeft het vuur geblust met veel water. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling waardoor de brandweer dinsdagochtend opnieuw in actie moest komen bij een kantoor aan de Eiffelstraat.
22-10-2024	Wormerveer	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Meterkast zorgt voor brand in woning in Wormerveer Rond 22:30 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een brand in een meterkast in een woning aan de Transvaalstraat in Wormerveer.
22-10-2024	Zwolle	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	De brandweer is dinsdagavond uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Van Hallware in Zwolle. Het bleek te gaan om kortsluiting in de keuken van een woning. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio ging het om een klein incident dat al snel onder controle was. Niemand raakte gewond. Over eventuele schade is niets bekend.
22-10-2024	Eindhoven	onbekend	Wasdroger	brand	woning	0G	Er is rond zeven uur vanavond een flinke brand uitgebroken in een huis aan de Kiplinglaan in Eindhoven. Toen de brandweer bij het huis kwam, sloegen de vlammen metershoog uit het dak. Inmiddels is de brand onder controle, al is de schade enorm. De brand zou zijn ontstaan in de droger op zolder, schrijft het Eindhovens Dagblad. De vrouw die in het huis woont was op dat moment thuis, samen met haar hond. Zij zijn aan de vlammenzee ontsnapt.
22-10-2024	Den Haag	onbekend	Wasmachine	brand	Woonzorg-centrum	0G	Bewoners naar buiten na brand in woongroep op Heemraadstraat in Den Haag In een woongroep aan de Heemraadstraat in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. De politie heeft de bewoners geholpen uit het gebouw te komen. De brand brak rond 01.40 uur uit. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Bij aankomst bleek de woning al vol rook te staan. Een brandende wasmachine is vermoedelijk de oorzaak van de brand geweest. Het vuur was snel onder controle, waarna de brandweer het gebouw heeft geventileerd.
23-10-2024	Rotterdam	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	Woning	0G	Woensdagmiddag omstreeks 17.10 uur was brand ontstaan in de keuken van een woning aan de Oldegaarde in Rotterdam. Bij aankomst van de brandweer was fikse rookontwikkeling zichtbaar. Door de hitte knapte een ruit. Vermoedelijk heeft een apparaat in de keuken kortsluiting veroorzaakt. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
23-10-2024	Leiden	onbekend	Wasdroger	brand	Woning	1B	Wasdroger vliegt in brand: brandweer blust hem voor de deur De brandweer trok woensdagochtend veel bekijks toen ze een brandende wasdroger blusten op de galerij van een flat aan de Wiekelhorst in Leiden. De hulpdiensten werden gealarmeerd voor een woningbrand. Ter plaatse bleek er een wasdroger in brand te staan. De bewoner had een eerste bluspoging gedaan, maar kreeg het vuur niet uit. De brandweer heeft de droger naar buiten gesleept en deze voor de deur geblust. De bewoner raakte bij de bluspoging gewond en is behandeld door het ambulancepersoneel. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.
24-10-2024	Wageningen	onbekend	meterkast	brand	Onderwijsgebouw	0G	Op donderdagavond 24 oktober, rond 19.20 uur, brak er brand uit in het Forumgebouw aan de Droevendaalsesteeg (N781) in Wageningen. De brandweer schaalde op naar 'middelbrand' en werd direct ingezet om de brand onder controle te krijgen, terwijl het gebouw werd geëvacueerd. Ongeveer tweehonderd studenten moesten door de brand het pand verlaten. Het Forumgebouw is een centraal onderwijsgebouw en een van de belangrijkste publieke ruimtes op de nieuwe campus. Er was brand in de meterkasten op meerdere verdiepingen in een kleine schacht die langs de liftschacht loopt.
24-10-2024	Hardinxveld-Giessendam	onbekend	Omvormer zonnepanelen	brand	schuur	0G	De leden van de vrijwillige brandweer Hardinxveld-Giessendam zijn donderdag 24 oktober 2024 even na 07.30 uur opgeroepen voor een brand bij een woning aan Binnendams. Onderweg naar de melding bleek het te gaan om een schuurtje, waarin mogelijk de omvormer van de zonnepanelen zou zijn gaan branden.
25-10-2024	Zaltbommel	oververhitting	Airfryer	brand	woning	1GZ	De brand ontwikkelde zich snel tot een grote brand. De hulpdiensten snelden ter plaatse. Een vrouw werd uit de woning gered en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zij bleek overmatig veel rook binnengekregen te hebben. Toedracht: Inmiddels is meer bekend over de toedracht. De brand werd veroorzaakt door een oververhitte airfryer die ontplofte. Hierdoor vatte een keukenkastje vlam, waardoor de brand zich verder uitbreidde. Het slachtoffer rende aanvankelijk naar buiten, maar keerde later terug om de kat te redden. Hierbij ademde de vrouw de nodige rook in en raakte zij bewusteloos. De vrouw ligt in het ziekenhuis, haar toestand is - volgens de laatste berichten - zorgelijk. Zo verklaarde de zoon van het slachtoffer aan onze redactiemedewerker. Later die avond, rond 21:00 uur, laaide de brand volgens de zoon opnieuw op. De kat heeft de brand helaas niet overleefd. Het huis is onbewoonbaar verklaard. De onder de woning gevestigde modewinkel is tijdelijk gesloten vanwege waterschade.
25-10-2024	Zuidlaren	menselijk handelen	Magnetron	brand	zorginstelling	0G	Vanavond is brand uitgebroken in het zorgcomplex van Lentis op het Dennenoordterrein in Zuidlaren. Rond 22.00 uur rukte de brandweer uit naar locatie Cederborg. Op deze locatie krijgen cliënten met psychiatrische problematiek zorg, waarbij er vaak sprake is van een verhoogd delict gevaar, soms in combinatie met verslaving of een verstandelijke beperking.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							De brandweer van Zuidlaren was snel ter plaatse met een tankautospuut en een waterwagen. Brandweerlieden betraden het pand en ontdekten dat de brand was ontstaan in een magnetron, waarin een stuk plastic vlam had gevat. Het pand is daarop geventileerd.
25-10-2024	Loon op Zand	menselijk handelen	Magnetron	brand	woning	0G	De brandweer werd vrijdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Castellanie in Loon op Zand. Ter plaatse bleek het te gaan om een brandje in de keuken, veroorzaakt doordat een oven per ongeluk in de magnetron was gezet en aangezet.
26-10-2024	Haarlem	onbekend	Elektrische auto	brand	Laadpaal	0G	Op het Staten Bolwerk in Haarlem is zaterdagavond een elektrische auto in brand gevlogen. De auto brandde volledig uit. Meerdere brandweer eenheden kwamen met spoed ter plaatse. Ook een Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de Amsterdamse brandweer werd ingeschakeld, om advies te geven over het elektrische voertuig. De auto stond nog aan de laadpaal, deze raakte door de brand zwaar beschadigd.
26-10-2024	Helden	oververhitting	haspel	brandlucht	Woning	0G	De brandweer werd zaterdagochtend rond 10.30 uur gealarmeerd voor een 'brandgerucht' in Helden. Niet lang daarna werd de melding opgeschaald, omdat er in een woning aan de Katharinastraat rook zichtbaar was. Ter plaatse trof de brandweer een stroomhaspel aan. Deze was in gebruik, maar niet afgerold. Daardoor is de haspel heet geworden en gaan smeulen. Volgens de brandweer was dat de oorzaak van de rookontwikkeling.
26-10-2024	Rotterdam	oververhitting	koelinstallatie	brandlucht	Supermarkt	0G	Na nader onderzoek bleek dat een onderdeel van de koelcelinstallatie was gesmolten, wat de brandlucht veroorzaakte. De brandweer schakelde de koelcel direct uit, waarna de temperatuur snel weer daalde naar een veilig niveau. Na aanvullende controles op mogelijke risico's werd vastgesteld dat de situatie onder controle was. De supermarkt is inmiddels weer vrijgegeven door de brandweer en kon na het incident weer worden geopend voor klanten.
26-10-2024	Gemert	oververhitting	Papierversnipperaar	brand	Kantoor	0G	De politie en brandweer zijn zaterdagmiddag 26 oktober gealarmeerd voor een brand in een kantoor aan het Ridderplein in Gemert. Ter plaatse bleek in het kantoor van Keizersberg vastgoed een brandalarm te zijn geactiveerd. Na een kleine inspectie bleek dat een papierversnipperaar vastgelopen was en kortsluiting had gekregen. Hierdoor was het motortje gaan branden. De brandweer heeft het apparaat buiten gezet. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt tot het apparaat.
26-10-2024	Sneek	onbekend	Warmtepomp	brand	Bedrijfs-verzamelgebouw	0G	Zaterdagavond rond 18:45 uur is brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Smidsstraat. Bezoekers van een escaperoom, gevestigd in hetzelfde pand, ontdekten de brand en zagen dikke zwarte rook. De brandweer van IJlst kwam met spoed ter plaatse en constateerde dat een warmtepomp in brand stond. Door de brand is de watertoevoer van het apparaat gesmolten, waardoor de brand zichzelf uiteindelijk heeft geblust.
27-10-2024	Haarlem	onbekend	elektrische auto	brand	openbare weg	0G	Een elektrische auto die aan een laadpaal aan het Staten Bolwerk hing, is zaterdagavond rond 23.20 uur in de brand gevlogen. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest.
27-10-2024	Oss	onbekend	Koelkast	brand	Woning	0G	De brandweer is zondagavond rond 21.35 uur uitgerukt voor een brand bij een woning aan de Bachlaan in Oss. Er zou brand zijn uitgebroken in een koelkast in de woning. Niemand raakte gewond.
27-10-2024	Beek en Donk	onbekend	meterkast	brand	Woning	0G	De brandweer is zondagavond 27 oktober gealarmeerd voor een woningbrand aan de Dorus van den Elsenhof in Beek en Donk. In een appartementencomplex was een meterkast in brand geraakt. Bij aankomst van de brandweer werd gemeld dat de brand al uit was. De brandweer heeft een nacontrole gedaan en de woning geventileerd. Volgens een omwonende zouden eerder deze week al problemen zijn geweest met de meterkast.
27-10-2024	Middelburg	menselijk handelen	verlichting	brand	Woning	1R	Een persoon inhaleerde vanmorgen rook bij een woningbrand in Middelburg. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plekke. De brandweer werd omstreeks 10.55 uur met spoed opgeroepen voor een melding van een woningbrand aan de Gerbrandijlaan in Middelburg. Na kort zoekwerk bleek dat er een aantal pakken incontinentiemateriaal waren gaan smeulen doordat ze tegen een warme lamp aanlagen. De brandweer is de woning binnen gegaan met slangen en heeft de brand geblust.
28-10-2024	Wageningen	onbekend	accu	brand	Onderwijsgebouw	0G	Op maandagochtend 28 oktober rond 11.40 uur brak brand uit in de kelder van campusgebouw "De Leeuwenborch" aan de Hollandseweg in Wageningen. De brand ontstond in de fietskelder van het gebouw van Wageningen Universiteit, waar een e-bike door nog onbekende oorzaak in brand was gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle.
28-10-2024	Schagen	onbekend	accu	brand	woning	0G	Spullen uit huis gehaald bij brand op Eksterstraat in Schagen In een woning aan de Eksterstraat in Schagen is maandagmiddag brand uitgebroken. Meerdere brandende spullen, waaronder een elektrische fiets en een wasmand, werden naar buiten gehaald.
28-10-2024	Capelle aan den IJssel	onbekend	meterkast	brand	Honden-vereniging	0G	Brand in meterkast van hondenvereniging Maandagmiddag 28 oktober rond 12.05 uur was brand ontstaan in een pand van een hondenvereniging aan de Rivium Promenade in Capelle aan den IJssel.
28-10-2024	Landsmeer	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	1D + 5R	In een woning boven een kringloopwinkel in Landsmeer is vanmorgen om 09.00 uur een grote brand uitgebroken, waarbij één persoon gewond is geraakt. De brandweer schaalde snel op en riep extra hulp in, waaronder een traumahelikopter. Brandweerlieden reageren op een brand in een gebouw met een gedeeltelijk verbrand dak. Een brandweerwagen en slangen staan op de natte straat. Mensen staan in de buurt en waarschuwingslint blokkeert het gebied. Bewolkte luchten duiden op recente regenval. De brand brak vanochtend rond negen uur uit in de woning. Al snel schaalde de brandweer op naar 'grote brand', wat betekent dat er meer materiaal en personeel nodig is om het vuur te bestrijden. De brand is ontstaan in de woning "Een persoon is gereanimeerd", vertelt woordvoerder Erik Ablij van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn is niet bekend. "De brand is ontstaan in de woning, vermoedelijk door

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							elektra", vertelt Ablij. "Er waren ook nog vijf andere personen aanwezig in het pand. Die zijn nagekeken door het ambulancepersoneel en hoefden niet mee naar het ziekenhuis." De man had veel rook ingeademd en de schade bleek uiteindelijk te groot. Hij is niet meer uit zijn coma ontwaakt en in het bijzijn van zijn familie overleden.
28-10-2024	Dordrecht	onbekend	Wasdroger	brand	woning	0G	De brandweer is maandagavond uitgerukt omdat een wasdroger in brand is gevlogen op de Mecklenburgstraat in Dordrecht.
29-10-2024	Broeksterwâld	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	Dinsdagmiddag moest de brandweer uitrukken voor een melding van een woningbrand aan de Willemstijte. Ter plaatse gekomen bleek het mee te vallen, er bleek een kortsluiting in of bij de woning te zijn ontstaan. Brandweerlieden hebben de situatie vervolgens gecontroleerd.
29-10-2024	Bunschoten-Spakenburg	onbekend	Elektriciteitskast	brand	Bakkerij	0G	Bij Veldhuizen banket op de Copernicusweg in Bunschoten-Spakenburg heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed in een elektriciteitskast. De brandweer had de brand snel onder controle en kon grotere schade aan de bakkerij voorkomen.
29-10-2024	Olst	kortsluiting	Elektrisch apparaat	brand- en rookschade	Woonzorg-centrum	0G	De brandweer van Olst werd dinsdagochtend rond 11:00 uur gealarmeerd voor een brandmelding op de zolder van het Zuster Smolderhuis op Overkempe aan de Koekoeksweg op de Boskamp. Overkempe is een woon-werkgemeenschap waar mensen met een verstandelijke handicap én talenten, het dagelijks leven delen. Bij aankomst bleek er kortsluiting te zijn ontstaan in een elektrisch apparaat. Dit was vervolgens in de brand gevlogen met een flinke rookontwikkeling tot gevolg.
29-10-2024	Veghel	kortsluiting	Staafmixer	rook	woning	0G	Dinsdagmorgen 29 oktober om 10.15 uur werd de brandweer gealarmeerd om nacontrole te verrichten aan de Molenwieken in 112 Veghel. Een man was in de woning bezig met een staafmixer. Het opzetstukje sprong eraf en heeft het snoer geraakt. De kabel ging daardoor defect. Daardoor ontstond een korte steekvlam en lichte rookontwikkeling.
30-10-2024	IJsselmuiden	onbekend	Elektrisch apparaat	brand	Bedrijfs-verzamelgebouw	0G	De brandweer is vanmorgen uitgerukt voor een melding van brand aan de Spoorstraat in IJsselmuiden. Er bleek sprake van een brand in een bedrijfsmachine van een wasserij in een bedrijfsverzamelgebouw. De brand is volgens Diana Inkelaar van de veiligheidsregio vanzelf uitgegaan. In het bedrijf is sprake van rook en roetschade. Bij naastgelegen bedrijven is ook rook en roetschade ontstaan door de brand. De brandweer heeft het pand geventileerd.
30-10-2024	Bodegraven	onbekend	meterkast	brand	woning	1GZ	Aan de Brasem in Bodegraven is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in de meterkast van een woning. Bij de brand kwam veel rook vrij. De woning is na het blussen onbewoonbaar verklaard. De bewoners werden wakker van een knetterend geluid. Het bleek om een brand in de meterkast van hun woning te gaan. De eerste melding kwam rond 05.30 uur binnen bij de alarmcentrale en werd even later opgeschaald naar 'middelbrand'. Verschillende bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel en één persoon is overgebracht naar een ziekenhuis, meldt de brandweer.
30-10-2024	Bodegraven	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Bewoners worden wakker van knetterend geluid, blijkt brand in meterkast; woning onbewoonbaar verklaard Aan de Brasem in Bodegraven is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in de meterkast van een woning. Bij de brand kwam veel rook vrij. De woning is na het blussen onbewoonbaar verklaard.
30-10-2024	Eindhoven	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Brand in meterkast van woning Woensdagmorgen 30 oktober tegen 06.30 uur was brand ontstaan in een woning aan de Boschdijk in Eindhoven.
31-10-2024	Zaandam	onbekend	accu	brand	AZC	0G	De brand die in de nacht van woensdag op donderdag ontstond op een opvangschip voor asielzoekers in Zaandam is ontstaan in de accu van een elektrische fiets. Dat bevestigen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na berichtgeving door NH Nieuws. Door de brand moesten de ongeveer driehonderd bewoners van het schip worden geëvacueerd, de meesten konden donderdagochtend weer terugkeren naar hun kamer.
31-10-2024	Den Haag	onbekend	accu	brand	woning	0G	Vanmiddag heeft een fietsaccu brand veroorzaakt in een woning aan de Mezenlaan. Om even over half twaalf kreeg de meldkamer van de brandweer een melding binnen van brand in de woning. Door een onbekende oorzaak was een fietsaccu in brand gevlogen. Bij de brand kwam flink wat rook vrij.
31-10-2024	Beverwijk	onbekend	magnetron	brand	woning	1R	Donderdagmiddag rond 14.00 uur is de brandweer uitgerukt naar de Dekkerstraat in Beverwijk vanwege de melding van een woningbrand. Bij een brand in een woning heeft de bewoonster rook ingeademd en werd in de ambulance onderzocht. De brand was ontstaan in een magnetron. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft de woning geventileerd. Of er veel schade in de woning is was nog niet bekend.
31-10-2024	Wateringen	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Donderdagochtend 31 oktober ontving de brandweer van Wateringen een melding van een woningbrand aan de Bangert. Bij aankomst bleek het te gaan om een kleine brand in een wasdroger. De brandweer heeft de wasdroger veilig naar buiten gebracht en nageblust.
1-11-2024	Schijndel	kortsluiting	Lamp	brand	Woning	0G	In een woning aan de Begoniastraat brak rond twaalf uur een kleine brand uit. De brandweer kwam met twee wagens ter plaatsen. Ook de politie was met twee auto's aanwezig. Ter plekke bleek er kortsluiting te zijn geweest in een lamp op de zolder van de woning. De isolatieplaten rondom de lamp waren daardoor volledig zwartgeblakerd. De brandweer heeft het brandje met een straal hogedruk kunnen blussen en ventileerde de woning onder andere door de zolderramen open te zetten. Al snel vertrok de eerste brandweerwagen retour kazerne.
1-11-2024	Schijndel	kortsluiting	onbekend	brand	Woning	0G	Iets voor 12.00 uur werd de Schijndelse brandweer opgeroepen voor een brand aan de Begoniastraat. Aldaar bleek het om een zolderbrand te gaan. Even daarna is ook de watertankwagen opgeroepen. De brandweer had de brand snel onder controle. Er was kortsluiting ontstaan op zolder. De schade is beperkt gebleven tot dakbeschot.
2-11-2024	Breda	onbekend	elektrische auto	brand	Auto	0G	Op de hoek van de Ahornstraat en de Meidoornstraat in Breda heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto vlam gevat.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
2-11-2024	Harmelen	kortsluiting	Warmwaterboiler	brand	woning	0G	De brandweer heeft vanmiddag een brand geblust in de kruipruimte van een woning in Harmelen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat het vuur is ontstaan door kortsluiting in de boiler. Hierdoor kwam er rook vrij uit de kruipruimte, waarop de bewoners de brandweer belden. De brandweer heeft enkele sloopwerkzaamheden moeten doen om bij het vuur te kunnen komen. Daarna is de woning geventileerd en konden de bewoners weer terug.
3-11-2024	Amsterdam	onbekend	Elektrisch apparaat	brand	Bouwmarkt	0G	Zondagmiddag 3 november omstreeks 15.20 uur was brand ontstaan in een bouwmarkt aan de Berchvliet in Amsterdam. Een Hornbach vestiging werd ontruimd nadat er brand uitgebroken was. De brand was vermoedelijk ontstaan in een machine. De vestiging werd ontruimd door de Bhv. De winkel zal de rest van de dag gesloten blijven. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
4-11-2024	Arnhem	vermoedelijk kortsluiting	accu	brand	Woning	1G	Een persoon is maandagmiddag gewond geraakt bij een kleine woningbrand op de Orchislaan in Arnhem. Het slachtoffer wordt verzorgd door het ambulancepersoneel dat ter plaatse is gekomen. De brand brak rond 12.30 uur uit. Mogelijk zou kortsluiting in een accu de reden zijn dat de brand uitbrak. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de brand geblust.
4-11-2024	Gorinchem	onbekend	Magnetron	brand	Woning	1R	In een woning aan de Maria Tesselschadestraat in Gorinchem is maandagavond 4 november 2024 brand uitgebroken. Rond 18.30 uur kwam de brandweer met spoed ter plaatse. De brand was ontstaan bij een magnetron in de keuken van de woning. Bij aankomst van de hulpdiensten was het vuur al met een poederblusser gedoofd. Een ambulance kwam ter plaatse voor de bewoner die mogelijk rook had geïnhaleerd. Na controle hoefde de man echter niet mee naar het ziekenhuis.
4-11-2024	Bergen	onbekend	Magnetron	brand	Woning	0G	Aan de Lindenlaan in Bergen is maandagavond een brand uitgebroken in een magnetron. Onduidelijk is nog waardoor de brand is ontstaan.
4-11-2024	Enschede	kortsluiting	onbekend	brand	openbare weg	1R	Maandagavond 4 november rond 23.30 uur was brand ontstaan achter een woning aan de Curaçaostraat in 112 Enschede. Volgens de bewoner was kortsluiting aan de brand vooraf gegaan. Nadat de brand onder controle was is er nacontrole verricht. De ambulancedienst heeft één persoon nagekeken.
4-11-2024	Oostburg	onbekend	wasmachine	brand	Woning	0G	De brandweer van Oostburg is vannacht uitgerukt voor een brand in een woning aan de Sirius. Er stond een wasmachine in brand.
5-11-2024	Meerlo	onbekend	elektrische kachel	brand	Woning	0G	De brandweer van Meerlo werd op dinsdagavond om 22:29 uur opgeroepen voor een brand aan de Hoofdstraat in Meerlo. In een badkamer was een elektrisch kacheltje aan het plafond in brand gevlogen, wat zorgde voor rook en schade in de ruimte.
5-11-2024	Genemuiden	onbekend	meterkast	brand	Woning	0G	De brandweer heeft dinsdagmiddag een woningbrand geblust aan de M.G. Simondsstraat. Volgens omstanders ontstond de brand in de meterkast.
5-11-2024	Blokzijl	onbekend	meterkast	brand	Woning	0G	De brandweer is dinsdagmiddag uitgerust voor een melding van een woningbrand aan de Beatrixstraat in Blokzijl.
6-11-2024	Oosterhout	onbekend	accu	brand	Bedrijf	0G	Het pand van een bedrijf aan de Visserijweg in Oosterhout is vanmiddag ontruimd. Dit gebeurde nadat een accu in brand stond. De brand in de accu ontstond binnen en is door medewerkers van het bedrijf naar buiten gebracht. Vervolgens hebben zij de accu in een bak gezet, zodat de brandweer deze kon vullen. Er raakte niemand gewond.
6-11-2024	Gorinchem	kortsluiting	accu	brand	Veerpont	0G	Kortsluiting in acculader van Gorcums veer, brandweer in alle vroegte op de kade om te blussen: Op veerpont Gorinchem VIII is woensdagochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde toen het schip aan de kade lag Buiten de Waterpoort in Gorinchem. De brand zorgde voor lichte rookontwikkeling.
6-11-2024	Putten	menselijk handelen	accu	brand	Woning	0G	Laptop vliegt in brand bij opladen luchtcompressor in woning Tollenstraat Woensdagavond rond 18.45 uur is er brand uitgebroken in een woning op de Tollenstraat in Putten. Bij aankomst stond de woning vol rook en de brandweer forceerde een raam van de woonkamer om te blussen.
6-11-2024	Cuijk	kortsluiting	onbekend	brand	garage	0G	Er is een brand ontstaan in een garage aan het Hazenleger in Cuijk. De brand is ontstaan door een kortsluiting. De brandweer uit Cuijk en Oeffelt hebben de brand geblust. Doordat de deuren gesloten waren, is de brand niet verder gegaan. Er is wel veel rook vrijgekomen. Er raakte niemand gewond.
7-11-2024	Roelofarendsveen	onbekend	Elektrisch apparaat	brand	woning	1D	Dode na woningbrand Roelofarendsveen was de 65-jarige bewoner, bevestigd politie Ruim een week na een woningbrand aan de Mimosastraat in Roelofarendsveen heeft de politie bevestigd dat het in dat huis aangetroffen dodelijke slachtoffer de 65-jarige bewoner is. Een politiewoordvoerder meldt verder dat er bij het onderzoek geen aanwijzingen zijn gevonden voor een misdrijf. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een technisch mankement aan een apparaat in de woning.
7-11-2024	Bronckhorst	onbekend	meterkast	brand	Voetbalkantine	0G	De meterkast van voetbalclub Ulfse Boys heeft donderdagavond korte tijd voor brand gezorgd. Een van de groepen begon te smeulen, maar werd vrij snel geblust door mensen op de club zelf. De brandweer was snel aanwezig en heeft nog wat nablus werkzaamheden verricht. Daarna gingen zij weer...
7-11-2024	Heino	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	brand	Bungalow	0G	De brandweer is uitgerukt voor een melding van een dakbrand aan de Stoevenweg bij Heino. Er bleek sprake van brand op het platte dak van een bungalow. De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling en ook veel stank. De brandweer heeft een deel het dak van de woning moeten wegbreken om de brand te blussen en te controleren op brandhaarden. De bewoners waren bij het uitbreken van de brand niet aanwezig. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is de brand vermoedelijk ontstaan als gevolg van kortsluiting in spotjes binnen in de woning.
8-11-2024	Bergschenhoek	oververhitting	Compressor	brand	Zwembad	0G	Het Zwembad De Windas aan de Berkelseweg in Bergschenhoek is vrijdagavond ontruimd na een brandmelding. Op dat moment was er een kinderfeestje in het bad gaande, waardoor tientallen ouders en hun kroost buiten stonden terwijl de brandweer het pand verkende. De brandmelding kwam kort na 18.30 uur binnen. Uiteindelijk bleek het te gaan om een oververhitte compressor in de technische ruimte van het zwembad.
9-11-2024	Groningen	onbekend	friteuse	brand	Restaurant	0G	Vrijdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een brand in de McDonald's aan de Herestraat in Groningen. De melding kwam rond 00.15 uur binnen, waarna twee bluswagens en een hoogwerker werden ingezet. Bij aankomst bleek de situatie mee te vallen; er had kort brand gewoed in een frituurpan. Brandweerlieden voerden een controle uit om zeker te zijn dat er geen verdere risico's waren.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
9-11-2024	Zwolle	onbekend	Laadpaal	brand	Laadpaal	0G	De brandweer is zaterdagavond urenlang in touw geweest om een brand in een elektrische auto te blussen. Op de parkeerplaats bij autobedrijf Van Mossel aan de Oude Meppelerweg vloog een Jaguar I-Pace, met een nieuwwaarde van rond de 92.000 euro, in brand tijdens het opladen van de accu's. De brand bleek hardnekkig te zijn, meerdere keren vloog de auto opnieuw in brand. Zelfs in de takels, voor de bolide kopje-onder zou gaan in een waterbak, laaiden de vlammen weer op.
9-11-2024	Anna Paulowna	onbekend	Magnetron	rook	woning	0G	Zaterdagavond 9 november omstreeks 20.45 uur was brand ontstaan in een woning aan de Brandenburg in Anna Paulowna. Bij aankomst van de brandweer bleek een magnetron in brand te staan. De bewoners zijn ongedeerd buiten gekomen. Wel waren er nog twee vogelkooien binnen, deze zijn door de brandweer geëvacueerd en ondergebracht bij de burens. De brand heeft in de woning rookvorming veroorzaakt waardoor het noodzakelijk was te ventileren. De precieze oorzaak van de brand is onbekend.
9-11-2024	Deventer	onbekend	meterkast	brand	Snackbar	0G	Afgelopen nacht om 2:35 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Sallandstraat in Deventer. De eigenaren van een snackbar, die boven hun zaak wonen, merkten dat er brand was uitgebroken in de snackbar zelf. Ze konden tijdig en veilig het pand verlaten. De brandweer schaalde op naar middelbrand en kwam ter plaatse met twee bluswagens, een hoogwerker en een extra waterwagen. Het vuur was snel onder controle, waardoor overslag naar andere panden werd voorkomen.
9-11-2024	Oosterbeek	vermoedelijk kortsluiting	Onbekend	brand	woning	1GZ	De woningbrand die in de nacht van vrijdag op zaterdag woedde in Oosterbeek, is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Dat meldt de politie. Het slachtoffer, de 53-jarige bewoner, lag begin deze week nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis en werd kunstmatig in coma gehouden.
9-11-2024	Sneek	onbekend	Stofzuiger	brand	Bedrijfs-verzamelgebouw	0G	Een designbedrijf aan de Wolkammerstraat heeft zaterdagavond schade opgelopen door een brandende stofzuiger. Even na 19:30 uur werd de brand ontdekt in het nieuwe industriepand. Een voorbijganger zag de brand achter de roldeur van het pand. Volgens de politie is een stofzuiger spontaan in brand gevlogen.
10-11-2024	Veendam	onbekend	Airfryer	brand	woning	1R	Vanmiddag is brandweer Veendam uitgerukt voor een woningbrand. Om iets na half zes werd brandweer Veendam gealarmeerd voor een woningbrand aan de Wiemers in Veendam. Volgens een getuige zou een airfryer vlam hebben gevat. De brandweer had het brandje snel onder controle. Er werd één persoon in de ambulance gecontroleerd.
10-11-2024	Tholen	vermoedelijk oververhitting	onbekend	brand	Woning	0G	De brandweer moest zondagmiddag met spoed uitrukken naar een woning aan de Glymesstraat in Tholen, nadat voorbijgangers rook hadden opgemerkt. In de woning moest een schildpaddenverblijf geblust worden. De deur moest worden opgebroken, omdat de bewoners niet thuis waren.
10-11-2024	Wildervank	onbekend	Wasdroger	brand	woning	0G	De brandweer van Veendam werd even voor 15.00 uur zondagmiddag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Sportterrestraat. Ter plaatse bleek al snel dat de brand mee viel en de situatie snel onder controle was. De brand was ontstaan door een wasdroger welke had vlam gevat. De wasdroger stond bij aankomst van de brandweer al buiten. De brandweer heeft de wasdroger afgeblust.
11-11-2024	Austerlitz	onbekend	accu	brand	woning	0G	In de vroege ochtend van maandag 11 november woedde er brand in het huis van Ronald Schellekens en Cathy Keultjes. Gelukkig liep niemand persoonlijk letsel op, maar de verslagenheid is groot. Hun droom het huis te verduurzamen is reed verstoord. De brand is ontstaan op de benedenverdieping. Schellekens: „De oorzaak kon niet met zekerheid worden vastgesteld, maar is vermoedelijk óf een lithiumbatterij óf een verlengsnoer.”
11-11-2024	Rotterdam	onbekend	afzuiginstallatie	rook	Timmerbedrijf	0G	Door brand in een afzuiginstallatie van een zaagmachine is de werkplaats van een timmerbedrijf maandag rond 7.00 uur vol met rook komen te staan aan de Klompenmakerstraat in Hoogvliet Rotterdam.
11-11-2024	Rotterdam	onbekend	Laadpaal	brand	Laadpaal	0G	Maandagmorgen 11 november rond 01.30 uur was brand ontstaan bij een auto aan de Mallorcastraat in 112 Rotterdam.
11-11-2024	Zaandam	onbekend	zonnepanelen	brand	Distributie-centrum	0G	Er heeft een grote brand gewoed op het dak van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. Die is vermoedelijk ontstaan in de daar aanwezige zonnepanelen. Het vuur is nu uit. Er is niemand gewond geraakt.
12-11-2024	Wijk en Aalburg	onbekend	accu	brand	Schuur	0G	De brandweer is dinsdagmiddag rond 17.30 uur uitgerukt voor een in brand gevlogen accu van een elektrische fiets. De fiets stond geparkeerd in een schuurtje van een woning aan de Perzikstraat in Wijk en Aalburg.
12-11-2024	Cruquius	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	Dinsdagavond 12 november om 21.35 uur was brand ontstaan in een elektrische fiets aan de Crommelinbaan in Cruquius. Een accu van e-bike had door onbekende oorzaak vlam gevat. De brandweer heeft de accu ondergedompeld in een bak water.
12-11-2024	Annen	onbekend	friteuse	brand	sportschool	0G	Dinsdagavond rond 21:00 uur werd de brandweer van Annen gealarmeerd voor een brand in de keuken van burgemeester Lambertshal. Een frituurpan vloog in brand, maar medewerkers wisten het vuur snel te doven met een blusdeken. De keuken liep aanzienlijke rook- en roetschade op. De brandweer van Annen voerde een nacontrole uit en ventileerde de keuken.
13-11-2024	Stavenisse	onbekend	meterkast	brand	Woning	0G	De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt om een brand in een meterkast te blussen aan de Molendijk West in Stavenisse. De brand zou hebben gewoed in een bijgebouwtje.
13-11-2024	Staphorst	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Woensdagmiddag omstreeks 12.45 uur kreeg de brandweer een melding binnen van een woningbrand aan de Henri Dunantstraat in Staphorst. De brandweer was snel ter plaatse. Volgens de Veiligheidsregio IJsselland bleek er brand te zijn in de meterkast.
15-11-2024	Vlaardingen	onbekend	afzuiginstallatie	explosie	bedrijf	0G	Op de James Wattweg is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde ongeveer een kwartier na de eerste melding op naar Grote Brand. Bij de brand komt veel (bruine) rook vrij. De brand zou zijn begonnen door een stofexplosie in afzuiger.
15-11-2024	Hoofddorp	onbekend	elektrische auto	brand	Oprit	0G	De brandweer heeft vrijdagochtend veel tijd moeten besteden aan het blussen van een elektrische auto. Het voertuig stond geparkeerd op de oprit van een woning aan de Elise van Calcarstraat in Hoofddorp. Er bleven maar vlammen uit de wagen komen, de brandweer heeft daarom een speciaal blussysteem ingezet. Het Cobra-systeem maakt gebruik van zeer hoge waterdruk waardoor er behalve geblust ook gesneden kan worden. Het wordt ingezet bij branden in moeilijk toegankelijke ruimten, zoals containers en ruimten in een schip. Zo kon het gedeelte waar de accu van het

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							voertuig zit worden bereikt. Vervolgens is de 'dompelcontainer' erbij gehaald. De auto is in deze container vol met water gezet, door deze erin te laten zakken. Auto's staan dan volledig onder water. Door de hitte liep ook de woning schade op.
15-11-2024	Schalkhaar	onbekend	friteuse	brand	schuur	0G	Schuur gaat in vlammen op in Schalkhaar door ongelukje met frituurpan: In Schalkhaar is vrijdagavond een schuur bij een woonhuis in vlammen opgegaan. Er raakte niemand gewond.
15-11-2024	Veenendaal	onbekend	meterkast	brand	Woning	2R	Vrijdag aan het eind van de middag is er brand uitgebroken aan de Groenelaan in Veenendaal. Rond 17.55 uur ontstond de brand in een meterkast van een twee-onder-een-kap woning.
16-11-2024	Delfzijl	vermoedelijk kortsluiting	Elektrisch apparaat	brand	Woning	0G	In de nacht van vrijdag op zaterdag, net na middernacht, werd de brandweer van Delfzijl opgeroepen voor een woningbrand aan de Noorsestraat. Bij aankomst stonden de bewoners al buiten. De brand bleek te zijn ontstaan in een omgebouwde garage/aanbouw, vermoedelijk door kortsluiting in een apparaat.
17-11-2024	Drachten	oververhitting	elektrische kookplaat	brand	Woning	0G	De hulpdiensten werden zondag opgeroepen voor een woningbrand aan het Paradijske in Drachten. Buurtbewoners sloegen alarm toen zij de rookmelder hoorden afgaan en lichte rook in de woning zagen. Rond 7.15 uur werd de brandweer ingeschakeld. Nadat er meerdere malen was aangeklopt zonder reactie, opende een buurtbewoner met een sleutel de deur. Zij troffen even later de bewoonster slapend aan. De oorzaak van de brand bleek waarschijnlijk te liggen bij de katten van de bewoonster, die over de inductieplaat waren gelopen waardoor deze per ongeluk was aangezet. Een pan met etensresten was vervolgens gaan smeulen.
18-11-2024	Rotterdam	onbekend	afzuiginstallatie	brand	Appartement	0G	Maandagavond 18 november omstreeks 20.00 uur was brand ontstaan in een portiekflat aan de Wilbertoord in 112 Rotterdam.
18-11-2024	Rotterdam	kortsluiting	airco	brandlucht	Ziekenhuis	0G	Maandagochtend 18 november rond 10.00 uur werd een brandmelding gedaan in een gebouw in Rotterdam. Na onderzoek door de brandweer bleek er echter geen sprake te zijn van een daadwerkelijke brand. Voor de dagelijkse gang van zaken binnen het Erasmus MC zijn geen gevolgen ondervonden. De oorzaak van de melding werd vastgesteld als kortsluiting in een airco-unit, wat de brandlucht veroorzaakte.
18-11-2024	's-Gravenzande	vermoedelijk overbelasting	bedrading	brand	kwekerij	0G	Kabels van zonnepanelen vatten vlam op dak van tomatenkwekerij in 's-Gravenzande: Op het dak van een tomatenkwekerij aan het Bagijneland in 's-Gravenzande heeft maandagmiddag korte tijd brand gewoed. Mede door de snelle inzet van de brandweer bleef de schade beperkt en is een grotere brand voorkomen.
18-11-2024	Weert	kortsluiting	meterkast	brand	Woning	0G	Vermoedelijke woningbrand op Serviliusstraat blijkt kortsluiting: De brandweer en politie werden maandagavond rond 18.15 uur opgeroepen voor een vermoedelijke woningbrand aan de Serviliusstraat in Weert. In eerste instantie leek het te gaan om brand in de meterkast van een appartement.
18-11-2024	Nijmegen	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Een woning aan de Heeskensacker in Nijmegen is maandagavond getroffen door brand, veroorzaakt door een wasdroger die vlam vatte.
19-11-2024	Rijswijk	onbekend	elektrische auto	brand	openbare weg	0G	Een auto is fors beschadigd geraakt nadat het voertuig vlam vatte op de Verrijn Stuartlaan in Rijswijk. De voorkant van de Tesla, die geparkeerd stond tussen de Volmerlaan en de Van Gijnstraat, ging in vlammen op.
19-11-2024	Maastricht	kortsluiting	meterkast	rook	Winkel	0G	Meerdere eenheden van de brandweer zijn dinsdagmiddag ingezet in de binnenstad van Maastricht na een melding van een brand in een winkel. Na onderzoek bleek enkel sprake te zijn van kortsluiting en was verdere inzet van de brandweer niet noodzakelijk.
20-11-2024	Glanerbrug	onbekend	accu	brand	woning	1RZ	Fietsaccu vat vlam in Glanerbrug: huis gitzwart, bewoner gewond naar ziekenhuis, update: Bij een woningbrand in Glanerbrug is in de nacht van dinsdag op woensdag een bewoner gewond geraakt. De brandweer kreeg vlak na 02.00 uur een melding van rookontwikkeling bij een huis aan de Schipholtstraat
20-11-2024	Dwingeloo	onbekend	Broodrooster	brand	Woning	0G	Woensdagavond rond 22:10 uur ontstond brand in een woning aan de Lhee bij Dwingeloo. De brandweer van Dwingeloo rukte met meerdere voertuigen uit en was snel aanwezig. Ter plaatse bleek dat een broodrooster korte tijd in brand had gestaan. De brandweerlieden controleerden de situatie en voerden een uitgebreide nacontrole uit om er zeker van te zijn dat er geen gevaar meer was.
20-11-2024	Rotterdam	onbekend	Lasmachine	rook	Onderwijsgebouw	0G	Een lokaal van het Avicenna College is woensdagmiddag korte tijd ontruimd geweest nadat er rookontwikkeling was ontstaan bij een lasmachine. De brand viel uiteindelijk mee en verdere ontruiming van de school was dan ook niet noodzakelijk.
20-11-2024	Slagharen	onbekend	Magnetron	brand	Woonzorg-centrum	0G	De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een brandmelding bij woonzorgcentrum de Nieuwe Wever aan de Kalandenrij in Slagharen. In een van de kamers bleek brand te zijn ontstaan in een magnetron. De toegesnelde brandweer had de situatie al snel onder controle. De bewoners bleven ongedeerd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onbekend.
21-11-2024	Zaandam	onbekend	afzuiginstallatie	brand	Lunchroom	0G	In de afzuiging van een lunchroom aan de Gedempte Gracht in Zaandam is donderdagmiddag brand uitgebroken. Meerdere winkels werden uit voorzorg ontruimd door de brandweer. De brand bleef uiteindelijk beperkt tot de schoorsteen.
21-11-2024	's-Gravenzande	kortsluiting	wasdroger	brand	woning	2R	Donderdagavond 21 november rond half 10 werd de brandweer van 's-Gravenzande opgeroepen voor een woningbrand aan de Icarusblauwtje. Het bleek te gaan om kortsluiting in een wasdroger. Twee personen zijn ter plaatse gecontroleerd in de ambulance vanwege rookinhalatie, maar hoefden niet vervoerd...
22-11-2024	Barendrecht	vermoedelijk kortsluiting	Kassa	rook	Dierenwinkel	0G	Rookontwikkeling bij kassa's van winkel Pets Place op de Middenbaan. Zou plots sprake zijn van flink wat rook rond de kassa's/printer bij de kassa. Brandweer met spoed gealarmeerd voor een melding van een winkelbrand. Meerdere wagens met spoed opgeroepen , alleen brandweer Barendrecht uiteindelijk ter plaatse gekomen. Situatie bij aankomst naar omstandigheden rustig: winkel (met dieren) zit wel zonder stroom, brandweer voert onderzoek uit. Bron vd rook nog niet gevonden. De winkel is momenteel gesloten voor bezoekers. Alle bezoekers begrijpen het en komen eventueel later terug, op in ieder geval één klant na: die had naar eigen zeggen zelf een noodgeval en vond dat hij alsnog naar binnen kon want hij had nu persee een verwarmingselement voor zijn aquarium nodig. De winkel is echter helemaal dicht. De voordeur is inmiddels ook dicht, de brandweer voert nu onderzoek uit in het plafond nabij de ingang.
22-11-2024	Bergschenhoek	kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	Vrijdagmiddag is er kortsluiting geweest in de meterkast van een woning aan de Verzetstraat in Bergschenhoek, als gevolg hiervan kwam er rook uit een wasmachine dat op zolder van de woning staat. De brandweer werd gealarmeerd voor een brand in een wasmachine.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
22-11-2024	Barendrecht	onbekend	meterkast	brand	Speelparadijs	0G	Vrijdagmiddag 22 november tegen 13.25 uur was brand ontstaan in een meterkast van een speelparadijs aan de Bijdorp-Oost in 112 Barendrecht. Door snel optreden van de bedrijfshulpverleners werd erger voorkomen. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
22-11-2024	Wilp	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	De brandweer is opgeroepen voor een brand aan de Zonnebergstraat in Wilp. Er is sprake van een brand in de woonkamer. Drie brandweerwagens zijn bij het incident aanwezig uit Apeldoorn en Twello. Er is brand ontstaan tussen de muur en een kast in de woonkamer. Waarschijnlijk is er sprake van kortsluiting waardoor de brand wellicht is ontstaan. De brandweer helpt mee om bezittingen van de bewoner veilig te stellen
22-11-2024	Zaandam	blikseminslag	onbekend	brand	Fabriek	0G	Er was brand bij de fabriek van Cargill Aurora in Zaandam. De brand begon in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 november. De bliksem sloeg in en veroorzaakte de brand.
23-11-2024	Sprang-Capelle	onbekend	meterkast	brand	schoonheidssalon	0G	In een schoonheidssalon in Sprang-Capelle is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De salon aan het Raadhuisplein was gesloten toen de brand uitbrak. Het pand liep waterschade op. De brandweer kwam ter plaatse. Niemand raakte gewond. Rond 14.30 uur kreeg de brandweer de melding binnen. De ramen van de salon waren door de rook helemaal zwart geworden. De brandweer heeft de deuren moeten openbreken om binnen te komen. Vermoedelijk is de brand in de meterkast ontstaan, waardoor een waterleiding brak.
24-11-2024	Zijderveld	vermoedelijk kortsluiting	Koelkast	rook	woning	0G	Zondagmiddag rond 14:00 uur is er een woningbrand gemeld aan de Dorpsweg in Zijderveld. Tijdens de brand was er niemand in de woning aanwezig. Oplettende burens hebben de hulpdiensten gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer stond de woning volledig vol met rook. Buurtbewoners vertelden dat de woning pas is verkocht. Salvage is ter plaatsen gekomen om de schade op te nemen. Volgens de brandweer zou er mogelijk sprake zijn van kortsluiting.
24-11-2024	Eindhoven	onbekend	meterkast	brand	Sauna	0G	Een kleine brand woedde zondagmiddag bij een sauna aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven. Het gebeurde rond het begin van de middag. Het brandje bij sauna Tibet ontstond in de meterkast. De brandweer heeft het onder controle en is aan het ventileren.
25-11-2024	Amersfoort	onbekend	accu	brand	woning	0G	Accu fatbike ontploft, waarna Robbert lijdzaam toeziet hoe vlammenzee zijn huis verwoest: 'Alles kwijt'
25-11-2024	Apeldoorn	Kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	Woning	0G	Maandagavond jl. brak er een brand uit in een woning op de hoek van de Jagersweg en Ramweg in Apeldoorn. Hoe de brand ontstond is niet bekend, vermoedelijk kan de oorzaak gezocht worden in een defect in huishoudelijke apparatuur.
25-11-2024	Hardenberg	onbekend	Lasmachine	brand	Metaalbedrijf	0G	De brandweer is maandagmorgen uitgerukt voor een brandmelding bij metaalbedrijf Priema Cetra aan De Nieuwe Haven in Hardenberg. Er lijkt sprake van brand op het dak van het metaalbedrijf. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand. Het bedrijf werd ontruimd. De brand zou zijn ontstaan in een lasmachine en heeft schade aan het dak veroorzaakt. Inmiddels is de situatie onder controle en zijn de werknemers weer naar binnen.
25-11-2024	Amsterdam	onbekend	meterkast	brand	Café	0G	De Brabantse Aap aan het Spui in Amsterdam ontstond maandagavond rond halfzeven brand. De situatie in het café was ruim anderhalf uur later onder controle. Omliggende panden zitten nog zonder stroom. Volgens Huitenga ontstond de brand in een stroomkabel. "We hoorden opeens een paar knallen uit de meterkast. Waarschijnlijk is het een stroomkabel in de grond die in brand heeft gestaan." De brandweer kan nog niet bevestigen wat de oorzaak is geweest.
25-11-2024	Middelburg	kortsluiting	verlichting	brandlucht	woning	0G	De vrijwilligers van de Middelburgse brandweer zijn maandagavond ingezet voor een nacontrole in een woning aan de Nadorstweg. De brandweerlieden van brandweerpost Rooseveltlaan werden omstreeks 22.10 uur opgeroepen nadat er in een woning kortsluiting was ontstaan in een led-spot. Hierbij was een brandlucht vrijgekomen die niet weg ging. De brandweer heeft in de woning met behulp een nacontrole uitgevoerd. Alles bleek uit te zijn en er bleek geen sprake te zijn van verder gevaar.
26-11-2024	Schagen	blikseminslag	meterkast	brand	Woning	0G	Dinsdagochtend rond 11.30 uur is aan het Seringenhof in Schagen de bliksem ingeslagen. Meerdere mensen roken in de woningen brand in de meterkast. De stroom is daardoor ook uitgevallen. Bij de woning waar de bliksem insloeg is er een kleine brand ontstaan.
26-11-2024	Nijmegen	onbekend	oven	brand	Winkel	0G	Er is brand uitgebroken bij een filiaal van Albert Heijn in de Meijhorst in Nijmegen. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens een omstander zou de brand ontstaan zijn in de bakkerij. De brandweer is druk met het bestrijden van de brand. De omgeving is ruim afgezet. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook.
27-11-2024	Ijmuiden	onbekend	accu	brand	Woning	1R	Portiek aan de Oranjestraat in IJmuiden vol rook door brandende accu Een brandende fietsaccu heeft woensdagavond voor veel rookontwikkeling gezorgd in een portiek aan de Oranjestraat in IJmuiden. Eén persoon is door het ambulancepersoneel behandeld vanwege rookinhalatie.
27-11-2024	Arnhem	kortsluiting	bedrading	schroeilucht	Tankstation	0G	Kortsluiting in plafond van tankstation aan het Salvatorplein in Arnhem De brandweer is woensdagavond ingezet nadat er een mogelijke brand was gemeld bij een tankstationshop aan het Salvatorplein in Arnhem. Uiteindelijk bleek van brand geen sprake te zijn en kon de brandweer snel vertrekken.
27-11-2024	Harderwijk	onbekend	Papierversnipperaar	brand	bedrijf	0G	Woensdagavond om 20:23 uur is een brandmelding gedaan bij een bedrijfspand aan de Fahrenheitstraat in Harderwijk. In een kantoorruimte van het pand was brand ontstaan in een papierversnipperaar.
28-11-2024	Vorstenbosch	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Donderdagmiddag 28 november omstreeks 14.25 uur was brand ontstaan in een afzuiging van een bedrijf aan de Hondstraat in 112 Vorstenbosch. De brandweer zette een tankautospuut en een autoladder in. Hoe de brand was ontstaan is niet bekend. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
29-11-2024	Groningen	onbekend	accu	brand	woning	0G	De Groninger brandweer werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00:27 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Kremersheerd in stad. Hier heeft een forse brand gewoed. Naast de brandweer kwamen ook meerdere hulpdiensten snel ter plaatse. De brandweer had het vuur snel onder controle en de schade na de brand is groot. De brand is ontstaan nadat enkele accu's vlam zijn gaan vatten. Het is onbekend of er ook gewonden zijn gevallen bij de brand.
29-11-2024	Den Haag	onbekend	afzuiginstallatie	brand	Restaurant	0G	Vanmiddag is rond 13:30 uur brand ontstaan in de afzuiginstallatie van een restaurant aan de Dr Lelykade. De brandweer was snel ter plaatse en de situatie was snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt.
29-11-2024	Noordbroek	onbekend	Oven	brand	Woning	0G	De brandweer van Zuidbroek is vandaag, aan het einde van de middag, uitgerukt naar Noordbroek voor een keukenbrand. In een woning aan de Grachtlaan vatte een oven vlam. De schade bleef beperkt tot de keuken. Hoe deze brand - die kort voor half 6 uitbrak - is ontstaan, is niet bekend. Evenmin hoe groot de schade is.
30-11-2024	Gouda	kortsluiting	Verlichting	brand	Bedrijf	0G	Zaterdagavond 30 november omstreeks 19.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een mogelijke brand aan de Hanzeweg in 112 Gouda. Het betrof een pand van een groothandel. Verschillende brandweereenheden kwamen met spoed naar de locatie toe en stelde een onderzoek in. Daaruit bleek dat er kortsluiting was ontstaan in de verlichting.
30-11-2024	Gouda	kortsluiting	verlichting	brand	groothandel	0G	Zaterdagavond 30 november omstreeks 19.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een mogelijke brand aan de Hanzeweg in 112 Gouda. Het betrof een pand van een groothandel. Verschillende brandweereenheden kwamen met spoed naar de locatie toe en stelde een onderzoek in. Daaruit bleek dat er kortsluiting was ontstaan in de verlichting
30-11-2024	Schinveld	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In Schinveld heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed in een woning aan de Burgemeester Boschstraat. Oorzaak was de droger in de berging die in brand gevlogen was, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Bij de brand raakte niemand gewond.
1-12-2024	Holwierde	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	Aan de Juffertoren in Holwierde is brand ontstaan in de accu van een elektrische fiets. Er zat op dat moment niemand op. De brandweer heeft de fiets geblust. Van het achterste deel van de fiets, inclusief het zadel, is weinig meer over.
1-12-2024	Bakel	onbekend	meterkast	brand	camping	0G	Het leek maandagavond een klein, onschuldig brandje. Maar de brand in een meterkast op camping De Kanthoeve in Bakel heeft grote gevolgen. De gasleiding is afgesloten waardoor ruim 1500 bewoners in de kou zitten en de elektriciteit valt meerdere keren per dag uit.
1-12-2024	Meppel	onbekend	Oven	rook	woning	0G	Brandende oven zet appartement in Meppel vol rook: De brandweer van Meppel werd in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 01.40 uur gealarmeerd voor een brand in een appartementencomplex aan de Prinses Irenelaan. Daar stond een woning vol met rook.
1-12-2024	Breda	onbekend	Wasdroger	brand	Woning	0G	Op een zolder van een huis aan de Kleine Doornbos in Breda heeft vanmiddag een brand gewoed. Het vuur was ontstaan in een wasdroger. De brandweer was met minstens twee wagens snel ter plaatse en had het probleem vlug onder controle. De wasdroger is na de klus door de brandweer buiten op straat gezet. Er raakte niemand gewond.
2-12-2024	Vroomshoop	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Bij het bedrijf Seine Metaal aan De Sluis in Vroomshoop is vanavond brand uitgebroken. De brandweer rukte met veel materieel uit om de brand te bestrijden. Het vuur ontstond in de afzuiginstallatie van het bedrijf.
2-12-2024	Biddinghuizen	menselijk handelen	sauna	brand	woning	0G	Aan de Zuiderzee op Zuid in Biddinghuizen is maandagavond een brand in een gebouw gemeld. Ter plaatse bleek het te gaan om een brand in een sauna. Het vuur ontstond doordat er spullen op de kachel van de sauna lagen en verspreidde zich snel. Een ambulance kwam ter plaatse om een bewoner te controleren, maar gelukkig hoefde niemand naar het ziekenhuis.
3-12-2024	Veldhoven	onbekend	accu	brand	Onderwijsgebouw	0G	Op de Kempencampus aan de Knegselseweg heeft dinsdagmiddag een accubrand gewoed. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en zette ook een hoogwerker in om de situatie onder controle te krijgen. De accu werd door de brandweer veiliggesteld en het pand is vervolgens geventileerd om de rook te verwijderen. Er raakte niemand gewond bij het incident. De oorzaak van de brand is niet bekend.
3-12-2024	Katwijk	vermoedelijk oververhitting	transformator	rook	woning	0G	Dinsdagmorgen 3 december om 00.15 uur was vermoedelijk brand ontstaan in een woning aan de Roest van Limburgstraat in 112 Katwijk. Volgens de woordvoerder van de brandweer was er vermoedelijk kortsluiting ontstaan in een transformator in het plafond.
4-12-2024	Krommenie	vermoedelijk kortsluiting	accu	brand	woning	0G	Een scooter is woensdagochtend volledig uitgebrand op een oprit van een woning aan de Waterjuffer in Krommenie. Een geparkeerde auto raakte door de brand beschadigd, maar overslag van de brand kon voorkomen worden. De scooter vatte rond 10.30 uur vlam toen het voertuig gestart werd. Een technisch mankement zou de oorzaak van de brand zijn geweest.
5-12-2024	Groningen	kortsluiting	bedrading	brand	winkel	0G	In een nachtwinkel aan de Westerhaven in Groningen is brand uitgebroken. De oorzaak lijkt kortsluiting te zijn, aldus een 112-fotograaf ter plaatse.
5-12-2024	Purmerend	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Een meterkast van een containerwoning aan de Kraggeveenstraat in Purmerend stond donderdagmiddag rond 17.15 uur in brand. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Het huis werd niet bewoond. Door de hevige rookontwikkeling vroeg de politie omwonenden om tijdelijk hun huis te verlaten.
5-12-2024	Vriezenveen	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Aan de Haarspit in Vriezenveen heeft een brand gewoed op zolder. De oorzaak was een wasdroger waarvan de inhoud vlam vatte. Dankzij snel optreden van de brandweer kon het vuur snel worden geblust, maar de schade is aanzienlijk.
6-12-2024	Middelburg	kortsluiting	bedrading	schroeilucht	woning	0G	De Middelburgse brandweer is donderdagavond uitgerukt nadat in een woning in die plaats kortsluiting was ontstaan. Van brand bleek geen sprake te zijn. Wel was bedrading gesmolten. Het voorval speelde zich af in een woning aan de Koningin Emmastraat. Rond 20.30 uur ontstond kortsluiting in een contactdoos in het plafond. De aan de contactdoos aangesloten lamp werd bij aankomst door de brandweer losgehaald. De bedrading bleek flink te zijn gesmolten.
6-12-2024	Bennebroek	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	Aan de Meerweg in Bennebroek is vrijdagochtend een brand in een woning gemeld. Er kwam rook uit de meterkast. Uit voorzorg heeft de brandweer er twee voertuigen naar toe gestuurd, maar er bleek niet veel aan de hand te zijn. De brand brak rond half tien 's ochtends uit en werd binnen 26 minuten opgeschaald naar 'middelbrand'
7-12-2024	Losser	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Aan de Dorpergaarden in Losser is vrijdagavond een fietsaccu ontbrand. De brandweer heeft de accu uit de garage gehaald en buiten gekoeld. Ondanks de rookontwikkeling valt de schade aan de woning mee. De bewoners werden tijdig gewaarschuwd door de rookmelder in de schuur.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
7-12-2024	Veenendaal	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	Zaterdagmiddag is er rond 16:45 uur brand uitgebroken aan de Brouwersgracht in Veenendaal. In een shoarmazaak was brand ontstaan in de keuken. Volgens omstanders sloegen de vlammen en vonken uit de afzuigkap.
7-12-2024	Biddinghuizen	kortsluiting	Elektriciteitskast	rook	pretpark	0G	De brandweer moest afgelopen week uitrukken vanwege een rokende stroomkast in Walibi Holland. Twee ratten hadden kortsluiting veroorzaakt door aan stroomkabels te knagen. Dat leidde tot rookontwikkeling, meldt de brandweer van Biddinghuizen op Facebook. "Het bleek te gaan om twee ratten die kortsluiting hadden veroorzaakt. Helaas hebben zij het niet overleefd."
7-12-2024	Rotterdam	onbekend	elektrische auto	brand	garage	0G	Grote ravage na brand in parkeergarage. De eigenaresse van een van de getroffen auto's denkt net als andere bewoners eerder dat er iets mis ging met het opladen in de garage. Juist in de hoek waar de auto's stonden, stonden ook de laadpalen.
7-12-2024	Zwolle	oververhitting	sauna	rook	schuur	0G	Aan de Molenweg in Zwolle is vrijdagavond een woningbrand gemeld. Hulpdiensten gingen met spoed op de melding af. Ter plaatse bleek er rookontwikkeling te zijn in een schuur naast de woning. Het ging mis toen de bewoners alvast wat stoom wilde creëren in de sauna die in de schuur staat. Het kacheltje dat de sauna warm houdt werd erg warm, onder het kacheltje begon de kurkvloerbedekking en wat vuil te smeulen, met flinke rookontwikkeling als gevolg. Niemand raakte gewond. De schuur heeft schade door de rookontwikkeling.
8-12-2024	Schiedam	kortsluiting	elektrische kookplaat	schroeilucht	woning	0G	In Schiedam is in de nacht van zaterdag op zondag de brandweer gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Korte Dam in het centrum. Bij aankomst bleek er geen sprake van brand, maar mogelijk van kortsluiting in een elektrische kookplaat. De kookplaat is door de brandweer naar buiten gehaald, waarna de inzet is afgeschaald.
8-12-2024	Vlaardingen	onbekend	televisie	rook	woning	0G	Zondagavond 8 december omstreeks 20.05 uur ging een rookmelder af in een woning aan de Albertine Agneslaan in 112 Vlaardingen. De brandweer heeft metingen verricht in de woning. De oorzaak van het afgaan van de rookmelder bleek rookontwikkeling uit een televisie. Waardoor dit kon ontstaan is onbekend.
10-12-2024	Appingedam	onbekend	afzuiginstallatie	brand	Timmerbedrijf	0G	Dinsdagmiddag brak brand uit in de afzuiginstallatie van een zagerij, gevestigd in een pand van een bouwbedrijf aan de Eerste Industrieweg in Appingedam. Medewerkers van het bedrijf wisten adequaat te handelen door de brand zelf succesvol te blussen. De brandweer werd ingeschakeld en voerde een nacontrole uit om zeker te zijn dat er geen brandresten in de afzuiginstallatie achterbleven
10-12-2024	Roermond	onbekend	Persmachine	brand	papierfabriek	0G	Bij de Kappa papierfabriek in Roermond is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Het incident vond plaats in de papierdrukkers van de fabriek aan de Mijnheerikensweg. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend.
10-12-2024	Ede	onbekend	sauna	brand	woning	0G	Dinsdagmiddag 10 december rond 14.20 uur brak brand uit in een sauna in een woning aan de Margrietlaan in Ede. De sauna, die zich in de kelder van de woning bevond, vatte door nog onbekende oorzaak vlam. De brandweer wist het vuur snel te blussen en heeft daarna de woning geventileerd om de rook te verdrijven.
11-12-2024	zwolle	onbekend	accu	brand	openbare weg	0G	In Zwolle is woensdagavond een elektrische fiets in vlammen opgegaan. Op het terrein van het sorteercentrum van Postnl vloog de accu van de elektrische fiets in brand. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.
11-12-2024	Veenendaal	onbekend	afzuiginstallatie	explosie	Timmerbedrijf	0G	Woensdagmiddag brak er brand uit in een afzuiginstallatie aan de Bobinestraat in Veenendaal. Aanvankelijk was het een kleine brand maar door de complexiteit van de afzuiginstallatie, waarin de brand in zat, heeft de brandweer rond 2 uur opgeschaald naar 'Grote brand'. Ook heeft er tijdens de bluswerkzaamheden, ten gevolge van de brand, een stofexplosie plaatsgevonden in een silo die aan de buitenzijde van het pand stond.
11-12-2024	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	In een winkel op de Pannekoekstraat in Rotterdam is woensdagochtend brand uitgebroken in de meterkast. Deze brandde volledig uit. De brand werd rond 09.30 uur ontdekt door een glazenwasser, die de brandweer alarmeerde. Na een korte verkenning bleek dat de brand woedde in de meterkast.
11-12-2024	Groningen	kortsluiting	onbekend	brand	appartement	0G	Aan de Suikerlaan is rond half vijf dinsdagnacht een containerwoning volledig uitgebrand. Zover bekend is daarbij niemand gewond geraakt (of erger). De wooncontainers zijn in 2018 neergezet op het Suikerunieterrein. De containers, die uit China komen, waren toen al niet in al te beste staat. Update: Bewoners bezorgd na kortsluiting in wooncontainer op Suikerterrein in Groningen
12-12-2024	Hoorn	onbekend	batterij	explosie	woning	1R	Een batterij die aan het opladen was is donderdagochtend ontploft in een huis aan de Windmolen in Hoorn. De bewoner ademde na de explosie de vrijgekomen rook in. De brandweer heeft gecontroleerd of er nog ontbrandingsgevaar gold voor de batterij. Dat is niet het geval.
12-12-2024	Ede	onbekend	elektrische auto	brand	openbare weg	0G	Twee elektrische auto's zijn in de nacht van woensdag op donderdag door brand verwoest aan de Cornelis Garritsenstraat in Ede. De brand werd rond 02.10 uur opgemerkt bij twee auto's die geparkeerd stonden bij een oplaadplek voor elektrische auto's. De oorzaak is niet bekend. Volgens de politie ter plaatse kan de brand ontstaan is door het laden van de auto's, maar ook brandstichting ook niet uitgesloten.
13-12-2024	Groningen	onbekend	accu	brand	appartement	0G	De brand die vannacht is ontstaan in een woning aan de Oostzaan is ontstaan door een elektrische fiets die in brand vloog. De fiets stond binnen op de kamer gestald.
13-12-2024	Amersfoort	onbekend	accu	brand	Acculaadkast	0G	Aan de Zwaaiikom in Amersfoort is vrijdagavond een brand in een speciale container voor accu's ontstaan. De melding kwam rond half tien 's avonds bij de alarmcentrale binnen. Over de oorzaak van de brand, is nog niets bekend.
13-12-2024	Haarlem	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Vrijdagochtend omstreeks 08.20 uur ontstond er brand bij Prins Staal, gevestigd aan de Kousenmakersweg in Haarlem. Gelukkig raakte niemand gewond. Het vuur ontstond in het filtersysteem van een machine, een probleem dat eerder in 2019 ook had plaatsgevonden.
13-12-2024	Emmen	onbekend	elektrische kachel	brand	woning	0G	Vrijdagavond 13 december rond 18.40 uur heeft de brandweer onderzoek gedaan in een woning aan de Holtlaan in Emmen. Door een defecte kachel is de woning vol rook komen te staan. Na onderzoek door de brandweerlieden is de woning geventileerd.
13-12-2024	Poeldijk	onbekend	magnetron	brand	woning	0G	De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt naar de Sutoriusstraat in Poeldijk vanwege een woningbrand. De brand was ontstaan in een magnetron door een nog onbekende oorzaak.. De brandweer arriveerde snel en bracht de magnetron naar buiten om verdere schade te voorkomen. Eén persoon is in de ambulance onderzocht vanwege rookinhalatie, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Na het blussen heeft de brandweer de woning geventileerd.
14-12-2024	Tuk	kortsluiting	meterkast	brand- en waterschade	woning	0G	In een woning aan De Spitzen in Tuk brak vrijdagavond even na half elf een brand uit. Het brandweerkorps van Steenwijk was snel ter plaatse en trof in de meterkast een smeulende brand aan. De bewoonster was ongedeerd en had zichzelf in veiligheid kunnen brengen.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
14-12-2024	Maassluis	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Burg. Van der Endt Swanenburgplantsoen in Maassluis is zaterdagmiddag een felle brand uitgebroken in de gang. De woning kwam vol rook te staan en liep veel schade op. Bij aankomst van de brandweer kwam er rook aan de voor- en achterzijde van de woning. De brandweer heeft de brand geblust. De meterkast is door de brand weggesmolten, mogelijk is daar ook de brand begonnen. Een kat is uit de woning gered.
15-12-2024	Utrecht	onbekend	cv-ketel	brand- en rookschade	bedrijf	0G	Vijf mensen zijn gisteravond nagekeken na een brand in een cv-installatie in een bedrijfspand aan de Savannahweg in Utrecht. Daarbij kwam veel rook vrij en het rook sterk naar verbrand plastic. De vijf hoefden uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 22.40 uur en is geblust door de mensen zelf. Mensen van de brandweer hebben het pand geventileerd.
18-12-2024	Zwolle	onbekend	accu	brand	appartement	3RZ	Een ontbrande fietsaccu is vermoedelijk de oorzaak van een flatbrand in Zwolle woensdagochtend. De brandweer vond in de woning zeker zes van deze accu's voor elektrische fietsen. De bewoner en twee andere personen zijn na de brand meegenomen naar het ziekenhuis, omdat ze mogelijk rook hebben ingeademd.
18-12-2024	Sliedrecht	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	Meubelbedrijf	0G	In een meubelbedrijf aan de Prisma in Sliedrecht is brand uitgebroken. Het vuur ontstond woensdagavond even na 19:30 uur. De brand is ontstaan bij een klein keukenblok in het pand. Volgens de brandweer ontstond het vuur daar in een elektriciteitskastje.
18-12-2024	Kapelle	onbekend	droogapparaat	brand	Fabriek	0G	Bij een fabriek voor gebakken uitjes aan de Kloosterpoort in Kapelle is vannacht een droogapparaat in brand gevlogen. Het vuur is volgens de Veiligheidsregio Zeeland geblust door een stoominstallatie van het bedrijf. Het pand is ontruimd en er zijn geen mensen meer binnen. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.
18-12-2024	Soest	kortsluiting	elektrische deken	brand	woning	0G	De bewoonster van een woning aan de Eikenlaan had woensdagmorgen de tegenwoordigheid van geest om een brandende matras en elektrische deken naar buiten te werken. Doordat zij een brandlucht rook en op zoek ging naar de oorzaak, ontdekte de bewoonster brand in de slaapkamer. Kortsluiting in de elektrische deken had brand veroorzaakt, waardoor ook het matras vlam vatte.
19-12-2024	Best	onbekend	accu	brand	opslagcontainer	0G	Aan de Dieze in Best is donderdagochtend brand ontstaan in een opslagcontainer met accu's. Het vuur ontstond rond kwart over elf in de ochtend. Het gaat om een container van een bedrijf in elektrische scooters. In de container worden accu's opgeladen.
20-12-2024	Geldrop	vermoedelijk oververhitting	elektrische deken	brand	appartement	0G	Een elektrische deken heeft vrijdagochtend een brand veroorzaakt in een woning in Geldrop. Dat gebeurde in een flatgebouw aan de Wielstraat. Een melding kwam omstreeks 11.50 uur binnen bij de meldkamer. Zowel politie als brandweer kwamen ter plaatse.
20-12-2024	Noordwijkerhout	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Een brand in een huis aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout is vrijdagmiddag snel geblust. Het vuur ontstond in een meterkast, wat vervolgens leidde tot veel rook. De bewoners, inclusief hun kat, vluchtten naar buiten. Niemand raakte gewond bij de brand.
21-12-2024	Wekerom	menselijk handelen	airfryer	brand	appartement	0G	Vrijdagavond 20 december '24 werd rond 18.00 uur brand gemeld in een wooncomplex voor ouderen aan de Lage Valkseweg in Wekerom. De brand ontstond in de keuken door een airfryer die op de kookplaat vlamvatte. Dankzij het alerte optreden van begeleiders, die het vuur met een blusdeken wisten te doven, bleef verdere schade beperkt. Een ambulance controleerde een persoon op mogelijke rookinhalatie. Het is niet bekend of er iemand naar het ziekenhuis is gebracht.
21-12-2024	Scherpenzeel	onbekend	elektrische kachel	brand- en rookschade	woning	0G	Zaterdagmiddag heeft een grote brand gewoed in een vrijstaande houten woning aan de Breeschoten in Scherpenzeel. De brand ontstond rond 17.40 uur bij een kachel en zorgde voor flinke rookontwikkeling.
21-12-2024	s-Heerenberg	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	Grote brand en zwarte wolken in bedrijfspand nadat meterkast vlam vat. n het bedrijfspand van GTO Plating op de Industriestraat in 's-Heerenberg is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken. De brand brak rond 07.40 uur uit in een meterkast van de verzinkerij.
22-12-2024	Amsterdam	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	Zondagmiddag rond 16.00 uur is er brand ontstaan in een bedrijfspand aan de Vredenhofweg in Amsterdam. De brandweer schaalde op naar het sein 'middelbrand'. Er was brand ontstaan in de meterkast van het bedrijf. De brand was snel onder controle. Er raakte niemand gewond.
22-12-2024	Utrecht	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	De brand ontstond gisteravond rond 20.30 uur in een meterkast op de vierde verdieping en verspreidde zich naar de vijfde verdieping.
22-12-2024	Spijkenisse	onbekend	wasdroger	brand	hotel	0G	In de nacht van zaterdag op zondag is rond kwart voor drie brand uitgebroken in een hotel aan de Curieweg in Spijkenisse. Rond 03.05 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. Bij nadere inspectie bleek het om een droger in het linnenhok te zijn gegaan die in de brand was gevlogen. De schade is gelukkig beperkt gebleven.
23-12-2024	Heerenveen	onbekend	afzuiginstallatie	brand	woning	0G	De brandweer van Heerenveen en Tjalleberd werden maandagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Dracht in het centrum van Heerenveen. Door onbekende oorzaak was de afzuiging in de keuken in brand geraakt.
23-12-2024	Houten	kortsluiting	vaatwasser	brand	woning	0G	In de vroege uren van zondagochtend, even na middernacht, werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand in de wijk De Akker. De brand ontstond in de keuken van de woning waar een afwasmachine door kortsluiting vlam had gevat. De bewoners werden gewaarschuwd door het luide alarm van de rookmelder en wisten het pand veilig te verlaten.
24-12-2024	Geldrop	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer is met meerdere tankautosputten uitgerukt voor een brand bij een pand waar arbeidsmigranten wonen aan de Spaarpot in Geldrop. Het bleek om een brand in de meterkast te gaan. Het was even de vraag of er nog mensen in het pand waren, maar dit bleek niet het geval te zijn. Er raakte niemand gewond.
24-12-2024	Eindhoven	onbekend	meterkast	brand	Kinderdagverblijf	0G	Er is dinsdagmiddag brand geweest in een meterkast bij een kinderopvang aan de Sint Josephlaan in Eindhoven. Medewerkers van de opvang hebben de kinderen snel in veiligheid gebracht.
24-12-2024	Hillegom	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	In een woning aan de Pieter Breughellaan in Hillegom heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed. Het vuur ontstond in de vaatwasser in de keuken. De brand veroorzaakte rook in de woning waarop de brandweer met spoed werd gealarmeerd. De vaatwasser en keuken liepen schade op.
25-12-2024	Enschede	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	De hulpdiensten zijn op eerste kerstdag uitgerukt voor een brand aan Het Bijvank in Enschede. Ter plaatse bleek er sprake van brand in een afzuiging van eetgelegenheid Oh my grill. De brandweer heeft snel en doeltreffend ingegrepen door de schoorsteen van het dak te verwijderen en de brandende kolen naar buiten te brengen, waar ze veilig konden worden geblust. Niemand raakte gewond.
25-12-2024	Bergen op Zoom	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	autobedrijf	0G	Woensdagavond rond 20.30 uur brak er brand uit in de zaak van Bekir. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. "Ik las dat het mogelijk om kortsluiting gaat, maar dat is niet zeker.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
26-12-2024	Ridderkerk	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	Op donderdagochtend brak brand uit in een woning aan de Rosmolen in Ridderkerk. Twee bewoners kwamen vast te zitten op de eerste etage. De brandweer schaalde op naar middelbrand. De brand ontstond in de keuken op de begane grond. Twee bewoners konden door de brand niet meer naar beneden. Zij werden door de brandweer de trap af begeleid. Beide personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulancedienst maar hoefden niet naar het ziekenhuis overgebracht te worden. De brand zou zijn veroorzaakt door kortsluiting, vermoedelijk door het gebruik van meerdere aaneengesloten stekkerdozen.
26-12-2024	Barendrecht	kortsluiting	gourmetapparaat	rook	woning	0G	Melding van woningbrand aan de Sandelhout, brandweer ter plaatse, blijkt geen sprake van brand. Betrof kortsluiting tijdens het gourmetten. Bewoners waren in afwachting vd brandweer naar buiten gegaan, maar kunnen inmiddels weer naar binnen.
26-12-2024	Meppel	menselijk handelen	magnetron	brand	appartement	0G	In een appartementencomplex aan de Leonard Springerlaan in Meppel is een brand ontstaan. De oorzaak: een rollade in de magnetron. Op het moment van de brand waren de bewoners van het appartement zelf niet thuis, maar oplettende burens merkten de rook op en alarmeerden de hulpdiensten.
26-12-2024	Volendam	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	Bij een bedrijf aan de Bellstraat in Volendam brak vanmiddag rond 13.00 uur brand uit in de meterkast. Hoewel vrij snel duidelijk werd dat het vuur is ontstaan in de meterkast, is de brandweer om 14.10 uur nog volop aan het blussen. Bij de brand raakte niemand gewond.
26-12-2024	Leiden	onbekend	wasmachine	rook	woning	0G	De brandweer heeft op Tweede Kerstdag een rokende wasmachine verwijderd uit een woning aan de Noachstraat in Leiden. Rond 11.00 uur kwam er een melding binnen van een woningbrand, waarbij er vooral een brandlucht in de woning hing.
27-12-2024	Arnhem	vermoedelijk oververhitting	elektrische deken	brand	woning	0G	Een vrouw heeft vrijdagochtend in Arnhem erg veel geluk gehad, het elektrische warmte deken waar zij onder lag te slapen vatte vlam. De vrouw ontdekte de brand nadat zij een vreemde geur rook. Wonder boven wonder raakte de vrouw bij de brand niet gewond. De brandweer werd even na 07.00 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Waalstraat. Bij aankomst van de brandweer bleek er een elektrische warmte deken in brand te hebben gestaan en een matras.
28-12-2024	Tilburg	onbekend	accu	brand- en rookschade	bedrijf	0G	In de Teslafabriek aan de Asteriastraat in Tilburg is er zaterdagmiddag brand uitgebroken. Het betreft een pallet gevuld met accu's dat in brand stond. Vijftig mensen hebben het pand moeten verlaten. Inmiddels heeft de brandweer de brand weer onder controle.
28-12-2024	Rotterdam	onbekend	accu	brand	appartement	0G	Aan de Hekelingenstraat in Rotterdam-Zuid is zaterdagmiddag rond 17:15 uur brand ontstaan in een woning. Dat gebeurde nadat een accupakket in brand is gevlogen. Een 112-correspondent zegt dat de bewoners van de woning zelf hun woning konden verlaten. Voor zover bekend zijn zij niet gewond geraakt. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.
28-12-2024	Nijmegen	vermoedelijk oververhitting	elektrische auto	brand	openbare weg	0G	De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag druk bezig geweest met het blussen van een autobrand op de Tolhuis in Nijmegen. De brandende auto betrof namelijk een elektrische auto. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De brand werd even voor 02.00 uur ontdekt. Het voertuig zat aan een oplader, meldt een 112-correspondent.
28-12-2024	Almelo	menselijk handelen	friteuse	brand	schuur	0G	Bij een brand in een schuur achter een woning aan de Prinsenkampsweg in Almelo is veel schade ontstaan. De brandweer heeft om 14.40 uur het sein 'brand meester' gegeven. Bij de brand raakte niemand gewond. Volgens getuigen is de brand ontstaan tijdens het frituren in de schuur.
28-12-2024	Rotterdam	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	Aan de Deensestraat in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken in een vaatwasser. De portiekwoning stond hierdoor gevuld met rook. De brand werd even na drie uur gemeld nadat omwonenden de brand hadden ontdekt. De oorzaak bleek een brandende vaatwasser te zijn. Brandweerlieden hebben de brand geblust en de vaatwasser naar buiten getild. De bewoners van de woning waren ten tijde van de brand niet aanwezig in de woning. Er raakte dan ook niemand gewond.
28-12-2024	's-Gravenzande	kortsluiting	verlichting	brand	kwekerij	0G	De brandweer van 's-Gravenzande en de hoogwerker van Naaldwijk moesten zaterdagochtend rond 10.45 uur uitrukken voor een kasbrand aan de Oostduinlaan. Bij aankomst bleek dat bij een tuinbouwbedrijf brand was uitgebroken bij de verlichting in de kas. Vermoedelijk is daar als gevolg van kortsluiting wat materiaal in de brand geraakt.
29-12-2024	Aerdt	onbekend	elektrische auto	brand	openbare weg	0G	Op de parkeerplaats naast zijn huis vloog in de nacht van zaterdag op zondag een elektrische auto in de brand. Een andere elektrische auto raakte zwaar beschadigd. De elektrische auto stond aan de laadpaal toen het vannacht ineens in brand vloog. Brandweercommandant Bert van Schip laat weten dat de brandweer kort onderzoek heeft gedaan, maar dat van brandstichting vermoedelijk geen sprake is.
29-12-2024	Rijssen	kortsluiting	onbekend	brand- en rookschade	zorginstelling	1R	Rond het middaguur brak er brand uit bij de gezondheidszorginstelling aan de Welleweg in Rijssen. De oorzaak van de brand zou kortsluiting zijn bij een bergingsruimte naast een appartement. De bewoners van het woonzorgcentrum zijn door het personeel naar een veilige plek gebracht. Eén persoon heeft rook ingeademd en is door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoner hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.
30-12-2024	Groesbeek	kortsluiting	aquarium	brand	woning	1R	In een woning in Groesbeek is maandagochtend een aquarium onverwachts uit elkaar geklapt. Het water veroorzaakte kortsluiting, waardoor in huis brand ontstond. De brand aan de Dasstraat brak rond 09.15 uur uit. Hij ademde daarbij wel veel rook in. Het slachtoffer is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Of de bewoner naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. Een 112-correspondent zag dat het gezicht van de man helemaal zwart was.
30-12-2024	Arnhem	onbekend	elektrische auto	brand	openbare weg	0G	Aan de Groenestraat in Aerdt (gemeente Zevenaar) heeft zaterdagnacht een autobrand gewoed. Een elektrische voertuig die gekoppeld aan een laadpaal stond op te laden heeft om nog onduidelijke redenen plots vlam gevat. Omstreeks 2.25 uur kwam de melding bij de brandweer binnen.
30-12-2024	Groningen	onbekend	elektrische auto	brand	openbare weg	0G	Een elektrische auto is maandagavond in de brand gevlogen op de Kornalijnlaan in Groningen. Omstreeks 20:45 uur werd de brandweer van Vinkhuizen gealarmeerd. De brandweer was snel ter plekke om het vuur te blussen. De auto liep forse schade op. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
30-12-2024	Drachten	onbekend	elektrische kachel	brand	woning	0G	De brandweer van Drachten is omstreeks twintig over twee gealarmeerd voor een woningbrand aan de Dorsvloer. Eenmaal ter plaatse stond in de woning wel rook maar kon de brandweer in eerste instantie niet de oorzaak vinden. Na een tijdje zoeken vonden ze een elektrische kachel waar de rook vanaf kwam. De elektrische kachel werd verwijderd en naar buiten gebracht om te koelen.
30-12-2024	Apeldoorn	onbekend	oven	rook	appartement	0G	In de nacht van zondag op maandag hebben omwonenden alarm geslagen vanwege rookontwikkeling in een appartement aan de Ekstersweg in Apeldoorn. Ze werden gewekt door het geluid van een rookmelder en schakelden direct de hulpdiensten in. De rook bleek te zijn veroorzaakt door een probleem met de oven. Er raakte niemand gewond, en de schade bleef beperkt.

