

VGI/1242/Htr
11 maart 2019

Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter

Jaaroverzicht 2018



Trust
Quality
Progress



VGI/1242/Htr
11 maart 2019

Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter

Jaaroverzicht 2018

© 2019 Kiwa N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een
geautomatiseerd
gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen,
of enig andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever,
alsmede van de
opdrachtgever.

Kiwa Technology B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn

Tel. 088 998 33 93
Fax 088 998 34 94
www.kiwatechnology.nl

Colofon

Titel	Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter
Projectnummer	004P001062-01
Projectmanager	ir. H.J.M. Rijpkema
Opdrachtgever	Netbeheer Nederland
Kwaliteitsborger(s)	ing. W.P. Brouwer, ir. H.J.M. Rijpkema
Auteur(s)	ing. R.J. Holtrop

Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van Netbeheer Nederland. Het is beschikbaar voor Netbeheer Nederland, de bij Netbeheer Nederland aangesloten netbeheerders en de aan deze netbeheerders verbonden bedrijven.

Samenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van het aantal elektriciteitsongevallen, dat in 2018 heeft plaatsgevonden achter de meter, alsmede de aard en de ernst van de gevolgen van deze ongevallen.

In dit rapport wordt met elektriciteitsongevallen bedoeld ongevallen die het gevolg zijn van het gebruik van elektriciteit bij huishoudelijke afnemers in Nederland (fraude- en diefstalincidenten zijn uitgesloten). Het heeft in de meeste gevallen dus betrekking op ongevallen met elektriciteit na de kWh-meter. Echter, indien in mediaberichten wordt gesproken over de elektriciteitsruimte/meterkast, is het veelal onduidelijk en daarmee onzeker of dit een incident betreft vóór of na de kWh-meter. In dat geval is bij de oorzaakcategorie elektriciteitsruimte/meterkast niet aan te geven of het een incident vóór of een incident na de kWh-meter is.

In 2018 heeft Kiwa Technology in totaal 335 meldingen over elektriciteitsongevallen geregistreerd, met de volgende verdeling:

- Bij 39% van de meldingen wordt het elektriciteitsongeval toegeschreven aan de installatie, bij 56% van de meldingen aan de elektrische apparatuur en bij 5% van de meldingen is dit onbekend.
- Bij de ongevallen veroorzaakt door elektrische apparatuur wordt bij 32% van de meldingen de meterkast vermeld en bij 21% de wasdroger.
- De oorzaak is bij 60% van de gevallen onbekend. Bij 36% van de gevallen wordt kortsluiting of vermoedelijke kortsluiting als oorzaak genoemd. Overbelasting of vermoedelijke overbelasting wordt bij 4% van de meldingen genoemd.
- In 2018 waren als gevolg van elektriciteitsongevallen 2 doden te betreuren en 112 gewonden.

Dit rapport bevat eveneens een overzicht en analyse van de elektriciteitsongevallen in de periode 2014 t/m 2018. Hiermee worden eventuele trends zichtbaar gemaakt. Over de periode 2014 t/m 2018 blijkt dat het aantal geregistreerde meldingen in de eerste 3 jaren is toegenomen en in het jaar 2017 voor het eerst is afgenomen, maar dat de verdeling in relatie tot object, veroorzakend apparaat en letsel vrijwel constant is. Met betrekking tot de oorzaak van het ongeval zien we in 2018 in de mediaberichten een verlaging van het aantal meldingen met betrekking tot de oorzaak 'onbekend'. Het percentage ongevallen met als vermelding "oorzaak kortsluiting" is de laatste vier jaren gedaald van 33% naar 25%.

Er bestaat in Nederland geen meldingsplicht voor elektriciteitsongevallen, zodat geen volledig beeld van de werkelijke aantallen ongevallen beschikbaar is. Door de aanpak van Kiwa Technology worden wel alle ernstige ongevallen geregistreerd. De informatie verzamelt Kiwa namelijk uit verschillende mediabronnen. In dit rapport is bij alle gemelde ongevallen de oorzaak vermeld, zoals die door de media is opgetekend. Soms zijn dit uitspraken van medewerkers van de brandweer en / of politie. In geen enkel geval is de oorzaak door middel van onderzoek van Kiwa vastgesteld.

Vergelijking van de gegevens uit verschillende informatiebronnen is niet goed mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie en de omschrijving hiervan verschillend zijn en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is vastgelegd. Uit de verkregen informatie komt naar voren, dat het menselijk handelen één van de voornaamste oorzaak van brand is.



Om een toename van het aantal elektriciteitsongevallen te voorkomen en hierin juist een afname te bewerkstelligen wordt aanbevolen om gerichte voorlichting te blijven geven aan de consument over:

- het gebruik en onderhoud van de wasdroger;
- het gebruik van de meterkast.

>

Inhoud

	Samenvatting	1
	Inhoud	3
1	Inleiding	4
2	Overzicht elektriciteitsongevallen 2018	5
3	Vergelijking gegevens van 2014 t/m 2018	9
4	Context elektriciteit bij kleinverbruikers	11
5	Andere informatiebronnen	12
6	Conclusies	15
7	Aanbevelingen	16
I	Scope en begripsbepaling	17
II	Werkwijze	19
III	Overzicht registraties 2018	23
IV	Gegevens uit de vergelijking van fatale woningbranden	56
V	Vergelijking gegevens 2014 t/m 2018	57



1 Inleiding

Dit rapport is opgesteld in opdracht van Netbeheer Nederland om - analoog aan de overzichtsrapportage van gasongevallen achter de gasmeter- een overzicht samen te stellen van elektriciteitsongevallen achter de huishoudelijke kWh-meter. Dit overzicht heeft Kiwa in 2012 voor het eerst samengesteld.

Aangezien er in Nederland geen verplichte registratie plaatsvindt van elektriciteitsongevallen achter de kWh-meter heeft Kiwa dezelfde werkwijze gehanteerd als voor het opstellen van overzichten van gasongevallen achter de huishoudelijke gasmeter. Hiervoor heeft Kiwa verschillende mediabronnen geraadpleegd.

Daarnaast heeft Kiwa informatie opgevraagd bij het Instituut Fysieke Veiligheid (afgekort IFV) van Brandweer Nederland. Dit Instituut verzamelt de gegevens van de fatale branden en voert daarvoor onderzoek uit. In dit rapport is een overzicht samengesteld uit de gegevens van het IFV over de periode 2014 t/m 2017.

Deze rapportage geeft een gerubriceerd overzicht van de geregistreerde elektriciteitsongevallen achter de huishoudelijke kWh-meter in 2018.

>


2 Overzicht elektriciteitsongevallen 2018

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de elektriciteitsongevallen, die in 2018 achter de kWh-meter hebben plaatsgevonden. De scope van dit rapport en een beschrijving van de gehanteerde begrippen staan in Bijlage I. De gebruikte werkwijze van het registreren en rubriceren van deze ongevallen is omschreven in Bijlage II. Een overzicht in detail van alle geregistreerde meldingen in 2018 is opgenomen in Bijlage III.

2.1 335 geregistreerde elektriciteitsongevallen

In het jaar 2018 zijn totaal 279 meldingen over huishoudelijke elektriciteitsongevallen geregistreerd. Het betreft hierbij ongevallen achter de meter (categorieën woonhuis, appartement, bedrijf, zorginstelling, restaurant, flatwoning, winkel, schuur bij woning, boerderij, garage bij woning, café, school, hotel, seniorencomplex). Daarnaast zijn nog 56 meldingen over diverse andere objecten geregistreerd, waar ook een elektriciteitsongeval heeft plaatsgevonden, waarbij een relatie met de meterkast of een huishoudelijk elektrisch apparaat is vermeld. Deze gegevens zijn in de statistieken verwerkt. In de verdere uitsplitsing van de objecten gaat het om installaties die als gelijkwaardig met huisinstallaties beschouwd kunnen worden.

Figuur 1 geeft de verdeling over het totaal van 335 objecten weer.

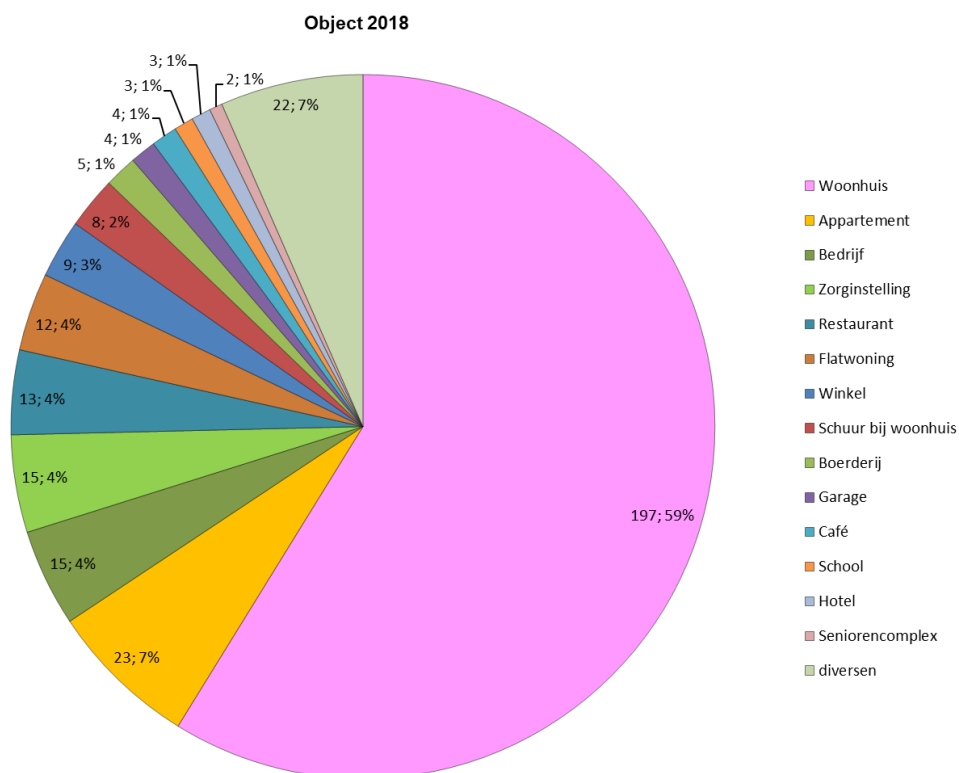


Figuur 1 Geregistreerde objecten.
Het eerste cijfer geeft het absolute aantal objecten weer, het tweede cijfer het percentage ten opzichte van het totaal aantal objecten.

2.2 Defecten in meterkast en wasdroger komen het meest voor

De meldingen over elektriciteitsongevallen in woonhuizen zijn onder te verdelen in meldingen die te maken hebben met de gebouwgebonden elektriciteitsinstallatie en meldingen waarbij een huishoudelijk apparaat wordt genoemd.

Een overzicht van meldingen over elektriciteitsongevallen door gebouwgebonden installaties en huishoudelijk apparaat is weergegeven in Figuur 2 (335 meldingen).

De meeste meldingen betreft een defect in de meterkast (32%). Wanneer de meldingen van de meterkast en die van de installatie (inclusief bedrading en leidingen) bij elkaar opgeteld worden is bij 38% van de geregistreerde meldingen het elektriciteitsongeval toe te schrijven aan de installatie, bij 5% van de meldingen is dit onbekend en bij 56% van de meldingen wordt het elektriciteitsongeval toegeschreven aan de elektrische apparatuur. De wasdroger (21%) en de magnetron (10%) zijn de meest voorkomende type apparaten, die als gevolg van een defect een elektriciteitsongeval hebben veroorzaakt.

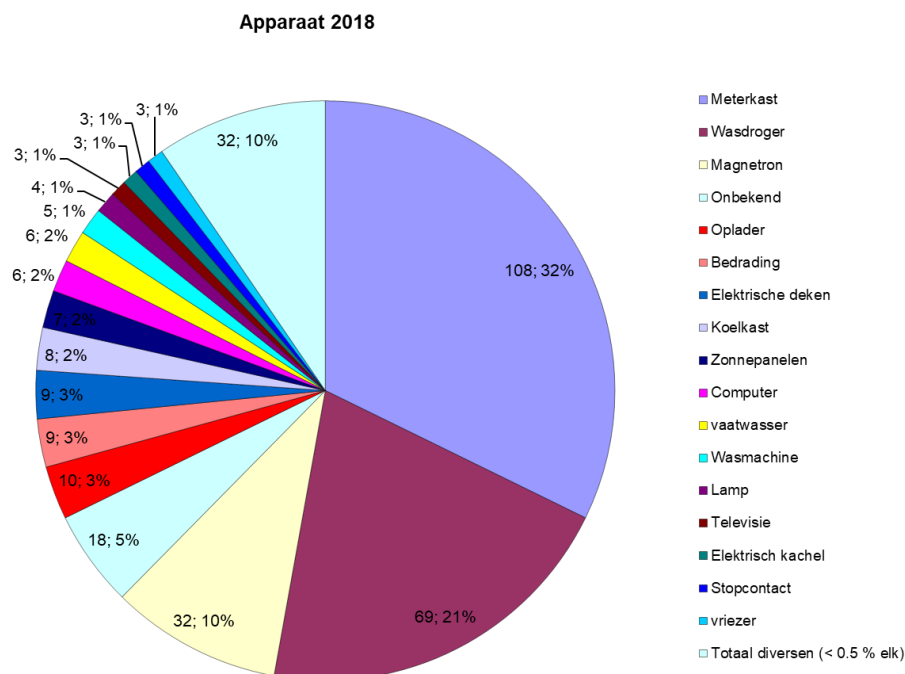

Figuur 2

Geregistreerde apparaten.


Het eerste cijfer geeft het absolute aantal weer, het tweede cijfer het percentage ten opzichte van het totaal aantal meldingen.



2.3 Oorzaak van een elektriciteitsongeval is veelal nog niet bekend

Van de geregistreerde meldingen is veelal de oorzaak (nog) niet bekend (bijna 60%). In de media wordt brand in het algemeen gemeld als gevolg van het ongeval, terwijl het nog niet bekend is wat de werkelijke oorzaak van het ongeval is. Bij elektriciteitsongevallen is veelal de oorzaak te wijten aan kortsluiting of overbelasting. Indien de oorzaak van de brand bij melding bekend is, wordt de melding kortsluiting (25%) meer genoemd dan de melding overbelasting (3%).

Figuur 3 geeft de resultaten over 335 meldingen weer.

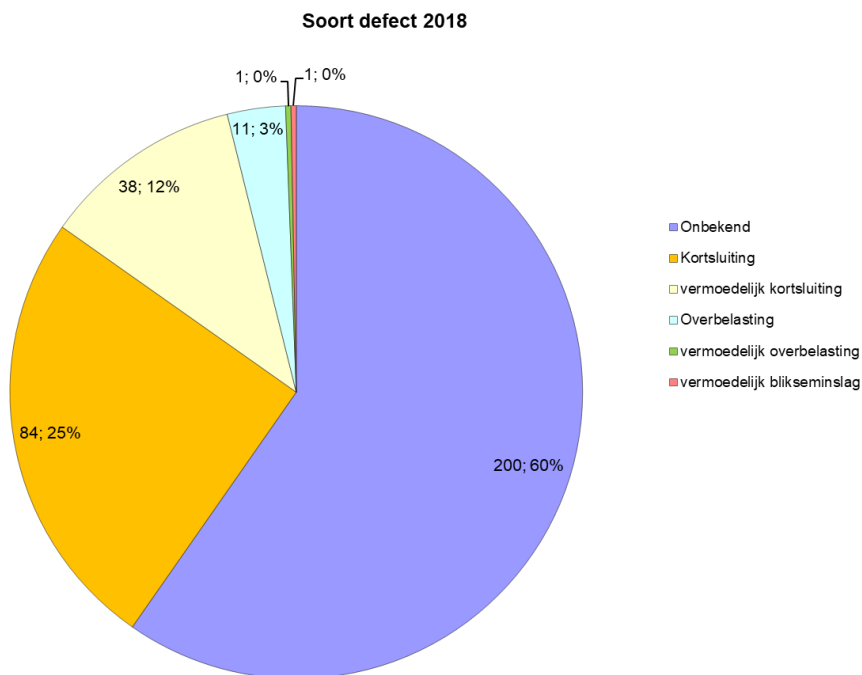


Figuur 3

Geregistreerde oorzaken.

Het eerste cijfer geeft het absolute aantal weer, het tweede cijfer het percentage t.o.v. het totaal aantal meldingen.

2.4 Aantal slachtoffers in 2018 is 112 waaronder 2 doden

Een overzicht van de gevolgen van de elektriciteitsongevallen wordt in figuur 4 gegeven. Het betreft in 2018 335 meldingen met en zonder slachtoffers. Om een beeld te krijgen tussen de verdeling wel / geen slachtoffers is een melding zonder slachtoffers als één eenheid geteld. Het totaal aantal eenheden komt hierdoor op 395. Van de 395 meldingen waren er 281 zonder slachtoffers. In 2018 waren als gevolg van elektriciteitsongevallen 2 doden te betreuren en 112 gewonden. Van deze 112 gewonden zijn 12 slachtoffers naar het brandwondenziekenhuis vervoerd.

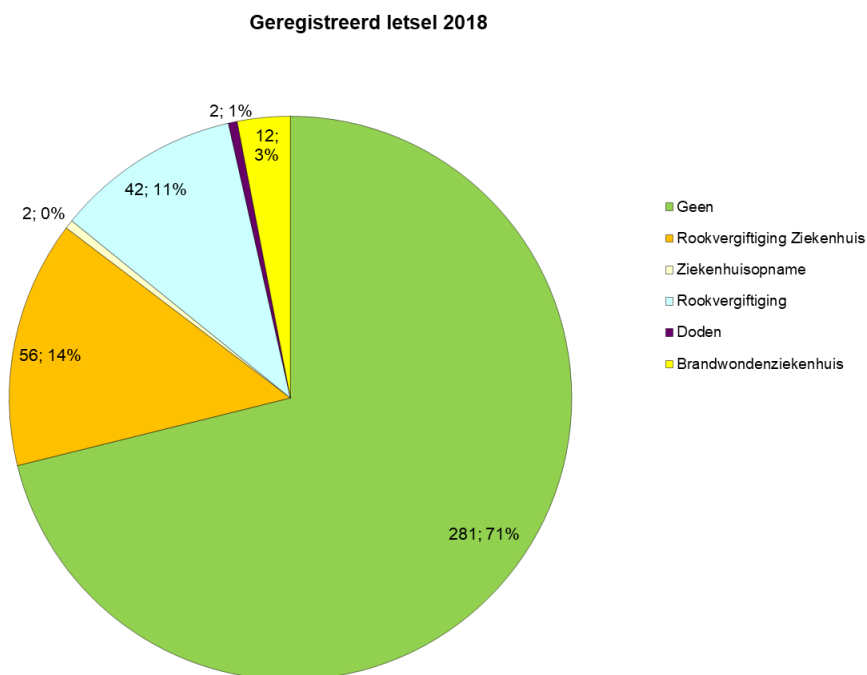

Figuur 4 Geregistreerde letselgevallen.
Het eerste cijfer geeft het absolute aantal weer, het tweede cijfer het percentage t.o.v. het totaal aantal meldingen.

2.5 Schadeomvang

Uit de verzamelde berichtgevingen is geen indicatie over de omvang van de financiële schade te geven. De meldingen in de media zijn qua vermelde schadeomvang kwalitatief zoals: geringe schade, flinke / omvangrijke schade, rookschade, etc.

3 Vergelijking gegevens van 2014 t/m 2018

In het algemeen zijn de resultaten van de door Kiwa uit de mediaberichten verzamelde elektriciteitsongevallen van 2014 t/m 2018 vergelijkbaar.


De meterkast en de wasdroger zijn het meest geregistreerd binnen de oorzaakscategorie “apparatuur”. Voor de afgelopen vijf jaren zijn de gemiddelde percentages respectievelijk 31% (meterkast) en 20% (wasdroger).

In de afgelopen vijf jaren is de vermelding “onbekend” als soort defect gemiddeld 62%. (laagste waarde in 2015 van 51% en hoogste percentage in 2017 van 73%). De melding “kortsluiting” is nagenoeg gelijk gebleven (gemiddeld 30%).

Voor de volledigheid zijn in Bijlage V van dit rapport de overzichten van 2014 t/m 2018 naast elkaar weergegeven, zodat de resultaten direct met elkaar vergeleken kunnen worden.

In Figuur 5 zijn de incidenten met huishoudelijke elektrische apparaten weergegeven in de jaren 2014 t/m 2018 (dus exclusief de incidenten met de elektrische installatie en de meterkast). In 2018 zijn in het totaal 190 incidenten gemeld.


In deze figuur is de top 8 van meest geregistreerde incidenten met huishoudelijke elektrische apparaten weergegeven. Dit zijn achtereenvolgens de wasdroger, magnetron, adapter, elektrische deken, koelkast, vaatwasser, computer en wasmachine. In 2018 maken deze apparaten tezamen circa 76% uit van de geregistreerde incidenten met huishoudelijke elektrische apparatuur en ten opzichte van het totale aantal incidenten veroorzaken deze apparaten circa 43% van de elektriciteits-ongevallen. In de jaren 2014 t/m 2017 maken deze apparaten ten opzichte van alle huishoudelijke apparaten respectievelijk 74%, 67%, 64%, en 71% uit van het aantal elektriciteitsongevallen met huishoudelijke apparatuur en in relatie met het totale aantal incidenten in 2014 t/m 2017 is dit respectievelijk 41%, 36%, 35%, en 43%.

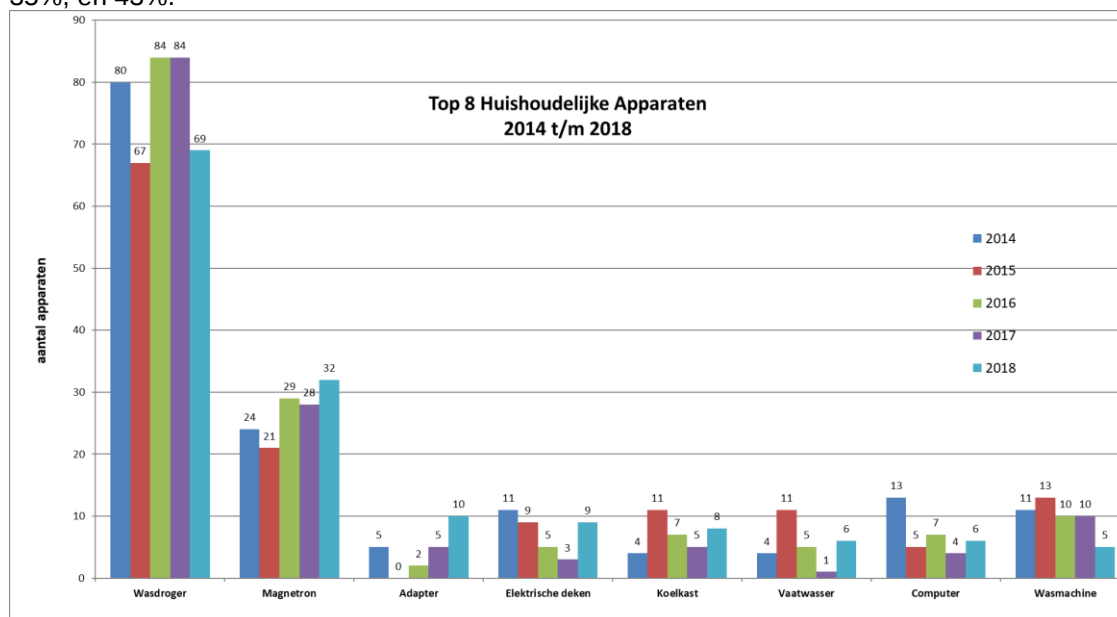

Figuur 5: Geregistreerde absolute aantallen oorzaakscategorie huishoudelijke elektrische apparaten in 2014 t/m 2018.



In figuur 6 zijn de gegevens uit figuur 5 uitgezet als percentage van het totale aantal incidenten met huishoudelijke elektrische apparaten in dat jaar.

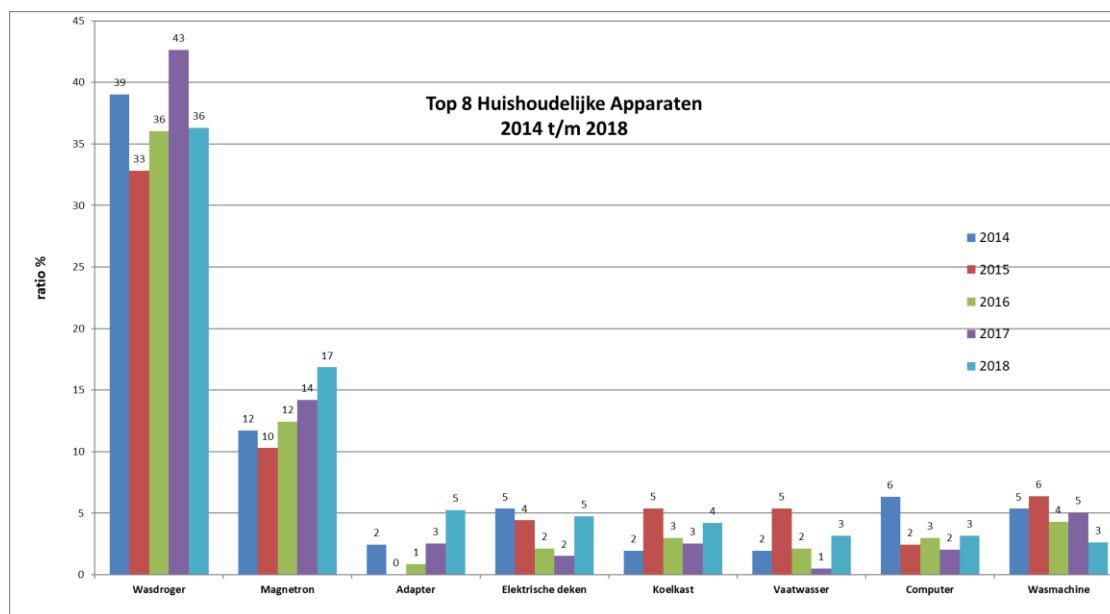

Figuur 6: Geregistreeerde percentages oorzaakcategorie huishoudelijke elektrische apparaten in 2014 t/m 2018.


Uit bovengenoemde gegevens worden de volgende conclusies getrokken:

- Het aantal gemelde incidenten is vanaf 2014 tot en met 2016 toegenomen en in 2017 en wederom in 2018 iets afgenomen. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden of dit ook in werkelijkheid het geval is. De media besteden hier over de jaren heen soms meer en soms minder aandacht aan.
- De wasdroger is de grootste veroorzaker van elektriciteitsongevallen bij de huishoudelijke apparaten.
- Adapter voor het eerst in top 8
- Lichte stijging magnetron
- De verhouding van de geregistreeerde meldingen tussen de verschillende type huishoudelijke apparaten, is nagenoeg gelijk gebleven.

4 Context elektriciteit bij kleinverbruikers

In Nederland zijn ca. 7,6 miljoen huishoudelijke afnemers van elektriciteit (bron CBS 2015). Bij de huishoudelijke afnemers staan diverse elektriciteitsverbruikende apparaten. Het aantal verschilt per consument.

Door BesteProduct.nl is in 2014 een overzicht gemaakt van de penetratiegraad van enkele 'grote' elektrische apparaten bij kleinverbruikers huishoudelijke afnemers. Zo is de penetratiegraad van de magnetron, vaatwasser en wasdroger respectievelijk circa 88% , 61% en 63%. (zie figuur 8)

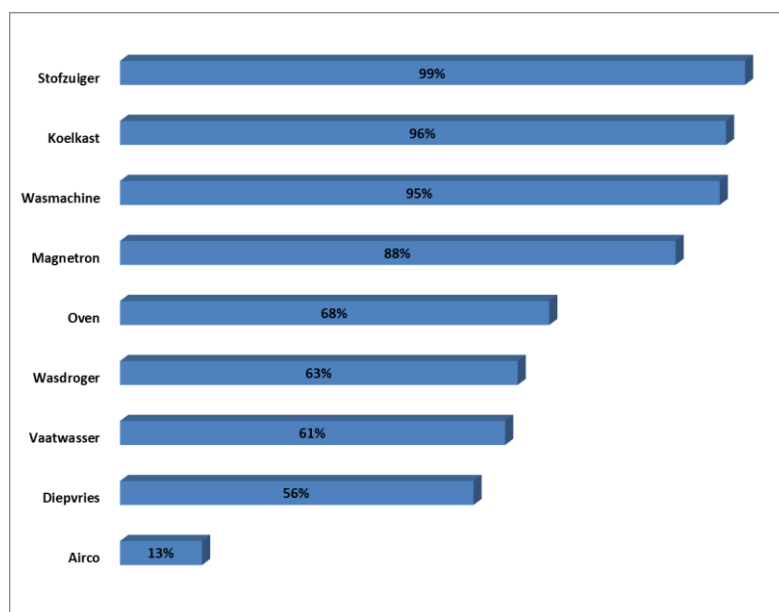

Figuur 8: Overzicht penetratiegraad van enkele huishoudelijke elektrische Apparaten in 2014.
Bron: informatie fabrikanten bewerkt door BesteProduct.nl

Indien men het totaal aantal geregistreerde incidenten over 2018, totaal 335 stuks , deelt door totaal aantal huishoudelijke afnemers, wordt het percentage elektriciteitsongevallen berekend op 0,005%.

5 Andere informatiebronnen

In dit hoofdstuk zijn de resultaten vermeld van de gegevens die uit andere informatiebronnen is verkregen dan de mediaberichten.

5.1 Ontwikkelingen vanuit normcommissies

In diverse betrokken normcommissies, vooral voor gas, staat het thema weerstand tegen een bepaalde temperatuurbelasting hoog op de agenda. Voor wat betreft “gas” is de gasector betrokken bij de normen serie NEN 7244 (voor distributie leidingen, de betreffende normcommissie is NEN 349.008) en de norm NEN 1078 (voor gasleidinginstallaties, de betreffende normcommissie is NEN 349.100). Voor de revisie van NEN 1078 als voor NEN 7244-deel 6 zijn er prestatie eisen geformuleerd en is een testmethode opgenomen voor de weerstand tegen temperatuur belasting. Prestatie-eisen geven een handvat om eventueel maatregelen te treffen voor die componenten in de meterkast die niet aan deze prestatie eisen (kunnen) voldoen.

Als temperatuurbelasting is een belasting gekozen van 30kW, een temperatuurbelasting bij een beginnende smeulbrand. Als prestatie eis is nu opgenomen: leidingen en hun componenten moeten een temperatuur belasting van 10 kW/m² kunnen weerstaan met een toegestane lekkage van maximaal 5l/h. De revisie van NEN 1078 is gepubliceerd op 17 januari 2018. Relevante 3378 NPR bladen (vallend onder de NEN 1078 en NEN 8078) zijn aangepast en op 17 januari 2018 gepubliceerd. De revisie van NEN 7244 deel 6 is gepubliceerd op 20 maart 2018.

Vanaf eind 2018 ligt dit onderwerp op een hoger niveau binnen de kerncommissies van NEN op het gebied van elektriciteit, gas en water.

5.2 Cijfers verkregen uit databases Instituut Fysieke Veiligheid.

Kiwa Technology heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) geraadpleegd om meer achtergrond gegevens te krijgen van uitgevoerde onderzoeken naar fatale woningbranden. Dit, met name om inzicht te krijgen in die gegevens waarbij elektriciteit als oorzaak wordt genoemd. Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van brand zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander ‘woon gerelateerd’ object en die niet door opzet is veroorzaakt.

Een algemeen overzicht van de bevindingen van het IFV is opgenomen in Bijlage IV.

Uit de rapportages van 2014 t/m 2017 blijkt dat een van de belangrijkste oorzaken van fatale branden roken is in woon-of slaapkamer (gem. 27%). Hierbij ontstonden de branden in (gestoffeerd) meubilair en bedden/matrassen (gem. 31%). Van de overige belangrijke brandoorzaken (zoals kortsluiting, koken, explosie, kaarsen) verschilt het aandeel per jaar. Elk jaar is van een groot deel van de fatale woningbranden de oorzaak niet bekend (gem. 21%).

Uit brandweerstatistieken 2014 t/m 2017 (zie tabel 1) blijkt dat gemiddeld 34% van de binnenbranden (exclusief anders/onbekend), een defect aan apparatuur of het verkeerde gebruik ervan de oorzaak van de brand was.

Vanaf 2014 worden de brandweerstatistieken opgenomen in zgn. 'Jaaroverzicht fatale woningbranden'. In tabel 2 zijn de brandoorzaken weergegeven voor 2014 t/m 2017.

	Onvoorzich- tigheid anders	Onvoorzich- tigheid met apparaat	Kortsluiting/ defect apparaat	onvoorzich- tigheid bij koken	onvoorzich- tigheid bij roken	Onbekend
2014	16%	3%	17%	23%	30%	10%
2015	7%	11%	15%	15%	30%	22%
2016	18%	3%	16%	9%	19%	34%
2017	15%	7%	15%	15%	30%	19%

Tabel 1: Brandoorzaken en voorwerp waarin brand ontstaat

Uit de jaaroverzichten fatale woningbranden van 2014, 2015, 2016 en 2017 blijkt dat respectievelijk 40%, 26%, 15% en 22% van de binnenbranden, een defect aan apparatuur of het verkeerde gebruik ervan de oorzaak van de brand was (zie tabel 2).

	kachel	meubilair	Kleding/ textiel	Pan/ frituurpan	Elektrisch apparaat	Bed/ matras	Stoel/ bank	anders	onbekend
2014	3%	3%	7%	17%	20%	7%	13%	17%	13%
2015	4%	4%	7%	11%	11%	15%	19%	4%	26%
2016	3%	3%	16%	3%	9%	9%	25%	6%	25%
2017	0%	0%	15%	11%	11%	7%	19%	25%	11%

Tabel 2: Voorwerp waarin brand is ontstaan

Voor een defect aan apparatuur worden voor deze vier jaren uit tabel 2 de volgende elektrische apparaten genoemd: tafelcontactdoos, televisie, oplaadbare tondeuse, kookplaatje, een stekkerverdeelldoos, een videorecorder of versterker, een wekkerradio, een centraaldoos/installatie, koelkast, een koffiezetapparaat, papierversnipperaars, vrieskast, koel-/vriescombinatie, wandradio en een computer. In de categorie 'anders' vallen vuurwerk, een afvalbak en een kaars.

Rookmelders

De verplichting om rookmelders in woningen aan te brengen bestaat sinds 2003 voor nieuwbouwwoningen en wanneer er sprake is van een functiewijziging naar een woonfunctie. Vanaf 2010 is het verplicht om rookmelders in nieuwbouwwoning vast aan het 230V net te plaatsen. Vanaf 2013 is het verplicht rookmelders te hebben in huurwoningen. In de jaren ervoor werden rookmelders sterk aanbevolen door verzekeraars.

Hoewel een aanzienlijk aantal huishoudens rookmelders in huis heeft (circa 70% tenminste één rookmelder), is het percentage huishoudens met werkende rookmelders erg laag en wel circa 45%. Het percentage huishoudens waar sprake is van rookmelders die werken en op de juiste plek hangen, is nog lager en wel circa 35% (Bron: rapport 'Effectiviteit van rookmelders in woningen' van IFV sep 2015). In hoeverre de preventieve werking van een rookmelder effectief is, is niet uit diverse databases (CBS statistiek, gegevens IFV, gegevens Kiwa) te halen.



5.3 Cijfers Verbond van verzekeraars

Gegevens over schade aan o.a. woongebouwen zijn te vinden in de statistieken, die via de website van het Verbond van Verzekeraars te raadplegen zijn. Veel gegevens komen uit verkochte polissen en het uitgekeerde bedrag per jaar per soort schade.

Vanaf 2014 worden per jaar gegevens verzameld in een document 'Risicomonitor Woningbranden'. Voor deze risicomonitoren zijn cijfers gebruikt van het Centrale Informatie Systeem voor verzekeraars (CIS), Brandweer Nederland en Stichting Salvage.

In 2017 waren er 95.964 brandclaims. Vergeleken met de 103.657 in 2016 is het aantal licht gedaald.

In het beleidsplan 2017 wordt net als in 2016 'Brandpreventie' genoemd als speerpunt. In samenwerking met onder meer de brandweer richten verzekeraars zich op preventieve maatregelen om schade zoveel mogelijk te beperken. Daarbij worden burgers en bedrijven ook gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ook wordt gewerkt aan een visie op brandveilig ondernemen, en doet het Verbond mee met de Brandpreventieweken van de Brandwondenstichting en komt er een strategisch samenwerkingsverband met Brandweer Nederland.

5.4 Vergelijking van gegevens

Vergelijking van de gegevens uit de verschillende informatiebronnen is niet goed mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie en de omschrijving hiervan verschillend is en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is vastgelegd.

>



6 Conclusies

In dit hoofdstuk zijn de conclusies vermeld van de door Kiwa geregistreerde elektriciteitsongevallen, veroorzaakt achter de meter en is een korte samenvatting van de opgetekende aantallen ongevallen vermeld.

De resultaten uit 2014 t/m 2018 zijn vergelijkbaar. De meterkast en de wasdroger zijn de belangrijkste apparaten, die een elektriciteitsongeval veroorzaken.

Kiwa heeft op basis van de geregistreerde elektriciteitsongevallen met huishoudelijke apparatuur (exclusief elektrische installatie en meterkast) een top 8 van meest veroorzakende apparaten van elektriciteitsongevallen samengesteld. Gerangschikt van hoog aantal naar laag aantal elektriciteitsongevallen zijn dit de volgende apparaten: wasdroger, magnetron, adapter, elektrische deken, koelkast, vaatwasser, computer en wasmachine. Voor de afgelopen vijf jaren bleken deze apparaten samen goed voor gemiddeld 40% van het totaal van geregistreerde incidenten.

Vergelijking van de gegevens uit de verschillende informatiebronnen is niet goed mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie en de omschrijving verschillen en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is vastgelegd.

In 2018 heeft Kiwa Technology in totaal 335 elektriciteitsongevallen geregistreerd, met de volgende verdeling:

- Bij 39% van de meldingen wordt het elektriciteitsongeval toegeschreven aan de installatie, bij 56% aan de elektrische apparatuur en bij 5 % van de meldingen is dit onbekend.
- Bij de ongevallen veroorzaakt door elektrische apparatuur is bij 32% van de meldingen de meterkast genoemd en bij 21% van de meldingen de wasdroger genoemd als oorzaak.
- Bij ongeveer 60% van de gemelde incidenten is de oorzaak niet opgetekend en derhalve onbekend. Als oorzaak is bij 37% van de gevallen kortsluiting of vermoedelijke kortsluiting als oorzaak genoemd.

In 2018 waren als gevolg van elektriciteitsongevallen 2 doden te betreuren en 112 gewonden.



7 Aanbevelingen

De registraties in dit rapport zijn vooral gebaseerd op mediaberichten. Kiwa geeft de sector in overweging om meterkastbranden technisch te onderzoeken. Dit om de technische oorzaak / oorzaken goed in kaart te kunnen brengen. Op basis van de verkregen resultaten kunnen dan betere conclusies worden getrokken en kan er gericht informatie worden verstrekt aan de betrokken partijen. In 2016 is door de gassector een start gemaakt met het onderzoeken van een aantal meterkastbranden. Op dit moment zijn daaruit nog geen algemene conclusies te trekken.

Uit de verkregen informatie uit andere bronnen dan mediaberichten komt naar voren, dat het menselijk handelen een van de voornaamste oorzaken van brand is. Om een toename van het aantal elektriciteitsongevallen te voorkomen en hierin juist een afname te bewerkstelligen wordt aanbevolen om gerichte voorlichting te geven aan de consument over:

- het gebruik en onderhoud van de wasdroger;
- het gebruik van de meterkast.

Door de netbeheerders zijn reeds voorlichtingsacties in gang gezet via www.energieveilig.nl.

ABB is op 1 maart 2016 van start gegaan met de bewustwordingscampagne 'Doe de meterkastcheck'. Ook hebben zij onderzoek laten doen door Bouwkennis onder consumenten en daarvan zijn twee whitepapers geschreven. Voor meer informatie zie <http://new.abb.com/low-voltage/nl/nieuws/meterkastcheck-nl>.

Een belangrijk advies om brand in je woning te voorkomen is om brandbare materialen uit de buurt van de kookbron te houden en passende deksels bij de hand te houden om in geval van vlam in de pan de brand snel te kunnen doven. Ook is het raadzaam om stekkerdozen niet zomaar onderling met elkaar te verbinden. In dit digitale tijdperk van smartphones en tablets adviseren brandweer en verzekeraars daarnaast om geen batterijen of lithium-accu's op te laden als je niet thuis bent of als ligt te slapen. Ook belangrijk: voorkom 'overladen'. Als de telefoon, tablet of apparatuur is opgeladen, is het verstandig meteen de stekker uit het stopcontact te halen. En gebruik alleen de originele oplader.

Voorlichting vindt ook plaats via de diverse brandweersites en via het Verbond van Verzekeraars. Eveneens geven fabrikanten van huishoudelijke apparatuur in hun gebruiksaanwijzing tips voor onderhoud en waarschuwingen voor mogelijke gevaren.

Voorlichting naar consumenten blijft een belangrijk aandachtspunt en verdient continuïteit.

I Scope en begripsbepaling

Algemeen

In deze bijlage wordt de scope van de rapportage vermeld, alsmede een toelichting op de in dit rapport gebruikte termen voor het indelen van de soort elektriciteitsongevallen.

1. Scope

De rapportage is gericht op elektriciteitsongevallen achter de kWh-meter bij huishoudens. In het Bouwbesluit is bepaald dat elektrische installaties van woningen en andere gebouwen moeten voldoen aan de norm NEN- 1010 of gelijkwaardig. NEN 1010 geeft de minimale voorschriften waaraan een elektrische installatie moet voldoen om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Wanneer er in de media wordt gesproken over een incident in de elektriciteitsruimte/meterkast is het vaak onduidelijk of dit een incident betreft vóór of na de kWh-meter. Deze meldingen zijn ook in dit rapport opgenomen. Omdat het voor netbeheerders relevant kan zijn, zijn ook de bekende niet huishoudelijke meterkastongevallen gerapporteerd.

In deze rapportage zijn eveneens de meldingen over incidenten met huishoudelijke apparaten opgenomen, die in andere objecten dan woningen staan.

2. Termen

Elektriciteitsongeval

Een elektriciteitsongeval wordt als volgt omschreven (in analogie met de definitie van aardgasongeval):

“Een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, voortvloeiende uit een onveilige situatie of een onveilige handeling mede veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik van elektriciteit, ten gevolge waarvan letsel en/of schade is ontstaan”.

Deze definitie houdt in dat gevallen van waar bekend is dat opzet in het spel is, deze niet als elektriciteitsongeval worden aangemerkt. Opzet hierbij is bijvoorbeeld ook schade door diefstal van elektriciteit in het kader van hennepcultuur. Bij de start van dit project (2012) bleek het aantal geregistreerde incidenten waarbij opzet in het spel was ruim twee maal zo hoog te liggen als de “echte ongevallen”. Ook in 2018 zijn er vele wietplantages aangetroffen en ontmanteld. In een aantal gevallen zijn deze ontdekt doordat er ongevallen hebben plaatsgevonden.

Aard van de ongevallen

De elektriciteitsongevallen worden gerubriceerd in de te onderscheiden typen ongevallen, zoals die in de diverse informatiebronnen worden gemeld. In de media wordt oorzaak en gevolg verschillend gehanteerd. Dit betekent dat deze termen niet te onderscheiden zijn.

Brand

Brand kan ontstaan doordat de toegepaste beveiliging tegen overstroom niet is afgestemd op de toegepaste leidingmaterialen. De doorsnede van de aders is te klein voor de gebruikte overstroombeveiliging. Bij overbelasting ontstaat warmteontwikkeling, de leidingisolatie smelt, leidingen verbranden en hiermee ontstaat het risico op brand. Daarnaast kan de overgangsweerstand in verbindingen warmteontwikkeling geven, waardoor het risico ontstaat op brand. Deze overgangsweerstand kan ontstaan doordat:

- schroefverbindingen niet stevig genoeg of helemaal niet zijn aangedraaid;



- veerklemmende verbindingen hun veerkracht verliezen door veroudering of kruip;
- er bij flexibele leidingen geen adereindhulzen worden gebruikt maar vertinde uiteinden. Tin heeft een heel lage kruipspanning waardoor schroefverbindingen op den duur los gaan zitten.

Elektrocutie

Onder spanning staande delen zijn niet deugdelijk afgeschermd of geïsoleerd. Installatiedelen zijn niet deugdelijk geaard. Hierdoor kunnen de metalen delen van de installatie en hun omgeving bij een isolatiefout onder spanning komen te staan, waardoor er bij aanraking gevaar is voor elektrocutie.

Overbelasting

De woonhuisinstallatie is normaal beveiligd tegen overbelasting. Bij het toepassen van te kleine leidingdiameters ontstaat er overbelasting. Men moet hier denken aan (opgerolde) verlengsnoeren, waarbij er dan geen afschakeling plaatsvindt. De leidingen worden te warm, smelten en er kan brand en of kortsluiting ontstaan.

Oververhitting

Oververhitting kan veroorzaakt worden door overbelasting en/ of kortsluiting. Deze term wordt in de media ook gebruikt bij het te heet worden van wasgoed en voedsel. Soms wordt vermoedelijke oververhitting gemeld. Dit geeft dan een extra onzekerheid over de werkelijke toedracht.

Kortsluiting

Bij een kortsluiting tussen fase en nul of tussen fase en aarde lopen er grote stromen door de installatie. Indien een smeltveiligheid niet is afgestemd op de bedrading en de installatie dan wordt er veel warmte ontwikkeld. Hierdoor kan brand ontstaan.

Vermoedelijk kortsluiting

De term “vermoedelijk kortsluiting” wordt regelmatig gebruikt als men (nog) geen oorzaak heeft kunnen vaststellen van het ontstaan van een brand. Of deze berichtgeving dan gebaseerd is op de kwaliteit van de aangetroffen elektrische installatie c.q. apparatuur is niet duidelijk. Mogelijk leidt men dit dan af uit de plek waar de brand mogelijk is ontstaan (meterkast) of omdat dit als een zeer waarschijnlijke oorzaak wordt verwacht.

Onbekend

In de berichtgeving wordt niet altijd een specifieke oorzaak genoemd. Er wordt soms wel gesproken over elektriciteit zonder een nadere toelichting. Deze gegevens worden in dit rapport geregistreerd als “onbekend”.



II Werkwijze

1. Wijze van melden en registreren

Het melden van elektriciteitsongevallen is niet verplicht: noch wettelijk noch anderszins. Kiwa Technology heeft informatie verzameld via de volgende bronnen:

- Krant en andere publicaties. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een knipseldienst.
- Internet. Vooral brandweersites en lokale nieuwsbladen zijn hiervoor informatie bronnen.
- Gebruik van het contactennetwerk van Kiwa.

Op basis van bovenstaande bronnen is het aannemelijk dat vrijwel de meeste ernstige ongevallen in deze rapportage (registratie) zijn opgenomen.

Ongevallen die op geen enkele manier worden bericht zijn niet in deze rapportage opgenomen. Dit aantal is niet in te schatten. Veelal zullen dit lichte ongevallen en bijna incidenten zijn.

De werkwijze die Kiwa in 2018 heeft toegepast voor het registreren en verwerken van elektriciteitsongevallen is identiek aan die welke is toegepast in de rapportagejaren 2012 t/m 2017.

De meterkast is de plek waar de verantwoordelijkheid van de netbeheerder overgaat naar de bewoner/huiseigenaar. De netbeheerder is niet verantwoordelijk voor elektriciteitsongevallen veroorzaakt door (consumenten) apparatuur en/of de elektrische binnen installatie .

2. Onzekerheid over de oorzaken

In dit rapport wordt bij alle gemelde ongevallen de oorzaak vermeld, zoals die in de media wordt genoemd. Soms zijn dit uitspraken van medewerkers van de brandweer en/ of politie. In geen enkel geval heeft Kiwa opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de oorzaak van een elektriciteitsongeval. Om hierover een beeld te krijgen zijn rapportages van het Instituut Fysieke Veiligheid van Brandweer Nederland geraadpleegd. Bij dit instituut verricht men onderzoek naar de oorzaak van ongevallen waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

In de mediaberichten worden nauwelijks incidenten vermeld met de beschrijving “klussen in huis”. Deze meldingen worden beschreven als een incident naar aanleiding van de installatie of onder de categorie “onbekend”.



3. Soort defect

Van alle geregistreerde meldingen heeft Kiwa, voor zover mogelijk, de initiële oorzaak van het incident bepaald.

De volgende rubricering is hierbij gehanteerd:

- Onbekend;
- Kortsluiting;
- Vermoedelijk kortsluiting;
- Overbelasting;
- Vermoedelijke overbelasting;
- Blikseminslag;
- Vermoedelijk blikseminslag.

4. Onderverdeling naar gebruik (object)

De basis voor dit onderzoek zijn woonhuisinstallaties. De berichtgevingen geven vaak informatie over de aard van de toepassing / gebruik, waarbij de eisen van de elektrische installaties overeenkomen met die van woonhuisinstallaties. Waar bekend is deze extra informatie vermeld in het overzicht en de grafieken.

(In rapport opgetekend)

(Diversen)

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Woonhuis | <i>Assielcentrum</i> |
| - Appartement | <i>Bungalow</i> |
| - Bedrijf | <i>Buurthuis</i> |
| - Zorginstelling | <i>Caravan</i> |
| - Restaurant | <i>Chalet</i> |
| - Flatwoning | <i>Keet</i> |
| - Winkel | <i>Kinderdagverblijf</i> |
| - Schuur bij woonhuis | <i>Kinderspeelparadijs</i> |
| - Boerderij | <i>Kiosk</i> |
| - Garage bij woonhuis | <i>Manege</i> |
| - Café | <i>Paardenstal</i> |
| - School | <i>Penitenciaire inrichting</i> |
| - Hotel | <i>Sportcomplex</i> |
| - Seniorencomplex | <i>Sporthal</i> |
| | <i>Studentenkamer</i> |
| | <i>Studentenwoning</i> |
| | <i>Vakantiehuis</i> |
| | <i>Woonboot</i> |
| | <i>Zorgboerderij</i> |

(Cursief afgedrukte objecten komen zeer zelden voor en zijn in dit rapport samengevoegd als diversen)

5. Onderverdeling naar apparaat

Een incident ontstaat naar aanleiding van de installatie of naar aanleiding van de toegepaste apparatuur. Uit de berichtgevingen zijn de volgende apparaten te onderscheiden als oorzaak van incidenten.

(In rapport opgetekend)

- Meterkast
- Wasdroger
- Magnetron
- Oplader
- Bedrading
- Elektrische deken
- Koelkast
- Zonnepanelen
- Computer
- Vaatwasser
- Wasmachine
- Lamp
- Televisie
- Elektrische kachel
- Stopcontact
- Vriezer

(Diversen)

Accu elektrische scooter
Airco
Airfryer
Dimmer
Ventilator
Elektrisch zonnewering
Elektrisch apparaat
Hoverboard
Kabelhaspel
Fietsaccu
Kerstboomlampjes
Koeling
Kruimeldief
Lichtbak aquarium
Pomp
Verlichting
Terrasheater
Wekkerradio
Zaklamp
Zonbank
Stekkerdoos
Tablet
Waterkoker
Frituurpan

(Cursief afgedrukte apparaten objecten komen zeer zelden voor en zijn in dit rapport samengevoegd als diversen)

Wanneer er wordt bericht over de meterkast is het onzeker of dit vóór of na de meter betreft.



6. Letsel

Naast materiele schade is in een aantal gevallen ook persoonlijk letsel ontstaan. De volgende omschrijvingen worden in de berichtgevingen gehanteerd:

- Geen
- Rookvergiftiging Ziekenhuis
- Ziekenhuisopname
- Rookvergiftiging
- Gewonden
- Doden
- Brandwondenziekenhuis

NB Deze categorie-indeling is gebaseerd op de omschrijvingen die in de media worden gemeld.

7. Onderverdeling naar gevolg

Ongevallen kunnen leiden tot slachtoffers: licht of zwaargewond, of dodelijke slachtoffers. Daarnaast kunnen de ongevallen leiden tot schade aan (delen van) woonhuizen al dan niet veroorzaakt door brand.

>

III Overzicht registraties 2018

Legenda aantallen (n) letsel:

n R = Rookvergiftiging

n Z = Ziekenhuisopname

n RZ = Rookvergiftiging + Ziekenhuisopname

n G = Gewonden

n D = Dodelijk letsel

n B = Brandwondenziekenhuis

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
1-1-2018	Eemnes	Kortsluiting	koelkast	beperkt	Paardenstal	0G	EEMNES - In een paardenstal aan de Goyergracht-Zuid heeft rond 11.45 uur brand gewoed. De eigenares ontdekte de brand omdat er rook uit het dak kwam. Zij alarmeerde de brandweer en redde twee paarden uit de stal. Drie andere dieren stonden al buiten. Kortsluiting in een koelkast was de oorzaak van de brand.
2-1-2018	Rotterdam	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	aanzienlijk	Buurthuis	0G	Brand buurthuis Wielewaal veroorzaakt door kortsluiting. De brand in Buurtpost Wielewaal is waarschijnlijk veroorzaakt door een kortsluiting. Eerder werd gedacht dat er tijdens de jaarwisseling vuurwerk naar binnen was gegooit. Het pand aan de Rollostraat stond in lichterlaaie, nadat een brand ontstond in een ruimte op de eerste verdieping. Als gevolg hiervan raakte Buurtpost Wielewaal zwaar beschadigd.
1-1-2018	Harich	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	aanzienlijk	Manege	0G	De twee kantines en de twee bakken in manege Gaasterland in Harich zijn onbruikbaar door de felle brand die op nieuwjaarsdag in het onderkomen uitbrak. Op het grote dak zijn alle platen verschrompeld door de enorm hitte die er ontstaan is. Het vermoeden is dat in de keuken de brand is ontstaan, mogelijk door kortsluiting.
3-1-2018	Amstelveen	Onbekend	magnetron	brand	Woonhuis	0G	De brandweer rukte woensdag in het begin van de middag uit na melding van een brand aan de Maarten Lutherweg in Amstelveen. De brand in een woning bleek te zijn ontstaan in de magnetron. Brandweer en politie wisten de situatie ter plaatse snel onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. De brand was snel geblust waardoor de schade beperkt is gebleven. Hoe de magnetron precies vlam heeft kunnen vatten, is nog niet duidelijk.
5-1-2018	Kolhorn	Onbekend	Wasdroger	aanzienlijk	Woonhuis	0G	Vrijdag tegen de middag heeft een wasdroger aan de Sportstraat vlam gevat en gezorgd voor een behoorlijke schade. Omwonenden hebben, voordat de brandweer arriveerde, uit een vijver emmers water gehaald om zo snel mogelijk te beginnen met blussen. Ook hadden zij de elektra uitgeschakeld. Toch konden zowel de omwonenden als de brandweer niet voorkomen dat er flinke schade aan de woning ontstond.
6-1-2018	Heemstede	Overbelasting	magnetron	brand	Woonhuis	0G	Een magnetron in een woning aan de Gelderlandlaan in Heemstede heeft vanmiddag vlam gevat. Dit kwam omdat twee kinderen zin hadden in popcorn, maar deze iets te lang in de magnetron hebben laten opwarmen. Rond 16.30 uur kreeg de brandweer melding van de brand. Er was veel rook aanwezig in het huis. De brandweerlieden hebben de brandende magnetron naar buiten getild en daar geblust. De rook is door middel van een ventilator uit de woning geblazen.
6-1-2018	Hilversum	Kortsluiting	onbekend	beperkt	Woonhuis	0G	HILVERSUM - Zaterdagavond 6 januari is rond 22:40 brand uitgebroken op de zolder van een woning aan de Eemnesserweg in Hilversum. De brandhaard zit in het dak van de woning. Ook werd voorkomen dat de brand, ontstaan door een elektrisch probleem, oversloeg naar de woningen ernaast.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
8-1-2018	Delft	overbelasting	elektrische deken	rook	Flatwoning	0G	In een woning in een flat aan de Roland Holstlaan in Delft heeft gisteravond een matras in brand gestaan. De oorzaak was vermoedelijk een elektrische deken, aldus District8. Er is één iemand naar het ziekenhuis vervoerd. De woning heeft flinke schade opgelopen.
8-1-2018	Rotterdam	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	. In een vrijstaande woning aan het Prinses Beatrixplantsoen in de Rotterdamse wijk Hillegersberg brak vanmiddag omstreeks 13.45 uur brand uit in de meterkast. Ook de gasleiding vatte vlam. Iedereen kon op tijd de woning verlaten. Netbeheerder Stedin sloot de gastoevoer en elektriciteit af. Een aantal huizen aan het plantsoen kwam zonder stroom te zitten.
9-1-2018	Groningen	Onbekend	Meterkast	brand	Bedrijf	0G	Brandweer met spoed naar Zeewinde 5 te Groningen voor een brand P1 (inci-06) Gebouwbrand (meterkast*) GIBO Groep Zeewinde 5 :3 Groningen 011833 011850
9-1-2018	Voorburg	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Brandweer met spoed naar Van Lodensteijnstraat 8 te Voorburg voor een woningbrand P1 Gebouwbrand woning (VK: 1) (meterkast) van Lodensteijnstraat 8 VOORB 159591 155130 157150 157430
9-1-2018	Velserbroek	Onbekend	magnetron	brand	Appartement	2RZ	Er woedde dinsdagochtend brand in een appartement op Maan Bastion in Verserbroek..De brand is volgens een wijkagent ontstaan in een magnetron. Een woordvoerder van de brandweer kon dat nog niet bevestigen, maar gaf wel aan dat de brand inderdaad in de keuken is begonnen. Een onderzoek naar de precieze oorzaak volgt. Een oudere vrouw, de bewoonster, is door een van de aanwezige ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Ze was alleen in de woning. Ook een bewoonster van een aangrenzende woning werd naar het ziekenhuis gebracht. Beide dames worden gecontroleerd in verband met het inademen van rook.De bewoners van de aangrenzende appartementen werden opgevangen in sporthal Het Polderhuis. Het ging om een groep van zo'n 15 personen
9-1-2018	Rijssen	Overbelasting	Oplader	beperkt	Woonhuis	0G	Oplader iPhone 6 in Rijssen ontploft in slaapkamer. Alle stoppen sloegen door. Het kastje lag geblakerd op de grond.
9-1-2018	Hellevoetsluis	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Dinsdagmiddag 9 januari om 15.40 uur heeft een wasdroger vlam. Dit gebeurde in een woning aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis.De bewoonster had samen met de buurvrouw geprobeerd om het vuur te doven, maar dit lukte niet, waarna ze de brandweer heeft gebeld. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar kon niet voorkomen, dat het hele huis vol rook kwam te staan.De brandweer heeft het pand gelucht en de zaak is overgedragen aan Salvage
10-1-2018	Zaandam	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Op de Govert 't Hoenstraat was brand uitgebroken.Het was ontstaan in de droger. De brandweer was er snel bij om erger te voorkomen. En om de dieren naar buiten te brengen. Twee konijnen en een hond. Verder raakte niemand gewond
12-1-2018	Aalsmeer	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Om vijf voor één in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 januari werd de Brandweer gealarmeerd voor een woningbrand in de Gloxiniastraat.Ter plaatse bleek dat er een wasdroger in de brand stond. Deze stond op de begane grond. Door snel optreden kon de Brandweer erger voorkomen en bleef de schade beperkt tot de droger en het plafond. Gelukkig is niemand gewond geraakt
11-1-2018	Oostdijk	Kortsluiting	Bedrading	beperkt	Woonhuis	0G	De binnenbrand waar vanmiddag de brandweer voor uitgerukt is, bleek een kortsluiting in een contactdoos te zijn. Dit maakte de brandweer van Krabbendijke bekend.. Echter bleek er geen brand te zijn, maar de bewoners roken een brandlucht dus hebben hiervoor de brandweer gebeld. De brandweer heeft met een warmtebeeldcamera gezocht en ze zagen een warme plek achter een gipsplaat. De brandweer heeft een stuk van een gipsplaat verwijderd en kwam erachter dat het een contactdoosje betrof welke door kortsluiting is gaan smelten.
10-1-2018	Hoofddorp	Kortsluiting	elektrische deken	aanzienlijk	Woonhuis	5RZ	Wat het gebruik van een elektrische deken voor gevolgen kan hebben, wordt deze woensdagochtend in de Prinses Margrietstraat in Hoofddorp pijnlijk duidelijk. De huurwoning op nummer 4 is door brand volledig verwoest. Vijf mensen, onder wie de Antilliaanse bewoonster van het pand en haar dochter, zijn ter observatie naar het ziekenhuis overgebracht.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsetel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
10-1-2018	Nijmegen	Onbekend	Oplader	brand	Appartement	OG	Tientallen studenten stonden woensdagavond korte tijd op straat vanwege een brand in een appartementencomplex voor studenten aan de Professor Bromstraat in Nijmegen. Bij aankomst van de brandweer stond er veel rook in het pand. De brand woedde in een van de appartementen en was snel geblust. De ruimte is door de brandweer onbewoonbaar verklaard. De drie naastgelegen woningen en gangen liepen rookschade op. Volgens de brandweer ging het om zo'n 20 appartementen op de tweede etage die moesten worden ontruimd. Uiteindelijk konden zij hun huizen weer in, alleen de woning waar de brand was ontstaan is voorlopig niet bewoonbaar. De oorzaak van de brand is niet bekend (bleek telefoonoplader). De bewoners van het desbetreffende appartement waren niet thuis. Niemand raakte bij de brand gewond.
12-1-2018	Breda	Onbekend	Wasdroger	brand	Appartement	OG	In appartementencomplex Wintertuin aan Het Bolwerk in Breda is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Kort voor drie uur vatte in een appartement een wasdroger vlam. De brandweer heeft de brand gedoofd en de wasdroger van het balkon naar beneden gegooit. Waardoor het apparaat vlam vatte is niet bekend
14-1-2018	Sittard	Onbekend	Wasdroger	brand	Appartement	OG	Zondagavond 14 januari rond 21.50 uur heeft een brand gewoed in een wasdroger op de Doctor Nolenslaan in Sittard. De brandweer heeft de brand geblust. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Voor zover bekend zijn er geen personen gewond geraakt.
10-1-2018	Castricum	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	OG	Woensdagmiddag 10 januari om 16:57 uur was er brand in een woning aan de Huibert van Ginhovenstraat. Een wasdroger was in de brand geraakt, maar bij aankomst van de brandweer had de bewoner de droger al buiten staan en hoefden ze alleen nog maar een nacontrole uit te voeren
15-1-2018	Berkel en Rodenrijs	Onbekend	Wasdroger	brand	Café	OG	Bij horecagelegenheid Edelweiss aan het Westerwater in het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. De brandweer heeft de voordeur geforceerd om de brand te blussen en het pand te controleren. Volgens eerste berichten is er een wasdroger in brand gevlogen. Het is nog niet bekend of er schade is in het pand. Het naastgelegen filiaal van Albert Heijn is ontruimd.
16-1-2018	Deventer	Kortsluiting	Oplader	brand	Woonhuis	OG	De brandweer heeft vanmiddag een woningbrand aan het Wezenland in Deventer geblust. De brand ontstond waarschijnlijk na kortsluiting via een defecte telefoonoplader in een slaapkamer op de eerste verdieping. Er vielen geen gewonden. Een oudere bewoner is wel uit voorzorg door ambulancepersoneel nagekeken
17-1-2018	Oud-Sabbinge	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	OG	Op woensdagmiddag 17 januari is er brand uitgebroken in de meterkast van een woning aan de Bijsterweg in Oud-Sabbinge. De binnenbrand betrof een brand in de meterkast van de woning. Toen de brandweer arriveerde, was de brand al geblust. De brandweer van Wolphaartsdijk heeft na een controle de woning geventileerd
17-1-2018	Voorburg	Kortsluiting	vaatwasser	rook	Woonhuis	OG	De bewoonster van een huis aan de Van Wateringelaan in Voorburg zal vast nog wel eens goed nadenken voor ze de woning verlaat, terwijl de vaatwasser draait. Ze kreeg dezer dagen de schrik van haar leven. Toen ze thuis kwam zag ze tot haar verbazing dat de keuken en gang vol met rook stonden. De vrouw rende naar binnen om de keuken- en de buitendeur open te doen. Daarop werd meteen de brandweer gebeld. Die kwam tot de ontdekking dat de rook uit de vaatwasser kwam. Die is naar de knoppen, maar de rest van de schade viel gelukkig mee.
16-1-2018	Arnhem	Kortsluiting	Oplader	brand	Appartement	OG	Kortsluiting in een telefoonoplader zou de oorzaak zijn geweest van de brand die vrijdagmorgen woedde in een flat in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Een van de omwonenden van de uitgebrande flat zegt dat te hebben gehoord van de twee bewoners. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat ie lezing ook bij haar bekend is, maar dat de oorzaak nog niet officieel is vastgesteld. Het technisch onderzoek loopt nog
20-1-2018	Nijkerk	Onbekend	Meterkast	brand	Appartement	OG	Tussen de twintig en dertig bewoners zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag geëvacueerd na een brand in een appartementencomplex in Nijkerk. Door de brand ontstond er veel rook in het complex aan de Kajuit. Er raakte niemand gewond. De brand is ontstaan in de meterkast, zegt de brandweer. Via het mechanische rookkanaal kwam de rook in bovengelegen appartementen terecht. Bewoners werden wakker en alarmeerden de brandweer. De brandweer ventileerde de 16 appartementen, rond 07.30 uur zijn de woningen weer vrijgegeven. Door het uitbranden van de meterkast is er in de centrale ruimtes van het complex nog geen elektriciteit.



Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsetel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
19-1-2018	Groote gast	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Brandweer met spoed naar De Gast 13 te Groote gast voor een brandP1 (inci-08) Gebouwbrand (meterkast*) De Gast 13 Groote gast
21-1-2018	Amstelveen	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	1RZ+1 G	Bij een woningbrand in Amstelveen zijn aan het begin van de middag twee mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een getuige brak er brand uit in de woning doordat de wasdroger vlam vatte. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de brandweer de brand al na een kwartier onder controle had. De door de brand verwoeste wasdroger eindigde uiteindelijk in de achtertuin van de woning
22-1-2018	Apeldoorn	Kortsluiting	airfryer	aanzienlijk	Woonhuis	0G	Een woning aan de Valeriuslaan in Apeldoorn-Zuid ging vorige week zondag in vlammen op. De airfryer had kortsluiting veroorzaakt.
22-1-2018	Putten	Kortsluiting	Televisie	brand	Woonhuis	0G	De brandweer in Putten moest maandagochtend in actie komen bij een woningbrand aan de PC Hooftstraat. Kortsluiting in de tv lijkt de oorzaak. Na controle op doorslag in de naastgelegen huizen, kon de brandweer snel het sein brandmeester geven. De woning werd daarna geventileerd. De bewoners waren niet thuis, een buurtbewoner ontdekte de brand. De huiskamer is bijna volledig zwartgeblakerd
22-1-2018	Stadskanaal	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	- Een woningbrand aan de Unikenstraat in Stadskanaal is maandagochtend gepaard gegaan met een flinke rookontwikkeling. De brand ontstond in de meterkast. De bewoner van het huis was op dat moment niet aanwezig.
24-1-2018	Almelo	Onbekend	magnetron	brand	School	0G	De brandweer is vannacht gealarmeerd voor een brand in school De Telgenborch aan het Everlo in Almelo. Na onderzoek bleek een magnetron de boosdoener. Daar zaten nog een aantal broodjes in die inmiddels flink doorbakken waren. De brandweer heeft de magnetron uitgezet en de school geruime tijd geventileerd vanwege de rook en de stank.
27-1-2018	Den Haag	Kortsluiting	elektrische deken	aanzienlijk	Woonhuis	3RZ+1 GZ	Bij een woningbrand in een huis aan de Waalsdorpersweg vannacht zijn er vier mensen gewond geraakt. Een bewoner en drie kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand bleek een elektrische deken te zijn die in de fik was gevlogen, aldus District8. Een bewoner had deze met zijn blote handen naar buiten gegooid en liep daardoor ernstige verwondingen op. Uiteindelijk zijn er vier gewonden naar het ziekenhuis gebracht: de bewoner met ernstige verwondingen en drie kinderen in verband met rookinhalatie.
28-1-2018	Mijdrecht	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Bij een woningbrand in Mijdrecht is in de nacht van zondag op maandag de gehele meterkast uitgebrand. Brandweerlieden werden rond 00:30 uur gestuurd naar de Bozenhoven. Bij aankomst kwamen er een grote zwarte rookpluimen uit de woning. De brandweer ging naar binnen en trof de brand aan in de meterkast. Het vuur was snel onder controle, maar de rookontwikkeling was enorm. Na ruim vier uur was de woning rookvrij en kon de brandweer weer inpakken. De woning is volledig verwoest en onbewoonbaar geworden
30-1-2018	Hoogerheide	Kortsluiting	magnetron	rook	Woonhuis	0G	In zijn zwartgeblakerde keuken beseft een inwoner uit Hoogerheide dat zijn gezin genadig uit de woningbrand van maandagavond is gekomen. Hij had een pannetje met olie op staan waar de vlam in sloeg. Kortsluiting bij de magnetron, is het vermoeden van vermoedt de brandweer.
30-1-2018	Amstelveen	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	In de nacht van maandag op dinsdag werd de brandweer even na half 1 opgeroepen voor een brand aan de Else Mauhsstraat in Amstelveen. Niemand raakte bij de brand gewond. Er waren geen mensen in de woning aanwezig, gezien er een verbouwing bezig is. De brand zou zijn ontstaan in de meterkast. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen, maar kon niet voorkomen dat het huis behoorlijke schade opliep.
31-1-2018	Helmond	Kortsluiting	Meterkast	bepikt	Woonhuis	1Z	Een monteur van Ziggo is woensdagochtend gewond geraakt bij werkzaamheden in een woning aan de Slegersstraat in Mierlo-Hout. De man was aan het werk in de meterkast toen daar kortsluiting ontstond, met als gevolg een kortstondig brandje. Dat brandje was snel geblust. De man is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Over de toedracht van de kortsluiting is nog niets bekend.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
2-2-2018	Zevenhoven	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Vrijdagavond 2 februari rond 22.30 uur heeft een wasdroger vlam gevat in een woning aan de Sportlaan in Zevenhoven. De brandweer is bij aankomst gelijk gaan blussen en heeft zeven woningen rondom de brand ontruimd vanwege de hevige rookontwikkeling. De brandweer had de brand na een tijdje onder controle. Bij de brand zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.
3-2-2018	Nieuwendijk	Kortsluiting	Televisie	brand	Woonhuis	0G	Kortsluiting in een tv heeft er zaterdagavond voor gezorgd dat de brandweer uit moest rukken voor een woningbrand aan de Anemoonstraat in Nieuwendijk. De brandweer was snel ter plaatse om van binnenuit te blussen waardoor een uitslaande brand werd voorkomen. Voor zover bekend waren er geen bewoners in de woning en raakte er niemand gewond. Nadat de brand onder controle was werd de woning geventileerd. Over de schade in en aan de woning is nog niet bekend.
4-2-2018	Den Haag	Onbekend	Meterkast	brand	Appartement	1Z	Bij een fikse brand in de Van Swietenstraat in Den Haag is zondagochtend één gewonde gevallen. De brand ontstond volgens de brandweer in de meterkast. Het vuur brak uit rond 5.30 uur. Meerdere personen werden door de brandweer van het dak, uit de tuin en van het balkon gered. Eén gewonde is met een botbreuk naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie. De omwonenden mochten terug naar huis, maar het pand waar de brand was uitgebroken is vooralsnog onbewoonbaar.
3-2-2018	Feanwalden	Kortsluiting	stopcontact	brand	Keet	0G	Kortsluiting in een stopcontact zorgde zaterdagochtend voor brand in een directiekeet aan de Falkenaweg. Ter plaatse gekomen hebben brandweerlieden zich toegang verschaft door een raam met rolluik te forceren. Het brandje was snel meester. Snel werd duidelijk dat een stopcontact onder een bureau was gaan smeulen. Inmiddels had het vuur zich uitgebreid naar een bureaustoel. De keet liep behoorlijke schade op.
4-2-2018	Utrecht	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	Appartement	1RZ	Een bewoner van een appartement in de Vermeulenstraat is zondagmiddag door ambulancepersoneel behandeld na een korte woningbrand. De brand ontstond rond kwart over vier 's middags in een slaapkamer van het appartement, vermoedelijk door een kortsluiting in een elektrisch apparaat. De bewoner probeerde de brand zelf te blussen, maar raakte ingesloten op het balkon. De brandweer was snel met groot materieel ter plaatse en had de brand binnen tien minuten onder controle. Omdat de bewoner rook had ingeademd, moest deze na controle in de ambulance mee naar het ziekenhuis. Ondanks het snelle bluswerk ontstond er zo veel rook- en waterschade dat de woning tenminste voor vannacht onbewoonbaar is.
6-2-2018	Burgum	Onbekend	Meterkast	brand	Boerderij	0G	In de nacht van maandag op dinsdag is er brand uitgebroken in de boerderij Hege Stjelp aan de Menno van Coehoornweg in Burgum. Dankzij een alerte buurman werd de brand in de kiem gesmoord. Hij rook een brandlucht en ging op onderzoek uit. Rond 2.30 uur belde hij de brandweer en hij is zelf met brandblussers begonnen de brand te blussen. De brand was voor in de boerderij ontstaan bij een meterkast. Bij aankomst van de brandweer van Burgum kwam er nog wel rook onder het dak vandaan maar bleek het vuur grotendeels te zijn gedoofd. Er is nog wel nageblust.
7-2-2018	Winschoten	Kortsluiting	Ventilator	onbekend	Woonhuis	0G	Brandweer Winschoten werd dinsdagavond opgeroepen voor een nacontrole in een woning aan de Sint Vitusholt in dezelfde plaats. In dit geval bleek er in de woning kortsluiting te zijn geweest in een ventilator. De brandweer heeft het gecontroleerd en kon met onverrichte zaken terug naar de kazerne.
7-2-2018	Eindhoven	Onbekend	Wasdroger	brand	Schuur bij woonhuis	0G	In een schuurtje aan de Panterstraat in Eindhoven heeft woensdagochtend brand gewoed in een wasdroger. De bewoonster van de woning zag rook uit de schuur komen en heeft hierop meteen 112 gebeld. De brandweer was snel ter plaatse. Toen was de brand al uitslaand. Met een straal hoge druk was de brand snel onder controle. Wel is er grote schade in de schuur.
7-2-2018	Breda	Kortsluiting	pomp	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan de Valkenierslaan in Breda heeft woensdagmiddag brand gewoed. Die ontstond rond 13.30 uur door kortsluiting in een warmwaterpomp. De brandweer was binnen enkele minuten ter plaatse en had de brand snel onder controle. De straat werd door de politie aan beide zijde afgezet. Het is niet bekend hoeveel schade werd aangericht. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letzel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
8-2-2018	Barendrecht	Onbekend	magnetron	rook	Appartement	0G	De brandweer is vanochtend (Donderdag 8 februari 2018) om tien over acht met meerdere voertuigen uitgerukt voor een brand in Borgstede aan de Marjoleinlaan. Uit een woning in Borgstede kwam een flinke hoeveelheid rook. Dit bleek te worden veroorzaakt door een magnetron die al te lang aan stond. In totaal zijn 14 direct omwonenden geëvacueerd en opgevangen in de hal van Borgstede. Ambulancepersoneel is ter plaatse geweest, maar niemand is gewond geraakt bij het incident. De rookontwikkeling ontstond door een magnetron, een maaltijd bleek hier te lang in te hebben gestaan. Voor zover bekend gaat het om een woning van het zelfstandigheidstrainingstraject waar vooral jongeren wonen en niet om een ouderenwoning.
10-2-2018	Oosterbeek	Onbekend	Meterkast	brand	Bedrijf	0G	Bij een gebouw van Pastoraal Diaconaal Centrum (PDC) de Herberg aan de Pietersbergseweg in Oosterbeek heeft zaterdagochtend een brand gewoed. Hierbij raakte niemand gewond. De brand werd omstreeks 6.15 uur ontdekt, nadat het brandalarm was afgegaan. Toen iemand ging kijken, bleek dat de meterkast in brand stond. Ook stond het pand vol met rook. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Ze hebben het gebouw, die onder andere gebruikt wordt voor feestpartijen en bruiloften, geventileerd. Het pand heeft veel rookschade opgelopen.
9-2-2018	Oudkarspel	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Vrijdagmiddag 9 februari is brand ontstaan in een woning aan de Fonteinkruid in Oudkarspel. Even na 13.30 uur kregen de hulpdiensten de melding van de brand. De brandweer van Langedijk was zeer snel ter plaatse. Door de brand die woedde in de meterkast. Kwam er veel rook vrij. De brandweer had de brand al snel onder controle.
10-2-2018	Oisterwijk	Kortsluiting	onbekend	brand	Schuur bij woonhuis	1G	De bewoner van een huis aan de Prinses Irenestraat in Oisterwijk is zaterdagavond gewond geraakt door een uitslaande brand. Het huis is mogelijk onbewoonbaar geworden door fikse schade, al bleef de bovenverdieping gespaard. De brand is ontstaan in een schuur achter de woning. Kortsluiting zou daar de oorzaak van zijn. De bewoner van het huis ontdekte de brand en heeft geprobeerd het vuur te blussen. Hij raakte daarbij gewond. Vermoedelijk heeft hij rook ingeademd en enkele vonken op zijn lijf gehad. Het vuur sloeg daarna over naar de overkapping achter de woning, die volledig verloren is gegaan. De beneden verdieping vloog ook in brand en liep forse schade op, maar is niet in zijn geheel verloren gegaan. De bovenverdieping is intact gebleven. Drie katten die in de woning verbleven zijn ontsnapt.
10-2-2018	Harlingen	brand	elektrische deken	brand	Woonhuis	0G	Er is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Pieter Jelles Troelstralaan in Harlingen. De brandweer werd omstreeks 01:25 uur opgeroepen voor een woningbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om een brand in een slaapkamer. Bij de slaapkamerbrand is enorm veel rook vrijgekomen. De oorzaak van de brand is mogelijk een elektrisch deken. De bewoner kon het huis tijdig verlaten en is niet gewond geraakt.
11-2-2018	Zutphen	Onbekend	magnetron	brand	Appartement	0G	Er woedde een brandje in een appartementencomplex in Zutphen. De brandweer rukte uit naar de Emmerikseweg in de wijk de Brink. Het ging om een appartement op de bovenverdieping van het complex De Brink Zuid. Het betreft een seniorenflat. De brandende magnetron zorgde voor veel stank en rook. Er werd ook een ambulance opgeroepen. Maar deze vertrok weer zonder een slachtoffer.
11-2-2018	Boekel	Kortsluiting	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Halverwege de route breekt brand uit in een woonhuis aan de Churchillstraat. De passerende prins hoog op prinsenvagen van CV De Vliegenmeppers meldt telefonisch, dat de brandweer moet komen. Na een kwartier komt de brandweerwagen die het brandje kan blussen. Het blijkt om kortsluiting wasdroger in de keuken te gaan. De hond kan bijtijds gered worden.
12-2-2018	Almere	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Maandagochtend heeft er in een woning aan het Vulcanuspad in Almere Poort korte tijd een brand gewoed. Bij aankomst van de brandweer bleek er brand te zijn ontstaan in de meterkast. Door de felle brand raakte zowel de meterkast als de rest van de hal zwaar beschadigd. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Een aanwezige bewoner kon op tijd zijn huis verlaten en raakte niet gewond.
13-2-2018	Smilde	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Door kordaat op te treden bij een brand in een woning aan de Ribesstraat in Bovensmilde heeft de bewoner maandagnacht erger kunnen voorkomen. De brand was uitgebroken in de meterkast. De bewoner ontdekte het vuur bijtijds en doofde de vlammen. Daardoor bleef de schade beperkt en hoefde de brandweer van Smilde slechts nog wat nawerk te verrichten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk.



Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
15-2-2018	Breda	Kortsluiting	frituurpan	brand	Café	0G	De brandweer was donderdagavond druk met het blussen van een grote brand bij Café Bruxelles op de Havermarkt in Breda. De brand in het eetcafé ontstond rond 19.45 uur. Volgens een medewerker zaten er op dat moment zo'n veertig mensen te eten. Die werden vlot en ordelijk naar buiten begeleid. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in een elektrische frietpan in de keuken aan de achterkant van de zaak. Daar was vrijwel meteen sprake van een flinke rookontwikkeling. De brandweer rukte met vijf wagens uit en bestreed het vuur vanuit een hoogwerker die over het dak de achterkant kon bereiken. Rond 20.00 uur werd de brand opgeschaald tot grote brand. Niet omdat er sprake was van een uitlaande brand, maar vanwege de risico's die een brand in monumentaal pand met weinig manoeuvreerruimte met zich meebrengt.
15-2-2018	Amsterdam	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	1G	Bewoner raakt lichtgewond na brand in meterkast Amsterdam-WestEven voor 21.00 uur brak er brand uit in de meterkast van de woning. De brandweer had de brand al snel onder controle. De bewoner had rook ingeademd maar hoefde na controle niet naar het ziekenhuis.
16-2-2018	Alphen ad Rijn	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Een wasdroger heeft vrijdagmiddag een brand veroorzaakt in een woning aan de Zadelmaker in Alphen aan den Rijn. De bewoner ontdekte de brand bij thuiskomst. De brand brak uit op de zolder van de woning en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. De brandweer wist de brand te blussen en heeft de droger naar buiten getild. De woning en een aangrenzende woning zijn hierna geventileerd.
16-2-2018	Groote gast	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	In zorgcentrum Het Hooge Heem in Groote gast is vrijdagmiddag een wasdroger in brand gevlogen. Het apparaat stond in een aanleunwoning. Er zijn geen gewonden gevallen. De begane grond en de eerste verdieping van Het Hooge Heem werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er sprake van 'lichte rookontwikkeling'. De brandweer is bezig de aanleunwoning te ventileren.
16-2-2018	Beuningen	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	1G	De brandweer is vanmiddag omstreeks 13:30 uur met groot materieel uitgerukt voor een woningbrand aan de Kooikerweg in Beuningen. Ter plaatse bleek er brand te woeden in een meterkast van een woonboerderij. De brand ging gepaard met forse rookontwikkeling, de woning stond vol rook. Een bewoonster is nagekeken door ambulancepersoneel.
15-2-2018	Mijnsheeren land	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	De brandweer van Mijnsheerenland is vanmorgen om 10.57 uur uitgerukt voor een droger in brand in een woning aan de Grasgors. Brandweer had brand snel onder controle en heeft de woning ontdaan van rook.
19-2-2018	Rotterdam	Onbekend	Elektrische deken	brand	Woonhuis	2RZ	19 februari rond 05.23 uur zijn er twee gewonden gevallen tijdens een uitlaande woningbrand op de Grote Visserijstraat in Rotterdam. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het raam van de woning op de eerste etage. De omliggende woningen zijn door de brandweer ontruimd. Tijdens het blussen van de brand in de woning troffen zij het slachtoffer op bed aan, deze was buiten bewustzijn. De brandweer heeft het slachtoffer uit de woning getild en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Uit een belendend pand is een jongedame gekomen met rookinhalatie klachten. Ook zij is overgedragen aan het ambulancepersoneel. De brand is ontstaan door een elektrisch deken. De woning waar de brand heeft gewoed is onbewoonbaar verklaard.
19-2-2018	Kootwijk	onbekend	Meterkast	brand	Vakantiehuis	1G	In een vakantiewoning op Park Berkenhorst aan de Kerkendelweg in Kootwijk heeft zondagavond 18 februari een felle brand gewoed. De brand was ontdekt door de bewoners die op tijd het pand konden verlaten. De brandweer werd omstreeks 21:15 uur opgeroepen. De brand is ontstaan in de meterkast door waarschijnlijk kortsluiting. De bewoner en zijn vrouw en 2 kinderen en een grootvader zaten in de woning. De man heeft doordat hij wat spullen heeft proberen te pakken wat rook ingeademd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis maar zijn ter plekke door de ambulancedienst nagekeken.
19-2-2018	Nieuwerkerk	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	NIEUWERKERK - Dankzij rookmelders heeft de bewoner van een huis in Nieuwerkerk zondagmiddag een beginnende brand snel kunnen blussen. De bewoner werd kort na 16.00 uur gealarmeerd door de piepende rookmelders in zijn woning aan de Leeuwerklaan. Hij ging direct op onderzoek uit en constateerde een brandje in de meterkast. De brandweer werd gebeld maar deze hoefde niet meer te blussen omdat de bewoner het brandje zelf al had weten te blussen.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
19-2-2018	Westerbork	Kortsluiting	Meterkast	brand	Bedrijf	0G	De brandweer rukte maandagmiddag uit naar de huisartsenpraktijk aan de Groene Weg in Westerbork. Daar was rookontwikkeling geconstateerd. Het bleek dat in de meterkast kortsluiting was ontstaan waardoor een en ander was gaan smeulen. De brandweer had de brand snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de meterkast.. Daar de meterkast zich aan de achterzijde van het pand bevond hoefde niemand het pand te verlaten.
21-2-2018	Rotterdam	Onbekend	Meterkast	brand	Flatwoning	11RZ+2 R	In Rotterdam zijn meerdere mensen gewond geraakt door een brand in een pand van woonondersteuning Roobrughof,.Dertien mensen zijn vanwege het inademen van rook door ambulancepersoneel behandeld, van wie er elf naar het ziekenhuis zijn gebracht. In het pand waren twee brandhaarden. Op de derde etage van het gebouw met vijf verdiepingen was brand ontstaan in de meterkast. Toen de brandweer arriveerde, bleek ook in een container op de begane grond brand te zijn.Het vuur kon gauw worden gedoofd. Wel was er sprake van veel rook. Het pand is geventileerd en een aantal woningen werd gecontroleerd. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee brandhaarden.
23-2-2018	Wassenaar	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Een brand in een wasdroger heeft vanmiddag aardig wat rook- en roetschade veroorzaakt. De wasdroger stond vermoedelijk in een kelderruimte van een woonhuis aan de Prins Frederiklaan.Door de brand is een deel van het interieur van het huis bedekt met een roetlaag. Ook zal de stank zich snel door het huis verspreiden.De brandweer bluste de brand en ventileerde de woning.
24-2-2018	Heeze	Onbekend	elektrisch kachel	brand	Woonhuis	1R	In de nacht van vrijdag op zaterdag is er brand uitgebroken in een woonhuis met voormalige dokterspraktijk aan de Strabrecht in Heeze. Niemand raakte gewond. De brandweer vermoedt door een elektrisch kacheltje. Ook een ambulance werd door de politie voor de zekerheid opgeroepen omdat de zoon rook had ingeademd.
26-2-2018	Schiedam	Onbekend	Wasdroger	brand	Zorginstelling	2R	In het Franciscus ziekenhuis locatie Vlietland in Schiedam heeft maandagochtend brand gewoed.De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Ter plaatse bleek er een wasdroger in brand te staan. De brand was snel onder controle. Twee personen raakte gewond. Ze ademde teveel rook in. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan
28-2-2018	Utrecht	Onbekend	Meterkast	brand	Restaurant	0G	Bij restaurant Il Pozzo aan de Oudegracht in het centrum van Utrecht heeft woensdagochtend korte tijd brand gewoed. Er was brand uitgebroken in de meterkast. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle.Omdat de brand voor rookontwikkeling zorgde is de brandweer nog wel aanwezig om het pand te ventileren. Er zijn geen gewonden gevallen.Het is niet bekend hoe groot de schade aan het restaurant is.
1-3-2018	Barendrecht	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Melding gebouwbrand IJsselmeer betrof vonken uit meterkast. Politie en brandweer alweer vertrokken, situatie onder controle. Nog 1 brandweer eenheid ter plaatse.
2-3-2018	Alphen ad Rijn	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	In een huis aan de Oude Wereld in Alphen aan den Rijn is een wasdroger vrijdagavond in brand gevlogen. De machine staat in een garage. De brand is onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Wel is er veel rookschade in de woning.e brandweer heeft opgeschaald omdat het een inpandige garage is.
2-3-2018	Spijkensisse	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	In een pand van de Antes-kliniek aan de Hoeklaan in Spijkensisse is vrijdagavond brand ontstaan. Het vuur woedde korte tijd in de meterkast wat veel rook veroorzaakte en ook verspreidde. Om die reden werden twee etages op last van de hulpverleners ontruimd. Het betrof 20 personen. Nadat alles weer veilig was konden de hulpdiensten weer vertrekken. Een ambulance kwam ter plekke om bijstand te verlenen aan de getroffen.
4-3-2018	Dokkum	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Een wasdroger was zondagmorgen de oorzaak van een woningbrand in een woning aan de Westerssestraat in Dokkum.Door onbekende oorzaak was de wasdroger die in de douche stond in brand gevogen. De bewoonster heeft nog geprobeerd om de brand te blussen maar achter de wasdroger was het vuur bij de elektrische aansluiting niet te doven.De beide bewoners wisten het pand veilig te verlaten. De brandweer van Dokkum was snel ter plaatse en heeft de brand geblust
4-3-2018	Wieringerwerf	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Zondagmiddag kreeg de brandweer van Wieringerwerf een melding. Het betrof een wasdroger die vlam had gevat in de Jupiterstraat.Men heeft de brandende droger geblust en daarna op het balkon geplaatst tot de rook was verdwenen. Hierna heeft men een uitgebreide controle gedaan in de woning in verband met de eventuele aanwezigheid van koolmonoxide.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letstel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
8-4-2018	Ens	Onbekend	magnetron	brand	Schuur	0G	De pieper gaf middelbrand aan in een schuur in het verzorgingsgebied van Ens. Onze post is er als tweede voertuig naar toe gegaan.' 'Toen we aankwamen bij de schuur had post Ens de boel al geblust en verkend. De vermoedelijke veroorzaker van de brand –een magnetron- was uit de schuur gehaald. De brand leek uit. We hebben de schuur geventileerd met de overdrukventilator
12-3-2018	Hoogkerk	Kortsluiting	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan de Cornelis Jetsesstraat in Hoogkerk heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. Er is niemand gewond geraakt. De melding kwam rond 16.30 uur binnen op de meldkamer. De bewoners roken een sterke brandlucht die uit de meterkast kwam. Omdat ze het niet vertrouwden belden ze het alarmnummer waarop de brandweer met één bluswagen uitrukke. Bij aankomst gingen de brandweelieden direct op onderzoek wat hen uiteindelijk bij een slimme meter in de meterkast bracht. Door nog onbekende oorzaak had de meter kortsluiting gemaakt
12-3-2018	Arkel	vermoedelijk kortsluiting	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	De brandweer is maandagavond 12 maart 2018 met spoed uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Dam in Arkel. De brandweer werd rond 20.45 uur opgeroepen. Ter plaatse bleek dat er brand was ontstaan in een meterkast. De bewoner had inmiddels zelf al geblust met een brandblusser. De brandweer constateerde echter nog een warmtebron met de warmtebeeldcamera. Door een stuk hout boven de meterkast weg te zagen kon alles geblust worden. Het vermoeden bestaat dat de brand is ontstaan door kortsluiting. De schade zal verder met de verzekering afgehandeld worden.
12-3-2018	Amersfoort	Kortsluiting	lamp	brand	Flatwoning	0G	De uitslaande brand die zaterdagochtend woedde in een bovenwoning aan het Euterpepein in Amersfoort, is veroorzaakt door kortsluiting. Door ingrijpen van de brandweer blijft de schade beperkt tot de bovenwoning. Uit onderzoek is gebleken dat de brand is ontstaan door kortsluiting in een lamp aan het plafond.
12-3-2018	Huissen	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Bij een brand in een woning aan de Vlierstraat in Huissen zijn maandagmiddag twee honden om het leven gekomen. De brand werd rond 17.10 uur ontdekt. De bewoners waren op dat moment niet thuis, hun twee honden wel. De brandweer heeft de dieren nog geprobeerd te reanimeren, maar zonder succes. De brand werd veroorzaakt door een wasdroger en zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer heeft de brand geblust. Hoe groot de schade is, is niet bekend.
16-3-2018	Terneuzen	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	1G	In een woning aan de Mozarthof in Terneuzen heeft afgelopen nacht brand gewoed. Het vuur ontstond in de wasdroger. Het is nog onduidelijk door welke oorzaak de wasdroger vlam vatte. De twee bewoners van het pand zijn behoorlijk geschrokken. Een van hen is voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur al snel onder controle.
16-3-2018	Santpoort - Zuid	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	2G	Hulpdiensten zijn vrijdagmiddag uitgerukt naar de van Dalenlaan. Op de zolderetage van een woning was brand ontstaan in een wasdroger. Het blussen ging snel.. Een bewoner en een klein meisje hebben langdurig in de ambulance gezeten in verband met rookinhalatie. Later konden ze uitstappen en naar huis gaan
17-3-2018	Epe	Kortsluiting	vaatwasser	brand	Woonhuis	3RZ	In de Vegtelarij in Epe zijn ze gisteren opgeschrikt door een woningbrand. Kortsluiting in de afwasmachine is de oorzaak. Drie personen zijn door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.
18-3-2018	Stadskanaal	Onbekend	Meterkast	brand	Bedrijf	0G	Zondagavond kreeg de brandweer van Stadskanaal een melding voor een brand in een meterkast in Maarsheerd. In de kapperszaak, op de begane grond bij de hoofdingang van Maarsheerd, was kortsluiting ontstaan. Wat er verder heeft gebrand en wat voor schade er is ontstaan is niet bekend. Er hing blauwe rook op de begane grond. De bewoners zijn, mede door het snel ter plaatse komen van de brandweer, niet in gevaar geweest
21-3-2018	Wijchen	Kortsluiting	elektrische deken	brand	Woonhuis	1D	In een woning in het Gelderse Wijchen is woensdagochtend een dode man gevonden. Het stoffelijk overschot werd aangetroffen na een melding dat enkele ruiten van de woning zwartgeblakerd waren. Volgens de politie is vermoedelijk enkele dagen geleden sprake geweest van een brand, die vanzelf weer is gedoofd. De man was waarschijnlijk gestikt in de rook die was ontstaan nadat er kortsluiting in zijn elektrische deken was ontstaan.



Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
24-3-2018	Pesse	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	Woonhuis	OG	In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft bij het Paardensport Centrum Pesse, ook bekend als manege Smit, een brand gewoed. De brand ontstond in het woonhuis. De brandweer kon voorkomen dat de brand van het woonhuis, dat was uitgerust met brandmuur, oversloeg naar het stallengebouw. De stallen en paarden bleven derhalve voor de brand op afstand. De oorzaak naar het ontstaan wordt nog onderzocht, maar naar alle waarschijnlijkheid is de brand ontstaan door kortsluiting.
24-3-2018	Almere	vermoedelijk kortsluiting	computer	brand	Garage	OG	Rond 14.45 uur brak er brand uit in een garagebox aan de Haak in het centrum van Almere Haven. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een computer die in de garage stond. Enkele andere spullen zijn door de brand beschadigd geraakt. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft de garage geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond.
27-3-2018	Spijkenisse	Kortsluiting	vaatwasser	brand	Winkel	OG	Een broodjeszaak aan de Nieuwstraat in Spijkenisse is tijdelijk gesloten vanwege een brandje in de keuken. Kortsluiting in de afwasmachine was de oorzaak.
29-3-2018	Amsterdam	Onbekend	Meterkast	brand	Winkel	OG	In een winkel in de PC Hooftstraat in Zuid is donderdag aan het begin van de middag brand uitgebroken. De brand, die volgens de brandweer vermoedelijk in een meterkast ontstond, brak rond 12.30 uur uit. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel liepen de winkel en een naastgelegen pand 'aanzienlijke rookschade op', aldus de brandweer.
31-3-2018	Den Haag	Onbekend	Meterkast	brand	Bedrijf	OG	De ambassade van Kameroen in Den Haag is fors beschadigd door de brand die zaterdagmorgen rond 4.00 uur werd ontdekt. De brand is vermoedelijk ontstaan in de meterkast. Het duurde enige voordat de brandweer de brandhaard had gevonden. Er moesten plafonds en wanden worden verwijderd.. De brandweer rukte met groot materieel uit.
31-3-2018	Hengelo	Onbekend	Meterkast	brand	Appartement	OG	Bij een woningbrand in Hengelo is vanavond een woonkamer volledig uitgebrand. Een televisie met kortsluiting is de boosdoener. In de woning aan de Bachstraat was niemand aanwezig. De bewoners van het appartementencomplex zijn geëvacueerd, een deel van hen kon al snel weer naar binnen. Dankzij de goede isolatie van de woning heeft de brand geen kans gehad om over te slaan op andere ruimtes of appartementen. Er raakte niemand gewond.
1-4-2018	Assen	Onbekend	Oplader	brand	Woonhuis	OG	Zondagmorgen werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een brand op een zolder in een woning aan de Plutostraat. Door kortsluiting in een oplader was er brand ontstaan op de zolderverdieping van de woning. Bij de brand kwam veel rook vrij. De toegesnelde brandweer is de woning binnengegaan om de brand te blussen. Iedereen wist tijdig de woning te verlaten. Hoe groot de schade is, is op dit moment niet bekend.
2-4-2018	Alphen ad Rijn	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	OG	In een woning op de Lauwers in Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van zondag op maandag een grote brand gewoed. De bewoners konden op tijd het huis verlaten. De brand zorgde wel voor een enorme rookontwikkeling. Om 2.00 uur werden de bewoners opgeschrikt door de wasdroger die in de brand stond. Zij alarmeerden direct de hulpdiensten. De brandweer heeft het vuur snel weten te blussen, maar kon niet voorkomen dat de woning veel schade op liep. De bewoners zijn gecontroleerd door de ambulancedienst maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.
1-4-2018	Noordwijk	vermoedelijk kortsluiting	Bedrading	brand	Schuur bij woonhuis	OG	De brandweer is zondag aan het begin van de avond met flink wat materieel uitgerukt voor een brandje in een schuur in Noordwijk. Flinkke vlammen vraten zich een weg door spullen die in het schuurtje tegen een woonhuis aan het Kerkhofpad. Toen de bewoners de brand ontdekten sloten ze de deuren naar de schuur, die zich snel vulde met rook. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft de spullen die vlam hadden gevat naar buiten gebracht. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting door water dat in aanraking met elektriciteitskabels is gekomen. De schade in de schuur is fors.
2-4-2018	Havelte	vermoedelijk kortsluiting	Bedrading	brand	Woonhuis	OG	Aan de Leeuwerikweg in Havelte is Tweede Paasdag een korte tijd brand geweest door, naar alle waarschijnlijkheid, kortsluiting. De brand woedde tussen het plafond en was door snelle inzet van de brandweer gauw onder controle. De bewoners konden veilig haar woning verlaten, er raakte niemand gewond.
9-4-2018	IJburg	Onbekend	Oplader	brand	Woonhuis	1G	In een woning aan de Daguerrestraat op IJburg heeft vanavond korte tijd een brand gewoed. Een elektrisch skateboard vatte vlam toen het in de lader stond. De brand kon snel worden geblust. Een moeder en twee kinderen zijn nagekeken door ambulancepersoneel wegens rookinhalatie. De twee kinderen bleken ongedeerd, de moeder had wel enige rook ingeademd maar kon ter plekke worden behandeld.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
10-4-2018	Amsterdam	Onbekend	Meterkast	brand	Winkel	0G	In een kledingwinkel aan de PC Hooftstraat in Zuid is dinsdagavond een brand uitgebroken..De eerste melding van de brand kwam rond 18:55 uur binnen bij de meldkamer. De brand gaat gepaard met rookontwikkeling.Vermoedelijk is de brand ontstaan in de meterkast. De winkel heeft behoorlijke rookschade opgelopen
10-4-2018	Best	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan de Michiel de Ruyterstraat in Best heeft dinsdagmiddag rond half drie een uitslaande brand gewoed. De brand is op zolder ontstaan, vermoedelijk bij de wasdroger.
11-4-2018	Megen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	Woonhuis	0G	- In de Torenstraat in Megen is woensdag brand uitgebroken in een woning. De dikke rookwolken waren tot in de wijde omtrek te zien. De brandweer schaalde al snel op naar grote brand. De brand brak uit in een twee-onder-een-kap-woning.. Ik hoorde iets knetteren en zag toen in de keuken vuur tussen de splinters van het plafond", vertelt de bewoners van het huis.
11-4-2018	Waddingxveen	Kortsluiting	Meterkast	onbekend	Woonhuis	0G	Woensdagavond 11 april rond 19.57 uur is de brandweer uitgerukt voor een mogelijke woningbrand aan de Korenaker in Waddingxveen.Op locatie bleek er kortsluiting te zijn ontstaan in de meterkast. Het is niet zeker of er daadwerkelijk brand is geweest. De brandweer heeft enig werk verricht in de kast. Er raakte niemand gewond
12-4-2018	Vaals	Onbekend	Wasdroger	brand	Appartement	0G	De brandweer is woensdagavond laat uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex in Vaals. Rond 23:20 uur kregen de hulpdiensten een melding dat er brand woedde in een appartement aan de Seffenterstraat. Volgens ooggetuigen had een droger vlam gevat in het appartement. De bewoners konden tijdig hun woning verlaten, maar hadden wel rook ingeademd. Ze werden in een ambulance gecontroleerd, maar ze bleken ongedeerd. De brandweer had het vuur snel geblust.
13-4-2018	Sassenheim	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan de Parklaan in Sassenheim is vrijdagochtend brand ontstaan in een wasdroger. De bewoner was niet thuis op het moment dat er rook uit de draaiende wasdroger kwam. Omwonenden waarschuwden de brandweer, die het apparaat uit het huis haalde en de smeulende hoop was met een straal water bluste.
13-4-2018	Essene	Kortsluiting	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Het heeft donderdagavond gebrand in een woning langs de Bellestraat in Essene. Aan de oorzaak ligt een kortsluiting in de elektriciteitskast.De hulpdiensten werden rond 21u30 opgeroepen naar Essene. Dankzij een snelle tussenkomst was de situatie snel onder controle en kon erger worden voorkomen. De elektriciteitskast brandde wel helemaal uit en de eerste verdieping liep rookschade op.Niemand raakte gewond.
13-4-2018	Landsmeer	Kortsluiting	Airfryer	brand	Woonhuis	3RZ	In een woning aan de Rietlandstraat te Landsmeer is donderdag brand uitgebroken. Een airfryer maakte kortsluiting, waardoor er in de keuken brand ontstond.De bewoners zijn hierbij gewond geraakt. Ook een buurman, die kwam helpen, ademde rook in en moest mee naar het ziekenhuis.
14-4-2018	Nijkerk	vermoedelijk kortsluiting	Oplader	brand	Chalet	0G	In een Chalet aan de Prinsenweg in Nijkerk heeft zaterdagavond een brand gewoed. De brandweer werd rond kwart voor acht gealarmeerd voor de brand. Ter plaatse bleek de chalet volledig in brand te staan. Bewoners probeerde de chalet nog te redden met emmers water maar dat was te laat. De brandweer heeft de chalet niet kunnen redden. De brand is mogelijk ontstaan door kortsluiting tijdens het opladen van een Oxboard.
14-4-2018	Kerkdriel	Onbekend	Magnetron	rook	Zorginstelling	2R	Even schrikken voor de bewoners van woonzorgcentrum De Leyenstein in Kerkdriel vrijdagavond. Het brandalarm ging af en de derde verdieping werd even ontruimd. De reden: een magnetron met worstenbroodjes begon te roken. Een bewoner van een appartement op de bovenste verdieping was samen met zijn vrouw worstenbroodjes aan het opwarmen in de magnetron. Die magnetron begon flink te roken en werd vervolgens op het balkon gezet door de bewoner.De ambulancedienst heeft twee personen behandeld na het incident, maar zijn niet meegenomen naar het ziekenhuis.
17-4-2018	Diemen	Onbekend	Meterkast	brand	Appartement	0G	De brandweer is rond 10.45 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Meelbeskamp in Diemen. De brand was ontstaan in de meterkast van een appartement. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen.De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. De schade aan de woning is groot. Niemand raakte gewond



Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letzel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
18-4-2018	Etten-Leur	Onbekend	Meterkast	brand	Bedrijf	0G	Vermoedelijk is kortsluiting in een meterkast de oorzaak geweest van de korte felle brand die dinsdag aan het begin van de avond woedde bij een autoservicebedrijf aan de Vosdonk in Etten-Leur. De brand brak dinsdag kort na 18.00 uur uit in een magazijn waar onder andere autobanden lagen opgeslagen. Verschillende brandweervoertuigen rukten uit om het vuur te bestrijden. De brandweer had enige moeite om de exacte brandhaard te vinden, maar na het lokaliseren hiervan kon het vuur vrij snel geblust worden.. In het pand waren geen mensen aanwezig ten tijde van het uitbreken van de brand.
19-4-2018	Wageningen	Kortsluiting	lamp	brand	Studentenwoning	0G	Een smeulend matras in een studentenwoning aan de Nieuwstraat in Wageningen zorgde voor een onrustige nacht van dinsdag op woensdag voor vier studenten. Het matras is vermoedelijk gaan smeulen nadat er in een lamp kortsluiting is ontstaan. Het bleef gelukkig bij rookontwikkeling en stank. Er raakte niemand gewond.
21-4-2018	Oosterhout	Kortsluiting	vaatwasser	brand	Woonhuis	0G	Aan de Markkant in Oosterhout heeft zaterdagavond brand gewoed in een woning als gevolg van kortsluiting in de keuken. Omdat er niemand thuis was heeft de brandweer de deur open moeten zagen om de brand te kunnen blussen. De brand brak rond 19.40 uur uit in de keuken. Omwonenden merkten de brand op en belden de brandweer. Al snel stond de woning vol rook. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de afwasmachine.. Het huis heeft flinke brand- en rookschade opgelopen.
0-1-1900	Doest	Kortsluiting	elektrisch kachel	brand	Woonhuis	0G	Doordat de brand in de kelder die als kantoor in gebruik is in een woning aan de Schrikslaan in Soest tijdig door de bewoners werd ontdekt en zij onmiddellijk ingrepen, bleef de schade beperkt. Door onbekende oorzaak is kortsluiting ontstaan in een elektrisch kacheltje die naast een accu van een drone stond.
22-4-2018	Apeldoorn	Onbekend	Wasdroger	brand	Restaurant	0G	Het Apeldoornse restaurant de Heerlijkheid Het Loo is de komende dagen dicht. Dat is het gevolg van de brand die afgelopen nacht uitbrak in de kelder, in de wasdroger. Weliswaar had de brandweer de brand snel geblust, maar er is veel rookschade
22-4-2018	Raamsdonksveer	Kortsluiting	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Aan de Burgemeester Krijgsmangeerde in Raamsdonksveer heeft zondagavond korte tijd brand gewoed in een meterkast. Het vuur brak uit na kortsluiting. De bewoners zaten rustig op de bank toen de stroom plotseling wegviel. Direct daarna kwam er rook uit de meterkast. Waardoor de kortsluiting ontstond moet nog worden onderzocht. De brandweer heeft de meterkast geblust. De rest van de woning bleef gespaard, maar heeft wel rookschade. De bewoners kwamen met de schrik vrij
22-4-2018	Hoogeveen	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	De brandweer van Hoogeveen is zondag 22 april gealarmeerd voor een woningbrand op Pauwoog. De melding werd om 19:29 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Hoogeveen, die met spoed ter plaatse is gegaan. p 1 inci-04 woningbrand meterkast* pauwoog hoogeveen
23-4-2018	Rotterdam	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	1G	Een hoekwoning aan de Crooswijksesingel in Rotterdam-Crooswijk is door de brandweer maandagavond onbewoonbaar verklaard. Dat gebeurde nadat er brand was uitgebroken in de meterkast. De brand kroop via de meterkast omhoog en zat tussen de plafonds van de woning. Hier werd een tijd lang koolstofmonoxide gemeten. Om de koolstofmonoxide en de brand weg te krijgen, moest de vloer gesloopt worden. De brand is inmiddels onder controle. Een persoon is nagekeken in de ambulance
25-4-2018	Lelystad	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Op de zolder van een woning in de Wijngaard heeft woensdagochtend korte tijd brand gewoed. Een wasmachine en een wasdroger stonden in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle, desondanks is de schade groot. Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis. Oorzaak van de brand is niet bekend.
26-4-2018	Zoetermeer	Kortsluiting	onbekend	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan de Derde Stationsstraat heeft gisteravond rond 19:45/20:00 uur brand gewoed op de zolder na kortsluiting. De bewoners waren op vakantie. Drie brandweerwagens werden opgeroepen en de brandweerlieden kregen het vuur onder controle. Desondanks is er flink wat schade ontstaan. Zo zou het dak wat verzakt zijn.
26-4-2018	Deventer	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	2R	In een woning aan de Vonderstraat in Deventer is rond acht uur gisteravond brand uitgebroken. De brand woedt op de zolder van een hoekwoning. De brandweer was met groot materieel uitgerukt, omdat het gaat om een zogeheten middelbrand. De brand was al snel onder controle. De brand ontstond in een wasdroger. Twee mannen ademden bij een poging tot blussen rook in, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
29-4-2018	Ijmuiden	Onbekend	hoverboard	brand	Woonhuis	OG	In de nacht van zaterdag op zondag is er brand was uitgebroken in een bovenwoning aan de Lange Nieuwstraat in Ijmuiden. De woning liep aanzienlijke schade op en is vermoedelijk veroorzaakt door een elektrische hoverboard die in de brand is gevlogen.
29-4-2018	Gouda	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	OG	Zondagavond 29 april rond 21.25 uur is brand uitgebroken in een woning aan de Getijmolenerf in Gouda. De brand was ontstaan bij de wasdroger. De bewoners hebben de brand geblust nog voor de brandweer er was en hebben de wasdroger naar buiten gebracht. De brandweer heeft de woning nog nagekeken met een warmtebeeldcamera en de woning geventileerd.
30-4-2018	Dedemsvaart	Kortsluiting	kruidmieldief	brand	Woonhuis	OG	Een woningbrand aan de Lepelaarweg in Dedemsvaart is ontstaan door kortsluiting van de kruidmieldief. Geen gewonden.
30-4-2018	Amsterdam	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	meterkast	Restaurant	OG	Bij het tapasrestaurant Pata Negra in de Utrechtsestraat in het centrum is maandagochtend brand uitgebroken in de meterkast. De brand ontstond rond 06.00 uur, vermoedelijk door kortsluiting. Een voorbijganger belde de brandweer nadat hij de rook had opgemerkt. De uitgerukte hulpverleners braken twee ramen open en kregen de brand snel onder controle. Niemand raakte gewond. Er waren op het moment van de brand geen mensen in het pand aanwezig. Het restaurant heeft veel rookschade opgelopen
30-4-2018	Heveadorp	vermoedelijk blikseminslag	Magnetron	brand	Woonhuis	OG	In een woning aan de Zuiderlaan in Heveadorp is in de nacht van zondag op maandag vermoedelijk de bliksem ingeslagen. Daardoor ontstond er een kleine brand. Rond 1.50 uur werd de brandweer gealarmeerd. Ter plaatse bleek dat er een magnetron of combi-oven in brand was gevlogen. De brandweer heeft het oventje geblust en heeft hem naar buiten gebracht. „We weten het niet honderd procent zeker, maar we hebben het vermoeden dat bliksem is ingeslagen bij de tussenwoning, waarna de brand is ontstaan”, aldus een brandweerman. Hoe groot de schade is in de woning, is niet bekend
1-5-2018	Ermelo	Onbekend	magnetron	brand	Woonhuis	OG	De brandweer werd gisteren opgeroepen voor een brand in een woning aan de Prof. Lindeboomlaan in Ermelo. De oorzaak was de magnetron. Bij het opwarmen van het eten hoorde de bewoner geknetter uit de keuken en zag dat er vlammen uit de magnetron kwamen. De brandweer wist het vuur snel te blussen en heeft het apparaat buiten gezet. De woning moest daarna worden geventileerd
2-5-2018	Apeldoorn	vermoedelijk kortsluiting	Airco	brand	Kiosk	OG	Op het station in Apeldoorn heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed in het dak van een van de kiosken. De brand zou zijn ontstaan in de airco boven de deur. De rook verspreidde zich tussen het plafond en het dak, waardoor het leek alsof het hele dak in brand stond. Eenmaal binnen was het vuur snel onder controle. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet exact duidelijk. Vermoedelijk ontstond er kortsluiting.
3-5-2018	Breda	Kortsluiting	kabelhaspel	brand	Woonhuis	1RZ	De brand eerder deze week in het pand van een escaperoom in aanbouw in de Boschstraat in Breda is vrijwel zeker door kortsluiting ontstaan. Volgens de politie is in het pand een smeulende haspel aangetroffen. „Dat wijst op kortsluiting, niet op iets anders”, zegt een woordvoerder. Bij de brand raakte één persoon gewond. Een omwonende ademde rook in en moest in het ziekenhuis worden behandeld.
4-5-2018	Maastricht	Onbekend	Zonnestudio	brand	Bedrijf	OG	Drie vrouwen zijn vrijdagmiddag met de schrik vrij gekomen tijdens hun zonnestudio sessie bij een zonnestudio in Maastricht. In een van de cabines ontstond kortsluiting waarna vervolgens brand uitbrak. De vrouw die onder de zonnestudio lag die even later in brand vloog laat aan De Limburger weten dat ze tijdens het zonnen al een brandlucht rook. „Mijn buurvrouw zag rook uit de cabine komen. Toen hebben we snel de ruimte verlaten. De brandweer rukte met groot materieel uit om de brand bij de zonnestudio aan de Einsteinstraat te blussen. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling: boven de hele wijk Heer hingen dikke rookwolken. Rond 15:30 uur leek de brand onder controle, maar er kwam nog steeds veel rook vrij.
4-5-2018	Mijdrecht	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	OG	In Mijdrecht heeft een man zijn meterkast weten te blussen met emmers water. De bewoner van de Nicolaas van der Steenstraat werd opgeschrikt door een enorme brandlucht. Kort daarna ontdekte hij dat zijn meterkast in brand stond. De man probeerde het vuur eerst te blussen met een natte handdoek, maar al snel kwamen er emmers water aan te pas en was het vuur geblust. De brandweer kwam ter plaatse en constateerde dat de brand echt uit was.



Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letzel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
8-5-2018	Slootdorp	vermoedelijk kortsluiting	Verlichting	brand	Zorgboerderij	OG	Bij een brand bij woon-/zorgboerderij Parelhoenderhoeve aan de Schelpenbolweg in Slootdorp zijn in de nacht van maandag op dinsdag alle dierenhokken verwoest. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in de verlichting van de dierenverblijven.
8-5-2018	Beesel	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	OG	In de nacht van maandag op dinsdag is er in een woning in Beesel brand uitgebroken. Volgens de brandweer is de brand begonnen in de meterkast van de woning aan de Wittenbergstraat. Even na drie uur werden de hulpdiensten gealarmeerd, door inzet van de Reuverse brandweer kon erger voorkomen worden. Ook werd uit voorzorg een ambulance naar de woning gestuurd, er is niemand gewond geraakt. Hoe de brand heeft kunnen uitbreken in de woning is onduidelijk, daar zal door specialisten naar gekeken worden
8-5-2018	Dronten	Onbekend	Meterkast	brand	Bedrijf	OG	De grote uitslaande brand, die was uitgebroken in de Dronter sauna en beauty center Aphrodite's Thermen, is onder controle. De brandweer vermoedt dat de brand is ontstaan in een meterkast bij de sauna. Het complex beschikt ook over een zwembad met een bijbehorende chlooropslag. Vanwege de aanwezigheid van deze gevaarlijke stof werd er groot alarm geslagen. Vier bluswagens rukten uit. De brandweer wist de brand relatief snel onder controle te krijgen. Toch hebben de brandweermannen niet kunnen voorkomen dat een gedeelte van gebouw in de as is gelegd. Er waren volgens de eigenaar van de sauna geen gasten aanwezig toen de brand uitbrak. Wel was er een medewerker in het gebouw en een gezin dat boven Aphrodite's Thermen woont. Allen konden veilig wegkomen
11-5-2018	Weert	Kortsluiting	Meterkast	rook	Woonhuis	OG	Vrijdagmiddag rond 14.30 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand aan de Sutjensstraat in Weert. Ter plaatse was in een woning rookontwikkeling ontstaan bij de meterkast. De oorzaak was kortsluiting. In de wasruimte had een wasmachine water gelekt waarna de kortsluiting ontstond. De bewoners wisten de situatie snel onder controle te krijgen. De brandweer hoefde niet over te gaan tot bluswerkzaamheden en enkel een controle uit te voeren
14-5-2018	Barendrecht	Kortsluiting	frituurpan	brand	Woonhuis	OG	De brandweer is vanmiddag om half zes opgeroepen voor een keukenbrand aan de Brucknerstraat. De brandweer was binnen 2 minuten ter plaatse. In de keuken van de woning bleek een frituurpan vlam te hebben gevat, mogelijk door kortsluiting. De bewoner kon de woning tijdig verlaten. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen waardoor erger is voorkomen. Niemand raakte gewond. De keuken heeft flinke brand- en rookschade opgelopen
14-5-2018	Elst	Onbekend	Meterkast	brand	Bedrijf	OG	In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Pascalweg in Elst heeft in de nacht van zondag op maandag een flinke brand gewoed. De schade aan het pand is groot. De brand werd iets voor 4.00 uur ontdekt door de beveiliging. Toen de brandweer aankwam, stond een gedeelte van het gebouw volledig onder de rook. Volgens de brandweer is de brand ontstaan bij de meterkast. Hij kon zich niet snel uitbreiden, vanwege het gebrek aan zuurstof. Het pand heeft veel rookschade opgelopen.
14-5-2018	Drachten	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	OG	Maandagmiddag omstreeks 13.45 uur werd het korps van Drachten gealarmeerd voor een woningbrand aan de Schwarzenberghlaan. De brand woedde in een meterkast van een twee onder een kap woning. Bij aankomst bleek de situatie enigszins mee te vallen. De brandweer heeft een controle uitgevoerd. Mogelijk is het stroom van het pand gehaald en de netbeheerder verzocht een reparatie uit te voeren.
16-5-2018	Nunspeet	Kortsluiting	zaklamp	rook	Zorginstelling	OG	Bij woonzorgcomplex De Watersnip in Nunspeet was sprake van kortsluiting in een zaklamp, die aan de lader lag. Het smeulende plastic zorgde voor veel stankoverlast. De rookmelder heeft zijn werk goed gedaan.
17-5-2018	Amstelveen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	Bedrijf	OG	Aan de Professor E.M. Meijerslaan in Amstelveen is vanochtend rond half twaalf brand uitgebroken bij een bedrijf. Alle werknemers moesten het pand verlaten. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust. Na het blussen mochten de werknemers weer naar binnen. De brand werd mogelijk veroorzaakt door kortsluiting.
18-5-2018	Lunteren	Kortsluiting	Wasmachine	brand	Woonhuis	1G	In een woning aan de Kattenbroekerweg in Lunteren is vrijdagochtend brand ontstaan door kortsluiting in de wasmachine. Toen de bewoner ging kijken, ontstond er een steekvlam waardoor de bewoner ook gewond raakte. De bewoner heeft de brand zelf geblust met een poederblusser en de brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd. Vermoedelijk ontstond de steekvlam doordat er een brandbare stof in de buurt van de wasmachine stond. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
18-5-2018	Emmercompascuum	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Vrijdagavond omstreeks 20:30 uur werd aan de Huls in Emmer-Compascuum een woningbrand opgemerkt. De brandweer werd via 112 ingeschakeld. In de woning bleek brand te zijn ontstaan in een wasdroger op een bovenetage. De brandweer is de woning vervolgens binnengetreden om de brand te kunnen bestrijden. De brandweerlieden konden de brandhaard lokaliseren en met een straal hoge druk was de brand snel meester. Wat de oorzaak van de brand in de wasdroger is, is niet bekend gemaakt. Door de brand is forse brand, water en roetschade ontstaan in de woning.
18-5-2018	Leeuwarden	Onbekend	Meterkast	brand	Hotel	0G	Vrijdagmiddag 18 mei rond 14.50 uur is brand ontstaan in de meterkast van Euro Hotel aan de Europaplein in Leeuwarden. De brandweer had de brand in de meterkast snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk
18-5-2018	Leerdam	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Aan de Narva in Leerdam is vrijdagmiddag een wasdroger in brand gevlogen. Het incident gebeurde omstreeks 13:00 uur. De wasdroger stond op de zolder van een woning. De brand werd vrij snel door de bewoner ontdekt. Doordat vrijwel alle deuren in de woning gesloten waren is de rookverspreiding beperkt gebleven.
20-5-2018	Oosternijkerk	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	De brandweer van Ternaard moest zondagmiddag in actie komen voor een melding van brandlucht in de meterkast van een woning aan de Griene Wei in Oosternijkerk. De bewoners roken een brandlucht in huis en ontdekten na onderzoek dat dit uit de meterkast vandaan kwam. Hierop werd voor de zekerheid de brandweer gebeld, die met een prio 2 ter plaatse kwam. Na onderzoek bleek een eindgroep in de groepenkast heel warm te zijn en de draden waren reeds gesmolten. De betreffende groep is uitgeschakeld en de woningbouwvereniging is ingeschakeld om het mankement te verhelpen
20-5-2018	Leiden	Onbekend	Waterkoker	brand	Appartement	3R	Een appartementencomplex aan het Virulypad in Leiden is zondag aan het begin van de middag ontruimd door een verbrande waterkoker. Drie mensen raakten door de rookontwikkeling onwel. Een bewoner op de bovenste etage bespeurde rook in zijn meterkast. Hij belde Liander, maar de monteur van de netbeheerder kon niets vinden. Daarop werd de brandweer gebeld, die de brandhaard ontdekte in een appartement op de eerste verdieping. De rook trok inmiddels door het hele gebouw. De boosdoener bleek een verbrande waterkoker. Door de rook klaagden enkele bewoners over hoofdpijn. Drie mensen zijn in een ambulance nagekeken, niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.
21-5-2018	Bodegraven	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	1G	De brandweer van Reeuwijk is maandagochtend opgeroepen voor een woningbrand aan de Dronenweg in Bodegraven. Ter plaatse bleek een meterkast korte tijd in brand te hebben gestaan. De buurman heeft met poeder het brandje bestreden. Hij is voor controle nagekeken in de ambulance. De brandweer heeft een na controle gedaan. Netbeheerder Stedin heeft de meterkast afgesloten van het gas- en elektriciteitsnetwerk
22-5-2018	Bodegraven	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	De brandweer van Bodegraven is dinsdagmiddag rond 15.00 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Watersnip in Bodegraven. Ter plaatse bleek het te gaan om een wasdroger welke korte tijd vlam vatte. De bewoonsters heeft de stekker uit het stopcontact gehaald en 112 gebeld. De brandweer heeft daarna de droger buiten gezet en de nodige controle uitgevoerd.
24-5-2018	Schimmert	Overbelasting	accu elektrische scooter	brand	Boerderij	0G	In een woonboerderij in Schimmert is woensdagavond een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur woedt in de woonboerderij en in een kleine loods daarachter. Bij de brand zijn ontploffingen ontstaan door gas in een busje op de binnenplaats van de boerderij. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De bewoner van het brandende pand meldt dat de lithium accu van een elektrische scooter vlam vatte en de grote brand uiteindelijk veroorzaakte.
26-5-2018	Hardenberg	Kortsluiting	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	De brandweer is vanmorgen uitgerukt voor een woningbrand. Ter plaatse bleek dat de bewoner de brand zelf had geblust. De brand brak uit in de woning aan de Hoogenweg door kortsluiting in de meterkast. Toen de brandweer ter plaatse kwam was de brand al weer uit.
25-5-2018	Naaldwijk	Overbelasting	Meterkast	brand	Restaurant	0G	De brandweer kreeg vrijdagmiddag om 17:38 uur de melding van een gebouwbrand aan de Herenstraat. Bij Italiaans restaurant Fratelli was brand uitgebroken in de meterkast, waarop het gebouw werd ontruimd. Bij aankomst van de Naaldwijkse brandweer had de eigenaar de beginnende brand al geblust. De oorzaak van de brand was volgens de woordvoerder van de brandweer een overbelaste meterkast. Normaal hoort daarbij de thermische beveiliging de stroom uit te schakelen, maar dat was dus in dit geval niet gebeurd. Niemand is gewond geraakt. Wel was er sprake van enige rookontwikkeling, ook bij de bovenburen waarop deze woning is gelucht. De brandweer heeft nacontrole verricht

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
26-5-2018	Wijdewormer	Onbekend	Meterkast	brand	Boerderij	0G	Op zaterdag 26 mei 2018 kwam er omstreeks 20:45 uur een melding binnen van een brand bij een veehouder op de Zuiderweg in Wijdewormer. Uiteindelijk bleek het om een brand in een meterkast te gaan, welke doormiddel van een brandblusser onder controle was gekregen.
23-5-2018	Akersloot	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	De vrijwillige brandweer van Akersloot werd op maandagochtend 21 mei rond tien over tien gealarmeerd voor een woningbrand aan de Lange Dresch in Akersloot. Ter plaatse had een droger die op de bovenverdieping in de woning stond, door een nog onbekende oorzaak vlam gevat. Door snel ingrijpen van de brandweer kon erger worden voorkomen. De droger werd door de brandweer uit de woning gehaald.
26-5-2018	Heiloo	Onbekend	Zonnepanelen	brand	Woonhuis	0G	Bij drie woningen op het terrein achter de bowlingbaan aan de Kennemerstraatweg in Heiloo woedde vanmiddag brand. Het gaat om woningen in aanbouw, waarvan de zonnepanelen die op het dak liggen vlam hebben gevat. Een dak stond ook in de brand. Er zijn geen personen gewond
31-5-2018	Lemelerveld	Onbekend	Zonnepanelen	brand	Woonhuis	0G	Kortsluiting in zonnepanelen heeft vanmiddag vermoedelijk een uitslaande brand veroorzaakt in een woning aan de Houtwal in Lemelerveld. De brand was bij aankomst van de brandweer al uitslaand. De brandweer heeft met meerdere voertuigen de brand bestreden, ook om de naastgelegen woning van de twee-onder-een-kap te behoeden voor brand. De brandweer doet nog onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand, maar vermoedelijk gaat het om kortsluiting. Niemand raakte gewond.
30-5-2018	Heerde	Onbekend	Magnetron	brand	Woonhuis	0G	De brandweer werd woensdagmiddag gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Burgemeester Schorerlaan in Heerde. Ter plaatse aangekomen bleek dat een magnetron vlam heeft gevat in een kelderkast onder de trap in de woning. Door de brand heeft de trap zelf ook vlam gevat. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de brandschade zou aanzienlijk zijn. De bewoonster die thuis was is door buurtbewoners en de politie opgevangen. Ze raakte - voor zover bekend - niet gewond.
1-6-2018	Breda	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan de Doctor Batenburglaan in Breda is vrijdagochtend brand ontstaan in de keuken. De oorzaak was een wasdroger. De brandweer was snel daar en heeft alles geblust. Er waren ook meerdere politiewagens aanwezig. Na het blussen wordt de woning geventileerd. Er is niemand gewond geraakt.
2-6-2018	Zutphen	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan de Stokebrand heeft zaterdagmiddag een wasdroger vlam gevat. Binnenin het huis ontstond een kleine brand. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens de brandweer kon de schade daarom beperkt blijven. Wel moeten de bewoners een nieuwe wasdroger gaan kopen, en het huis luchten door de rook die instaan is
3-6-2018	Vlaardingen	Onbekend	Meterkast	brand	Restaurant	0G	Het was goed schrikken voor medewerkers van restaurant Jofel aan de Plas aan het Surfpad in Vlaardingen. Het team was zondagochtend nog aan het opstarten toen er brand uitbrak in de meterkast van het gebouw. De brandweer meldde veel rookontwikkeling en heeft wat sloopwerk verricht om de brand onder controle te krijgen en het pand te ventileren. Rond 09:45 werd het sein brand meester gegeven.
4-6-2018	Apeldoorn	Onbekend	zonnepanelen	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan de Boommarter in de Apeldoornse wijk Zonnehoeve is vanmiddag rond 14.00 uur brand ontstaan. De brand ontstond op het dak, waar zonnepanelen op lagen. De bewoners van het pand waren niet aanwezig toen de brand uitbrak. Volgens de officier van dienst Richard Kraai lijkt het erop dat de zonnepanelen de oorzaak zijn. „De brand is ontstaan tussen de zonnepanelen en het dak. Het was geen uitslaande brand. In het huis is alleen waterschade. Er wordt onderzocht hoe de brand heeft kunnen ontstaan.
5-6-2018	Amersfoort	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	In de meterkast van een woning op de Sprengenberg in Amersfoort Vathorst is vanmorgen brand ontstaan. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak. De bewoner probeerde met natte doeken het vuur te doven. De brandweer kon het vuur snel blussen en heeft de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond, maar de schade is fors
5-6-2018	Assen	Onbekend	Magnetron	brand	Appartement	0G	In een appartement van de serviceflat De Anemoon aan de Anemoonstraat in Assen is dinsdagmiddag brand ontstaan. Omliggende woningen moesten door de hulpdiensten uit voorzorg ontruimd worden, de bewoners werden naar buiten gebracht. Uiteindelijk viel de brand mee, een magnetron had vlam gevat en dat leverde veel rook op. Het apparaat werd door de brandweer buiten geblust. Er raakt niemand gewond

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
5-6-2018	Buren	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	De Amelander brandweer werd dinsdagavond om 20:07 gealarmeerd voor een middelbrand aan de Paasduinweg. In de schuur was door onbekende oorzaak een wasdroger in brand gevlogen. Bewoners en omwonenden wisten zelf het vuur te blussen. De brandweer is ter plaatse gekomen voor een nacontrole en heeft de verbrande droger naar buiten gebracht. Er raakte niemand gewond.
7-6-2018	Haarlem	Onbekend	Computer	brand	School	0G	De Haarlemse Montessorischool aan de Louise de Colignylaan in Haarlem is donderdagochtend kort ontruimd geweest nadat er brand was uitgebroken in een van de computers. Even na 10.30 uur kwam de melding binnen dat er rookontwikkeling was in het bijgebouw waar een paar lokalen zitten. Het brandalarm ging af, waarna het hoofdgebouw werd ontruimd. De rookontwikkeling was afkomstig van een van de computers die in de brand was gevlogen. De brandweer wist de situatie vrij snel onder controle te krijgen en iedereen kon weer terug naar de klaslokalen.
9-6-2018	Amsterdam	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Een groot aantal brandweerwagens zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand op de Bloemgracht. De brand is ontstaan door een wasdroger, en inmiddels onder controle. Niemand raakte gewond.
8-6-2018	Wageningen	Onbekend	Magnetron	brand	Woonhuis	1 RZ	Een vrouw is gewond geraakt nadat in haar woning aan het Delpad in Wageningen brand uitbrak. Die ontstond omdat de magnetron in brand was gevlogen. De vrouw had veel rook ingeademd, waardoor ze naar het ziekenhuis moest. Het huis is van binnen zwart van de rook. Ook de woning boven het huis waar brand uit brak, heeft rookschade opgelopen. De brandweer had het vuur snel geblust. Het huis is geventileerd.
10-6-2018	Roermond	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Zondagochtend rond 06.40 uur is de brandweer uitgerukt voor melding woningbrand aan de Zwartbroekstraat in Roermond. Omwonenden hoorden een harde knal en zagen rook uit de voordeur van de woning komen en hebben direct 112 gebeld. In de meterkast was brand ontstaan. Er is niemand gewond geraakt.
9-6-2018	Dordrecht	Onbekend	Meterkast	brand	Flatwoning	0G	Aan de Octant in Dordrecht zijn tientallen bewoners van een flatgebouw hun woning ontvlucht voor een brand. Het vuur brak vanmorgen, zaterdag, rond 6.00 uur uit. De bewoners, onder wie veel ouderen, worden met bussen naar Hotel Van der Valk gebracht. Een bewoner vertelde De Dordtenaar dat er veel rook was en veel burens naar buiten gingen. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektriciteitskast onderin het pand. Het gebouw telt veertien verdiepingen. De brandweer besloot het hele pand te ontruimen.
12-6-2018	Capelle aan den IJssel	Kortsluiting	lichtbak aquarium	brand	Flatwoning	0G	In een portiekwoning in Capelle aan den IJssel heeft maandagochtend brand gewoed. De brand ontstond in een huis aan de Henry Moorepassage. Er was niemand thuis toen de brand uitbrak. Omdat het om een portiekwoning gaat, zijn de omliggende woningen ook ontruimd geweest. De brand ontstond vermoedelijk door een kortsluiting in de lichtbak van een aquarium in het huis, denkt de bewoner. Hierdoor vatte ook het deksel van een aquarium in de woning vlam en klapte het aquarium uit elkaar.
15-6-2018	Assen	Onbekend	Wasdroger	brand	Flatwoning	0G	De brandweer is donderdag tegen middernacht uitgerukt voor een woningbrand aan de Gouwe in Assen. Eenmaal ter plaatse bleek het om een benedenwoning te gaan van een flat. Hier had de wasdroger vlam gevat. Die werd door brandweerlieden naar buiten gebracht en het vuur werd geblust met schuim. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk, mogelijk gaat het om kortsluiting. Er vielen geen gewonden.
14-6-2018	Noordwolde	Onbekend	Wasmachine	brand	Woonhuis	0G	In het Friese Noordwolde kwam even voor het middaguur een melding binnen van een brand in een bijkeuken. De brand, die zou woeden aan de Dr. Verdeniusstraat, bleek te zijn ontstaan in een wasmachine. De brandweerlieden kwamen met een tankautospuit ter plaatse op de brand te bestrijden. Bij de brand kwam forse rookontwikkeling vrij, hierdoor liep de bijkeuken schade op. De brandoorzaak ligt vermoedelijk aan kortsluiting in de wasmachine.
17-6-2018	Huizen	Onbekend	Wasdroger	brand	Flatwoning	1R	Zondagmiddag 17 juni is er in een woning aan de Oostemeent Noord boven het winkelcentrum een wasdroger in de brand gevlogen, de hulpdiensten kwamen hiervoor ter plaatse. Omstreeks 14:10 uur ontdekte een bewoonster de brand in haar woning, vanuit de wasdroger kwam de nodige rookontwikkeling. Direct werd via 112 alarm geslagen. Uiteindelijk bleek bij aankomst van de brandweer dat de brand al uit was. Een bewoonster had wel wat rook ingeademd bij het blussen van de brand, voor het slachtoffer werd een ambulance ter plaatse gevraagd om haar na te kijken op rookinhalatie. Gelukkig bleek het uiteindelijk mee te vallen.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
18-5-2018	Emmer-Compasuum	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	OG	Vrijdagavond omstreeks 20:30 uur werd aan de Huls in Emmer-Compasuum een woningbrand opgemerkt. De brandweer werd via 112 ingeschakeld en kwam met een tankautospuiter en watertankwagen met spoed ter plaatse. In de woning bleek brand te zijn ontstaan in een. Wat de oorzaak van de brand in de wasdroger is, is niet bekend gemaakt. Door de brand is forse brand, water en roetschade ontstaan in de woning.
20-6-2018	Stein	Onbekend	Zonnepanelen	brand	Woonhuis	OG	Op een plat dak met zonnepanelen van een woning in Stein is woensdagmiddag brand ontstaan. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle en persoonlijke ongelukken zijn niet gebeurd. De brandweer rukte iets na één uur uit naar de woning aan de Batenburgerstraat. Deze vermoedt dat de oorzaak van de brand kortsluiting in of rond de zonnepanelen is.. Waar de fout precies ligt, weten we niet, maar we denken aan kortsluiting bij de zonnepanelen
20-6-2018	Holten	Kortsluiting	Meterkast	brand	Bedrijf	OG	De brandweer is woensdagmiddag 20 juni om 12:10 uur gealarmeerd voor een brand aan de Ondernemersweg. Ter plaatse bleek er brand te zijn uitgebroken in de meterkast in een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer schaalde gelijk op naar middelbrand. Bij een computer opslag is de brand ontstaan. Er kwam veel rook vrij uit het gebouw. De meterkast kreeg stroom van de zonnepanelen die op het dak liggen waardoor er kortsluiting ontstond. De zonnepanelen zijn door een gespecialiseerd bedrijf uit gezet. De brandweer had de brand snel onder controle. Hoe groot de schade is, is niet bekend.
22-6-2018	Zwolle	Onbekend	Computer	brand	Woonhuis	OG	Een op hol geslagen computer heeft voor brand gezorgd in een woning aan de Drapanierlaan in het Zwolse Stadshagen. De brand brak uit op de bovenste verdieping van de woning. Op dat moment waren de bewoners nog thuis. Ze konden de woning op tijd verlaten. Volgens de brandweer is een computer die vlam vatte de oorzaak van de brand. De gehele verdieping is zwartgeblakerd door roet dankzij de brandende computer.
23-6-2018	Noordgouwe	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	OG	In een woning aan de Kloosterweg in Noordgouwe heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. De brand werd rond 19.00 uur ontdekt in de meterkast. Bij aankomst van de brandweer was de brand al geblust.
25-6-2018	Mijdrecht	Onbekend	Hoverboard	brand	Woonhuis	OG	De brandweer is maandagavond in actie gekomen voor een brandend hoverboard in Mijdrecht. Het elektrisch aangedreven persoonstransportmiddel heeft vermoedelijk kortsluiting gemaakt waardoor het in brand vloog. De bewoners van de woning aan de Midrethstraat waren gelukkig thuis en hebben het board naar buiten gegooid. Daar vloog een tuinset in brand, welke door de brandweer geblust is. De woning heeft lichte rookschade opgelopen.
27-6-2018	Ridderkerk	Onbekend	meterkast	brand	Winkel	OG	In een kledingwinkel op het Sint Jorisplein in Ridderkerk is vanavond - vermoedelijk in de meterkast - een brand ontstaan.
27-6-2018	Roermond	Onbekend	Meterkast	brand	Restaurant	OG	Een pizzeria in Roermond is voorlopig dicht na een brand in de meterkast. De personeelsleden bedachten zich geen moment toen ze het vuur ontdekten. Ze pakten een poederblusser om de vlammen te lijf te gaan. Dat was succesvol. De brand was snel uit, maar toch is er veel schade.
28-6-2018	Leiden	Onbekend	Computer	brand	Woonhuis	1R	In een woning aan de Heintje Davidsweg in Leiden is woensdagavond een middelgrote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan bij een computer. Een persoon is woensdagavond in de ambulance gecontroleerd omdat hij rook had geïnhaleerd. De brand vond plaats rond 22.50 uur. Volgens District 16 werd er bij de brand ook een dier uit de woning gehaald.
26-6-2018	Aalten	Onbekend	Zonnepanelen	brand	Schuur	1R	In een voormalige varkensschuur aan de Kappersweg in het buitengebied van Aalten is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brandweer meldt kort na 17.00 uur dat de brand onder controle is. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is een aanwezige uit voorzorg gecontroleerd in de ambulance, omdat diegene wat rook had ingeademd. De brand is volgens de brandweer ontstaan in de zonnepanelen die op het dak liggen
29-6-2018	Giesbeek	Onbekend	Meterkast	brand	Restaurant	OG	In Het Hof Van Giesbeek aan de Kerkstraat is vrijdagmiddag een brand uitgebroken. Mensen die aanwezig waren in het restaurant zijn inmiddels in veiligheid. De brand werd iets voor 16.30 uur ontdekt bij de meterkast. De brandweer is ter plaatse met meerdere tankautospuiter om het vuur te blussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.



Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letzel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
29-6-2018	Rotterdam	Onbekend	Wasmachine	brand	Woonhuis	OG	Vanochtend vroeg, rond de klok van acht uur, moesten brandweer en politie uitrukken naar het Twickeler! Bij aankomst bleek er brand te zijn ontstaan in de wasmachine bij de bewoonster van het pand. Dit was het gevolg van een kortsluiting in het apparaat. De woning werd gelucht door de brandweer, en inmiddels werd de geschrokken bewoonster opgevangen door de politie. Persoonlijke ongevallen hebben zich niet voor gedaan!
1-7-2018	Blaricum	Kortsluiting	vaatwasser	brand	Café	OG	Brand in een café in Blaricum zondagmorgen vroeg, rond half vier. Daarbij is de keuken, waar de brand uitbrak, volledig verwoest. De brandweer had het vuur snel onder controle. Naast de volledige verwoeste keuken heeft de rest van het gebouw aanzienlijke rook-, roet- en waterschade. Brand is mogelijk ontstaan door kortsluiting in de vaatwasser.
2-7-2018	Arnhem	Kortsluiting	Koelkast	brand	Woonhuis	OG	De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Hertogstraat in Arnhem. Uiteindelijk bleek het te gaan om een brand in een achtertuin. Volgens de brandweer zou er in de achtertuin van een woning een koelkast hebben gestaan met een aantal vuilniszakken ernaast. De koelkast heeft kortsluiting gehad, waardoor die in brand kwam te staan. Het vuur is overgeslagen naar de vuilniszakken, die bewoners zelfstandig hebben geblust met poederblussers. De brandweer heeft ter plaatse nog een nacontrole uitgevoerd. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.
4-7-2018	Eindhoven	Onbekend	Meterkast	brand	Bedrijf	OG	Bij een bedrijfspand aan de Langendijk in Eindhoven woedde woensdagavond een flinke brand. Dat meldt de brandweer. De eerste meldingen van het vuur waren er rond 17.45 uur. Het vuur ontstond in de meterkast, waarschijnlijk door kortsluiting. De brand was op de begane grond. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Er is erg veel rookschade.
5-7-2018	Groningen	Onbekend	Magnetron	brand	Flatwoning	OG	In een woning aan de Revijsstraat in de stad heeft donderdagmiddag korte tijd een brandje gewoed. De melding van de brand kwam rond 14.40 uur binnen. Bij aankomst bleek er een brandje te woeden op de tweede verdieping. In een woning was er brand ontstaan in een magnetron. Twee honden hadden het knopje 'ON' per ongeluk aangedrukt met hun pootjes en deze zette de magnetron met iets erin aan aldus de bevelvoerder en de eigenaar van de woning. Toen rookte het wat.
5-7-2018	Amstelveen	Onbekend	Meterkast	brand	Restaurant	OG	Bij restaurant Aan de Poel aan de Handweg is vanochtend vroeg brand uitgebroken. Het vuur ontstond vermoedelijk in de meterkast en de schade is aanzienlijk. De brand brak rond 05.30 uur uit. Omwonenden zagen 's ochtends vroeg rook en vlammen bij het restaurant. De brandweer kwam ter plaatse. Pas rond half tien kon de brandweer weer vertrekken. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. Het restaurant is voorlopig gesloten.
6-7-2018	Zeist	Onbekend	Meterkast	brand	Restaurant	OG	Café de Schavuit aan de Steynlaan in Zeist is vanmiddag ontruimd nadat er brand was uitgebroken in de meterkast. Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak rond 15.15 uur uit. Een medewerker probeerde de brand zelf te blussen, maar uiteindelijk doofden brandweerlieden het vuur. Volgens de brandweer is de schade aanzienlijk. Niemand raakte gewond
6-7-2018	Roosteren	Kortsluiting	Airco	brand	Woonhuis	OG	De brand die vrijdagavond uitbrak in een woning in Roosteren ontstond als gevolg van kortsluiting in een airco. Het pand aan de Burgemeester Schoolmeestersstraat vatte rond 22.20 uur vlam. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer gaf rond 23:00 uur het sein brand meester, maar kon niet voorkomen dat de brand de woning verwoestte. Het huis is inmiddels onbewoonbaar verklaard en de bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Er raakte niemand gewond bij de brand.
7-7-2018	Brummen	Onbekend	Meterkast	brand	Zorginstelling	OG	In Verzorgingshuis Tolzicht aan de Burgemeester de Wijslaan in Brummen heeft zaterdagmiddag de meterkast in brand gestaan. Rond 17.00 uur kreeg de brandweer de melding dat er een handmelder geactiveerd was in het gebouw. Bij aankomst troffen ze een meterkast aan die in brand had gestaan. Het personeel van het verzorgingstehuis heeft snel gehandeld waardoor erger is voorkomen. Na wat controles kon de brandweer ook weer huiswaarts.
7-7-2018	Deventer	Kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	Woonhuis	1RZ	De bewoner van een tussenwoning aan de Koningin Julianastraat in Deventer is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook heeft ingeademd. Zijn woning mag als verloren beschouwd worden. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting een van de elektrische apparaten.



Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letstel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
9-7-2018	Alphen aan de rij	Onbekend	Computer	brand	Woonhuis	2R	De brandweer heeft zondagavond twee bewoners van het dak gered van een woning in de Stationsstraat in Alphen aan den Rijn. De bewoners waren naar het dak gevlucht nadat er brand uitbrak in de woning. Omstreeks 22.45 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand. In de woning bleek een computer en een bureau in brand te staan waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer kon de brand snel blussen en zo erger voorkomen. De bewoners waren vanwege de rookontwikkeling naar het dak van een aanbouw van de woning gevlucht. De brandweer heeft de bewoners van het dak gehaald. Een ambulance kwam ter plaatse omdat de bewoners rook in hadden geademd. Na controle hoefde de bewoners niet mee naar het ziekenhuis.
11-7-2018	Den haag	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	2R	Op de Noordpolderkade in Den Haag heeft woensdagochtend in een huis brand gewoed.. De brandweer heeft de bewoonster van het huis via de achterkant van de woning met een ladder gered. 'Het slachtoffer is gecontroleerd door een ambulancemedewerker', aldus een woordvoerder van de brandweer. Ook is een kindje uit een omliggende woning op rookinhaling gecontroleerd. Beide hoefden niet naar het ziekenhuis. Het vuur is ontstaan in de meterkast, de oorzaak wordt nog verder onderzocht.
11-7-2018	Neede	Kortsluiting	tablet	brand	Woonhuis	1RZ	De brand in een woning aan de Hoge Blik in Neede eerder deze week is ontstaan doordat een tablet werd opgeladen. Dat meldt de brandweer. De bewoonster werd naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze rook had ingeademd. Haar woning is onbewoonbaar verklaard.
14-7-2018	Sprang-Capelle	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	De brandweer is zaterdagochtend rond 11.15 uur uitgerukt voor een brand in een woning aan de Wendelnesseweg in Sprang-Capelle. Er bleek een wasdroger in brand te staan. De brand kon snel geblust worden, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de woning vol met rook kwam te staan. De ruimte waarin de droger stond, is flink beschadigd geraakt. Er wordt gekeken of het huis nog bewoonbaar is.
15-7-2018	Vlissingen	Onbekend	Meterkast	brand	Bedrijf	0G	In een pand in Vlissingen heeft in de nacht van zaterdag op zondag korte tijd brand gewoed. Het vuur kon snel worden geblust. De brand ontstond rond 02.40 uur in de meterkast van het pand aan de Walstraat. De brandweer schaalde de brand op naar een middelbrand, maar het brandje was al voor aankomst van de eerste brandweerwageng geblust. Volgens de Veiligheidsregio kon iedereen het pand op tijd verlaten. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd.
17-7-2018	Breda	vermoedelijk kortsluiting	wekkerradio	brand	Woonhuis	0G	In een huis aan de Valkenierslaan in Breda is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Dat gebeurde rond middernacht. De bewoner rook een brandlucht en zag dat de slaapkamer vol rook stond. De brandweer had het vuur snel onder controle en ventileerde het huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Vermoedelijk is kortsluiting in een wekkerradio de oorzaak van de brand.
18-7-2018	Weert	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	1R	Bij een woning aan de Tromplaan is woensdag rond 18.00 uur brand in een droger ontstaan. De droger stond op zolder en de brand werd door de bewoner zelf ontdekt. Met zijn kordate optreden wist hij de brand met een brandblusser te doven. De brandweer werd vervolgens ingeschakeld voor een nacontrole. De brandweertien hebben de woning gecontroleerd en geventileerd. De bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij wat rook had ingeademd.
18-7-2018	Winterswijk	Kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	Winkel	0G	De brand in Winterswijk aan de Misterstraat ontstond in een magazijn van een winkel, dat dicht achter winkelpanden ligt. Kortsluiting in de elektrische installatie is volgens de brandweer oorzaak van de brand.
19-7-2018	Breda	Onbekend	Magnetron	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan de Roggeveenstraat in Breda is donderdag een kleine brand ontstaan door een paar vergeten wordstenbroodjes in de magnetron. De bewoonster was vergeten de broodjes uit de magnetron te halen, waardoor een kleine brand ontstond met veel rook tot gevolg. De brandweer kon het brandje snel weer blussen
21-7-2018	Smilde	Onbekend	Oplader	brand	Zorginstelling	1R	In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een brand plaatsgevonden bij woon-zorgcomplex 't Beurtschip aan de Stuurboord in Smilde. De brand brak even na 01.30 uur uit in de fietsenstalling op de begaande grond van het complex. De bewoners waarvan enkele slecht te been werden door de brandweer midden in de nacht uit hun appartementen geëvacueerd. Een aantal bewoners werden opgevangen in het naastgelegen woon-zorgcomplex de Driemaster. Zover bekend heeft één vrouw rook ingeademd, zij is door het aanwezige ambulancepersoneel nagekeken. De brand in de fietsenstalling is mogelijk ontstaan door kortsluiting in de oplader of accu van een elektrische fiets.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
24-7-2018	Wageningen	Kortsluiting	lamp	brand	Woonhuis	0G	In Wageningen heeft een binnenbrand gewoed aan de Uiverweide. Drie woningen zijn daarbij ontruimd. Het vuur is mogelijk veroorzaakt door kortsluiting in een lamp. De brand, ontstaan in een slaapkamer, is overgeslagen naar de eerste verdieping. Er is veel rook- en roetschade in de woningen. Er zijn geen gewonden gevallen.
24-7-2018	Andel	Kortsluiting	Koelkast	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan de Burgemeester van de Schansstraat in Andel brak vanochtend rond 7.45 uur brand uit. De brand ontstond door kortsluiting in de koelkast die in de bijkeuken stond. Op dat moment was er niemand aanwezig in de woning. De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling en daarmee behoorlijk wat schade. De bewoners zijn opgevangen bij de burens.
26-7-2018	Amsterdam	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	De brandweer heeft vanmiddag een brand in een woning aan de Ruysdaelkade in Zuid geblust. Het vuur brak even na 15.00 uur uit en was ontstaan in de meterkast van het huis op de eerste etage. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen, de brand was volgens een woordvoerder van de brandweer snel geblust. Uit voorzorg werd er ook een ambulance gealarmeerd, maar er bleek niemand in de woning aanwezig.
27-7-2018	Waddingxveen	Kortsluiting	Televisie	brand	Woonhuis	0G	Vrijdagmorgen 27 juli heeft er in de Prinses Marijkestraat een forse woningbrand gewoed. De brand ontstond na kortsluiting in een televisie. Bij aankomst stond de televisie en de gordijnen in brand. De brandweer was snel ter plekke om nog tijdig te kunnen blussen. De schade is fors.
28-7-2018	Brunssum	Kortsluiting	lamp	rook	Zorginstelling	0G	De brandweer is vrijdagavond laat gealarmeerd voor een brand bij zorginstelling Pergamijn in Brunssum. Rond middernacht kregen de hulpdiensten een melding vanaf de Kloostertuin. Uit voorzorg is een deel van de zorginstelling geëvacueerd. Door een defecte lamp is rook vrijgekomen, waardoor het brandalarm is afgegaan.
29-7-2018	Cuijk	vermoedelijk kortsluiting	Wasmachine	brand	Woonhuis	0G	Aan de Sledoord in Cuijk is zondag rond 01.00 uur een woningbrand geweest. De bewoner kon veilig uit het huis komen. De brand was snel onder controle. Op de bovenverdieping is veel rookschade. De oorzaak is een wasmachine op de douche met vermoedelijk kortsluiting. Brandweer gaf de bewoner het advies om niet thuis te overnachten.
28-7-2018	Vlissingen	Kortsluiting	Ventilator	brand	Woonhuis	0G	De vrijwillige brandweer van Vlissingen heeft zaterdag een drukke middag gehad. De tweede melding kwam binnen rond 15.30 uur. Er zou sprake zijn van brand in een woning op de hoek van de Steenhuisstraat met de Schuitvaartgracht. De brand is ontstaan door kortsluiting in een ventilator. De bewoner van de woning was tijdens het uitbreken van de brand niet aanwezig en daarom moest de brandweer de deur forceren.
29-7-2018	Ede	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	Flatwoning	0G	Zondagmiddag 29 juli rond 17.00 uur is er brand uitgebroken in een flat aan de Arnold Koningstraat in Ede. De brandweer heeft de brand geblust. Vanwege de omvang van de brand heeft de brandweer de brand opgeschaald naar een middelbrand. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Er zijn geen personen gewond geraakt bij de brand aangezien er niemand thuis was.
30-7-2018	Terschelling	Kortsluiting	Meterkast	brand	Winkel	0G	In de meterkast van winkel Hema aan de Torenstraat op West-Terschelling is maandagmorgen kortsluiting ontstaan. De brandweer ging ter plaatse om poolshoogte te nemen. De winkel kwam vol rook te staan. Gelukkig bleek de brand mee te vallen. Het sein brandmeester werd dan ook snel gegeven
30-7-2018	Breukelen	vermoedelijk kortsluiting	Elektrisch zonnewerking	brand	Zorginstelling	12RZ	In Breukelen heeft vanavond brand gewoed op de eerste verdieping van een zorgcentrum. Het gaat om een complex van zes verdiepingen met aanleunwoningen, waar ouderen zelfstandig kunnen wonen. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht zijn meer dan honderd woningen ontruimd. Twaalf bewoners zijn naar een ziekenhuis in Utrecht gebracht. Zij hadden onder meer ademhalingsproblemen en brandwonden. Anderen zijn ter plaatse nagekeken door de hulpdiensten, omdat ze rook hadden ingeademd. De brand brak rond 21.00 uur uit en was nog geen uur later onder controle. Een appartement brandde volledig uit. De schade aan de overige woningen is nog onduidelijk. Kortsluiting in een van de motortjes van de zonwering heeft hoogstwaarschijnlijk de grote brand in het woon-zorgcomplex in Breukelen veroorzaakt. Dat concludeert de politie na onderzoek naar de brand van 30 juli

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
30-7-2018	Burgh-Haamstede	Onbekend	Meterkast	rook	Zorginstelling	OG	De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een brand in een meterkast van een dokterspraktijk aan de Scheepswerfstraat in Burgh-Haamstede. Even na 17.00 uur kwam er rook uit de meterkast en werd de brandweer gebeld. Deze was snel ter plaatse en is op onderzoek uitgegaan. De brandweer trof in de meterkast een transformator aan die aan het smelten was wat de rook veroorzaakte. De stroom is van het gebouw gehaald en het apparaat is gedemonteerd en naar buiten gebracht. Het pand is hierna geventileerd
31-7-2018	Rotterdam	Onbekend	Meterkast	brand	Flatwoning	OG	Op de twaalfde verdieping van flatgebouw Het Potlood aan de Kolk in Rotterdam is dinsdagmorgen brand ontstaan in een meterkast. De brandweer was snel ter plaatse en inmiddels was er sprake van flink wat rook. De brandweer ontruimde een aantal verdiepingen van het gebouw en wist de brand in korte tijd te blussen. Het ventileren gaat nog enige tijd in beslag nemen, pas als er geen koolmonoxide meer wordt gemeten mogen de bewoners weer terug naar huis. Hoe groot de schade is, is op dit moment nog onbekend.
2-8-2018	Maasbracht	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	OG	In een berging in Maasbracht is donderdagmiddag een wasdroger in brand gevlogen. Het apparaat dat in de berging van een huis aan de Spitsstraat stond, vatte rond 17:00 uur vlam. brandweer was snel ter plaatse en had de brand binnen een korte tijd geblust. Zo werd voorkomen dat het vuur over zou slaan naar de woning. Zowel de berging als de woning worden geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond.
2-8-2018	Vinkeveen	vermoedelijk kortsluiting	zonnepanelen	brand	Woonhuis	OG	In Vinkeveen woedt momenteel een brand aan de Schakel. Het vuur staat op het dak van meerdere woningen en is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de zonnepanelen. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt. Wel zijn in ieder geval vijf woningen beschadigd door het water en de roet. Op beelden is te zien dat ook de daken flink gehavend zijn door het vuur. De huizen zijn nog maar een paar maanden oud.
2-8-2018	Ridderkerk	Onbekend	Meterkast	brand	Hotel	OG	In het Van der Valk hotel in Ridderkerk heeft donderdagmorgen een kleine brand gewoed in een meterkast op de eerste etage. De brand ging gepaard met wat rookontwikkeling waarop de BHV besloot het pand alvast te gaan ontruimen. De brandweer was snel ter plaatse en wist het brandje snel te doven. Het hotel is geventileerd waarna alle gasten weer terug naar hun kamers konden. Hoe groot de schade is door de brand is niet bekend
4-8-2018	Delft	Onbekend	Meterkast	rook	Restaurant	OG	Bij restaurant De Kurk aan de Kromstraat in Delft is zaterdagochtend brand ontstaan in een meterkast. Na het inschakelen van de afzuigkap kwam er rook uit de meterkast. De stroom werd door het personeel uitgeschakeld en de brandweer werd gebeld. Het restaurant heeft flinke schade opgelopen aan de meterkast, onbekend is nog of het restaurant vandaag nog open zal gaan. De ambulancedienst kwam ter plaatse om te controleren of de medewerkers rook hadden ingeademd, dit bleek niet het geval te zijn. De brandweer heeft de meterkast gecontroleerd waarna ze retour kazerne konden.
4-8-2018	Zoetermeer	Kortsluiting	Koelkast	brand	Woonhuis	OG	In een woning aan de Tremoliet in Zoetermeer is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Dit zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Door snel optreden van de brandweer was er vuur en snel geblust. Hierna haalde de brandweer een koelkast naar buiten. Kortsluiting in deze koelkast was de oorzaak van de brand. Gelukkig raakte niemand gewond. De schade aan de woning was aanzienlijk.
6-8-2018	Winterswijk	vermoedelijk kortsluiting	Bedrading	brand	Bungalow	OG	Het dak van een bungalow op vakantiepark In Den Olden Bongerd in Winterswijk is maandagochtend in brand opgegaan. Na mogelijke kortsluiting ontstond er brand in de douche die zich verspreidde naar het dak. Er was ten tijde van de brand niemand aanwezig in het huisje en er zijn dan ook geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is mogelijk kortsluiting. De eigenaar had pas de lampen vervangen in de woning. De brandweer kwam met vier voertuigen ter plaatse om de brand te bestrijden. Dat lukte, maar het dak is volledig vernield.
5-8-2018	Alphen aan den Rijn	Onbekend	Magnetron	brand	Woonhuis	OG	De brandweer is zondagmiddag opgeroepen voor een brand in een woning aan de Aardster in Alphen aan den Rijn. Het betrof een kleine brand, die uitbrak in de keuken van de woning. De brand ontstond in de magnetron. De brandweer meldt dat de brand snel was geblust.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsetel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
8-8-2018	Weert	Onbekend	Bedrading	brand	Woonhuis	1RZ	Woensdagmorgen is er brand uitgebroken in een woning aan de Lavendelstraat in de wijk Boshoven in Weert. De bewoonster hoorde de brandmeldinstallatie en kon daardoor zelf de woning op tijd verlaten. Ze had wel veel rook binnengekregen. Ze werd opgevangen door de buurvrouw en is daarna door het ambulancepersoneel nagekeken. Voor verder onderzoek is ze meegenomen naar het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in de buurt van een computer in de woonkamer van de woning. Kortsluiting in de bekabeling is waarschijnlijk de oorzaak. Er is veel rookschade ontstaan.
10-8-2018	Helmond	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0	Op donderdag 9 augustus rond de klok van 22.30 uur kwam de melding bij de meldkamer van een woningbrand aan de Tesselschadelaan in Helmond- Noord. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een meterkast brand. Deze was daarom ook snel geblust. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.
12-8-2018	Barendrecht	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Brandmelding in woning aan Schipmolen, betreft mogelijke brand in meterkast. Bewoners horen een knetterend geluid uit de meterkast komen. Brandweer voert momenteel onderzoek uit. Politie alweer vertrokken, autoladder uit Rotterdam is ook afgemeld
12-8-2018	Barendrecht	Kortsluiting	Dimmer	brand	Woonhuis	0G	Gisteravond werd de brandweer rond half zeven gealarmeerd om een onderzoek in te stellen in de woning. Buren hoorden de brandmelder afgaan en ze roken een brandlucht. Bij aankomst van de brandweer bleek er sprake van rookontwikkeling in de woning. Deze werd veroorzaakt door kortsluiting in de dimmer van een lamp. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd.
14-8-2018	Eckelrade	Onbekend	Meterkast	brand	Boerderij	0G	In een boerderij in Eckelrade is dinsdagochtend vroeg brand uitgebroken. De brandweer is met verschillende voertuigen uitgerukt voor de brand aan de Linderweg, die even voor 6:00 uur uitbrak. Na ongeveer een uur was de brand onder controle. Waarschijnlijk ontstond de brand in een meterkast.
14-8-2018	Amsterdam	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	1R	Op de Louis Couperusstraat in Slotermeer is dinsdagochtend brand ontstaan in een woning. De brand begon volgens de brandweer in een meterkast. De brand brak rond 9.45 uur uit. Rond 10.30 uur waren de vlammen geblust door de brandweer die met meerdere wagens waren uitgerukt. Er is één persoon ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De man werd gecontroleerd op rookinhalatie. Er zijn verder geen gewonden gevallen. Over de schade aan de woning is nog niets bekend.
14-8-2018	Utrecht	Onbekend	Meterkast	brand	Sporthal	0G	Bij omnisportvereniging USV Hercules is dinsdagochtend een brand ontstaan in een meterkast. De Utrechtse brandweer was op tijd aanwezig om te voorkomen dat de brand uitsloeg. Er zijn geen gewonden gevallen
16-8-2018	Harderwijk	Kortsluiting	Bedrading	brand	Winkel	0G	Donderdagmiddag 16 augustus rond 16.40 uur is brand ontstaan in een winkel aan het Stationsplein in Harderwijk. Uit onderzoek van de brandweer bleek er boven het plafond kortsluiting te zijn ontstaan waar door de brand is uitgebroken. De brandweer heeft voorkomen dat de brand verder kon ontwikkelen. Er zijn geen gewonden gevallen.
16-8-2018	Middelburg	Overbelasting	Meterkast	Rook	Kinderdagverblijf	0G	De brandweer is woensdagavond met spoed uitgerukt voor een binnenbrand bij een kinderdagverblijf in Middelburg. De brandweer werd rond 21.20 uur opgeroepen nadat er een bandalarm af ging in het pand aan de Rouaansekaai. Nadat de sleutelhouder ter plaatse kwam werd er een brandlucht geroken. Hierop werd de brandweer gebeld. Deze heeft een onderzoek gedaan in het pand en van brand was geen sprake. Door oververhitting van een apparaat was er rookontwikkeling in de meterkast waardoor de rookmelder af ging. Na een controle kon de brandweer weer terug naar de kazerne.
14-8-2018	Beverwijk	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Een brand in een woning aan de Beeckzanglaan in Beverwijk ging dinsdag gepaard met veel rookontwikkeling. De bewoners van het huis waren pas net thuis, toen zij ontdekten dat er brand was ontstaan in de meterkast. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse, maar toen stond de meterkast al volledig in brand. Pas na twee uur was de brandweer er zeker van dat het vuur helemaal uit was. De schade aan met name de schuur is aanzienlijk. Niemand raakte gewond.
19-8-2018	Ootmarsum	Kortsluiting	Terrasheater	brand	Woonhuis	0G	Bij een woning aan het Villapark in Ootmarsum is zondagmorgen brand ontstaan door kortsluiting bij een terrasheater op het balkon. Door snel ingrijpen van de bewoners is erger voorkomen. De brandweer, welke met grote getale aanwezig was, heeft de situatie op het dak met onder andere een warmtebeeldcamera gecontroleerd.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
20-8-2018	Rilland	onbekend	Magnetron	brand	Woonhuis	0G	Op maandag 20 augustus is rond 20:10 uur de brandweer van Krabbendijke en Rilland uitgerukt voor een brandgerucht in een woning aan de Haltestraat in Rilland. Toen de brandweer met twee blusvoertuigen in de Haltestraat in Rilland aankwam, bleek dat er in een woning een magnetron in brand stond die vergeten was. De brandweer had de magnetron snel geblust en vervolgens de woning geventileerd om de rook uit de woning te verdrijven.
23-8-2018	Groningen	Onbekend	Wasdroger	brand	Bedrijf	0G	De brand die vorige week woensdagavond woedde bij Knol's Koek aan het Hoendiep in de stad Groningen is waarschijnlijk ontstaan in de wasdroger.
23-8-2018	Alphen aan de Rijn	Onbekend	Magnetron	brand	Penitentiare inrichting	0G	Donderdagmiddag zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een melding van een brand in de Penitentiare Inrichting in Alphen aan den Rijn. Het zou gaan om een brand in een cel. De brand brak omstreeks 15.10 uur uit. Twee brandweerwagens kwamen met spoed ter plaatse. Het ging om een magnetron die in brand was gevlogen. Die veroorzaakte veel rook in een cel. De brand was al gedoofd toen de brandweer arriveerde
24-8-2018	Broekland	Onbekend	Meterkast	brand	Sportcomplex	0G	Op het sportcomplex 't Horsthuis in Broekland heeft aan het einde van de ochtend een brandje gewoed. De brand brak tegen 11.45 uur uit in de meterkast op het sportcomplex. Ten tijde van de uitbraak van de brand was er niemand aanwezig op dit deel van het sportcomplex. Mensen bij de naastgelegen tennisbaan sloegen alarm toen zij rook zagen. De brandweer kwam ter plaatse en bluste vervolgens de brand. De aanpalende kleedkamer liep door de brand schade op.
24-8-2018	Schiedam	Onbekend	Magnetron	brand	Hotel	0G	In het Novotel aan de Hargalaan in Schiedam is vrijdagavond korte tijd brand geweest. Het ging om een kleine brand op de begane grond. Vermoedelijk betrof het een brandje in een magnetron. De brandweerwagens van Schiedam en Vlaardingen waren snel ter plaatse. Ongeveer 20 minuten na de melding kon het sein brand meester worden gegeven.
25-8-2018	Gouda	vermoedelijk kortsluiting	computer	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan de Riebeecklaan heeft zaterdag een forse brand gewoed op de zolder. In een laptop en tv was vermoedelijk kortsluiting ontstaan waardoor de apparaten in brand vlogen en veel rook veroorzaakte. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen door snel te blussen. De schade van de zwarte rook die vrij kwam is fors.
27-8-2018	Dokkum	Onbekend	Wasdroger	brand	Schuur bij woonhuis	0G	Een wasdroger was maandagmiddag de oorzaak van een woningbrand in een woning van Talant Wonen aan De Berken in Dokkum. Door een onbekende oorzaak was wasdroger in de brand gevlogen. De Dokkumer brandweer was snel ter plaatse en wist hierbij de schade te beperken. De wasdroger die stond in hok aangrenzend aan de woning is naar buiten gebracht en de brandweer heeft het hok en de woning geventileerd. De bewoners hadden de woning veilig verlaten.
27-8-2018	Rotterdam	Kortsluiting	koeling	brand	Restaurant	0G	In de keuken van restaurant La Cubanita aan de Oostmolenwerf in Rotterdam is zondag aan het einde van de ochtend brand uitgebroken. Het vuur is inmiddels gedoofd. De brand is ontstaan door kortsluiting in een koeling. Woningen boven het restaurant hadden geen last van de rook, maar de brandweer raadde aan om deuren en ramen gesloten te houden. De rook in het restaurant is door de brandweer met ventilatoren weggeblazen.
27-8-2018	Nederweert	Onbekend	Magnetron	rook	Appartement	0G	Maandagmiddag iets voor 16.00 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand in de Kapelaniestraat in Nederweert. In een appartement was flinke rookontwikkeling ontstaan nadat het bereiden van een maaltijd in een magnetron mis was gegaan. De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse. De situatie was snel onder controle. Ambulancepersoneel heeft uit voorzorg de bewoners van het appartement gecontroleerd op verwondingen. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft vervolgens de woning geventileerd. De rest van het appartementencomplex heeft geen rookschade opgelopen.
29-8-2018	Bunschoten	Kortsluiting	onbekend	brand	Garage	0G	Voor G.M uit Bunschoten was dinsdag een nachtmerrie. De brand is het resultaat van kortsluiting. Door de brand is een gasleiding aangetast maar de brandweer kon de gaskraan snel dichtdraaien, waardoor erger is voorkomen. De brandweer wist het huis te redden, maar de auto en de aangebouwde garage kunnen als verloren worden beschouwd, net als alles wat daarin stond.
30-8-2018	Amersfoort	Onbekend	Meterkast	brand	Appartement	0G	In Amersfoort heeft een brand vannacht veel schade aangericht in een bovenwoning boven een supermarkt eronder. Meerdere buurtbewoners stonden op straat vanwege de vele rook. Gewonden vielen er niet. De brand zou zijn ontstaan in een meterkast.



Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
1-9-2018	Wormerveer	vermoedelijk kortsluiting	vriezer	brand	Zorginstelling	1G	In seniorencomplex de Amandelbloesem aan de Vinkenstraat in Wormerveer heeft vrijdagnacht brand gewoed. De brand brak rond middernacht uit en was vrij snel geblust, maar vanwege de forse rookontwikkeling moesten ongeveer tachtig bewoners hun appartement uit. Rond 2.00 gaf de brandweer het pand weer vrij en konden de bewoners terug naar appartement. De brand heeft in de bijkeuken in de laagbouw van het complex gewoed. Volgens het bestuur was de oorzaak van de brand waarschijnlijk kortsluiting in de vriezer. Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend. Wel is één bewoner onwel geworden en door medisch personeel opgevangen. Of dat een direct verband met de brand of de rookontwikkeling had, kan de woordvoerder nog niet zeggen.
2-9-2018	Roelofarendsveen	Kortsluiting	koelkast	brand	Winkel	OG	Een palingrokerij aan de Noordkade in Roelofarendsveen is zondagavond brand uitgebroken. Door kortsluiting is de koelkast in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er is veel rookschade aan het pand.
2-9-2018	Duiven	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	Woonhuis	OG	Een tussenwoning aan de Gladiolenstraat in Duiven heeft aan het begin van de avond ernstige schade opgelopen door brand. De brandweer rukte rond 18.30 uur uit voor het incident, maar kon niet voorkomen dat het vuur flink om zich heen greep. Volgens de bewoners, die samen met hun kinderen aan de achterkant het huis konden verlaten, begon de brand vermoedelijk door kortsluiting. Niemand raakte gewond.
3-9-2018	Hoogeveen	Kortsluiting	vriezer	brand	Schuur bij woonhuis	OG	Rond het middaguur hoorden werklui maandag een knal in het schuurtje achter een woning aan de Duivenslagstraat. Ze spoedden zich naar waar de rook vandaan kwam en blusten het vuur met een tuinslang en brandblusser. Enkele tuinspullen raakten door het beginnende vuur vernield, maar verder bleef de schade beperkt tot water- en rookschade. De oorzaak van de brand is, naar het zich laat aanzien, kortsluiting in een vriezer die zich in de schuur bevond.
6-9-2018	Waspik	Kortsluiting	Oplader	brand	Woonhuis	OG	In een woning heeft donderdagmiddag een brand gewoed aan de Ambachtsherenlaan in Waspik. Daarbij ontstond veel rook, waardoor de woning veel rookschade opliep. De boosdoener was een defecte oplader van een elektrische fiets. Door de melding moest de brandweer snel komen met twee blusvoertuigen. Hoe groot de schade is, is niet bekend. De brandweer heeft de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond.
6-9-2018	Ermelo	vermoedelijk kortsluiting	Wasdroger	brand	Bungalow	OG	Donderdagmorgen rond 10 uur werd het brandweerkorps Ermelo gealarmeerd voor een woningbrand aan de Eendenparkweg. De brandweer was met spoed ter plaatse en trof bij de recreatiebungalow de burens die met een tuinslang waren begonnen met blussen. Het bleek te gaan om een wasdroger die in brand stond. Of het is gekomen door oververhitting of kortsluiting is nog niet bekend. Wel weet Bast dat de bungalow aanzienlijke brandschade heeft. Het betreft een bungalow op het recreatiepark De Zonnehof.
7-9-2018	Hoogeveen	vermoedelijk kortsluiting	Koelkast	brand	Woonhuis	OG	De brandweer van Hoogeveen moest vrijdagmiddag rond vijf uur uitrukken voor een woningbrand aan de Westmaden in Hoogeveen. Daar vloog in de keuken een koelkast/diepvries combinatie in brand. Dat gaf een forse rookontwikkeling. De schade is in het huis mede ook door de rook groot. De brandweer heeft de koelkast/diepvries combinatie naar buiten gebracht. Vermoedelijk heeft kortsluiting de brand veroorzaakt.
6-9-2018	Woerden	vermoedelijk kortsluiting	Meterkast	brand	Appartement	OG	In een appartementencomplex in de Jan Steenstraat in Woerden, heeft donderdagochtend vroeg brand gewoed. De brand ontstond in de meterkast. Een bewoner merkte een brandlucht op bij de meterkast bij de ingang van het complex en belde de brandweer. Die heeft het vuur met een brandblusser geblust. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk kortsluiting. Waardoor die is ontstaan is nog niet bekend.
7-9-2018	Sappemeer	Onbekend	Meterkast	brand	Zorginstelling	OG	Vrijdagochtend om 07.01 uur moest de brandweer van Hoogezand uitrukken naar de Touwslager in Sappemeer voor een brand in een meterkast in het pand van stichting de Zijlen. Het brandje in de meterkast was bij aankomst al uit, de brandweer kon dan ook na een controle ter plaatse terug keren naar de kazerne.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letset	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
5-9-2018	Herveld	Onbekend	Meterkast	brand	Boerderij	0G	In een woonboerderij uit 1656 aan de Lechstraat in Herveld heeft woensdagochtend brand gewoed. De brand brak rond 7.00 uur uit in de meterkast. De boerderij zit momenteel in renovatie. Zo zat er volgens de brandweer een splinternieuw rieten kap op. Omdat de meterkast doorloopt naar boven is een speciaal rietteam van brandweer Kootwijkerbroek ter plaatse gekomen en hebben een stukje riet en nok weggehaald, om te kijken of de brand niet was doorgeslagen naar het dak.
9-9-2018	IJsselstein	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	Schuur bij woonhuis	0G	Een schuur aan het Texashof in IJsselstein is vannacht in brand gevlogen. Niemand raakte gewond. De brand werd rond 03.15 opgemerkt. Toen de brandweer aankwam, bleek het gebouwtje al volledig in brand te staan. De schade is dan ook groot. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand geweest.
8-9-2018	Brielle	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Rond 18.10 uur zaterdagavond rukte de brandweer uit voor een woningbrand aan de Van Alkemadelaan in Brielle. Ter plaatse bleek dat er een wasdroger in brand stond op de eerste verdieping. De brandweer wist de brand snel te blussen. Helaas kon echter niet voorkomen worden dat er aanzienlijke schade ontstond aan het huis. Volgens de bewoner van de woning sloeg de aardlekschakelaar uit. Daarop ging hij op onderzoek uit en ontdekte vervolgens de brand. Niemand raakte gewond bij de brand.
10-9-2018	Losser	Kortsluiting	fietsaccu	brand	Schuur bij woonhuis	0G	De brandweer moest vanavond uitrukken voor een brand aan de Neercasselstraat in Losser. Ter plaatse bleek het te gaan om een schuurbrand die oversloeg naar de woning. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is een explosie van een fietsaccu.
10-9-2018	Leiden	vermoedelijk kortsluiting	Koelkast	brand	Studentenkamer	0G	In een studentenkamer in het voormalige klooster aan de Vrouwenweg in Leiden heeft zojuist een brand gewoed. De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in een koelkast in een van de studentenkamers. De melding van de brand kwam iets voor 14.00 uur binnen bij de brandweer, deze had de brand snel geblust. Er vielen geen gewonden.
10-9-2018	Barneveld	vermoedelijk kortsluiting	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	- In een bijkeuken aan de Molecaten in Barneveld heeft maandagmorgen een flinke brand gewoed. Er kwam veel rook vrij, maar er raakte niemand gewond. Wel was de schade aanzienlijk. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer trof bij aankomst een wasdroger aan, die in de brand stond.
13-9-2018	Zwaanshoek	Onbekend	zonnepanelen	brand	Woonhuis	0G	De zonnepanelen op het dak van een huis aan de Hofstede in Zwaanshoek zijn vanochtend in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust. Zeker zes panelen raakten flink beschadigd. Het is al de tweede keer dat er in de nieuwbouwwijk zonnepanelen in brand vliegen. Er is bij de brand niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is niet bekend.
13-9-2018	Breda	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Een wasdroger heeft voor een brand gezorgd in de Viveslaan in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De wasdroger werd uit huis gehaald en buiten nageblust. Het huis wordt geventileerd. Er raakte niemand gewond.
15-9-2018	Ter Apel	Kortsluiting	koelkast	brand	Asielcentrum	9RZ	In het asielcentrum van Ter Apel is een woning door vuur zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand: kortsluiting in een koelkast. 9 bewoners hadden rook ingeademd en zijn voor controle naar het ziekenhuis vervoerd.
16-9-2018	Cuijk	vermoedelijk kortsluiting	stopcontact	brand	Woonhuis	0G	- In een woning aan de Goudenrijderstede in Cuijk heeft zondagmiddag een brand gewoed. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in een stopcontact. De brandweer heeft de brand geblust en de stroom uitgeschakeld. Er vielen geen gewonden.
19-9-2018	Leiden	Onbekend	Meterkast	brand	Appartement	4R	In een appartementencomplex op de hoek van de Vrouwensteeg en Haarlemmerstraat is woensdagochtend brand uitgebroken in de meterkast. Daarbij ontstond erg veel rookschade. Het gehele pand werd ontruimd. Brandweerlieden hebben twee personen van het dak gered. Zij waren gevlucht voor de rook en hadden daar hun toevlucht gezocht. Vier personen werden gecontroleerd door ambulancepersoneel. Zij hadden rook ingeademd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
19-9-2018	Veenendaal	Onbekend	Wasdroger	brand	Bedrijf	0G	- De brandweer werd woensdagochtend rond 05.20 uur gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Prins Bernhardlaan. In de ruimte waar een schoonheidssalon is gevestigd kwam water onder de deur uit lopen en was er sprake van veel rookontwikkeling. Een wasdroger had door een nog onbekende reden vlam gevat. Door de hitteontwikkeling is de slang van de watertoevoer naar de wasmachine gesmolten. Het pand liep door de brand aanzienlijke water- en rookschade op.
21-9-2018	Uden	vermoedelijk kortsluiting	Bedrading	brand	Woonhuis	0G	De brandweer van Uden is vrijdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Wolfgangstraat in Uden. Ter plaatse bleek een overkapping achter een woning in brand te staan. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in een kabel. De brandweer heeft de brand geblust en is daarna gaan ventileren. Er raakte niemand gewond bij de brand.
24-9-2018	Woerden	vermoedelijk kortsluiting	Meterkast	rook	Woonhuis	0G	De brandweer is maandagochtend uitgerukt naar een woning aan de Geestdorp in Woerden. Uit de meterkast kwam rook, hierop belde de bewoner de brandweer. De brandweer kwam ter plaatse en vermoedde dat er kortsluiting was geweest in de meterkast. Na een korte controle kon de brandweer weer inpakken en retour.
24-9-2018	Woerden	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Een wasmachine en droger zijn zondagavond in brand gevlogen in een woning aan de Fluitekruide in Woerden. Beide machines stonden op de zolder van de woning toen ze in brand vlogen. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. Het vuur richtte veel schade aan op de zolder van de woning.
25-9-2018	Wijchen	Kortsluiting	fietsaccu	brand	Woonhuis	1G	Een ontplofende fietsaccu heeft dinsdagavond gezorgd voor een flinke brand in een slaapkamer aan de Diemewei in Wijchen. De brand werd vlak voor 22.00 uur gemeld, toen de brandweer arriveerde stond de volledige slaapkamer al in brand. De brand was zo hevig dat de woning voorlopig onbewoonbaar is. De accu van de elektrische fiets ontplofte tijdens het opladen. Door de ontploffing ontstond de brand. De bewoner had het snel in de gaten, en probeerde de accu nog uit het raam van de woning in Wijchen te gooien. Dat leverde hem brandwonden aan onder meer zijn handen op.
29-9-2018	Gemert	vermoedelijk kortsluiting	Elektrische deken	brand	Appartement	1R	Zaterdagavond is er rond 23.00 uur in een appartement aan de Mariënborg in Gemert brand op de slaapkamer uitgebroken. Een elektrische deken is waarschijnlijk door kortsluiting in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust en het bedmateriaal naar buiten gebracht om het daar verder af te blussen. De bewoonster, die gelukkig nog niet in bed lag, is in een ambulance onderzocht omdat ze rook had ingeademd. De woning heeft door de brand veel rookschade opgelopen. Andere bewoners van het complex zijn ongedeerd gebleven en in de hal door de brandweer opgevangen.
28-9-2018	Zeist	vermoedelijk kortsluiting	Meterkast	brand	Flatwoning	0G	In een flat aan de Nijenheide in Zeist is donderdagavond brand uitgebroken in een meterkast van een woning op de 3e etage. Vermoedelijk ontstond de brand door kortsluiting. Door de hitte die vrijkwam bij de brand is ook een waterleiding gesprongen. Zeker drie woningen hebben schade opgelopen. De brandweer van Zeist had de brand snel onder controle.
30-9-2018	Maastricht	Onbekend	Wasdroger	brand	Café	0G	De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een grote brand bij een horecazaak in het centrum Maastricht. Rond 15:20 uur werd er alarm geslagen café B.for aan het Sint Amorsplein. Rond 16:00 was de brand onder controle en liet de brandweer weten dat er geen gewonden zijn gevallen. Een woordvoerder van de brandweer liet weten dat alles erop wijst dat het gaat om een wasdroger die in brand is gevlogen op zolder. Met name de bovenverdieping is beschadigd door de brand.
3-10-2018	Alkmaar	Kortsluiting	Elektrische deken	brand	Woonhuis	0G	Dinsdagavond laat woedde een brand in een woning in de Rijperwaard in Alkmaar. Door kortsluiting in de bedverwarming ontstond er brand in de slaapkamer. De bewoners waren op dat moment in de woonkamer toen het rookalarm op de bovenverdieping afging. Ze konden op tijd hun zoontje, die in de andere slaapkamer lag te slapen, van bed halen en in veiligheid brengen. Twee brandweerwagens waren ter plaatse om de brand te blussen. Daarna heeft een brandweerman het dekbed en het matras door het raam naar buiten gegooid in de voortuin.
6-10-2018	Amsterdam	Kortsluiting	Bedrading	brand	Woonhuis	0G	Gisteravond woedde er een brand in de kruipruimte van een woning aan de Gooise Kant in Zuidoost. De oorzaak van de brand was kortsluiting. Een buurman hoorde een brandalarm in de woning afgaan en ging eropaf. De achterdeur bleek los te zijn en er was rook in de woning. De brandweer zag al snel dat de brand in de kruipruimte zat. Er was niemand thuis ten tijde van de brand.



Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letstel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
8-10-2018	Loenen	Kortsluiting	elektrisch kachel	brand	Caravan	0G	Een caravan op Camping De Marshoeve in Loenen is maandagavond volledig in de as gelegd. Bij de brand raakte niemand gewond. Volgens de brandweer is de brand begonnen door vermoedelijk kortsluiting bij het kacheltje. De rookwolken waren rondom de camping korte tijd goed zichtbaar. De brandweer had het vuur snel geblust, maar de caravan moet als verloren worden beschouwd.
9-10-2018	Tiel	Kortsluiting	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Dinsdagavond 9 oktober om 22:30 kwam de melding van een woningbrand aan de Dijkmanzoet in Tiel in de wijk Passewaaij. Bij aankomst bleek de meterkast in brand te hebben gestaan. De bewoners gaven aan dat ze een knal hoorden en vervolgens vlammen uit de meterkast zagen komen. Het brandje was snel meester. De oorzaak zou zijn geweest lekkage in de badkamer.
12-10-2018	Eemnes	Onbekend	Magnetron	brand	Woonhuis	0G	Vier herdershonden en drie parkieten uit Eemnes danken hun leven aan hun oppas. Hij schrok wakker van de rookmelder en wist de dieren in veiligheid te brengen. De bovenverdieping van de woning stond al vol rook en de oppas belde de brandweer. Hij probeerde zelf ook nog te blussen, maar tevergeefs. De brand ontstond in de magnetron. Brandweermannen hadden het vuur snel onder controle. Het huis heeft flinke schade opgelopen.
11-10-2018	Boskoop	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	1ZG	Donderdagochtend 11 oktober rond 4.15 uur is brand uitgebroken in de meterkast van een woning aan de Parklaan in Boskoop. Hoe de brand was ontstaan, is niet bekend. De bewoner heeft zelf al de woning geblust en de brandweer heeft de brand gecontroleerd en vervolgens de woning geventileerd. De bewoners hebben de woning op tijd kunnen verlaten. Meerdere personen zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd en één persoon is naar het ziekenhuis vervoerd.
13-10-2018	Waalre	Kortsluiting	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Juliana de Lannoylaan in Waalre onder de rook komen te staan na een kortsluiting in de meterkast. De man werd wakker, waarna de bewoners naar het balkon vluchtten en de brandweer konden bellen. Door de deur te forceren wist de brandweer bij de bewoners te komen en het huis te ventileren.
15-10-2018	Apeldoorn	Kortsluiting	Oplader	brand	Flatwoning	0G	In het portiek van een flat aan de Cort van der Lindenstraat in Apeldoorn is maandagochtend een elektrische scooter uitgebrand. De brand ontstond rond kwart voor acht. Bewoners ontdekten de vlamme scooter, toen er een brandlucht werd waargenomen. Nadat de scooter was geblust, werd deze naar buiten verplaatst om de schade te beperken. De elektrische scooter stond in het portiek aan de lading. „De brand is ontstaan door kortsluiting in de lader
16-10-2018	Nijmegen	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Aan de Zwaluwstraat in Nijmegen heeft vanochtend omstreeks 11:00 uur een woningbrand gewoed. De bewoner van de woning ontdekte de brand zelf nadat zij een knal had gehoord uit de meterkast. Door het snelle optreden van de brandweer bleef de brand beperkt tot de meterkast. De brandweer heeft de woning geventileerd, maar kon niet voorkomen dat de woning lichte rookschade opliep.
18-10-2018	Wormerveer	Kortsluiting	vriezer	brand	Seniorencomplex	0G	In seniorencomplex de Amandelbloesem aan de Vinkenstraat in Wormerveer heeft vannacht brand gewoed. De brand brak rond middernacht uit en was vrij snel geblust, maar vanwege de forse rookontwikkeling moesten ongeveer tachtig bewoners hun appartement uit. De brand heeft in de bijkeuken in de laagbouw van het complex gewoed. Volgens het bestuur was de oorzaak van de brand waarschijnlijk kortsluiting in de vriezer.
20-10-2018	Didam	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	Seniorencomplex	1D1R	DIDAM - De bejaarde man die vannacht bij een brand in appartementencomplex De Ent in Didam om het leven is gekomen, is overleden door koolmonoxidevergiftiging. De brand is ontstaan op de hobbykamer waarbij mogelijk sprake is geweest van kortsluiting. De vrouw is bij het ontdekken van de brand naar de galerij gevlucht. De man heeft vermoedelijk met emmers water de brand proberen te blussen en liep daarbij de koolmonoxidevergiftiging op
22-10-2018	Leiden	Kortsluiting	Bedrading	brand	Schuur bij woonhuis	2G	Maandagavond rond kwart voor zeven is brand uitgebroken in een schuur achter een woning aan de Coebelweg in Leiden. In de schuur was kortsluiting ontstaan in een verlengkabel. In de schuur stond een kookplaat die stroom kreeg via de woning. Door de kortsluiting ontstond brand. De brandweer heeft de brand geblust. Het toegesnelde ambulancepersoneel heeft twee personen gecontroleerd op rookinhalatie. De slachtoffers zijn niet naar het ziekenhuis vervoerd.



Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
22-10-2018	Den haag	Onbekend	Magnetron	brand	Appartement	OG	De brandweer heeft deze avond een melding van een brand in een woning opgeschaald naar 'Middelbrand'. De brandweer werd rond kwart voor acht deze avond gealarmeerd voor een woningbrand op het Anna van Buerenplein in Den Haag. Omstanders zagen rook uit een appartement komen. Nadat de brandweer het vuur had gevonden bleek het te gaan om een brandende magnetron. Het vuur was al geblust.
22-10-2018	Broeksterwald	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	OG	Maandag aan het begin van de middag is er brand uitgebroken in de bijkeuken van een woning aan de Haaijehoeke. De brand was ontstaan in de wasdroger. Een van de bewoners ontdekte de brand en waarschuwde de hulpdiensten. Door snel ingrijpen van de brandweer kon erger worden voorkomen. De droger werd door de brandweer uit de woning gehaald. De woning liep door de brand veel rookschade op.
22-10-2018	Volendam	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	OG	Donderdagmiddag even vóór 12.00 uur roken de bewoners van een woning in de Willem Woutersstraat een rooklucht in huis. Er bleek een smeulend vuurtje te zijn in de meterkast. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse maar hoefde gelukkig niet de waterspuit ter hand te nemen.
24-10-2018	Slidrecht	Kortsluiting	onbekend	brand	Woonhuis	1RZ	In een woning aan het Fazantplein in Slidrecht is woensdagmiddag 24 oktober 2018 brand ontstaan na kortsluiting. Al snel na de eerste melding, schaalde de meldkamer op naar 'middelbrand'. Diverse brandweerwagens kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft daarna de woning geventileerd. De bewoonster bleek rook ingeademd te hebben. Zij werd volgens de politie ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.
29-10-2018	Stadskanaal	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	OG	In een woning in de Gelderselaan in Stadskanaal is maandagmiddag een uitlaande brand ontstaan. Volgens de brandweer is de oorzaak een wasdroger. De brand zorgt zowel aan de voor- als achterzijde van het huis voor flinke rookontwikkeling. De straat is inmiddels afgezet. De bewoners konden veilig uit het huis komen. Naar de hond van het gezin wordt op dit moment nog gezocht.
29-10-2018	Veenendaal	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	OG	De brandweer moest maandagmiddag rond 13:10 uur uitrukken voor een brand aan de Boompjesgoed in Veenendaal. Het betrof een brand op de 2e etage, veroorzaakt door een wasdroger. De brand is inmiddels onder controle. Er is roet- en brandschade in het gebouw.
29-10-2018	Ede	Overbelasting	meterkast	brand	Woonhuis	OG	De brandweer van Ede is maandag 29 oktober uitgerukt voor een incident in een woning aan de D'Hondecoeterstraat in Ede. Er was een melding bij de brandweer binnengekomen van een brandje in de meterkast van de woning. Er bleken stroomdraden te zijn gesmolten. Omdat op de woning zonnepanelen liggen heeft de brandweer met de hoogwerker uit voorzorg deze gecontroleerd maar hier bleek niets mee aan de hand te zijn. De woning zit vanwege het smelten van de draden zonder stroom.
29-10-2018	Dieren	Onbekend	Magnetron	rook	Appartement	OG	Een appartement op de derde etage op de Admiraal Helfrichlaan in Dieren heeft maandagochtend vol rook gestaan door een magnetron. De brandweer werd rond 8.30 uur gealarmeerd. Toen ze ter plaatse kwamen bleek een magnetron de boosdoener. De bewoner op leeftijd had eten in de magnetron gedaan en was dit mogelijk vergeten. Door de rookmelder werd die erop geattendeerd dat de keuken vol rook stond.
30-10-2018	Oostkapelle	Kortsluiting	Meterkast	brand	Appartement	OG	Op dinsdagavond 30 oktober is er brand uitgebroken in een meterkast van een appartementencomplex aan de Veldzigt in Oostkapelle. Eerder op de dag is er een waterlekkage ontstaan in de bovenste woning van het appartementencomplex aan de Veldzigt in Oostkapelle. De DNWG is toen ter plaatse geweest om de lekkage te repareren. Later op de dag begon het weer te lekken en is het water de meterkast van het complex ingelopen. Daardoor onstond kortsluiting in de meterkast. De bewoner van het appartement rook een sterke brandlucht en heeft meteen 112 gebeld. Hierop werden een blusvoertuig en een ladderwagen met spoed gealarmeerd. Ook een ambulance is voor het incident opgeroepen. Deze bleek niet meer nodig te zijn.
0-1-1900	Zaltbommel	onbekend	elektrische deken	rook	Woonhuis	OG	De brandweer is dinsdagavond uitgerukt voor een woningbrand aan de Molenwal in Zaltbommel. Een elektrische deken op zolder had vlam gevat. Het bleek al enige tijd te smeulen. De brand is geblust en de bewoners van het huis zijn opgevangen door burens. Er raakte niemand gewond.



Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
1-11-2018	Zoetermeer	Onbekend	Wasdroger	brand	Kinderspeelparadijs	1R	Donderdagavond 1 november rond 22.32 uur is brand uitgebroken in Kinderspeelparadijs de Ballebak aan de Voorweg in Zoetermeer. De brandweer heeft de brand die woedde bij de wasdroger geblust. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Eén persoon die rook ingeademd heeft wordt door het ambulancepersoneel onderzocht, het is niet bekend of deze ook vervoerd moet worden naar het ziekenhuis.
31-10-2018	Dalfsen	Onbekend	Wasdroger	brand	Restaurant	0G	Rond het middaguur werd de brandweer van post Dalfsen opgeroepen voor een binnenbrand bij restaurant 't Roode Hert aan de Hessenweg. Ter plaatse gekomen bleek het vuur mee te vallen, dit was al grotendeels geblust door het personeel. Wel heeft de brandweer een nacontrole gedaan en de ruimte geventileerd. Het restaurant kon gewoon geopend blijven voor de gasten.
4-11-2018	Weert	Kortsluiting	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	In de nacht van zaterdag op zondag is er brand uitgebroken in de meterkast van een woning aan de Recollectenstraat in Weert. De bewoners lagen te slapen toen ze plotseling gewekt werden door één van de brandmelders in huis. Al snel kwam de eigenaar tot de conclusie dat er brand of kortsluiting was ontstaan in de meterkast. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het smeulende brandje geblust. De woning heeft enige rookschade opgelopen.
3-11-2018	Assen	Onbekend	Magnetron	brand	Asielcentrum	0G	Bij het asielzoekerscentrum in Assen is zaterdag brand uitgebroken. In de keuken was een magnetron in de brand gevlogen. De medewerkers konden zelf de brand blussen. De brandweer van Assen-West werd opgeroepen om het pand te controleren. Ook werd er gekeken of de brand goed uit was.
5-11-2018	Haren	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Een wasdroger in een woning in de Ceramstraat vloog zondagavond in brand. De schade bleef beperkt. De bewoners hadden het snel door en belden de hulpdiensten. De brandweer bluste de brand tijdig en sleepte de wasdroger naar buiten. Daar werd de droger verder afgeblust. De woning werd daarna geventileerd.
6-11-2018	Schiedam	Kortsluiting	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Op het Fjorddal heeft dinsdagochtend brand gewoed in een woning. De brandweer rukte even voor het middaguur uit. Ter plaatse bleek er brand te zijn in een wasdroger. Deze is snel door brandweerlieden naar buiten gehaald waardoor erger voorkomen kon worden. Buurtbewoners spraken over kortsluiting als brandoorzaak. Niemand raakte gewond.
5-11-2018	Vreeswijk	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Maandagmiddag 5 november even voor 14.30 uur heeft er brand gewoed in een woning aan de Noorderstraat in Vreeswijk. Door de brand was er veel rookontwikkeling. Bij de brand zijn geen gewonden zijn gevallen. Eén van de bewoners was thuis toen de brand ontstond. Hij belde direct 112. De brand, ontstaan in een wasdroger op de zolder veroorzaakte een aanzienlijke roet- en rookschade aan de woning. De bewoner is nagekeken door het ambulancepersoneel maar hoefde niet naar het ziekenhuis.
11-11-2018	Waalwijk	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	Door een uitslaande brand in een woning in Waalwijk hebben de hulpdiensten 'twintig tot vijfentwintig' woningen ontruimd. De brand in het huis aan het Westeinde is vermoedelijk ontstaan in de meterkast en doorgeslagen naar de bovenverdieping, aldus de brandweer. Er is gas in brand gevlogen. Inmiddels is het vuur onder controle en is bekendgemaakt dat alle bewoners thuis mogen slapen.
10-11-2018	Zaandam	Onbekend	Meterkast	brand	Winkel	0G	Een aantal woningen aan de Savornin Lohmanstraat in Zaandam zijn zaterdag aan het einde van de middag ontruimd wegens een brand in kindermodezaak Petit Lou. Het gaat om de woningen direct boven het pand. De brandweer is naar binnengegaan en heeft geconstateerd dat de brand in een meterkast is ontstaan.
11-11-2018	s'Heerenberg	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan het Nachtegaalslaantje in 's-Heerenberg is zondagmiddag een wasdroger in brand gevlogen. De bewoonster was thuis toen de brand uitbrak. De oorzaak van de brand zijn mogelijk droge stofdeeltjes, die na het drogen van de was achterblijven, die vlam gevat hebben. Er is veel schade in de woning, vooral door rook en roet. De bewoonster raakte niet gewond.
12-11-2018	Arnhem	Onbekend	Magnetron	brand	Woonhuis	0G	Rond 17:20 uur is er een brandmelding geweest op de Duke Ellingtonstraat in Arnhem. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en er bleek een magnetron in brand te staan. Er is geen brand schade, wel flinke rook schade.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsetel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
14-11-2018	Valkenburg	overbelasting	Magnetron	rook	Zorginstelling	0G	Een oververhitte magnetron in een van de woningen in Oosterbeemd zorgde voor veel rookontwikkeling dinsdagavond rond half zeven. Daardoor ging de automatische rookmelder af en werden brandweer, politie en ambulancediensten geactiveerd om richting het zorgcentrum Oosterbeemd hulp te verlenen..De oververhitte magnetron heeft buiten veel rook verder geen schade aangericht. Er raakte niemand gewond.
15-11-2018	Haarlem	Onbekend	Wasdroger	brand	Garage	0G	De brandweer is donderdagmiddag in actie gekomen nadat er brand was uitgebroken in een garagebox. Even na 16.30 uur kwam er veel rook uit de box aan het Raadhuisplein. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Vermoedelijk is een wasdroger de oorzaak van de brand aangezien die een uur voor de brand was aangezet.
15-11-2018	Emmer-Compascuum	vermoedelijk kortsluiting	stekkerdoos	brand	Woonhuis	0G	Aan de Populierenlaan in Emmer-Compascuum is donderdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond waarschijnlijk door kortsluiting in een stekkerdoos in de kamer, wat door vroeg signaleren is beperkt gebleven tot materiële schade. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Er is sprake van veel rookontwikkeling.
16-11-2018	Baarn	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	1R	In een woning aan de Mauvestraat in Baarn is vrijdagochtend brand uitgebroken. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het vuur woedde op de zolder, waar een wasdroger stond. De brand werd om 10.50 uur gemeld. De snel gearriveerde brandweer voorkwam doorslag buiten het dak. Wel raakte de zolder zwaar beschadigd en ook de hele woning liep schade op door rook. Er kwam een ambulance voor de bewoner, omdat hij gecontroleerd moest worden op ingeademde rook.
19-11-2018	Emmer-Compascuum	vermoedelijk kortsluiting	Meterkast	brand	School	0G	Alle leerlingen van de Braakheekeschool in Emmer-Compascuum zijn vanochtend naar huis gestuurd na een brand. Rond kwart voor tien vanochtend brak brand uit in de meterkast, die helemaal uitbrandde. Ook smolten de leidingen. De brandweer kon erger voorkomen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Behalve brandschade is er ook rookschade in de school.
20-11-2018	Uithoorn	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	0G	In een woning aan de Zijdelweg in Uithoorn is in de nacht van maandag op dinsdag even na 01.15 uur brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te bestrijden. De brand heeft beneden in de hal gewoed en is mogelijk in de meterkast ontstaan. Volgens een omstander wordt de woning verbouwd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel moesten bewoners van twee naastliggende woningen korte tijd hun woningen verlaten.
21-11-2019	Enschede	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	1R	De brandweer is vanavond uitgerukt voor een brandmelding in Enschede. Een wasdroger bleek vlam te hebben gevat. Dat gebeurde in een woning aan de Hengelsestraat. De brandweer heeft de brand geblust en de wasdroger naar buiten gehaald. De woning is beschadigd geraakt. Een persoon heeft rook ingeademd en is ter plekke door ambulancepersoneel gecontroleerd. Voor zover bekend hoefde de persoon niet mee naar het ziekenhuis.
22-11-2018	Edam	overbelasting	Wasdroger	brand	Woonhuis	0G	Woensdagmorgen om 8.55 uur moest de brandweer uitrukken naar een woning op de Standerdmolen in Edam. Door oververhitting van een wasdroger was er brand in de woning ontstaan. Er was brand-, roet- en waterschade in de woning. Gelukkig waren er geen gewonden bij deze woningbrand, alleen materiële schade
22-11-2018	Utrecht	Onbekend	Meterkast	brand	Restaurant	0G	De brandweer is gisteravond uitgerukt naar restaurant Het Oude Tolhuys in Utrecht. Rond sluitingstijd brak er brand uit in de horecagelegenheid bij landgoed Rhijnauwen. Het vuur begon in de meterkast. Daarop werd het pand meteen ontruimd door het personeel. Iedereen wist op tijd naar buiten te komen en niemand raakte gewond. De brand in de meterkast was snel uit, maar om er zeker van te zijn dat er niet op andere plekken nog brandhaarden waren, zijn er sloopwerkzaamheden uitgevoerd
23-11-2018	Marum	Kortsluiting	onbekend	brand	Woonhuis	1RZ	Een rookmelder heeft donderdagavond bewoners bijtijds gewaarschuwd bij een woningbrand. In een elektrische installatie was kortsluiting ontstaan. Een bankstel in de woonkamer had inmiddels vlamgevat. De rook die hierbij vrijkwam, had zich inmiddels door de hele woning verspreid. De brandweer van Marum die snel ter plaatse was, had het vuur na 20 min. onder controle. Een van de bewoners is later voor controle overgebracht naar een ziekenhuis.
26-11-2018	Rotterdam	Kortsluiting	onbekend	brand	Woonhuis	0G	Vier woningen aan de Strevelsweg in Zuid zijn tijdelijk ontruimd door kortsluiting. De brandweer heeft de deur van de appartementen geforceerd vanwege de rookontwikkeling. De kortsluiting was door een onbekende oorzaak ontstaan in een van de vier appartementen. De bewoner van het huis was niet aanwezig. Al snel was de brand onder controle. Niemand raakte gewond.

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
5-12-2018	Zwolle	Onbekend	Meterkast	rook	Woonhuis	OG	De brandweer is woensdagmiddag rond tien voor vier uitgerukt voor een woningbrand aan het Meppelerdiep in de wijk AA-landen. Het bleek bij nader inzien mee te vallen. In de woning was de stroom uitgevallen. De bewoners zagen rook uit de meterkast komen en belden vervolgens de brandweer. De brandweer heeft de meterkast gecontroleerd. Alle zekeringen zaten er nog in echter was de woning geheel verstoken van elektriciteit. Er bleek geen sprake van brand te zijn geweest.
9-12-2018	Krommenie	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	OG	Angstige momenten voor de bewoners van een huis op de Vlietsend in Krommenie, zij schrokken in de nacht van zaterdag op zondag wakker na een harde knal en ontdekten zo een brand in hun woning. Ze konden op tijd naar buiten vluchten en de burens waarschuwen. Ook de hulpdiensten werden ingeschakeld. De brand is vermoedelijk ontstaan bij de meterkast. De toegesnelde brandweer had de brand binnen een uur onder controle, toch konden zij niet voorkomen dat er binnen een grote ravage ontstond.
9-12-2018	Groningen	Kortsluiting	Vaatwasser	brand	Woonhuis	OG	De brandweer van Groningen werd zondagavond om 20:15 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Tuinbouwstraat in Groningen. Toen de brandweer ter plaatse kwam had de politie de bewoners van het pand al naar buiten gebracht. De brandweer heeft met een straal hoge druk de brand in de vaatwasser geblust. De oorzaak van de brand was kortsluiting in de vaatwasser. Hoe groot de schade is is niet bekend.
10-12-2018	Aalsmeerderbrug	Onbekend	Wasdroger	brand	Woonhuis	OG	In een woning aan de Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug is maandagmiddag rond vier uur brand uitgebroken. De brandweer uit Aalsmeer en Rijsenhout waren snel ter plaatse. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brand is vermoedelijk ontstaan in een wasdroger.
11-12-2018	Barendrecht	Onbekend	Magnetron	brand	Woonhuis	OG	Brandmelding in woning aan de Windsingel, zou gaan om smeulbrand in magnetron. Brandweer ventileert de woning. Een brandweerwagen blijft nog even ter plaatse om het incident af te handelen.
16-12-2018	Leiderdorp	vermoedelijk overbelasting	Meterkast	brand	Woonhuis	OG	Zaterdagavond rond 20.40 uur heeft er een brandje gewoed in de meterkast van een woning aan de Rozemarijntuin in Leiderdorp. De bewoner handelde snel door direct de deur van de meterkast te sluiten, waardoor de brand zich nauwelijks tot niet kon uitbreiden. Hierdoor had de brandweer de brand al snel onder controle. Vermoedelijk heeft overbelasting voor de brand gezorgd.
18-12-2018	Zutphen	Kortsluiting	Meterkast	brand	Woonhuis	OG	kortsluiting heeft tot een uitlaande brand in de woonkamer van een hoekwoning aan de Doctor de Visserstraat in Zutphen geleid. Op het moment van de brand waren er geen mensen in de woning aanwezig. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de meterkast.
17-12-2018	Didam	Onbekend	Meterkast	rook	Woonhuis	OG	Maandagavond ontstond er bij een woning aan de Wilhelminastraat in Didam rookontwikkeling in de meterkast. De brandweer werd rond 20:35 uur gebeld. Volgens de bevelvoerder van de brandweer zou er enige rookontwikkeling in de meterkast hebben plaatsgevonden. De brandweer heeft de situatie in de meterkast bekeken en beoordeeld, maar konden de oorzaak niet vinden. De rookontwikkeling ging ook vanzelf weer weg. Voor zover bekend raakte er ook niemand gewond.
18-12-2018	Veghel	Onbekend	Magnetron	brand	Zorginstelling	OG	In het zorgcentrum Sint Joachim & Anna is dinsdagavond in een van de appartementen een brandje in een magnetron uitgebroken. De brandweer kwam op een melding af, waarna verschillende bewoners uit de aangrenzende woningen werden gehaald en in veiligheid werden gebracht. De schade viel uiteindelijk mee en er vielen geen gewonden.
19-12-2018	Nijmegen	vermoedelijk kortsluiting	kerstboomlampjes	brand	Zorginstelling	OG	Vanochtend brak brand uit op de bovenste verdieping van het complex in de wijk Zwanenveld. Hier wonen sinds 2016 tweeëndertig mensen met lichamelijke beperking. Oorzaak van de brand is zeer waarschijnlijk kortsluiting in lampjes die in de kerstboom hingen. Die stond in de centrale ontmoetingsruimte. De brandweer en andere hulpdiensten rukten massaal uit en evacueerden na het bluswerk razendsnel de bewoners van de bovenste verdieping. Grootste obstakel was de enorme rookontwikkeling. Goede brandwerende deuren hielden schadelijke stoffen buiten, waardoor de bewoners die sliepen in hun appartement geen gezondheidsschade hebben opgelopen. De acht bewoners die uit voorzorg naar het ziekenhuis zijn gebracht, zijn aldus de zegsvrouw niet gewond geraakt

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
19-12-2018	Groningen	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	OG	In een woning aan de Sint Lucasstraat in de Schildersbuurt heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. De melding van de brand kwam rond 18.20 uur binnen. Bij aankomst van de brandweerwagens stonden de bewoners al buiten. Brandweerlieden constateerden dat de meterkast aan het smeulen was. Hoe de brand kon ontstaan is onduidelijk. De schade in de woning is beperkt gebleven tot de meterkast.
21-12-2018	Wierden	Onbekend	Wasdroger	brand	Garage	OG	Aan de Rozenstraat in Wierden heeft vrijdagochtend vroeg een brand gewoed in een woning. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een wasdroger die in de garage stond. De bewoners van het huis en hun hondje konden het huis tijdig verlaten, maar een ambulance was ter plaatse om de bewoners ter plekke te controleren. De bewoners van het huis hebben zelf geprobeerd om de brand te blussen en daarbij is door twee personen rook ingeademd. Zij zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel.
23-12-2018	Noordwolde	Onbekend	Meterkast	brand	Woonhuis	OG	De brandweer heeft zondagmiddag in Noordwolde een hond uit de woning gered, nadat er in de meterkast van het pand aan de Schapendrift brand was ontstaan. Hoe de brand precies kon ontstaan is niet bekend. De brand sloeg vanuit de meterkast door naar boven. Hier kwam de rook bij aankomst van de brandweer reeds naar buiten zetten. De woning raakte fors beschadigd. De bewoners van het pand hebben zich op tijd uit de woning weten te redden. Ook de hond maakt het, naar omstandigheden, goed.
24-12-2018	Heinkenszand	Overbelasting	kabelhaspel	brand	Woonhuis	OG	In een woning aan de Laan van Barbestein in Heinkenszand is zondagavond een brand uitgebroken. Oorzaak van de brand was een opgerolde kabelhaspel van een straalkacheltje die begon te smeulen. De brandweer werd met spoed ter plaatse gestuurd. De opgerolde kabelhaspel, met daaraan een straalkacheltje, begon te smeulen waardoor er flinke rookontwikkeling plaatsvond in de woning. Ten tijde van het incident waren de bewoners niet thuis, niemand raakte dan ook gewond.
25-12-2018	Gouda	Onbekend	Magnetron	brand	Zorginstelling	OG	Dinsdagavond 25 december rond 18.10 uur is brand ontstaan aan de Burgemeester van Reenensingel in Gouda. De magnetron van een bewoner van het verzorgingshuis vatte vlam. Het personeel hadden het vuur zelf gedoofd. Brandweer heeft nog een nacontrole gedaan. Niemand raakte gewond
26-12-2018	Amsterdam	Onbekend	Magnetron	brand	Woonhuis	OG	In een woning aan de Nageljongenstraat in Amsterdam Noord is woensdagochtend rond 6:30 uur brand ontstaan. De bewoners werden gewekt toen de rookmelder alarm sloeg. De brand bleek te zijn ontstaan in een magnetron. Twee bewoners van de woning ademden te veel rook in en moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel.
26-12-2018	Drachten	Kortsluiting	stopcontact	brand	Woonboot	OG	De brandweer van Drachten moest op Tweede Kerstdag uitrukken voor een brand op een woonboot aan de Passchier Bollemanhaven in Drachten. Na aankomst van de brandweer werd duidelijk dat er brand was ontstaan in een stopcontact van de boot.
30-12-2018	Barneveld	Overbelasting	Meterkast	brand	Woonhuis	OG	Zaterdagavond 29 december is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand aan de Jacob Catsstraat in Barneveld. Omstreeks 19.10 uur ontdekten de bewoners rook in de meterkast en belden de brandweer. Bij aankomst van de brandweer bleek één groep van het elektra overbelast te zijn.
31-12-2018	Bergeijk	Kortsluiting	Wasmachine	brand	Woonhuis	OG	Een wasmachine veroorzaakte in de nacht van zondag op maandag rond 1.40 uur brand in een woning aan De Kabouterberg in Bergeijk. Achteraf bleek dat er bij de wasmachine kortsluiting was ontstaan waardoor er brand uitbrak. De zoon des huizes ontdekte de brand toen hij een vreemde lucht rook. De bovenverdieping vulde zich op dat moment al met rook. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur gedoofd met schuim. De bewoners konden op tijd naar buiten en zijn niet gewond geraakt
30-12-2018	Ommen	Onbekend	Magnetron	brand	Zorginstelling	OG	In het verzorgingshuis Oldenhaghen aan de Hessel Mulerstraat in Ommen is zondagavond brand ontstaan in de magnetron van de keuken op de tweede verdieping van het complex. Hierdoor ontstond rookontwikkeling. De brandweer die opschaalde naar middelbrand had de brand snel onder controle. De bewoners hoefden niet te worden geëvacueerd.

IV Gegevens uit de vergelijking van fatale woningbranden

Voor deze rapportage zijn een viertal rapporten van Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid geraadpleegd, te weten:

- Oktober 2015 betreft: Jaaroverzicht fatale woningbranden 2014;
- April 2016 betreft: Jaaroverzicht fatale woningbranden 2015;
- April 2017 betreft: Jaaroverzicht fatale woningbranden 2016;
- Maart 2018 betreft 'Jaaroverzicht fatale woningbranden 2017.

De gegevens uit de tabel betreffen niet opzettelijke fatale woningbranden. Als basis zijn mediaberichten gebruikt. Hieruit zijn de te benaderen brandweerkorpsen geselecteerd. De gepresenteerde gegevens zijn verzameld uit respons op vragenlijsten die naar de geselecteerde brandweerkorpsen zijn gestuurd.

Object ↓	2014	2015	2016	2017	Cumulatief	
Aantal N →	N	N	N	N	N	%
Gestoffeerd meubilair	5	6	9	5	25	22
Elektrisch apparaat	11	6	3	6	26	22
Bed / Matras	2	4	3	2	11	9
Brandversnellende stoffen	2	-	1	-	3	3
Verlengsnoer	-	-	-	-	0	0
Kachel	1	1	1	-	3	3
Kleding	2	2	5	4	13	11
Anders	3	1	2	7	13	11
Onbekend	4	7	8	3	22	19
Totaal	30	27	32	27	116	100

N = Aantal branden

Een van de belangrijkste oorzaken van fatale branden is roken in woon-of slaapkamer. Hierbij ontstonden de branden in (gestoffeerd) meubilair en bedden/matrassen (gemiddeld 31% van het totaal). In deze objecten zijn schuimrubbers verwerkt. Schuimrubbers genereren bij verbranding veel rook. Van de overige belangrijke brandoorzaken (zoals kortsluiting, koken, explosie, kaarsen) verschilt het aandeel in het totaal per jaar.

In de rapportages wordt een overzicht gegeven over de oorzaken van brand. Er komt naar voren dat het menselijk handelen het merendeel van de oorzaken betreft. Elk jaar is een groot deel van de fatale woningbrandende de oorzaak niet bekend (gemiddeld 21%).

Voor meer (detail) informatie zie <http://www.ifv.nl/fatalewoningbranden>



V Vergelijking gegevens 2014 t/m 2018

