

# Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter

Jaaroverzicht 2020



Netbeheer  
Nederland



**Colofon**

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel:                             | Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen<br>achter de meter, jaaroverzicht 2020 |
| Versie:                            | 1.0                                                                                            |
| Kenmerk:                           | KR-2021-04001                                                                                  |
| Datum:                             | 19 april 2020                                                                                  |
| Opdrachtgever:                     | Netbeheer Nederland                                                                            |
| Opgesteld door:                    | Walter Hulshorst, Tim Minkes                                                                   |
| Gecontroleerd en vrijgegeven door: | Patrick Groenewoud                                                                             |

# Inhoudsopgave

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting en aanbevelingen</b>           | <b>1</b>  |
| <b>1 Inleiding</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>2 Overzicht elektriciteitsongevallen</b>    | <b>4</b>  |
| 2.1 Geregistreerde ongevallen                  | 4         |
| 2.2 Oorzaak ongevallen                         | 6         |
| 2.3 Getroffen apparatuur of installatiedelen   | 6         |
| 2.3.1 Elektrische installatie                  | 7         |
| 2.3.2 Elektrische apparatuur                   | 9         |
| 2.4 Aantal geregistreerd letsel                | 10        |
| <b>3 Vergelijking 2016-2020</b>                | <b>11</b> |
| 3.1 Aantal registraties                        | 11        |
| 3.2 Apparatuur                                 | 12        |
| 3.3 Letsel                                     | 14        |
| <b>4 Andere informatiebronnen</b>              | <b>15</b> |
| 4.1 Instituut Fysieke Veiligheid / brandweer   | 15        |
| 4.2 Techniek Nederland                         | 16        |
| 4.3 Verzekeraars                               | 16        |
| 4.4 Publieke informatiebronnen brandpreventie  | 16        |
| <b>Bijlagen</b>                                | <b>17</b> |
| Bijlage 1 Scope en begripsbepalingen           | 17        |
| Bijlage 2 Werkwijze                            | 19        |
| Bijlage 3 Overzicht registraties 2020          | 21        |
| Bijlage 4 Vergelijking registraties, 2016-2020 | 73        |

## Samenvatting en aanbevelingen

Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording van bewoners over de gevaren van het gebruik van elektriciteit door het in beeld brengen van de risico's van elektriciteitsongevallen met elektrische apparatuur of installaties bij huishoudens. Welke apparaten en installaties zijn betrokken bij een elektriciteitsongeval? En welke ongevallen brengen het meest de veiligheid van bewoners in het geding? De antwoorden op deze vragen dragen niet alleen bij aan het veiligheidsbewustzijn van bewoners, maar stimuleren bijvoorbeeld ook fabrikanten om de veiligheid van hun apparatuur of installaties te verbeteren.

In opdracht van Netbeheer Nederland heeft Krado voor 2020 zo veel mogelijk elektrische ongevallen achter de elektriciteitsmeter verzameld en geanalyseerd. Bij het opbouwen van de database is gebruik gemaakt van diverse mediabronnen, maar ook van gegevens van derden zoals verzekeraars en de brandweer.

In 2020 zijn er 613 registraties opgenomen in de database die te herleiden zijn aan elektriciteitsongevallen achter de meter. Dit aantal ligt ruim 50% hoger dan het gemiddelde van afgelopen 5 jaar. De vermoedelijke oorzaak van deze stijging is tweeledig. Ten eerste is er een optimalisatie geweest in de wijze waarop registraties worden verzameld. Deze optimalisatie had betrekking op aanscherping van zowel de zoektermen als de geraadpleegde nieuwsbronnen. Verder lijkt het aantal ongevallen gestegen vanwege de Covid-19 pandemie. Als gevolg hiervan hebben meer mensen dan normaal thuisgewerkt en is intensiever gebruik gemaakt van elektrische apparatuur in woonhuizen.

Een nadere analyse van de registraties leert dat circa 73% van de ongevallen heeft plaatsgevonden in een woonomgeving van mensen. De overige zijn opgetreden in bijvoorbeeld winkels, restaurants en ziekenhuizen. De grootste bekende oorzaak betreft (vermoedelijke) kortsluiting met 29%. Bij 53% van de ongevallen is de oorzaak onbekend.

Bij de registraties is de meterkast het meest gerelateerd aan een ongeval, namelijk 116 keer (19%). Ongevallen met wasdrogers zijn met 64 registraties tweede qua aantal (10%), gevolgd door accu's en opladers van elektrische apparatuur met 44 (7%). Bij 77 (13%) ongevallen is niet te herleiden welke apparatuur het betreft. Ten opzichte van voorgaande jaren is in 2020 bij huishoudens een toename te zien in de registraties van opladers, accu's en zonnepanelen (samen 64 ongevallen, 10%).

Bij 91 ongevallen (15%) viel letsel van een persoon te betreuren. Het totaal aantal personen dat door een ongeval letsel heeft opgelopen is 156. Inademen van rook komt hierbij het meest voor. Van de geregistreerde ongevallen is er bij 4 sprake van een dodelijk ongeval. Bij 522 ongevallen (85%) is in 2020 geen letsel gerapporteerd.

In voorgaande jaren is er aandacht besteed aan elektriciteitsongevallen ten gevolge van meterkasten. Dit rapport gaat hier verder op in. Er is in overleg met Techniek Nederland een nadere analyse gedaan naar de relatie tussen de ongevallen en het bouwjaar van woonverblijven. Hieruit blijkt dat met name in huizen gebouwd in de jaren 70 en huizen na het jaar 2000 relatief veel elektriciteitsongevallen zijn opgetreden. Om een eventuele trend te duiden, wordt aanbevolen om deze analyse komende jaren voort te zetten. Zeker nu de verwachting is dat woningen ten gevolge van de energietransitie meer elektrische apparatuur gaan krijgen.

Het aantal elektriciteitsongevallen bij opladers, accu's en zonnepanelen is in 2020 toegenomen en de verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten, mede omdat de aanschaf en het gebruik ervan toe

zal nemen. Er wordt geadviseerd om extra aandacht aan met name het gebruik van accu's te besteden, bijvoorbeeld door verspreiding een flyer onder belanghebbenden of het opstellen van nieuwsbericht. Accu's vormen een belangrijk onderdeel van elektrische fietsen. De aanschaf van deze fietsen neemt explosief toe, zie ook de trendfiguur in dit rapport. Vooral bij 65-plussers is de elektrische fiets geliefd. Deze groep zijn nu net de personen die relatief vaak letsel oplopen bij een brand ten gevolge van een ongeval, omdat ze minder snel ter been zijn.

# 1 Inleiding

**Dit hoofdstuk gaat in op het doel en de aanpak van de registratie. Het eindigt met een leeswijzer.**

## Doel

Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording van bewoners over de gevaren van het gebruik van elektriciteit door het in beeld brengen van de risico's van elektriciteitsongevallen met elektrische apparatuur of installaties bij huishoudens. Welke apparaten en installaties zijn betrokken bij een elektriciteitsongeval? En welke ongevallen brengen het meest de veiligheid van bewoners in het geding? De antwoorden op deze vragen dragen niet alleen bij aan het veiligheidsbewustzijn van bewoners, maar stimuleren bijvoorbeeld ook fabrikanten om de veiligheid van hun apparatuur of installaties te verbeteren. In opdracht van Netbeheer Nederland heeft Krado voor 2020 zo veel mogelijk elektrische ongevallen achter de elektriciteitsmeter verzameld. Het voorliggende rapport geeft een analyse en totaaloverzicht van de verzamelde elektriciteitsongevallen.

## Aanpak

In Nederland is er geen verplichte registratie van elektriciteitsongevallen die plaats hebben gevonden achter de elektriciteitsmeter in woningen. Middels het raadplegen van diverse mediabronnen zijn over 2020 elektriciteitsongevallen geregistreerd. Deze worden in dit rapport nader geanalyseerd en toegelicht. De oorzaken, het aantal slachtoffers en de getroffen apparaten zijn overgenomen uit de bronnen en dus niet gebaseerd op eigen incidentenonderzoeken. Soms is deze informatie onbekend. De verwachting is dat niet alle elektriciteitsongevallen de media halen. Het voorliggende rapport geeft daarom geen volledig inzicht in alle elektriciteitsongevallen die zijn opgetreden. Vanwege de genoemde kanttekeningen moeten de analyses in dit rapport als verkennend worden beschouwd.

Naast het gebruik van mediabronnen is bij andere bronnen informatie opgevraagd. Ook is met partijen overleg gevoerd over de duiding van de registraties. De voornaamste partijen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van voorliggend rapport:

- Techniek Nederland
- Instituut Fysieke Veiligheid
- Brandweer
- Verbond van verzekeraars/ Stichting Salvage
- Vlehan (branche organisatie voor witgoed)
- Kiwa (voor afstemming ongevallen in de meterkast).

Vergelijking van de gegevens uit de verschillende informatiebronnen is niet altijd goed mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie en de omschrijving hiervan verschillend is en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is vastgelegd of voor een andere doel wordt gebruikt.

## Leeswijzer

- *Hoofdstuk 2* bevat de resultaten over het jaar 2020
- *Hoofdstuk 3* gaat nader in op de trendanalyse over de jaren 2016 tot en met 2020
- *Hoofdstuk 4* omschrijft de resultaten van andere bronnen dan nieuwsmedia

## 2 Overzicht elektriciteitsongevallen

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verzamelde elektriciteitsongevallen die in 2020 achter de meter plaats hebben gevonden.

### 2.1 Geregistreerde ongevallen


In 2020 zijn er 613 elektriciteitsongevallen achter de meter geregistreerd, zie bijlage 3 voor een volledig overzicht van alle registraties.. Bij de registratie is onderscheid gemaakt tussen ongevallen die plaats hebben gevonden in gebouwen met een woonfunctie (permanente bewoning), een zieken- of woonrecreatiefunctie (niet-permanente aanwezigheid) en overige gebouwfuncties. Deze onderverdeling is schematisch weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: onderverdeling gebouwen


Kenmerkend voor gebouwen in de categorie permanente bewoning is dat mensen er langdurig (maanden) en 24 uur per dag aanwezig kunnen zijn. Kenmerkend voor niet-permanente woningen is dat mensen er niet langdurig aanwezig zijn (enkele dagen tot weken). De categorie overige bevat gebouwen die niet geschikt zijn voor bewoning. Vaak verblijven mensen hier hooguit enkele uren op een dag.

De meeste elektriciteit ongevallen (73%) vinden plaats in een gebouw met permanente of niet-permanente woonfunctie. In figuur 2 is een overzicht weergegeven van het gebruik van het gebouw waarin het ongeval heeft plaatsgevonden.

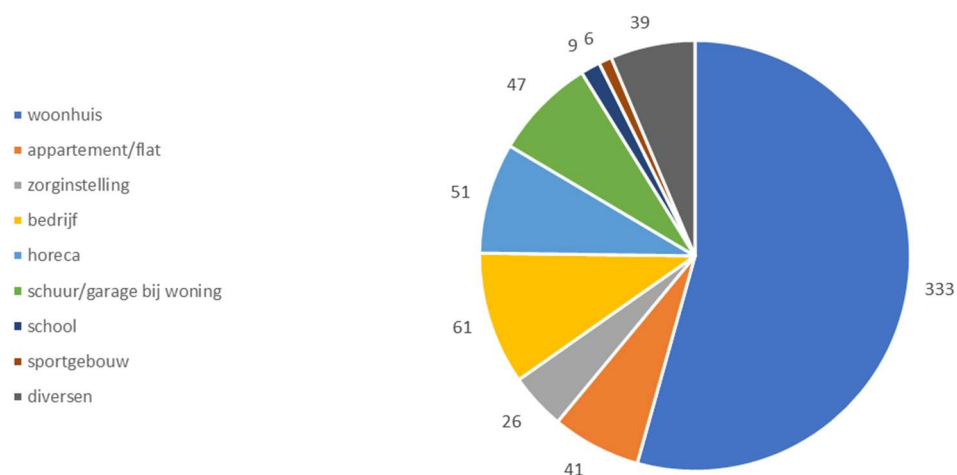

*Figuur 2: geregistreerde objecten*


Wordt per maand het aantal registraties beschouwd, dan valt op dat er meer incidenten in de zomer plaatsvinden dan in de winter. Zie figuur 3 voor meer informatie.

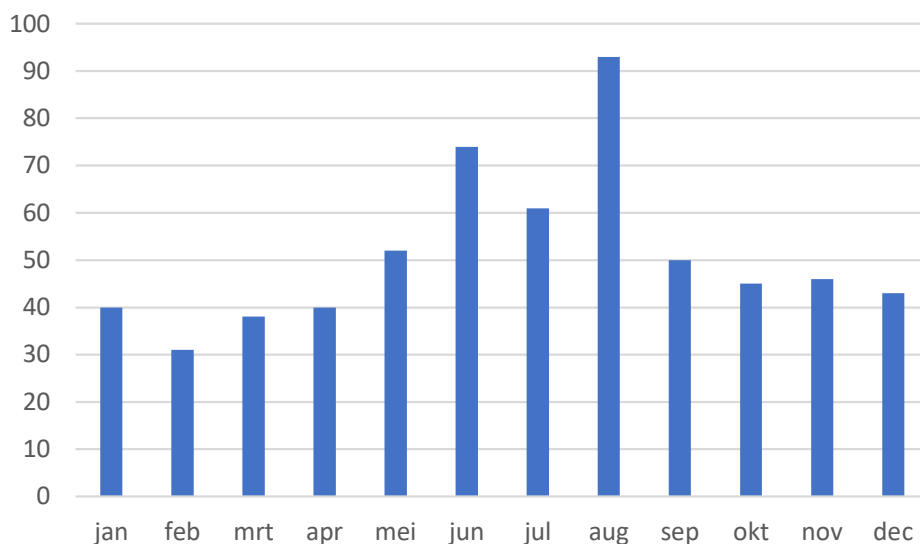

*Figuur 3: aantal ongevallen per maand, 2020*

## 2.2 Oorzaak ongevallen

Een oorzaak van een ongeval is niet altijd eenduidig te herleiden uit de media. De auteur van het betreffende nieuwsartikel is meestal geen materiedeskundige en vaak is op het moment van schrijven (nog) niet bekend wat de oorzaak van het ongeval is geweest. Figuur 4 vat samen wat de vermelde oorzaken zijn geweest in de media.

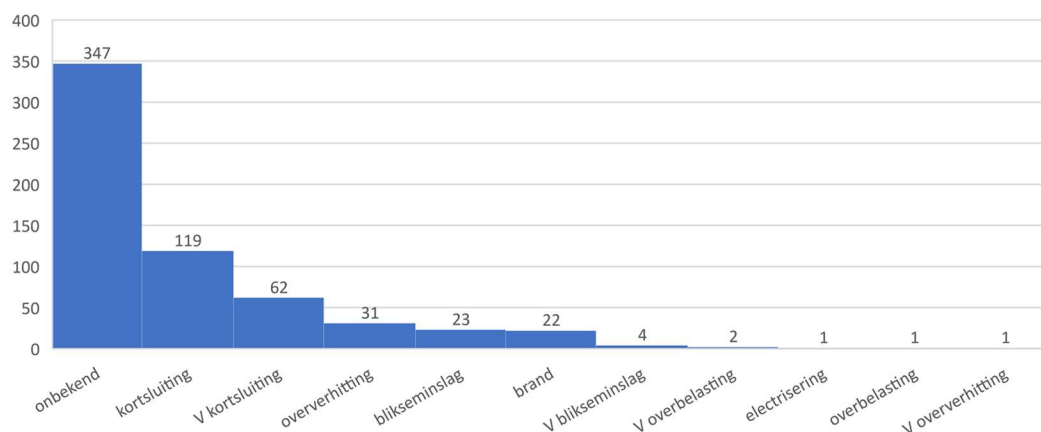

Figuur 4: vermelde oorzaken van ongevallen in media ('V' betekent 'Vermoedelijk'), 2020


Uit figuur 4 volgt dat:

- bij 347 (57%) van de ongevallen de oorzaak onbekend is
- 181 (29%) ongevallen het gevolg zijn van kortsluiting (119) of vermoedelijk kortsluiting (62)
- oververhitting of het vermoeden van oververhitting 32 (5%) keer is aangegeven als oorzaak
- bij 27 (4%) ongevallen, blikseminslag of vermoedelijk blikseminslag als oorzaak is opgegeven
- brand 22 (4%) keer is aangegeven als oorzaak
- de overige oorzaken, minder dan 1% van het totaal is

## 2.3 Getroffen apparatuur of installatiedelen

De elektrische ongevallen in een woning zijn onder te verdelen in ongevallen waarbij een elektrisch apparaat of een elektrische installatie is betrokken. Bij 250 (41%) ongevallen is te herleiden dat er elektrische apparatuur betrokken is geweest. Bij 290 (47%) blijkt het om een elektrische installatie te gaan. Bij de 73 ongevallen (12%) is niet te herleiden of er een installatie of apparaat betrokken was.


Figuur 5 geeft de meest voorkomende apparaten en installaties weer die getroffen zijn. Hieruit volgt dat de meterkast met 116 (19%) het meest voorkomt. Bij 77 ongevallen is niet te herleiden om welk apparatuur het ging. Drogers komen voor met 64 registraties (10%) het meest voor, gevolgd door accu's en opladers van elektrische apparatuur met 44 (7%). De categorie overige betreft alle apparaten of installatiedelen die ieder afzonderlijk minder dan 6 keer (<1%) zijn geregistreerd.

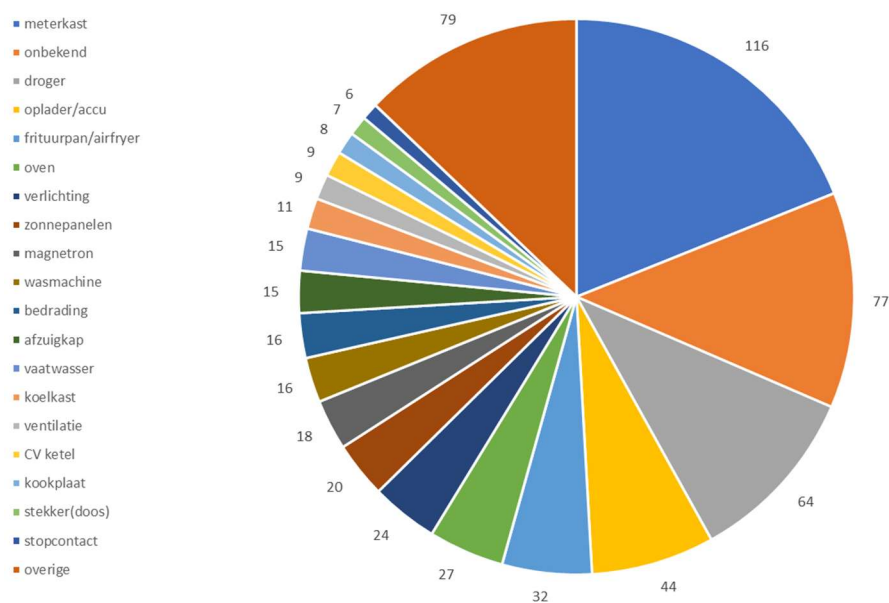

Figuur 5: getroffen apparaten of installatiedelen, 2020


### 2.3.1 Elektrische installatie

De meeste elektriciteitsongevallen (116 stuks) hebben plaats gevonden in de meterkast van een woning. Niet alle ongevallen hoeven per definitie met elektriciteit te maken gehad. In de meterkast zit immers vaak ook de aansluiting van gas, water en telecom. Ongevallen in meterkasten die herleidbaar alleen veroorzaakt zijn door de gasaansluiting, zijn niet opgenomen in dit rapport.

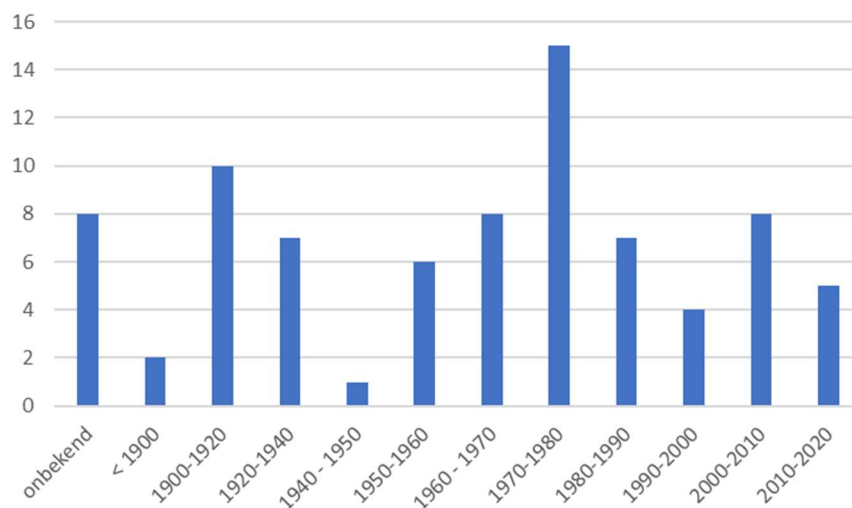

Figuur 6: aantal ongevallen versus meterkasten naar bouwjaar

Figuur 6 leert dat de meeste van de ongevallen waarbij een meterkast is betrokken, woningen zijn uit de jaren 1970-1980. Het aantal ongevallen met een meterkast van woningen die voor 1960 zijn gebouwd is verder lager dan dat voor woningen die na 1960 zijn gebouwd.

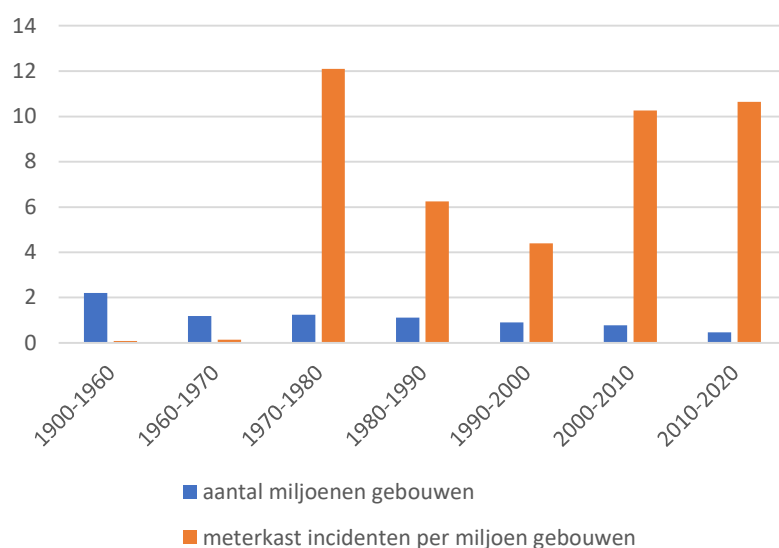

**Figuur 7: aantal ongevallen per 1 miljoen gebouwen**

Wanneer het totaal aantal woningen meegewogen wordt, volgt uit figuur 7 dat het relatieve aantal ongevallen met meterkasten van woningen vóór 1970 aanzienlijk lager is dan dat voor woningen die na 1970 gebouwd zijn. Opvallend is de piek in de jaren 1970 -1980, gevolgd door een daling tussen 1980-2000, waarna het aantal ongevallen per aantal gebouwde woningen weer stijgt tussen 2000-2020.

In figuur 8 zijn met dank aan Techniek Nederland twee foto's opgenomen van een huis zonder meterkast in het Statenkwartier te Den Haag. Tot halverwege de vorige eeuw moesten bewoners van een huis regelmatig een zogenaamd lichtpenning in de elektriciteitsmeter stoppen. Om de aantal weken kwam de meteropnemer langs om de munten te innen. De meter zat dan aan de buitenkant van het huis.

In Nederland zijn er met name in de grote steden nog een groot aantal woningen die geen meterkast hebben. Vanaf 1963 is de meterkast verplicht gesteld. Bij oudere woningen kan dan ook niet een ongeval toegekend worden aan een meterkast. Dit verklaart vermoedelijk het lagere aantal elektrische ongevallen aan een meterkast van woningen vóór 1960 en waarom er meer ongevallen met meterkasten zijn geregistreerd aan woningen na 1970.



*Figuur 8: voorbeeld van een huis zonder meterkast*

Een verklaring voor de daling van het aantal meterkastongevallen vanaf 1980 is niet gevonden. Wel is bekend dat er in de loop van de tijd specifieke eisen zijn gesteld in de NEN 1010 voor woningen. Zo is vanaf 1975 de verplichting gekomen om een aardlekschakelaar in huizen te plaatsen en moeten huizen vanaf 1996 alle wandcontactdozen een randaarde hebben. Dit was voor 1996 beperkt tot hooguit de natte ruimtes in huizen. Vanaf 1 september 2005 is het verplicht om een hoofdschakelaar in woningen te hebben. De toename van het aantal ongevallen door de meterkast na het jaar 2000 kan mogelijk verklaard worden door verregaande elektrificatie van huizen. Het gevolg hiervan was dat de meterkast meer componenten (groepen) bevat.


### 2.3.2 Elektrische apparatuur

Met 64 (10%) van de 613 ongevallen is de wasdroger na de meterkast bij huishoudelijke apparatuur, het meest voorkomende apparaat dat leidt tot een elektrische ongeval. De wasdroger is van alle elektrische apparatuur in huis het meest brandgevaarlijk. Brand in een wasdroger ontstaat meestal door teveel stof in de wasdroger. Het wordt daarom ontraden om een wasdroger te laten draaien terwijl de bewoner niet aanwezig is in huis of ligt te slapen.

Na de wasdroger is apparatuur om voedsel te bereiden de meest voorkomende oorzaak. Hieronder vallen de frituurpan of airfryers (32), elektrische oven (27), magnetron (18) en de kookplaat (8). Gezamenlijk zijn deze verantwoordelijk voor bijna 14% van alle ongevallen. Opladers en accu's zijn in het totaal verantwoordelijk voor 44 ongevallen (7%). Zonnepanelen als oorzaak is 20 keer geregistreerd (3%).

## 2.4 Aantal geregistreerd letsel

Bij 522 ongevallen is in 2020 geen letsel gerapporteerd. Bij 91 registraties (15%) viel wel letsel te betreuren. 74 ongevallen met letsel zijn in een object met een permanente woonfunctie (81%) opgetreden. Het totaal aantal mensen dat door een ongeval letsel heeft opgelopen is 156, waarvan 4 doden. Een verdeling naar letsel is weergegeven in figuur 9.

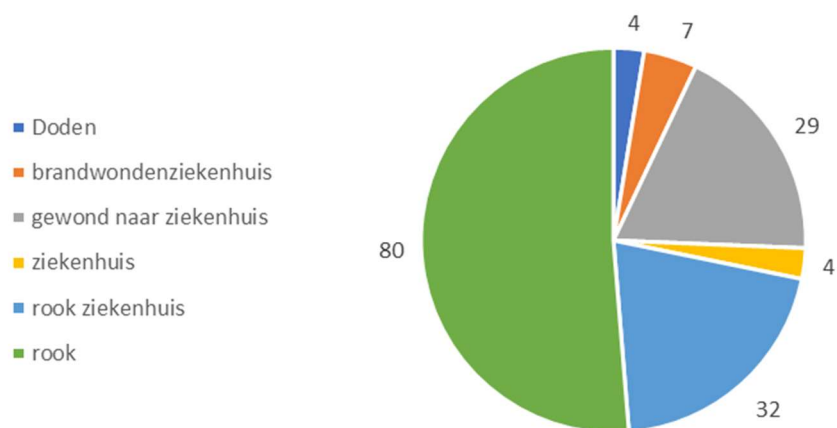

*Figuur 9: ongevallen met letsel, 2020*

Van de 156 registraties met letsel zijn er in het totaal 72 mensen met letsel naar een ziekenhuis gebracht (46%). Zeven hiervan zijn naar een brandwondenziekenhuis gebracht. Inademen van rook kwam met 112 keer het meest voor als letsel. De meeste letsels ontstaan bij wasdrogers, accu's/opladers, meterkasten of bij een frituurpan of airfryer.

## 3 Vergelijking 2016-2020

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt van het jaar 2020 met de voorgaande vier jaar. De registraties uit de jaren 2016-2019 zijn afkomstig uit de eerdere rapporten die Netbeheer Nederland heeft uitgegeven.

### 3.1 Aantal registraties


Uit onderstaande tabel 1 volgt dat het aantal registraties in 2020 hoger is dan de registratie van de voorliggende jaren. Ten opzichte van het 5 jaar gemiddelde met 404 registraties zijn er in 2020 bijna 52% meer registraties gedaan.

In 2020 zijn er 613 registraties opgenomen in de database die te herleiden zijn aan elektriciteitsongevallen achter de meter. Dit aantal ligt ruim 50% hoger dan het gemiddelde van afgelopen 5 jaar. De vermoedelijke oorzaak van deze stijging is tweeledig. Ten eerste is er een optimalisatie geweest in de wijze waarop registraties worden verzameld. Deze optimalisatie had betrekking op aanscherping van zowel de zoektermen als de geraadpleegde nieuwsbronnen. Verder lijkt het aantal ongevallen gestegen vanwege de Covid-19 pandemie. Als gevolg hiervan hebben meer mensen dan normaal thuisgewerkt en is intensiever gebruik gemaakt van elektrische apparatuur in woonhuizen.

| Registraties | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Totaal       | 421  | 377  | 335  | 274  | 613  |

Tabel 1: aantal registraties, 2016-2020

Als wordt gekeken naar het aantal registraties per maand over de afgelopen 5 jaar, dan valt op dat de maanden april tot en met december van het jaar 2020 een relatief hoog aantal registraties. Vanaf half maart 2020 zijn er Covid-19 maatregelen van kracht. Zie figuur 10 voor meer informatie. Zoals hierboven ook aangegeven: het vermoeden is dat dit tenminste deels de stijging verklaard.

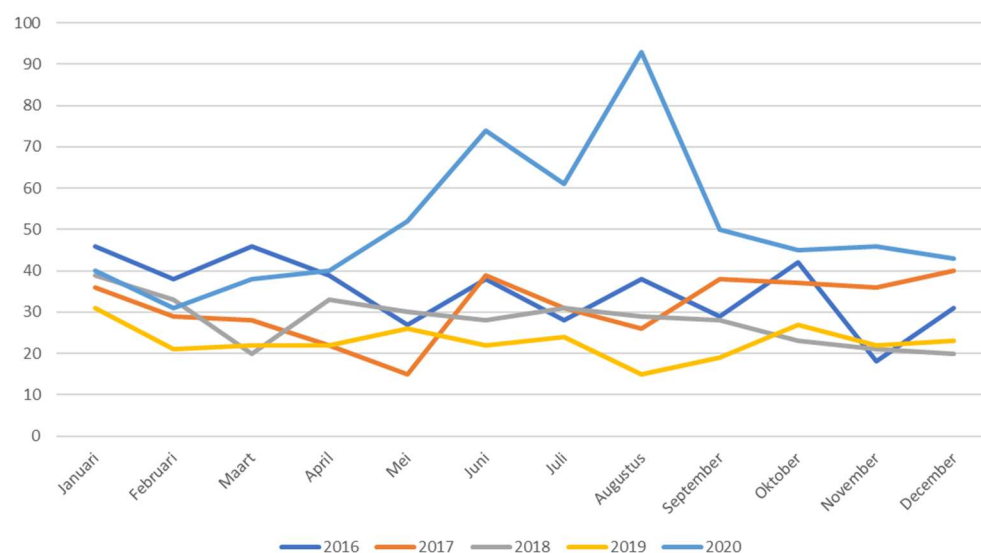


Figuur 10: aantal registraties per maand, 2016-2020

## 3.2 Apparatuur

Voor alle jaren geldt dat de meterkast en de wasdroger ruimschoots het meest gerelateerd zijn aan een ongeval. In figuur 11 is het aantal registraties van de top 10 van apparaten weergegeven. Hieruit volgt dat de meterkast, de wasdroger en de magnetron qua aantallen in lijn liggen met voorgaande jaren. Bij de overige apparaten ligt het aantal geregistreerde ongevallen in 2020 hoger dan in voorgaande jaren.

Niet in de top 10 staat de koelkast met 11 registraties in 2020, terwijl deze over andere jaren wel in de top 10 stond. De oven, de verlichting, de frituurpan en de accu kwamen de afgelopen jaren minder vaak voor dan in 2020.

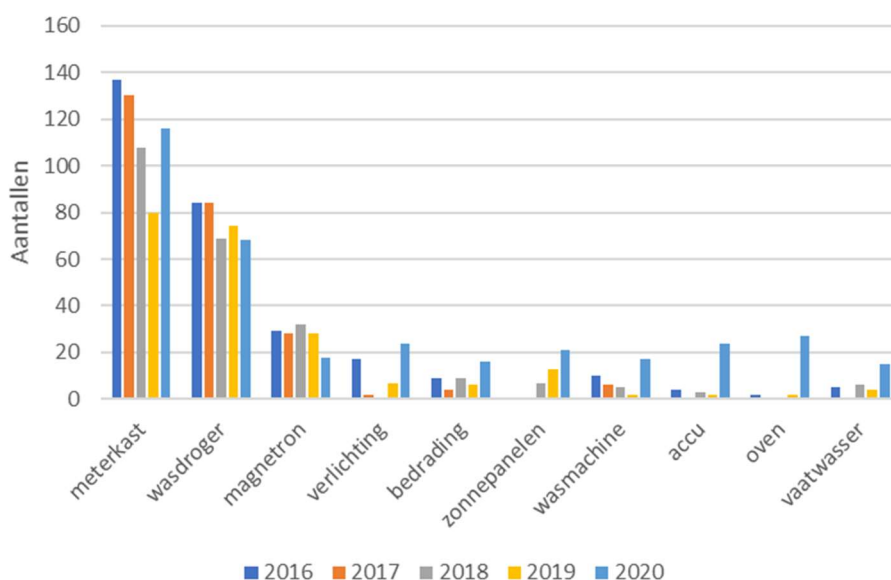

Figuur 11: top-10 apparaten, 2016-2020

### Toename aantal zonnepanelen

De toename in zonnepanelen is vermoedelijk te verklaren doordat er de laatste jaren meer zonnepanelen zijn geïnstalleerd op daken. Tabel 2 toont de toename in het geïnstalleerd vermogen per jaar vanaf 2016 tot en met 2019 (bron: CBS/solarmagazine).


| Jaartal | Geïnstalleerd vermogen MWp per jaar |
|---------|-------------------------------------|
| 2016    | 609                                 |
| 2017    | 776                                 |
| 2018    | 1.698                               |
| 2019    | 2.569                               |
| 2020    | 2.800                               |

Tabel 2: toename geïnstalleerd vermogen zonnepanelen, 2016-2020

Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen was in 2019 gelijk aan 7178 MWp. Het geïnstalleerd vermogen over 2020 zijn de voorlopige cijfers van SolarPower Europe. Uitgaande van een gemiddelde van 300 Wp per zonnepaneel zijn er in Nederland in 2020 circa 9,3 miljoen zonnepanelen bijgekomen. De groei van het aantal zonnepanelen verklaart vermoedelijk tenminste deels de toename in het aantal ongevallen met zonnepanelen over de afgelopen jaren.

### Toename accu's


Uit de registraties over 2020 blijkt dat er vaker melding wordt gemaakt over ongevallen met accu's in elektrische fietsen dan in voorgaande jaren. Uit cijfers van de RAI en Bovag blijkt dat het aantal verkochte elektrische fietsen over de afgelopen jaren sterk toeneemt, mede vanwege de Covid-19 pandemie (zie figuur 12). De toename verklaart vermoedelijk tenminste deels de toename van het aantal ongevallen met accu's. Fietsaccu's worden veelal thuis opgeladen.

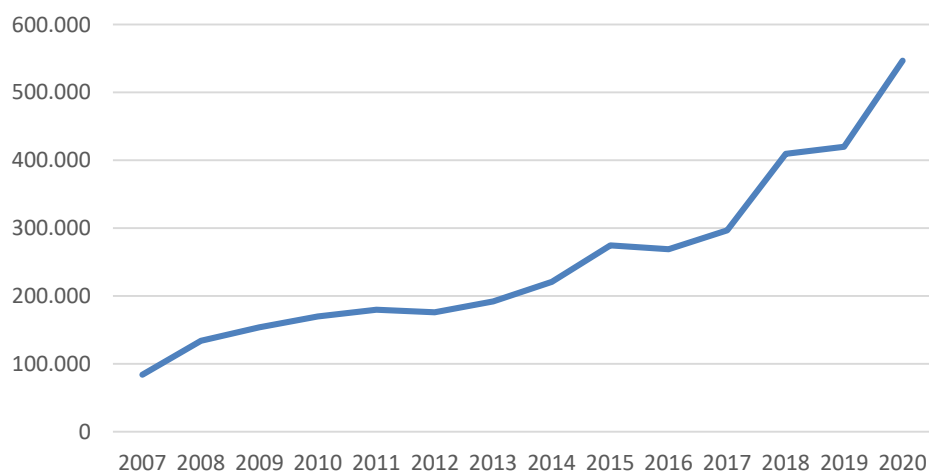

Figuur 12: aantal verkochte elektrische fietsen, 2007-2020

### 3.3 Letsel

In het figuur 13 is de top 10 van elektrische apparaten die letsel veroorzaken aangegeven.

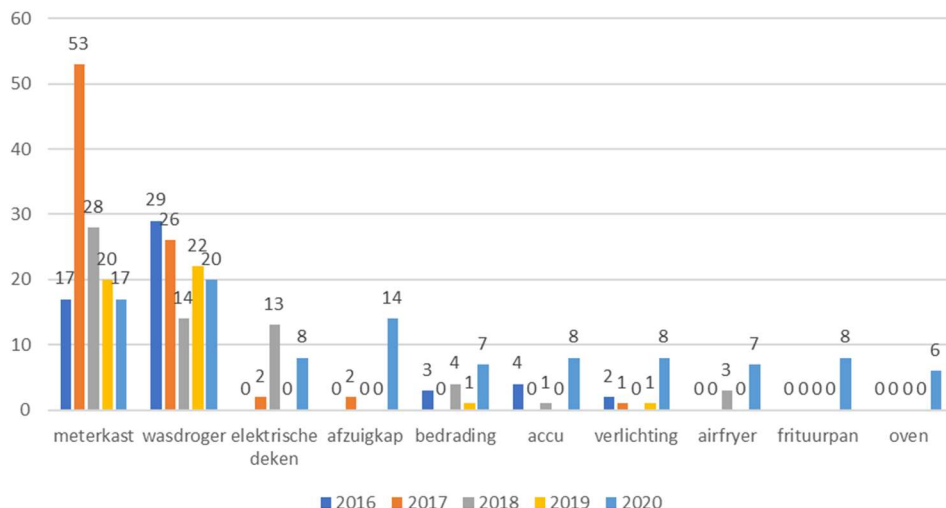

Figuur 13: ongevallen met meeste slachtoffers versus apparaten, 2016-2020

Uit figuur 13 volgt dat ook de afgelopen jaren de wasdroger en de meterkast de meeste menselijke slachtoffers hebben veroorzaakt. Bij de overige apparaten is er enige variatie tussen de jaren. Toeval kan hierbij ook een rol spelen, bijvoorbeeld in 2020 is een ongeval opgetreden met een afzuigkap/afzuiginstallatie in een restaurant waardoor negen mensen gewond zijn geraakt.

Opvallend is ook dat apparaten in de top 10 ongevallen (figuur 11) niet hetzelfde is als de top 10 van apparaten waarbij de meeste slachtoffers zijn gevallen (figuur 13). Bij sommige apparaten is de kans op slachtoffers groter indien het apparaat niet goed functioneert. Vaak komt dit doordat de mens vaker en nauwer in contact komt met sommige apparaten. Ter illustratie: het elektrische deken bevindt zich direct boven de huid, hierdoor leidt kortsluiting en/of overbelasting door deze deken relatief vaker tot letsel.

## 4 Andere informatiebronnen

Voorgaande hoofdstukken zijn ingegaan op de ongevallen die op basis van mediabronnen zijn verzameld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op andere bronnen die ter verificatie van gegevens zijn gebruikt of informatie bevatten die relevant zijn voor dit rapport. Denk hierbij aan preventie van brand aan huishoudelijke elektrische apparaten en installaties.

### 4.1 Instituut Fysieke Veiligheid / brandweer

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) stelt sinds 2008 jaarlijks een rapportage op met fatale brandongevallen. Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander 'woongerelateerd' object en niet door opzet is veroorzaakt. Bij de rapportage van IFV geldt dat zij alle slachtoffers registreren die het gevolg zijn van een brand

Uit het rapport over 2020 volgt dat er 31 fatale branden zijn geweest, waarvan acht door een defect aan een technisch apparaat. De oorzaken zijn weergegeven in onderstaande tabel 3.

|      | Roken | Koken | Technisch defect apparatuur | Spelen met vuur | Kaarsen | Onbekend |
|------|-------|-------|-----------------------------|-----------------|---------|----------|
| 2020 | 26%   | 6%    | 26%                         | 3%              | 3%      | 35%      |

Tabel 3: oorzaken fatale branden

In 2020 is een fatale brand in circa 26% veroorzaakt door een technisch defect, hetgeen in lijn is met voorgaande jaren (laagste waarde was 19% in 2016 en de hoogste waarde was 37% in 2018).

De elektrische apparaten waarin brand is ontstaan zijn een elektrisch toetsinstrument, kerstverlichting, 2x koelkast, een vaatwasmachine, een stekkerdoos, een elektrisch verstelbare fauteuil en elektrische installatie.

61% van de fatale branden vindt plaats in een eengezinswoning. De meeste doden vallen bij alleenstaande personen (75%). 56% van de slachtoffers is ouder dan 65 jaar. 25 van de 32 doden (78%) in het jaar 2020 hadden 1 of meerdere beperkingen die van invloed zijn op de mate van zelfredzaamheid.

Wat opviel bij de fatale branden in woningen was dat bij 61% van de branden er geen rookmelder aanwezig was. Vanaf 2010 is het verplicht om rookmelders in nieuwbouwwoningen vast aan het 230 V elektriciteit te plaatsen. Vanaf 2013 is het verplicht om rookmelders te hebben in huurwoningen en met ingang van 1 juli 2022 komt er een verplichting voor rookmelders ook in bestaande woningen.

## 4.2 Techniek Nederland

Techniek Nederland vertegenwoordigt de installateurs in Nederland. De bevindingen over 2020 zijn besproken met Techniek Nederland, zie met name paragraaf 2.3.

## 4.3 Verzekeraars

Gegevens over schade aan onder andere woongebouwen zijn te vinden in de statistieken, die via de website van het Verbond van Verzekeraars te raadplegen zijn. Veel gegevens komen uit verkochte polissen en het uitgekeerde bedrag per jaar per soort schade. Vanaf 2014 worden per jaar gegevens verzameld in een document 'Risicomonitor Woningbranden'. Voor deze risicomonitors zijn cijfers gebruikt van het Centrale Informatie Systeem voor verzekeraars (CIS), Brandweer Nederland en stichting Salvage.

In 2020 zet het Verbond zich in om de bewustwording van brandrisico's en het handelingsperspectief onder consumenten te vergroten. Het Verbond gaat daarvoor een strategische samenwerking aan met de brandweer. Ook worden de brandpreventieweken georganiseerd en is in oktober een campagne gevoerd met als thema "rookmelders redden levens" (zie [www.rookmelders.nl](http://www.rookmelders.nl)).

De stichting Salvage helpt gedupeerden van brand-, storm- of waterschade namens alle brandverzekeraars in Nederland. Uit het 2020 jaaroverzicht op de website van de stichting Salvage blijkt dat er 5028 meldingen bij hen zijn geweest aan 6340 objecten ten gevolge van brand of bliksemexplosie. De vermoedelijke oorzaken van brand die gerelateerd kunnen worden aan elektriciteit zijn voor 21,1% door kortsluiting of slechtwerkend apparaat en 3,7% aan accu's/batterijen. Een totaal van circa 25% van alle branden in 2020.

Uit de registratie van de stichting Salvage volgt dat van alle objecten 71% van de bestemming een particulier object is geweest. Bij ruim 11% was het object een bedrijf en bij ruim 8% een opslag of berging, horeca is 4% en een zorginstelling 3%. De overige 3% betreft overheid, religieus, onderwijs of een mix van particulier/bedrijf.

## 4.4 Publieke informatiebronnen brandpreventie

Niet alleen registratie van elektriciteitsongevallen wordt gedaan door diverse partijen, ook het voorzien van informatie aan een breder publiek om ongevallen te voorkomen wordt uitgevoerd. Een aantal van de bronnen worden hieronder nader opgesomd. Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft een overzicht van bestaande activiteiten en de wijze waarop met een breder publiek wordt gecommuniceerd:

- Meterkastcheck van ABB: <https://www.meterkastcheck.nl/>: ABB meldt dat bijna 90% van de meterkasten veilig tot zeer veilig is. Volgens ABB kan de veiligheid rondom elektrische installaties beter doordat op belangrijke onderdelen (zoals de aardlekschakelaar of overspanningsbeveiliging) de kennis matig is.
- Interpolis in 5 stappen naar een veilige meterkast. <https://www.interpolis.nl/magazine/wonen/in-5-stappen-naar-een-veilige-meterkast>
- Bouwkeuringvergelijk: <https://www.bouwkeuringvergelijk.nl/een-veilige-meterkast.html>
- Netbeheerders. Alle netbeheerders geven op hun website informatie over een veilige meterkast.

# Bijlagen

## Bijlage 1 Scope en begripsbepalingen

In deze bijlage wordt de scope van de rapportage vermeld, alsmede een toelichting op de in dit rapport gebruikte termen voor het indelen van de soort elektriciteitsongevallen. In opdracht van Netbeheer Nederland is de scope en terminologie zoveel mogelijk gelijk gebleven aan die van voorgaande jaren.

### 1. Scope

De rapportage is grotendeels gericht op elektriciteitsongevallen achter de kWh-meter bij huishoudens. In het Bouwbesluit is bepaald dat elektrische installaties van woningen en andere gebouwen moeten voldoen aan de norm NEN- 1010 of gelijkwaardig. NEN 1010 geeft de minimale voorschriften waaraan een elektrische installatie moet voldoen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Wanneer er in de media wordt gesproken over een incident in de elektriciteitsruimte/meterkast is het vaak onduidelijk of dit een incident betreft vóór of na de kWh-meter. Deze meldingen zijn ook in dit rapport opgenomen. Omdat het voor netbeheerders relevant kan zijn, zijn ook de bekende niet huishoudelijke meterkastongevallen gerapporteerd. In deze rapportage zijn eveneens de meldingen over incidenten met huishoudelijke apparaten opgenomen, die in andere objecten dan woningen staan.

### 2. Termen

#### Elektriciteitsongeval

Een elektriciteitsongeval wordt als volgt omschreven): “Een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, voortvloeiende uit een onveilige situatie of een onveilige handeling mede veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik van elektriciteit, ten gevolge waarvan letsel en/of schade is ontstaan”. Deze definitie houdt in dat gevallen van waar bekend is dat opzet in het spel is, deze niet als elektriciteitsongeval worden aangemerkt. Opzet hierbij is bijvoorbeeld ook schade door diefstal van elektriciteit in het kader van hennepcultuur. Bij de start van dit project (2012) bleek het aantal geregistreerde incidenten waarbij opzet in het spel was ruim twee maal zo hoog te liggen als de “echte ongevallen”. Ook in 2020 zijn er vele wietplantages aangetroffen en ontmanteld. In een aantal gevallen zijn deze ontdekt doordat er ongevallen hebben plaatsgevonden.

#### Aard van de ongevallen

De elektriciteitsongevallen worden gerubriceerd in de te onderscheiden typen ongevallen, zoals die in de diverse informatiebronnen worden gemeld. In de media wordt het onderscheid tussen oorzaak en gevolg niet altijd eenduidig gehanteerd. Dit betekent dat deze termen voor deze rapportage niet te onderscheiden zijn.

#### Brand

Brand kan ontstaan doordat de toegepaste beveiliging tegen overstroom niet is afgestemd op de elektrische installatie. De doorsnede van de aders is te klein voor de gebruikte overstroombeveiliging. Bij overbelasting ontstaat warmteontwikkeling, de elektrische isolatie smelt, waardoor er een risico op brand is. Daarnaast kan de overgangsweerstand in verbindingen warmteontwikkeling geven, waardoor het risico ontstaat op brand. Deze overgangsweerstand kan ontstaan doordat:

- schroefverbindingen niet stevig genoeg of helemaal niet zijn aangedraaid;
- veerklemmende verbindingen hun veerkracht verliezen door veroudering of kruip;
- er bij flexibele kabels geen adereindhulzen worden gebruikt maar vertinde uiteinden. Tin heeft een heel lage kruipspanning waardoor schroefverbindingen op den duur los gaan zitten.

### **Elektrisering/Elektrocutie**

Onder spanning staande delen zijn niet deugdelijk afgeschermd of geïsoleerd. Installatiedelen zijn niet deugdelijk geaard. Hierdoor kunnen de metalen delen van de installatie en hun omgeving bij een isolatiefout onder spanning komen te staan, waardoor er bij aanraking gevaar is voor elektrocutie.

### **Overbelasting**

De woonhuisinstallatie is normaal beveiligd tegen overbelasting. Bij het toepassen van te kleine leidingdiameters ontstaat er overbelasting. Men moet hier denken aan (opgerolde) verlengsnoeren, waarbij er dan geen afschakeling plaatsvindt. De leidingen worden te warm, smelten en er kan brand en of kortsluiting ontstaan.

#### **(vermoedelijk) Overbelasting**

De woonhuisinstallatie is normaal beveiligd tegen overbelasting. Bij het toepassen van te kleine leidingdiameters ontstaat er overbelasting. Men moet hier denken aan (opgerolde) verlengsnoeren, waarbij er dan geen afschakeling plaatsvindt. De leidingen worden te warm, smelten en er kan brand en of kortsluiting ontstaan.

#### **(vermoedelijk) Oververhitting**

Oververhitting kan veroorzaakt worden door overbelasting en/of kortsluiting. Deze term wordt in de media ook gebruikt bij het te heet worden van wasgoed en voedsel. Soms wordt vermoedelijke oververhitting gemeld. Dit geeft dan een extra onzekerheid over de werkelijke toedracht.

### **Kortsluiting**

Bij een kortsluiting tussen fase en nul of tussen fase en aarde lopen er grote stromen door de installatie. Indien een smeltveiligheid niet is afgestemd op de bedrading en de installatie dan wordt er veel warmte ontwikkeld. Hierdoor kan brand ontstaan.

#### **Vermoedelijk kortsluiting**

De term “vermoedelijk kortsluiting” wordt regelmatig gebruikt als men (nog) geen oorzaak heeft kunnen vaststellen van het ontstaan van een brand. Of deze berichtgeving dan gebaseerd is op de kwaliteit van de aangetroffen elektrische installatie c.q. apparatuur is niet duidelijk. Mogelijk leidt men dit dan af uit de plek waar de brand mogelijk is ontstaan (meterkast) of omdat dit als een zeer waarschijnlijke oorzaak wordt verwacht.

### **Onbekend**

In de berichtgeving wordt niet altijd een specifieke oorzaak genoemd. Er wordt soms wel gesproken over elektriciteit zonder een nadere toelichting. Deze gegevens worden in dit rapport geregistreerd als “onbekend”.

## Bijlage 2 Werkwijze

In deze bijlage wordt de werkwijze besproken die ten grondslag ligt aan het verzamelen van incidenten. In opdracht van Netbeheer Nederland is deze zoveel mogelijk gelijk gebleven aan die van voorgaande jaren.

### Wijze van melden en registreren

Het melden van elektriciteitsongevallen is niet verplicht: noch wettelijk noch anderszins. De onderzoekers hebben informatie verzameld via de volgende bronnen:

- Krant en andere publicaties. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van een online database.
- Internet. Vooral brandweersites en lokale nieuwsbladen zijn hiervoor informatie bronnen en door middel van gerichte zoekopdrachten.
- Gebruik van het contactennetwerk van Krado en Smart Energy NL.

Op basis van bovenstaande bronnen is het aannemelijk dat de meeste ernstige ongevallen in deze rapportage (registratie) zijn opgenomen. Ongevallen die op geen enkele manier worden bericht zijn niet in deze rapportage opgenomen. Dit aantal is niet in te schatten. Veelal zullen dit lichte ongevallen en bijna incidenten zijn.

De werkwijze die Krado in 2020 heeft toegepast voor het registreren en verwerken van elektriciteitsongevallen is zoveel mogelijk in lijn met de voorgaande rapportagejaren 2012 t/m 2019 door voorgaande auteurs, zodat ze vergelijkbaar blijven. Enkele figuren zijn op een andere wijze weergegeven. Daarnaast is er op belangrijke aspecten een verdiepingsslag toegepast. De meterkast is de plek waar de verantwoordelijkheid van de netbeheerder overgaat naar de bewoner/huiseigenaar. De netbeheerder is niet verantwoordelijk voor elektriciteitsongevallen veroorzaakt door (consumenten) apparatuur en/of de elektrische binnen installatie.

### Onzekerheid over oorzaken

In dit rapport wordt bij alle gemelde ongevallen de oorzaak vermeld, zoals die in de media wordt genoemd. Soms zijn dit uitspraken van medewerkers van de brandweer, verzekeraars of branche organisaties. In geen enkel geval heeft Krado opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de oorzaak van een elektriciteitsongeval. Om hierover een beeld te krijgen zijn rapportages van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) van Brandweer Nederland geraadpleegd. Bij het IFV verricht men onderzoek naar de oorzaak van ongevallen waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen. In de mediaberichten worden nauwelijks incidenten vermeld met de beschrijving “klussen in huis”. Deze meldingen worden beschreven als een incident naar aanleiding van de installatie of onder de categorie “onbekend”.

### Soort defect

Van alle geregistreerde meldingen hebben voorgaande auteurs, voor zover mogelijk, de initiële oorzaak van het incident bepaald. De volgende rubricering is hierbij gehanteerd:

- Onbekend;
- Kortsluiting;
- Vermoedelijk kortsluiting;
- Overbelasting;
- Vermoedelijke overbelasting;
- Blikseminslag;
- Vermoedelijk blikseminslag.

### Onderverdeling naar gebruik (object)

De basis voor dit onderzoek zijn woonhuisinstallaties. De berichtgevingen geven vaak informatie over de aard van de toepassing / gebruik, waarbij de eisen van de elektrische installaties overeenkomen met die van woonhuisinstallaties. Waar bekend is deze extra informatie vermeld in het overzicht en de grafieken.

### Onderverdeling naar apparaat

De in dit rapport gerapporteerde incidenten zijn gerelateerd aan apparaten of installaties. De onderstaande apparaten of installaties gevonden in 2020:

| Opgetekend in rapport | Ingedeeld onder 'overig' |                    |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| meterkast             | elektrische deken        | elektrische kachel |
| droger                | airconditioning          | hoverboard         |
| oplader/accu          | computer                 | jacuzzi            |
| frituurpan/airfryer   | elektriciteitskast       | koelcel            |
| oven                  | afzuiginstallatie        | koffieautomaat     |
| verlichting           | oplader elektrische auto | koffiezetapparaat  |
| zonnepanelen          | televisie                | kooktoestel        |
| magnetron             | vriezer                  | lift               |
| wasmachine            | aggregaat                | luchtbevochtiger   |
| bedrading             | airconditioner           | luchtpomp          |
| afzuigkap             | alarminstallatie         | motor installatie  |
| vaatwasser            | compressor               | orgel              |
| koelkast              | elektronica              | roltrap            |
| ventilatie            | elektrisch vervoermiddel | serverruimte       |
| CV ketel              | elektrische aansteker    | slijpmachine       |
| kookplaat             | zaagmachine              | stofzuiger         |
| stekker(doos)         | transformator            | telefoon           |
| stopcontact           |                          | tosti-ijzer        |

Wanneer er wordt bericht over de meterkast is het vaak niet duidelijk of dit vóór of na de meter betreft. Ook is niet altijd duidelijk of het over een gas aansluiting of elektriciteitsaansluiting in de meterkast betreft.

### Letsel

In een aantal gevallen is er sprake van persoonlijk letsel naar aanleiding van de gerapporteerde incidenten. De volgende omschrijvingen worden in de berichtgevingen gehanteerd:

- Rookvergiftiging
- Ziekenhuisopname
- Rookvergiftiging + Ziekenhuisopname
- Gewonden
- Dodelijk letsel
- Brandwonden/ziekenhuis

De categorie-indeling is gebaseerd op de omschrijvingen die in de media worden gemeld.

Onderverdeling naar gevolg Ongevallen kunnen leiden tot slachtoffers: licht of zwaargewond, of dodelijke slachtoffers. Daarnaast kunnen de ongevallen leiden tot schade aan (delen van) woonhuizen al dan niet veroorzaakt door brand.

## Bijlage 3 Overzicht registraties 2020

Legenda aantallen (n) letsel:  
n R = Rookvergiftiging  
n Z = Ziekenhuisopname  
n RZ = Rookvergiftiging + Ziekenhuisopname  
n G = Gewonden  
n D = Dodelijk letsel  
n B = Brandwondenziekenhuis

| Datum     | Plaats           | Soort                     | Apparaat          | Schade | Gebruik    | Letsel   | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------|---------------------------|-------------------|--------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1-2020  | Arnhem           | kortsluiting              | lift              | rook   | flatwoning | 2D + 2RZ | De twee jongens van 12 en 13 die worden verdacht van brandstichting met dodelijke afloop in een flat aan het Gelderseplein in Arnhem, staan deze dinsdag voor de rechter. Bij de brand tijdens de jaarwisseling kwamen een man van 39 en zijn 4-jarig zoontje om het leven. De man was met zijn zoontje, vrouw en 8-jarige dochter op bezoek bij opa en oma in de flat om oud en nieuw te vieren. Toen ze om 01.00 uur naar huis wilden gaan kwamen ze vast te zitten in de lift toen er kortsluiting ontstond vanwege brand. Die was begonnen op een afgedankte bank in de portiek van de flat. De twee pubers die voor de rechter moeten verschijnen, worden ervan verdacht vuurwerk op de bank te hebben gelegd. |
| 5-1-2020  | Amsterdam        | vermoedelijk kortsluiting | bedrading         | Rook   | café       | 6R+ 1RZ  | Club Akhnaton aan de Nieuwezijds Kolk past deze maand het programma aan nadat er zaterdagavond brand ontstond in de technische ruimte van het pand. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de bekabeling van de technische ruimte. Het pand werd direct ontruimd, waardoor honderd bezoekers op straat kwamen te staan. Zeven van hen ademden rook in en moesten worden nagekeken in de ambulance. Eén moest mee naar het ziekenhuis.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9-1-2020  | Heeze            | onbekend                  | wasdroger         | brand  | winkel     | 0G       | In de kringloopwinkel 2J aan de Emmerikstraat in Heeze woedde donderdagavond een brand. De brandweer sprak van een grote brand en rukte met spoed uit. De oorzaak ligt vermoedelijk bij een droger, die begon te smeulen achterin het pand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9-1-2020  | Huissen          | onbekend                  | wasmachine        | rook   | garage     | 0G       | Donderdagavond is de brandweer van Huissen met spoed uitgerukt voor een woningbrand aan de Aak in Huissen. Omstreeks 17:10 uur kwam de melding binnen. Uit de garage, die aan de woning zit, kwam flinke rook. De brandweer was vrij snel. Zij hebben de garage opengebroken. Hierbij kwam veel rook vrij. De brandweer heeft de wasmachine geblust en vervolgens naar buiten gebracht. Doordat de woning en garage met elkaar verbonden zijn, stond er ook rook in de woning. De brandweer heeft de garage en woning geventileerd. Een opgeroepen ambulance heeft de bewoners nagekeken op rookinhalatie. Zij hoefde niet meer naar het ziekenhuis.                                                                |
| 9-1-2020  | Zeist            | vermoedelijk kortsluiting | elektrische deken | brand  | woonhuis   | 0G       | De brandweer in Zeist is vanavond uitgerukt voor een uitslaande woningbrand op de Professor Lorentzlaan. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht ging het om een kortdurende brand. Het vuur brak rond 21.30 uur uit op de bovenverdieping van het huis. Eenmaal ter plaatse hadden de brandweerlieden de brand snel onder controle. Een ambulance kwam ter plaatse omdat bewoners rook hadden ingeademd. Het is niet duidelijk of zij uiteindelijk zijn meegenomen naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is mogelijk kortsluiting in een elektrische deken.                                                                                                                                                     |
| 10-1-2020 | Den Bosch        | vermoedelijk kortsluiting | meterkast         | brand  | woonhuis   | 0G       | Brand in meterkast vermoedelijk ontstaan door kortsluiting elektra. Betreffende aansluiting is afgesloten op veilige afstand door Enexis. Brand in meterkast, meteropstelling is in brand gevlogen. Aansluiting is in 2017 gesaneerd en was nieuw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10-1-2020 | Bergeijk         | onbekend                  | wasdroger         | brand  | woonhuis   | 0G       | Een oudere vrouw zat televisie te kijken toen ze een knal hoorde. Ze is naar haar bovenverdieping gelopen waar ze vlammen uit haar wasdroger zag komen. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11-1-2020 | nieuw lekkerland | kortsluiting              | afzuigkap         | brand  | woonhuis   | 0G       | De brandweer is zaterdagmiddag met spoed opgeroepen voor een brandmelding langs de lekdijk. In een woning bleek kortsluiting te zijn ontstaan in een afzuigkap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12-1-2020 | Warnsveld        | vermoedelijk kortsluiting | zonnepanelen      | brand  | woonhuis   | 0G       | Er is zondagochtend brand ontstaan in de aanbouw van een woning in Warnsveld. De brandweer werd om 9.16 uur gealarmeerd voor de brand aan de bonenkamp. Mogelijk is kortsluiting ontstaan in de omvormers van de zonnepanelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Datum            | Plaats      | Soort          | Apparaat            | Schade | Gebruik     | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------|----------------|---------------------|--------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12-1-2020</b> | Gemert      | onbekend       | koelkast            | rook   | woonhuis    | 2G     | Bij een brand in een woning in Gemert zijn zaterdagavond rond middernacht twee personen gewond geraakt, waarvan een ernstig. De brand ontstond in appartement op de begane grond in een rijtje woningen aan de Elisabethplaats in Gemert. In de woning had een koelkast vlam gevat. De bewoonster van de woning riep haar bovenbuurman te hulp, maar hij kon niet voorkomen dat beiden gewond raakten. De vrouw is met ademhalingsproblemen in een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen, de buurman is opgenomen in het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis.                         |
| <b>13-1-2020</b> | Gemonde     | onbekend       | elektrisch apparaat | brand  | garage      | 0G     | In de garage van een woning aan de Zicht in Gemonde woedde maandagmiddag brand. De brand ontstond vermoedelijk door elektrische apparatuur, maar de precieze oorzaak is niet bekend. De brandweer trok onder andere twee koelkasten naar buiten welke zichtbaar vlam hadden gevat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>13-1-2020</b> | Oosterwolde | kortsluiting   | lamp                | brand  | bibliotheek | 0G     | Maandagmiddag omstreeks 12:15 uur werd de brandweer van Oosterwolde gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Quadoelenweg in Oosterwolde. Eenmaal ter plaatse bleek er brand te zijn geweest in de bibliotheek. Het aanwezige bhv personeel van de bibliotheek en het stellingwerf college hadden de brand snel onder controle. De brandweer van Oosterwolde heeft een nacontrole uitgevoerd en het pand geventileerd. De brand is ontstaan door kortsluiting in een lampunit.                                                                                                                            |
| <b>14-1-2020</b> | Amsterdam   | oververhitting | lamp                | brand  | hotel       | 0G     | Een oververhit lichtspotje heeft dinsdagavond een kleine brand veroorzaakt in de keuken van een hotel aan de Spaarndammerdijk in Amsterdam, meldt de brandweer AmsterdamAmstelland via Twitter. Een deel van het hotel was korte tijd ontruimd, maar de hotelgasten kunnen inmiddels weer terugkeren naar hun kamer. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>15-1-2020</b> | Maarssen    | onbekend       | meterkast           | brand  | woonhuis    | 0G     | Netbeheerder is gealarmeerd door de brandweer, die verzocht assistentie bij een brand in de meterkast. De brand is ontstaan in de elektrische binneninstallatie. Als gevolg van de brand is een isolatiekoppeling door warmte bezweken en is het gas ontstoken. Om de gasuitstroom te stoppen is de hoofdkraan van de meteropstelling bediend. Aansluitend hebben de monteurs op verzoek van de brandweer de dienstleiding buiten voor de deur definitief opgekapd.                                                                                                                                      |
| <b>18-1-2020</b> | Middelburg  | onbekend       | meterkast           | rook   | woonhuis    | 0G     | In een woning aan de veeresingel is vrijdagavond een brand ontstaan. Wat precies in brand heeft gestaan is niet bekend. Rond 22.45 uur kwamen de bewoners van de woning er achter dat er rook uit de meterkast kwam. Er raakte niemand gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>20-1-2020</b> | Heeze       | kortsluiting   | onbekend            | brand  | chalet      | 0G     | Een chalet op camping Heezerenbosch in Heeze is in de nacht van zondag op maandag een chalet volledig verwoest door een brand. Volgens de brandweer is kortsluiting een mogelijke oorzaak van de brand. De brandweer had de brand snel onder controle en kon enkele gasflessen die in het chalet lagen veiligstellen. Toen de brand uitbrak, was er niemand in het chalet aanwezig. De buitenmuren staan nog, maar het chalet kan als verloren worden beschouwd. Hoe de brand precies is ontstaan, wordt onderzocht.                                                                                     |
| <b>20-1-2020</b> | Groningen   | onbekend       | oven                | rook   | woonhuis    | 0G     | In een woning aan de Zwarteweg in de Noorderplantsoenbuurt heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. De melding van de brand kwam rond 13.10 uur binnen bij de hulpdiensten die daarop een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse stuurden. "Bij aankomst bleek er rookontwikkeling te zijn in de woning", vertelt Ten Cate. "Brandweerlieden hebben het pand betreden en zijn op onderzoek uitgegaan." Volgens Martin Nuver van 112groningen.nl was een rokende oven de boosdoener. De rook had de rookmelders in werking gezet waarna omstanders 112 hadden gebeld. De bewoners waren niet thuis. |
| <b>21-1-2020</b> | Emmeloord   | oververhitting | oplader             | rook   | woonhuis    | 0G     | Bij een brand in een woning aan de Prof. ter Veenstraat heeft de brandweer maandag huisdieren gered. Omstreeks 15:30 uur belde de bewoonster van de hoekwoning naar 112 omdat bij thuiskomst de benedenverdieping vol rook stond. De brandweer heeft bij aankomst direct een binnenaanval gedaan en wist de brand in de kiem te smoren. Een oplader in een stekkerdoos en wat spullen ernaast, zoals een camera, hadden vlam gevat in de woonkamer.                                                                                                                                                      |
| <b>21-1-2020</b> | Anloo       | onbekend       | meterkast           | brand  | chalet      | 0G     | De brandweer moest gisteravond laat uitrukken voor een gebouwbrand in Anloo. Ter plaatse bleek het op de camping aan de Bosweg te zijn. Hier stond de meterkast van een chalet in brand. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>22-1-2020</b> | Hillegom    | kortsluiting   | lamp                | rook   | woonhuis    | 1RZ    | Door brand in een huis aan de 1e Loosterweg in Hillegom moest in de nacht van dinsdag op woensdag een bewoner naar het ziekenhuis. De brand ontstond door kortsluiting in een spotje op het plafond. Daardoor ontstond veel rook, die gedurende de hele avond vrijkwam. De twee bewoners merkten de brand pas later op. Ook kwam er koolmonoxide vrij. Door de hoge hoeveelheid koolmonoxide is een bewoner met klachten naar het ziekenhuis gebracht.                                                                                                                                                   |

| Datum     | Plaats          | Soort                     | Apparaat                | Schade | Gebruik             | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22-1-2020 | Osdorp          | onbekend                  | magnetron               | brand  | woonhuis            | 0G     | Keukenbrand in woning Osdorp door magnetron. In de keuken van een woning aan de Martini van Geffenstraat in Osdorp is woensdagochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft het vuur gedoofd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24-1-2020 | Rotterdam       | kortsluiting              | bedrading               | brand  | winkel              | 0G     | In een tassenwinkel aan de Meent in Rotterdam is donderdagnacht brand uitgebroken. Dat kwam volgens de brandweer door een waterlekage bij de bovenburen. Elektra in de winkel vloog vervolgens door kortsluiting in brand. Het vuur werd rond kwart over vijf gemeld, rond zes uur was de brand onder controle. Er was niemand in het pand aanwezig. Wel is er schade aan de winkel ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25-1-2020 | Kootwijkerbroek | onbekend                  | lamp                    | rook   | stal                | 0G     | Zaterdagmorgen 25 januari rond 6.55 uur is brand ontstaan in een stal bij een woning aan de Laageinderweg in Kootwijkerbroek. Bij de brand kwam veel rook vrij. Bewoners merkte de brand op en hebben direct de hulpdiensten ingeschakeld. De oorzaak van de brand is mogelijk een lamp geweest. Een kalfje heeft rook ingeademd en heeft dat niet overleefd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25-1-2020 | Middelburg      | vermoedelijk kortsluiting | elektrische aansteker   | rook   | woonhuis            | 0G     | Studenten komen met de schrik vrij; 'De deur zat op slot en er kwam rook onder vandaan' De studenten zijn flink geschrokken van de brand die vanmorgen uitbrak in hun woning aan de Pluimstraat in Middelburg. Niemand raakte gewond omdat ze op tijd naar buiten zijn gegaan. Een kamer op de eerste verdieping is volledig uitgebrand vermoedelijk door kortsluiting in een elektrische aansteker.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26-1-2020 | Enschede        | onbekend                  | wasdroger               | rook   | café                | 0G     | Bistro- en Wijnbar BRUUT in het centrum van Enschede heeft in de nacht van zaterdag op zondag veel schade opgelopen. Op de bovenverdieping van de keuken brak brand uit. Volgens de brandweer is er sprake van veel brand- en rookschade. Vanwege de rookontwikkeling moest ook het onderliggend restaurant rookvrij gemaakt worden. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is een defecte wasdroger.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26-1-2020 | Hoogezand       | kortsluiting              | onbekend                | brand  | woonhuis            | 0G     | Door een kortsluiting in de keuken ontstond een brand in een woning aan de Foxham in Hoogezand. De bewoners waren op tijd buiten. De brandweer heeft de brand geblust. In de bijkeuken is brandschade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27-1-2020 | Zwijndrecht     | vermoedelijk kortsluiting | stekkerdoos             | brand  | woonhuis            | 0G     | Op de Sonate in Zwijndrecht heeft maandagmiddag 27 januari 2020 korte tijd een woningbrand gewoed. De brand die ontstond op de bovenverdieping van een woning werd door buurtbewoners ontdekt. Die belden daarop rond 15.00 uur de brandweer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de woningbrand geblust. De woning liep door de brand minimale schade op. De vermoedelijke oorzaak van de brand is kortsluiting in een stekkerdoos waarbij wat papier vlam vatte. Nadat de brand onder controle was heeft de brandweer de woning geventileerd. Ook de politie kwam ter plaatse. Ten tijde van het uitbreken van de brand waren er geen personen in de woning aanwezig. |
| 27-1-2020 | Bussum          | vermoedelijk kortsluiting | ventilatie              | brand  | woonhuis            | 0G     | Een brandje vanmorgen aan de Driestweg viel volgens de brandweer 'reuze mee'. De bewoonster belde de brandweer omdat er een brandje in de doucheceel was. Het brandje was ontstaan in het ventilatiekanaal van de douche. Citaat: 'Het kan zijn dat er kortsluiting was'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28-1-2020 | Roermond        | onbekend                  | accu                    | brand  | ziekenhuis          | 0G     | Een alerte ziekenhuismedewerker heeft in de nacht van maandag op dinsdag een brand in het Laurentius-ziekenhuis in Roermond voorkomen. De verpleegkundige zag rond 1:00 uur tijdens een ronde op de afdeling, dat er rook uit een broodserveerwagen kwam. Als de verpleegkundige het rokende apparaat niet had opgemerkt, was er mogelijk brand ontstaan in het ziekenhuis. Volgens een correspondent ter plaatse is een defecte accu de oorzaak.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29-1-2020 | Asten           | brand                     | lamp                    | rook   | bedrijf             | 0G     | In het bedrijfspand van Van den Bosch Geluidstechniek aan de Stikker in Astén heeft woensdagavond brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij, waarschijnlijk veroorzaakt door brandende elektronica, kabels en kunststoffen. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door noodverlichting die is gaan branden, denkt de brandweer. Door de gunstige windrichting ging de rook niet richting Astén.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29-1-2020 | Schiedam        | kortsluiting              | bedrading               | rook   | bedrijf             | 0G     | De brandweer in Schiedam rukt momenteel uit naar een brand bij Itho Daalderop in de Admiraal De Ruyterstraat. De brand is onder controle. In het logistieke deel van het pand was rook geconstateerd na kortsluiting. De situatie was snel onder controle. Na onderzoek bleek er kortsluiting ontstaan te zijn in de elektrische installatie. De situatie was snel onder controle. Het is niet bekend hoe groot de schade is door de brand.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29-1-2020 | Geertruideberg  | onbekend                  | wasmachine of wasdroger | rook   | schuur bij woonhuis | 0G     | In een schuur achter een woning aan de Karel V Laan in Geertruidenberg is dinsdagavond rond 23.15 uur brand uitgebroken. Er was sprake van flinke rookontwikkeling. Volgens een bewoner zou er een wasmachine en droger in de ruimte staan. Of dat de oorzaak van de rookontwikkeling is geweest, moet nog duidelijk worden. Er raakte niemand gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Datum     | Plaats       | Soort                     | Apparaat           | Schade | Gebruik        | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------|---------------------------|--------------------|--------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29-1-2020 | Kolhorn      | onbekend                  | elektrische deken  | brand  | woonhuis       | 0G     | Een krantenbezorger heeft vanochtend vroeg een bewoner van een woning in Kolhorn gewekt en uit huis gehaald nadat de bezorger zag dat de woning in brand stond. Rond tien over vijf 's nachts zag de vrouwelijke krantenbezorger dat een bungalow aan de Vijverlaan in Kolhorn in brand stond. Direct belde ze 112 en ging de woning binnen. De bezorger maakt de bewoner wakker en haalde diegene uit het huis. De slaapkamer van de bungalow is op de begane grond. Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Waarschijnlijk is een vlam gevatte elektrische deken waaronder de bewoner lag, de oorzaak van de woningbrand. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht vanwege ingeademde rook. De brand is door de brandweer geblust en de bungalow is geventileerd. |
| 29-1-2020 | boekelo      | brand                     | wasdroger          | brand  | restaurant     | 0G     | Meer opgelucht dan verdrietig: zo voelt eigenaresse Renate de Bruine van Ribhouse Texas zich. In het grillrestaurant brak woensdagnacht brand uit. Door snel optreden van burens en brandweer, bleef de schade beperkt. Een wasdroger in het washok had na sluitingstijd vlam gevat. En dat terwijl de machine volgens De Bruine niet eens draaide, zelfs het deurtje stond op een kier. "Maar de was zat er nog wel in. Blijkbaar kan er dan nóg zoveel statische elektriciteit ontstaan, dat het alsnog misgaat."                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30-1-2020 | Anloo        | kortsluiting              | aggregaat          | brand  | camping        | 0G     | Op camping Anloo, de camping die donderdagochtend is afgesloten van stroom, is een noodaggregaat in brand gevlogen. De brandweer was al ter plaatse en kon dus snel te hulp schieten. Volgens woordvoerder Edwin Veldman van de Veiligheidsregio Drenthe vloog het aggregaat meteen na het aansluiten door kortsluiting in brand. Omdat de brandweer al op het terrein aanwezig was, was de brand snel gedoofd. Inspecteurs constateerden dat op het terrein was geknutseld met elektriciteitsdraden.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30-1-2020 | Arnhem       | vermoedelijk kortsluiting | onbekend           | brand  | camper         | 0G     | Camper vliegt in brand, mogelijk als gevolg van kortsluiting. De Arnhemse brandweer is donderdagochtend uitgerukt voor een brandende camper aan de Sint Elisabethshof in de wijk Lombok. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar de brandweer vermoedt dat ergens in de kampeerwagen kortsluiting is ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30-1-2020 | Bergeijk     | vermoedelijk kortsluiting | onbekend           | rook   | restaurant     | 0G     | Kortsluiting vermoedelijke oorzaak van brand Hof van Heden in Bergeijk. In het pand van café-restaurant Hof van Heden in Bergeijk heeft woensdagavond een grote uitlaande brand gewoed. Het vuur heeft het dak van de oude feestzaal verwoest. De rest van het gebouw heeft roet- en rookschade, aldus de brandweer. Kortsluiting is vermoedelijk de oorzaak geweest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30-1-2020 | Drongen      | onbekend                  | elektriciteitskast | brand  | abdij          | 0G     | In de Oude Abdij in Drongen is donderdagmiddag even brand ontstaan aan een elektriciteitskast op de eerste verdieping. Het gebouw werd ontruimd, maar de situatie was snel weer in orde. De brandweer werd ter plaatse geroepen nadat het brandalarm afging in het gebouw. Op de eerste verdieping was een elektriciteitsbrand ontstaan. De brandweertoevoelers snelden ter plaatse terwijl alle aanwezigen naar het Drongenplein evacueerden. De brand was snel geblust en de activiteiten in het gebouw konden weer hervat worden.                                                                                                                                                                                                                               |
| 31-1-2020 | Poortugaal   | onbekend                  | meterkast          | brand  | zorginstelling | 0G     | Vrijdagmorgen 31 januari rond 9.20 uur is brand ontstaan in een verzorgingshuis aan de Het Wiel in Poortugaal. Brand woedde in de meterkast. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De hulpdiensten werden groots ingezet en brandweer schaalde direct op naar middelbrand. Even later was het sein brandmeester gegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31-1-2020 | Nijmegen     | kortsluiting              | lamp               | rook   | winkel         | 0G     | De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt naar een winkel aan Plein '44 in Nijmegen. Daar was kortsluiting ontstaan in een lamp aan de winkel, en dat veroorzaakte de nodige rook, zowel in de winkel als in de bovenwoning. De brandweer heeft de winkel en woning geventileerd. Winkelend publiek moest de winkel korte tijd verlaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1-2-2020  | Beverwijk    | kortsluiting              | onbekend           | rook   | bedrijf        | 1R     | Een groothandel aan de Ringvaartweg in Beverwijk is zaterdagochtend vol rook komen te staan door een brand. De brand werd rond 11.15 ontdekt. Op een tafel was een voorwerp door kortsluiting in brand gevlogen. Het vuur was snel onder controle. De brandweer was nog wel geruime tijd bezig met ventileren. Een persoon moest zich door ambulancepersoneel laten behandelen vanwege rookinhalatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3-2-2020  | Budel-schoot | onbekend                  | meterkast          | brand  | woonhuis       | 0G     | De brandweer en politie zijn zondagochtend rond 11.15 uur gealarmeerd voor een woningbrand in Budel-Schoot, aldus Weert de Gekste. In een woning aan de Adam van Moorselstraat was brand ontstaan in de meterkast. Vermoedelijk was kortsluiting de oorzaak. De bewoner ontdekte de brand en waarschuwde de brandweer. De brandweer had de situatie snel onder controle. Enaxis werd ingeschakeld voor de verdere afhandeling van het incident. Niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5-2-2020  | Wijk aan zee | onbekend                  | meterkast          | rook   | sporthal       | 0G     | In sporthal De Moriaan aan de Dorpsduinen in Wijk aan Zee is woensdagochtend brand uitgebroken. De brand woedde bij de meterkast, meldt de Veiligheidsregio. De hal en kleedkamers stonden vol rook. De brandweer moest het dak openmaken met een kettingzaag om goed te kunnen blussen. Het vuur en het slopen van het dak zorgden voor de nodige schade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Datum     | Plaats      | Soort                     | Apparaat                | Schade | Gebruik             | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------|---------------------------|-------------------------|--------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-2-2020  | Urk         | vermoedelijk kortsluiting | afzuigkap               | brand  | woonhuis            | 0G     | Kleine keukenbrand in woning Robbenplaat Urk. In de keuken van een tussenwoning aan de Robbenplaat op Urk werd donderdagmiddag rond 13.45 uur brand ontdekt. De hulpdiensten waren na de melding snel ter plaatse. De bewoners waren toen al veilig buiten. De afzuigkap in de keuken vatte vlam, aldus de brandweer. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan. Het bleef bij een klein brandje. De brandweer heeft de afzuigkap gedemonteerd en buiten laten afkoelen. Vervolgens is de inzet afgerond. Er was niet tot nauwelijks schade in huis.                                                                                                                                                                        |
| 8-2-2020  | Bladel      | oververhitting            | tosti-ijzer             | rook   | bedrijf             | 0G     | Een heet tosti-ijzer heeft zaterdagochtend voor consternatie gezorgd aan de Hofdreef. Het apparaat zorgde in een Bladels pand voor rookontwikkeling. De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse om de brand te blussen. Betrokken bewoners werden naar buiten begeleid. Niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8-2-2020  | Almelo      | onbekend                  | bedrading               | brand  | woonhuis            | 0G     | In de Wondestraat in Almelo is zaterdagavond een brand ontstaan in een woning. Volgens de brandweer is de brand mogelijk ontstaan door elektra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8-2-2020  | Rotterdam   | onbekend                  | meterkast               | brand  | winkel              | 0G     | In een outlet winkel voor schoenen aan de Poolsterstraat heeft korte tijd brand gewoed in de meterkast. De brand brak uit en al snel sprongen de sprinklers aan, hierdoor kon de brand zichzelf niet uitbreiden en bleef deze beperkt tot de meterkast. De winkel werd tijdig ontruimd en ook de omgeving werd afgezet in het winkelcentrum Alexandrium. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de sprinkler kunnen uitschakelen. De schade is beperkt gebleven tot de schoenenwinkel, en shoppers kunnen gewoon terecht bij de andere winkels.                                                                                                                                                                        |
| 10-2-2020 | Nijmegen    | onbekend                  | stopcontact             | brand  | schuur bij woonhuis | 0G     | In een schuurtje aan de Dukaatstraat in Nijmegen heeft in de nacht van zondag op maandag korte tijd brand gewoed. Waarschijnlijk is de brand ontstaan in een stopcontact. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg de melding rond 00.30 uur en was snel ter plaatse. Zo kon worden voorkomen dat het schuurtje volledig in de as werd gelegd. Alleen wat hout is verbrand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12-2-2020 | Oss         | kortsluiting              | onbekend                | brand  | keet                | 0G     | In het Elzeneindpark in Oss is in de nacht van dinsdag op woensdag een bouwkeet in vlammen opgegaan. Rond 1.15 uur kwam een melding binnen van een buitenbrand aan de Coornhertstraat. Ter plaatse bleek in de buurt van flats aan de Van Veldekestraat in het park een bouwkeet in lichterlaaie te staan. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand met twee stralen hoge druk snel onder controle. Volgens buurtbewoners diende de keet voor stratenmakers die in de omgeving aan het werk waren. Behalve de brandweer en politie kwamen ook een medewerker van de gemeente Oss en iemand van het buurtpreventieteam van de wijk Ruwaard ter plaatse. De brand is volgens de politie ontstaan door kortsluiting. |
| 12-2-2020 | Haren       | onbekend                  | meterkast               | brand  | woonhuis            | 0G     | In een tussenwoning aan de Agricolahof in Haren heeft woensdag korte tijd een brand gewoed. De brandweer van Haren had de brand, die op enig moment uitslaand was, binnen een halfuur onder controle. De brandweer was met twee brandweerwagens en een hoogwerker uitgerukt om het vuur, dat kort voor zessen was ontstaan in de meterkast van de woning, te blussen. De oorzaak is nog niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12-2-2020 | Nijverdal   | oververhitting            | ventilatie              | brand  | bedrijf             | 0G     | Bij Addcomp Holland is afgelopen nacht brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar middelbrand, maar door snel handelen van medewerkers waren de vlammen al snel onder controle. De brand woedde aan de Diesselstraat in Nijverdal. Medewerkers zagen daar vlammen uit de afzuiginstallatie van het bedrijf komen. Volgens de brandweer liep de temperatuur van de motor in de installatie erg snel op. In de daaropvolgende uren is de situatie door medewerkers nauwlettend in de gaten gehouden.                                                                                                                                                                                                                   |
| 13-2-2020 | Vlaardingen | onbekend                  | vaatwasser              | brand  | woonhuis            | 1R     | Brand in vaatwasser Holysingel Vlaardingen. Donderdag aan het einde van de ochtend is er brand ontstaan in een vaatwasser in een woning aan de Holysingel. Omdat het niet zeker was of het brandje uit was ging de brandweer met spoed ter plaatse voor een nacontrole. Het brandde niet meer maar er was wel veel rook vrij gekomen. De bewoonster had mogelijk teveel rook ingeademd waarop de brandweer de ambulance inschakelde voor een controle.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13-2-2020 | Apeldoorn   | onbekend                  | wasmachine of wasdroger | rook   | woonhuis            | 0G     | De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt voor een rookmelder bij woonlocatie de Aalscholverweg aan de Mantelmeeuw in Apeldoorn. De brandweer was snel ter plaatse en bij aankomst bleek er serieus wat aan de hand te zijn. Er bleek een brandje te zijn geweest in een wasmachine of droger aldus een omstander. De brandweer heeft de inhoud naar buiten gebracht en afgeblust. In het pand hing wat rook, de brandweer heeft nadat zij de brand hadden geblust het pand geventileerd. Nadat de brandweer metingen had verricht of er geen gevaarlijke stoffen in het pand hingen konden zij retour. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.                                                                      |

| Datum     | Plaats           | Soort        | Apparaat    | Schade | Gebruik             | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------|--------------|-------------|--------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-2-2020 | Heeswijk-Dinther | onbekend     | frituurpan  | rook   | snackbar            | 0G     | Restaurant Amon en kapsalon Barbershop 56 in Heeswijk-Dinther kunnen als verloren beschouwd worden. Van beide zaken aan de Schoolstraat is, na de brand die dinsdagmiddag uitbrak, weinig meer over. De brand ontstond vroeg in de middag in de keuken van de grillroom, bij het aanzetten van de frituur. De vlammen sloegen al snel over naar de naastgelegen kapsalon Barbershop 56, die van dezelfde eigenaar is. Ook café Elsie, aan de andere kant naast Amon gelegen, kreeg het te verduren. Daar barstte onder meer een raam. Ook liep de kroeg rook- en roetschade op. Weer naast café Elsie zit een Chinees restaurant gevestigd. Ook daar was sprake van rook- en roetschade. Er zijn geen gewonden gevallen.                                                                                                                                                                                                       |
| 18-2-2020 | Assen            | onbekend     | cv-ketel    | rook   | woonhuis            | 0G     | De brandweer van Assen moest maandag uitrukken nadat er rook in een woning was geconstateerd. Dat was in een woning aan de Hofstukken. Bewoners hadden een knal bij de CV-ketel gehoord waarna er rook was gesignaleerd. De brandweer werd gebeld die de woning controleerde. Na een inspectie bleek de woning veilig en konden de brandweerlieden weer terug naar de kazerne keren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19-2-2020 | Gouda            | kortsluiting | wasdroger   | brand  | schuur bij woonhuis | 0G     | Een droger is in de brand gevlogen aan de Dotterplantsoen in Gouda. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de vlammen niet zijn overgeslagen naar het houten schuurtje waarin de droger stond.<br>Een kortsluiting was rond 13.50 uur de veroorzaker van de brand. Omdat de brandweer snel kon blussen, heeft er alleen wat hout gesmeuld. De droger werd snel naar het midden van de tuin verplaatst. Er is niet veel meer over van het apparaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20-2-2020 | Kampen           | kortsluiting | meterkast   | brand  | woonhuis            | 0G     | Donderdagavond om 23:26 is de brandweer van Kampen gealarmeerd voor een brandgerucht aan de Paardebloem in Kampen. Ter plaatse gekomen bleek er daadwerkelijk sprake van een (beginnende) brand in de meterkast, welke is ontstaan door kortsluiting onder de grond voor de woning. Meerdere woningen zitten momenteel zonder stroom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20-2-2020 | Schiedam         | onbekend     | wasdroger   | rook   | woonhuis            | 1RZ    | In een woning aan het Gimbergpad in Woudhoek is vanmorgen brand uitgebroken op zolder. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit de woning. Een ambulance was direct uit voorzorg meegestuurd.<br>De brandweer schaalde op naar middelbrand, ook al omdat ze veel moeite had om de woning te betreden. Het lukte uiteindelijk om via de achterzijde binnen te komen om te beginnen met blussen. In de woning waren nog twee katten en een papegaai aanwezig. De brand is mogelijk ontstaan in de wasdroger die op zolder stond. De overbuurman zag bij het ontstaan van de brand de vonken uit het dak slaan. In de woning waren nog drie katten en een papegaai. Alle huisdieren zijn uiteindelijk veilig door de dierenambulance uit de woning gehaald. Een buurman heeft teveel rook ingeademd en is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners bij te staan. |
| 21-2-2020 | Leiden           | onbekend     | meterkast   | rook   | woonhuis            | 0G     | In een woning aan de Rooseveltstraat in Leiden heeft donderdagavond even na 23.00 uur een brand gewoed. De bewoner moest uit haar woning worden gered. De brand is ontstaan in de meterkast van de woning en door de rookontwikkeling werd een rookmelder geactiveerd. De bewoner bleek echter diep in slaap en hoorde niets van het alarm. Een alerte buurman hoorde de rookmelder wél afgaan en alarmeerde de brandweer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22-2-2020 | Schijndel        | onbekend     | accu        | rook   | bedrijf             | 0G     | Zaterdagavond 22 februari rond 23.23 uur is brand ontstaan in een bedrijfspand aan de Heidebloemstraat in Schijndel. Bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in batterijen is door nog onbekende oorzaak brand ontstaan in fietsaccu's. De brandweer heeft een glazen deur moeten openbreken om binnen te komen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Ook naastgelegen bedrijven hebben last van rookschade. De brandweer heeft meerdere panden geventileerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23-2-2020 | Almere           | onbekend     | meterkast   | brand  | restaurant          | 0G     | De brandweer is zondagmorgen rond 07.30 uur uitgerukt voor een felle brand bij Chinees restaurant Tang Dynastie aan de Sumatraweg in Almere Buiten. Het restaurant ligt vlakbij de brandweerkazerne, waardoor de brandweer binnen een minuut ter plekke was. Het vuur woedde vooral in de meterkast, en was snel geblust. Daardoor kon de directe brandschade naar verhouding beperkt worden gehouden. De brandweer kon niet voorkomen dat het restaurant vol rook kwam te staan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23-2-2020 | Eexterveen       | kortsluiting | stopcontact | brand  | school              | 0G     | Kortsluiting in stopcontact doet brandweer uitrukken naar Eexterveen. Zondagmiddag moesten de brandweer mensen van Annen en Gieten uitrukken naar een brand in OBS De Springplank. Een interieur verzorgster was er bezig met schoonmaak werkzaamheden toen zij ineens merkte dat de stroom wegviel bij het stofzuigen. Ze zag rook uit het stopcontact komen in tegenwoordigheid van geest schakelde zij de stroom uit in de meterkast. waarop zij de 112 belde en die vertelden haar dat ze naar buiten moest gaan en de komst van de brandweer afwachten. Brandweer Annen die als eerste ter plaatse was heeft een nacontrole uitgevoerd. De schade betrof wat gesmeulde kabels in het stopcontact.                                                                                                                                                                                                                         |

| Datum     | Plaats            | Soort          | Apparaat         | Schade | Gebruik       | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------|----------------|------------------|--------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-2-2020 | Capelle ad IJssel | kortsluiting   | oven             | rook   | woonhuis      | 0G     | Maandagavond 24 februari rond 22.10 uur is de brandweer opgeroepen voor een brand aan de Jacob Catslaan in Capelle aan den IJssel. Door kortsluiting in een oven van een woning is veel rook vrijgekomen. De bewoners wisten de woning op tijd te verlaten, er is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft de woning geventileerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24-2-2020 | Musselkanaal      | onbekend       | wasdroger        | brand  | woonhuis      | 0G     | Wasdroger in brand bij Geraniumstraat in Musselkanaal. Maandagmorgen om 09:35 uur een woningbrand aan de Geraniumstraat in Musselkanaal. Het ging om een wasdroger. Ter plaatse was veel rookontwikkeling aan de achterzijde van het pand. De brand was snel onder controle. De schade bleef beperkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25-2-2020 | Hunsel            | blikseminslag  | onbekend         | brand  | boerderij     | 0G     | In een boerderij in Hunsel in dinsdagmiddag brand uitgebroken na een blikseminslag. De bliksem sloeg in via de schoorsteen. Dat gebeurde rond 16:20 uur. Schade De brand ontstond op de bovenverdieping van de boerderij in de Smidstraat. Een slaapkamer is volledig uitgebrand. De schade is aanzienlijk. Niemand raakte gewond. De bewoners van de boerderij hebben zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Geen stroom Als gevolg van de blikseminslag en de brand zit de buurt een tijd lang zonder stroom.                                                                                                                |
| 26-2-2020 | Urk               | onbekend       | cv-ketel         | brand  | pizzeria      | 0G     | De brandweer van Urk moest woensdagmiddag uitrukken voor een brand bij een pizzeria/grillhouse. Het vuur bij La Cassa ontstond rond 14:30 uur op de zolder van het pand, volgens de brandweer vermoedelijk door de cv-ketel. Vanwege de brand werd de pizzeria ontruimd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26-2-2020 | Alphen ad rij     | onbekend       | onbekend         | brand  | winkel        | 0G     | Winkelcentrum De Baronie in Alphen aan den Rijn is woensdagmiddag gedeeltelijk ontruimd omdat er brand was ontstaan in een technische ruimte van het winkelcentrum. Het betrof een brand in de technische ruimte tussen de Action en kledingwinkel Switch. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het gedeelte waar de brand woedde, was afgesloten voor publiek                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27-2-2020 | Someren           | onbekend       | oplader          | brand  | loods         | 0G     | In een caravanstalling aan de Heikantstraat in Someren woedde donderdagavond een uitslaande brand. Een oude Mercedes, die aan een acculader hing, vatte vlam. Er vielen geen gewonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27-2-2020 | Aalten            | onbekend       | alarminstallatie | brand  | winkel        | 0G     | In een supermarkt in Aalten is vrijdagochtend brand ontstaan in de meterkast. De winkel kwam daarbij vol te staan met rook. De brandweer werd rond 08.00 uur gealarmeerd voor de brand in de supermarkt aan de Admiraal de Ruyterstraat. Ter plaatse bleek er brand te zijn ontstaan in de alarminstallatie, wat zorgde voor een rookontwikkeling in de winkel. De aanwezigen zijn daarop naar buiten begeleid. Toen brandweerlieden de meterkast openden, bleek het vuur al te zijn gedoofd. Het is niet bekend hoeveel schade er is ontstaan door de brand. De supermarkt is inmiddels weer open voor het winkelend publiek. |
| 28-2-2020 | Groningen         | oververhitting | oven             | brand  | studentenhuis | 0G     | De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een brand in een studentenhuis in Groningen. In het pand aan de Lijnbaanstraat was een stokbroodje in de oven in brand gevlogen. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft het pand geventileerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29-2-2020 | Amersfoort        | kortsluiting   | onbekend         | brand  | wasstraat     | 0G     | Een wasstraat aan de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort vatte gisteravond spontaan vlam. De brandweer rukten even voor twaalfen uit naar industrieterrein de Isselt. De brandweer moest de roldeur van de wasstraat forceren om naar binnen te kunnen. De wasstraat stond toen al vol met rook. Vermoedelijk was kortsluiting in de apparatuur van de carwash de oorzaak van de brand.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3-3-2020  | Rotterdam         | elektrisering  | meterkast        | brand  | woonhuis      | 1G     | Een man is vanmiddag geëlektrocuteerd in een woning aan de Hogenbanweg, op de grens van Rotterdam en Schiedam. De hulpdiensten rukten uit, ook de traumahelikopter. De man stond bij een meterkast toen er door nog onbekende oorzaak een steekvlam ontstond. Het slachtoffer liep zware brandwonden op, deze werden gekoeld voordat de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Er ontstond een kleine brand, die snel onder controle was. De brandweer heeft de woning geventileerd en gecontroleerd. Het slachtoffer is met spoed onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis vervoerd.                                |
| 4-3-2020  | Marum             | kortsluiting   | meterkast        | brand  | woonhuis      | 0G     | De brandweer van Marum werd woensdagmorgen om 10:30 uur gealarmeerd voor een brand in een electrakast, dit aan de Wilgenlaan in Marum. Naaktslakken kropen in het kastje. Door het brandje zitten enkel huishoudens aan de Wilgenlaan zonder stroom. Hoelang dit nog gaat duren, is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om kortsluiting.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4-3-2020  | Leiden            | onbekend       | computer         | brand  | ziekenhuis    | 0G     | De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een brand in het Alrijneziekenhuis aan de Houtlaan in Leiden. De brand bleek te zijn uitgebroken op de achtste etage van het kantoordeel van het Alrijne-ziekenhuis aan de Houtlaan. Daardoor zijn de patiënten niet in gevaar geweest, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands Midden. Een computer zou de oorzaak van de brand zijn geweest.                                                                                                                                                                                                                       |
| 6-3-2020  | Kampen            | kortsluiting   | onbekend         | brand  | woonhuis      | 0G     | Vrijdagavond 6 maart rond 22.25 uur is brand ontstaan in een woning aan de Thomas Seerattstraat in Kampen. Kortsluiting in de woning zou de boosdoener zijn geweest. De bewoner zou de brand deels zelf geblust te hebben en vervolgens naar buiten zijn gegaan. Voor zover bekend raakt deze niet gewond. Brandweer wist het vuur snel na te blussen en de woning wordt geventileerd.                                                                                                                                                                                                                                         |

| Datum     | Plaats         | Soort          | Apparaat                | Schade   | Gebruik     | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------|----------------|-------------------------|----------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-3-2020  | Hilversum      | kortsluiting   | bedrading               | brand    | woonhuis    | 0G     | Maandagmorgen 7 maart is de brandweer van Hilversum en Bussum rond 10.45 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Eemnesserweg in Hilversum. In een woning was men bezig met het aanleggen van zonnepanelen op het dak. Tijdens de werkzaamheden moest er een gaatje geboord worden in een muur. Tijdens het boren in de muur is er een stroomdraad geraakt, door het raken van de stroomdraad is aan de andere kant van de muur bij de burens brand ontstaan. Toen de brandweer ter plaatse kwam is er direct begonnen met bluswerkzaamheden. Uitbreiding van de brand is door het snelle optreden weten te voorkomen. Nadat de brand geblust was is de woning geventileerd, bij de brand is niemand gewond geraakt.                                                                          |
| 8-3-2020  | Barneveld      | onbekend       | wasmachine of wasdroger | rook     | woonhuis    | 0G     | Zondagavond 8 maart rond 20.20 uur is brand ontstaan in een woning aan de Thorbeckelaan in Barneveld. Op de bovenverdieping was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Bij de brand kwam veel rook vrij. De bewoonster heeft de woning op tijd kunnen verlaten. De brand zou zijn ontstaan in een wasmachine of wasdroger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8-3-2020  | Nieuw Volendam | oververhitting | wasdroger               | brand    | woonhuis    | 0G     | Woensdag om 11.45 uur moest de brandweer uitrukken naar de Burg. van Baarstraat. In het schuur van de familie Tol was door oververhitting de wasdroger in brand gevlogen. Gerie Schilder-Tol was juist op bezoek bij haar moeder en zij merkte de rookwalmen op uit het schuur. Meteen werd de brandweer gealarmeerd. Door Gerie werd kordaat opgetreden. De stekker van de wasdroger werd uit het stopcontact gehaald en emmers water werden uit de vijver geschept om het vuur te blussen in de berging die vol met rook stond. Al snel arriveerde de brandweer ter plaatse. De nog smeulende wasdroger werd door de brandweermannen uit het schuur getild en op het grasveld geplaatst. Met enkele emmers water werd het vuur geblust. Al snel kon het sein 'brand meester' gegeven worden.  |
| 9-3-2020  | Leeuwarden     | onbekend       | meterkast               | brand    | appartement | 0G     | Maandagmiddag 9 maart rond 13.25 uur is brand ontstaan in de meterkast van een flatwoning aan de Prinsessenweg in Leeuwarden. Wat de exacte oorzaak was van de brand in de meterkast, is niet bekend. Niemand zou gewond zijn geraakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11-3-2020 | Sliedrecht     | onbekend       | oven                    | brand    | bakkerij    | 0G     | Bij het bedrijf Cérélia, bekend van de Jan Pannenkoeken, is woensdag 11 maart 2020 vroeg in de ochtend brand geweest in één van de ovens van de bakkerij. Dat bericht de Brandweer Zuid-Holland Zuid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11-3-2020 | Enkhuizen      | onbekend       | elektrische installatie | onbekend | school      | 0G     | Alle elektra in het noodgebouw van basisschool Het Driespan aan de Flosbeugel in Enkhuizen is woensdagochtend nagelopen door een monteur van energiebedrijf Engie. In twee units is de stroom uit voorzorg uitgeschakeld. Deze week bleek dat het noodgebouw in zeer slechte staat verkeert. Er zijn problemen met schimmel, lekkage en de elektrische installatie. Ouders vrezen voor de veiligheid van hun kinderen en eisen nu snel maatregelen van de gemeente Enkhuizen en de eigenaar van de units. Het gevaar van de elektra lijkt mee te vallen. Schooldirecteur Wilco Dam: „Alle units van het noodgebouw hebben een eigen zekering, die er bij kortsluiting uitvliegt. In een magazijn en een deel van een klaslokaal is de stroom eraf gehaald, de rest kan veilig gebruikt worden.” |
| 11-3-2020 | Harderberg     | onbekend       | meterkast               | rook     | woonhuis    | 0G     | De brandweer van Bergentheim rukte woensdag 11 maart uit voor een brand aan de Breeslootdijk. De zoon die boven lag te slapen hoorde de rookmelder en maakte de medebewoners wakker en zagen dat de meterkast in brand stond, de bewoners hebben 112 gebeld en ondertussen zelf het vuur weten te bestrijden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14-3-2020 | Den Haag       | onbekend       | meterkast               | brand    | woonhuis    | 0G     | In een woning in de Wouwermanstraat in Den Haag is vanmiddag brand uitgebroken. Twee huizen boven de woning waar brand uitbrak zijn ontruimd. De straat is afgesloten. Volgens calamiteitsite Regio15 ontstond de brand in de meterkast. Het vuur is inmiddels onder controle. De woning zou veel schade hebben opgelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15-3-2020 | Vlaardingen    | onbekend       | meterkast               | rook     | woonhuis    | 1R     | Zondagmiddag rukte de brandweer uit naar de Staverenhoeve voor brand in een woning. Brandweer Vlaardingen en Schiedam gingen met spoed ter plaatse. Er bleek brand te zijn ontstaan in de meterkast, deze was echter al geblust door een bewoner met een poederblusser. De brandweer heeft een nacontrole in de woning uitgevoerd. De bewoners hadden wat rook ingeademd maar vonden het niet noodzakelijk dat er een ambulance ter plaatse zou komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18-3-2020 | Assen          | kortsluiting   | computer                | brand    | woonhuis    | 0G     | De brandweer van Assen is vanavond groots uitgerukt voor een brand op het Van Boeijen in AssenOost. De automatische brandmelding werd al snel opgeschaald naar een daadwerkelijke brandmelding, waarna er extra voertuigen werden opgeroepen omdat de brand uitslaand zou zijn. De brand zou zijn begonnen door kortsluiting in een slaapkamer. Bij het aansluiten van enkele boxen aan een pc zouden vonken over zijn geslagen naar een bed waarna brand is ontstaan. De BHV kon niet voorkomen dat de vlammen om zich heen konden slaan. De bewoners konden snel naar buiten worden gebracht en raakten niet gewond.                                                                                                                                                                          |
| 18-3-2020 | Ridderkerk     | onbekend       | meterkast               | stank    | woonhuis    | 0G     | Op woensdag 18 maart 2020 werd vroeg in de avond een melding bij de brandweer gedaan van een schroeilucht. Het betrof een woning aan de Noordmanstraat in de wijk 't Zand. De lucht bleek uit de meterkast te komen. De brandweer stelde een onderzoek in naar de schroeilucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Datum     | Plaats       | Soort                     | Apparaat          | Schade | Gebruik     | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19-3-2020 | Farmsum      | onbekend                  | computer          | brand  | bedrijf     | 0G     | De brandweer is donderdagochtend korte tijd aanwezig geweest bij een bedrijf aan de Steenweg in Farmsum. Via het automatische brandalarm werd de brandweer opgeroepen voor een brand in het gebouw. Al snel bleek er daadwerkelijk rookontwikkeling te zijn in een van de ruimtes, het gebouw werd door de BHV ontruimd. De brandweer heeft het pand gecontroleerd en stelde vast dat de rook door een computer werd veroorzaakt.                                                                                      |
| 20-3-2020 | Alphen       | Onbekend                  | magnetron         | brand  | woonhuis    | 0G     | Op vrijdagmiddag 20 maart werd de brandweer opgeroepen voor een melding van een woningbrand in de Pieter Floriszstraat. Het bleek te gaan om een brandje in een magnetron. De brand is geblust, de brandweer ventileert nu de woning. De bewoners waren thuis toen er brand ontstond in de magnetron, maar mankeren niks.                                                                                                                                                                                              |
| 20-3-2020 | Ridderkerk   | oververhitting            | kookplaat         | stank  | woonhuis    | 0G     | Aan het begin van de avond is de brandweer uitgerukt voor een brandmelding aan de Boksdoostraat in Ridderkerk. De bewoonster die slecht ter been is lag in bed toen een voorwerp begon te smelten op de kookplaat. Voordat de brandweer ter plaatse was is de mevrouw door de verpleging uit de woning gehaald. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis maar was erg geschrokken. De nacht brengt mevrouw in een andere woning door vanwege de stank.                                                                   |
| 22-3-2020 | Breukelen    | kortsluiting              | airfryer          | brand  | appartement | 0G     | Een airfryer is zondagavond in brand gevlogen in flat aan de Amaliastraat in Breukelen. De brand woedde in een appartement op de eerste verdieping. Bij aankomst van de hulpdiensten was de brand al onder controle. De airfryer is in een prullenbak gelegd en op de galerij gezet, waarna brandweerlieden hebben gecontroleerd of het vuur echt uit was. De woning is door de brandweer geventileerd. Kortsluiting in de airfryer is de oorzaak van de brand.                                                        |
| 22-3-2020 | Schiedam     | onbekend                  | vaatwasser        | rook   | woonhuis    | 0G     | Zondagmiddag rond 15:00 is er brand uitgebroken in een portiekwoning aan het Newtonplein. De brand ging enige tijd gepaard met een behoorlijke rookontwikkeling. De bewoners waren niet thuis. De brand is ontstaan in de vaatwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23-3-2020 | Gorinchem    | onbekend                  | meterkast         | stank  | woonhuis    | 0G     | De brandweer van Gorinchem is maandagavond 23 maart 2020 met spoed opgeroepen voor een woningbrand. Omstreeks 20.20 uur hoorde bewoners van een woning aan de Haydnstraat geknetter in de meterkast. Ook zou er een brandlucht waargenomen zijn. De brandweer en politie waren snel ter plaatse. Er werd geen brand aangetroffen. De brandweer kon dan ook al snel weer terugkeren naar de kazerne. Een elektromonteur zal de meterkast nakijken.                                                                      |
| 23-3-2020 | Deurne       | onbekend                  | vaatwasser        | brand  | woonhuis    | 0G     | In een woning in de Roothaertstraat in Deurne vloog zondagmiddag een vaatwasser in brand. Daarbij vielen geen gewonden. De brand begon rond 15.30 uur. De inwoner wilde het vuur in eerste instantie zelf blussen met een emmer water. Op aanraden van de brandweer staakte ze de poging en bracht de vrouw haar kinderen en zichzelf in veiligheid door naar buiten te vluchten. De vaatwasser kon snel worden geblust en werd naar buiten gesleept door de hulpdiensten. De vrouw en haar kinderen bleven ongedeerd. |
| 24-3-2020 | Panningen    | vermoedelijk kortsluiting | elektrische deken | brand  | woonhuis    | 1G     | Door brand in een elektrische deken, is dinsdagmorgen vroeg in Panningen een vrouw gewond geraakt. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Kortsluiting De elektrische deken vloog vermoedelijk door kortsluiting rond 1:30 uur in brand in het huis aan de Vosberg. De brandweer had de vlammen snel geblust, maar kon niet voorkomen dat de vrouw letsel opliep.                                                                                                                                           |
| 24-3-2020 | Kollum       | onbekend                  | meterkast         | brand  | woonhuis    | 0G     | De brandweer van Kollum en Buitenpost moesten dinsdag rond 14.17 uur uitrukken voor een brand in een woning aan de Tsjerk Hiddesstraat in Kollum. In de woning zou brand zijn ontstaan in de meterkast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24-3-2020 | Haastrecht   | onbekend                  | ventilatie        | rook   | stal        | 0G     | Dinsdagmiddag 24 maart rond 12.40 uur is een stal aan de Hoenkoopse Buurtweg in Haastrecht vol met rook komen te staan door een brand in het ventilatiesysteem. Brandweer heeft controle uitgevoerd en hebben gezorgd dat de rook naar buiten kon komen. Voor zover bekend zijn er geen dieren of personen gewond geraakt.                                                                                                                                                                                             |
| 25-3-2020 | Klazienaveen | onbekend                  | wasdroger         | rook   | woonhuis    | 0G     | Een brand in een wasdroger heeft vanavond schade veroorzaakt in een woning aan de Tuinstraat in Klazienaveen. Bij de brand kwam korte tijd veel rook vrij. Niemand raakte gewond, de bewoners konden het pand op tijd verlaten. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de woning liep rook- en waterschade op.                                                                                                                                                                                            |
| 25-3-2020 | Amsterdam    | kortsluiting              | onbekend          | brand  | museum      | 0G     | Vanmorgen werden de Amsterdamse brandweerlieden ingezet voor een brand in het Amsterdam Museum aan de Kalverstraat. De brand is vermoedelijk door kortsluiting ontstaan in de uiterste hoek van het gebouw, nabij de opstelling van de afdeling Tweede Wereldoorlog.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26-3-2020 | Paasloo      | kortsluiting              | onbekend          | brand  | woonhuis    | 0G     | De brandweer van Oldemarkt en Steenwijk rukten donderdagochtend uit naar de Paasloërweg in Paasloo waar melding zou zijn van een woningbrand bij een groepsaccommodatie aanbieder. Door kortsluiting was er brand ontstaan bij de zolderruimte, omdat het brandalarm echter snel af ging kon er snel worden geblust door de aanwezigen waardoor een catastrofe is voorkomen.                                                                                                                                           |

| Datum            | Plaats                | Soort                     | Apparaat     | Schade | Gebruik        | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>27-3-2020</b> | Maasdijk              | onbekend                  | zonnepanelen | brand  | schuur         | 0G     | Brandweerkorpsen Maasdijk en Maassluis moesten vrijdagochtend om 09:43 uur uitrukken naar de Kaapsebos in Maasdijk voor de melding gebouwbrand. In een schuur van een agrarisch bedrijf was bij een omvormer van zonnepanelen brand uitgebroken. Een man heeft geprobeerd de brand te blussen, maar het vuur ging niet uit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>27-3-2020</b> | Zwolle                | vermoedelijk kortsluiting | bedrading    | rook   | winkel         | 0G     | Vrijdag werd net na de middag de brandweer ingeschakeld voor rookontwikkeling bij Bakker Bart aan de Diezerstraat in Zwolle. Ter plaatse kon de oorzaak van de rook niet worden gevonden. Gedacht wordt aan kortsluiting in een vitrine. Het bakkersbedrijf heeft een installatiebedrijf ingeschakeld om de oorzaak op te speuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>27-3-2020</b> | Hedel                 | kortsluiting              | oven         | brand  | winkel         | 0G     | Vrijdagmiddag 27 maart rond 12.35 uur is brand ontstaan in een oven van drogist Trekpleister aan de Voorstraat in Hedel. Medewerkers van de winkel hadden worstenboordjes in de oven gedaan en even laten ontstond kortsluiting. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de schade bleef beperkt. De winkel is na de brand gewoon weer open gegaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>28-3-2020</b> | Jisp                  | onbekend                  | meterkast    | brand  | woonhuis       | 0G     | Zaterdagmiddag omstreeks 13.15 uur is aan de Wolffsmolen in Jisp brand ontstaan. Het ging om een brand in een benedenwoning. De bewoners waren niet thuis en zaten bij de bureen toen de brand uitbrak. Er was brand ontstaan in de meterkast. De woning heeft rookschade opgelopen door de brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>29-3-2020</b> | Arnhem                | onbekend                  | meterkast    | rook   | restaurant     | 0G     | In restaurant Studio Verheyden in de binnenstad van Arnhem heeft zondagmiddag brand gewoed. Bij het pand aan de Wezenstraat ontstond rond 13.15 uur flinke rookontwikkeling. Daarop is de brandweer groots uitgerukt. De onderverdieping bleek onder de rook te staan. De brand is ontstaan in de meterkast. Ook een naastgelegen restaurant heeft door het vuur rookschade opgelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>29-3-2020</b> | Utrecht               | onbekend                  | meterkast    | brand  | woonhuis       | 0G     | In een huis in Leidsche Rijn heeft vanavond een korte maar uitslaande brand gewoed. De bewoners zijn ongedeerd gebleven en moesten halsoverkop hun huis uit. De brand was rond 20.00 uur in een woning aan de Turkse Hazelaarstraat, vlakbij sportpark Rijnvliet. De brandweer had het vuur al snel onder controle. De oorzaak is vermoedelijk een defect in de meterkast.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>29-3-2020</b> | Veenendaal            | onbekend                  | oven         | rook   | woonhuis       | 0G     | Zondagmiddag 29 maart rond 15.20 uur heeft een oven in een appartement aan de Markiezenhof in Veenendaal vlam gevat. Bij de brand kwam veel rook vrij in de woning op de tweede verdieping. Brandweer wist het vuur snel te blussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>29-3-2020</b> | Utrecht               | onbekend                  | kookplaat    | rook   | zorginstelling | 0G     | Een woonzorgcentrum in Utrecht Transwijk is vanavond korte tijd deels ontruimd vanwege een brand. Die woedde op de vijfde verdieping van het gebouw in een keuken. De brand werd veroorzaakt door een kookplaatje. Het vuur was snel onder controle, maar door de rook moesten alle woningen op de vijfde verdieping ontruimd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>30-3-2020</b> | Bunschoten-spakenburg | onbekend                  | wasdroger    | brand  | woonhuis       | 0G     | Maandagavond 30 maart rond 20.30 uur heeft een droger in een woning aan de Nieuwe Schans in Bunschoten-Spakenburg vlam gevat. De brand was snel onder controle. Een aantal spullen die bij de droger stonden, zijn wel beschadigd geraakt. De brandweer heeft de droger naar buiten gebracht en de woning geventileerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>31-3-2020</b> | Leiderdorp            | onbekend                  | accu         | rook   | bedrijf        | 0G     | Dinsdagochtend moest de brandweer met spoed naar Praxis Automation Technology op de Zijldijk in Leiderdorp voor brand. Er kwam uit het pand veel rook en de brandweer heeft onderzoek gedaan. De brandweer werd rond 10.30 uur gealarmeerd voor een gebouwbrand. Zij laat weten dat de brand veroorzaakt werd door verschillende accu's die doorgebrand waren. Doordat de accu's smolten zorgde dit voor rookontwikkeling. Daarnaast kwam er door de brand, in het pand en de omliggende omgeving, een rokerige en doordringende geur vrij. De brandweer heeft uiteindelijk die accu's opgeruimd. Er zijn verder geen gewonden bij de brand gevallen. |
| <b>1-4-2020</b>  | Groningen             | onbekend                  | wasdroger    | brand  | woonhuis       | 0G     | Aan de Oosterkade in de stad werd woensdagmiddag om 15:05 uur brand gemeld in een woning. Ter plaatse leek het mee te vallen. De brandweer ging op onderzoek uit. Al snel zag men wat er aan de hand was in het pand. Het betrof een brand in een wasdroger die vlam had gevat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3-4-2020</b>  | Arcen                 | onbekend                  | meterkast    | brand  | appartement    | 0G     | De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex in het centrum van Arcen. De brand brak iets voor 14:00 uur uit in een meterkast. Het appartementencomplex werd ontruimd en de straat werd afgezet. De korte maar hevige brand had namelijk de gasaansluiting in de meterkast beschadigd. Enexis werd opgetrommeld om de gastoevoer naar het appartementencomplex af te sluiten.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4-4-2020</b>  | Leiden                | vermoedelijk kortsluiting | lamp         | brand  | woonhuis       | 0G     | In een woning aan de Floresstraat in Leiden is vrijdagavond een brand ontstaan doordat een lamp aan het plafond uit het niets vlam vatte. Nadat de lamp vlam had gevat, sloeg de brand over naar het plafond. De inmiddels gearriveerde brandweer heeft de brandende lamp van het plafond getrokken en naar buiten gebracht. Een deel van het plafond moest worden opengebroken om bij de brandhaard te komen. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak geweest.                                                                                                                                                                                     |

| Datum            | Plaats          | Soort                     | Apparaat                | Schade        | Gebruik     | Letsel  | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4-4-2020</b>  | Hoogeveen       | kortsluiting              | wasdroger               | brand         | appartement | 0G      | In Hoogeveen is in een flatgebouw een wasdroger in de brand gevlogen. Dat gebeurde vrijdag aan de Curiestraat. De bewoner van de woning ontdekte dat er rook uit de wasdroger kwam en belde de hulpdiensten. De man probeerde zelf nog de brand te blussen, maar daardoor ontstond er kortsluiting. De brandweer heeft het vuur kunnen doven waardoor de brand snel onder controle was.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>8-4-2020</b>  | Assendelft      | vermoedelijk kortsluiting | elektrisch apparaat     | brand         | woonhuis    | 0G      | De brandweer heeft woensdagavond een brand in een woning in Assendelft geblust. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in elektronische apparatuur. Ondanks de inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat het huis zwaar beschadigd raakte: een groot deel van het interieur is zwart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8-4-2020</b>  | Delfgauw        | onbekend                  | accu                    | brand         | woonhuis    | 2G + 1B | Zes bewoners van een woning in Delfgauw zijn woensdag gewond geraakt toen een laptop spontaan in brand vloog. De brandweer was snel ter plaatse. Alle zes de bewoners hebben rook ingeademd. Een jongen van 14 liep brandwonden op toen hij de laptop naar buiten wilde gooien. De brand ontstond volgens een woordvoerder van de brandweer compleet uit het niets. De accu van een laptop ontbrandde zonder enige waarschuwing. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>9-4-2020</b>  | Kwintsheul      | kortsluiting              | accu                    | rook          | schuur      | 1R      | De eigenaar van een rozenkwekerij in Kwintsheul is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt nadat er brand uitbrak in zijn bedrijf. De man had rook ingeademd en moest in de ambulance nagekeken worden. De brand ontstond donderdagmorgen rond 01.00 uur bij het bedrijf aan de Hooghe Beer in Kwintsheul. Volgens de brandweer is de brand veroorzaakt door kortsluiting in het accupakket van een elektrische kar die geparkeerd stond in de schuur van de rozenkwekerij. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de eigenaar van het Westlandse bedrijf teveel rook had ingeademd. Hiervoor is de man nagekeken in de ambulance die ook ter plaatse was gekomen. |
| <b>9-4-2020</b>  | Utrecht         | onbekend                  | meterkast               | brand         | snackbar    | 0G      | Donderdagavond 9 april rond 22.45 uur is brand ontstaan in cafetaria 't Parkhuys aan de Vrieslantlaan in Utrecht. Vele hulpdiensten werden opgeroepen voor een brand in de meterkast van de cafetaria. De brand was snel onder controle. Een monteur van Stedin heeft een gasleiding afgesloten die ook vlam had gevat. De brandweer heeft nog enige tijd nodig gehad om zeker te zijn dat al het vuur gedoofd was. Het pand heeft forse schade opgelopen door de brand.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>9-4-2020</b>  | Ven-Zelderheide | onbekend                  | meterkast               | elektrisering | woonhuis    | 1B      | De Gennepse brandweer is eerder vanavond opgeroepen voor een controle in een meterkast aan de Zelder in Ven-Zelderheide. Bij het vervangen van een zekering is er een man gewond geraakt. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht in verband met brandwonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>10-4-2020</b> | Schaijk         | kortsluiting              | onbekend                | brand         | schuur      | 1G      | Een man is vrijdagmiddag op een camping aan de Noordhoekstraat in Schaijk gewond geraakt toen een schuurtje in brand vloog. Hij verbrandde zijn hand en arm. De brand was vermoedelijk rond 14.30 uur ontstaan door kortsluiting. Ook een partytent en heg vatten vlam. De ambulance en brandweer waren aanwezig om de brand te blussen en de arm van de man te koelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>11-4-2020</b> | Steenbergen     | kortsluiting              | elektrische installatie | brand         | woonhuis    | 0G      | Onder een overkapping bij een woning aan de Van Bredastraat in Steenbergen heeft brand gewoed, de oorzaak was kortsluiting in een elektrische installatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12-4-2020</b> | Winschoten      | onbekend                  | elektronica             | rook          | appartement | 1R      | In een gebouw aan de Scheldestraat in Winschoten is zondagavond brand ontstaan. Vanuit een appartement was korte tijd rookontwikkeling waar te nemen, waarop de brandweer werd gebeld. Volgens ooggetuigen heeft een kast met elektronica vlam gevat, vermoedelijk is kortsluiting de boosdoener. De bewoner van de woning raakte niet gewond. Wel is er een ambulance ter plaatse gekomen vanwege vermoedelijk rook inhalatie. Door de snelle inzet van de bluslieden kon de brand snel worden bedwongen.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>13-4-2020</b> | Groningen       | oververhitting            | cv-ketel                | rook          | woonboot    | 0G      | Maandagavond omstreeks tien over zeven werd de Groninger brandweer gealarmeerd voor een brand op een woonboot langs de Energieweg. Volgens de brandweer attendeerde een rookmelder de bewoners op problemen in de cv-ruimte. De politie en brandweer waren snel ter plaatse en troffen alleen een oververhitte cv-ketel aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>13-4-2020</b> | Winschoten      | vermoedelijk kortsluiting | meterkast               | brand         | woonhuis    | 0G      | De brandweer van Winschoten werd vanmorgen gealarmeerd voor een woningbrand aan het St. Vitusholt te Winschoten. Ter plaatse bleek het te gaan om een vrijstaande woning waarvan de bovenverdieping vol met rook stond. Het ging om een meterkast die in de brand stond. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>13-4-2020</b> | Maarssen        | onbekend                  | wasdroger               | rook          | woonhuis    | 1R      | In een rijtjeshuis in Maarssen is rond 18.30 uur een flinke brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een wasdroger. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de burens op de Suyderhoan. Een van de bewoners heeft rook ingeademd en moest worden behandeld door ambulancemedewerkers. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Datum     | Plaats       | Soort                     | Apparaat           | Schade | Gebruik     | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------|---------------------------|--------------------|--------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13-4-2020 | Sliedrecht   | onbekend                  | wasdroger          | rook   | woonhuis    | 0G     | Een droger in een flatwoning aan de Deltalaan in Sliedrecht is maandagmiddag 13 april 2020 in brand gevlogen. De bewoners wisten na het ontstaan van de brand even na 14.15 uur het appartement te verlaten en de brandweer werd gealarmeerd. Binnen korte tijd zorgde de brandende droger voor veel rookontwikkeling.                                                                                                                                                                                                              |
| 13-4-2020 | Vught        | onbekend                  | oplader            | brand  | woonhuis    | 0G     | Om 06.23 uur krijgt de brandweer de eerste melding binnen. In Vught, aan het Wildpad, staat een elektrische auto in brand. De brandweermannen kunnen dan nog niet vermoeden dat ze een groot deel van de ochtend bezig zullen zijn met deze brand. De auto, een Audi, staat geparkeerd tussen twee huizen en is vermoedelijk in brand gevlogen tijdens het opladen. Het voertuig staat in lichterlaaie wanneer de brandweer aankomt.                                                                                                |
| 14-4-2020 | Appelscha    | kortsluiting              | onbekend           | brand  | caravan     | 0G     | Een stacaravan is maandagmiddag zwaar beschadigd geraakt na een brand op vakantiepark De Roggeberg in Appelscha. Een schuurtje naast een stacaravan ging verloren door de brand. De stacaravan naast het schuurtje raakte beschadigd door de brand. Volgens de bewoner is de oorzaak kortsluiting geweest. De brandweer van Appelscha kwam ter plaatse en heeft de brand geblust. Een buurman ontdekte de brand en meldde bij het vakantiepark dat er brand was. De schade is groot door de brand en de stacaravan is onbewoonbaar. |
| 15-4-2020 | Breda        | onbekend                  | airconditioning    | brand  | woonhuis    | 0G     | In Breda is woensdagavond brand uitgebroken in een pand aan de Dreef in de wijk Princenhage. Dat meldt de brandweer, die uitrukte. Het vuur was redelijk snel onder controle. De brand woedde achter op een balkon en in een woning. Het vuur zorgde voor veel schade. De brandweer schaalde op naar middelbrand. Na het blussen werd de woning geventileerd. De brand is waarschijnlijk ontstaan bij een unit van een airco die buiten hing.                                                                                       |
| 15-4-2020 | Weesp        | kortsluiting              | lamp               | brand  | appartement | 1B     | Aan het Dichtershof brak vanmorgen rond kwart voor twaalf brand uit. De brandweer kon het vuur snel doven. De brand woedde in een woning van Sherpa, waar mensen met een (lichte) verstandelijke beperking wonen. Volgens getuigen zou de brand ontstaan zijn door kortsluiting in een lamp in de keuken. De brandweer heeft de lamp verwijderd. De bewoner van het appartement liep lichte brandwonden op aan zijn hand en is ter plekke behandeld door de ambulancedienst.                                                        |
| 16-4-2020 | Roden        | vermoedelijk kortsluiting | airfryer           | rook   | woonhuis    | 0G     | De brandweer moest donderdagavond even na 18.00 uur op komen draven voor een keukenbrand aan de Kymmellstraat in Roden. Volgens omstanders is er een airfryer in brand gegaan of heeft kortsluiting gehad met veel rookontwikkeling. De brandweer was er op tijd bij en heeft het apparaat onklaar gemaakt.                                                                                                                                                                                                                         |
| 16-4-2020 | Apeldoorn    | onbekend                  | stopcontact        | brand  | appartement | 0G     | Bij een brand in gezondheidscentrum de Kristal aan de Nijbroekseweg is een appartement fors beschadigd geraakt. De brandweer kreeg rond 23.00 uur een melding binnen van een brand in een keuken. Bij aankomst van de brandweer stond het appartement vol met rook. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vermoedelijk zou er brand zijn ontstaan rondom een stopcontact en een waterkoker.                                                                                                                                      |
| 16-4-2020 | Odijk        | onbekend                  | accu               | brand  | schuur      | 0G     | De brandweer in Odijk is gisteravond uitgerukt voor een beginnende brand in een schuur aan de Burgweg. Bij aankomst bleken twee accu's de oorzaak. Omstreeks 22.30 uur werd rookontwikkeling ontdekt bij de schuur. Aanvankelijk leken de zonnepanelen op het dak de oorzaak, maar na verdere inspectie bleek het om de twee opgeslagen accu's te gaan. Gealarmeerde brandweerlieden haalden de accu's uit het gebouwtje en wisten het beginnende brandje te blussen. Enkele andere spullen uit de schuur raakten ook beschadigd.   |
| 17-4-2020 | Vianen       | onbekend                  | elektrische kachel | brand  | keet        | 0G     | Aan De Limiet in Vianen is vanochtend een bouwkeet in brand gevlogen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. Het gaat om een unit van bouwbedrijf Van der Spek. Volgens medewerkers werd de bouwkeet gebruikt voor de opslag van bedrijfsspullen, administratie en werkkleding. Een deel hiervan is verloren gegaan. Het is onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan, maar mogelijk heeft een elektrische kachel er iets mee te maken. Voor zover bekend raakte niemand gewond.                       |
| 17-4-2020 | Zwarte meer  | onbekend                  | zonnepanelen       | brand  | woonhuis    | 0G     | In een woning aan de Stichtingstraat in Zwartemeer brak vrijdagmiddag aan het begin van de middag brand uit. De brand die bij de zonnepanelen op het dak van de woning zat werd bestreden door de brandweer van Emmen en Klazienaveen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Een hond werd uit de woning gered. Er vielen geen slachtofers bij de brand.                                                                                                                                                                        |
| 18-4-2020 | Alblasserdam | kortsluiting              | bedrading          | brand  | snackbar    | 0G     | De brandweer is zaterdagavond 18 april 2020 met spoed uitgerukt voor een brandmelding bij Snackbar Den Dam aan de Kerkstraat in Alblasserdam. In de zaak was een branderige lucht te ruiken. Er bleek kortsluiting te zijn ontstaan in bedrading onder de frituurpan. Er hoefde niet geblust te worden. De brandweer heeft geventileerd en gecontroleerd en kon al snel terug naar de kazern                                                                                                                                        |
| 21-4-2020 | Harderwijk   | kortsluiting              | afzuigkap          | brand  | appartement | 0G     | Dinsdagmiddag 21 april kwam er een brandmelding binnen van appartementencomplex 'Ronde' aan de Alberdingk Thijmlaan in Harderwijk. De brand in de keuken is door kortsluiting in de afzuiginstallatie ontstaan, de brandweer wist deze te blussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Datum     | Plaats        | Soort                     | Apparaat            | Schade | Gebruik             | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-4-2020 | Poeldijk      | vermoedelijk kortsluiting | elektrisch apparaat | brand  | bedrijf             | 0G     | Maandag op dinsdagnacht werden verschillende brandweer-eenheden opgeroepen voor een gebouwbrand aan het Uranus in Poeldijk. Volgens de woordvoerder van de brandweer heeft er korte tijd brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw. In het gebouw stond een meubelstuk in de brand, dit zou mogelijk zijn ontstaan door een elektrische apparaat wat kortsluiting zou hebben gehad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22-4-2020 | Den Haag      | onbekend                  | cv-ketel            | brand  | autobedrijf         | 0G     | In het gebouw van een autopoetsbedrijf aan de Laan van Deelen in Den Haag woedde woensdagavond een brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Rond 23.00 uur had de brandweer het vuur gedoofd. De brand ontstond rond 21.45 uur. Er werden veel brandweerwagens opgeroepen en er was opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Dat werd gedaan omdat er meerdere bedrijven rondom het pand waar de brand woedde gevestigd zijn. Het vuur is ontstaan in de cv-installatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22-4-2020 | Oude Wetering | onbekend                  | wasdroger           | brand  | woonhuis            | 0G     | Vanmiddag werden brandweer en politie opgeroepen wegens een rookmelding bij Uylenburch in de Saskia van Uylenburchlaan in Oude Wetering. Wat er aan de hand was? De bewoners hadden de droger aangezet, waar vervolgens rook uit kwam. Toen besloten zij de stekker eruit te trekken, maar het mocht niet baten. De rook bleef. De brandweer is naar binnen gegaan met een schuimblusser en heeft de droger uit de woning gehaald. De bewoners zijn ongedeerd gebleven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23-4-2020 | Leeuwarden    | vermoedelijk kortsluiting | meterkast           | rook   | bedrijf             | 0G     | De brand in het Discus-pand aan de Voorstreek, vorige week donderdag, is ontstaan bij de meterkast. Mogelijk is er sprake geweest van kortsluiting, maar dat valt niet meer te achterhalen, zegt Oeble Bouma van de politie. "Er is geen reden om te veronderstellen dat er opzet in het spel is", zegt de agent. Er ontstond donderdag even voor 15.00 uur een uitlaande brand in de platenzaak. Het vuur verwoestte de winkel, de drie woningen boven de zaak raakten onbewoonbaar. Wobbe van Seijen raakte zijn winkel en platencollectie kwijt, de zes bewoners hun appartement. Exacte oorzaak onduidelijk door de schade De forensische recherche ging na de brand op onderzoek. Zij kon de exacte oorzaak van de brand door de schade niet meer te achterhalen. "Het is in elk geval bij de meterkast ontstaan, maar er is niet uit te vinden hoe", zegt Bouma. "Kortsluiting zou kunnen, maar dat weten we dus niet." Rookontwikkeling kwam mogelijk door langspeelplaten Bij de brand kwam er veel rook vrij. Die rook is mogelijk ontstaan door smeulende langspeelplaten, zegt Bouma. "Het was een opslag van langspeelplaten. Daar zit brandbare stof in. Ik kan me voorstellen dat dat aan elkaar smeult." |
| 23-4-2020 | Vegelinsoord  | kortsluiting              | lamp                | brand  | loods               | 0G     | Bij een loonbedrijf aan de Welleweg in Vegelinsoord heeft donderdagmiddag een kleine brand gewoed. Door kortsluiting in een tl-buis was brand ontstaan. Door de hulpdiensten werd opgeschaald naar een middelbrand. Er raakte niemand gewond bij de brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24-4-2020 | Emmen         | onbekend                  | frituurpan          | rook   | snackbar            | 0G     | Een grote brand in een cafetaria heeft vanmiddag voor veel onrust en rook gezorgd. De brand zou zijn begonnen in een frituurpan en daarna over geslagen zijn naar de rest van het pand. Hierbij kwam veel rook vrij. De rook was zo hevig dat de woningen boven de cafetaria, op last van de brandweer werden ontruimd. Er vielen geen gewonden bij dit incident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24-4-2020 | Zevenaar      | onbekend                  | frituurpan          | rook   | woonhuis            | 0G     | De keuken van een woning aan de Strausstraat in Zevenaar is vrijdagmiddag compleet onder de rook komen te staan. Dat kwam doordat een frituurpan in brand was gevlogen. In paniek heeft de bewoner de frituurpan van het aanrecht geveegd. De woning en de twee naastgelegen huizen zijn ontruimd vanwege de brand. De rookontwikkeling trok veel bekijks in de buurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24-4-2020 | Holten        | onbekend                  | meterkast           | brand  | winkel              | 0G     | Een fietsenwinkel in Holten is vanochtend getroffen door een zeer grote brand. Die ontstond vermoedelijk in de meterkast nadat eigenaar Hans Bloemendal het licht aandeed. Niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25-4-2020 | Amersfoort    | vermoedelijk kortsluiting | onbekend            | brand  | winkel              | 0G     | Zaterdagmiddag rond 17:00 uur is de brandweer gestuurd naar de Hema aan de Emiclaerhof in Amersfoort. In de winkel sloegen volgens een medewerkster de vlammen uit het plafond. De brandweer verschaft zich toegang tot het plafond om de haard te vinden. Volgens een medewerkster was er vermoedelijk sprake van kortsluiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26-4-2020 | Dordrecht     | onbekend                  | wasmachine          | brand  | woonhuis            | 0G     | De brandweer rukte zaterdagochtend, rond het middaguur, uit naar de Adriaan van Altenastraat voor een wasmachine die in een brand stond. De brandweer was snel ter plaatse en bluste de brand. Het huis werd geventileerd en de wasmachine buitengezet. De schade bleef beperkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28-4-2020 | Zaandam       | onbekend                  | meterkast           | brand  | flatwoning          | 0G     | Op de tweede verdieping van een flatgebouw in de Thijssestraat in Zaandam is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand ontstond rond 00.15 uur in een meterkast. Vanwege brand- en rookgevaar moesten de tweede, derde en vierde verdieping ontruimd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28-4-2020 | Kortenhoef    | onbekend                  | accu                | brand  | schuur bij woonhuis | 0G     | In de nacht van maandag op dinsdag is op de Oranjeweg in Kortenhoef een schuurtje afgebrand. Omstreeks 01.30 uur zag een bewoner van de Reigerlaan rook en vuur bij een schuur tussen beide straten en alarmeerde daarop de brandweer. De toegesnelde brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de schuur volledig uitbrandde. Vermoedelijk is het vuur ontstaan nadat de accu van een elektrische fiets vlam vatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Datum            | Plaats              | Soort                     | Apparaat          | Schade | Gebruik                            | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>29-4-2020</b> | Amsterdam           | vermoedelijk kortsluiting | meterkast         | brand  | bedrijf                            | 0G     | In het pand van traiteur en cateringbedrijf Peperwortel op de Overtoom in West is woensdagochtend brand uitgebroken. Bewoners van de bovengelegen woningen moeten de nacht ergens anders doorbrengen. De brand is vermoedelijk ontstaan in een meterkast. Het pand heeft brand-, rook- en waterschade opgelopen, maar de omvang van de uiteindelijke schade is niet bekend.                                                                                                                                                           |
| <b>1-5-2020</b>  | Houten              | vermoedelijk kortsluiting | onbekend          | rook   | schuur                             | 0G     | Een schuur bij de ijsbaan aan de Meidoornkade in Houten is uitgebrand. Het schuurtje wordt gebruikt voor opslag van materialen. Ook een hondenschool slaat hier spullen op. Toen de brandweer er was, kwam vooral veel rook uit het gebouwtje. De brandweer had de situatie snel onder controle. Vermoedelijk is kortsluiting ontstaan.                                                                                                                                                                                               |
| <b>2-5-2020</b>  | Veenendaal          | onbekend                  | meterkast         | brand  | woonhuis                           | 0G     | Zaterdagmorgen 2 mei omstreeks 11.35 uur is brand ontstaan in een meterkast van een woning aan de Kleijerstraat in Veenendaal. De brandweer wist het vuur snel te blussen en heeft een nacontrole verricht. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2-5-2020</b>  | Krimpen ad IJssel   | kortsluiting              | ventilatie        | brand  | winkel                             | 0G     | Even na 10.00 uur vanochtend ontstond enige paniek, omdat er hevige rook en wat vlammen boven de viszaak in winkelcentrum Crimpenhof waren te zien. De oorzaak van de brand bleek achteraf te liggen in een kortsluiting in de box van de mechanische ventilatie op het dak. Op hun Facebookpagina laat de winkel weten dat iedereen veilig en gezond is en dat er in de viszaak zelf geen schade is ontstaan. Alleen het dak heeft schade opgelopen. Inmiddels is het winkelcentrum Crimpenhof en de viszaak weer open voor klanten. |
| <b>3-5-2020</b>  | Arnhem              | onbekend                  | meterkast         | brand  | woonhuis                           | 0G     | In een woning aan de Koeweide in Arnhem-Zuid heeft zaterdag aan het einde van ochtend een brand gewoed in een meterkast. De brandweerlieden hebben vervolgens het stroom in het huis weten uit te schakelen. De brand was ontstaan door een waterlekage bij de meterkast. De meterkast zal vervangen moeten worden.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3-5-2020</b>  | Assen               | vermoedelijk kortsluiting | onbekend          | brand  | schuur bij woonhuis                | 0G     | In de Asser wijk Assen-Oost heeft zondag een brandje in een schuur gewoed. Het brandje woedde in een schuur achter een woning aan de Leliestraat. In de schuur was vermoedelijk kortsluiting ontstaan. De brandweer van Assen-Oost werd opgeroepen om het brandje te blussen. Al vrij snel was het brandje onder controle en werd uitbreiding voorkomen.                                                                                                                                                                              |
| <b>3-5-2020</b>  | Aalten              | onbekend                  | bedrading         | rook   | woonhuis                           | 0G     | De brandweer in de Achterhoek is zaterdagavond druk geweest met meerdere brandjes. Het eerste incident was tegen 21.00 uur aan de Oosterkerkstraat in Aalten. Er kwam zwarte rook uit de schoorsteen, maar binnen was weinig te merken van een brand. De brandweer had dan ook moeite met het vinden van de brandhaard. Er is uiteindelijk geen brand vastgesteld. De brandweer gaat ervan uit dat een storing in een installatie de rookvorming veroorzaakt heeft.                                                                   |
| <b>5-5-2020</b>  | Assen               | kortsluiting              | elektrische deken | brand  | woonhuis                           | 2G     | In de Asserwijk Lariks is in de nacht van maandag op dinsdag brand ontstaan. De brand woedde in een woning aan de Ellen. In de woning was een elektrische deken gaan branden. De brandweer heeft de brand geblust. De bewoners van het huis moesten door het ambulancepersoneel worden nagekeken maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand.                                                                                                                                     |
| <b>6-5-2020</b>  | Meppel              | kortsluiting              | meterkast         | rook   | restaurant                         | 0G     | Bij restaurant Sukade in Meppel is sprake van behoorlijke rookontwikkeling. De meterkast zou in brand zijn gevlogen, nadat er kortsluiting is ontstaan. De brandweer was massaal aanwezig. Het pand stond direct zwart. De kelder, waar de meterkast in stond, is volledig uitgebrand. De bovenverdiepingen zijn bespaard gebleven. Wel is daar flinke rook- en waterschade.                                                                                                                                                          |
| <b>7-5-2020</b>  | Driebergen          | onbekend                  | bedrading         | rook   | bedrijf                            | 0G     | In Driebergen is de brandweer in actie gekomen na een melding. De alarmmelding kwam in eerste instantie binnen bij een beveiligingsbedrijf. Die gaf de melding omtrent de gebouwbrand aan de Horstlaan in Driebergen door aan de brandweer. Toen de beveiliging een kijkje ging nemen bleek het pand vol rook te staan. De gewaarschuwde brandweer was snel ter plaatse. Smeulende bedrading bleek de oorzaak van de rook. Daarop werd het pand geventileerd.                                                                         |
| <b>8-5-2020</b>  | Berkel en Rodenrijs | onbekend                  | meterkast         | brand  | woonhuis                           | 0G     | Even na middernacht zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Eemsplantsoen. Op locatie bleek het te gaan om een brand in de meterkast. De brand was inmiddels al uit nadat de bewoners de elektriciteit wisten uit te zetten, hierdoor konden zij erger voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>9-5-2020</b>  | Capelle ad IJssel   | onbekend                  | wasdroger         | rook   | woonhuis                           | 0G     | In een woning aan de Prent in Capelle-Schollevaar is zaterdagmorgen omstreeks 08.00 uur een klein smeulbrandje ontstaan in een wasdroger. Uit het apparaat kwam rook en een man wist de droger uiteindelijk zelf naar buiten te brengen. De brandweer kwam ter plaatse voor een nacontrole. In de woning was inmiddels geen koolmonoxide meer aanwezig en de rook was verdwenen.                                                                                                                                                      |
| <b>10-5-2020</b> | Naaldwijk           | onbekend                  | meterkast         | rook   | parkeergarage appartementencomplex | 0G     | Zondagmorgen 10 mei rond 11.40 uur was brand uitgebroken in een meterkast van een appartementencomplex aan de Grote Woerdlaan in Naaldwijk. De in brand staande meterkast in de parkeergarage zorgde voor veel rook. Uit voorzorg werden een aantal woningen ontruimd. De brandweer werd groots ingezet om erger te voorkomen. Geen personen raakte gewond.                                                                                                                                                                           |

| Datum     | Plaats        | Soort                     | Apparaat                | Schade | Gebruik             | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------|---------------------------|-------------------------|--------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-5-2020 | Den Haag      | vermoedelijk kortsluiting | stekkerdoos             | brand  | studentenflat       | 0G     | De grote brand na een explosie zondag in een studentenflat in een Den Haag is waarschijnlijk ontstaan door technische problemen, zo laat een woordvoerder van de politie maandag weten aan NU.nl. Drie mensen werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit brandstichting nog niet uit, maar ook woningcorporatie Staedion liet aan Omroep West weten dat de brand vermoedelijk is ontstaan door een technisch mankement. Er zou kortsluiting in een stekkerdoos van een verlengsnoer zijn ontstaan. Het vuur ontstond op de zestiende verdieping van studentenflat De Struyck. Aan de brand ging een explosie vooraf, zo liet een woordvoerder van de brandweer zondag al weten. |
| 12-5-2020 | Harskamp      | vermoedelijk kortsluiting | onbekend                | brand  | stal                | 0G     | Specialisten van de brandweer hebben dinsdag onderzoek gedaan naar de restanten van een kippenstal in Harskamp waar maandag bij een brand 24.000 kippen omkwamen. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak geweest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12-5-2020 | Tollebeek     | vermoedelijk kortsluiting | onbekend                | brand  | schuur bij woonhuis | 0G     | De brandweer moest maandagavond uitrukken voor een brand in een schuurtje aan de Sint Hubertusplaats in Tollebeek. De schuur stond achter een rijtjeswoning. De buurman heeft geprobeerd de brand te blussen waarna de brandweer het overnam. Het schuurtje kon niet meer gered worden. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13-5-2020 | Houten        | vermoedelijk kortsluiting | onbekend                | brand  | loods               | 0G     | Woensdagavond 13 mei rond 18:30 uur was er brand ontstaan in een zoutopslag aan de De Staart in Houten. De brand is ontstaan op het dak van het gebouw. Er was geen hinder voor het verkeer op de naastgelegen A27. De brandweer was met meerdere eenheden bezig geweest om de brand te blussen. Rond 20:00 uur was de brand onder controle. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Door het snelle optreden van de brandweer kon erger voorkomen worden.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13-5-2020 | Leerdam       | onbekend                  | meterkast               | brand  | kerk                | 0G     | De brandweer is woensdagmiddag opgeroepen voor een brandje in de Grote Kerk in Leerdam. Bij aankomst bleek het vuur al gedoofd. De melding kwam rond 15.30 uur binnen. Toen de brandweerlieden ter plekke kwamen in de Kerkstraat bleek dat de brand in de meterkast had gewoed. Omdat er geen sprake meer was van vuur, is er alleen een nacontrole gedaan. Wat de oorzaak is, is nog onbekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14-5-2020 | Volendam      | onbekend                  | wasmachine              | rook   | woonhuis            | 2G     | Brand in wasmachine oorzaak brand in Schoolstraat in Volendam. De brand vulde de woning met rook, waardoor de bewoners, die op de bovenverdieping lagen te slapen, werden gewekt. Ze vluchtten naar buiten, maar raakten daarbij allebei gewond, zo bevestigt de woordvoerder. Over hun verwondingen worden door de Veiligheidsregio geen mededelingen gedaan, maar getuigen laten weten dat één van de bewoners een slagaderlijke bloeding zou hebben opgelopen. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De stevige rookontwikkeling heeft de woning onbewoonbaar gemaakt, bevestigt de woordvoerder.                                                                                     |
| 14-5-2020 | Heerhugowaard | onbekend                  | zonnepanelen            | brand  | woonhuis            | 0G     | In een woning aan de Bosboomstraat in Heerhugowaard heeft donderdagmiddag een brand gewoed. Het gaat om een brand in zonnepanelen op dak. Uiteindelijk hebben alleen de zonnepanelen en het dak schade door de brand. In huis is er wel waterschade. De Veiligheidsregio meldt dat er geen gewonden zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14-5-2020 | Haarlem       | onbekend                  | wasmachine of wasdroger | brand  | restaurant          | 0G     | Bij Bison Bowling aan de Orionweg in Haarlem is vandaag rond 18:00 uur korte tijd brand geweest. De brandweer had de brand snel onder controle. De oorzaak zou een wasmachine of wasdroger zijn geweest. De medewerkers zijn door het ambulancepersoneel onderzocht en hoefden niet verder te worden behandeld. De brandweer is het gebouw aan het ventileren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14-5-2020 | Harderwijk    | onbekend                  | wasmachine              | brand  | woonhuis            | 0G     | Wasmachine in brand op de Klaproosmeen De brandweer heeft de wasmachine buiten gezet en de woning gecontroleerd. De brandweer die snel ter plaatse was had de brand snel onder controle, het bleek te gaan om een wasmachine. De wasmachine hebben ze buiten gezet en de woning gecontroleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15-5-2020 | Duiven        | onbekend                  | kookplaat               | rook   | appartement         | 0G     | Op de Tooropstraat in Duiven heeft vrijdag aan het eind van de ochtend een brand gewoed in een woning van een appartementencomplex voor ouderen. De brand werd rond 11.50 uur gemeld. Er was korte tijd sprake van forse rookontwikkeling, maar de brand zelf was al bijna uit toen de brandweer ter plaatse kwam. Een vogeltje is uit zijn woning gehaald en veilig buiten gezet. Het vuur ontstond door karton op een kooktoestel. Er was korte tijd sprake van veel rook.                                                                                                                                                                                                                             |
| 15-5-2020 | Reuver        | onbekend                  | zonnepanelen            | brand  | garage              | 0G     | Bij het Avia-tankstation aan de Rijksweg in Reuver hebben vrijdagmiddag meerdere zonnepanelen vlamgevat. Een medewerker van het brandbeveiligingsbedrijf bemerkte het vuur omstreeks half drie en schakelde meteen de brandweer in. Die wist de brand op het dak van de garageboxen snel te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16-5-2020 | Dordrecht     | onbekend                  | meterkast               | brand  | woonhuis            | 0G     | De brandweer van Dordrecht is in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 mei samen met de politie met spoed opgeroepen voor een brand in een woning aan de Vincent van Goghstraat in Dordrecht. De brand woedde direct achter de voordeur van de woning. Mogelijk ging het om een meterkast. De woning liep aanzienlijke brand- rook- en waterschade op en zal voorlopig onbewoonbaar zijn. Voor zover bekend raakte niemand gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Datum     | Plaats          | Soort        | Apparaat     | Schade | Gebruik        | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16-5-2020 | Meersen         | kortsluiting | lamp         | rook   | zorginstelling | 0G     | In Beukeloord is de brandweer uitgerukt voor een brand. Op een van de kamers is er een lamp kapot gesprongen die daarna in brand vloog. Dit gebeurde toen de bewoner bij het aanrecht stond. De brand is vanzelf weer uitgegaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16-5-2020 | Meppel          | kortsluiting | ventilatie   | rook   | schouwburg     | 0G     | Zaterdagochtend werd Brandweer van Meppel gealarmeerd voor een automatische brandmelding bij Schouwburg Ogterop in Meppel. Ter plaatse bleek er in de ventilator boven de koelcel kortsluiting te zijn ontstaan. Er stond ook enige tijd lichte rook in de betreffende ruimte. De brandweer heeft alles gecontroleerd en ook geventileerd om de rook uit deze ruimte uit te halen. Verder was er gelukkig niks aan de hand.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17-5-2020 | Waalwijk        | onbekend     | meterkast    | rook   | woonhuis       | 1R     | De brandweer kon dinsdagmiddag rond 17.30 uur erger voorkomen bij een brandje in de meterkast op de Ds Louwe Kooymanslaan in Waalwijk. Wel moest er een ambulance komen omdat iemand rook had ingeademd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17-5-2020 | Apeldoorn       | kortsluiting | stekker      | brand  | woonhuis       | 0G     | De brandweer werd zondagmiddag gealarmeerd voor een aan de Wilhelmina Druckerstraat in Apeldoorn. De twee bewoners van de woning roken een brandlucht hun woning. Toen zij gingen kijken bleek er brand te zijn ontstaan in een stekker. Zij konden tijdig naar buiten komen en belde de brandweer. De brandweerkazerne zat om de hoek en dus waren zij ook snel ter plaatse. De brandweerlieden hadden het vuurtje snel onder controle en geblust, waardoor de schade beperkt is gebleven. De oorzaak van de brand zou kortsluiting zijn.                                                                                                                                                    |
| 18-5-2020 | Santpoort Noord | onbekend     | wasdroger    | rook   | appartement    | 1G     | Een aantal appartementen moesten maandagochtend worden ontruimd nadat er brand was uitgebroken in Santpoort-Noord. Een woordvoester van de brandweer laat weten dat er rond kwart voor elf brand was uitgebroken in een wasdroger in een appartement aan de Biallosterskilaan. Meerdere brandweer-eenheden werden opgeroepen om het vuur te bestrijden. Diverse appartementen werden ontruimd en de bewoners moesten tijdelijk buiten op straat wachten. Eén persoon is door ambulancepersoneel behandeld na de brand. Met een grote overdrukventilator is de rook uit het gebouw geblazen. Het is nog onduidelijk waardoor de droogmachine in de brand is gevlogen.                          |
| 20-5-2020 | Eindhoven       | onbekend     | wasdroger    | rook   | appartement    | 0G     | In een appartementencomplex Woensel aan de Franklin D Rooseveltlaan in Eindhoven heeft woensdagochtend brand gewoed. De brandweer kreeg het vuur vrij snel onder controle. De bewoner belde na het ontdekken van de brand de hulpdiensten en wist zichzelf in veiligheid te brengen. Het vuur zou zijn ontstaan in de wasdroger. De brand zorgde al snel voor veel rookontwikkeling. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20-5-2020 | Alphen ad rij   | onbekend     | wasmachine   | rook   | woonhuis       | 1R     | De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een kleine brand in een woning aan de Kraaienhorst in Alphen aan den Rijn. De bewoner had rook ingeademd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Rond 1.05 uur werd de brandweer gealarmeerd over het incident. Ter plaatse trof zij een woning vol met rook en een brandende wasmachine aan. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft de wasmachine en de droger die er naast stond buiten gezet. De bewoner had wat rook ingeademd, maar ze hoefde niet met de ambulance mee naar het ziekenhuis. De woning heeft flink wat rookschade opgelopen door de brand. De oorzaak van de brand is niet bekend. |
| 20-5-2020 | Woensel         | onbekend     | wasdroger    | rook   | appartement    | 0G     | In een appartementencomplex aan de Franklin D Rooseveltlaan heeft woensdagochtend brand gewoed. Voor zover bekend is er niemand gewond. De bewoner belde direct de hulpdiensten en wist zichzelf in veiligheid te brengen. Het vuur zou zijn ontstaan in de wasdroger. De brand zorgde al snel voor veel rookontwikkeling. De brandweer kreeg het vuur vrij snel onder controle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20-5-2020 | Hengelo         | onbekend     | frituurpan   | brand  | eetcafé        | 0G     | In winkelcentrum Hasseler Es is Hengelo is woensdagmiddag een brand ontstaan in een shoarmazaak. Als gevolg is het winkelcentrum door de brandweer tijdelijk ontruimd. De brand is ontstaan in een frituur in de shoarmazaak. De oorzaak is nog onduidelijk. mede dankzij het sprinklersysteem van de zaak waardoor de brand tot de frituur beperkt is gebleven. Het pand heeft zowel brand- als waterschade opgelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21-5-2020 | Amstelveen      | kortsluiting | zonnepanelen | brand  | woonhuis       | 0G     | Donderdagmiddag omstreeks 12.00 uur is aan de Haagkerslaan in Amstelveen brand ontstaan op het dak van een woning. Kortsluiting in de zonnepanelen zorgde vermoedelijk voor wat rook. De brandweer was snel ter plekke om te blussen. Dat bleek niet nodig, maar de zonnepanelen zijn uitgeschakeld. Niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21-5-2020 | Slidrecht       | onbekend     | zonnepanelen | brand  | woonhuis       | 0G     | Een dak met zonnepanelen op een woning aan de Monteverdistraat in Slidrecht staat in brand. De brand ontstond donderdag 21 mei 2020 rond 14.15 uur. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar 'middelbrand'. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Datum     | Plaats     | Soort                     | Apparaat            | Schade | Gebruik        | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------|---------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-5-2020 | Houten     | onbekend                  | frituurpan          | brand  | woonhuis       | 0G     | In een woning in Houten is vannacht een frituurpan in brand gevlogen. Het gebeurde aan de Edelsteen rond de klok van 01.00 uur. Het elektrische deel van de pan vloog in brand en zorgde voor veel rook in de woning. Volgens getuigen is de bewoner van het huis blind en zit hij in een rolstoel. Hij kon zichzelf in veiligheid brengen tot de voordeur. Vanaf daar is hij door de politie geholpen. De brandweer heeft de frituurpan naar buiten gedragen en geblust. Of er schade aan het huis is ontstaan is niet duidelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22-5-2020 | Alkmaar    | oververhitting            | koelkast            | brand  | restaurant     | 0G     | Vrijdagochtend is brand ontstaan bij restaurant Moeke's aan de Kanaalkade in Alkmaar. De burens roken een scherpe brandlucht en wilden daarom bij Moeke's naar binnen kijken, maar dat ging al niet meer omdat het pand zich gevuld had met dikke, vieze rook. Daarop werd snel 112 gebeld en was de brandweer vlot met meerdere auto's ter plaatse. Uit voorzorg werden drie naastgelegen appartementen ontruimd, terwijl brandweerlieden met persgasluchtmaskers door de opengebroken voordeur naar binnen gingen. De boosdoener bleek uiteindelijk de koelkast in de keuken te zijn die door een technisch mankement oververhit was geraakt.                                                                                                                                                                                                                     |
| 23-5-2020 | Beverwijk  | onbekend                  | koelkast            | brand  | woonhuis       | 0G     | Een brand in een schuur en garage van een woning op de hoek van de Kuikensweg met de Wijk aan Duinerweg in Beverwijk ging zaterdagavond gepaard met veel rookontwikkeling. De brand werd omstreeks half negen ontdekt, waarop direct de hulpdiensten werden gealarmeerd. Brandweer en politie waren snel ter plaatse. De brandweer is direct gestart met blussen. Het vuur was snel onder controle. Een koelkast die achterin de ruimte stond, is door brandweermensen naar buiten gehaald. Het vermoeden bestaat dat de brand in de koelkast is ontstaan. De schade aan de garage is groot. De brand trok het nodige bekijks.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23-5-2020 | Wateringen | onbekend                  | zonnepanelen        | brand  | winkel         | 0G     | De brandweer kwam vanmiddag in actie na een melding van een uitlaande brand in het pand van de grote fietsenwinkel Hollandbikeshop.nl, aan het Veenland in Wateringen. De brand zou zijn ontstaan doordat zonnepanelen op het dak van de fietswinkel in brand vlogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23-5-2020 | Schiedam   | vermoedelijk kortsluiting | onbekend            | brand  | tuinhuis       | 0G     | De drie kinderen van Ricardo Vlasveld uit Schiedam zouden in het tuinhuisje slapen dat zaterdagavond uitbrandde bij volkstuinvereniging Vijfsluizen. "Mijn dochter had haar tas er al in gezet, maar ik ben zo blij dat het uiteindelijk niet doorging. Ze hadden als ratten in de val gezeten." Volgens ooggetuige Ricardo hebben politie en brandweer bevestigd dat het om kortsluiting gaat. Er vielen geen gewonden bij de brand, maar Ricardo heeft wel een les geleerd. "Een nooduitgang zou wel goed zijn. Je kan nergens heen, ik heb geen ramen die open kunnen. En ik ga mijn elektriciteit laten nakijken door een vakman. Iedereen zou dat moeten doen, want bewoners denken er vaak verstand van te hebben maar zekerheid voor alles, ook met die zonnepanelen hier, helemaal als je kinderen in zo'n huisje willen slapen," zegt Ricardo vastberaden. |
| 23-5-2020 | Domburg    | kortsluiting              | elektrisch apparaat | rook   | zorginstelling | 0G     | Kortsluiting heeft zaterdagmiddag voor rookontwikkeling gezorgd in zorgcentrum Simnia aan het Simniapad in Domburg. Vanuit het SVRZ-complex aan het Siminapad kwam rond 14.35 uur een automatische brandmelding binnen. Volgens de brandweer bleek ter plekke dat kortsluiting was ontstaan in een elektrisch apparaat. Hierbij was ook rook vrijgekomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24-5-2020 | Amen       | blikseminslag             | onbekend            | brand  | bijgebouw      | 0G     | Door blikseminslag ontstond er brand in het dak van het receptiegebouw van de camping, die ligt aan de weg Amen in het dorp. De brandweer kreeg het vuur met moeite onder controle. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. In het pand was niemand aanwezig op het moment van de blikseminslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25-5-2020 | Rijswijk   | kortsluiting              | stopcontact         | brand  | woonhuis       | 0G     | Maandagmorgen 25 mei rond 8 uur kreeg de brandweer een melding van een woningbrand aan de Bruyn Kopsstraat in Rijswijk. Bij aankomst van de brandweer bleek het om een kortsluiting in een stopcontact te gaan. Er is geen brand geweest. De brandweer kon al weer snel terug. Het is niet bekend waardoor de kortsluiting is ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25-5-2020 | Oss        | kortsluiting              | onbekend            | brand  | eetcafé        | 0G     | Het zit A La Turqa niet mee. Net nu de lunchroom een paar weken lekker draait met afhalen en bezorgen, dwingt een brand ondernemer Yakup Yildirim om opnieuw zijn deuren te sluiten. Over een week hoopt hij weer open te zijn. Afgelopen nacht veroorzaakte kortsluiting een behoorlijke brand in de keuken. Daar wordt nu hard gewerkt om alles te herstellen en schoon te maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25-5-2020 | Waalre     | onbekend                  | meterkast           | rook   | woonhuis       | 0G     | Woning blank door brand in meterkast Bij een woningbrand in Waalre is de benedenverdieping van een woning onder water komen te staan. De brand aan de Meercken, ontstond maandagochtend. De brandweerkorpsen van Waalre en Aalst waren snel ter plaatsen. Omdat de bewoners van het huis niet thuis waren, was de brandweer genoodzaakt de voordeur door midden te zagen. De brandweer kon de brandvervolgens snel onder controle krijgen. De hulpdienst kon alleen niet voorkomen dat een waterleiding doorbrandde. Hierdoor kwam de hele begane grond onder water te staan. Behalve waterschade heeft het pand een aanzienlijke rookschade opgelopen.                                                                                                                                                                                                             |

| Datum            | Plaats            | Soort                     | Apparaat      | Schade | Gebruik     | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>26-5-2020</b> | Alteveer          | vermoedelijk kortsluiting | oplader       | brand  | garage      | 0G     | Maandagavond is een schuur / garagebox uitgebrand aan de Lindenlaan in Alteveer. De brandweer van Nieuwe Pekela kreeg omstreeks 19:45 uur de melding van de brand. Bij aankomst van de Pekelder brandweer kwam er veel rook uit de garage. De garage raakte door de brand zwaar beschadigd. Vermoedelijk is kortsluiting in een oplader voor elektrische auto's de oorzaak van de brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>27-5-2020</b> | Barendrecht       | onbekend                  | wasdroger     | rook   | woonhuis    | 0G     | Brandweer uitgerukt voor wasdroger in brand in woning aan de Van Leidenvliet. Brand inmiddels geblust. Bewoners hebben de woning veilig kunnen verlaten. Brandweer nog in de woning, rook komt nog uit het dakraam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>29-5-2020</b> | Waalwijk          | onbekend                  | meterkast     | brand  | woonhuis    | 0G     | De brandweer kon dinsdagmiddag rond 17.30 uur erger voorkomen bij een brandje in de meterkast op de Ds Louwe Kooymanslaan in Waalwijk. Wel moest er een ambulance komen omdat iemand rook had ingeademd. De bewoners zaten in de achtertuin toen ze kloppende en tikkende geluiden hoorden in huis. Ze gingen poolshoogte nemen, deden de meterkast open, zagen vonken en schakelden gelijk de stroom uit. Maar op dat moment vloog de hele installatie dus volledig in brand en smolt de gasleiding. Bij het voorval is niemand gewond geraakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>30-5-2020</b> | Zuidland          | onbekend                  | wasdroger     | brand  | woonhuis    | 1G     | Bij een woningbrand aan het Hoofd in Zuidland heeft vrijdag- op zaterdagnacht enige tijd brand gewoed. De bewoners schrokken wakker toen de gehele bovenverdieping al vol rook stond. Een man sprong naar beneden om zichzelf in veiligheid te brengen, maar raakte hierbij gewond. Zijn vrouw kon via een ladder worden gered. De brand ontstond in een wasdroger. Hierbij kwam veel rook vrij, waardoor de brandweer opschaalde naar middelbrand. De man, die uit het raam sprong om zichzelf te redden, werd in de ambulance onderzocht. Hij hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>30-5-2020</b> | Rotterdam         | kortsluiting              | onbekend      | brand  | snackbar    | 0G     | In een snackbar aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam heeft zaterdagavond een korte maar felle brand gewoed. Door nog onbekende oorzaak ontstond er in de snackbar kortsluiting waarna er brand uitbrak, korte tijd was er sprake van veel rookontwikkeling. Toegesnelde brandweerlieden hadden het incident snel onder controle, al het aanwezige personeel had zichzelf reeds in veiligheid gebracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>31-5-2020</b> | Heemskerk         | oververhitting            | lamp          | rook   | woonhuis    | 0G     | Donderdagavond om 19:31 zijn de spuitgasten van Castricum uitgerukt voor een brandgerucht aan de Oosterweg in Heemskerk. In de kelder van de woning hing een sterke brandlucht en witte rook. De brandweer kwam er achter dat de oorzaak een verbrande condensator van een tl balk was. Deze is door de brandweer verwijderd en de spuitgasten hebben de woning geventileerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>31-5-2020</b> | Rotterdam         | brand                     | oplader       | brand  | woonhuis    | 0G     | zondagavond 31 mei ontstond rond 19:20 uur een brand in een woning aan de Meerkoet in Hoogvliet Rotterdam. Bij aankomst van de brandweer kwamen er al dikke rookwolken uit de woning. De brand was na enige tijd onder controle, maar de woning liep grote schade op, de woonkamer is volledig uitgebrand. Zover bekend raakte er niemand gewond. Stichting salvage zal de bewoners bijstaan in de afhandeling van de schade. De oorzaak van de brand bleek een oplader te zijn die ontplofte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1-6-2020</b>  | Doorwerth         | onbekend                  | wasdroger     | brand  | flatwoning  | 0G     | Op de Richtersweg in Doorwerth heeft maandag aan het eind van de ochtend een zogenoemde middelbrand gewoed in een flatwoning op de één na hoogste etage. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. De brand werd rond 11.40 uur ontdekt, waarna de brandweer al snel opschaalde naar middelbrand. De brand woedde in een waskamer, zo bevestigd de brandweer. Volgens omstanders zou dit door onbekende oorzaak gebeurd zijn in een wasdroger. Een ambulance heeft kinderen nagekeken die aangaven in de rook gelopen te hebben, maar niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2-6-2020</b>  | Haren             | kortsluiting              | lamp          | rook   | school      | 0G     | Kortsluiting in TL-bak zorgt voor rookontwikkeling in pand van instituut 'Kentalis'. In een pand op het terrein van Doven- en slechthorenden instituut 'Kentalis' aan de Rijksstraatweg in Haren is dinsdagmorgen brand uitgebroken. De brandweer van Haren werd omstreeks vijf over negen gealarmeerd voor de brand, dat mogelijk in een bijgebouw zou zijn ontstaan. Volgens een woordvoerder van de Groninger brandweer was de melding dat er rookontwikkeling in het plafond was, en dat er geen oorzaak aan te koppelen was. Toen brandweerlieden ter plekke kwamen troffen zij inderdaad rookontwikkeling aan in het pand. De brandweer ging opzoek naar de oorzaak van de rookontwikkeling. Toen de brand werd ontdekt waren er geen leerlingen meer in het pand aanwezig. Brandweerlieden hadden de oorzaak van de rookontwikkeling snel gevonden, het betrof een TL-bak aan het plafond die in de brand had gestaan en dus voor rookontwikkeling zorgde. |
| <b>2-6-2020</b>  | Horst             | kortsluiting              | transformator | rook   | winkel      | 0G     | De brandweer is dinsdagmiddag kort uitgerukt voor rookontwikkeling in een kledingwinkel aan de Kerkstraat in Horst. Er bleek een doorgebrande en wegsmeulende transformator te zijn die kortsluiting veroorzaakte. De brandweer heeft de zaak geventileerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2-6-2020</b>  | Capelle ad IJssel | brand                     | stopcontact   | brand  | appartement | 0G     | Dinsdagmiddag 2 juni rond 16.45 uur was brand ontstaan in een in een stopcontact van een woning op de twaalfde verdieping aan de Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel. De brandweer heeft de brand snel weten te blussen. Wat de oorzaak was is niet duidelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Datum           | Plaats    | Soort                     | Apparaat                 | Schade | Gebruik        | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|--------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-6-2020</b> | Uift      | onbekend                  | wasdroger                | brand  | woonhuis       | 0G     | Een wasdroger is dinsdagochtend in brand gevlogen in een woning op het DRUterrein in Uift. Niemand is daarbij gewond geraakt. Over de exacte oorzaak van de brand is niks bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3-6-2020</b> | Putten    | onbekend                  | elektrisch vervoermiddel | brand  | schuur         | 0G     | Woensdagavond 3 juni rond 22.20 uur is brand ontstaan in een schuur aan de Oude Nijkerkerweg in Putten. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer heeft opgeschaald naar het sein 'middel brand', hierdoor komen extra wagens ter plaatse om te assisteren. De weg is vanwege de brand afgesloten. In een schuur hebben een aantal elektrische vervoersmiddelen in brand gestaan waarbij veel rook- en brandschade is ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3-6-2020</b> | Roermond  | onbekend                  | wasdroger                | brand  | bedrijf        | 0G     | Ruim honderd medewerkers van Westrom in Roermond zijn woensdagmiddag geëvacueerd uit het bedrijfsgebouw aan de Hanze nadat een wasdroger in brand vloog. Er raakte niemand gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4-6-2020</b> | Breda     | onbekend                  | wasdroger                | brand  | woonhuis       | 0G     | Een wasdroger heeft donderdag rond 20.30 uur brand veroorzaakt in een woning aan de Zorgvlietstraat in Breda. De brandweer die ook met een hoogwerker aanwezig was had het vuur snel geblust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4-6-2020</b> | Zutphen   | kortsluiting              | airconditioning          | brand  | ziekenhuis     | 0G     | Er woedde donderdagochtend een brand op het dak van verslavingskliniek Tactus in Zutphen. Medewerkers wisten een deel zelf te blussen. De kliniek is gevestigd aan de Piet Heinstraat. Medewerkers ontdekten de brand snel en wisten een deel te blussen. De brandweer werd ingeschakeld en heeft uiteindelijk het volledige vuur weten te doven. Volgens omstanders is de brand mogelijk ontstaan door een kortsluiting in de airconditioner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4-6-2020</b> | Lelystad  | blikseminslag             | cv-ketel                 | brand  | woonhuis       | 0G     | Het dak van een woning aan de Lagune in Lelystad heeft woensdagavond brand gevat nadat de bliksem insloeg op de cv-ketel. Dat meldt de brandweer. Die had het vuur binnen drie kwartier onder controle. De brandweer moest het dak openzagen om bij de vlammen te kunnen. Een bewoner van een paar huizen verderop belde ook vanwege een inslag, maar daar bleek uiteindelijk geen brand te zijn. Wel was er een stroomstoring. De bewoners van het gebluste huis hebben afgelopen nacht ergens anders geslapen. Het is niet duidelijk hoeveel schade er is.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5-6-2020</b> | Wierden   | onbekend                  | accu                     | brand  | winkel         | 0G     | Een brand afgelopen nacht bij een winkel aan de Rijssensestraat in Wierden. Een accu van een E-bike stond in brand achter de etsenzaak. Door het snelle optreden van de brandweer van Wierden is erger voorkomen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5-6-2020</b> | Dordrecht | vermoedelijk kortsluiting | oven                     | brand  | eetcafé        | 0G     | De keuken van het Dordtse eethuis 'Rachel's Soulfood' is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan. Rond half twee is er waarschijnlijk kortsluiting ontstaan waardoor een oven vlam vatte. "Het grootste gedeelte van de keuken is afgebrand", vertelt eigenaresse Rachel Redan geëmotioneerd bij Radio Rijnmond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5-6-2020</b> | Enter     | blikseminslag             | onbekend                 | rook   | woonhuis       | 0G     | Een woningbrand vrijdagmiddag aan de Gaardenweg in Enter. Door blikseminslag is de woningbrand ontstaan. De bewoners hebben op tijd de woning verlaten. Er is veel rookontwikkeling. De Gaardenweg is afgezet. Volgens getuigen is er een vuurbal door de straat gegaan. Update: De tussenwoning heeft flinke schade opgelopen. Ook de hoekwoning heeft rook schade opgelopen. De brandweer maakte een gat in het dak om de brand te kunnen blussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6-6-2020</b> | Uithuizen | brand                     | magnetron                | brand  | zorginstelling | 0G     | Rond 20:00 uur zaterdagavond werden de vrijwillige brandweerlieden van het korps Uithuizen opgepiept voor een brand in de gezondheidszorg bij Hunsingoheerd in Uithuizen. Ter plaatse bleek er een brandje te zijn geweest in een magnetron in een van de woningen in het pand. Door snel optreden van de bedrijfshulpverlening (BHV) en de brandweer werd erger voorkomen. De inhoud van de magnetron is op het balkon afgeblust door brandweerlieden. De schade in de woning is beperkt gebleven. Zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6-6-2020</b> | Groningen | onbekend                  | meterkast                | brand  | café           | 0G     | In een horecagelegenheid onder het Noorderstation aan de Kastanjelaan heeft in de nacht van zaterdag op zondag korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond. De melding van de brand kwam rond 05.20 uur binnen waarop een tankautospuiter en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. "Eenmaal ter plaatse bleek uit onderzoek dat er een brandje woedde in de meterkast van het pand", vertelt een brandweerwoordvoerder. "We hebben deze brand snel onder controle kunnen brengen." Omdat het om een brand in de meterkast ging werd energiebedrijf Enexis ingeschakeld. Ook Stichting Salvage werd ingeseind. Zij gaan de eigenaar ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Hoe de brand in de meterkast kon ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. |
| <b>6-6-2020</b> | Maassluis | overbelasting             | zonnepanelen             | rook   | tuinhuis       | 0G     | Zaterdagochtend even voor 11:00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brandje in een tuinhuisje bij volkstuinvereniging De Vluchtheuvel. Een omvormer van een zonnepaneel had vlam gevat en diverse accu's in het tuinhuisje waren gaan smeulen. De brandweer had het brandje snel onder controle. Het tuinhuisje heeft van binnen flinke rookschade opgelopen. Er raakte niemand gewond bij de brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Datum     | Plaats      | Soort                     | Apparaat     | Schade | Gebruik    | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------|---------------------------|--------------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-6-2020  | Holten      | brand                     | wasdroger    | rook   | woonhuis   | 0G     | De brandweer heeft vanmiddag weten te voorkomen dat een keukenbrand zich kon uitbreiden tot een grote brand in een rietgedekte woonboerderij aan de Russendijk in Holten. In de bijkeuken van de woonboerderij stond een wasmachine of wasdroger in brand en er kwam veel rook vrij. De brandweer had de brand snel onder controle en kon daarna overgaan tot het ventileren van de woning. Hoeveel de brand- en rookschade is kan nog niet worden vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                          |
| 9-6-2020  | Ten Boer    | brand                     | onbekend     | rook   | woonhuis   | 1R     | In een woning aan de Fivelstraat in Ten Boer heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Daarbij is de bewoner lichtgewond geraakt. Zegt Oogtv.nl De melding van de brand kwam rond 14.20 uur binnen waarop een tankautospuiter van de brandweer Ten Boer ter plaatse werd gestuurd. "Het betrof een kleine brand", vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. "De bewoonster was in de keuken met een apparaat bezig en dat ging niet helemaal goed. Waarschijnlijk door een technisch mankement is er rookontwikkeling ontstaan. Wij zijn ter plaatse gekomen en hebben de brand geblust. De mevrouw heeft rook binnengekregen en zij wordt onderzocht door ambulancepersoneel." |
| 9-6-2020  | Best        | onbekend                  | accu         | brand  | winkel     | 0G     | Paniek in een fietsenwinkel aan de Bosseweg in Best. Een accu van een elektrische fiets vloog daar dinsdagmiddag rond 12.20 uur in brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9-6-2020  | Alkmaar     | vermoedelijk kortsluiting | vaatwasser   | brand  | woonhuis   | 0G     | In een huis aan de Dukaatstraat in Alkmaar is maandag een vaatwasser in brand gevlogen. Rond 16:42 uur werd de brandweer met spoed gealarmeerd. Na aankomst was de brand snel geblust en is de uitgebrande vaatwasser naar buiten gehaald. De bewoners zijn ongedeerd gebleven. De brandweer heeft de woning gelucht en gecontroleerd of er schadelijke stoffen vrij waren gekomen bij vermoedelijk was er kortsluiting ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10-6-2020 | Ulvenhout   | onbekend                  | wasmachine   | rook   | woonhuis   | 0G     | In een woning in de Vossendreef in Ulvenhout is woensdagavond rond 21.30 uur een wasmachine in brand gevlogen. De bewoner was even een stukje fietsen toen het gebeurde. Bij thuiskomst stond de wasmachine in brand. Er kwam veel rook naar buiten op de bovenverdieping. De brand was snel onder controle en de brandweer heeft de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond bij de brand. Tijdens het blussen was de straat afgesloten.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11-6-2020 | Nieuwendijk | onbekend                  | zonnepanelen | brand  | woonhuis   | 0G     | In Nieuwendijk is een woningbrand uitgebroken in een nieuwbouwwoning bij nieuwbouwproject De Westerheij in Nieuwendijk. De schade aan de nieuwbouwwoning is groot. De brand op het dak van de woning is ontstaan bij de zonnepanelen. De brandweer kwam al snel ter plaatse en kon de vlammen blussen. Voor de bluswerkzaamheden werd o.a. een hoogwerk ingezet. Vermoedelijk is de brand ontstaan bij de zonnepanelen, maar onderzoek zal moeten uitwijzen of dat ook de oorzaak van de brand is. Volgende week zou de woning opgeleverd moeten worden. Bij de woningbrand raakte niemand gewond.                                                                                       |
| 11-6-2020 | Delfgauw    | onbekend                  | meterkast    | rook   | woonhuis   | 0G     | Donderdagmiddag 11 juni rond 12.00 uur was brand ontstaan in een meterkast van een woning aan de Vrijenban in Delfgauw. De brandweer had de brand snel onder controle. De brand ging gepaard met een flinke rookontwikkeling. Na het ventileren is de woning weer vrij gegeven, Hoe de brand in de meterkast kon ontstaan is niet duidelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11-6-2020 | Geesteren   | vermoedelijk kortsluiting | onbekend     | brand  | clubgebouw | 0G     | Aan de Oude Diepenheimseweg in Geesteren (Gld) is in de nacht van woensdag op donderdag het clubgebouw van De Hamelandse Ruiters in vlammen opgegaan. De brand werd tegen drie uur 's morgens door burens ontdekt. In vakblad Horses meldt voorzitter Philip Stein van de ruitersclub dat waarschijnlijk kortsluiting de brand heeft veroorzaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11-6-2020 | Ulf         | onbekend                  | ventilatie   | brand  | café       | 0G     | Een café in Ulf is woensdagavond getroffen door een uitslaande brand. Voor zover bekend is daarbij niemand gewond geraakt. De brand ontstond rond 23:15 uur in cafe Kashmir aan het J.F. Kennedyplein. Volgens de brandweer stond ter plaatse de afzuiging van de keuken in brand. Bij aankomst was met een brandslang al gepoogd het vuur te blussen, waardoor erger is voorkomen. De brandweerlieden hebben de ventilatorbox met pijpen verwijderd en vervolgens de brand volledig afgeblust.                                                                                                                                                                                          |
| 11-6-2020 | Groningen   | vermoedelijk kortsluiting | onbekend     | rook   | woonhuis   | 0G     | In een woning aan de Heymanslaan in Groningen werd donderdagmiddag rook gezien. De melder nam geen risico en belde de brandweer. Deze rukte direct met twee voertuigen uit. Naast de brandweerlieden uit Groningen kwamen drie politievoertuigen ter plaatse. Zij hadden de straat afgesloten om een veilige werkruimte te creëren voor de blusgasten. In de woning werd bij onderzoek door de brandweer daadwerkelijk rook aangetroffen, maar de herkomst kon niet worden gevonden. Mogelijk heeft kortsluiting in een apparaat voor rookontwikkeling gezorgd. Bij de brand raakte niemand gewond.                                                                                      |
| 13-6-2020 | Voorthuizen | blikseminslag             | onbekend     | brand  | chalet     | 0G     | Aan de Harremaatweg in Voorthuizen is afgelopen nacht ook de bliksem ingeslagen. Op camping Ackersate sloeg de bliksem rond 02:00 uur in. De brandweer heeft een onderzoek ingesteld en er bleek daadwerkelijk brand te zijn onder het chalet. Door sloopwerkzaamheden is het chalet voorlopig niet bruikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Datum     | Plaats     | Soort                      | Apparaat     | Schade | Gebruik             | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------|----------------------------|--------------|--------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13-6-2020 | Almelo     | oververhitting             | magnetron    | rook   | woonhuis            | 1RZ    | Een vrouw is zaterdagavond gewond geraakt door een ongeluk in haar woning aan de Rijnstraat in de Almelse wijk De Riet. Het gaat om de bewoonster van het huis. Ze had eten te lang in de magnetron laten staan, waardoor rookontwikkeling ontstond. Volgens de brandweer was er gelukkig nog geen sprake van een spontane brand. De bewoonster opende de magnetron en ademde rook in. Ze is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13-6-2020 | Wilp       | onbekend                   | accu         | brand  | schuur bij woonhuis | 0G     | De brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag woedde in de achtertuin van een Black Lives Matter-activiste in Wilp, blijkt niet aangestoken. 'We hebben geen strafbare feiten geconstateerd. Het onderzoek is daarmee afgerond', zegt een woordvoerder van de politie. De brand woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag in de tuin van de vrouw aan de Hofstraat. Toen de brandweer arriveerde, stond haar schuur in lichterlaaie en sloegen de vlammen hoog. boven de woningen in de omgeving uit. De vrouw hoorde van de politie dat de accu van een heggenschaar vermoedelijk de boosdoener is geweest.                                                          |
| 13-6-2020 | Wassenaar  | onbekend                   | zonnepanelen | rook   | schuur              | 0G     | Een uitslaande brand heeft zaterdagmorgen een boerenschuur in Wassenaar in de as gelegd. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer wist te voorkomen dat een hooiopslag naast de schuur ook verloren ging. Niemand raakte gewond. De brand ontstond rond 5.00 uur zaterdagmorgen in een schuur bij een boerderij aan de Oostdorperweg in Wassenaar. De brandweer schaalde snel op en het vuur werd uiteindelijk bestreden door meerdere eenheden van de brandweer Haaglanden en Hollands Midden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In een bericht op twitter zegt de politie wel dat het vuur mogelijk is ontstaan in zonnepanelen die op het dak lagen. |
| 13-6-2020 | Barneveld  | vermoedelijk blikseminslag | onbekend     | brand  | woonhuis            | 0G     | In een tussenwoning aan de Copernicusstraat in Barneveld heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. Volgens buurtbewoners is blikseminslag de oorzaak. De uitslaande brand brak rond 03.00 uur uit op zolder. Al snel sloegen de vlammen uit het dak. Uit voorzorg werden ook de naastgelegen woningen ontruimd. Volgens een correspondent ter plaatse is de schade aanzienlijk. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13-6-2020 | Beugen     | vermoedelijk kortsluiting  | onbekend     | rook   | woonhuis            | 2RZ    | De bewoners van een huis aan de Heiveldsestraat in Beugen zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat er brand heeft gewoed in hun huis. De vlammen sloegen in de nacht van vrijdag op zaterdag uit het dak toen de brandweer aankwam om het vuur te blussen. Om de vlammen beter te kunnen bestrijden maakte de brandweer een fors gat in het dak. Beide bewoners hebben rook ingeademd en zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De woning heeft forse schade opgelopen. Vermoedelijk is blikseminslag de oorzaak van de brand.                                                                                                                                   |
| 13-6-2020 | Eindhoven  | oververhitting             | frituurpan   | rook   | woonhuis            | 1B     | Een hoekhuis aan het Rembrandtplein in Eindhoven is zaterdagavond verwoest door een uitslaande brand. Het vuur beschadigde de hele achterzijde van de woning, tot de nok. Rook zorgde voor de nodige overlast in de buurt. De 83-jarige bewoner vertelde dat het vuur is ontstaan in de aanbouw van het huis. Een huisgenote was er friet aan het bakken. Volgens hem sloeg de vlam in de frituurpan. De bewoner heeft nog geprobeerd het vuur te blussen met een deken maar dat lukte niet. De man liep brandwonden op aan beide handen.                                                                                                                                 |
| 15-6-2020 | Barneveld  | blikseminslag              | onbekend     | brand  | stal                | 0G     | De Gelderse brandweer gaat er vanuit dat blikseminslag de oorzaak is geweest van brand op een pluimveebedrijf in Barneveld dit weekend. Daar brandden in de nacht van vrijdag op zaterdag 4 van de 5 pluimveestallen op een bedrijf af. Volgens de brandweer zijn de 4 stallen volledig gegaan, en kon alleen het eierlokaal voor de stallen behouden blijven. In dezelfde nacht was er ook een woningbrand in Barneveld, en trok er een heftige onweersbui over de gemeente.                                                                                                                                                                                             |
| 15-6-2020 | Groningen  | onbekend                   | accu         | rook   | flatwoning          | 0G     | De rookontwikkeling die zondagavond geconstateerd werd in de kelder van een wooncomplex aan de Pleiadenlaan is veroorzaakt door een elektrische fiets. Dat laat de Groninger brandweer maandag weten. De oorzaak bleek uiteindelijk een accu te zijn waar een probleem mee was ontstaan. Brandweerlieden hebben de elektrische fiets verwijderd uit de kelderbox. Niemand is gewond                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17-6-2020 | Zoetermeer | blikseminslag              | onbekend     | brand  | school              | 0G     | Op woensdag 17 juni is rond elf uur 's avonds door blikseminslag brand ontstaan op het dak van Oranje Nassau College (ONC) Clauslaan. De brandweer was snel ter plaatse en omstreeks één uur was de brand onder controle. De schade aan het gebouw lijkt mee te vallen. Een klein deel van de pui is beschadigd en moet worden hersteld. Aan de binnenkant is er voornamelijk waterschade. Al het bluswater is opgeruimd.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17-6-2020 | Siddeburen | onbekend                   | onbekend     | brand  | clubgebouw          | 0G     | In de nacht van vrijdag op zaterdag is het clubhuis van MSC Siddeburen aan de Kugelslaan in Siddeburen in vlammen opgegaan. De brand werd even na 01.00 uur ontdekt en was bij aankomst van de eerste hulpdiensten al uitslaand. Bij het ter plaatse komen van de brandweerkorpsen van Siddeburen en Wagenborgen, sloegen de vlammen al uit het dak, uiteindelijk werd besloten het clubhuis gecontroleerd uit te laten branden. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de oorzaak van de brand een technisch mankement is geweest.                                                                                                                                 |

| Datum     | Plaats       | Soort                     | Apparaat     | Schade | Gebruik   | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------|---------------------------|--------------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-6-2020 | Wolvega      | kortsluiting              | onbekend     | brand  | bijgebouw | 0G     | In een berging aan de achterzijde van een horecabedrijf aan het Van der Sandeplein in Wolvega woedde in de nacht van zondag op maandag een kleine brand. De brandweer bluste het vuur. De gehele binnenzijde van de berging moet als verloren worden beschouwd. Uit het onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van kortsluiting.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17-6-2020 | Almere       | kortsluiting              | vriezer      | brand  | woonhuis  | 0G     | Woensdagochtend is er kortsluiting ontstaan in een vriezer in een woning aan de Saxofoonweg in Muziekwijk. De bewoonster kon tijdig de woning verlaten en raakte niet gewond. Omstreeks 08:10 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand aan de Saxofoonweg. Eenmaal ter plaatse bleek er kortsluiting te zijn ontstaan in een vriezer in de woning. De brandweer heeft de brand geblust en de vriezer uit de woning verwijderd.                                                                                                                                           |
| 17-6-2020 | Meteren      | onbekend                  | wasdroger    | rook   | woonhuis  | 0G     | In een tussenwoning in Meteren (gemeente West Betuwe) heeft woensdagmiddag brand gewoed. Volgens een agent ter plaatse was een wasdroger de boosdoener, maar de brandweer zegt nu dat onderzoek dat nog moet uitwijzen. De brand aan de Eikenlaan ontstond rond 13.30 uur op zolder. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Wel heeft dat huis rook- en waterschade.                                                                                                                                                                               |
| 18-6-2020 | Roden        | onbekend                  | meterkast    | rook   | winkel    | 0G     | De brandweer is donderdagavond met groots materieel uitgerukt voor een grote uitlaande brand in een fietsenwinkel aan de Kanaalstraat in Roden. Toen de eerste brandweerwagens ter plaatse kwamen bleek dat er inderdaad sprake was van een uitlaande brand. Bij de brand kwam veel rookontwikkeling vrij. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niet veel bekend. Volgens de eerste melding bleek het te gaan om een brand die mogelijk zou zijn begonnen in de meterkast van het pand                                                                                             |
| 18-6-2020 | Voorhout     | blikseminslag             | onbekend     | rook   | woonhuis  | 0G     | Een blikseminslag heeft donderdagavond voor brand gezorgd in het dak van een woning aan de Schorrekruidweg in Voorhout. De brand zorgde voor veel schade en rookontwikkeling. De aanwezige bewoners konden het pand op tijd verlaten. Ze konden terecht bij de burens. Een deel van de straat was tijdens de bestrijding van de brand afgesloten. De brand werd opgeschaald naar middelbrand.                                                                                                                                                                                               |
| 18-6-2020 | Sas van Gent | blikseminslag             | onbekend     | brand  | woonhuis  | 0G     | Bij een woning aan de Baljuwstraat in Sas van Gent is woensdagmiddag de bliksem ingeslagen. Hierdoor ontstond een kleine brand. De blikseminslag vond rond 16.55 uur plaats. De blusgroep van de brandweerpost Sas van Gent kreeg assistentie van de hoogwerker van de Terneuzense brandweerpost Zuidlandstraat. Nadat de brandweerlieden de brandhaard hadden gelokaliseerd, is de brand geblust. Voor zover bekend ontstond geen grote schade en raakte niemand gewond.                                                                                                                   |
| 18-6-2020 | Eerbeek      | brand                     | afzuigkap    | brand  | woonhuis  | 0G     | In een oudere woning aan de Derickxkamp in Eerbeek is donderdagmiddag 18 juni brand uitgebroken. Rond 18.10 uur ontstond de brand in de keuken. Het lampje van de afzuigkap viel naar beneden, in het vuur en veroorzaakte de brand. Door snel optreden werd erger voorkomen. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en geventileerd. De bewoonster is door de brand geschrokken, maar raakte niet gewond.                                                                                                                                                                              |
| 18-6-2020 | Weert        | vermoedelijk kortsluiting | orgel        | rook   | woonhuis  | 0G     | De hulpdiensten zijn donderdagmiddag uitgerukt voor een brandmelding in een huis in de Weerter wijk Moesel. In een elektrisch orgel in de woning aan de Anna van Burenstraat was brand ontstaan, vermoedelijk door kortsluiting. Er kwam ink wat rook uit het instrument. De bewoners wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en hoefde uiteindelijk niet te blussen. De orgel raakte flink beschadig en is niet meer te gebruiken                                                                                                           |
| 19-6-2020 | Dokkum       | oververhitting            | zonnepanelen | brand  | woonhuis  | 0G     | De brandweer van De Westereen en Dokkum rukten vrijdag rond 15.26 uur uit voor een dakbrand aan de David Kloostermanstrjitte in Kollumerzwaag. De Dokkumers kwamen met een hoogwerker. Uiteindelijk was de inzet hiervan niet nodig en keerde deze even na 16.00 uur terug naar Dokkum. Het bleek dat een transformator van de zonnepanelen was doorgebrand. Daarbij ontstond de dakbrand in de in aanbouw zijnde woning. De brandweer heeft de brand geblust.                                                                                                                              |
| 19-6-2020 | Soest        | brand                     | oven         | brand  | woonhuis  | 0G     | In de keuken van een woning aan de Di Lassostraat in Soest is vanmiddag brand ontstaan in de keuken. De brand was niet het gevolg van mislukte kookkunsten; falende elektronica in de oven veroorzaakte de keukenbrand. De bewoners waren niet thuis toen de brand even voor twee uur ontstond. Voorbijgangers merkten de brand op doordat er rook uit een dakraam en onder de pannen vandaan kwam. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand binnen een half uurtje onder controle. De woning is daarna uitgebreid geventileerd, waarna de bewoners weer terug hun huis in konden. |
| 19-6-2020 | Noorden      | onbekend                  | wasdroger    | rook   | woonhuis  | 0G     | Op donderdagavond is Brandweer Gemeente Nieuwkoop uitgerukt voor een gebouwbrand. In de Anjerstraat in Noorden zou een wasdroger in de brand staan. Vanwege dit laatste gegeven besloot de brandweer ook een schuimblusvoertuig mee te vragen. Bij aankomst hing er nog wel rook, maar de brand bleek al nagenoeg uit te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Datum            | Plaats         | Soort                     | Apparaat        | Schade | Gebruik        | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19-6-2020</b> | Soest          | kortsluiting              | oven            | rook   | woonhuis       | 0G     | Tijdens afwezigheid van de bewoners is vrijdagmiddag brand ontstaan in een hoekwoning aan de Di Lassostraat. Hoewel de brand op zich meeviel, was de rookschade zo groot, dat de Stichting Salvage werd ingeschakeld om de bewoners bij te staan. De Stichting neemt schadebeperkende maatregelen en biedt hulp bij het afhandelen van de schade, die aanzienlijk was. De brand werd ontdekt door een achterbuurman. Hij zag rook uit de woning komen en alarmeerde de brandweer. Deze rukte met drie wagens uit. Nadat de keukendeur was geforceerde, konden de met ademluchtapparatuur uitgeruste brandweerlieden naar binnen om de brandhaard op te sporen. Die werd al snel gevonden: de oven in de keuken. Daar vond namelijk kortsluiting plaats.                                  |
| <b>19-6-2020</b> | Naaldwijk      | kortsluiting              | ventilatie      | brand  | woonhuis       | 0G     | De brandweerkorpsen van Naaldwijk en Honselersdijk werden vrijdagochtend om 09:00 uur opgepiept voor een gebouwbrand binnen aan de Geestweg. Bij een woning was in het toilet een klein brandje uitgebroken in het ventilatiesysteem in het plafond, waarschijnlijk als gevolg van kortsluiting. De brandweer van Naaldwijk was snel ter plaatse, maar hoefde uiteindelijk niet te blussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>20-6-2020</b> | Valkenswaard   | onbekend                  | wasdroger       | brand  | woonhuis       | 1Z     | Er heeft rond 16.30 uur een brand gewoed in een woning aan de Mulderwei in Valkenswaard. Een droger vatte vlam, waardoor de brandweer moest uitrukken. Ook kwam een hoogwerker ter plaatse om hulp te verlenen. Een vrouw is ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>21-6-2020</b> | Heemskerk      | onbekend                  | wasdroger       | rook   | woonhuis       | 0G     | De Heemskerkse brandweer is zondagavond rond middernacht uitgerukt voor een woningbrand. Om kwart over twaalf werden de hulpverleners naar de Vogelkers in Heemskerk gestuurd. Er bleek een wasdroger in brand te staan. De brandweer bracht het apparaat naar buiten en doofde het vuur. De brandweer heeft de woning met een overdrukventilator ontdaan van de rook. Niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>22-6-2020</b> | Sint Oedenrode | onbekend                  | wasdroger       | rook   | woonhuis       | 0G     | Aan de Eerschotsestraat in Sint Oedenrode heeft een vrouw maandagochtend rook ingeademd. Dit gebeurde doordat een wasdroger in haar woning vlam vatte. Hoe de brand in de wasdroger is ontstaan, is nog onbekend. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te doven, de bewoonster werd nagekeken in een toegesnelde ambulance. De vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>23-6-2020</b> | Roermond       | oververhitting            | frituurpan      | brand  | woonhuis       | 0G     | Een aanbouw van een woning aan de Roermondse Neptunusstraat is dinsdag in brand gevlogen. De bewoners waren vergeten dat de frituurpan nog aanstond. Door oververhitting is vervolgens brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De aanbouw is beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>23-6-2020</b> | Woudrichem     | onbekend                  | airconditioning | rook   | zorginstelling | 0G     | Op dinsdag 23 juni omstreeks 15.30 uur is de brandweer met spoed uitgerukt naar de Lemmingskamp in Woudrichem. Hier bleek een kleine brand te zijn ontstaan in een mobiele airco in een van de appartementen. De woning liep hierdoor rookschade op. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>24-6-2020</b> | Haarlem        | onbekend                  | wasdroger       | rook   | woonhuis       | 1R     | Een wasdroger heeft vanmiddag even na vieren vlam gevat in een woning aan de Kleverparkweg in Haarlem. Bij deze brand kwam veel rook vrij. De brandweer heeft de brand geblust en de droogmachine buiten neergezet. Met een grote overdrukventilator is de rook uit de woning geblazen. Een man is door ambulancepersoneel opgevangen vanwege de rook die hij had ingeademd. Na behandeling hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. Naast rookschade liep de woning ook waterschade op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>24-6-2020</b> | Uden           | oververhitting            | oven            | rook   | bedrijf        | 0G     | Woensdagmiddag 24 juni rond 17.35 uur was een brandmelding binnengekomen in een bedrijfspand aan de Vliegeniersstraat in Uden. Omstanders zagen inke zwarte rook uit het pand komen en hebben de hulpdiensten ingeschakeld. De brandweer heeft controle uitgevoerd, een te warm geworden oven bleek de oorzaak. Het bedrijf heeft de oven zelf onder controle gekregen. De hulpdiensten zijn na overleg weer vertrokken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>24-6-2020</b> | Gouda          | vermoedelijk kortsluiting | wasmachine      | brand  | woonhuis       | 0G     | Woensdagmorgen 24 juni rond 10.15 uur was brand ontstaan in een wasmachine in een woning aan de Anna van Hensbeeksingel in Gouda. De brandweer heeft met een steekwagen de wasmachine naar buiten gehaald. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>25-6-2020</b> | Nijmegen       | kortsluiting              | airconditioning | brand  | bedrijf        | 0G     | Vanmiddag ontstond omstreeks 14.30 uur brand bij een bedrijf aan de Handelsweg. Een airconditioning vatte vlam. Een BHV'er van het bedrijf ontdekte de brand bij de ingang van het pand, alarmeerde de brandweer en ontruimde het pand. Al het personeel werd aan de overkant van de weg verzameld. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Het betrof een korte, hevige brand waarbij sprake was van forse rookvorming. De brandweer bluste de brand en ventileerde het pand. Het kantoorgedeelte liep forse rookschade op. In het productiegedeelte hing langere tijd lichte rook. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat een airconditioning vlam vatte. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. Team Brandonderzoek van de brandweer doet onderzoek. |

| Datum     | Plaats         | Soort                      | Apparaat            | Schade | Gebruik    | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------|----------------------------|---------------------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25-6-2020 | Breda          | kortsluiting               | lamp                | brand  | winkel     | 0G     | In een kledingwinkel aan de Karrestraat in Breda is donderdagochtend brand uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder controle. De brand in de winkel is ontstaan door kortsluiting in een verlichtingsset. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de verlichting naar buiten gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25-6-2020 | Castricum      | onbekend                   | zonnepanelen        | brand  | woonhuis   | 0G     | Donderdagmiddag 25 juni werden de brandweerlieden om 13.21 uur opgeroepen voor een dakbrand bij een woning aan de Juliana van Stolbergstraat. De brandweer was snel ter plaatse met een tankautospuut en een ladderwagen van brandweer Heemskerk. Bij aankomst was het brandje al geblust door de bewoner, maar er hing nog veel rook op de zolder. De brand was veroorzaakt door werkzaamheden aan de zonnepanelen omdat er één defect was.                                                                                                                                                                             |
| 26-6-2020 | Waddinxveen    | vermoedelijk blikseminslag | onbekend            | brand  | woonhuis   | 0G     | In een woning aan de Henegouwernesse in Waddinxveen is vrijdagavond 26 juni rond 22.30 uur brand ontstaan, vermoedelijk door blikseminslag. De brandweer schaalde op naar grote brand en rukte onder andere uit met een speciaal brandbestrijdingsteam voor een rietenkapbrand. Bij aankomst had de brandweer het vuur zelf snel onder controle. Wel hebben ze binnen in de woning wat sloopwerk moeten verrichten.                                                                                                                                                                                                      |
| 26-6-2020 | Alphen ad rijn | vermoedelijk blikseminslag | onbekend            | brand  | restaurant | 0G     | Het puin bij het pand van restaurant Proto in Alphen aan den Rijn is inmiddels opgeruimd en eigenaren Nikos en Alekos Baloumis zijn klaar voor een nieuwe start. In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 juni rukte de brandweer uit voor de grote brand, waarvan een blikseminslag zeer waarschijnlijk de oorzaak was. De brand sloeg later ook over op het naastgelegen pand van Vero Moda. De bewoners van de omliggende panden werden geëvacueerd. In de vroege ochtend was de brand onder controle.                                                                                                               |
| 26-6-2020 | Schagen        | onbekend                   | bedrading           | brand  | schuur     | 0G     | Vrijdagmiddag omstreeks 14.30 uur is op de straat Noord in Schagen brand uitgebroken in een grote schuur. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plekke. Wat er precies in de brand staat in de schuur is nog niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een brand die begon in de elektra. Men wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning. Tijdens de bluswerkzaamheden was de weg enige tijd afgesloten. Er zijn geen gewonden gevallen.                                                                                                                                                               |
| 26-6-2020 | Gouda          | blikseminslag              | onbekend            | brand  | woonhuis   | 0G     | Vrijdagavond 26 juni rond 22.50 uur is brand ontstaan in het dak van een woning aan de Rietzoom in Gouda. De brand ontstond na blikseminslag. De brandweer is met behulp van een ladderwagen het huis aan het inspecteren. De bewoners zouden zelf een brandlucht hebben geroken. De brandweer heeft veel moeten slopen om de brandhaard te kunnen vinden en af te blussen.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26-6-2020 | Haarlem        | onbekend                   | elektrisch apparaat | brand  | woonwagen  | 0G     | De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een brand in een woonwagenkamp aan de Louis Pasteurstraat in Haarlem. Er vielen bij de brand geen gewonden. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland brak op de zolder van een woonwagen brand uit in een elektrisch apparaat. Omdat de bewoners niet goed konden duiden wat er precies aan de hand was, schaalde brandweer op naar middelbrand. De brandweerlieden hadden de brand echter snel onder controle.                                                                                                                                         |
| 27-6-2020 | Margraten      | brand                      | accu                | rook   | garage     | 0G     | De accu van een elektrische fiets heeft een brand veroorzaakt in de garage van een woning in Margraten. De brand ontstond rond 12.45 uur in de garagebox aan de De Haymestraat, in het centrum van Margraten. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de brandweer kan er nog enige tijd rookoverlast zijn door de werkzaamheden van de brandweer.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28-6-2020 | Asperen        | onbekend                   | airfryer            | brand  | woonhuis   | 0G     | De brandweer is zondagavond 28 juni uitgerukt voor een keukenbrand in Asperen. Het incident gebeurde omstreeks 19:00 uur in een woning aan de Leerdamseweg. Naast de brandweer van Asperen kwam ook een hoogwerker van de collega's uit Leerdam ter plaatse. Al snel bleek dat zij niet nodig waren waardoor zij terug konden naar de kazerne. Volgens de brandweer heeft er brand gewoed in een elektrisch apparaat, vermoedelijk een airfryer. De brandweer heeft de situatie veiliggesteld en de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond.                                                                       |
| 29-6-2020 | Roggel         | onbekend                   | wasdroger           | brand  | woonhuis   | 0G     | Een brand in een woning aan het Hemelplein in Roggel heeft veel schade veroorzaakt. De brand brak rond kwart voor twee uit op de badkamer. Een wasmachine of droger zou volgens de brandweer voor brand hebben gezorgd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29-6-2020 | Nijmegen       | onbekend                   | lamp                | rook   | winkel     | 0G     | Vanmorgen werd de brandweer omstreeks 10.30 uur gealarmeerd voor een brand aan de Daalseweg. In een winkel werd een knal gehoord en rook gezien. Een woordvoerder van de brandweer vertelt dat aanwezigen in de winkel een knal hoorden en vervolgens rook zagen bij het plafond. De brandweer werd gealarmeerd omdat er mogelijk brand was. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Een lamp in een armatuur was geknapt. Brandweerlieden controleerden of andere delen van het plafond vlamgevat hadden. Dit was niet het geval. De armatuur is uit het pand gehaald. Het is onbekend waardoor de lamp knapte. |

| Datum     | Plaats      | Soort                     | Apparaat      | Schade | Gebruik         | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------|---------------------------|---------------|--------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29-6-2020 | Nistelrode  | onbekend                  | koffiemachine | rook   | zorginstelling  | 1RZ    | Bij zorgcentrum Laarstede in Nistelrode is vanochtend een kleine brand uitgebroken. Een vrouw moest mee naar het ziekenhuis omdat ze rook had ingeademd. De brand is ontstaan bij een defect koffieautomaat op een van de kamers. Toen de brandweer arriveerde, was het brandje al geblust. Wel was er nog altijd een hoop rook. Volgens de brandweer had het personeel van de locatie van Brabant Zorg snel en adequaat gehandeld. De betreffende afdeling was namelijk ontruimd en de bewoonster was direct naar buiten gebracht.                                                                                                                                                |
| 30-6-2020 | Rheezerveen | onbekend                  | meterkast     | brand  | Chalet          | 0G     | In een chalet op een camping in Rheezerveen heeft vanmorgen brand gewoed. De bewoners konden op tijd het chalet verlaten en bleven ongedeerd. De brand ontstond in de meterkast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30-6-2020 | Maassluis   | onbekend                  | magnetron     | stank  | woonhuis        | 0G     | De hulpdiensten werden dinsdagmiddag gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Jongkindstraat in Maassluis. In de keuken van een woning was brand ontstaan. Ter plaatse bleek er iets in de magnetron te zijn aangebrand wat zorgde voor een brandlucht, de brand was al uit. De brandweer van Vlaardingen kon al snel weer terug naar de kazernes, de brandweer van Maassluis heeft de laatste controle uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30-6-2020 | Born        | brand                     | meterkast     | brand  | loods           | 0G     | Een distributiecentrum in Born is dinsdagochtend ontruimd vanwege een brand in een meterkast. Rond 9:30 uur werd er alarm geslagen bij een bedrijf aan de Holtum-Noordweg. Een generator in een meterkast is in brand gevlogen. Uit voorzorg is het pand ontruimd. De brandweer laat via Twitter weten dat het vuur ver uit is. Het is vooralsnog onduidelijk om welk bedrijf het gaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2-7-2020  | Rijssen     | onbekend                  | accu          | brand  | woonhuis        | 1R     | Een woningbrand door ontplofende batterij donderdagmiddag aan Verlende Oranjestraat in Rijssen. Een telefoon was ontploft op een matras op de tweede verdieping op een slaapkamer. De slaapkamer is volledig zwart geblakerd door de brand. Een jonge vrouw gecontroleerd nadat ze rook had ingeademd maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De Verlende Oranjestraat werd afgesloten voor het verkeer.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3-7-2020  | Voerendaal  | vermoedelijk kortsluiting | ventilatie    | brand  | woonhuis        | 0G     | In een woning aan de Molenbeekstraat in Voerendaal is vrijdagochtend brand ontstaan, nadat vermoedelijk kortsluiting ontstond in een ventilator op de wc op de benedenverdieping.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3-7-2020  | Veessen     | kortsluiting              | telefoon      | rook   | woonboerderij   | 1R     | Een woonboerderij aan de Zijmarseweg in Veessen heeft vrijdagochtend vlam gevat. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laat weten dat de bovenverdieping van de woning forse schade heeft opgelopen. Op de begane grond zou vooral sprake zijn van veel waterschade. De brand lijkt de zijn ontstaan door kortsluiting in de huistelefoon. Een van de bewoners ademde mogelijk rook in. Die persoon hoefde echter niet mee naar het ziekenhuis.                                                                                                                                                                                                                            |
| 5-7-2020  | Wissenkerke | onbekend                  | vriezer       | brand  | woonhuis        | 0G     | Automatisch brandalarm blijkt brandende vriezer. De brandweer van post Kamperland is vrijdagmorgen uitgerukt voor een automatisch brandalarm in Wissenkerke. Waar de meeste automatische meldingen loos of ongewenst zijn bleek er deze keer daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5-7-2020  | Boskoop     | kortsluiting              | wasdroger     | rook   | garage          | 2R     | Zondagmiddag 5 juli rond 15.15 uur was brand ontstaan bij de garage van een woning aan de Reinette in Boskoop. Bij de brand kwam ink wat rook vrij nadat kortsluiting was ontstaan bij de droger. De brand is geblust en twee personen worden nagekeken door ambulancepersoneel op rookinhalatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5-7-2020  | zandvoort   | brand                     | wasdroger     | brand  | strandpaviljoen | 0G     | Van hun hoofdpaviljoen bleef na de brand ruim een week geleden niets over. "Waarschijnlijk was de wasdroger de oorzaak van de brand. We wassen altijd onze theedoeken in de strandtent en de droger had aangestaan. Een van onze medewerkers had de droger aan het einde van de avond uitgezet en het deurtje open gedaan, zodat de theedoeken konden afkoelen." Bas hoorde van de brandweer dat het zeer waarschijnlijk is dat de brand daardoor is ontstaan. "Er kwam zuurstof bij en dat is schijnbaar gevaarlijk. Je moet de gedroogde was er gelijk uithalen."                                                                                                                |
| 7-7-2020  | Groningen   | oververhitting            | oven          | brand  | studentenhuis   | 0G     | De Groninger brandweer werd dinsdagmiddag opgeroepen voor een woningbrand aan de Wagnersingel in de wijk Helpman in Groningen. In een studentenpand was een kleine brand ontstaan in de keuken. Dit zorgde voor lichte rookontwikkeling en de brandmelders traden hierdoor in werking. Brandweerlieden hadden het brandje in de keuken snel onder controle. Het betrof een brand in een oven waar broodjes te lang in lagen. Medewerkers van de Handhaving hadden het studentenpand snel ontruimd en iedereen stond veilig buiten bij aankomst van de brandweer. De schade in de woning viel gelukkig mee. Een ambulance kwam uit voorzorg te plaatse, maar niemand raakte gewond. |

| Datum     | Plaats             | Soort          | Apparaat   | Schade | Gebruik        | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------|----------------|------------|--------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-7-2020  | Hengelo            | onbekend       | televisie  | brand  | woonhuis       | 3RZ    | In een woning aan de Egstraat in Hengelo heeft vanochtend een brand gewoed. Drie bewoners hebben rook ingeademd en zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur ontstond vermoedelijk door kortsluiting in een televisie in het huis. De bewoners ontdekten zelf de brand en hebben de hulpdiensten ingeschakeld. De brandweer had het vuur snel gedoofd en kon overslag naar naastgelegen woningen voorkomen. De woonkamer heeft roet- en brandschade opgelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7-7-2020  | Ugchelen           | onbekend       | frituurpan | brand  | snackbar       | 0G     | Dinsdagavond omstreeks 22:40 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een winkelbrand aan de Ugchelseweg in Ugchelen. Bij aankomst bleek het te gaan om snackbar 't Bikkertje. Er was bij het schoonmaken van de frituurpan brand ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9-7-2020  | Castricum          | onbekend       | meterkast  | rook   | woonhuis       | 0G     | Donderdagochtend 9 juli om 09:18 uur is de brandweer met spoed uitgerukt naar een woning aan de Stationsweg. Er zou brand zijn in de meterkast van de woning. Bij aankomst was er geen sprake meer van brand maar er hing nog wel wat rook in de gang en in de meterkast. De brandweer heeft de spanning eraf gehaald en daarna meerdere stoppen verwijderd en een deel los gehaald om te kijken of er sprake spraken was meer van brand. De bedrading van de elektra was zowel voor als na de meter gesmolten en daarom moest Liander ter plaatse komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9-7-2020  | Neede              | brand          | oven       | brand  | schuur         | 0G     | Een schuur in het buitengebied tussen Eibergen en Neede is woensdag in brand gevlogen. Hoewel niemand gewond raakte door het vuur, is de schuur wel verloren gegaan. Het vuur ontstond rond 17.15 uur in de vrijstaande schuur aan de Hoondermaatsweg. De brand werd ontdekt door een voorbijganger op een fiets, die de brandweer inseinde. Omdat er gasflessen in de schuur zouden staan, werd met meerdere voertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden. Na aankomst had de brandweer het vuur snel onder controle. De brand zou zijn ontstaan in een keramische oven. De schuur raakte flink beschadigd en moet als verloren worden beschouwd.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10-7-2020 | Den Hoorn          | onbekend       | oven       | brand  | woonhuis       | 0G     | De brandweer van Delft en Den Hoorn werden vrijdagavond om 19:11 uur opgeroepen voor een gebouwbrand aan de Woudseweg. Daar was in een woning een keukenbrand uitgebroken nadat een oven - om onbekende oorzaak - vlam had gevat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10-7-2020 | Ubbergen           | kortsluiting   | oplader    | rook   | appartement    | 1R     | Een telefoonoplader welke kortsluiting heeft gemaakt was waarschijnlijk de oorzaak van een binnenbrand in het gebouw de Refter aan de Rijksstraatweg in Ubbergen. De bewoner had zijn telefoon aan de lading gelegd en was gaan douchen en bij terugkomst in zijn appartement bleek er brand te zijn. Tientallen bewoners van de Refter moesten daarna voor de zekerheid hun woning uit. De bewoners kregen dat beginnende brandje zelf niet uit en belden de brandweer. Zowel de brandweer van Nijmegen als de vrijwillige brandweer van de post Beek kwamen ter plaatse. Die blusten de brand, maar evacueerden voor de zekerheid wel de aanwezige bewoners. Die moesten in de tuin wachten tot het weer veilig was om naar binnen te gaan. De smeulende lader zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Een aantal van de bewoners ademden rook in en zijn nagekeken in de ambulance. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. |
| 10-7-2020 | Arnhem             | onbekend       | onbekend   | brand  | woonhuis       | 0G     | Een knal en in een mum van tijd stond het hele huis in lichterlaaie. Het overkwam een bewoonster van de Dr. Schaepmanstraat in de Arnhemse wijk Geitenkamp vrijdagmiddag. Iets voor half twee krijgt de brandweer een melding van de bewoonster van het pand, die op dat moment alleen thuis was. „Ze was in de schuur toen ze aan de voorkant van het huis een knal hoorde. Korte tijd later sloegen de vlammen al uit het huis”, vertelde de bevelvoerder van de brand. Over de oorzaak kan ik niets zeggen. Er lag wel een stekkerdoos aan de voorkant van het pand, daar waar de bewoonster het geluid hoorde, maar het is onmogelijk om te zeggen dat dat de oorzaak is.”                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10-7-2020 | Almelo             | oververhitting | magnetron  | rook   | zorginstelling | 2RZ    | Twee medewerkers van Carintreggeland zijn donderdagavond naar het ziekenhuis gebracht. De twee personeelsleden hadden last van ademhalingsproblemen door een brandje in één van de zorgwoningen in zorgcentrum Hoog Schuilenburg. 2 Bij één van de bewoners was plastic in de magnetron terechtgekomen en dat was gaan smeulen. Door de rook ging het automatisch brandalarm, waardoor de brandweer vlot in actie kon komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11-7-2020 | Wijk bij duurstede | kortsluiting   | meterkast  | rook   | woonhuis       | 0G     | Bij aankomst van de brandweer lag over de Druivengaard de tuinslang van de overburen en stond de politie met de bewoner voor de woning te wachten. Achter de voordeur was rond de meterkast de rook en roetschade te zien van het brandje/kortsluiting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11-7-2020 | Soest              | onbekend       | oven       | brand  | appartement    | 0G     | Bewoners van een driehoog appartement aan het Dalplein in Soest moesten zaterdagavond de maaltijd elders gebruiken nadat de oven die ze hadden aangezet spontaan in brand was gevlogen. Ze hadden de brand tijdig in de gaten en begonnen direct te blussen met een schuimblusser. De brandweer nam de klus vervolgens over.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Datum     | Plaats      | Soort                     | Apparaat                | Schade | Gebruik     | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------|---------------------------|-------------------------|--------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-7-2020 | Oudeschild  | brand                     | oven                    | brand  | restaurant  | 0G     | In een keuken van een restaurant aan de Haven in Oudeschild is zaterdag aan het einde van de middag brand ontstaan. Er was brand ontstaan in de oven van restaurant De Compagnie. De brandweer had het vuur op tijd onder controle en heeft daarmee schade binnen in het pand voorkomen. Voor zover bekend raakte niemand gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12-7-2020 | Amersfoort  | oververhitting            | kookplaat               | rook   | woonhuis    | 0G     | Zondagmiddag 12 juli rond 14.40 uur was brand ontstaan in een woning aan de Duifpolder in Amersfoort. Buurtbewoners hoorden een brandalarm afgaan bij de burelen. Even later belden ze de brandweer te bellen. De brandweer kon de woning alleen betreden door een een raam kapot te slaan, doordat de bewoners niet thuis waren. In de keuken stond nog een pan op het kookplaat met een doek bij de pan, welke is gaan branden. De brandweer heeft het pan en het doek naar buiten gebracht en de woning, die vol rook stond, geventileerd. De brand en de inzet van de hulpdiensten zorgde voor heel veel bekijks van de buurt. |
| 12-7-2020 | ede         | brand                     | magnetron               | rook   | appartement | 0G     | Zondagmiddag 12 juli rond 17.30 uur was een van een appartementencomplex aan de Zuidplein in Ede vol met rook komen te staan. De bewoner wilde de magnetron gebruiken en heeft de stand van magnetron en oven door elkaar gehaald, waardoor de keuken vol met rook kwam te staan. De brandweer heeft het appartement gecontroleerd en de woning geventileerd om de meeste rook uit de woning te kunnen laten trekken. Niemand raakte gewond bij de brand                                                                                                                                                                           |
| 12-7-2020 | Noordwolde  | vermoedelijk kortsluiting | wasdroger               | rook   | woonhuis    | 0G     | Zondagmiddag ontstond brand in een woning aan de Krommestede door een wasdroger. De wasdroger stond in de kelder toen deze in brand vloog door een technisch mankement. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand blussen. De bewoners wisten tijdig de huisdieren en zichzelf in veiligheid te brengen. Het huis kwam door de brand vol rook te staan. De brandweer heeft de woning geventileerd.                                                                                                                                                                                                                         |
| 13-7-2020 | Vlaardingen | onbekend                  | magnetron               | rook   | woonhuis    | 0G     | Vrouw redt buurman (95) uit woning vol rook in Vlaardingen. De woning stond vol rook doordat er in de magnetron iets aan stond te branden. Een buurvrouw wachtte de komst van de brandweer niet af en haalde de hoogbejaarde buurman van 95 naar buiten. De woning stond ondertussen vol rook doordat er in de magnetron iets aan stond te branden. De brandweer heeft de magnetron naar buiten gehaald en de ergste rook uit de woning verdreven. Naast de schrik hield de man door het doortastende optreden van de buurvrouw geen persoonlijk letsel over.                                                                      |
| 13-7-2020 | Den Haag    | onbekend                  | frituurpan              | brand  | appartement | 0G     | In de nacht van zondag op maandag 13 juli heeft er in een bovenwoning aan de Lindberghlaan in Den Haag een brand gewoed. De brand die was ontstaan in een frituurpan, heeft gezorgd voor een hevige rookontwikkeling en dus voor veel rookschade. De brandweer had de brand snel onder controle, echter betekende dit niet dat de woning gespaard bleef. Door onder andere de rookschade en de sloopwerkzaamheden die de brandweer heeft moeten verrichten is de woning zwaar beschadigd. Bij de brand raakte niemand gewond.                                                                                                      |
| 13-7-2020 | Zeist       | oververhitting            | oven                    | rook   | woonhuis    | 0G     | Maandagmorgen 13 juli rond 11.00 uur was brand ontstaan in een oven van een woning aan de Cornelis Schellingerlaan in Zeist. Een bewoonster was vergeten dat er nog broodjes in de oven zaten. Deze zijn door de hitten gaan roken. De brandweer wist de brand te blussen. Waarna ze de woning hebben geventileerd. Hope groot de schade is, is niet duidelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13-7-2020 | Weert       | onbekend                  | wasmachine of wasdroger | rook   | woonhuis    | 0G     | De hulpdiensten zijn maandagmiddag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Galliershof in Weert. In een aanbouw van een woning was brand ontstaan in een witgoedapparaat. De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling. De bewoonster wist zichzelf en een kind in veiligheid te brengen en naar buiten te lopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13-7-2020 | Leeuwarden  | onbekend                  | meterkast               | rook   | flatwoning  | 0G     | In de Curacaostraat heeft maandagmiddag een brand in een portiekwoning gewoed, waarbij veel rookontwikkeling vrijkwam. Vermoedelijk is de brand op de bovenste verdieping in de meterkast ontstaan. De brandweer kwam met een tankautospuut en een hoogwerker ter plaatse. Er werd opgeschaald naar middel brand waarop er een tweede tankautospuut ter plaatse kwam. De brand was snel onder controle. Kort daarna werd de woning rook vrij gemaakt door alle deuren en ramen open te zetten.                                                                                                                                     |
| 13-7-2020 | Putten      | onbekend                  | wasdroger               | rook   | woonhuis    | 0G     | De Puttense brandweer rukte vrijdagochtend uit voor een melding van een woningbrand aan de Meidoornlaan in Putten. Een bewoner zou rook uit een wasmachine/droger komen waarna de brandweer werd gebeld. De brandweer heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke brand maar trof niks aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14-7-2020 | Schiedam    | onbekend                  | vaatwasser              | brand  | woonhuis    | 0G     | Veel schade in woning na brand in vaatwasser. In een woning aan de Laurens Costerstraat in Oost is dinsdagochtend rond kwart voor zes brand uitgebroken. De vlammen waren achter de voordeur zichtbaar. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Wel heeft het pand inke schade opgelopen door de rook en het vuur. De brand woedde in de vaatwasser, die volledig is uitgebrand. Bij de brand raakte niemand gewond.                                                                                                                                                                                |

| Datum            | Plaats            | Soort                      | Apparaat   | Schade | Gebruik             | Letsel   | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------|----------------------------|------------|--------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14-7-2020</b> | Eindhoven         | brand                      | accu       | brand  | pizzeria            | 0G       | Er heeft dinsdagavond een brandje gewoed in een pizzeria van Domino's in Eindhoven. De brand ontstond toen een accu van een bezorgfiets ontplofte. De accu was van de elektrische fiets afgehaald en lag binnen op een stapel bij de pizzeria aan de Woenselse Markt. De accu ontplofte hoewel hij niet aan de lader lag. De stapel tassen waar de lader op lag, vloog vervolgens in brand.                                                                                                                                                                                               |
| <b>15-7-2020</b> | Doetinchem        | onbekend                   | wasdroger  | brand  | schuur bij woonhuis | 0G       | Een wasdroger is dinsdagmiddag in brand gevlogen in een schuur in Doetinchem. Niemand is daarbij gewond geraakt. De brand ontstond rond 16.00 uur in een schuur bij een woning aan de Lombardije in de wijk Dichteren. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur daarop geblust. Ten tijde van de brand hebben buurtbewoners naastgelegen begroeiing natgehouden om overslag te voorkomen. Niemand is gewond geraakt bij het incident. De brand heeft wel flinke schade veroorzaakt aan spullen die in de schuur lagen opgeslagen.                                              |
| <b>15-7-2020</b> | Capelle ad IJssel | vermoedelijk overbelasting | magnetron  | Rook   | woonhuis            | 0G       | Woensdagmorgen 15 juli rond 9.45 uur was brand ontstaan in een keuken van een woning aan de Meindert Hobbemastraat in Capelle aan den IJssel. De bewoners roken een brandlucht en zagen rook vorming ontstaan. De brandweer werd ingeschakeld om onderzoek te doen. De bewoners waar onder ook kinderen konden veilig de woning verlaten. De oorzaak bleek te zitten in een magnetron die aan het doorbranden was.                                                                                                                                                                        |
| <b>16-7-2020</b> | Eindhoven         | onbekend                   | airfryer   | rook   | woonhuis            | 2R + 1RZ | Twee honden zijn donderdagmiddag door de brandweer gered bij een woningbrand in Schatzenburg in Gestel. De bewoners wisten zelf op tijd de woning te verlaten. Volgens omstanders zou de brand ontstaan zijn door een airfryer, de brandweer doet hier nog geen uitspraak over. In de woning hing veel zwarte rook. De brandweer heeft twee blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet bij de brand. Drie personen worden door de ambulancedienst onderzocht op eecten van inhalatie van rook. Er is nu niemand meer in de woning. Eén persoon is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht |
| <b>18-7-2020</b> | Zevenaar          | onbekend                   | koelkast   | brand  | woonhuis            | 1R       | In een aanbouw van een woning aan de Zonnege in Zevenaar heeft zaterdagmiddag een brand gewoed. Even voor 14.45 uur werd de brandweer gealarmeerd. Een koelkast had door onbekende oorzaak vlam gevat. De bewoner heeft zelf een succesvolle blusactie gedaan en de koelkast naar buiten gebracht. De brandweermensen hebben ter plaatse een naverkenning uitgevoerd. Omdat de bewoner rook had ingeademd is hij gecontroleerd door de ambulance.                                                                                                                                         |
| <b>18-7-2020</b> | Almere            | onbekend                   | wasdroger  | brand  | woonhuis            | 0G       | In de Stripheldenbuurt heeft zaterdagavond brand gewoed in een woning. Een wasdroger was in brand gevlogen. Rond 22:40 uur brak op de bovenste verdieping van een woning aan de Idéxstraat brand uit in een wasdroger. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust. Er raakte niemand gewond. De brandweer heeft de woning geventileerd. Waardoor de brand in de wasdroger is ontstaan is niet bekend                                                                                                                                                                     |
| <b>19-7-2020</b> | Eemnes            | onbekend                   | lamp       | rook   | woonhuis            | 0G       | Zondagavond 19 juli rond 19.20 uur was rook ontstaan in de hal van een woning aan de Roerdomp in Eemnes, waarna de vier bewoners naar buiten vluchtten. Na onderzoek van de brandweer bleek het om een spotje te gaan dat vlam vatte. Het spotje en het brandbare materiaal er omheen werd verwijderd waarna er geen brand en rook meer aanwezig was. Koolmonoxide-metingen werden uit voorzorg gedaan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>20-7-2020</b> | Leiden            | onbekend                   | meterkast  | brand  | hotel               | 0G       | In het Fletcher Hotel aan de Bargelaan naast Leiden Centraal Station is maandag aan het begin van de middag brand uitgebroken. Het gaat om het hotel in het LEVEL-gebouw. De brandweer laat weten dat het gaat om brand in de meterkast van het hotel. De brand is inmiddels geblust en de hotelgasten kunnen weer terug naar binnen. Het wellnessgedeelte blijft vandaag nog dicht om de schade te inventariseren en herstellen. Er zijn bij de brand geen gewonden gevallen.                                                                                                            |
| <b>20-7-2020</b> | Hulst             | onbekend                   | frituurpan | rook   | eetcafé             | 0G       | In een brasserie aan het Stationsplein in Hulst is vanochtend brand uitgebroken. De brand ontstond in een frituur in de keuken. Al snel meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. Er vielen geen gewonden. De brand werd rond 10.50 uur gemeld. Door de brand ontstond veel rook in het pand. Twee brandweerploegen kwamen ter plaatse. Die hebben het pand geventileerd en gecheckt of de brand zich niet verder kon uitbreiden.                                                                                                                                       |
| <b>21-7-2020</b> | Spijkenisse       | onbekend                   | meterkast  | brand  | woonhuis            | 0G       | Dinsdagmorgen 21 juli rond 11.50 uur was brand in een tussenwoning aan de Ottersveen in Spijkenisse. De brand ontstond in de meterkast en was in de woning getrokken. Al snel werd de brand opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Meerdere brandweereenheden werden vervolgens ingezet om de brand te bestrijden. Hoe de brand in de meterkast is ontstaan, is nog niet bekend en wordt onderzocht.                                                                                                                                                                                    |
| <b>21-7-2020</b> | Wehl              | onbekend                   | magnetron  | brand  | zorginstelling      | 0G       | Dinsdagavond 21 juli rond 18.45 uur was brand ontstaan in een zorgcentrum aan de Raadhuisplein in Wehl. Door een onbekende oorzaak was een magnetron in brand gegaan in een kamer. De bewoner van de kamer is in veiligheid gebracht door het personeel. Een gedeelte van het pand is tijdelijk ontruimd.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Datum     | Plaats           | Soort          | Apparaat     | Schade | Gebruik       | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------|----------------|--------------|--------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-7-2020 | Arnhem           | brand          | meterkast    | rook   | kerk          | 0G     | Brand in een meterkast heeft dinsdagochtend vroeg in het uitgaansgebied rond de Korenmarkt in Arnhem tot rookschade en ontruiming. Door het vuur ontwikkelde zich wel een heftige rook, die meerdere panden binnendrong en die een vijftal bewoners van daarin aanwezige appartementen wakker deed schrikken. Hoe groot de schade door de rook is, is nog niet duidelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21-7-2020 | Basse            | kortsluiting   | zonnepanelen | brand  | woonhuis      | 0G     | Dinsdagmiddag moest de brandweer uitrukken voor een woningbrand aan de Basserweg in Basse. Volgens de melding zou er sprake zijn van een schoorsteenbrand. Echter bleek ter plaatse dat de zonnepanelen op het dak van de woning vlam hadden gevat. Nog voordat de hulpdiensten aanwezig waren was de brand al uit. De bewoners wisten de brand zelf te blussen. De brand is ontstaan door kortsluiting. Door snel optreden van de bewoners kon erger worden voorkomen. De brandweerlieden, die met veel voertuigen ter plaatse kwamen, hebben een nacontrole uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22-7-2020 | Winschoten       | kortsluiting   | meterkast    | brand  | woonhuis      | 0G     | Woensdagmorgen om 08:25 uur een melding van een meterkast brand in de Abel Tasmanstraat in Winschoten. Vermoedelijk ontstond er kortsluiting. Ter plaatse heeft de brandweer een nacontrole gedaan. De brand was bij aankomst al uit. Er had enige bedrading gesmeuld. Een vakman zal voor reparatie zorgen van de meterkast. Al snel keerde de brandweer terug naar de kazerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22-7-2020 | Emmer-compascuum | onbekend       | jacuzzi      | brand  | woonboerderij | 0G     | Een jacuzzi heeft woensdagochtend gezorgd voor brand in een woonboerderij aan het Hoofdkanaal Oostzijde in Emmer-Compascuum. Rond kwart voor negen is in een jacuzzi in het achterste gedeelte van de boerderij brand ontstaan. Brandweereenheden uit Emmer-Compascuum, Emmen en Stadskanaal kwamen ter plaatse en hadden de brand snel onder controle. Bij de brand raakte niemand gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23-7-2020 | Apeldoorn        | onbekend       | airfryer     | rook   | woonhuis      | 0G     | Airfryer in brand in woning aan de Mussenweg Apeldoorn Bij aankomst van de brandweer was de bewoner al bezig met blussen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De woning heeft veel rook en water schade opgelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23-7-2020 | Heemstede        | onbekend       | wasdroger    | brand  | woonhuis      | 1G     | Een vrouw is woensdagavond gewond geraakt bij een brand in haar woning aan de Dr. N.G. Piersonstraat in Heemstede. De oorzaak was haar droger. Terwijl de brandweer onderweg was, probeerde de vrouw zelf haar droger uit haar woning te krijgen. Bij die actie liep ze brandwonden op en heeft ze rook ingeademd. Ze is opgevangen door het ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft het vuur geblust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23-7-2020 | Uithoorn         | oververhitting | frituurpan   | rook   | woonhuis      | 1RZ    | Bij een woningbrand in Uithoorn zijn gisterenavond twee honden gered. De bewoner wist een van de viervoeters zelf in veiligheid te brengen, de andere hond moest door de hulpdiensten uit de van rook vergeven woning worden gehaald. De brand ontstond gisteren rond 19.00 uur in de keuken van een woning aan het Herman Gorterhof, door een 'vergeten' frituurpan, zo meldt de brandweer op Twitter. De brandweer was snel ter plaatse en er was sprake van flinke rookontwikkeling. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de bewoner en twee honden hadden dermate veel rook ingeademd dat medische assistentie noodzakelijk was. De bewoner werd na een korte controle per ambulance voor nadere inspectie naar het ziekenhuis gebracht, voor de viervoeters kwam de Dierenambulance ter plekke. De honden werden daarop ter controle overgebracht naar een dierenkliniek. Een van de honden had dermate veel rook ingeademd dat het dier zuurstof kreeg toegediend, zo meldt Politie Aalsmeer/Uithoorn op Instagram. |
| 24-7-2020 | Groningen        | onbekend       | meterkast    | rook   | woonhuis      | 0G     | Aan de Meerpaal in Groningen brak vrijdagmiddag om 17:30 brand uit in een woning. De bewoners waren naar verluid op vakantie. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit de woning. Vanuit de tuin werd een binnenaanval gedaan en werd er geblust. Veel buurtbewoners kwamen een kijkje nemen vanwege de vele sirenes die aankwamen. De rookschade is fors. Het betrof een meterkast brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25-7-2020 | Alkmaar          | onbekend       | televisie    | brand  | appartement   | 0G     | In een benedenwoning op de Oude Trambaan in Alkmaar is zaterdagmiddag brand geweest. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een tv in rook opgegaan. Er is niemand gewond geraakt, maar de woning is voorlopig niet bewoonbaar. De bovenwoningen zijn door de brandweer nagekeken op rook en warmte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25-7-2020 | Wessem           | oververhitting | oven         | brand  | woonhuis      | 0G     | Vanmorgen vroeg is er in een woning aan de Helstraat in Wessem brand uitgebroken. Op het moment van de brand waren er geen personen in de woning aanwezig. Volgens de brandweer is brand waarschijnlijk ontstaan door de hitte van een na-smeulende pizzaoven van een naastgelegen woning. Om 07.00 uur is het sein brand meester gegeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Datum            | Plaats        | Soort          | Apparaat   | Schade | Gebruik             | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------|----------------|------------|--------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25-7-2020</b> | Steenbergen   | kortsluiting   | onbekend   | brand  | bedrijf             | 0G     | Zwartgeblakerde deuren zijn zaterdagochtend nog te zien in het pand van Perdaems Landbouwtechniek in Steenbergen. Een grote uitslaande brand zorgde voor flink wat schade in een loods van het bedrijf aan de Warwickstraat op industrieterrein Reinierpolder. De melding kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag om ongeveer 00.20 uur binnen als een middelbrand. Binnen lagen machines opgeslagen. Daarom werd er al snel opgeschaald naar een grote brand. Ook in de kantine woedde brand. De brandweer is zaterdagnacht en -ochtend nog enige tijd bezig geweest met nablussen. Dat is inmiddels afgerond. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Volgens de brandweer zou de brand zijn ontstaan door kortsluiting.                                                                              |
| <b>25-7-2020</b> | Veenendaal    | kortsluiting   | kookplaat  | brand  | woonhuis            | 0G     | Op zaterdag 25 juli is de brandweer omstreek 19:10 uur uitgerukt voor een woningbrand op de scheepjeshof in Veenendaal. De brand is ontstaan in een inductiekookplaat door kortsluiting. De brandweer heeft de brand uitgemaakt en gecontroleerd. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij de brand is een hoogwerker opgeroepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>26-7-2020</b> | Gouda         | onbekend       | stofzuiger | brand  | woonhuis            | 0G     | Zondagmorgen 26 juli rond 4.50 uur was brand ontstaan in een woning aan de Karnemelksloot in Gouda. In de woning waar de brand was ontstaan word gewerkt hier was een bouwstofzuiger in brand gevlogen. De brand werd opgemerkt toen de rookmelder bij de burens afging. Om de woning ING binnen te kunnen heeft de brandweer een raam ingeslagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>26-7-2020</b> | Gemert        | kortsluiting   | oplader    | brand  | woonhuis            | 2R     | De bewoners van een huis in Gemert krijgen tijdelijk op een andere plek onderdak nadat een woningbrand ervoor gezorgd heeft dat hun eigen huis tijdelijk niet bewoonbaar is. aterdag rond 23.40 uur kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten van een brand op de bovenverdieping van een woning aan de Pastoor Strijbosstraat in Gemert. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade aan de woning is desondanks ernstig. De bewoners moeten tijdelijk op een andere plaats verblijven. De bewoners waren thuis ten tijde van de brand. Zij zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat zij mogelijk rook hadden ingeademd, maar waren wel op tijd aan de brand ontkomen. Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk ontstaan door kortsluiting bij een aantal accu's en laders. |
| <b>27-7-2020</b> | Houten        | kortsluiting   | onbekend   | brand  | bedrijf             | 0G     | De Houtense brandweer is maandagmiddag uitgerukt voor een brandmelding bij een bedrijf aan de Pelmolens in Houten. In het pand was op de eerste verdieping kortsluiting ontstaan in een apparaat. Medewerkers konden het apparaat zelfs naar buiten brengen waarna de brandweer werd ingeschakeld. Brandweerlieden hebben het pand onderzocht en geventileerd. Voor zover bekend is er geen brandschade ontstaan aan het kantoorgebouw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>29-7-2020</b> | Dieren        | onbekend       | hoverboard | brand  | schuur bij woonhuis | 0G     | Hoverboard vliegt in brand in schuur Dieren. In een schuur achter een woning aan de Domeinlaan in Dieren heeft woensdagmiddag een brand gewoed. De brand werd rond 14.45 uur ontdekt. De accu van hoverboard bleek spontaan te zijn gaan branden. De bewoners van de woning wisten het vuur in hun achtertuin snel te blussen. De toegesnelde brandweer heeft nacontrole uitgevoerd. De schuur heeft flinke rook en brandschade opgelopen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>30-7-2020</b> | Drieborg      | onbekend       | wasdroger  | brand  | woonhuis            | 0G     | Aan de Kroonpolder in Drieborg werd woensdagnacht rond 02:00 uur een brand bijgebouw gemeld. Brandweer Bad Nieuweschan & Finsterwolde gingen ter plaatse. Ter plaatse bleek in de bijkeuken een wasdroger vlam te hebben gevat. De bewoners konden veilig op tijd buiten komen en belden 112. Brandweer Finsterwolde kon al snel terugkeren. De brandweer heeft de brand geblust en een nacontrole gedaan. Niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>30-7-2020</b> | Anna Paulowna | oververhitting | frituurpan | brand  | woonhuis            | 0G     | De brandweer kwam donderdagavond in actie voor brand in een woning aan de Pionierskruid in Anna Paulowna. Een frituurpan was oververhit en stond onder de afzuigkap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>30-7-2020</b> | Doetinchem    | oververhitting | lamp       | brand  | sporthal            | 0G     | De politie en brandweer zijn donderdagavond uitgerukt voor een brand in sporthal De Bongerd aan de Plattenburgstraat te Doetinchem. Het smeulende brandje was snel onder controle waardoor de schade beperkt bleef. De brandweer rukte met een tankautospuiter en hoogwerker uit en ook de politie rukte met drie wagens uit naar de Sporthal. Bij aankomst bleken zowel de hal als het naastgelegen café al ontruimd te zijn en stonden de mensen buiten voor de hal. De brand bleek een lamp te zijn die was gaan smeulen en een brandlucht veroorzaakte. De brandweer ging uiteindelijk met een ladder het dak op, maar er bleek geen schade te zijn tussen het plafond en het dak. De opgeroepen hoogwerker hoefde niet in actie te komen                                                                |
| <b>31-7-2020</b> | Heerenveen    | onbekend       | accu       | rook   | woonhuis            | 0G     | In een woning aan de Barten is vrijdagavond brand uitgebroken in een slaapkamer. Daarbij kwam flinke rookontwikkeling vrij. De brandweer werd omstreeks kwart over acht opgeroepen voor een woningbrand en ging ter plaatse met een tankautospuiter en hoogwerker. Vermoedelijk is bij het opladen van een accu voor modelauto's brand ontstaan. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat er veel schade ontstond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Datum     | Plaats           | Soort                      | Apparaat          | Schade    | Gebruik     | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31-7-2020 | Berghem          | onbekend                   | cv-ketel          | brand     | woonhuis    | 0G     | In Berghem heeft donderdagavond kort brand gewoed in een woning. Rond 18.55 uur ontstond brand op de zolder van een huis aan het Roggehof. De brandweer rukte meteen met groot materieel uit. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Ook de politie kwam naar het Roggehof. Veel buurtbewoners reageerden op de sirenes en stonden op straat naar de inzet van de hulpdiensten te kijken. Volgens een bevelvoerder van de brandweer ging het om de CV-ketel.                                                                                                                                                                                                   |
| 31-7-2020 | Rotterdam        | kortsluiting               | onbekend          | brand     | appartement | 1R     | Vrijdagavond 31 juli rond 23.15 uur is door een brand in kelderboxen van een aan de Palladiostraat in Rotterdam de stroom uitgevallen. Ook komt er flink wat rookontwikkeling vrij. De brandweer is met twee blusvoertuigen ter plaatse om de brand te blussen. Vermoedelijk door kortsluiting zit de flat zonder stroom. Een ambulance is ter plaatse gekomen omdat iemand rook heeft ingeademd.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1-8-2020  | Hoofdplaat       | onbekend                   | Boiler            | brand     | woonhuis    | 0G     | In een woning in Hoofdplaat is vanmorgen brand uitgebroken. Het vuur kon snel worden geblust, maar er ontstond wel de nodige schade. De brand werd rond 08.30 uur gemeld vanuit het pand aan de Molenweg. Volgens de brandweer stond er in de keuken een boiler in brand. Er zijn twee brandweerploegen ingezet om het vuur te blussen. Tot slot is de woning geventileerd en is Salvage opgeroepen om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.                                                                                                                                                                                                              |
| 1-8-2020  | Hoek van Holland | vermoedelijk overbelasting | accu              | brand     | winkel      | 0G     | De brandweer van Hoek van Holland werd zaterdagochtend om 03:54 uur opgepiept voor een scooterbrand aan de Prins Hendrikstraat. De oorzaak van de brand zou brandstichting kunnen zijn, maar deze elektrische huurscooters hebben ook zonnepanelen om zelf op te kunnen laden. Er stonden twee scooters in de verhuur, maar wanneer de lithiumbatterij overbelast raakt - wat eigenlijk niet mag met te lang stilstaan - dan kan zelfontbranding ontstaan. Descooters worden dikwijls her en der buiten geparkeerd na tijdelijke huur door gebruikers                                                                                                                             |
| 1-8-2020  | Papendrecht      | onbekend                   | computer          | brand     | appartement | 0G     | In een flatwoning aan de Evertsenstraat in Papendrecht is zaterdagochtend 1 augustus 2020 brand ontstaan. De bewoner ontdekte in de ochtend dat de computermuis met laser brand had veroorzaakt in een matras. De jongen bluste het matras in de douche en dacht dat het uit was. Later in de ochtend ging hij van huis. Niet veel later merkten buurtbewoners echter alsnog brand op. De brandweer kwam ter plaatse en ramde de deur van de woning open. Het matras bleek opnieuw te zijn gaan branden. De brandweelieden gooiden het matras naar buiten en blusten het vuur. Daarna is de woning geventileerd. De ingeramde deur zal binnenkort gerepareerd of vervangen worden |
| 1-8-2020  | Beuningen        | blikseminslag              | onbekend          | brand     | woonhuis    | 0G     | Een rieten dak van een woning aan de Oude Reekstraat in Beuningen is zaterdagochtend in brand gevlogen. De brandweer vermoedt door blikseminslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1-8-2020  | Almelo           | onbekend                   | elektrische fiets | brand     | schuur      | 0G     | Aan de Rietstraat in Almelo zijn in de vroege zaterdagochtend twee schuren zwaar beschadigd geraakt door een brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen pand. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een elektrische fiets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1-8-2020  | Lienden          | oververhitting             | lamp              | rook      | woonhuis    | 1R     | Een vliegenlamp die vlam vatte is waarschijnlijk de oorzaak geweest van een brand in een woning aan de Appelgaard in Lienden. In de woning ontstond plotseling rook waarna brandweer werd in geschakeld. De brandweer had het vuur snel geblust en de situatie onder controle. Een persoon die in de woning was op het moment van de brand is door ambulancepersoneel onderzocht. Na het incident heeft de brandweer de mogelijke veroorzakers van de brand buiten onderzocht.                                                                                                                                                                                                    |
| 2-8-2020  | Zwolle           | onbekend                   | kookplaat         | brandgeur | appartement | 0G     | De brandweer moest zondagmiddag uitrukken naar een appartementencomplex aan de Friesewal in Zwolle. Ter plaatse bleek in een appartement een elektrische kookplaat te hebben gerookt. Gelukkig was van brand geen sprake.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2-8-2020  | Naaldwijk        | onbekend                   | lamp              | brand     | woonhuis    | 0G     | De brandweer van Naaldwijk en Honselersdijk werden zondagmiddag rond 13:30 uur opgepiept voor een gebouwbrand aan de Bereklaauw. Een buurtbewoner zag de rookontwikkeling als eerste bij het dak en waarschuwde de bewoners. Het bleek dat een kussen bij een spotje op de kleine zolder voor de brand had gezorgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3-8-2020  | Tilburg          | onbekend                   | accu              | rook      | berging     | 1RZ    | In de berging van een flatwoning aan de Purperstraat in Tilburg is zondagavond brand uitgebroken. De bewoner kwam er al snel achter dat een brandende accu daar de oorzaak van was. De man wist de vlammen te doven door de accu in een bak met water te leggen. De ter plaatse gekomen brandweer heeft het apparaat vervolgens naar buiten gebracht. Omdat de bewoner rook heeft ingeademd, is hij voor controle naar het ziekenhuis gebracht.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3-8-2020  | Stolwijk         | onbekend                   | oven              | brand     | woonhuis    | 0G     | Maandagavond 3 augustus rond 18.40 uur was brand ontstaan in een keuken van een woning aan de Goudseweg in Stolwijk. De combi-oven vatte vlam. De brandweer heeft de oven uit de keuken gehaald en naar buiten gebracht. De brandschade zou meevallen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Datum    | Plaats         | Soort                     | Apparaat          | Schade     | Gebruik         | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-8-2020 | Heerhugowaard  | onbekend                  | lamp              | brandlucht | autosloperij    | 0G     | De brandweer en politie van Alkmaar en Heerhugowaard zijn zondagavond voor een kapotte TL-lamp uitgerukt naar Autosloperij Overtoom aan De Overtoom in Heerhugowaard. Daar was een filmcrew net klaar met opnames voor de actie/misdaadfilm 'Out of Vengeance'. De opkomst van de drie brandweereenheden, de politie en medewerkers van bedrijven aan De Overtoom zorgden voor meer spanning dan de opnamen zelf. Volgens regisseur Salar Zarza waren er voor zijn film nog een aantal opnamen nodig. Na afronding was afgebroken, nog wat nagepraat en is uiteindelijk nog een controle in het pand gedaan. Toen werd een brandlucht opgemerkt en is voor de zekerheid 112 gebeld. Uiteindelijk bleek het om een kapotte TL-lamp te gaan.                                                                                                                                                        |
| 3-8-2020 | Meijel         | vermoedelijk kortsluiting | wasmachine        | brand      | woonhuis        | 0G     | Maandagmorgen is een wasmachine in brand gevlogen in een woning aan de Heldensedijk in Meijel. In de woning is waarschijnlijk door kortsluiting brand ontstaan. De bewoners ontdekten de brand zelf en wisten zich in veiligheid te brengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5-8-2020 | Klazienaveen   | onbekend                  | meterkast         | brand      | woonhuis        | 0G     | In Klazienaveen staat een woning in brand. Het vuur woedt in een huis aan de Kloostermanswijk Oost Zijde. De brand zorgt voor een flinke rookontwikkeling. Brandweereenheden uit de Emmen, Klazienaveen, Schoonebeek en Coevorden zijn opgeroepen om te assisteren bij de bestrijding van het vuur. De brand zou volgens de melding in de meterkast in het voorhuis begonnen zijn wist de VRD te melden de woning zat in een verbouwing. Op het moment van uitbreken van de brand waren mensen aanwezig in het huis. Zij konden op tijd de woning verlaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5-8-2020 | Hellevoetsluis | onbekend                  | magnetron         | rook       | seniorencomplex | 0G     | In een appartement op de tweede verdieping van een seniorencomplex aan de Wetering heeft vanmiddag kort een brand gewoed. Daar er een flinke rookontwikkeling was en het een seniorencomplex betrof, werd er direct opgeschaald naar 'middelbrand.' Ter plaatse bleek dat het om een magnetron ging waarin de rookontwikkeling was ontstaan. De situatie was snel onder controle en er zijn geen gewonden gevallen. Wel is er veel rook- en waterschade, waardoor het appartement onbewoonbaar is. Koos Buis van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die de BHV'ers in het complex opleidt, kreeg de melding op zijn telefoon binnen en ging direct ook naar de Wetering. 'Zo kon ik zien hoe de BHV'ers het aanpakken als er dus echt brand is. Ze hebben direct 112 gebeld, de gang ontruimd, de sleutels in ontvangst genomen en de brandweer goed opgevangen. Alles is dus super gegaan!' |
| 6-8-2020 | Vlaardingen    | onbekend                  | meterkast         | brand      | restaurant      | 0G     | Bij restaurant De Hofnar in Vlaardingen is donderdagmiddag brand uitgebroken in de meterkast. Niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6-8-2020 | Arnhem         | kortsluiting              | laagspanningskast | rook       | ziekenhuis      | 1G     | Bij een brand in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft donderdagmiddag een persoon brandwonden opgelopen. de brand is ontstaan Door kortsluiting in een laagspanningskast. Mogelijk was het slachtoffer in de kast aan het werk. het slachtoffer is direct naar eerste hulp van het ziekenhuis gebracht om te worden geholpen. Toen de brandweer aankwam was er slechts sprake van rookontwikkeling. de ruimte in het ziekenhuis wordt geventileerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7-8-2020 | Leiden         | oververhitting            | ventilatie        | brand      | café            | 0G     | Boven café De Bruine Boon aan de Stationsweg in Leiden is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer is met diverse wagens ter plaatse. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een warm gelopen ventilator. Bij de brand is een waterleiding gaan lekken die de brand grotendeels geblust heeft. Naastliggende woningen zijn gecontroleerd op koolmonoxide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8-8-2020 | Kollum         | onbekend                  | frituurpan        | brand      | zwembad         | 0G     | De brandweer is zaterdag aan het eind van de ochtend uitgerukt voor een keukenbrandje bij zwembad It Paradyske aan de Badweg in Kollum. Naar verluidt ging het om een brand in een frituurpan. De brand ging gepaard met lichte rookontwikkeling en was snel onder controle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8-8-2020 | Den Hoorn      | onbekend                  | oven              | brand      | woonhuis        | 0G     | De brandweer kreeg zaterdagavond een melding van een woningbrand aan de Oude Veiling in Den Hoorn. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de situatie veiliggesteld. Volgens de brandweer zou er brand gewoed hebben in/bij een oven in de keuken. De woning is door de brandweer met een ventilator geventileerd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan in/bij de oven is niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8-8-2020 | Almere         | onbekend                  | airfryer          | brand      | woonhuis        | 1R     | Op het Grevelingenpad in Waterwijk is zaterdag aan het eind van de middag brand ontstaan in de keuken van een woning. De brand kon snel worden geblust. Een ambulance is ter plaatse gekomen om enkele bewoners te controleren. Het vuur is volgens de brandweer waarschijnlijk ontstaan in een airfryer. Deze stond onder de afzuigkap, waardoor deze ook vlam heeft gevat. De apparatuur is door de brandweer uit de woning gehaald. De aanwezige bewoners werden door ambulancepersoneel gecontroleerd, omdat zij rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis te worden gebracht. I                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Datum     | Plaats            | Soort         | Apparaat      | Schade    | Gebruik         | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-8-2020  | Groningen         | kortsluiting  | lamp          | brand     | woonhuis        | 1G     | De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een woningbrand aan het Getij in de wijk Lewenborg. Volgens incidentfotografen is de bewoner bij de brand lichtgewond geraakt. De melding van de brand kwam rond 20.55 uur binnen waarop een tankautospuiter en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. "Het betrof kortsluiting in een lamp op de begane grond van de woning", vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper van de Groninger brandweer. "Toen we ter plaatse kwamen was er geen sprake meer van brand.                                                                                                                                                                         |
| 9-8-2020  | Stavenisse        | onbekend      | frituurpan    | Rook      | schuur          | 1R     | In een schuur aan de Scheldseweg in Stavenisse is zaterdagavond brand uitgebroken in een frituurpan. Bij aankomst van de brandweer was de brand al grotendeels geblust. Een ambulance is ter plaatse gekomen om een persoon welke rook had ingeademd na te kijken. De brand in de schuur werd rond 18.20 uur ontdekt. De brandweer van Stavenisse kwam met spoed ter plekke. Ook de waterwagen uit Sint-Annaland werd met spoed gestuurd. Bij aankomst van de brandweer was de brand al zo goed als geblust. De brandweer heeft de frituurpan afgeblust en de schuur geventileerd. Een ambulanceteam is nog ter plekke geweest voor de persoon die een eerste bluspoging had gedaan en hierbij rook heeft ingeademd. |
| 9-8-2020  | Gemert            | onbekend      | accu          | brandgeur | winkel          | 0G     | De brandweer van Gemert is zaterdagmiddag opgeroepen voor een brandgerucht aan de Nieuwstraat in Gemert. Aldaar bleek in een kledingwinkel een brandgeur te hangen. Na onderzoek van de brandweer bleek dat er in een elektra kast een accu op ontploffen stond in het magazijn. De brandweer heeft deze accu losgekoppeld en hier een controle uitgevoerd maar is daarna terug gekeerd naar de kazerne. De winkel heeft hierdoor snel kunnen schakelen waardoor er geen gevaar of schade is ontstaan voor het winkeland publiek.                                                                                                                                                                                    |
| 9-8-2020  | Voorschoten       | onbekend      | magnetron     | brand     | verzorgingshuis | 0G     | De brandweer is zondagochtend uitgerukt naar kloosterverzorgingshuis Oud Bijdorp in Voorschoten. Rond 7.00 uur kwam er een automatische brandmelding binnen, waarna al snel bleek dat er daadwerkelijk wat aan de hand was. Omdat het om een verzorgingshuis gaat, werd daarom extra materieel opgeroepen. Bij aankomst van de brandweer bleek het om een oververhitte magnetron te gaan, waarna de spuitgasten vrij snel weer konden terugkeren naar de kazerne.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11-8-2020 | Nissewaard        | kortsluiting  | koeling       | brand     | winkel          | 0G     | Dinsdagochtend ontstond door kortsluiting in de viskoeling, brand in Jumbo Groenewoud. Gelukkig had de brandweer het vuur snel onder controle, waardoor de schade beperkt is gebleven. Toch gaat de winkel in de loop van volgende week pas weer open. De winkelvoorraad kan helaas niet meer verkocht worden en moet worden vernietigd op voorschrift van o.a. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er kunnen schadelijke stoffen in zitten. Locoburgemeester Wouter Struijk bezocht de winkel vanochtend, wat manager Jan Blaak zeer waardeerde                                                                                                                                                             |
| 11-8-2020 | De Klomp          | blikseminslag | onbekend      | brand     | woonhuis        | 0G     | Dinsdagavond 11 augustus rond 18.50 uur was brand ontstaan in het dak van een woning aan de Dokter Hoolboomweg in De Klomp. Mogelijk is blikseminslag de oorzaak van de brand geweest. De brandweer had het vuur snel geblust en voor zover bekend raakte niemand gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11-8-2020 | Almere            | onbekend      | meterkast     | brand     | woonhuis        | 0G     | Dinsdagavond is er brand ontstaan in een woning in de Constablestraat in Tussen de Vaarten. De brandweer heeft de brand geblust. Er raakte niemand gewond. De melding van de brand werd rond tien uur gedaan. De brandweer was snel ter plaatse en stelde vast dat er brand was in de meterkast van een woning. Het vuur kon snel worden geblust. Vervolgens heeft de brandweer de woning geventileerd. Liander is ter plaatse gekomen om de meterkast te controleren. Bij aankomst van de brandweer waren er geen personen meer in de woning aanwezig. Er is dan ook niemand gewond geraakt.                                                                                                                        |
| 11-8-2020 | Capelle ad IJssel | onbekend      | hoofdzekering | brand     | appartement     | 0G     | Dinsdagmiddag 11 augustus rond 16.40 uur zou brand ontstaan zijn in een atwoning aan de Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel. De brandweer kwam direct ter plaatse. Uiteindelijk bleek het te gaan om een gesmolten hoofdzekering in de meterkast. De netbeheerder heeft de hoofdzekering vervangen, waarmee het euvel snel was verholpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12-8-2020 | Enkhuizen         | onbekend      | oven          | rook      | fabriek         | 4RZ    | Aantal personen naar ziekenhuis door brand in oven koekfabriek. De hulpdiensten werden woensdag ochtend vroeg opgeroepen voor een brand bij de koekfabriek aan de Oosterdijk in Enkhuizen. De toegesnelde brandweer van Enkhuizen en StedeBroec waren snel ter plaatse. Het personeel kon de brand zelf blussen, maar hadden daarbij wel rook ingeademd. 4 personen zijn voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12-8-2020 | Boekel            | onbekend      | wasdroger     | brand     | woonunit        | 0G     | De brandweer van Boekel is woensdagmiddag rond 12:20 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Boekweit in Boekel. Ter plaatse bleek er in een woonunit brand te zijn ontstaan in een droger. De bewoner is zelf begonnen met blussen. De brandweer heeft de brand verder afgeblust. En de unit geventileerd. Er raakte niemand gewond bij de brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Datum     | Plaats         | Soort                       | Apparaat     | Schade   | Gebruik      | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------|-----------------------------|--------------|----------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-8-2020 | Barneveld      | blikseminslag               | onbekend     | brand    | woonhuis     | 0G     | Een woning aan de Brahmalaan in Barneveld is dinsdagavond getroffen door de bliksem. Door de inslag, rond 18.15 uur, ontstond brand. De bewoners wisten het vuur zelf te doven, vertelt bevelvoerder tankautospuut Egbert van Meijeren van de Barneveldse brandweer. „Wij deden daarom nog wat nabluswerk en controle.” De bliksem veroorzaakte een gat in het dak en schade aan elektrische apparaten. De woning is nagenoeg onbewoonbaar en de bewoners zijn elders ondergebracht.                                                                 |
| 12-8-2020 | Arnhem         | onbekend                    | frituurpan   | brand    | restaurant   | 0G     | De Arnhemse Pannenkoekboerderij De Steenen Camer houdt woensdag noodgedwongen haar deuren dicht na Een keukenbrand. het is nog niet bekend wanneer het restaurant in Elderveld weer open kan. Volgens Een woordvoerder van De brandweer ontstond het vuur in De vroege woensdagochtend in Een frituurpan in De keuken. De brand sloeg daarna over naar het afzuigsysteem.                                                                                                                                                                            |
| 13-8-2020 | Vortum-Mullem  | blikseminslag               | onbekend     | brand    | schuur       | 0G     | Een schuur bij een woning aan de Nieuwe Werf in Vortum-Mullem is deze avond tijdens een onweer door de bliksem getroffen. De brandweer rukte uit om het vuur dat door die inslag ontstond te blussen. Brandweermensen zijn druk in de weer met blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer is ter plaatse met een tankautospuut en een waterwagen                                                                                                                                                                          |
| 13-8-2020 | Doesburg       | blikseminslag               | onbekend     | brand    | woonhuis     | 0G     | Op de Richtersakker in Doesburg is tijdens de onweersbuien van donderdagavond 13 augustus de bliksem ingeslagen in een woning. Hierbij brak brand uit. De knal van de inslag was rond 20.45 uur in de wijde omgeving te horen, van Lathum tot Dieren. De inslag heeft een brand veroorzaakt in het hoek van het dak van de hoekwoning. De brandweer van Doesburg en Dieren kwamen met spoed ter plekke. Met onder andere een hoogwerker worden dakpannen verwijderd om de brand te bestrijden. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand. |
| 13-8-2020 | Drouweniermond | vermoedelijk kortsluiting   | meterkast    | brand    | woonhuis     | 0G     | Een vrijstaande woning aan het Zuiderdiep in Drouweniermond is donderdagochtend volledig uitgebrand. Het vuur ontstond even voor tien uur. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe waren op het moment van de uitbraak van de brand geen personen in de woning aanwezig. Wel zaten tien honden binnen, maar alle dieren konden tijdig worden gered. In de woning woonde een alleenstaande vrouw, een hondenfokster, met tien Shih-Tzu's. Zij vermoedt dat de brand na kortsluiting in de meterkast is ontstaan                         |
| 14-8-2020 | Wezep          | blikseminslag               | stopcontact  | onbekend | woonhuis     | 0G     | De hevige onweersbuien van gisteren en vannacht hebben in Wezep voor veel problemen gezorgd. Straten liepen onder water en bij meerdere woningen sloeg de bliksem in. Rond half elf sloeg de bliksem aan de Egge. De klap was zo groot dat meerdere woningen schade opliepen. Zo werd in een van de huizen de deur van de meterkast eruit geblazen. In andere huizen was er vooral schade aan stopcontacten, sloegen de stoppen erdoor en was er schade aan onder andere televisies en vaatwassers.                                                  |
| 14-8-2020 | Goes           | vermoedelijk kortsluiting   | onbekend     | rook     | verpleeghuis | 0G     | Vermoedelijk als gevolg van kortsluiting is in de nacht van donderdag op vrijdag wat lichte rookontwikkeling ontstaan in een verpleeghuis in Goes. Bij Ter Valcke aan de Louise de Colignylaan werd rond 03.15 uur rook waargenomen in een algemene ruimte. Hierop werd de brandweer van Goes met spoed ter plekke gestuurd. Er bleek sprake te zijn van een smeulbrandje. De brandweer had de situatie snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt                                                                                            |
| 15-8-2020 | Ottoland       | onbekend                    | wasmachine   | brand    | woonhuis     | 0G     | De bewoners van een woning aan de Schepenerf in Ottoland zijn zaterdagmiddag 15 augustus opgeschrikt doordat hun wasmachine in brand vloog. Rond 13.15 uur ontdekten de bewoners dat de wasmachine vlam had gevat. Terwijl de hulpdiensten onderweg waren werd met een tuinslang een eerste bluspoging gedaan. Door de brandweer is de brand verder geblust. De ruimte waar de wasmachine staat bleek nog wel vol rook te staan. De brandweermensen hebben de ruimte geventileerd. Bij de brand is niemand gewond geraakt.                           |
| 15-8-2020 | Coevorden      | oververhitting              | kookplaat    | brand    | woonhuis     | 0G     | Er heeft zaterdagmiddag een kleine brand gewoed in een huis aan de Schaepmanstraat. De brand is vermoedelijk ontstaan doordat er een dienblad op een kookplaat stond die nog aanstond. Een oplettende buurman sloeg alarm nadat hij het brandalarm had horen afgaan. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel geblust.                                                                                                                                                                                                                     |
| 16-8-2020 | Bergschenhoek  | blikseminslag               | onbekend     | brand    | woonhuis     | 0G     | In een woning in Bergschenhoek is zondagavond de bliksem ingeslagen. De bliksem sloeg in in de nok van een huis in aanbouw aan de Architectenlaan. Vervolgens brak brand uit in het huis. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand korte tijd zo hevig was dat hij uit de woning sloeg. Hierna was de brand vrij snel onder controle.                                                                                                                                                                                               |
| 16-8-2020 | Den Bosch      | vermoedelijk oververhitting | zonnepanelen | brand    | opslaghal    | 0G     | Bij een grote brouwerij van Heineken in Den Bosch heeft zondagmiddag enige tijd brand gewoed. Het ging om een uitslaande brand in een opslaghal van de brouwerij aan de Rietveldenweg. Na ongeveer een uur was de brand onder controle, meldt de brandweer in Den Bosch. De brandweer, die met meerdere wagens en ladderwagens uitrukke, zei dat de brand op het dak is uitgebroken. Mogelijk is het vuur ontstaan door oververhitting van zonnepanelen, maar de exacte oorzaak moet nog vastgesteld worden, zegt een woordvoerder.                  |

| Datum     | Plaats     | Soort         | Apparaat      | Schade                    | Gebruik       | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16-8-2020 | Haarlem    | blikseminslag | meterkast     | brand                     | woonhuis      | 0G     | De brandweer is zondagavond rond 20.30 uur uitgerukt naar een brand in een woning aan de Amsterdamsevaart in Haarlem. Bij binnenkomst in de woning sloegen de vlammen achter de deur bij de meterkast vandaan. Brandweerlieden konden het vuur snel onder controle krijgen, maar waren daarna nog lang bezig met controleren. De parallelweg van de Amsterdamsevaart was door de inzet van hulpdiensten tijdelijk afgesloten. Een blikseminslag veroorzaakte daar een brand in een meterkast in een woning aan de Amsterdamsevaart.                                                                                                                                                                                   |
| 16-8-2020 | Andijk     | kortsluiting  | koelkast      | brand                     | woonhuis      | 1D     | Het was een telefoontje dat hij liever niet gekregen had. Op zijn vakantieadres hoorde Hans Kröger over het drama dat zich in de nacht van zaterdag op zondag voltrok in een door Het Grootslag verhuurde woning in Andijk. „Vreselijk”, zegt de directeur van de woningcorporatie over de brand waarbij een dertigjarige man om het leven kwam. Het rood-witte afzetlint hangt maandag nog in de tuin, maar het onderzoek naar het ontstaan van de fatale brand in de woning aan de Kees Veerstraat is afgerond. Een ‘technische oorzaak’ luidt de eindconclusie van de politie. „De koelkast”, weet Kröger. „Door kortsluiting is er brand ontstaan.”                                                               |
| 16-8-2020 | Almere     | onbekend      | meterkast     | brand                     | woonhuis      | 0G     | Zondagavond 16 augustus rond 23.25 uur was brand ontstaan in een woning aan de Keiwierde in Almere. De brand is vermoedelijk begonnen in de meterkast van de woning. Brandweer is lange tijd bezig geweest met het blussen van de brand. De oorzaak van de brand is niet bekend. Meerdere brandweereenheden waren aanwezig bij de brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17-8-2020 | Katwijk    | blikseminslag | onbekend      | brand                     | portiekwoning | 0G     | Een brand in een portiekwoning op de Piet Heinlaan in Katwijk is maandagavond ontstaan door blikseminslag. De inslag was in het appartementencomplex, waardoor er brand ontstond in één van de bovengelige woningen. De bewoners van de getroffen woning waren op dat moment niet thuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17-8-2020 | Smilde     | blikseminslag | onbekend      | brand                     | woonhuis      | 0G     | Een grote brand heeft vannacht een woning aan de Rijksweg in Smilde grotendeels verwoest. Het vuur woedde op het dak en is waarschijnlijk veroorzaakt door bliksem. Brandweerkorpsen uit Drenthe en Friesland bestreden de brand. Voor zover bekend vielen er geen gewonden en kon iedereen in het huis op tijd buiten komen. De Rijksweg N371 was tijdelijk deels afgesloten in verband met de brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17-8-2020 | Hilversum  | kortsluiting  | koffiemachine | onbekend                  | ziekenhuis    | 0G     | Kortsluiting in koffiemachine bij Tergooi ziekenhuis. Maandagmiddag 17 augustus rond 14.20 uur was het brandalarm afgegaan bij het Tergooi ziekenhuis aan de van Riebeeckweg in Hilversum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18-8-2020 | Barneveld  | brand         | airfryer      | brand                     | woonhuis      | 1B     | In de keuken van een woning aan de Brahmslaan in Voorthuizen is dinsdagavond 18 augustus brand ontstaan. Volgens 112 Alarmeringen Barneveld kwam de eerste melding om 18:40 uur binnen bij de meldkamer. Bij de brand kwam veel rook vrij. Eén persoon had brandwonden aan zijn hand. De blaren stonden op zijn hand, aldus een buurtbewoner. De man is door de ambulancedienst naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een buurtbewoner stond een airfire op het gasfornuis en stond het gas nog aan. Daarna is de brand ontstaan.                                                                                                                                                                                     |
| 18-8-2020 | Tolbert    | blikseminslag | meterkast     | brand                     | kantine       | 0G     | Twee lichtmasten stuk, de meterkast ontploft, de kassa die het niet meer doet en bijna was de kantine in vlammen opgegaan. Dat is wat een blikseminslag veroorzaakte bij voetbalclub TLC, de Tolbert Leek Combinatie. Zondagnacht sloeg de bliksem in een van de lichtmasten rond het trainingsveld. De bliksem baande zich via een tweede lichtmast en de stroomkabels een weg naar de kantine. 'Daardoor is de nieuwe meterkast in de kantine ontploft', vertelt voorzitter Jan Rockers van de Leekster voetbalclub. 'Door de knal en een enorme steekvlam is de deur naar de meterkast eruit geblazen. Dit was echt heftig!'                                                                                       |
| 18-8-2020 | Haarlem    | kortsluiting  | vriezer       | vermoedelijk kortsluiting | winkel        | 0G     | De Dekamarkt aan het Prinses Beatrixplein in Haarlem sloot maandagavond tijdelijk de deuren na een brandmelding. De Haarlemse brandweer rukte maandagavond rond kwart voor acht in de avond met groot materieel uit nadat bij de supermarkt het brandalarm afging. De winkel werd ontruimd in afwachten van de komst van de hulpdiensten, zo schrijft Haarlems Dagblad. Na aankomst werd de winkel door brandweerlieden gecontroleerd en bleek er geen sprake te zijn van een noodsituatie. Het brandalarm van de supermarkt ging vermoedelijk af vanwege kortsluiting. Daardoor ging volgens de krant onder meer een vriezer in de supermarkt zelf niet meer open. Korte tijd later werd de winkel weer vrijgegeven. |
| 18-8-2020 | Ridderkerk | kortsluiting  | ventilatie    | brand                     | school        | 0G     | In de Ds. G.H. Kerstenschool aan de Margriete van Comenestraat in Ridderkerk heeft dinsdag korte tijd brand gewoed. Door een kapotte ventilator ontstond kortsluiting in een kopieerruimte. Jacob Gorter, directeur van de basisschool, is opgelucht dat de schade beperkt is gebleven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Datum     | Plaats          | Soort        | Apparaat    | Schade | Gebruik         | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-8-2020 | Houten          | onbekend     | accu        | brand  | pizzeria        | 0G     | De gevolgen van de brand bij Domino's Pizza van zaterdag 8 augustus laten zich nog duidelijk zien. Staande op Het Rond zie je de enorme schade die de brand heeft aangericht. Naast de uitgebrande vestiging van Domino's Pizza zijn negen bovengelegen appartementen voorlopig onbewoonbaar. Het is nog onduidelijk wanneer bewoners weer naar hun woningen kunnen terugkeren. De brandweer heeft de gebeurtenissen die vooraf gingen aan de brand gereconstrueerd. Gebleken is dat een accu, die binnen in het pand van Domino's Pizza aan een oplader lag, plotseling begon te roken. Daarop heeft een medewerkster van Domino's Pizza de accu naar buiten gebracht. „De medewerkster heeft hier goed gehandeld. Buiten heeft de accu vlam gevat en is de vlam helaas overgeslagen naar enkele geparkeerde scooters, de gevolgen waren niet te voorzien”, laat de brandweer weten. Waarom de accu is gaan roken en vlam heeft gevat is niet bekend. Bij sloopwerkzaamheden na de brand is heel beperkt asbest gevonden. Vermoedelijk is er geen asbest vrijgekomen tijdens de brand. Een brandweerman is tijdens de brand gewond geraakt aan zijn hand. Hij kon zelfstandig naar het ziekenhuis waar hij werd behandeld. Zijn hand zal nog enige tijd in het gips moeten blijven. |
| 19-8-2020 | Wageningen      | kortsluiting | magnetron   | brand  | woonhuis        | 0G     | Woensdagavond 19 augustus rond 23.55 uur is brand ontstaan in een woning aan de Ambachtstraat in Wageningen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een magnetron. De brandweer heeft de magnetron afgekoppeld en in de tuin gelegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19-8-2020 | Winterswijk     | onbekend     | koelkast    | brand  | schuur          | 0G     | Een defecte koelkast heeft dinsdagmiddag voor brand gezorgd in een schuurtje in Winterswijk. De brand sloeg over naar een overkapping en richtte ook schade aan het naast gelegen huis aan. De brand ontstond rond 16.00 uur bij een woning aan de Jan Tooropstraat in Winterswijk. De defecte koelkast zorgde er voor dat het schuurtje, een schutting en een overkapping in brand vlogen. Daarnaast liep de woning schade op door het vuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19-8-2020 | Burgh-Haamstede | onbekend     | vriezer     | brand  | restaurant      | 0G     | Op een camping in Burgh-Haamstede heeft woensdagmiddag een brand gewoed in een vriezer van een restaurant. Hoortoestel highlight van 2020 Hoe 2 Duitsers de hoortoestellenmarkt revolutioneren! De brand in het restaurant van een camping aan de Maireweg werd rond 12.45 uur ontdekt. De brandweer van Burgh-Haamstede is hierop met spoed uitgerukt. In verband met de slechte waterwinning werd ook een waterwagen ter plaatse gestuurd. Door een snelle bluspoging van het personeel waren de vlammen bij aankomst van de brandweer al gedoofd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19-8-2020 | Boijl           | onbekend     | boiler      | brand  | schuur          | 0G     | Een zonneboiler heeft woensdagmiddag voor brand gezorgd in een schuur. De brandweer van Noordwolde en Steenwijk werden opgeroepen voor een dak brand aan de Doldersumsestraat. Voorbijgangers zagen rook uit het dak van de schuur komen en alarmeerden hierop de burens en de hulpdiensten. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Uit voorzorg werd het sein 'middel-brand' gemaakt waarop de hoogwerker van Steenwijk werd gealarmeerd, maar deze is niet ter plekke gekomen. De brand was snel onder controle en de schade werd hiermee beperkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20-8-2020 | Almere          | onbekend     | bedrading   | brand  | woonhuis        | 0G     | Brand door gesmolten kabel. Donderdagmiddag 20 augustus rond 18.00 uur was brand ontstaan in een pand aan de Belfort in Almere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20-8-2020 | Harderwijk      | onbekend     | wasdroger   | Rook   | woonhuis        | 2R     | Vanmorgen rond half elf is in een rijtjeshuis aan de Oltmanstraat (wijk Stadsdennen) in Harderwijk een droger in de brand gevlogen. Wel zijn de bewoners tijdelijk geëvacueerd. De bewoners hadden rook ingeademd en zijn onderzocht door het ambulancepersoneel. Het viel gelukkig allemaal mee en hoefden niet naar het ziekenhuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20-8-2020 | Beilen          | onbekend     | meterkast   | brand  | woonboerderij   | 0G     | De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt voor een brand in een meterkast bij een boerderij aan de Brunsting in Beilen. Door de hulpdiensten werd opgeschaald naar 'Grote Brand', omdat het vermoeden bestond dat de brand was overgeslagen naar een bovenverdieping. Dit bleek mee te vallen en het vuur was snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20-8-2020 | Denekamp        | kortsluiting | elektronica | brand  | tankstation     | 0G     | Bij een tankstation aan de Nordhornsestraat in Denekamp is afgelopen nacht brand ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur vlot onder controle. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de elektronica van de shop. Of het tankstation vandaag wel gewoon open is, is nog niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20-8-2020 | Hilversum       | onbekend     | wasdroger   | brand  | woonzorgcentrum | 1G     | Een wasdroger veroorzaakte een kleine brand in een woning van woonzorgcentrum de Egelantier in de Egelantierstraat. De bewoners wisten donderdagmiddag zelf uit hun woningen te komen op de eerste verdieping, waar het vuur ontstond. De brandweer kon de vlammen redelijk snel doven. Eén bewoner werd door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe de wasdroger vlam kon vatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Datum     | Plaats        | Soort        | Apparaat       | Schade | Gebruik      | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------|--------------|----------------|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-8-2020 | Moerkapelle   | onbekend     | vaatwasser     | brand  | woonhuis     | 0G     | Bewoners van een woning aan de Julianastraat in Moerkapelle zijn afgelopen nacht op tijd gewekt door een rookmelder. In de keuken was brand ontstaan in een vaatwasser waardoor er rook vrij kwam. De brandweer was snel ter plaatse en bluste de brand snel, de woning heeft rook en waterschade opgelopen. Hoe groot deze is, is nog niet bekend. Na het ventileren van de woning is de brandweer weer vertrokken.                                                                                                                                                                                       |
| 21-8-2020 | Dordrecht     | onbekend     | afzuigkap      | brand  | woonhuis     | 0G     | In een woning aan de Prattenburg in Dordrecht is vrijdagavond 21 augustus 2020 brand uitgebroken. Om 21.15 uur werd de brandweer gebeld met de melding dat er brand zou zijn in de keuken van de woning. Ter plekke bleek er een afzuigkap in brand te staan. De brandweer wist de brand snel te blussen en heeft de woning geventileerd.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21-8-2020 | Zuidplas      | onbekend     | vaatwasser     | rook   | woonhuis     | 0G     | Vrijdag 21 augustus begon met een brandende vaatwasser in een woning aan de Julianastraat in Moerkapelle. De Bewoners van een woning aan de Julianastraat in Moerkapelle zijn die nacht op tijd gewekt door een rookmelder, want in de keuken was brand ontstaan in een vaatwasser, de rook die heirdoor ontstond activeerde de rookmelder. De brandweer was snel ter plaatse en had gelukkig niet veel tijd nodig om de brand te blussen. Na het ventileren van de woning is de brandweer weer vertrokken. De woning heeft wel rook en waterschade opgelopen. De omvang van de schade is nog niet bekend. |
| 22-8-2020 | Etten Leur    | onbekend     | zonnepanelen   | brand  | woonhuis     | 0G     | De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een brand in een woning aan de Tolhuislaan in Etten-Leur. De brand is in het dak ontstaan door het plaatsen van zonnepanelen. Niemand is gewond geraakt. De brandweer heeft een stuk van het dak moeten openbreken om het vuur te kunnen blussen. De brand was daarna snel onder controle. De politie heeft de straat afgesloten tijdens de bluswerkzaamheden.                                                                                                                                                                                               |
| 22-8-2020 | Oosterbeek    | onbekend     | oven           | brand  | woonhuis     | 0G     | Op de Hubertshoeve in Oosterbeek heeft zaterdagavond een kleine brand gewoed in een inbouwoven van de keuken van een woning. De brand werd rond 19.40 uur gemeld. Ter plekke bleek er geen rook aan de buitenzijde te zien. De bewoners waren wel thuis op het moment van uitbreken van de brand en hebben zelf 112 gebeld. De brandweer verklaarde dat door een technisch mankement er een kleine brand met lichte rookontwikkeling was ontstaan in een inbouwoven in een keuken. De brand was alweer gedoofd voordat de brandweer ter plekke was.                                                        |
| 22-8-2020 | Wezep         | kortsluiting | onbekend       | brand  | woonhuis     | 0G     | Zaterdagavond brak er brand uit in de schuur en woning van Jan Fijn en zijn gezin. De brand werd waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. Een flinke groep toeschouwers kwam op de rookpluimen af. Bij het politielint liep het vervolgens helemaal uit de hand. Over de vraag waarom het zo misging, lopen de lezingen uiteen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22-8-2020 | Rijswijk      | onbekend     | zonnepanelen   | brand  | woonhuis     | 0G     | Op het dak van een woning aan de Menagerie in Rijswijk heeft een felle brand gewoed. De brandweer heeft opgeschaald naar 'Middelbrand'. Op het dak staan zonnepanelen in brand. De vlammen waren korte tijd goed zichtbaar. De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand. De brand zit mogelijk in het dak. De schade aan het dak is flink.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23-8-2020 | Ellecom       | onbekend     | terrasheater   | brand  | restaurant   | 0G     | Zondagavond is de brandweer van Dieren gealarmeerd voor een brand op het terras bij het restaurant De Peerdestal aan de Zutphensestraatweg in Ellecom. De terrasheater bleek spontaan in brand gesprongen. Meerdere mensen zaten op het terras te eten. Zij konden allemaal tijdig weggkomen, niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23-8-2020 | Egmond binnen | onbekend     | strijkmaschine | rook   | klooster     | 2R     | Zondag rond het middaguur werd de brandweer gealarmeerd dankzij de automatische brandmelders in het Lioba Klooster aan de Herenweg in Egmond-Binnen. Hier was brand uitgebroken in het washok, waar een strijkmaschine oververhit was geraakt. De brandweer rukte uit vanuit Egmond aan Zee. Kort na 13:00 uur kon het sein brand meester worden gegeven. Een ambulance kwam ter plaatse om enkele bewoners na te kijken die rook hadden ingeademd.                                                                                                                                                        |
| 23-8-2020 | Valkenswaard  | onbekend     | meterkast      | rook   | woonhuis     | 0G     | De brandweer van Valkenswaard is zondagmiddag rond 15.45 uur uitgerukt voor een woningbrand aan De Kreijenbeek. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een meterkast, waar rook vanaf kwam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24-8-2020 | Grou          | kortsluiting | kookplaat      | brand  | hotel        | 0G     | Hotel Oostergoo in Grou is maandagavond korte tijd ontruimd geweest na een brand in de keuken. De brand in de keuken ontstond door een kortsluiting in het fornuis. De opgeroepen brandweerlieden van Grou hadden de brand al gauw onder controle. De inzet van de brandweer in Akkrum werd daarom geannuleerd. Er is niemand gewond geraakt bij het incident.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24-8-2020 | Goirle        | onbekend     | vaatwasser     | brand  | verpleeghuis | 0G     | In verpleeghuis Thebe Elisabeth in Goirle is maandagavond rond 19.00 uur brand uitgebroken. Bewoners moesten tijdelijk naar buiten. De brand ontstond in de vaatwasser in de keuken. Personeel probeerde het vuur eerst zelf te doven maar moest toch de brandweer inschakelen toen dat niet lukte. Het personeel evacueerde de cliënten.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Datum     | Plaats     | Soort        | Apparaat            | Schade | Gebruik          | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------|--------------|---------------------|--------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25-8-2020 | Zaandam    | onbekend     | wasmachine          | brand  | kantoor          | 0G     | Dinsdagochtend omstreeks 10.15 uur is er een brand uitgebroken aan de Prins Bernhardplein in Zaandam. Bij het VRZ (hoofdkantoor van de veiligheidsregio/Brandweer Zaaanstreek Waterland) is in een wasmachine, in de buurt van een leslokaal brand uitgebroken. Het pand werd ontruimd en de brand is geblust. Deze ruimte wordt goed geventileerd.                                                                                                                                                                                                            |
| 25-8-2020 | Arnhem     | onbekend     | wasdroger           | brand  | woonhuis         | 0G     | Op de Albert van Dalsumlaan in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd heeft dinsdagmiddag een brand gewoed op de eerste etage van een woning. Dit heeft veel schade veroorzaakt. De brandweer werd rond 16.20 uur gealarmeerd voor de woningbrand. Ter plaatse bleek een droger in de brand gevlogen te zijn en wisten ze het vuur snel te blussen.                                                                                                                                                                                                                     |
| 25-8-2020 | Groningen  | onbekend     | accu                | brand  | woonzorgcentrum  | 0G     | In woonzorgcomplex Maartenshof aan de Schaaksport heeft dinsdagmiddag een kleine brand gewoed. De melding van de brand kwam rond 12.30 uur binnen. De rookmelders in het gebouw werden geactiveerd door rookontwikkeling. Als de rookmelders afgaan krijgt de meldkamer van de brandweer direct een seintje waarop er alarm wordt gegeven. De Groninger brandweer rukte met twee tankautospuiten en een hoogwerker uit. Bij aankomst bleek al snel dat er daadwerkelijk brand woedde. Een fietsaccu die aan de lader lag had vlam gevat.                       |
| 25-8-2020 | Oegstgeest | onbekend     | vaatwasser          | brand  | woonhuis         | 0G     | De brandweer is dinsdag rond het middaguur uitgerukt voor een woningbrand aan de Cleveringalaan in Oegstgeest. De brand was ontstaan door een vaatwasser. Volgens de brandweer ontstond de brand in de keuken bij de vaatwasser. Doordat het rookalarm afging, kon de bewoonster van het huis ontkomen. Ze raakte niet gewond.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26-8-2020 | Barneveld  | kortsluiting | vloerverwarming     | brand  | woonhuis         | 0G     | Bij een woning aan de Reinaerdshof in Barneveld heeft een elektrische vloerverwarming op de eerste etage van de woning dinsdagavond brand veroorzaakt. De brandweer werd rond 21.15 uur gealarmeerd voor een woningbrand. Ter plaatse bleek een deel van de laminaatvloer brand te hebben gevat door vermoedelijk kortsluiting in de elektrische vloerverwarming. Een buurtbewoner had een uur eerder al een schroeilucht geroken maar had in zijn eigen woning niets kunnen vinden. De brandweer heeft een deel van de vloerverwarming verwijderd en geblust. |
| 26-8-2020 | Roermond   | onbekend     | elektriciteitskast  | brand  | winkel           | 0G     | De hulpdiensten zijn woensdagavond uitgerukt voor een brand op het Retailpark in Roermond. Verschillende winkels en restaurants zaten daardoor enige tijd zonder stroom. Tegen zeven uur kregen de hulpdiensten melding van de brand aan de Schaarbroekerweg. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektriciteitskast bij de winkel Big Bazar. Het personeel van de Big Bazar heeft zichzelf in veiligheid kunn.en brengen. De winkel was al gesloten toen de brand uitbrak.                                                                                      |
| 27-8-2020 | Ter Apel   | onbekend     | oplader             | brand  | woonunit         | 0G     | Bij het AZC in Ter Apel heeft vrijdagavond korte tijd brand gewoed in een woon-unit. De brand is vermoedelijk ontstaan door een oplader op een matras. De brandweer van Ter Apel en Stadskanaal werden opgeroepen om de brand te bestrijden. De brandweer van Ter Apel had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade is, is niet bekend.                                                                                                                                                                                                               |
| 27-8-2020 | Franeker   | onbekend     | meterkast           | rook   | winkel           | 0G     | Vrijdagmiddag omstreeks 10:40 werden de brandweerkorpsen van Franeker en Harlingen opgeroepen voor een winkelbrand in het centrum van Franeker. De brand woedde in de meterkast van de elektronica- en witgoedzaak Expert. Door snel optreden van de brandweer bleef de brand beperkt tot de meterkast. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de rookschade met de eigenaar af te handelen. Door het snelle handelen na het zien van rook door het winkelpersoneel raakte er dan ook niemand gewond.                                                     |
| 27-8-2020 | Heerenveen | onbekend     | accu                | brand  | woonhuis         | 1G     | Aan de Barten in wijk Nijehaske is vrijdagavond brand uitgebroken in een slaapkamer. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Door snel ingrijpen van de Heerenveense brandweer is erger voorkomen. De woning liep desalniettemin flinke schade op. De brand zou ontstaan zijn door het opladen van een accu voor modelauto's. Een bewoner is nagekeken door het personeel van een toegesnelde ambulance. Stichting Salvage is door de brandweer ingeschakeld om de bewoners bij te staan.                                                           |
| 27-8-2020 | Wommels    | onbekend     | meterkast           | brand  | woonhuis         | 0G     | De brandweer van Wommels werd net na 18.00 uur opgeroepen voor een brand bij De IIsbaan. Deze ligt aan de noordkant van het dorp. Het bleek dat er een meterkast in brand was gevolgen die buiten staat. De brandweer heeft het vuur met een poederblusser snel uit kunnen maken.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27-8-2020 | Veenendaal | onbekend     | papierversnipperaar | brand  | tandartspraktijk | 1R     | De brandweer van Veenendaal werd donderdag rond 09.00 uur gealarmeerd voor een brand aan de Industrielaan. Bij een Orthodonstenpraktijk was door een technische storing brand ontstaan in een papierversnipperaar. Medewerkers van de praktijk sleepte het nog brandende apparaat naar buiten en hebben daar getracht met handbrandblussers het te doven. Ter plaatse gekomen brandweerlieden controleerde het pand en hebben deze met een ventilator geventileerd. Een ambulance kwam nog ter plaatse om een persoon te controleren                           |

| Datum     | Plaats     | Soort            | Apparaat      | Schade   | Gebruik     | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------|------------------|---------------|----------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27-8-2020 | Drachten   | onbekend         | compressor    | brand    | garage      | 0G     | Postbezorger ontdekt brand in garage. Een postbezorger heeft donderdagmorgen tijdens zijn ronde op de Hanebalken een woningbrand ontdekt. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Mogelijk heeft een compressor de brand veroorzaakt. Brandweerlieden hebben deze en een werkbank naar buiten gehaald en daar verder afgeblust. De woning liep inke rookschade op. Niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                              |
| 28-8-2020 | Barneveld  | technisch defect | koffiemachine | Brand    | woonhuis    | 0G     | In een woning aan de Goudenstein in Barneveld heeft in de nacht van donderdag op vrijdag 28 augustus een brand gewoed. Rond 00:45 uur werd de bewoonster wakker van een brandlucht. Eenmaal beneden stond de keuken in de brand. De oorzaak is vermoedelijk een technisch defect in een koffiezet apparaat welke daarna in de brand is gevlogen.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28-8-2020 | Burgum     | kortsluiting     | accu          | rook     | garage      | 0G     | Dat rookmelders altijd nog van waarde zijn dat heeft het donderdagavond wel bewezen nadat er in de garage van een woning aan De Tulpebeam kortsluiting was ontstaan in de accu van een scooter. De rookmelder heeft vervolgens zeker zijn meerwaarde bewezen toen in de avond het apparaat plotseling activeerde. De man en de vrouw van het huis hoorde de rookmelder afgaan en namen poolshoogte. In de tussentijd was de accu zo warm geworden dat er daadwerkelijk brand was ontstaan en voor veel rookontwikkeling in de garage zorgde.                                                                               |
| 28-8-2020 | Rotterdam  | blikseminslag    | onbekend      | rook     | appartement | 0G     | De bliksem is vrijdag meerdere keren ingeslagen in de regio. Zo was het raak in een woning in Numansdorp en een appartementencomplex in Rotterdam. Bij deze laatste blikseminslag, aan het Stroveer in Rotterdam, kwam volgens een woordvoerder van de brandweer rook vrij en raakte het dak van het complex beschadigd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28-8-2020 | Numansdorp | blikseminslag    | onbekend      | onbekend | woonhuis    | 0G     | In Numansdorp gaat om een woning aan de Meerkoetplaats. De bewoners waren op het moment van de blikseminslag niet thuis. Niemand raakte dan ook gewond. Bij deze blikseminslag brak geen brand uit. Wel is sprake van schade, onder meer aan het dak en mogelijk ook in de elektriciteitshuishouding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28-8-2020 | Ulfst      | onbekend         | magnetron     | rook     | woonhuis    | 0G     | Een keuken in Ulfst is vrijdagmiddag vol komen te staan met rook. Ter plaatse bleek een magnetron te zorgen voor de rookontwikkeling. De brandweer werd rond 13.15 uur gealarmeerd voor het incident aan de Allee. Na aankomst bleek de rook afkomstig te zijn uit een magnetron in de keuken. Brandweerlieden hebben daarop de woning geventileerd zodat de rook weg kon trekken. Nadat metingen werden uitgevoerd is de brandweer teruggekeerd naar de kazerne. Niemand is gewond geraakt bij het incident.                                                                                                              |
| 29-8-2020 | Zaandam    | onbekend         | waterkoker    | brand    | woonhuis    | 0G     | Een meisje dat buiten liep met haar hond heeft zaterdag een brand ontdekt in een woning aan de Fluitekruidweg in Zaandam. Ze alarmeerde de brandweer die de deur van de woning forceerde en het vuur, een in brand gevlogen waterkoker, bluste. Naast een verwoeste waterkoker was er rookschade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31-8-2020 | Apeldoorn  | onbekend         | wasdroger     | brand    | woonhuis    | 0G     | Bij een brand aan de Kruizemuntstraat in Apeldoorn zijn maandag aan het eind van de middag drie woningen beschadigd geraakt. De bewoner van het huis waar de brand woedde, zag het vuur voor zijn ogen ontstaan in de wasdroger op zolder. De bewoner reageerde koelbloedig: hij belde 112, schakelde de elektra uit en waarschuwde zijn bureu.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31-8-2020 | Uithuizen  | onbekend         | meterkast     | brand    | woonhuis    | 0G     | In de nacht van zondag op maandag heeft er in een woning aan de Schoolstraat in Uithuizen een felle uitlaande brand gewoed. Het vuur werd rond de klok van vier uur opgemerkt waarna meteen de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brand zou mogelijk zijn ontstaan in de meterkast van de woning. De bewoners hebben gelukkig veilig de woning kunnen verlaten                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1-9-2020  | Oegstgeest | oververhitting   | tosti-ijzer   | rook     | woonhuis    | 0G     | Een oplettende monteur heeft dinsdagmiddag een brand voorkomen op de Kerckwervelaan in Oegstgeest. De monteur had een afspraak met een oudere man. Bij aankomst zag hij rook uit het huis komen. De boosdoener was een tosti-ijzer dat nog aanstond. De oudere man, die hulpbehoevend is, kon zelf niet opstaan en zat op zijn stoel toen het voorval bezig was.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1-9-2020  | Weert      | onbekend         | zonnepanelen  | brand    | garage      | 0G     | Het dak van een garage in Weert is dinsdagavond in brand gevlogen. Mogelijk hebben de zonnepanelen op het dak vlam gevat. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2-9-2020  | Zutphen    | oververhitting   | lamp          | brand    | woonhuis    | 0G     | Bij een woning aan de Weg naar Laren is woensdagavond brand uitgebroken op zolder door een bouwlamp. Volgens de politie was een bouwlamp die dicht tegen een houten balk stond aan blijven staan, waardoor het hout zó warm werd dat er brand uitbrak. De brandweer schaalde snel op naar middelbrand en er kwamen meerdere voertuigen ter plaatse. De brand was uiteindelijk snel onder controle. Het vuur bleef beperkt tot op de zolderverdieping. Wel is er sprake van forse rook- en waterschade in de woning. Volgens agenten was de bewoner thuis, maar kon hij op tijd het huis verlaten. Er vielen geen gewonden. |

| Datum    | Plaats         | Soort                     | Apparaat     | Schade | Gebruik       | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|---------------------------|--------------|--------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-9-2020 | Den Haag       | onbekend                  | wasdroger    | brand  | flatwoning    | 1RZ    | De hulpdiensten zijn woensdagmiddag 2 september groots uitgerukt naar een brand in een wasdroger op de vierde etage van een flatgebouw. Bij de brand kwam veel rook vrij. Toen de brand begon was een bewoonster nog aanwezig in het pand. Zij ademde bij het verlaten van haar woning rook in. De bewoonster die rook had ingeademd is door het ambulancepersoneel gecontroleerd en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.                                                                                                                                                                                                      |
| 2-9-2020 | Groningen      | kortsluiting              | lift         | rook   | appartement   | 0G     | Een defecte lift in de Tasmantoren aan de Regattaweg in Groningen heeft dinsdagavond voor een schroeilucht gezorgd. De brandweer van Groningen werd even na half 8 's avonds opgeroepen voor een brandgerucht aan de Regattaweg. Bewoners van de Tasmantoren merkten een brandlucht op en alarmeerden de brandweer. Een defecte lift(kortsluiting in twee transformatoren) bleek de oorzaak van de brandlucht te zijn. Beide liften zijn op dit moment buiten werking door kortsluiting. De bewoners van de rechter toren zullen vanavond van de noodtrap gebruik moeten maken. Een liftmonteur is aanwezig om de lift te repareren. |
| 4-9-2020 | Zwolle         | onbekend                  | wasdroger    | brand  | flatwoning    | 2R     | Vrijdagmiddag 4 september rond 16.05 uur was brand ontstaan op de tweede verdieping flatgebouw aan de Palestrinalaan in Zwolle. Ter plaatse bleek er in een appartement op de tweede verdieping van een flat brand te zijn geweest in een wasdroger. De bewoners moesten vanwege de brand naar buiten. Een aantal van hen zijn nagekeken in verband met het in ademen van rook. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De brandweer had de brand al snel onder controle waarna de woning is geventileerd.                                                                                                                           |
| 5-9-2020 | Sittard        | oververhitting            | magnetron    | Rook   | gevangenis    | 0G     | Een aangebrand broodje in de magnetron heeft de brandweer zaterdagavond werk bezorgd in de gevangenis in Sittard. Een gedetineerde wilde in zijn cel een broodje opwarmen, maar dat ging gepaard met wat rookontwikkeling. Luchten Daardoor ging rond 18.00 uur het rookalarm af en werd de brandweer erbij gehaald. "Het broodje had iets te lang in de magnetron gezeten", weet een woordvoerder van de brandweer. "We hebben de boel doorgelucht, maar hoefden niks te blussen."                                                                                                                                                  |
| 5-9-2020 | Waalre         | onbekend                  | zonnepanelen | brand  | woonhuis      | 1R     | In Waalre woedde zaterdagmiddag een brand in het dak van een woning. De brandweer rukte uit met een blusvoertuig en een hoogwerker om de uitslaande brand te bestrijden. Rond 14.50 uur was het vuur onder controle. De brand woedde tussen zonnepanelen op het dak. Het betreft een huis aan de Buijtenste Meerken. Twee bewoners zijn het huis uit gevlucht, omdat één van hen een rooklucht rook. Ze zijn allebei ongedeerd gebleven                                                                                                                                                                                              |
| 6-9-2020 | Oosterhout     | vermoedelijk kortsluiting | meterkast    | rook   | woonhuis      | 0G     | Bewoners van een huis in Oosterhout kregen zondagochtend de schrik van hun leven toen ze rook uit de meterkast zagen komen. Meteen daarop werd de stroom uitgeschakeld en werd de brandweer gealarmeerd. Deze hebben de beginnende brand geblust. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak van de brand geweest maar daar zal door de elektriciteitsmaatschappij onderzoek naar gedaan worden. Volgens de bewoners is de meterkast onlangs nog vervangen.                                                                                                                                                                           |
| 7-9-2020 | De Lier        | kortsluiting              | bedrading    | rook   | schuur        | 0G     | De brandweer van De Lier, Maasdijk en de hoogwerker uit Naaldwijk kregen maandagochtend om 11:42 uur de melding brand. In een schuur achter de woningen was enige rookontwikkeling ontstaan waarna bewoners de brandweer hebben ingeschakeld. Brandweerlieden zijn met de waterslang naar de schuur gegaan, maar er viel verder weinig te blussen. De oorzaak van de rookontwikkeling bleek te zijn ontstaan door kortsluiting in een elektriciteitsleiding                                                                                                                                                                          |
| 7-9-2020 | Kootstertille  | vermoedelijk kortsluiting | meterkast    | brand  | woonboerderij | 0G     | De brandweer van Drogeham werd maandag om 11.34 uur gealarmeerd voor een brand in een (woon)boerderij aan de Koaten in Kootstertille. Er was brand ontstaan in de meterkast. De bewoner wist de brand zelf te blussen. Bij aankomst van de brandweer hoefde er alleen nog maar een nacontrole uitgevoerd te worden. De brand zou net boven de meter zijn ontstaan. Mogelijk was kortsluiting de oorzaak van de brand. De meterkast liep flinke schade op en moet vervangen worden.                                                                                                                                                   |
| 8-9-2020 | Zoeterwoude    | onbekend                  | frituurpan   | brand  | cafetaria     | 0G     | Bij snackbar Bickels Snacks aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude is brand uitgebroken. Het vuur ontstond op de Rijnneke Boulevard donderdagmiddag door een frituurpan. De vlammen sloegen uit het dak toen de brandweer aankwam. De schade aan de cafetaria is groot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8-9-2020 | Sint Oedenrode | onbekend                  | wasdroger    | brand  | woonhuis      | 0G     | In een woning aan de Mariannestraat in Sint-Oedenrode is maandagmiddag rond 16.00 uur brand uitgebroken. Volgens de brandweer ontstond de brand vermoedelijk in de wasdroger op zolder. De vlammen sloegen over naar de binnenkant van het dak. De brandweer kwam met onder andere twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen ter plaatse. Er raakte niemand gewond. De politie sloot de straat af en hield omstanders op afstand.                                                                                                                                                                                        |

| Datum     | Plaats            | Soort        | Apparaat    | Schade     | Gebruik         | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------|--------------|-------------|------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-9-2020  | Drachten          | brand        | magnetron   | brand      | woonhuis        | 0G     | De brandweer van Drachten moest donderdag om kwart over vijf uitrukken voor een woningbrand aan de Zwemmer. Een bewoner had een pizza met doos in de magnetron gedaan waarna er brand was ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse en heeft vervolgens de magnetron in de achtertuin gezet en de woning geventileerd. Hierdoor bleef de schade beperkt. Ongeveer een uur na de melding kon de brandweer weer terugkeren. Er raakte niemand gewond.                                                                                                                                                                                    |
| 8-9-2020  | Maassluis         | onbekend     | stekker     | rook       | cafetaria       | 0G     | De brandweer van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werden samen met de politie opgeroepen voor een binnenbrand bij Cafetaria Barry aan de Bloemhof in Maassluis. Er kwam rook van een stekker bij de meterkast. Personeel heeft direct de winkel ontruimd en de deuren gesloten in afwachting van de brandweer. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd, er bleek geen sprake (meer) te zijn van brand.                                                                                                                                                                                                                            |
| 8-9-2020  | Sint Annaparochie | kortsluiting | meterkast   | brand      | verzorgingshuis | 0G     | In verzorgingshuis Beuckelaer in Sint Annaparochie heeft dinsdagochtend brand gewoed. Het lijkt erop dat de brand is ontstaan in een meterkast in één van de appartementen door een gebroken waterleiding. Deze spoot op het meterbord waardoor er enorme rookontwikkeling ontstond. Bij de brand is niemand gewond geraakt, twee bewoners zijn nagekeken door medici maar hoefden niet behandeld te worden.                                                                                                                                                                                                                             |
| 8-9-2020  | schiedam          | onbekend     | oven        | brand      | woonhuis        | 0G     | Dinsdagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand in de Wattstraat. Op de eerste etage ging een rookmelder af. Bij aankomst van de brandweer was er rookontwikkeling zichtbaar uit de woning. Naar het schijnt stond er nog een oven en een frituurpan aan terwijl de bewoner op dat moment niet thuis was; die is even later weer teruggekomen. Nadat de brand is geblust kon men de woning gaan ventileren. Er vielen geen gewonden bij de brand.                                                                                                                                                                       |
| 10-9-2020 | Papendrecht       | onbekend     | vaatwasser  | brand      | woonhuis        | 0G     | Een vaatwasser is donderdagochtend 10 september 2020 in brand gevlogen in een woning aan de Giebelhof in Papendrecht. De bewoners ontdekten rond 7.15 uur dat de vaatwasser in brand stond. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit de woning. De brandweermensen hadden de brand snel onder controle en hebben de vaatwasser naar buiten gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11-9-2020 | Leiden            | onbekend     | magnetron   | brand      | woonhuis        | 0G     | Vrijdagmiddag 11 september rond 15.00 uur was brand ontstaan in een atwoning aan de Jacques Urlusplantsoen in Leiden. Een magnetron had vlam gevat tijdens bereiding. De brand zorgde voor enige rookontwikkeling. De magnetron werd naar buiten gehaald en de brandweer deed nog een controle in de woning. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de magnetron in brand heeft kunnen vliegen, is niets bekend.                                                                                                                                                                                                                   |
| 12-9-2020 | Noordwijkerhout   | kortsluiting | onbekend    | brand      | woonhuis        | 0G     | Zaterdag werd om 12.03 uur de brandweer van de post Noordwijkerhout opgeroepen voor een nacontrole brand aan de Dr. Abraham Kuiperstraat in de Boekhorstwijk. Daar aangekomen bleek dat er naar alle waarschijnlijkheid kortsluiting in een keukenapparaat was ontstaan en deze voor een aardige rookontwikkeling had gezorgd in de woning                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12-9-2020 | Harmelen          | kortsluiting | Stekkerdoos | brand      | Restaurant      | 0G     | Zijn moeder, zusje en vrouw zijn in tranen. Vader Rawi is compleet in shock. Hij neemt ontredderd plaats op het terras van restaurant Kloosterhoeve aan de overkant van de rampplek. 'Tot 'smorgens vroeg hebben zij de zaak opengehouden voor ons, echt hartverwarmend.' De oorzaak van de brand wordt binnen twee dagen duidelijk: kortsluiting in een stekkerdoos boven het plafond waar de stekker van de camera in zat. 'Dat kan iedereen overkomen', vertelt hij.                                                                                                                                                                  |
| 13-9-2020 | Zeewolde          | onbekend     | wasdroger   | brand      | woonhuis        | 1R     | De brandweer in Zeewolde is in actie gekomen voor een brand in een keuken aan de Molenvang. De brandweer wist erger te voorkomen. In de woning bleek een droger vlam te hebben gevat. De droger is door de brandweer naar buiten gebracht en geblust. De woning is geventileerd. Een van de bewoners is gecontroleerd op rookinhalatie maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13-9-2020 | Oud-Beijerland    | kortsluiting | vaatwasser  | brandlucht | woonhuis        | 0G     | Een bewoner in Oud-Beijerland rook vanmiddag een brandlucht. Na onderzoek bleek dat vaatwasser een kortsluiting had, waardoor de vaatwasser vlam vatte. De bewoner wist de vlammen te doven. @Brandweer was snel ter plaatse en deed na controle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14-9-2020 | Vries             | kortsluiting | waterkoker  | rook       | woonhuis        | 0G     | In een woning aan de Valkenlaan bleek kortsluiting te zijn geweest in een waterkoker waardoor de woning vol rook stond. De brandweer heeft de woning geventileerd. Er vielen geen gewonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14-9-2020 | Baarn             | onbekend     | meterkast   | rook       | woonhuis        | 1R     | De brandweer is vannacht uitgerukt voor een woningbrand aan de Lijsterbeslaan in Baarn. Vanwege de rookontwikkeling moesten bewoners van acht omliggende woningen hun huis verlaten, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak rond 04.20 uur uit. De VRU meldde aanvankelijk dat het om een keukenbrand ging, maar volgens de ocier van dienst ter plaatse ontstond het vuur in de meterkast van een woning. Daardoor zou ook de waterleiding in de woning daarboven zijn gesprongen. Monteurs van Stedin kwamen ter plaatse om te assisteren. Een persoon werd door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. |

| Datum     | Plaats      | Soort                     | Apparaat   | Schade | Gebruik     | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------|---------------------------|------------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14-9-2020 | Wierden     | onbekend                  | meterkast  | brand  | woonhuis    | 0G     | In een woning aan de 1e Esweg heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de meterkast. De bewoners konden op tijd naar buiten komen doordat ze werden gealarmeerd door een rookmelder. De brandweer vuur snel onder controle door onder meer het plafond van de meterkast te verwijderen. Niemand raakte gewond. De bewoners hebben de nacht elders moete doorbrengen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16-9-2020 | Nederweert  | kortsluiting              | onbekend   | rook   | woonhuis    | 0G     | De brandweer is dinsdagavond rond 20.20 uur gealarmeerd voor een 'nacontrole' in Nederweert. In de keuken van een woning aan de Irenestraat was kortsluiting ontstaan. Terwijl de bewoners naar de tv in de woonkamer aan het kijken waren ontstond in de keuken rookontwikkeling. Toen ze er achter kwamen wat er loos was kwam een bewoner in actie met een brandblusser en werden de stoom vanuit de meterkast uitgeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17-9-2020 | Harderwijk  | onbekend                  | accu       | brand  | woonhuis    | 1B     | De bewoonster van een woning op de Hazelaarlaan in Harderwijk is donderdagmiddag gewond geraakt door een brandende fietsaccu in haar keuken. Een buurtbewoner kwam op de rook af en heeft de vrouw naar buiten gehaald omdat ze zelf de woning niet wilde verlaten. De vrouw had mogelijk brandwonden in het gezicht en is behandeld in een ambulance die met spoed ter plaatse was gekomen                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18-9-2020 | Harderwijk  | onbekend                  | Wasdroger  | brand  | school      | 0G     | Vrijdagmiddag 18 september rond 16.15 uur werd er een brandgerucht gemeld in een school aan het Kruithuis in Harderwijk. In de school hing een brandlucht, de brandweer kwam met spoed ter plaatse. Er bleek uiteindelijk een droger in brand te staan. In de droger zat een grote hoeveelheid doeken, de brandweer heeft de droger buiten gezet en afgeblust met een straal hoge druk.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18-9-2020 | Heerlen     | onbekend                  | lamp       | brand  | appartement | 4RZ    | In de nacht van donderdag op vrijdag is omstreeks 03.30 uur brand uitgebroken in een appartement op de begane grond van appartementencomplex (de Corridorflat) Douvenrade in Heerlen. Oorzaak was een schemerlampje dat op een bed terecht kwam, waardoor het beddengoed vlam vatte. Medewerkers van Sevagram, hulpdiensten en de brandweer waren snel ter plekke voor de opvang van de huurders en het bestrijden van de brand. Meerdere senioren zijn vanwege de rook nagekeken door ambulancepersoneel ter plaatse. Vier bewoners zijn ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, onder wie de bewoonster van het appartement waar de brand was uitgebroken. |
| 18-9-2020 | Hengelo     | onbekend                  | wasdroger  | brand  | woonhuis    | 0G     | Bij een brand in een wasdroger in een woning aan de Bosmansweg in Hengelo is vrijdagmiddag flink wat schade ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19-9-2020 | Tilburg     | onbekend                  | frituurpan | brand  | woonhuis    | 1B     | Een bewoner van een woning aan de Maaslandstraat in Tilburg is zaterdagochtend rond 04.00 uur gewond geraakt bij een keukenbrand. De brandweer was snel ter plaatse en schaalde op naar een middelbrand. De bewoner deed een bluspoging en liep daarbij brandwonden op. Hij is met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De oorzaak van de keukenbrand is een frituurpan die vlam vatte, waardoor ook de afzuigkap in brand vloog.                                                                                                                                                                                                                        |
| 20-9-2020 | Amstelveen  | onbekend                  | wasdroger  | brand  | woonhuis    | 2R     | Zondagmiddag omstreeks half vier is er een brand uitgebroken aan de Govert Flincklaan in Amstelveen. De brand is ontstaan in een droger in de woning. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. Ook een ambulance is ter plaatse. Twee personen zijn ter plekke door het ambulancepersoneel nagekeken wegens rookinhalatie. Niemand hoefde naar een ziekenhuis vervoerd te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21-9-2020 | Amsterdam   | onbekend                  | cv-ketel   | brand  | woonhuis    | 0G     | Op de zolder een woning aan de Ranonkelkade in Noord is aan het begin van de avond brand uitgebroken. Vermoedelijk is het vuur ontstaan in de cv-ketel. 'Het was eventjes een heftige brand', zegt een woordvoester van de brandweer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21-9-2020 | Oldenzaal   | vermoedelijk kortsluiting | wasdroger  | brand  | woonhuis    | 0G     | In een huis aan de Tulpstraat in Oldenzaal heeft vanavond een uitslaande brand gewoed. Toen de brandweer arriveerde bleek sprake van een uitslaande brand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de brandweer vermoedt dat kortsluiting in een droger of wasmachine de brand heeft veroorzaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21-9-2020 | Beugen      | vermoedelijk kortsluiting | meterkast  | brand  | pand        | 0G     | Aan het Transportcentrum te Beugen is brand ontstaan. De brand zou zijn ontstaan door een elektrische storing in de meterkast. De brandweer is in grote getale aanwezig om de vlammen te bestrijden. De brand zit in het dak en tussen de panelen. De brandweer van Cuijk is met een hoogwerker bezig de panelen los te maken. Het vuur is ontstaan bij het 00-tech, een bedrijf dat zich bezig houdt met het onderhouden van auto's.                                                                                                                                                                                                                               |
| 21-9-2020 | Barendrecht | onbekend                  | wasdroger  | brand  | woonhuis    | 0G     | Brandje op zolder van een woning aan het Kervellaantje. Zou gaan om een klein (smeul)brandje bij de droger op de zolderkamer. Brand is geblust. Brandweer met meerdere voertuigen ter plaatse, de eerste tankautospuut gaat het incident afhandelen, de rest kan weer terug naar de kazernes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Datum     | Plaats        | Soort          | Apparaat           | Schade | Gebruik       | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------|----------------|--------------------|--------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22-9-2020 | Genemuiden    | onbekend       | wasdroger          | brand  | woonhuis      | 0G     | De brandweer moest dinsdagochtend uitrukken voor een brand aan de Grutto, niet ver van de kazerne dus. Een droger zorgde daar voor rookontwikkeling en waterschade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22-9-2020 | Bloemendaal   | onbekend       | broodrooster       | brand  | woonhuis      | 0G     | Bij een woning aan de Doctor Dirk Bakkerlaan in Bloemendaal is dinsdagmiddag 22 september brand uitgebroken. Rond 12.45 uur is de brand ontdekt. De brand is in de keuken ontstaan, mogelijk in een broodrooster. Niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22-9-2020 | Tiel          | onbekend       | meterkast          | brand  | winkel        | 0G     | Meterkast in de brand bij Poelier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23-9-2020 | Beerta        | onbekend       | accu               | brand  | verpleeghuis  | 0G     | Woensdag aan het eind van de avond brak in het verpleegcentrum De Tjamme aan de Hoofdstraat in Beerta brand uit. Een elektrische driewieler veroorzaakte de brand. Bij de brand, die vermoedelijk in de accu's is ontstaan, kwam er veel rook vrij. De brandweer sleepte de brandende elektrische fiets naar buiten en bluste de brand. Bij de brand raakten geen personen gewond.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25-9-2020 | Zuidland      | onbekend       | wasdroger          | brand  | woonhuis      | 1R     | Uitslaande zolderbrand op Molendijk in Zuidland veroorzaakt door droger. Vrijdagmiddag 25 september heeft er een uitslaande brand gewoed op de zolder van een woning aan de Molendijk in Zuidland. Even na half drie werd de brandweer gealarmeerd. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het zolderraam en was er veel rookontwikkeling. Er werd door de hulpdiensten opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Eén persoon wordt door het ambulancepersoneel onderzocht na het inademen van rook.                                                                                                                                                                        |
| 26-9-2020 | Schiedam      | onbekend       | wasdroger          | brand  | woonhuis      | 0G     | Zaterdagochtend werd de brandweer gealarmeerd voor een melding gebouwbrand in de Huysmansstraat. Er was sprake van rook uit de woning. Uiteindelijk bleek het te gaan om een brand in de wasdroger. Nadat dit brandje was geblust, kon de woning geventileerd worden en kon de brandweer retour kazerne. Er vielen geen gewonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26-9-2020 | Breskens      | kortsluiting   | meterkast          | brand  | woonhuis      | 0G     | De brandweer is vanmorgen met spoed uitgerukt voor kortsluiting in een meterkast bij een woning in Breskens. Rond half elf werd er een brandgerucht gemeld bij een woning aan de De Hulludwardsstraat. Hier kwam er rook uit de meterkast. De brandweer is met spoed ter plaatse gegaan en constateerde dat er sprake was van kortsluiting. In afwachting van de netbeheerder is de situatie door de brandweer veiliggesteld. Over de oorzaak van de kortsluiting is verder niks bekend gemaakt.                                                                                                                                                                        |
| 26-9-2020 | Anna Paulowna | kortsluiting   | elektrische kachel | brand  | woonboerderij | 0G     | In een woonboerderij aan de Grasweg ontstond zaterdagochtend brand. De brandweer van Anna Paulowna werd net na half zes gealarmeerd. In een schuur achter de woning zou de brand zijn ontstaan achter wandpanelen. De brandweer heeft zaagwerkzaamheden gedaan om bij de brandhaard te komen. De oorzaak is waarschijnlijk een kortsluiting in een ingebouwde elektrische kachel.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27-9-2020 | Den Haag      | onbekend       | wasmachine         | brand  | woonhuis      | 1G     | In een woning aan de Kockstraat in Den Haag heeft zondagavond 27 september een kleine brand gewoed. De brand zou zijn ontstaan in een wasmachine. Bij de brand is een persoon gewond geraakt. Het blijkt een bewoner te zijn. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de gewonde te onderzoeken. De brandweer heeft de woning geventileerd en heeft de wasmachine naar buiten verplaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27-9-2020 | Hunsel        | onbekend       | meterkast          | brand  | woonhuis      | 0G     | De brandweer is zondagavond omstreeks 22.15 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Kallestraat in Hunsel. In de meterkast van de woning was een brand ontstaan. Voordat de brandweer arriveerde had de bewoner zelf de brand weten te blussen met een brandblusser. Vervolgens werd uit voorzorg de stroom uitgeschakeld en werd er met een warmtebeeldcamera een nacontrole uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28-9-2020 | Ijmuiden      | onbekend       | meterkast          | brand  | Stomerij      | 0G     | Maandagmorgen 28 september rond 10.00 uur was brand ontstaan in een stomerij aan de Lange Nieuwstraat in Ijmuiden. De brandweer schaalde al snel op naar 'grote brand', waarna meerdere wagens ingezet konden worden om het vuur onder controle te krijgen. De brand zorgt voor veel rookontwikkeling en het gebied rondom de stomerij werd afgezet. Mogelijk was de brand in de meterkast ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28-9-2020 | Leidschendam  | oververhitting | oplader            | brand  | garage        | 0G     | De brand in de garage aan de Wickelaan in Leidschendam waarbij vorige week zaterdag ook grote schade ontstond aan de woning, blijkt niet te zijn ontstaan bij het klussen door de bewoner, maar door een elektrische oplader. De bewoners zaten in de woonkamer toen ze geknal hoorden in de garage. Toen ze polshoogte gingen nemen zagen ze dat de elektrische fietsen, die aan de oplader stonden, in de fik waren gevlogen. Ze probeerden nog te blussen maar tevergeefs. Het vuur greep te snel op zich heen. De brandweer waarschuwt om de stekker uit een oplader te halen als de accu vol is omdat daar de afgelopen tijd wel vaker branden door zijn ontstaan. |

| Datum            | Plaats              | Soort                     | Apparaat   | Schade | Gebruik     | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------|---------------------------|------------|--------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30-9-2020</b> | Hengelo             | onbekend                  | frituurpan | brand  | schuur      | 0G     | In Hengelo staan enkele schuren in brand. Het is niet bekend of daarbij gewonden zijn gevallen. De brand woedt aan de Celebesstraat. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Volgens een van de bewoners is de brand ontstaan door een frituurpan.                                                                                                                                     |
| <b>1-10-2020</b> | Berkel en Rodenrijs | onbekend                  | meterkast  | Brand  | tuinderij   | 0G     | In een elektriciteitskast bij een tuinderij op de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs is donderdagochtend brand uitgebroken. Zwarte rookpluimen waren korte tijd in de omgeving te zien. De brand was even heel erg heftig, vertelt een woordvoerder van de brandweer. "De brandweer kreeg de stroom van het kastje er niet af, omdat de tuinderij een eigen stroomvoorziening heeft." De stroom is inmiddels uit en de brand grotendeels geblust. |
| <b>1-10-2020</b> | Bussum              | kortsluiting              | lamp       | brand  | winkel      | 0G     | In één van de lichtunits in het leegstaande pand was kortsluiting ontstaan, waardoor er in de meterkast brand uitbrak, zo vertelt de woordvoerder. Het vuur trok het rookkanaal in. Er vielen geen gewonden.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2-10-2020</b> | Markelo             | vermoedelijk kortsluiting | onbekend   | brand  | schuur      | 0G     | Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. „We vermoeden kortsluiting. Het is in ieder geval niet aangestoken”, aldus Kortenoever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2-10-2020</b> | Schaijk             | onbekend                  | meterkast  | brand  | woonhuis    | 0G     | Bij een woning boven concept store Snuf & Shoe op het Europaplein in Schaijk brandde een meterkast vrijdagochtend compleet uit. Dankzij snel handelen van een aanwezige medewerker van AHC Computers kon de brand worden geblust en meer schade worden voorkomen.                                                                                                                                                                                    |
| <b>3-10-2020</b> | Muiderberg          | onbekend                  | Meterkast  | brand  | woonhuis    | 3RZ    | Het vuur brak rond 03.45 uur uit in de woning. De brand woedde in de meterkast en zorgde voor veel rookontwikkeling. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. De drie personen hebben mogelijk rook ingeademd en zijn overgebracht naar het ziekenhuis.                                                                                                                                                                                  |
| <b>3-10-2020</b> | Didam               | onbekend                  | koelkast   | brand  | woonhuis    | 0G     | Daarbij is veel rookontwikkeling vrijgekomen. De brand is vermoedelijk begonnen op de begane grond. Een koelkast en andere keukenapparatuur zijn daar in brand gevlogen. Hoe het vuur precies kon ontstaan, is onbekend.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3-10-2020</b> | Vlaardingen         | onbekend                  | oven       | brand  | woonhuis    | 0G     | De brandweer van Schiedam en Vlaardingen kwamen met spoed ter plaatse. Bij aankomst van de eerste brandweerwagen bleek een klein brandje in de oven te zijn ontstaan. De brandweer van Schiedam werd hierdoor nog voor aankomst afgemeld.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3-10-2020</b> | Tiel                | onbekend                  | Meterkast  | brand  | appartement | 0G     | Door het vuur moesten de bewoners van de appartementen op de tweede verdieping hun woning tijdelijk verlaten. Dit in verband met de hevige rook. Het pand werd geventileerd met de overdrukventilator. Hoe groot de schade precies is, is niet bekend. Het vuur is vermoedelijk ontstaan in de meterkast.                                                                                                                                            |
| <b>3-10-2020</b> | Nieuw Dijk          | vermoedelijk kortsluiting | koelkast   | brand  | woonhuis    | 0G     | Een koelkast en andere keukenapparatuur waren in brand gevlogen. De schade in de woning is door de rook aanzienlijk. De brandweer heeft de koelkast naar buiten gebracht. Vermoedelijk heeft kortsluiting in de koelkast de brand veroorzaakt. Het gebeuren trok veel bekijks van buurtbewoners. Na het blussen heeft de brandweer de woning geventileerd.                                                                                           |
| <b>4-10-2020</b> | Assen               | kortsluiting              | onbekend   | brand  | woonhuis    | 0G     | Zondag moesten de hulpdiensten uitrukken voor een mogelijke brand in woonvoorziening Ceresstaete in Assen. Na inspectie bleek er in het gebouw kortsluiting geweest te zijn. De brandweer van Assen-West heeft het gebouw geïnspecteerd en bekeken of alles weer veilig was. Na een klein half uurtje konden de hulpdiensten weer vertrekken.                                                                                                        |
| <b>4-10-2020</b> | Alkmaar             | kortsluiting              | meterkast  | brand  | woonhuis    | 0G     | Kortsluiting in de meterkast leidde zaterdagmorgen tot een brandje in een woning aan de P.C. Boutensstraat in Alkmaar. Buren wisten de brand te blussen met een poederblusser.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4-10-2020</b> | Reeuwijk            | Onbekend                  | sauna      | brand  | woonhuis    | 0G     | Zondagavond 4 oktober rond 21.25 uur was brand ontstaan in een woning aan de Zoetendijk in Reeuwijk. Direct werd de brand opgeschaald waardoor meerdere brandweereenheden werden ingezet. De brand zou ontstaan zijn in een sauna. De inzet van de brandweer is om overslag naar een woning te voorkomen. Hoe de brandweer heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Onbekend is nog of er ook gewonden gevallen zijn.                            |
| <b>4-10-2020</b> | Winschoten          | onbekend                  | vaatwasser | brand  | woonhuis    | 0G     | Aan de Engelsestraat in Winschoten is zondagavond om 22:10 uur een brand uitgebroken in een woning. Ter plaatse was er veel rookontwikkeling vanaf de zolder verdieping waarneembaar. Ter plaatse ging de brandweer op onderzoek uit, en al gauw bleek het te gaan om een brand in een vaatwasser. De rook- en waterschade in het pand is fors.                                                                                                      |
| <b>6-10-2020</b> | Sterksel            | vermoedelijk bliksem      | stal       | brand  | boerderij   | 0G     | Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel heeft het ten tijde van de melding van de brand flink geonweerd boven de stal. De brandweer houdt rekening met een blikseminslag als mogelijk scenario en verwacht nog enkele uren te nablussen.                                                                                                                                                                                               |

| Datum      | Plaats         | Soort                     | Apparaat            | Schade   | Gebruik       | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-10-2020  | Pijnacker      | kortsluiting              | meterkast           | onbekend | winkel        | 0G     | Kortsluiting in meterkast dierenwinkel Sophiastraat Pijnacker. De brandweer werd omstreeks 19:30 uur gealarmeerd en is met spoed uitgerukt. Bij aankomst bleek er kortsluiting te zijn geweest in de meterkast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7-10-2020  | Badhoevedorp   | kortsluiting              | lamp                | onbekend | dierenkliniek | 0G     | Diverse brandweervoertuigen werden woensdagmiddag opgeroepen voor een brand bij dierenkliniek Stad & Land op de Sloterweg. Gelukkig bleek er geen brand te zijn, maar kortsluiting in de trafo van de TL-verlichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7-10-2020  | Rijssen        | onbekend                  | elektrisch apparaat | brand    | woonhuis      | 0G     | De hulpdiensten zijn aan het einde van de middag uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Nieuwenhuisstraat in Rijssen. Ter plaatse bleek er een apparaat op een slaapkamer vlam te hebben gevat. Als gevolg hiervan was er sprake van enige rookontwikkeling. De brandweer heeft de woning geventileerd. Niemand raakte gewond.                                                                                                                                                                                                                  |
| 7-10-2020  | Purmerend      | onbekend                  | frituurpan          | brand    | snackbar      | 0G     | De brandweer rukte vanavond uit voor een brand in de keuken van snackbar Kwalitaria Weidevenne op het van Damplein. In de snackbar was er sprake van korte maar hevige rookontwikkeling. In de keuken was, volgens omstanders, brand ontstaan in de frituurpan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7-10-2020  | Vogelenzang    | kortsluiting              | bedrading           | brand    | woonhuis      | 0G     | De Heemstedse brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Leidsevaart in Vogelenzang. Rond 14:15 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd. Van een grote brand bleek gelukkig geen sprake. Door kortsluiting is een schroeiplek in een matras ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9-10-2020  | Zutphen        | onbekend                  | cv-ketel            | brand    | woonhuis      | 0G     | In een van de hoekwoningen op de tweede verdieping van het atgebouw Hagestaete is een brand uitgebroken. Het vuur is ontstaan bij de cv-ruimte in de woning. Er hangt ink wat rook. De hele at is ontruimd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10-10-2020 | Son en Breugel | onbekend                  | warmtepomp          | vlammen  | woonhuis      | 0G     | In de woning is een steekvlam uit de warmtepomp gekomen. Toen de bewoner het opmerkte heeft deze direct de stroomtoevoer naar de warmtepomp afgesloten. De brandweer heeft met een poederblusser de vlammen gedoofd. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10-10-2020 | Zaandam        | onbekend                  | broodrooster        | brand    | supermarkt    | 0G     | De brand was veroorzaakt door een broodrooster. Er werd al gauw opgeschaald naar middelbrand. Omdat er veel rook vrijkwam, moesten enkele bovengelegen appartementen worden ontruimd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10-10-2020 | Helmond        | onbekend                  | wasmachine          | brand    | woonhuis      | 0G     | Op zaterdagmiddag 10 oktober is er aan de Rijnlaan in Helmond een woningbrand geconstateerd, het zou hier gaan om de zolder. Eenmaal aangekomen heeft er een wasmachine gebrand. Deze heeft de brandweer geblust en uit de woning kunnen halen. Er raakte niemand gewond bij de brand.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11-10-2020 | Vogelenzang    | onbekend                  | meterkast           | brand    | appartement   | 7R     | Meerdere bewoners hebben in de nacht van zaterdag op zondag hun appartement aan de Bekslaan in Vogelenzang moeten verlaten nadat er brand was uitgebroken in de meterkast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11-10-2020 | Musselkanaal   | kortsluiting              | oven                | brand    | woonhuis      | 0G     | Aan De Beukenhof in Musselkanaal werd om vijf uur zondagavond een brand in een keuken gemeld. In de keuken van een woning in het complex was in een oven door kortsluiting een brandje ontstaan. Deze veroorzaakte veel rook, waarop de brandweer werd gebeld. Gelukkig bleef het bij veel rookontwikkeling. Het liep gelukkig goed af. De brandweer die volop ingezet was, kon na een korte controle weer retour.                                                                                                                                             |
| 13-10-2020 | Putten         | vermoedelijk kortsluiting | onbekend            | onbekend | woonhuis      | 0G     | Er werd opgeschaald naar middelbrand, omdat zich mogelijk nog iemand in het pand zou bevinden. Door een snelle inzet van de brandweerlieden kon al snel het sein brand meester worden gegeven. Er zijn geen gewonden gevallen. Salvage helpt de bewoner met de afwikkeling van de brand en TBO doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Mogelijk is die ontstaan door kortsluiting.                                                                                                                                                                        |
| 14-10-2020 | Waalre         | montagefout               | zonnepanelen        | brand    | woonhuis      | 0G     | Een brand in twee woningen aan de Buijtenste Meerken in Waalre werd veroorzaakt door een montagefout bij de aanleg van zonnepanelen. Uit voorzorg heeft projectontwikkelaar Dura Vermeer bij alle 35 woningen in het project aan het Gat van Waalre de zonnepanelen uitgeschakeld. De brandweer en Dura Vermeer zeggen dat er met de zonnepanelen niets mis was. Het ging fout doordat een onderaannemer bij het verlengen van de kabels op het dak niet de juiste connectoren heeft gebruikt. Daardoor ontstond hitte onder de dakpannen en vervolgens brand. |
| 15-10-2020 | Huizen         | kortsluiting              | bedrading           | brand    | restaurant    | 0G     | De brandweer heeft het restaurant wat vol rook stond geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond, aanwezig personeel kon de zaak tijdig verlaten. De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting in elektrische bekabeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15-10-2020 | Groningen      | onbekend                  | meterkast           | brand    | woonhuis      | 0G     | In een woning aan de Concordiastraat in Groningen heeft vrijdag korte tijd brand gewoed. Het vuur is ontstaan in de meterkast. De exacte oorzaak is nog niet duidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voor gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Datum      | Plaats            | Soort                     | Apparaat           | Schade | Gebruik     | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16-10-2020 | Hoogezand         | kortsluiting              | oven               | rook   | woonhuis    | 0G     | Brandweer Hoogezand met spoed uitrukken naar de Groen van Prinstererstraat in Hoogezand voor een keukenbrand. Het ging bij aankomst om kortsluiting in een oven die voor de nodige rookontwikkeling had gezorgd in de woning. De brandweer heeft de oven nadat de vlammen waren gedoofd naar buiten gebracht.                                                                                                                                                                                                        |
| 18-10-2020 | Sint Oedenrode    | vermoedelijk kortsluiting | Meterkast          | brand  | woonhuis    | 0G     | De brandweer van Sint-Oedenrode is zondagavond rond 18:20 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bernhardstraat in Sint-Oedenrode. Ter plaatse bleek dat in de meterkast van de woning brand was ontstaan. De brand veroorzaakte flinke schade. Er raakte niemand gewond. De politie heeft de straat afgesloten en aardig wat nieuwsgierige omwonenden weggestuurd in verband met corona. Stichting Salvage is ter plaatse om de bewoners te ondersteunen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. |
| 19-10-2020 | Leiden            | onbekend                  | vaatwasser         | brand  | café        | 0G     | In Stadscafé Van der Werff heeft maandagavond brand gewoed. In het pand aan de Steenstraat werd rookontwikkeling gezien. Hierop zijn de hulpdiensten ter plaatse gekomen. De brandweer heeft opgeschaald naar code 'middelbrand', daarop zijn meerdere brandweerwagens ter plaatse gekomen. Het bleek dat een vaatwasser in brand stond.                                                                                                                                                                             |
| 20-10-2020 | Rijswijk          | onbekend                  | afzuigkap          | brand  | restaurant  | 0G     | Brand in afzuigkap van restaurant in Rijswijk. Bij deze brand is veel rook vrij gekomen. Er is niemand gewond geraakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22-10-2020 | Hengelo           | onbekend                  | magnetron          | brand  | woonhuis    | 0G     | De brand ontstond donderdagmiddag in de keuken van één van de woningen. Volgens de brandweer vatte een magnetron vlam. Hierbij zijn ook giftige stoffen vrijgekomen. Uit voorzorg is daarom het gehele flatgebouw ontruimd. De woning wordt door de brandweer geventileerd.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23-10-2020 | Winterswijk-Meddo | vermoedelijk kortsluiting | meterkast          | brand  | woonhuis    | 0G     | Een kortsluiting in een meterkast heeft donderdagavond voor brand gezorgd op een locatie van De Lichtenvoorde in Winterswijk-Meddo. Zes bewoners van het getroffen pand zijn in andere gebouwen op de locatie ondergebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24-10-2020 | Braamt            | onbekend                  | wasdroger          | brand  | woonhuis    | 0G     | Door kortsluiting in een wasdroger is zaterdag aan het eind van de middag brand ontstaan op de bovenverdieping van een woning in Braamt. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26-10-2020 | Pijnacker         | brand                     | elektrische kussen | brand  | appartement | 1R     | Even voor kwart voor 12 kreeg de brandweer een melding van een brand in een appartement. Zij rukte hierop uit naar het betreffende adres. Ter plaatse bleek dat er brand woedde in de slaapkamer. Vermoedelijk is deze ontstaan door een of meerdere elektrische kussens.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26-10-2020 | Dordrecht         | vermoedelijk kortsluiting | onbekend           | brand  | zorgcentrum | 0G     | Vanmiddag heeft er korte tijd brand gewoed bij De Passage van Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden. Vermoedelijk is de oorzaak kortsluiting. Bewoners en personeel werden naar buiten gebracht. De brand was snel onder controle en na onderzoek mocht iedereen weer terug naar binnen.                                                                                                                                                                                                                               |
| 27-10-2020 | Oostvoorne        | onbekend                  | Wasmachine         | brand  | woonhuis    | 0G     | De bewoner was wakker geworden van de brandmelder in zijn woning en was direct naar buiten gegaan. Ter plaatse bleek het te gaan om een wasmachine die in de brand was gevlogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28-10-2020 | Noordwijk         | onbekend                  | Meterkast          | brand  | Hotel       | 0G     | Woensdagavond 28 oktober rond 18.30 uur was brand ontstaan in een meterkast van het Hightop hotel aan de Prins Hendrikweg in Noordwijk. Het pand waar de brand uitbrak wordt momenteel gerenoveerd. De brandweer heeft een controle in de meterkast uitgevoerd maar hoefde verder niet in actie te komen. De meterkast stond vol met rook. Het pand zit zonder stroom.                                                                                                                                               |
| 28-10-2020 | Wateringen        | onbekend                  | meterkast          | brand  | woonhuis    | 0G     | De bewoners van een woning aan de Dr. Schaepmanstraat ontdekten vanmiddag brand in de meterkast van hun woning. De bewoners hebben direct de woning verlaten en de brandweer gebeld. Eenmaal ter plaatse heeft debrandweer de brand in de meterkast snel kunnen blussen. Door de rookontwikkeling heeft de woning wel enige schade opgelopen                                                                                                                                                                         |
| 29-10-2020 | Wanroij           | onbekend                  | bedrading          | brand  | woonhuis    | 0G     | In een woning aan de Dorpsstraat in Wanroij is brand ontstaan in het elektriciteitsnetwerk. Dit gebeurde in de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 oktober. De brandweer had de vlammen vlot onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30-10-2020 | Amsterdam         | onbekend                  | vaatwasser         | brand  | boot        | 1R     | Een vaatwasser op een boot, welke op de kade stond, had vlam gevat. Hoe het apparaat in brand heeft kunnen vliegen, is niet duidelijk. Het vuur zorgde voor veel rookontwikkeling op de boot en een persoon raakte daarbij gewond. Het slachtoffer werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie.                                                                                                                                                                                                  |
| 31-10-2020 | Nieuw-Buinen      | kortsluiting              | vriezer            | brand  | schuur      | 0G     | Ter plaatse bleek daar een vrieskist in een schuur achter een woning in de brand te staan. De bewoner kon zelf het vuur snel blussen. Daarbij kwam veel rook vrij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31-10-2020 | Noordwijk         | onbekend                  | boiler             | brand  | woonhuis    | 0G     | Zaterdagavond 31 oktober rond 20.00 uur was brand ontstaan in een pand aan de Van Panhuysstraat in Noordwijk. De brand was ontstaan in een boiler in het pand. Door de brand was een waterlekkage ontstaan, deze heeft gezorgd dat de brand vanzelf doofde. Echter zorgde dit ook voor veel wateroverlast. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk.                                                                                                                                                    |

| Datum      | Plaats              | Soort                     | Apparaat              | Schade | Gebruik              | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-11-2020  | Hoek van Holland    | kortsluiting              | onbekend              | brand  | schuur               | 2RZ    | De hulpdiensten werden zaterdagavond 31 oktober opgeroepen voor een melding van een gebouwbrand op de Griffioenstraat in Hoek van Holland. In een slaapkamer van een kind was brand uitgebroken door kortsluiting. Alle bewoners konden op tijd de woning verlaten. De brandweer heeft de brand geblust. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bewoners na te kijken op rookinhalatie. Een vrouw en een kind zijn meegenomen naar het ziekenhuis.                                                               |
| 2-11-2020  | Leiden              | onbekend                  | meterkast             | brand  | woonhuis             | 0G     | Maandagavond 2 november rond 21.15 uur was brand ontstaan in een meterkast van een appartementencomplex aan het Epsilonplantsoen in Leiden. Een deel van het appartementencomplex werd korte tijd ontruimd. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Voor zover bekend vielen er geen gewonden bij de brand.                                                                                                                                                  |
| 3-11-2020  | Apeldoorn           | onbekend                  | wasdroger             | brand  | woonhuis             | 0G     | In een woning in Apeldoorn is dinsdag aan het eind van de ochtend brand uitgebroken. Een droger op zolder vloog in brand, waarna de vlammen uit het dak sloegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3-11-2020  | Doetinchem          | onbekend                  | stekker               | brand  | groothandel          | 0G     | Groothandel Sligro in Doetinchem is dinsdagochtend een tijd gesloten geweest vanwege een brand die in het pand woedde. De brand ontstond door een stekker in het plafond die is gaan branden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3-11-2020  | Asten               | onbekend                  | boiler                | brand  | woonhuis             | 0G     | De brand was ontstaan op de zolder van de woning. Brandweerlieden wisten de brand snel te blussen. Mogelijk was de brand ontstaan in de boiler. In de woning was een inke rookontwikkeling. Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan is niet bekend                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4-11-2020  | Pijnacker           | onbekend                  | frituurpan            | brand  | woonhuis             | 0G     | De bewoners hebben het pand op tijd en zelfstandig kunnen verlaten. Na een korte inzet was de brand snel onder controle. De oorzaak van de brand had te maken met een frituurpan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5-11-2020  | Zuidzande           | onbekend                  | wasdroger             | brand  | woonhuis             | 1R     | De melding van de brand kwam rond 14.20 uur binnen. Volgens de brandweer van Oostburg stond er een wasdroger in brand. De brand breidde zich uit naar een wasmachine. De brandweer heeft de droger afgeblust en uit de woning gehaald. Rond 14.40 uur werd ook nog een ambulanceteam opgeroepen om iemand te onderzoeken, vermoedelijk vanwege rookinhalatie.                                                                                                                                                        |
| 5-11-2020  | Den Haag            | onbekend                  | meterkast             | brand  | portiekwoning        | 0G     | Bewoners van de zes woningen in het portiek zijn naar buiten gegaan. Het brandadres is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De woning boven het brandadres heeft rookschade opgelopen en de woning eronder waterschade. De brand is vermoedelijk ontstaan in de meterkast van de woning.                                                                                                                                                                                                                                |
| 7-11-2020  | Den Haag            | onbekend                  | meterkast             | brand  | bedrijf              | 0G     | De brand bij de groothandel in Indonesische producten werd om even over half negen gemeld. Hierop zijn brandweervoertuigen uitgerukt van kazernes Leidschenvveen en Leidschendam-Voorburg. Volgens getuigen is de brand ontstaan in de meterkast, op het moment dat de accu van een heftruck werd opgeladen. Of dat inderdaad de oorzaak was, wordt onderzocht.                                                                                                                                                      |
| 8-11-2020  | Alphen              | onbekend                  | wasmachine            | brand  | appartementencomplex | 0G     | In het appartementencomplex De Jozef aan de Hoflaan in Alphen is zondagavond brand ontstaan in de gemeenschappelijke ruimte waar wasmachines staan. Het pand werd in verband met de brand gedeeltelijk ontruimd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8-11-2020  | Zutphen             | kortsluiting              | onbekend              | rook   | woonhuis             | 0G     | In een woning aan de Thorbeckesingel in Zutphen is zondagavond kortsluiting ontstaan. Door de rook die daarbij vrijkwam werd gedacht dat er brand was in het huis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8-11-2020  | Enkhuizen           | kortsluiting              | elektronica           | rook   | woonhuis             | 0G     | Zondagmiddag 8 november veroorzaakte kortsluiting in elektronica enige rookontwikkeling in een woning aan de Gerard Brandtweg in Enkhuizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9-11-2020  | Tiel                | brand                     | elektrisch skateboard | brand  | woonhuis             | 0G     | Maandagavond om 18:30 werd er brand gemeld aan de Händelstraat. De bewoners zaten in de woonkamer toen plotseling een elektrisch skateboard in brand vloog die aan de oplader zat gekoppeld. Al snel was er veel rook en kon de bewoner het skateboard naar buiten werken. Vervolgens werd een brandblusser gebruikt, maar hielp niet veel. Er waren wat kleine ontploffingen van de accu's zichtbaar. De brandweer heeft de woning geventileerd met de overdrukventilator. Het skateboard is geheel verloren gegaan |
| 9-11-2020  | Berkel en Rodenrijs | onbekend                  | meterkast             | brand  | seniorencomplex      | 0G     | Aan de Oudelandse laan in Berkel en Rodenrijs is brand ontstaan in een meterkast van een seniorenflat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10-11-2020 | Sneek               | vermoedelijk kortsluiting | meterkast             | brand  | woonhuis             | 0G     | De brandweer moest dinsdagavond uitrukken voor een woningbrand aan de Stationsstraat. Bij aankomst was de brand al uit, het bleek te gaan om een klein brand in de meterkast van de woning. De brandweer heeft een nacontrole gedaan en de woning geventileerd.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12-11-2020 | Zaandam             | onbekend                  | meterkast             | brand  | school               | 0G     | Zaandam - Donderdagmiddag rond 13:00 uur heeft bij de Paus Joannesschool aan De Weer enige tijd een brand gewoed. Door nog onbekende oorzaak was er brand uitgebroken in meterkast bij de cvruimte. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De school was vanwege de brand enige ontruimd                                                                                                                                                                                                                        |

| Datum      | Plaats           | Soort        | Apparaat         | Schade     | Gebruik           | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-11-2020 | Voerendaal       | onbekend     | elektrische auto | brand      | laadpaal          | 0G     | De brandweer werd rond kwart over elf gewaarschuwd voor de brand op het Raadhuisplein. Het vuur werd geblust, maar brandweerlieden konden niet voorkomen dat de auto forse schade opliep. De auto was aangesloten op een laadpaal toen hij vlam vatte. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.                                                                                                                                                                                               |
| 12-11-2020 | Vroomshoop       | kortsluiting | Meterkast        | rook       | voetbalvereniging | 0G     | De brandweer is donderdagavond 12 november opgeroepen voor een brandmelding bij de voetbalvereniging de Vroomshoopse Boy's aan de Flierdijk in Vroomshoop. Ter plaatse bleek dat er vermoedelijk kortsluiting in de meterkast is geweest en veel rook bij vrijkwam. De brandweer voert controle uit om te kijken of er verder geen gevaar is. Alle verlichting rondom de velden en clubgebouw waren uitgevallen. Trainen was tijdelijk niet meer mogelijk ener werd gekeken naar een oplossing. |
| 12-11-2020 | Vlaardingen      | onbekend     | meterkast        | brand      | portiekwoning     | 0G     | In een portiekwoning aan de Chopinstraat is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een meterkast op de eerste etage. De aanwezige bewoners konden zich vrij snel in veiligheid stellen en hebben buiten op de komst van de brandweer gewacht. De brand was vrij snel onder controle, waarna de woning geventileerd is. Stichting Salvage is ter plaatse gevraagd om de bewoners bij te staan.                                                                                                       |
| 13-11-2020 | Gieten           | kortsluiting | elektrische auto | brand      | loods             | 0G     | In de loods aan de Steenkamp, waarin een horecabedrijf is gevestigd, bleek een elektrische veegwagen in brand te staan. Door snel ingrijpen kon de brandweer voorkomen dat de hele loods in de as werd gelegd. Binnen een half uur werd het sein brand meester gegeven. De brand is ontstaan door kortsluiting tijdens het opladen van het schoonmaakwagentje                                                                                                                                   |
| 14-11-2020 | Groningen        | onbekend     | afzuigkap        | brand      | restaurant        | 0G     | Zaterdag rond 16:50 uur werd de brandweer van de stad opgeroepen voor een brand aan de Stoepemaheerd in Groningen. Ter plaatse bleek er een brand te woeden in de keuken van een cafetaria. De brand is vermoedelijk ontstaan in de afzuigkap. Bij de brand komt veel rook vrij en het is uitslaand.                                                                                                                                                                                            |
| 14-11-2020 | Bergentheim      | onbekend     | airfryer         | brand      | woonhuis          | 2R     | De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een melding van een brand aan de Van Roijensweg. Ter plaatse bleek er een brand te hebben gewoed in de keuken door een airfryer. Bewoners zijn voor controle in de ambulance nagekeken. Tevens heeft de brandweer drie paarden gered die in de schuur stonden. De brandweer heeft de woning geventileerd.                                                                                                                                          |
| 14-11-2020 | Culemborg        | kortsluiting | Meterkast        | brand      | Kantine           | 0G     | De brand is rond 04.25 uur gemeld. De politie sluit brandstichting niet uit. Agenten hebben deze zondag sporenonderzoek verricht. Daaruit zijn vooralsnog geen aanwijzingen gekomen voor brandstichting. Het vuur lijkt te zijn ontstaan door kortsluiting in de meterkast, schrijft burgemeester Gerdo van Grootheest op Facebook.                                                                                                                                                             |
| 15-11-2020 | Naaldwijk        | kortsluiting | schakelaar       | brandlucht | Restaurant        | 0G     | Volgens eigenaar Aad Franken was een stroomschakelaar op de eerste verdieping van de zaak de boosdoener. Al met al is de schade beperkt gebleven. "In principe kunnen wij open, alleen mag het niet", laat Franken weten. De bezorgservice van Mirell blijft gewoon draaien, net als het onlangs geopende groentestalletje in de serre op het Wilhelminaplein.                                                                                                                                  |
| 15-11-2020 | Swifterbant      | Onbekend     | afzuigkap        | brand      | woonhuis          | 2R     | Aan de Hondsdraf is vanmorgen tegen acht uur een keukenbrand ontstaan. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en kon de smeulende resten van een afzuigkap snel blussen. „Bewoners werden door de ambulance nagekeken in verband met het inademen van rook”, meldt de politie.                                                                                                                                                                                                          |
| 15-11-2020 | Koog aan de Zaan | kortsluiting | hoverboard       | brand      | woonhuis          | 0G     | Een hoverboard heeft voor flink veel rook- en waterschade geleid in een woning in Koog aan de Zaan. Het hoverboard vloog in de slaapkamer tijdens het opladen in brand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15-11-2020 | Velden           | onbekend     | meterkast        | brand      | woonhuis          | 0G     | Zondagavond omstreeks 19.40 uur kreeg de brandweer een melding van een woningbrand aan de Beatrixstraat in Velden. Ter plaatse bleek het te gaan om een brand in de meterkast van een woning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17-11-2020 | Lelystad         | onbekend     | meterkast        | brand      | woonhuis          | 0G     | Dinsdagmorgen 17 november rond 4.20 uur was brand ontstaan in een atgebouw aan de Grietenij in Lelystad. De brand was vermoedelijk ontstaan in de meterkast. Meerdere brandweerwagens waren aanwezig. Inmiddels is de brand onder controle. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.                                                                                                                                                                                             |
| 17-11-2020 | Roden            | kortsluiting | meterkast        | smeulen    | school            | 0G     | Dat meldt ditisroden.nl. In een meterkast zou kortsluiting zijn ontstaan waarna deze begon te smeulen. De bedrijfshulpverleners werden daarna uit het gebouw geëvacueerd. De brandweer heeft het pand gecontroleerd en constateerde dat er geen brand was ontstaan. Een bedrijf is ingeschakeld om de meterkast te repareren.                                                                                                                                                                   |
| 17-11-2020 | Haarlem          | onbekend     | oven             | vlammen    | woonhuis          | 2R     | In de keuken heeft een oven vlam gevat. De brandweer wist de brand snel te blussen. Waarna ze de oven buiten gezet hebben. Hope de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen wel zijn de bewoners gecontroleerd door een ambulancemedewerker.                                                                                                                                                                                                        |
| 17-11-2020 | Hilversum        | onbekend     | afzuigkap        | brand      | Fabriek           | 0G     | In de hal, op het terrein van VSH Fittings woedde er brand in de afzuiginstallatie, de aanwezige BHV-ers van het bedrijf ondernamen een bluspoging waarna de brandweer het na aankomst overnam. De brand, welke voor enige rookontwikkeling zorgde was gelukkig snel onder controle waarna de brandweer het pand kon gaan ventileren.                                                                                                                                                           |


| Datum      | Plaats            | Soort                     | Apparaat                | Schade | Gebruik    | Letsel  | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-11-2020 | Bergschenhoek     | kortsluiting              | meterkast               | Rook   | woonhuis   | 0G      | Omstreeks 18:35 uur ontving de brandweer een melding van een gebouwbrand nadat er vonken uit de meterkast kwamen en de stroom in de woning was uitgevallen. Hierbij kwam een lichte rookontwikkeling vrij. De bewoners zijn zonder verwondingen op eigen kracht naar buiten gegaan in afwachting van de brandweer.                                                                               |
| 18-11-2020 | Waddinxveen       | onbekend                  | meterkast               | brand  | bedrijf    | 0G      | Woensdagochtend is er brand ontstaan in de meterkast van een pakket opslag gebouw van Post NL aan de Containerweg in Waddinxveen.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18-11-2020 | Den Haag          | onbekend                  | afzuigkap               | brand  | restaurant | 9R      | Woensdag aan het begin van de middag is er brand ontstaan in de afzuiginstallatie van een restaurant aan De Heemstraat in Den Haag. De brand is vanuit de afzuiginstallatie overgeslagen naar het dak en was voor de brandweer lastig bereikbaar. Om voldoende mensen en materialen ter plaatse te krijgen is door de brandweer opgeschaald naar het sein 'grote brand'.                         |
| 19-11-2020 | Ter Idzard        | onbekend                  | meterkast               | brand  | woonhuis   | 0G      | De brandweer is donderdagmiddag met meerdere voertuigen uitgerukt voor een woningbrand aan de Idzardaweg in Ter Idzard. Er was brand uitgebroken in de meterkast en het vuur sloeg over naar het plafond en de keuken.                                                                                                                                                                           |
| 20-11-2020 | Aalsmeer          | Onbekend                  | afzuigkap               | brand  | woonhuis   | 2R      | De afzuigkap in de keuken stond in brand. Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle. Het betrof een kleine brand. Twee personen hadden rook ingeademd en werden nagekeken door de ambulancedienst. De oorzaak van de brand is niet bekend.                                                                                                                                             |
| 21-11-2020 | Raalte            | onbekend                  | meterkast               | brand  | supermarkt | 0G      | Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan op de eerste verdieping van het pand. Vermoedelijk hebben de kantine en de meterkast gebrand. Omwonenden werden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand.                                                                                                                            |
| 22-11-2020 | Hoogland          | onbekend                  | koelkast                | brand  | schuur     | 0G      | Ter plaatse bleek het te gaan om een koelkast die vlam had gevat. De eigenaar had het vuur al gedoofd en brandweer heeft de koelkast nog gecontroleerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de koelkast in brand is gevlogen, is niet duidelijk.                                                                                                                                        |
| 23-11-2020 | Arnhem            | vermoedelijk kortsluiting | afzuigkap               | brand  | woonhuis   | 0G      | De brand werd rond omstreeks 13.50 uur gemeld. De bewoonster verklaarde ongeveer een uur daarvoor aan het koken te zijn geweest en in de tussentijd niets meer op het vuur stond. Toch was er brand ontstaan in de buurt van de kookplaat. De brand is geblust en de brandweer heeft even kort onderzoek gedaan naar de oorzaak. Dit bleek vermoedelijk te gaan om kortsluiting in de afzuigkap. |
| 24-11-2020 | Den Haag          | kortsluiting              | elektrisch apparaat     | brand  | woonhuis   | 1G      | De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Door snel ingrijpen van de brandweer kon het vuur snel worden geblust. Een bewoner raakte bij de brand gewond en moest door het ambulancepersoneel worden onderzocht. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De brand ontstond mogelijk door kortsluiting in een elektrisch apparaat.                                                                  |
| 25-11-2020 | Capelle ad IJssel | brand                     | elektrische deken       | brand  | woonhuis   | 4G + 1Z | Bronnen bevestigen aan de lokale omroep Radio Capelle dat de brand is ontstaan door een elektrische deken. Daar lag ook een tablet op, het is niet bekend of deze invloed heeft gehad op de brand                                                                                                                                                                                                |
| 25-11-2020 | Amersfoort        | onbekend                  | frituurpan              | brand  | woonhuis   | 3G      | De bewoners wilde iets lekkers frituren, toen er brand in de frituurpan ontstond. Bij hun bluspoging ademde de drie rook in en raakte daardoor gewond. Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoners te controleren. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis                                                                                                                                     |
| 26-11-2020 | Barneveld         | onbekend                  | koelkast                | brand  | woonhuis   | 0G      | Een koelkast in een schuur van een woning aan de Patrijzenhof in Barneveld heeft donderdagavond rond 18.45 uur voor een behoorlijke brand gezorgd.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26-11-2020 | Rotterdam         | onbekend                  | afzuigkap               | brand  | woonhuis   | 1R      | De brand was ontstaan in de afzuigkap van de woning. De brandweer had de brand snel onder controle waardoor de schade beperkt bleef. Een van de bewoners is door het ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie.                                                                                                                                                                          |
| 27-11-2020 | Geldrop           | onbekend                  | wasmachine of wasdroger | brand  | woonhuis   | 0G      | De brand ontstond rond 13.00 uur en woedde op de eerste verdieping. Het personeel van een ambulance heeft enkele bewoners nagekeken. Het vuur zou veel schade hebben veroorzaakt. Volgens een getuige stond een droger of een wasmachine in brand.                                                                                                                                               |
| 30-11-2020 | Bussum            | vermoedelijk kortsluiting | onbekend                | brand  | woonhuis   | 0G      | De brand is vermoedelijk door kortsluiting ontstaan. De bewoners van de villa merkten dat er iets mis was toen de stroom uitviel. Ze konden hun huis op tijd verlaten en zijn opgevangen bij de burens. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met het nablussen van de brand.                                                                                                             |
| 1-12-2020  | Nijkerk           | kortsluiting              | onbekend                | rook   | school     | 0G      | De opgeroepen brandweer kon vervolgens onderzoeken waar de rookgeur vandaan kon komen. Er bleek kortsluiting te zijn ontstaan in een elektrische installatie.                                                                                                                                                                                                                                    |

| Datum     | Plaats      | Soort                     | Apparaat        | Schade     | Gebruik    | Letsel  | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-12-2020 | Breukelen   | vermoedelijk kortsluiting | onbekend        | brand      | woonhuis   | 0G      | Zeker een van de bewoners is nagekeken door ambulancepersoneel. Er hoefde uiteindelijk niemand naar het ziekenhuis. De kinderen hebben van de brandweer een troostbeertje gekregen tegen de schrik. Buurtbewoners hebben het gezin tijdens de brand opgevangen. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak geweest van de brand.                                                                                                                                                                               |
| 1-12-2020 | Vlaardingen | mogelijk kortsluiting     | onbekend        | brand      | Restaurant | 0G      | De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ingebroken is er in ieder geval niet, mogelijk is er sprake geweest van kortsluiting. "Op dit moment wordt dat verder onderzocht", zegt hoofdocier van dienst van de brandweer Rogier Piek. "De situatie is binnen inmiddels onder controle.                                                                                                                                                                                                                    |
| 1-12-2020 | Amsterdam   | onbekend                  | stekkerdoos     | brand      | woonhuis   | 2R + 1Z | Het vuur brak iets voor 13.50 uur uit in een slaapkamer van de woning. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een stekkerdoos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2-12-2020 | Spijkenisse | onbekend                  | lift            | rook       | woonhuis   | 0G      | Woensdagmorgen kwam er rook uit een kast bij de lift van het gebouw. Daarop zijn er zes woningen ontruimd. Er zijn 22 mensen opgevangen in de nabijgelegen kerk de Kern. Volgens verhuurder Woonzorg konden aan het einde van de ochtend de bewoners terug naar hun woning.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2-12-2020 | Soesterberg | vermoedelijk kortsluiting | zonnepanelen    | brand      | woonhuis   | 1R      | De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen. De bewoner van de woning werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan in de meterkast van de zonnepanelen. De brand trekt veel bekijks van omwonenden.                                                                                                                                |
| 4-12-2020 | Tiel        | vermoedelijk kortsluiting | schakelaar      | brand      | woonhuis   | 0G      | Een zolderbrand heeft donderdagavond gezorgd voor heel wat schade aan een hoekwoning in de Dr. Bosstraat in Tiel. Vermoedelijk door kortsluiting van een schakelaar bij een wasmachine is de brand ontstaan. De bewoners van het pand, het gezin van een CDA-raadslid, konden de woning op tijd verlaten.                                                                                                                                                                                                   |
| 5-12-2020 | Lekkerkerk  | vermoedelijk kortsluiting | sauna           | brand      | Hotel      | 0G      | Nadat de brand was geblust konden de gasten terug naar hun (vervangende) kamers. Sommige kamers hebben rookschade. De mogelijke oorzaak van de brand is volgens de brandweer kortsluiting in de sauna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6-12-2020 | Gouda       | onbekend                  | meterkast       | Vonken     | woonhuis   | 0G      | Zondagavond 6 december rond 18.20 uur sloegen vonken uit de meterkast van een woning aan de Raaphorstpolderweg in Gouda. De bewoners zagen de vonken uit de meterkast komen en hebben direct de brandweer gebeld. Zij zijn gekomen en hebben onderzoek gedaan, maar hoefde geen vuur te doven. Over de oorzaak van de vonken is niets bekend.                                                                                                                                                               |
| 6-12-2020 | Breda       | onbekend                  | broodrooster    | brand      | woonhuis   | 0G      | In de vroege ochtend van zondag 6 december heeft er een brand gewoed in een woning aan de Burgemeester Sutoriusstraat. Bij de brand ontstond veel rook. De brand is vermoedelijk bij een broodrooster ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7-12-2020 | Westerhoven | vermoedelijk kortsluiting | techniek ruimte | brand      | schuur     | 0G      | De bewoonster van de woning rook een brandgeur en waarschuwde de hulpdiensten. In de schuur woedde een kleine brand die volgens de bewoonster vermoedelijk is ontstaan door kortsluiting in de techniekruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7-12-2020 | Meppel      | onbekend                  | transformator   | brandlucht | winkel     | 0G      | Er sprong een lamp kapot en ik zag een vonkje." Daarop werd de elektriciën gebeld maar die kon niet zo snel komen. Ondertussen stond de zaak blauw van de rook en moesten de deuren open om frisse lucht binnen te laten. „We werden onpasselijk van de geur”, aldus Jansen. Daarop werd de brandweer gebeld en dat was maar goed ook. De brandweer ontdekte dat een transformator was doorgebrand. De kapotte trafo werd verwijderd. De brandweer heeft vervolgens het pand gecontroleerd en geventileerd. |
| 7-12-2020 | Leiderdorp  | onbekend                  | vaatwasser      | brand      | woonhuis   | 2R      | In een woning aan het Hofje van Holtlant in Leiderdorp is gisteravond een vaatwasser in brand gevlogen. Vanwege de rookontwikkeling zijn enkele bewoners door ambulancemedewerkers nagekeken. Na het blussen van de brand is de woning door de brandweer geventileerd. De vaatwasser is onherstelbaar beschadigd. De oorzaak van de brand is niet bekend.                                                                                                                                                   |
| 8-12-2020 | Kapelle     | onbekend                  | oven            | brand      | bedrijf    | 0G      | Bij uienbedrijf Top Taste aan de Kloosterpoort in Kapelle is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Dat gebeurde in een bakinstallatie waarin uien worden gebakken in palmolie. Het vuur was snel onder controle.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8-12-2020 | Zwartsluis  | onbekend                  | wasdroger       | brand      | woonhuis   | 0G      | De brandweer moest vanmiddag uitrukken naar de Karekietstraat vanwege brand in een woning. Deze ontstond volgens een buurtbewoner in de wasdroger. Het duurde overigens wel even voor de brandweer er was. Per ongeluk reed het korps eerst richting de Kiekendiefstraat in plaats van de Karekietstraat.                                                                                                                                                                                                   |
| 8-12-2020 | Roden       | onbekend                  | meterkast       | brand      | supermarkt | 0G      | De brandweer werd om 12.00 uur vanmiddag gealarmeerd voor een brand bij supermarkt Jumbo aan de Heerestraat in Roden. Daar ontstond brand in een meterkast, meldt de Veiligheidsregio Drenthe op Twitter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


| Datum      | Plaats              | Soort                     | Apparaat            | Schade | Gebruik         | Letsel | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-12-2020  | Almere              | onbekend                  | frituurpan          | brand  | woonhuis        | 1RZ    | Rond 17:50 uur brak er brand uit in de keuken van een woning aan de Zanzibarstraat. De brand zou zijn ontstaan bij een frituurpan. De brandweer heeft de brand geblust en de woning geventileerd. Een bewoonster is door ambulancepersoneel gecontroleerd omdat zij mogelijk rook had ingeademd. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.                                                            |
| 10-12-2020 | Oosterhout          | overhitting               | Frituurpan          | brand  | bejaardentehuis | 0G     | De brandweer is donderdagmiddag om 16.14 uur met vier wagens uitgerukt naar de Hoefakker, vlakbij bejaardentehuis Oosterheem, voor een woningbrand. Op het moment dat de brandweer bij de woning arriveerde was de bewoonster al uit de woning. Door de brand stond de woning vol met rook. Mogelijk is een oververhitte frituurpan de oorzaak van de brand. Hoe groot de schade is, is op dit moment niet bekend. |
| 10-12-2020 | Opgrimbie           | onbekend                  | frituurpan          | brand  | restaurant      | 0G     | Een steekvlam in een haperende friteuse zorgde woensdagavond voor brand in brasserie Aspermans in Opgrimbie. De uitbaatsters waren in de zaak aanwezig, maar konden zichzelf in veiligheid brengen                                                                                                                                                                                                                 |
| 13-12-2020 | Barendrecht         | onbekend                  | cv-ketel            | brand  | woonhuis        | 0G     | Zondagavond 13 december rond 19.10 uur was brand ontstaan in een cv-ketel aan de Erkens-Akker in Barendrecht. De brand was door de bewoners al geblust. Brandweer had een nacontrole gedaan aan de cv-ketel. Ook had de brandweer een CO-meting gedaan en de woning geventileerd.                                                                                                                                  |
| 13-12-2020 | Hendrik-ido-ambacht | kortsluiting              | orgel               | brand  | appartement     | 1G+1D  | Op de nacht van dinsdag 8 december woedde een grote brand in een appartementencomplex aan de Heerlijkheid. Het vuur werd waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting in een orgel. De bewoners, een ouder echtpaar, moesten naar het ziekenhuis, waar de man overleed.                                                                                                                                            |
| 14-12-2020 | Den Haag            | onbekend                  | wasdroger           | brand  | bedrijf         | 0G     | In een stomerij aan de Van Baerlestraat in Den Haag is maandagmorgen brand uitgebroken. De brand is ontstaan in een wasdroger.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14-12-2020 | Lijnden             | onbekend                  | meterkast           | rook   | woonhuis        | 0G     | Het pand stond vol rook maar de brandweer had de situatie gelukkig vrij snel onder controle. In de meterakst was er water gaan lekken waardoor er kortsluiting was ontstaan. De brandweer heeft het pand met een grote overdrukventilator van de rook ontdaan. De parallelweg van de Schipholweg was door de hulpverlening afgesloten                                                                              |
| 14-12-2020 | Staphorst           | kortsluiting              | koelkast            | brand  | schuur          | 0G     | Ter plaatse bleek er sprake van een brandje in een schuurtje bij een woning. Vermoedelijk is er kortsluiting in een koelkast ontstaan die in het schuurtje stond.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15-12-2020 | Zwanendaal          | onbekend                  | ventilatie          | brand  | woonhuis        | 0G     | De bron van de brand was de mechanische ventilatie in de badkamer. De geschrokken bewoners hebben adequaat gehandeld door de stroom uit te schakelen en de brandhaard met een poederblusser te bestrijden.                                                                                                                                                                                                         |
| 15-12-2020 | Wezep               | kortsluiting              | elektrisch apparaat | brand  | woonhuis        | 1G     | De bewoner van een woning aan de Verlengde Meidoornstraat in Wezep is maandagmiddag gewond geraakt bij een brand op de zolder van de woning. De brand ontstond rond tien voor vier 's middags. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in apparatuur.                                                                                                                                                  |
| 16-12-2020 | Zuidbroek           | vermoedelijk kortsluiting | meterkast           | brand  | woonhuis        | 1R     | In een vrijstaande woning aan de Uiterburen in Zuidbroek is woensdag in de namiddag brand uitgebroken. Deze brand is ontstaan in de meterkast van de woning.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17-12-2020 | Almere              | onbekend                  | wasdroger           | brand  | woonhuis        | 0G     | Donderdagmiddag rond 15.30 uur is brand ontstaan in een wasdroger in een woning aan de Boonestaakstraat in de Stripheldenbuurt. De brandweer wist het vuur snel te blussen en heeft de wasdroger naar buiten gebracht. De woning is geventileerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond.                                                                                                                         |
| 19-12-2020 | Leiden              | kortsluiting              | onbekend            | brand  | schuur          | 0G     | Doordat kortsluiting ontstond in de schuur, ontstond een kleine brand. De brandweer heeft de brand geblust en controles verricht in aangrenzende woningen. Nadat dit is gebeurd kon de brandweer inpakken en retour kazerne.                                                                                                                                                                                       |
| 20-12-2020 | Gouda               | onbekend                  | wasmachine          | brand  | woonhuis        | 0G     | Zondagavond 20 december rond 20.35 uur was brand ontstaan in een woning aan de Burgemeester Martenssingel in Gouda. De brandweer had de brand snel onder controle, waarna de woning geventileerd kon worden. Niemand raakte gewond. Een wasmachine was de boosdoener.                                                                                                                                              |
| 20-12-2020 | Hengelo             | onbekend                  | meterkast           | brand  | woonhuis        | 0G     | De brand werd rond 16.00 ontdekt en bij de brandweer gemeld. Vermoedelijk is de brand in de meterkast ontstaan. De brandweer van Hengelo was snel ter plaatse. Vanwege het oude pand en grote rookontwikkeling in de woning, schaalde de brandweer op naar 'middelbrand'.                                                                                                                                          |
| 21-12-2020 | Oldebroek           | onbekend                  | meterkast           | brand  | woonhuis        | 0G     | De brand ontstond maandagavond in de meterkast. De bewoners, een ouder echtpaar, waren niet thuis toen het gebeurde. Volgens Omroep Gelderland waren de vlammen snel onder controle, maar de hele woning stond wel vol rook. Een deel van de straat zit zonder stroom.                                                                                                                                             |

| Datum      | Plaats          | Soort                     | Apparaat               | Schade | Gebruik     | Letsel  | Omschrijving uit mediaberichtgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|---------------------------|------------------------|--------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-12-2020 | Hilversum       | onbekend                  | meterkast              | brand  | woonhuis    | 0G      | De brand ontstond in de meterkast van een bovenwoning, op de eerste verdieping van een blok. Niemand was op dat moment aanwezig in de woning en er is ook niemand gewond geraakt. Omdat brandweerlieden de gaskraan niet dicht kregen, was er tijdelijk gevaar voor een explosie.                                                                                                                                                                    |
| 21-12-2020 | Terneuzen       | onbekend                  | meterkast              | brand  | woonhuis    | 0G      | De brand was ontstaan in een meterkast. Al snel werd de brand opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Brandweerlieden hebben de brand geblust. Door de brand was een flinke rookontwikkeling ontstaan. Ook naastgelegen woningen hadden last van rookontwikkeling.                                                                                                                                                                                  |
| 22-12-2020 | Midwolda        | onbekend                  | meterkast              | brand  | woonhuis    | 0G      | Aan de Hoethslaan in Midwolda is maandagochtend brand ontstaan in een meterkast van een woning. Bij de brand raakte niemand gewond. Bij aankomst van de brandweer heeft de brandweer een binnen aanval gedaan.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22-12-2020 | Leeuwarden      | kortsluiting              | vriezer                | brand  | woonhuis    | 0G      | Dinsdagmiddag 22 december rond 17.30 uur heeft een vriezer kortsluiting veroorzaakt in een woning aan de Van Roonhuysestraat in Leeuwarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25-12-2020 | Oude Weteringen | onbekend                  | Wasmachine of CV ketel | brand  | woonhuis    | 0G      | Uit het dak van de woning komt veel rook. Naast de Veense brandweer was ook de brandweer Leimuiden en de Ladderwagen uit Lisse ter plaatse om de brand te blussen. De huizen naast de brand zijn ontruimd. Door snelle inzet van de brandweer is overslag naar de burens voorkomen. De vermoedelijke oorzaak is een wasmachine of de cvketel, aldus brandweer Hollands Midden op Twitter.                                                            |
| 27-12-2020 | Rottevalle      | kortsluiting              | oplader                | brand  | schuur      | 0G      | De brand is begonnen bij een auto die als hobbyproject gebruikt werd. Bij het bijladen van de accu door middel van een autolader was kortsluiting ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28-12-2020 | Rotterdam       | kortsluiting              | meterkast              | brand  | woonhuis    | 0G      | In een woning aan de Curieplaats in Rotterdam Ommoord heeft maandagmorgen een kleine brand gewoed. Er was kortsluiting ontstaan in de meterkast waarna de bedrading in brand vloog. De brand was gelukkig snel uit en erger kon worden voorkomen. De energieleverancier is in kennis gesteld om de schade op te lossen. Er raakte niemand gewond.                                                                                                    |
| 28-12-2020 | Castricum       | vermoedelijk kortsluiting | elektrische kachel     | brand  | appartement | 2R + 1Z | Een bewoner die bij binnenkomst van de brandweer nog in zijn appartement aanwezig was, is met een ambulance meegenomen naar een ziekenhuis voor verder onderzoek. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in een elektrisch kacheltje                                                                                                                                                                                                   |
| 28-12-2020 | Oranjewoud      | kortsluiting              | onbekend               | brand  | woonhuis    | 0G      | Bij aankomst van de brandweer was de brand geblust door de bewoners. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd. Er raakte niemand gewond. De brand zelf was ontstaan door kortsluiting.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29-12-2020 | Rhoon           | vermoedelijk kortsluiting | bedrading              | brand  | woonhuis    | 0G      | In de nacht van maandag op dinsdag 29 december werd de brandweer rond 0:15 uur met spoed gealarmeerd voor een brand in een woning op de Julianastraat. In het plafond van de badkamer was brand uitgebroken na vermoedelijk kortsluiting.                                                                                                                                                                                                            |
| 29-12-2020 | Gemert          | kortsluiting              | meterkast              | brand  | woonhuis    | 1R      | Een schroeilucht zorgde ervoor dat de bewoners op zoek gingen naar de oorzaak. De bewoners hebben zelf een gedeelte van de stroom uitgeschakeld waarna ze in de meterkast een brand zagen. De brandweer heeft een inspectie gedaan en er bleek inderdaad een kortsluiting te zijn geweest bij de meterkast. De woning is geventileerd waarna Salvage is ingeschakeld. Een persoon is in de ambulance behandeld maar hoefde niet naar het ziekenhuis. |


## Bijlage 4 Vergelijking registraties, 2016-2020

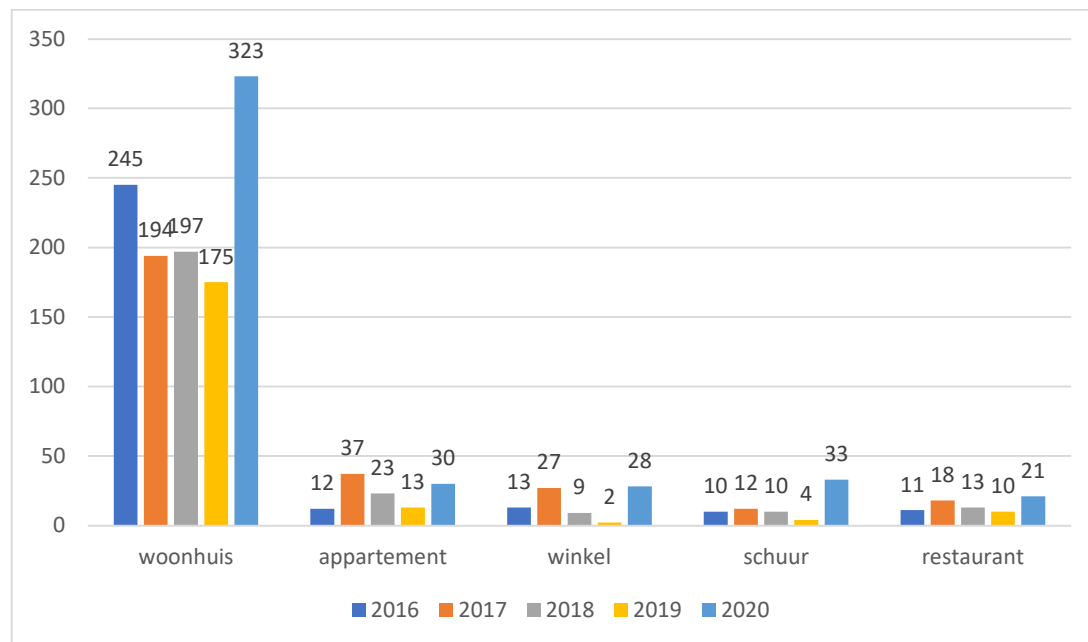


*Figuur B1: top-5 getroffen objecten (absolute aantallen), 2016-2020*

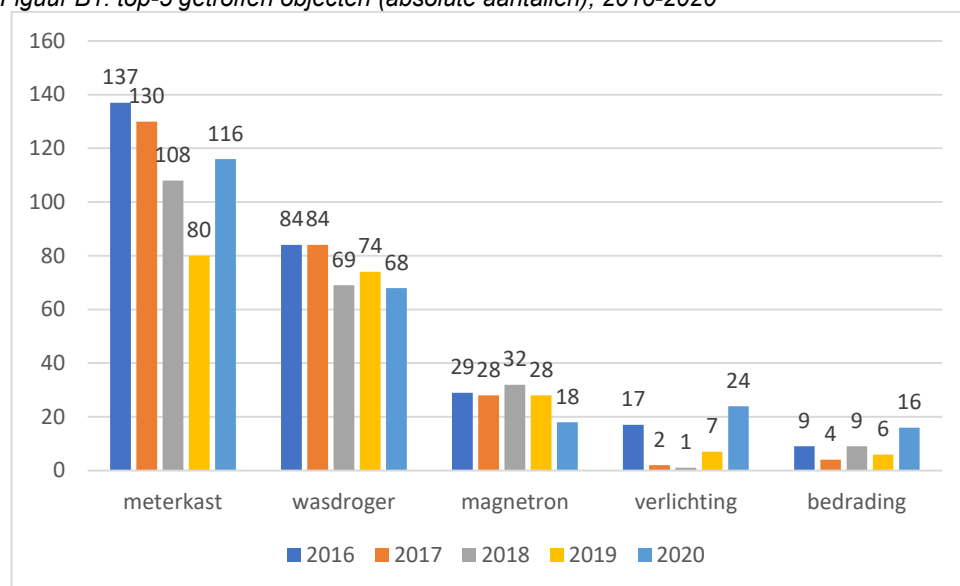

*Figuur B2: top-5 apparatuur (absolute aantallen), 2016-2020*

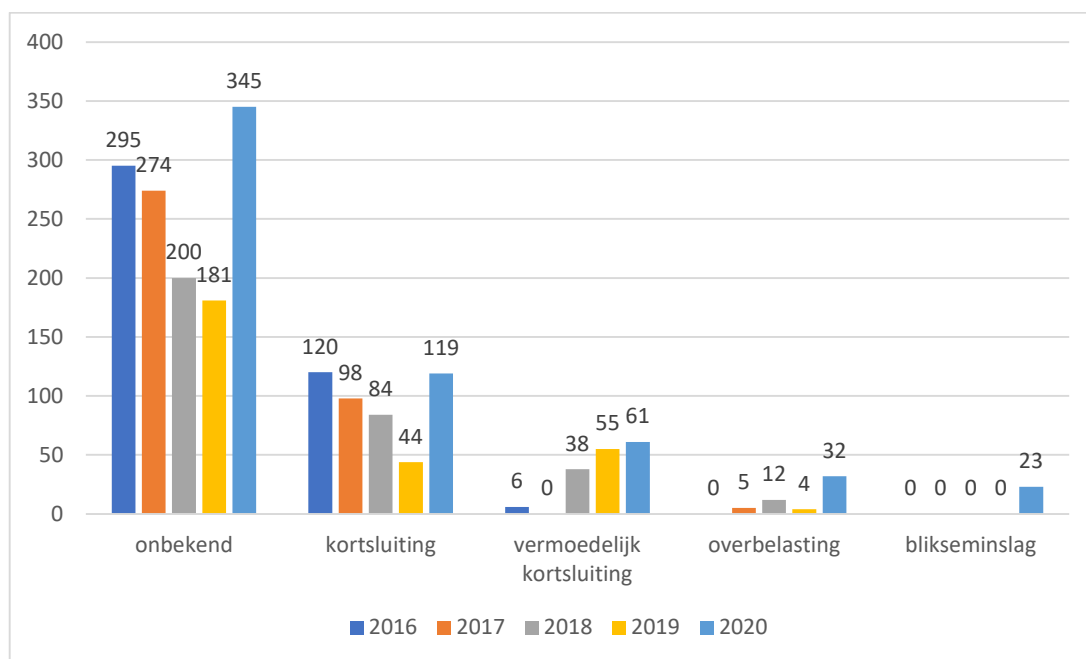

Figuur B3: top-5 oorzaken (absolute aantallen), 2016-2020

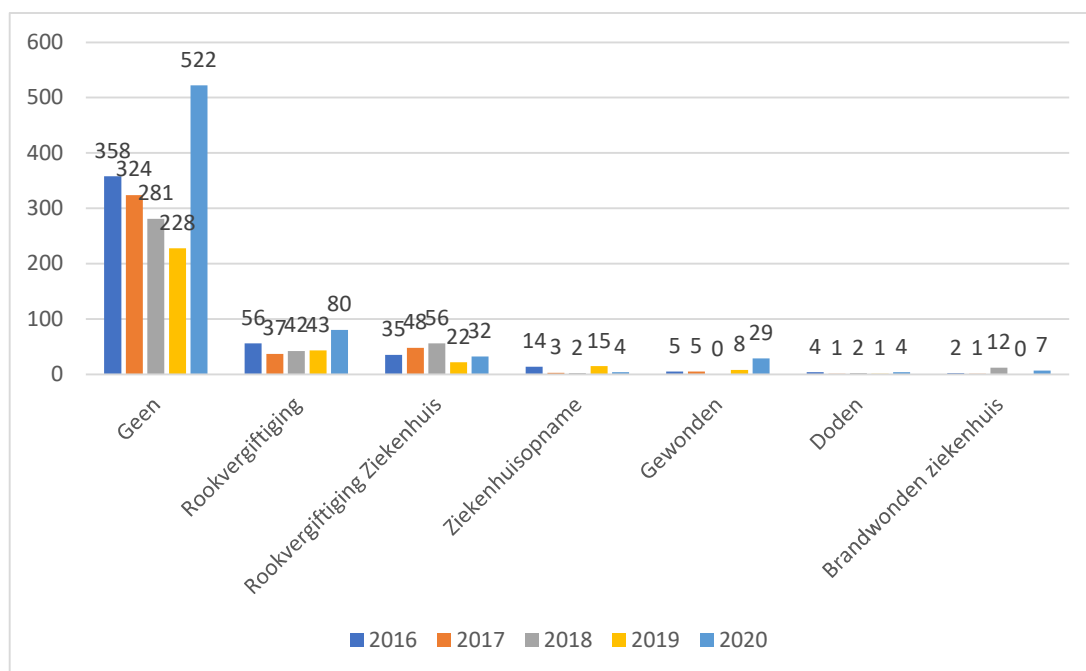

Figuur B4: registraties met letsel (absolute aantallen), 2016-2020