

Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter

Jaaroverzicht 2022



Colofon

Titel:	Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter, jaaroverzicht 2022
Versie:	1.0
Kenmerk:	KR-2023-06009
Datum:	12 juni 2023
Opdrachtgever:	Netbeheer Nederland
Opgesteld door:	Peter Grijpma & Jayson de Bruin
Gecontroleerd door:	Walter Hulshorst
Vrijgegeven door:	Rik Luiten

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1 Inleiding	4
2 Elektriciteitsongevallen in 2022	5
2.1 Geregistreerde ongevallen	5
2.2 Oorzaak ongevallen	7
2.3 Getroffen apparaten en installaties	8
2.3.1 Meterkast	9
2.3.2 Wasdroger	11
2.3.3 Accu/oplader	12
2.4 Ongevallen met letsel	12
3 Vergelijking 2018-2022	14
3.1 Aantal registraties	14
3.2 Apparaten en installaties	16
3.3 Ongevallen met letsel	18
4 Andere informatiebronnen	20
4.1 Nederlands instituut publieke veiligheid (NIPV)	20
4.2 Verzekeraars	20
4.3 Arbeidsinspectie / Arboplatform	21
4.4 Publieke informatie elektriciteit ongevallen	21
Bijlagen	23
Bijlage 1 Scope en begripsbepalingen	23
Bijlage 2 Werkwijze	25
Bijlage 3 Overzicht registraties 2022	27


Samenvatting

Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording van bewoners over de gevaren van het gebruik van elektriciteit door het in beeld brengen van de elektriciteitsongevallen ‘achter de meter’. Het gaat hierbij vooral om ongevallen in woningen. Dit rapport bespreekt onder andere welke apparaten en installaties betrokken zijn geweest. En bij wat voor soort ongevallen de veiligheid het meest in het geding is. Verder wordt eventuele trends over de afgelopen vijf jaar in kaart gebracht.

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van een database die is gebaseerd op diverse mediabronnen. Deze database bevat 420 registraties over 2022 (12% lager dan in 2021). Bij 369 ongevallen is in 2022 geen letsel gerapporteerd. Bij 51 registraties (12%) viel wel letsel te betreuren. Hierbij zijn 79 slachtoffers gevallen, waarvan 2 dodelijk. Het aantal ongevallen waarbij ziekenhuisbezoek heeft plaatsgevonden, daalt voor het tweede jaar op rij en betreft 15. Twee jaar geleden betrof dit aantal nog 35. Circa 66% van de ongevallen heeft plaatsgevonden in een woonobject.

De geregistreerde ongevallen zijn onder te verdelen in ongevallen waarbij een elektrisch apparaat of -installatie is betrokken. Hieruit komt de volgende top 3 naar voren: meterkast (31%), wasdroger (14%) en accu/oplader (10%). Vanwege dit hoge percentage en naar aanleiding van de energietransitie wordt op dit moment door installateurs nagedacht over een nieuwe, veiligere inrichting van de meterkast.

Onderstaande figuur laat zien welke apparaten/installaties in afgelopen 5 jaar het meest betrokken zijn geweest bij een ongeval met slachtoffers. Duidelijk wordt dat de meterkast, de wasdroger en de magnetron/oven in nagenoeg alle jaren het meeste voorkomen. Over 2022 gaf de meterkast de meeste slachtoffers, gevolgd door magnetron/oven.

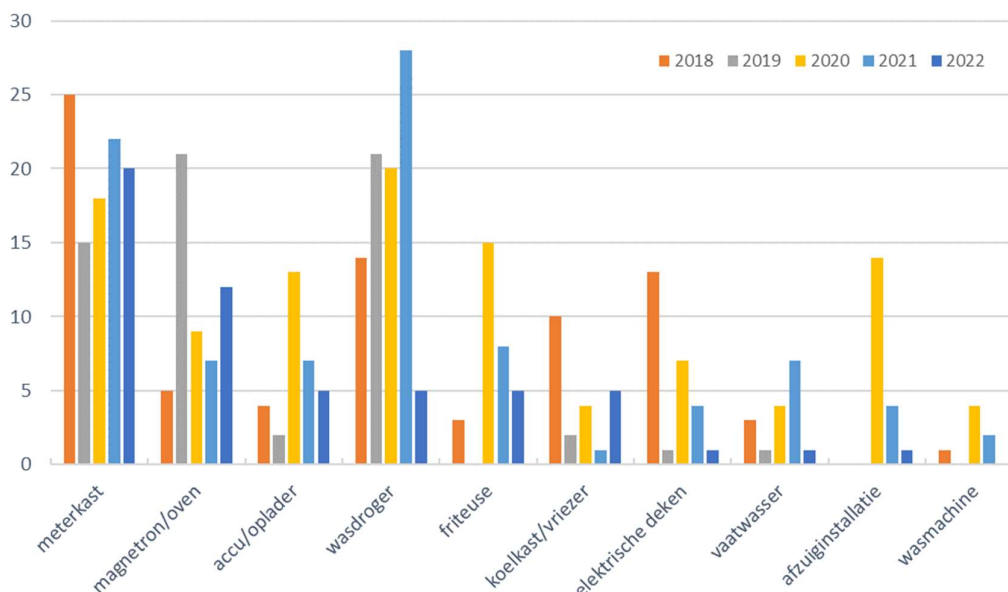

1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op het doel en de aanpak van de registratie. Het eindigt met een leeswijzer.

Doel

Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording van bewoners over de gevaren van het gebruik van elektriciteit door het in beeld brengen van de risico's van elektriciteitsongevallen met elektrische apparatuur of installaties bij huishoudens. Welke apparaten en installaties zijn betrokken bij een elektriciteitsongeval achter de meter? Welke ongevallen brengen het meest de veiligheid van bewoners in het geding? En is er in de afgelopen jaren een trend waarneembaar?

In dit rapport wordt antwoord gegeven op dit soort vragen. Het rapport wordt door branchevereniging Netbeheer Nederland onder de aandacht gebracht. Het rapport draagt bij aan het veiligheidsbewustzijn van bewoners en stimuleert fabrikanten om de veiligheid van hun apparatuur of installaties te verbeteren. De antwoorden zijn gebaseerd op de analyse van een ongevallendatabase. Een overzicht van alle registraties uit 2022 is als *bijlage* aan dit rapport toegevoegd.

Aanpak

In Nederland is er geen verplichte registratie van elektriciteitsongevallen achter de meter. De ongevallen waarover dit rapport rapporteert, zijn gebaseerd op (lokale) kranten en nieuwswebsites. Daarnaast is voor zover mogelijk van de volgende bronnen informatie gebruikt ter vergelijking en aanvulling:

- Kiwa (afstemming ongevallen in de meterkast die overlappen met gas ongevallen)
- Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV, fatale woningbranden 2022)
- Brandweer (blikseminslag en vinklijst voor plaatsen zonnepanelen)
- Verbond van verzekeraars / Stichting Salvage (jaarrapportage 2022)
- DNE research (zonnepanelen)
- Bovag (rapportage verkoop elektrische fietsen)
- Veilig Nederland (onderzoek 2022, hoe kind veilig is jouw huis)
- Arbeidsinspectie Nederland / arboplatform (dodelijke ongevallen 2022)

De verwachting is dat niet alle elektriciteitsongevallen de gebruikte mediabronnen halen. Het voorliggende rapport geeft daarom geen volledig inzicht van alle elektriciteitsongevallen die zijn opgetreden en moet daarom als indicatief worden beschouwd. Benadrukt wordt tenslotte dat gegevens zoals de oorzaken, het aantal slachtoffers en de getroffen apparaten indien mogelijk zijn overgenomen uit de geraadpleegde bronnen. Ze zijn niet gebaseerd op eigen ongevallenonderzoeken.

Leeswijzer

- *Hoofdstuk 2* bevat de resultaten over het jaar 2022
- *Hoofdstuk 3* bevat een ongevallenanalyse over de afgelopen 5 jaar
- *Hoofdstuk 4* omschrijft ongevallen van de belangrijkste externe bronnen

2 Elektriciteitsongevallen in 2022

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verzamelde elektriciteitsongevallen die in 2021 achter de meter plaats hebben gevonden.

2.1 Geregistreerde ongevallen


In 2022 zijn er 420 elektriciteitsongevallen achter de meter geregistreerd, zie *bijlage 3* voor een overzicht van alle registraties. Bij de registratie is onderscheid gemaakt tussen ongevallen die plaats hebben gevonden in gebouwen met een woonfunctie (permanente bewoning), een zieken- of woonrecreatiefunctie (niet-permanente aanwezigheid) en overige gebouwfuncties. Deze onderverdeling is schematisch weergegeven in *figuur 2.1*.



Figuur 2.1: onderverdeling van registraties naar gebouwen


Kenmerkend voor gebouwen met een permanente bewoning is dat mensen er zowel langdurig (maanden) als kort (bijvoorbeeld een dag) aanwezig kunnen zijn. Voor niet-permanente woningen is typerend dat mensen er niet langdurig aanwezig zijn (enkele dagen tot weken). De categorie overige bevat gebouwen die niet geschikt zijn voor bewoning. Vaak verblijven mensen hier hooguit enkele uren op een dag; denk aan kantoorpanden en winkels.

Figuur 2.2 bevat een overzicht van de verdeling van de ongevallen uit 2022 over de gebouwen. Hieruit blijkt dat 66% van de ongevallen heeft plaatsgevonden in permanente bewoningen.

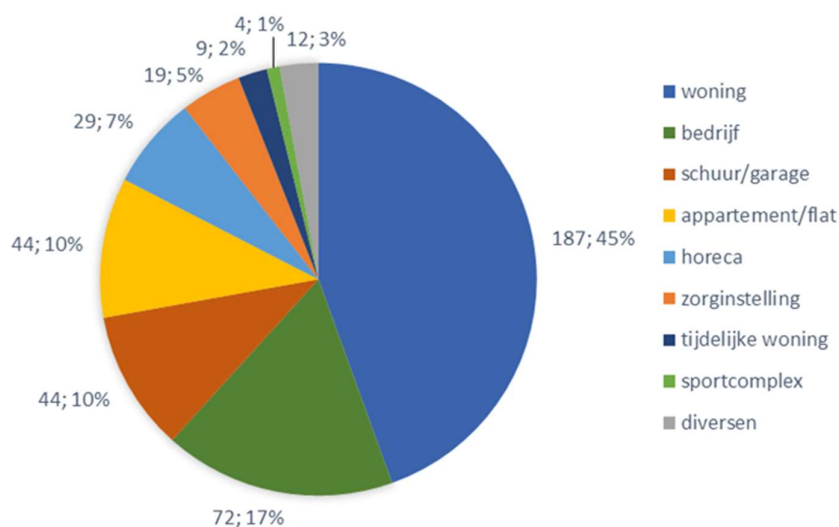

Figuur 2.2: geregistreerde objecten, 2022

Wordt per maand het aantal ongevallen beschouwd, dan valt op dat het aantal ongevallen in de maanden tot en met maart over het algemeen hoger liggen dan in de maanden daarna, zie *figuur 2.3*. Dit heeft vermoedelijk te maken met de Covid-19 maatregelen. In 2022 is het thuiswerkadvies in verband met de Covid-19 maatregelen op 15 maart komen te vervallen. Hierdoor werd er in het eerste kwartaal van het jaar meer thuisgewerkt dan daarna.

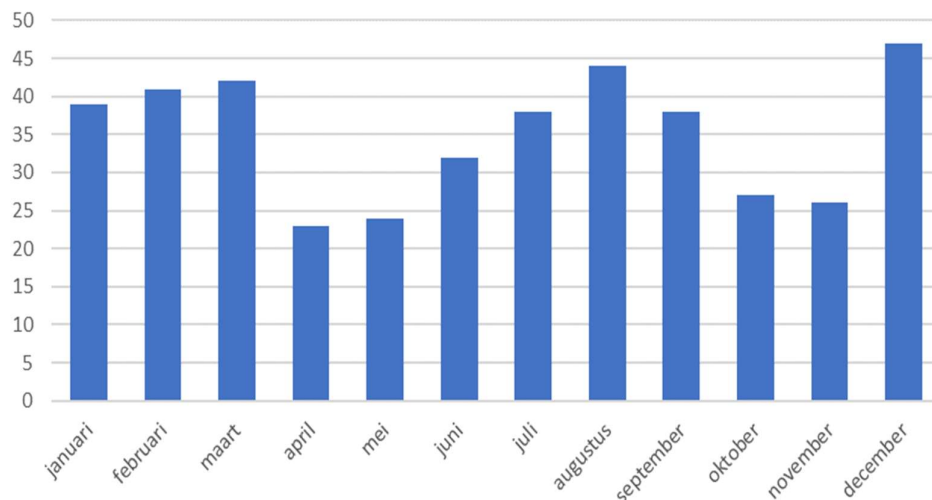


Figuur 2.3: aantal ongevallen per maand, 2022

Voor het eerst sinds de registratie van ongevallen is het dagdeel waarin het ongeval optrad, opgenomen. Doordat niet in alle gevallen het exacte tijdstip van een ongeval bekend is, zijn er vier gelijke dagdelen beschouwd ieder van 6 uur. Van 6 uur tot 12 uur wordt de ochtend genoemd. Van 12 tot 18 uur de middag, van 18 tot 24 uur de avond en tot slot van 0 tot 6 uur de nacht. Voor de registratie over 2022 geldt dat 19% van de ongevallen in de ochtend heeft plaatsgevonden. In de middag neemt het toe tot bijna het dubbele van de ochtend naar 38%. De avond is 26% en de nacht 14%. Bij ruim 3% van de ongevallen is het tijdstip onbekend.

2.2 Oorzaak ongevallen

Een oorzaak van een ongeval is niet altijd eenduidig te herleiden uit de mediabronnen. De auteur van een nieuwsartikel is geen deskundige op het gebied van ongevallen en kan daardoor een verkeerde aanname kan doen. Daarnaast is op het moment van schrijven vaak (nog) niet bekend wat de exacte oorzaak van een ongeval is.

Van de geregistreerde ongevallen is van 54% onbekend wat de (vermoedelijke) oorzaak is geweest. De verdeling van de oorzaken van deze incidenten is samengevat in *figuur 2.4*. De figuur laat zien dat 177 (42%) van de ongevallen het gevolg zijn van kortsluiting of vermoedelijke kortsluiting. De overige oorzaken zoals oververhitting en blikseminslag komen per stuk minder dan 2% voor.

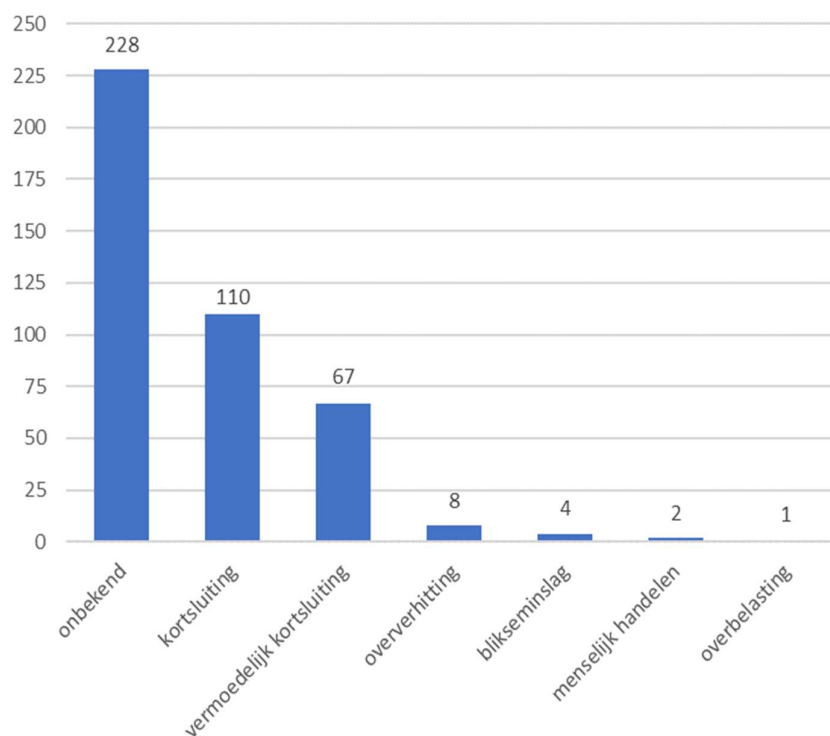

Figuur 2.4: oorzaken van ongevallen, 2022


2.3 Getroffen apparaten en installaties

De 420 geregistreerde ongevallen zijn te onderscheiden in ongevallen waar een elektrische installatie of een elektrisch apparaat bij is betrokken geweest. Van 195 (46%) ongevallen is te herleiden dat er een elektrische installatie bij betrokken is geweest. Bij 172 (41%) blijkt het om elektrische apparatuur te gaan. Van 53 (13%) van de ongevallen is het onbekend of er een elektrisch apparaat of elektrische installatie bij betrokken is geweest.

Figuur 2.5 geeft de meest voorkomende apparaten en installaties weer die geregistreerd zijn. Hieruit komt de volgende top 5 naar voren:

1. Meterkast: 131 ongevallen (31%)
2. Wasdroger: 59 ongevallen (14%)
3. Accu/oplader: 42 ongevallen (10%)
4. Huisinstallatie: 18 ongevallen (4%)
5. Lamp/verlichting: 15 ongevallen (4%)

In de volgende paragrafen worden de eerste drie nader toegelicht.

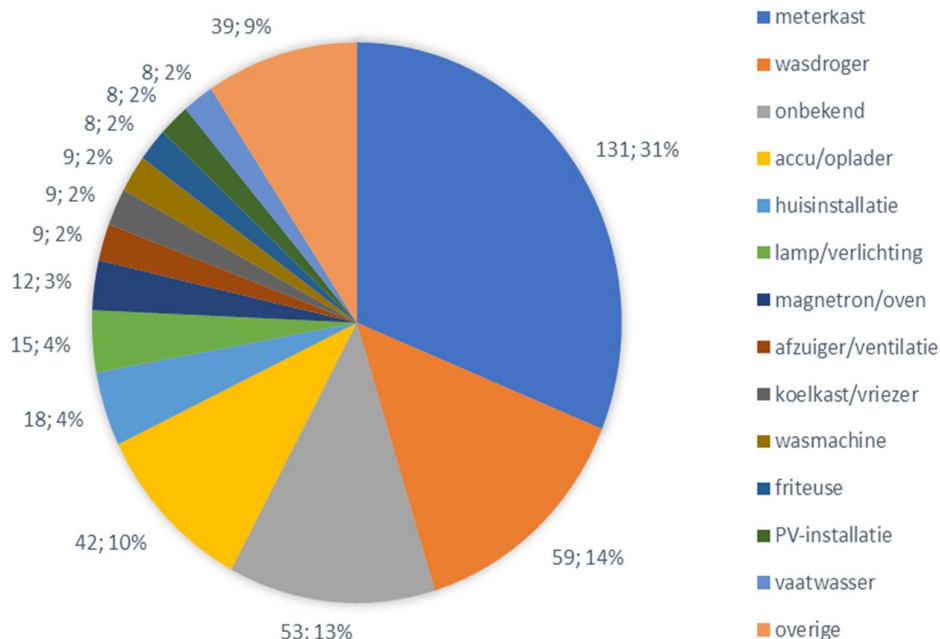

Figuur 2.5: getroffen apparaten en installaties, 2022

In 2021 is door de brandweer gerapporteerd over branden van (elektrische) voertuigen. De zoekcriterium voor de database van dit rapport is in 2022 uitgebreid met ongevallen bij elektrische voertuigen. Uitgesloten hierbij zijn branden die ontstaan tijdens een verkeersongeluk. Er zijn 5 registraties gevonden van voertuigen die geparkeerd stonden. Helaas is niet te herleiden of deze voertuigen op het moment van de brand aan het laden waren via een laadpaal. Te verwachten is dat er in de aankomende jaren meer elektrische voertuigen zijn dan op dit moment. Deze categorie zal dan ook voor de aankomende jaren nader meegenomen worden in de database en analyses.


2.3.1 Meterkast

De meeste elektriciteitsongevallen (131 stuks) hebben plaatsgevonden in de meterkast van een woning. Niet alle ongevallen hoeven per definitie met elektriciteit te maken hebben gehad. In de meterkast zit vaak immers ook de aansluiting van gas, water en telecom. Ongevallen in meterkasten die herleidbaar niet zijn gekoppeld aan het gebruik van elektriciteit – en bijvoorbeeld wel aan de gasinstallatie - zijn niet opgenomen in de database/rapportage.

Veel van de elektriciteitsongevallen in de meterkast hebben te maken met oververhitting. Dit wordt vooral veroorzaakt door overbelasting. Overbelasting wil zeggen dat er te veel stroom wordt gevraagd, doordat er teveel elektrische apparaten gelijktijdig aanstaan. Dat gebeurt met name bij apparatuur met een groot vermogen, zoals een wasmachine, wasdroger, vaatwasser of elektrische kachel, maar kan ook voorkomen ten gevolge van zonnepanelen die terugleveren. Overbelasting kan leiden tot brand, doordat de elektriciteitsdraden te warm worden. Om dit te voorkomen onderbreekt een beveiliging in de meterkast de stroom, maar het komt voor dat een beveiliging niet goed functioneert. De website www.EnergieVeilig.nl bevat tips om dit soort ongevallen te voorkomen. Een aantal belangrijke hiervan zijn:

- Sluit indien mogelijk de apparatuur aan op verschillende groepen. Dit kan als een woning over een 3-fase aansluiting beschikt. De belasting kan verdeeld worden over de 3 fasen en is per groep dan lager dan wanneer alles op één groep wordt aangesloten.
- Voor apparaten die veel stroom gebruiken is een aparte groep nodig. Denk hierbij aan wasmachine, wasdrogers, inductiekookplaten, ovens of magnetron. Zij gebruiken veel stroom.
- Gebruik zo min mogelijk verdeelstekkers. Anders kan het gebeuren dat u meer aansluit dan het vermogen waarmee rekening is gehouden bij het ontwerp van de elektrische installatie. Sluit apparaten waar mogelijk direct aan op het stopcontact.


In 2022 telde Nederland volgens het CBS ruim 8 miljoen woningen. Gedurende 2022 zijn er circa 74 duizend woningen gebouwd. In *figuur 2.6* is het aantal ongevallen in de meterkast weergegeven verdeeld over het bouwjaar van de woningen waarin het ongeval plaatsvond. Hierbij wordt opgemerkt dat alleen de ongevallen zijn opgenomen waarvan het bouwjaar van de woning herleidbaar was. In dezelfde figuur is ook het aantal woningen in Nederland per bouwjaarcategorie weergegeven (bron: CBS). Door dit aantal woningen te vergelijken met het aantal ongevallen wordt inzicht verkregen in het aantal ongevallen per woning per bouwjaarcategorie. De figuur laat zien dat er met 2,1 ongeval per 100.000 woningen relatief veel ongevallen plaatsvinden in woningen met een bouwjaar na 2000.

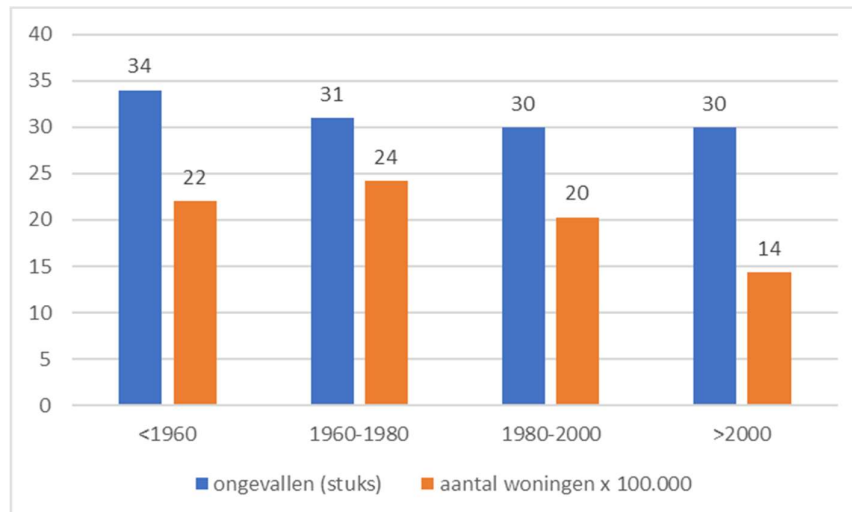

Figuur 2.6: aantal ongevallen in de meterkast en aantal woningen naar bouwjaar, 2022

Bij de figuur dient de kanttekening geplaatst te worden dat de meterkast pas vanaf 1963 verplicht is gesteld. Het kan daarom voorkomen dat met name oudere woningen geen meterkast hebben, waardoor een ongeval niet wordt geregistreerd als in een meterkast te hebben plaatsgevonden. Daar staat tegenover dat het ook niet is uit te sluiten dat er bij oudere woningen in recentere jaren een meterkast is geplaatst.

In *figuur 2.7* zijn twee foto's opgenomen van een voorbeeld van een huis zonder meterkast in het Statenkwartier in Den Haag. Tot halverwege de vorige eeuw moesten bewoners van een huis regelmatig een zogenaamde lichtpenning in de elektriciteitsmeter stoppen. Om de aantal weken kwam de meteropnemer langs om de munten te innen. De meter zat dan aan de buitenkant van het huis.

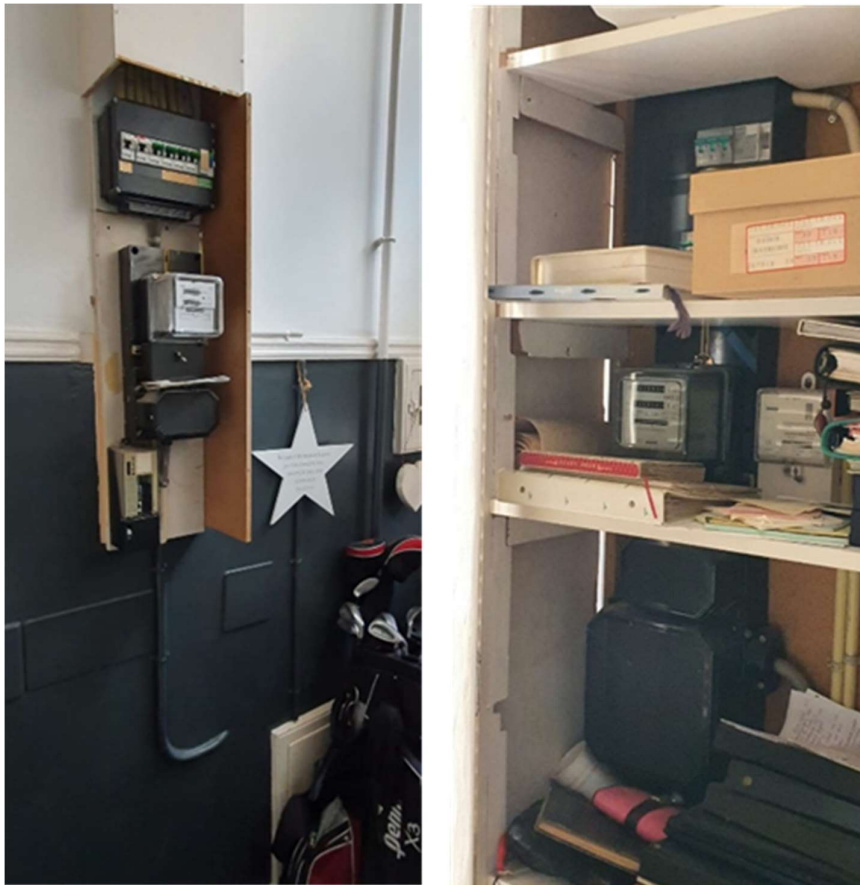

Figuur 2.7: voorbeeld van oude huizen zonder meterkast (bron: techniek Nederland)

Om risico's zo veel mogelijk uit te sluiten en bij calamiteiten snel in te kunnen grijpen zijn er in de loop van de tijd specifieke regels ontwikkeld die betrekking hebben op meterkasten. Deze zijn vastgelegd in de NEN 2768 (meterkasten), de NEN 1010 (laagspanningsinstallaties) en de NEN-EN-IEC 61439-3 (groepenkasten). De relatief hoge aantallen ongevallen in vroegere periodes, zie *figuur 2.6*, kunnen hierdoor mogelijk worden verklaard. Zo stelt de NEN 2768 dat een meterkast zich op maximaal 3 meter van een toegangsdeur mag bevinden en direct vanuit de gang bereikbaar moet zijn. Daarnaast geldt er een minimale afmeting van 270x77x35 centimeter, moet de meterkast voorzien zijn van ventilatieopeningen aan de boven- en onderzijde en beschikken over een deur die met een slot

afsluitbaar is. Wanneer het grondoppervlak meer bedraagt dan 1 m², moet er tevens tenminste één lichtpunt en één wandcontactdoos aanwezig zijn. De NEN 1010 is meermaals bijgesteld door de jaren heen en stelt het vanaf 1975 verplicht om een aardlekschakelaar toe te passen in nieuwe of gewijzigde installaties en vanaf 1996 om in nieuwe huizen alle wandcontactdozen van een randdaarde te voorzien. Dit was voor 1996 beperkt tot hooguit de natte ruimtes in huizen. Vanaf 1 september 2005 is deze verplichting uitgebreid naar twee aardlekschakelaars en is het verder vereist om een hoofdschakelaar in woningen te hebben. Op grond van de NEN 1010 mogen op een aardlekschakelaar maximaal vier groepen worden aangesloten. In de NEN 1010:2015 is het verplicht gesteld dat zonnepanelen direct op een eigen eindgroep moeten worden aangesloten.

Vergeleken met 20 jaar geleden is er veel veranderd in de meterruimte. Er zijn meer componenten bij gekomen ten behoeve van beveiliging, domotica, ICT-technieken. Daarnaast vraagt de energietransitie om een versnelde elektrificatie. Als gevolg van laadpalen voor elektrische voertuigen en (hybride) warmtepompen wijzigt de gelijktijdigheidsfactor en neemt het benodigde transportvermogen toe. Waren woningen traditioneel nog voorzien van een 1x25A aansluiting, inmiddels worden die niet meer voor nieuwe woningen geleverd en is 1x40A nu het minimum. Bij huishoudens die naast standaardapparaten ook zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische auto aansluiten kan het gebruik meer bedragen dan 9200W. In zo'n geval is afhankelijk van het verbruik een 3-faseaansluiting van 3x25A of 3x35A noodzakelijk. Aandachtspunt hierbij is dat een hoger vermogen niet alleen gevolgen heeft voor de stroombeveiliging, maar dat ook de temperatuur zal toenemen. Daarnaast liggen ook de kosten voor een 3x35A aansluiting nu nog drie tot vier keer hoger dan voor een standaardaansluiting van 3x25A. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt momenteel door installateurs nagedacht over een nieuwe, veiligere inrichting van de meterkast.

2.3.2 Wasdroger

Zoals *figuur 2.5* laat zien is de wasdroger de oorzaak van 59 ongevallen (14%). De wasdroger is relatief brandgevaarlijk. Dit wordt veroorzaakt door haar grote energieverbruik in combinatie met bewegende delen en vocht. De website www.EnergieVeilig.nl geeft tips om elektriciteitsongevallen met een wasdroger te voorkomen, waaronder:


- Maak het pluizenfilter na iedere droogbeurt schoon.
- Verwijder bij een luchtdroger regelmatig het stof uit de afvoerleiding.
- Is er een condensdroger, spoel dan de warmtewisselaar regelmatig schoon.
- Zet de wasdroger niet aan als een bewoner gaat slapen of de deur uit gaat.
- Installeer een rookmelder in de ruimte waar de wasdroger staat.
- Zitten een wasmachine en een wasdroger op eenzelfde groep, bouw dan een keuzeschakelaar in. Die voorkomt dat de apparaten tegelijk aan kunnen.

Aanvullende tips van een verzekeraar is:

- Zet de wasdroger aan als u in de buurt bent. Als er dan iets gebeurt bent u er snel bij. Dit geldt overigens ook voor andere apparatuur
- Zet niets op de droger, stel dat er toch brand ontstaat, dan versnellen de spullen op de wasdroger dit proces.
- Sluit de droger aan op een geaard stopcontact. Met een stekkerdoos of haspel is de kans op brand groter
- Zet de droger vrij, zodat de droger de warmte kwijt kan. Het is belangrijk dat de roosters voor lucht aan- en afvoer niet bedekt zijn en dat de luchtafvoerslang vrij ligt
- Stop niet zomaar alles in de droger, textiel dat in contact is geweest met olie, vet, verf of was hoort niet in de wasdroger.

2.3.3 Accu/oplader

Na de wasdroger zijn opladers en accu's in 2022 een veelvoorkomende oorzaak met 49 ongevallen (12%). Een nadere analyse van deze ongevallen leert dat een relatief groot deel is gerelateerd aan het opladen van elektrische fietsen. Dit is niet verbazingwekkend en een logisch gevolg van het groeiende aantal elektrische fietsen dat in gebruik is. De cijfers van de RAI en Bovag laten zien dat het aantal verkochte elektrische fietsen de afgelopen jaren flink is toegenomen (zie *figuur 2.8*). Na een daling tot 478.000 in 2021 als gevolg van leveringsproblemen door de coronacrisis, is het aantal verkochte fietsen in 2022 toegenomen tot 486.000, een stijging van 1,7%. Daarmee was 2022 het tweede jaar dat er meer elektrische fietsen zijn verkocht dan niet elektrische fietsen, namelijk 57% van het totaal.

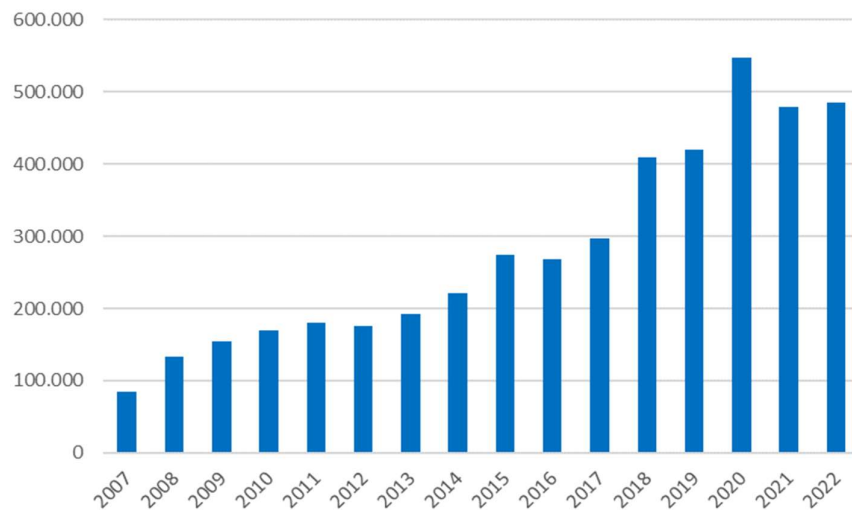


Figuur 2.8: aantal verkochte elektrische fietsen, 2007-2022

2.4 Ongevallen met letsel


Bij 369 ongevallen is in 2022 geen letsel gerapporteerd. Bij 51 registraties (12%) viel wel letsel te betreuren. Bij 15 registraties (4%) heeft er ziekenhuisbezoek plaatsgevonden, waarbij er in totaal 21 mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het inademen van rook kwam bij de ongevallen met letsel het meest voor met 38 ongevallen (75%), gevolgd door brandwonden met 5 keer (10%). Er heeft bij 1 ongeval (2%) dodelijk letsel opgetreden. Bij 5 ongevallen (10%) is de aard van het letsel onbekend.

Het merendeel van de ongevallen met letsel (41 stuks; 80%) heeft opgetreden in een object met een permanente woonfunctie. Het totaal aantal mensen dat door een ongeval letsel heeft opgelopen is 79, waarvan 2 doden. Een verdeling naar letsel is weergegeven in *figuur 2.9*.

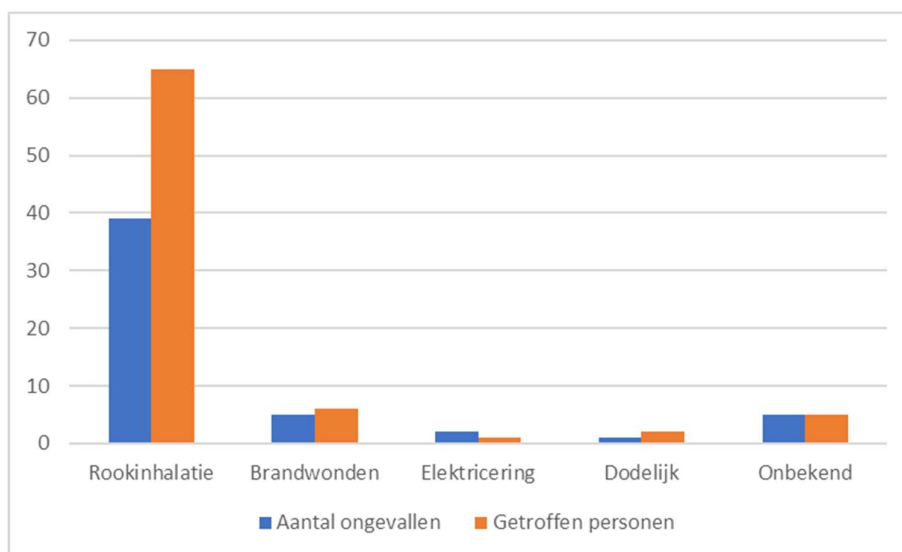

Figuur 2.9: aantal ongevallen en personen met letsel per type letsel, 2022

Letsel is vooral ontstaan bij ongevallen bij meterkasten, accu's/opladers, oven/magnetrons, wasdrogers, friteuses en koelkasten/vriezers. Omdat het om relatief kleine aantallen gaat, kunnen hier geen grondige conclusies aan worden verbonden. Zie *figuur 2.10*.

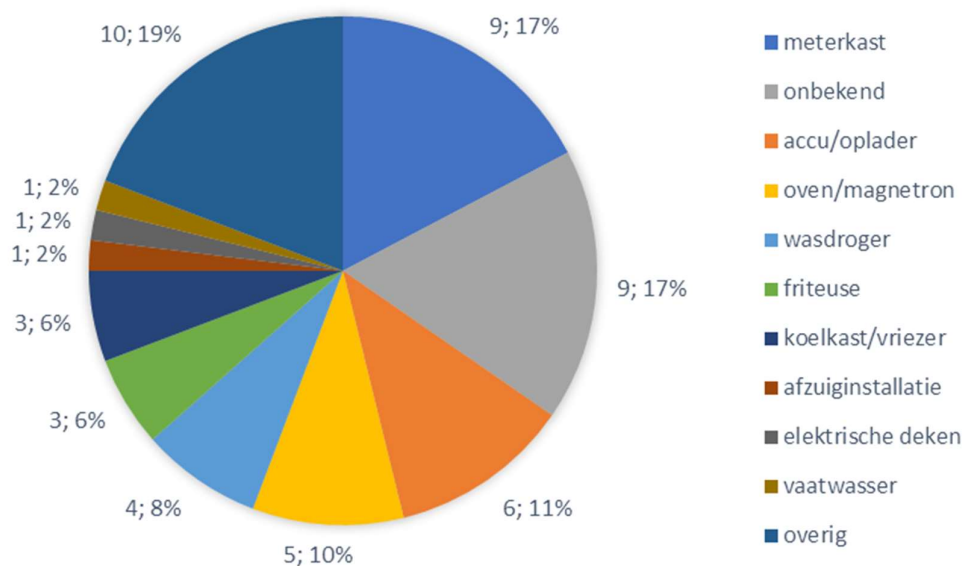

Figuur 2.10: Verdeling ongevallen met letsel naar betrokken apparaten/installaties, 2022

3 Vergelijking 2018-2022

In dit hoofdstuk worden de elektriciteitsongevallen van 2022 achter de meter vergeleken met die van de voorgaande vier jaar. Opvallende verschillen of trends worden getoond en besproken.

3.1 Aantal registraties


Tabel 3.1 laat zien dat het aantal registraties in 2022 is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ten opzichte van het 5 jaar gemiddelde van 422 registraties zijn er in 2022 0,5% minder registraties gedaan.

In 2022 zijn er 420 registraties opgenomen in de database die te herleiden zijn aan elektriciteitsongevallen achter de meter. Er is een daling zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Dit hangt vermoedelijk samen met de Covid-19 maatregelen in vergelijking met de twee jaren ervoor. In 2022 golden de coronamaatregelen vanaf 15 maart alleen nog als adviezen, terwijl er in 2021 tot 5 juni een lockdown gold en het thuiswerkadvies verviel op 26 juni. Als gevolg hiervan hebben er in 2022 minder mensen thuisgewerkt.

Registraties	2018	2019	2020	2021	2022	Vijfjarig gemiddelde
Totaal	335	274	613	469	420	422


Tabel 3.1: aantal registraties, 2018-2022

Als wordt gekeken naar het aantal registraties per maand over de afgelopen 5 jaar valt op te merken dat er geen eenduidig patroon waarneembaar is, zie *figuur 3.1*. Opvallend is wel de piek in de zomermaanden van 2020. Deze is waarschijnlijk verklaarbaar door de toen geldende Covid-19 maatregelen, inclusief thuiswerkverplichting.

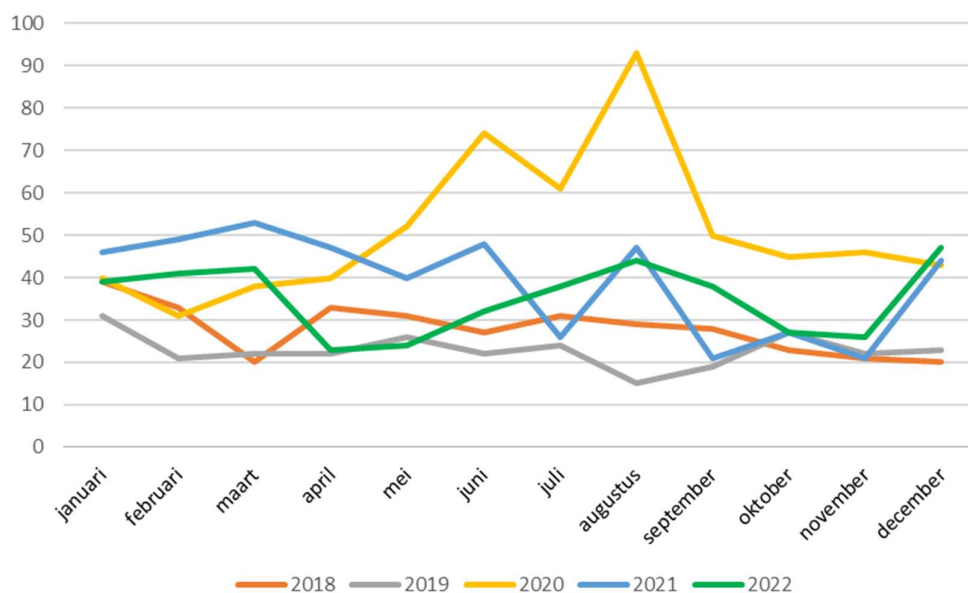


Figuur 3.1: aantal registraties per maand, 2018-2022

Figuur 3.2 bevat een overzicht van de verdeling van de ongevallen uit 2018-2022 naar soort object (gebouw). Hieruit blijkt dat elk jaar circa de helft van de ongevallen plaatsvindt in woningen. Verder neemt het aantal ongevallen in bedrijven, schuren en garages toe sinds 2020. Hiervoor is geen eenduidige oorzaak gevonden; de trend wordt ook in aankomende jaren nauwlettend in de gaten gehouden.

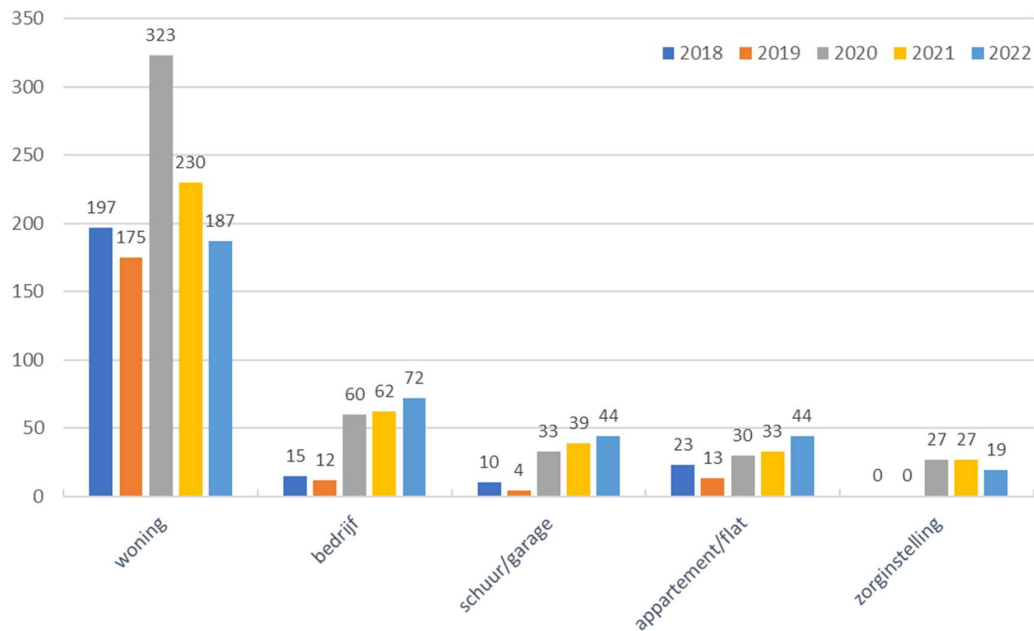

Figuur 3.2: top-5 getroffen objecten, 2018-2022

Een oorzaak van een ongeval is niet altijd eenduidig te herleiden uit de mediabronnen. Bijvoorbeeld omdat de auteur van het onderliggende nieuwsartikel geen deskundige is. Daarnaast is op het moment van schrijven vaak (nog) niet bekend wat de oorzaak van een ongeval is geweest. Van circa 50% van de ongevallen is wel een oorzaak aangegeven. In *figuur 3.3* is een verdeling van deze oorzaken weergegeven. De figuur maakt duidelijk dat van de ongevallen waarbij de oorzaak bekend is, (vermoedelijke) kortsluiting in alle jaren de voornaamste oorzaak vormt.

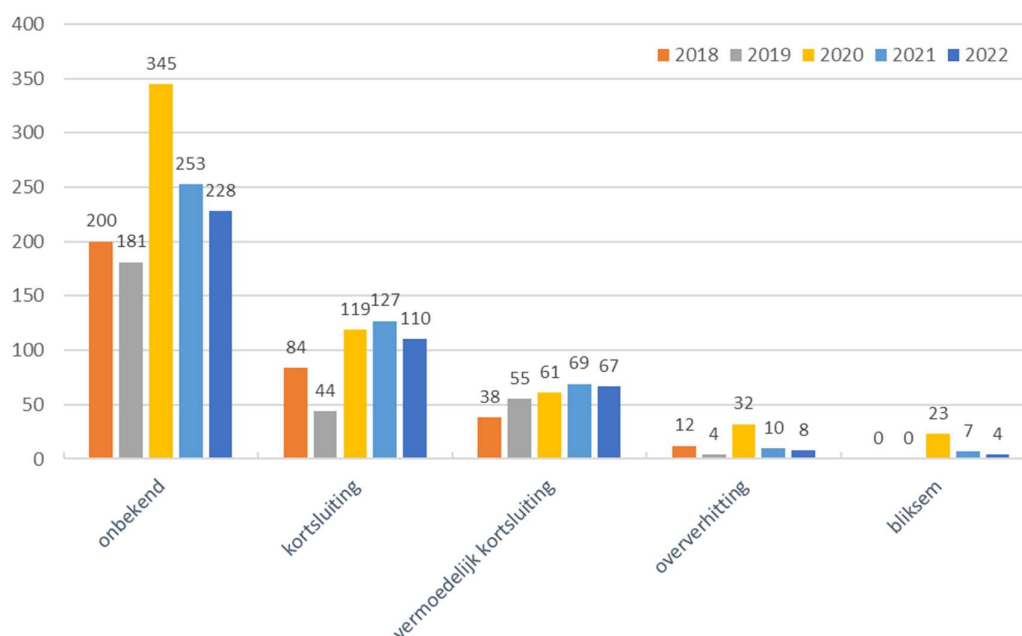


Figuur 3.3: top-5 oorzaken, 2018-2022

3.2 Apparaten en installaties

In *figuur 3.4* is de top tien weergegeven van het aantal registraties per apparaat/installatie over de periode 2018-2022. Over het algemeen is er bij de aantallen ongevallen in de top tien een afname zichtbaar in vergelijking met de jaren ervoor, zoals ook bij het totaal aantal ongevallen het geval is (zie *tabel 3.1*).

Voor alle jaren geldt dat de meterkast, wasdrogers en accu's/opladers het meest gerelateerd zijn aan een ongeval. De aantallen ongevallen met deze apparaten/installaties liggen in lijn met voorgaande jaren. Voor een nadere bespreking van de meterkast, wasdroger en accu's/opladers wordt verwezen naar paragrafen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3.

Vervolgt het op in *figuur 3.4* dat het aantal ongevallen met betrekking tot magnetrons/ovens, afzuiger/ventilatie en friteuses is de daling van de afgelopen twee jaar ten opzichte van voorgaande jaren in de aantallen ongevallen met betrekking tot magnetrons/ovens, afzuiger/ventilatie en friteuses.

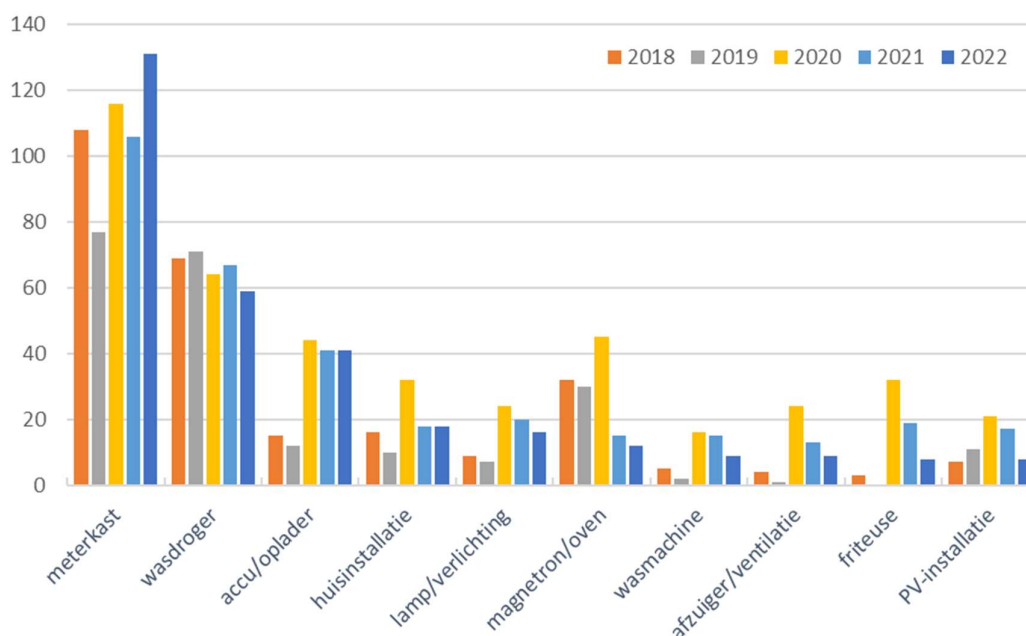

Figuur 3.4: top 10 van het aantal ongevallen per apparaat/installatie, 2018-2022

Toename aantal zonnepanelen

Als gevolg van de energietransitie neemt het aantal zonnepanelen dat is geïnstalleerd op daken de laatste jaren snel toe. Deze ontwikkeling leidt mogelijk tot een toename in het aantal elektriciteitsongevallen met zonnepanelen. Tabel 3.2 toont de toename in het geïnstalleerd vermogen per jaar over de periode 2018- 2022 (bron: nationaal solar trendrapport, DNEresearch, 2022).


Jaartal	Geïnstalleerd vermogen MWp per jaar	Totaal geïnstalleerd vermogen (MWp)
2018	1.695	4.609
2019	2.616	7.225
2020	3.492	10.717
2021	3.632	14.349
2022	3.900	18.849

Tabel 3.2: geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in Nederland, 2018-2022 (bron: DNE research)

In totaal is er 3,9 GWp aan nieuw geïnstalleerd vermogen bijgeplaatst in 2022. Hiervan is 1,75 GWp geplaatst in de residentiële segment, een groei van 30% ten opzichte van het jaar ervoor. In het zakelijke segment is er 2,15 GWp bijgeplaatst, een daling van 13% in vergelijking met 2021. Het aantal huishoudens in Nederland met een zonnepaneel is daarmee toegenomen van 20% tot 25%. Dat betekent dat er in 2022 ruim 2 miljoen huishoudens met een zonnepaneel zijn. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in 2022 is gelijk aan 18,8 GWp.


3.3 Ongevallen met letsel

Figuur 3.5 geeft aan bij hoeveel ongevallen van ziekenhuisbezoek of letsel sprake is geweest. Indien er sprake was van letsel is aangegeven wat voor letsel het betrof. Ongevallen kunnen in meerdere categorieën voorkomen. Het aantal ongevallen met ziekenhuisbezoek daalt voor het tweede jaar op rij en betreft nu 15. Twee jaar geleden betrof het aantal ongevallen met ziekenhuisbezoek nog 35. Na een aanhoudende toename over de afgelopen jaren is het aantal ongevallen waarbij rook is ingeademd dit jaar voor het tweede jaar afgenomen. Het aantal ongevallen waarbij tenminste één dode is gevallen is in 2022 afgenomen en betrof een enkel ongeval.

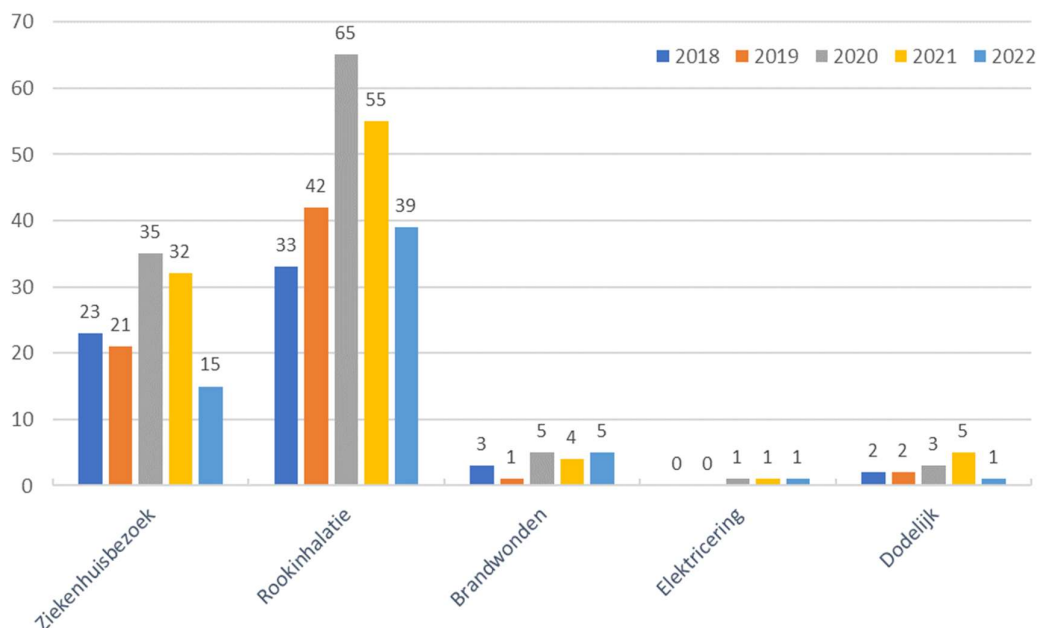

Figuur 3.5: aantal ongevallen met letsel of ziekenhuisbezoek, 2018-2022

Figuur 3.6 bevat een top 10 van apparaten/installaties waarbij letsel is veroorzaakt. Op de verticale-as is het aantal slachtoffer weergegeven. Dit betreft het aantal personen dat letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval met de genoemde apparaten/installaties. De figuur laat zien dat ongevallen in de meterkast, met magnetrons/ovens, accu's/opladers en wasdrogers vrijwel elk jaar voor de meeste slachtoffers zorgen. Bij de overige apparaten varieert het van jaar tot jaar waar de meeste slachtoffers vallen. Omdat het om kleine aantallen gaat, kunnen specifieke ongevallen een grote invloed hebben op waar een apparaat in de top tien terechtkomt. In 2022 zijn bijvoorbeeld 7 van de 12 slachtoffers die door ongevallen met een magnetron of oven zijn teweeggebracht afkomstig van één enkel ongeval.

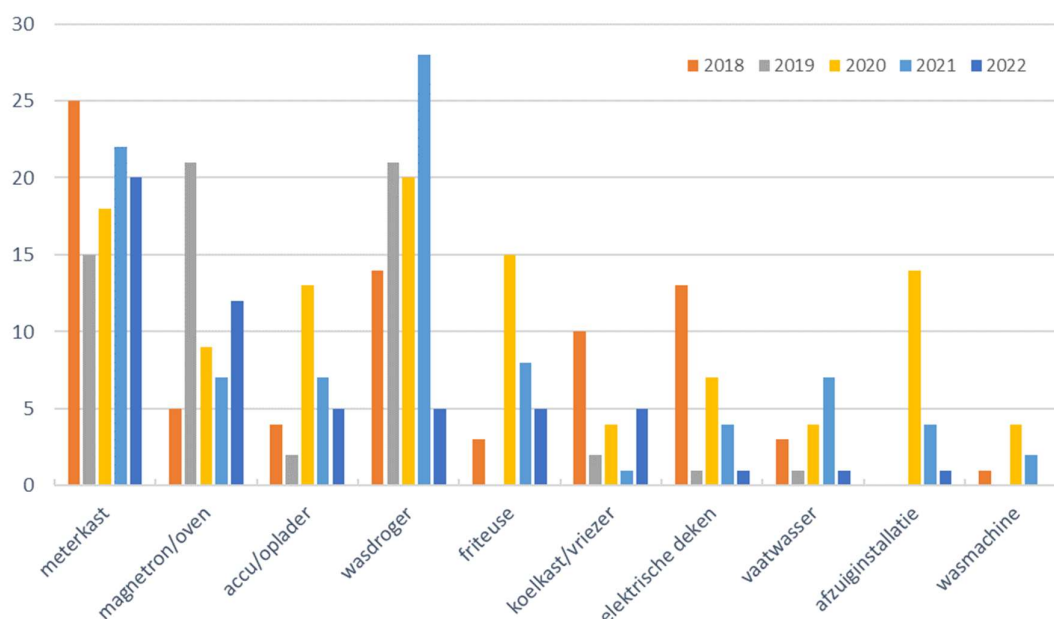

Figuur 3.6: aantal slachtoffers versus apparaten/installaties, 2018-2022

Opvallend is ook dat de top tien van apparaten/installaties waarbij de meeste ongevallen hebben plaatsgevonden (*figuur 3.4*) afwijkt van de top 10 van apparaten waarbij de meeste slachtoffers zijn gevallen (*figuur 3.6*). Bij sommige apparaten treden duidelijk vaker slachtoffers op wanneer er een ongeval mee plaatsvindt dan andere. Zo zijn er bij 3 ongevallen met een koelkast/vriezer 5 slachtoffers gevallen, terwijl dit apparaat niet in de top tien van het aantal ongevallen voorkomt. Daarentegen komen slachtoffers bij ongevallen met huisinstallaties relatief weinig voor, ondanks dat *figuur 3.4* laat zien dat er wel met regelmaat ongevallen hiermee plaatsvinden. In 2022 hebben er 18 ongevallen plaatsgevonden met huisinstallaties, waarbij geen enkel slachtoffer is gevallen. Echter komen huisinstallaties niet voor in de top tien in *figuur 3.6*.

4 Andere informatiebronnen

Voorgaande hoofdstukken zijn ingegaan op de ongevallen die op basis van mediabronnen zijn verzameld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op andere bronnen die ongevallen bespreken en waarbij een herleidbaar raakvlak is met het gebruik elektriciteit.

4.1 Nederlands instituut publieke veiligheid (NIPV)

Het Nederlands instituut publieke veiligheid stelt sinds 2008 jaarlijks een rapportage op met fatale brandongevallen. Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander 'woongerelateerd' object en niet door opzet is veroorzaakt. Bij de rapportage geldt dat zij alle slachtoffers registreren die het gevolg zijn van een brand.

Uit de cijfers over 2022 blijkt dat er 32 fatale branden in woningen zijn geweest met 34 slachtoffers. Drie branden ontstonden door een defect aan een technisch apparaat, twee branden door technische oorzaak aan het gebouw. De oorzaken zijn weergegeven in onderstaande tabel 4.1.

	Roken	Koken	Technisch defect apparaat	Technisch oorzaak gebouw	Overig menselijk handelen	Anders	Onbekend
2022	25%	13%	9%	6%	9%	9%	29%

Tabel 4.1: oorzaken fatale branden

In 2022 is een fatale brand in circa 15% veroorzaakt door een technisch defect aan apparatuur.

41% van de fatale branden vindt plaats in een eengezinswoning. De meeste doden vallen bij alleenstaande personen (65%). De helft van de slachtoffers is ouder dan 65 jaar. 16 van de 34 doden (65%) in het jaar 2022 hadden 1 of meerdere beperkingen die van invloed zijn op de mate van zelfredzaamheid. 9 van de branden vond plaats in de woonkamer, gevolgd door de keuken (6). 18 van de 32 fatale branden woningbranden vindt in huurwoningen plaats.

Bij de fatale branden in woningen had 31% van de woningen geen rookmelder. Vanaf 2010 is het verplicht om rookmelders in nieuwbouwwoningen vast aan het 230 V elektriciteit te plaatsen. Vanaf 2013 is het verplicht om rookmelders te hebben in huurwoningen en met ingang van 1 juli 2022 is er een verplichting voor rookmelders ook in bestaande woningen.

4.2 Verzekeraars

Gegevens over schade aan onder andere woongebouwen zijn te vinden in de statistieken, die via de website van het Verbond van Verzekeraars te raadplegen zijn. Veel gegevens komen uit verkochte polissen en het uitgekeerde bedrag per jaar per soort schade. Vanaf 2014 worden per jaar gegevens verzameld in een document 'Risicomonitor Woningbranden'. Voor deze risicomonitoren zijn cijfers gebruikt van het Centrale Informatie Systeem voor verzekeraars (CIS), Brandweer Nederland en stichting Salvage.

De stichting Salvage helpt gedupeerden van brand-, storm- of waterschade namens alle brandverzekeraars in Nederland. Uit het 2022 jaaroverzicht op de website van de stichting Salvage blijkt dat er 5.905 meldingen bij hen zijn geweest aan 7.217 objecten ten gevolge van brand of bliksemexplosie. Melding waarbij de vermoedelijke oorzaken van brand aan elektriciteit gerelateerd

kan worden betreft ruim 25%. Hiervan betreft 21% kortsluiting of een slechtwerkend apparaat en 4% accu's/batterijen.

Uit de registratie van de stichting Salvage volgt dat van alle objecten 73% van de bestemming een particulier object is geweest. Bij bijna 11% was het object een bedrijf en bij bijna 8% een opslag of berging, horeca is 3,5% en 2,5% bij een zorginstelling. De overige percentages betreft overheid, religieus, onderwijs of een mix van particulier/bedrijf.

Uit de jaarcijfers blijkt dat ten opzichte van het jaar 2021 het aantal meldingen waarbij accu's en/of batterijen betrokken zijn nagenoeg gelijk is in 2022. In voorgaande jaren nam dit aantal nog toe. Tevens werd als bijzonderheid aangegeven dat er 74 meldingen waren in 2022 (58 meldingen in 2021) met betrokkenheid van een zonnestroominstallatie bij brand, bliksem of explosie.

4.3 Arbeidsinspectie / Arboplatform

Door de toename van aantal elektrische ongevallen bij bedrijven (zie hoofdstuk 3) over de afgelopen jaren, is navraag gedaan naar het aantal dodelijke ongelukken geregistreerd door de arbeidsinspectie over het jaar 2022. In haar rapport 'cijfers en feiten' jaarverslag 2022, zijn 51 dodelijke arbeidsongevallen geregistreerd met 51 doden. Dit aantal is vergelijkbaar met eerdere jaren waarin de inspectie steeds 50 tot 70 dodelijke slachtoffers registreerde.

Op de website van Arboplatform (www.arboinspectie.nl) zijn de bronnen van alle 51 dodelijke ongevallen in 2022 beschreven. Uit de beschrijvingen is te herleiden dat er geen dodelijke slachtoffer waren ten gevolge van een elektrische ongeval bij bedrijven.

4.4 Publieke informatie elektriciteit ongevallen

Niet alleen registratie van elektriciteitsongevallen wordt gedaan door diverse partijen, ook het voorzien van informatie aan een breder publiek om ongevallen te voorkomen wordt uitgevoerd. Een aantal van de bronnen worden hieronder nader opgesomd. Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft een overzicht van bestaande activiteiten en de wijze waarop met een breder publiek wordt gecommuniceerd:

- *Meterkastcheck van ABB (www.meterkastcheck.nl)*
ABB meldt dat bijna 90% van de meterkasten veilig tot zeer veilig is. Volgens ABB kan de veiligheid rondom elektrische installaties beter doordat op belangrijke onderdelen (zoals de aardlekschakelaar of overspanningsbeveiliging) de kennis matig is.
- *Interpolis in 5 stappen naar een veilige meterkast (www.interpolis.nl/magazine/wonen/in-5-stappen-naar-een-veilige-meterkast)*
- *veiligheidNL (www.veiligheid.nl)* heeft in 2022 in samenwerking met ouders van nu, een onderzoek uitgevoerd: hoe kind-veilig is jouw huis. Middels een vragenlijst is aan bijna 2500 ouders gevraagd naar de veiligheid van hun huis. Hieruit kwam onder andere naar voren dat 2 op de 3 ouders, niet door de ogen van een kind kijkt naar de veiligheid. Pas als je zelf door de knieën gaat zie je waar de gevaren zijn, een stopcontact is door de ogen van een kind een blij gezicht. Veel ouders hebben een situatie meegemaakt waarvan zij schrokken, van vingers of een pen in een stopcontact tot een batterij in de mond van hun kind.
- *Brandweer.nl* geeft aan dat er in Nederland per jaar circa 200.000 de bliksem inslaat. De schade die kan ontstaan aan elektrische apparatuur wordt veroorzaakt door overspanning (inductie). Als de bliksem in huis inslaat kan er brand ontstaan, muren scheuren of inzakken. De brandweer adviseert om bij onweer de stekkers uit het stopcontact te halen. Met overspanningsafleiders voor stekkers en kabels beveilig je elektrische apparatuur tegen overspanning.

- *Bouwkeuringvergelijk* (www.bouwkeuringvergelijk.nl/een-veilige-meterkast.html)
- *Brandweer Nederland* (www.brandweer.nl) geeft op haar website tips voor veilige zonnepanelen. Voor het plaatsen van zonnepanelen hebben zij een zogenaamde vinklijst opgesteld, die te downloaden is en gebruikt kan worden bij het plaatsen van zonnepanelen.
- *Gezamenlijke netbeheerders* (www.energieveilig.nl)
Op deze website bieden de netbeheerders praktische informatie die gebruikers helpt veilig met gas en elektriciteit om te gaan. En maken ze de consument bewust van de risico's van elektriciteit en gas.

Bijlagen

Bijlage 1 Scope en begripsbepalingen

In deze bijlage wordt de scope van de rapportage vermeld. Verder wordt een toelichting op de in dit rapport gebruikte termen gegeven. Voor het kunnen maken van historische analyses de wordt de scope en terminologie zoveel mogelijk gelijk gehouden aan die van voorgaande jaren.

1. Scope

De rapportage is grotendeels gericht op elektriciteitsongevallen achter de kWh-meter bij huishoudens. In het Bouwbesluit is bepaald dat elektrische installaties van woningen en andere gebouwen moeten voldoen aan de norm NEN- 1010 of gelijkwaardig. NEN 1010 geeft de minimale voorschriften waaraan een elektrische installatie moet voldoen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Wanneer er in de media wordt gesproken over een ongeval in de elektriciteitsruimte/meterkast is het vaak onduidelijk of dit een ongeval vóór of na de kWh-meter betreft. De meldingen zijn in beide gevallen in dit rapport opgenomen. In deze rapportage zijn eveneens de ongevallen met huishoudelijke apparaten opgenomen, die in andere objecten dan woningen staan.

2. Termen

Elektriciteitsongeval

De gehanteerde definitie voor een elektriciteitsongeval is: een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, voortvloeiende uit een onveilige situatie of een onveilige handeling mede veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik van elektriciteit, ten gevolge waarvan letsel en/of schade is ontstaan. Deze definitie houdt in dat gevallen waarvan bekend is dat opzet in het spel is, deze niet als elektriciteitsongeval worden aangemerkt. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld schade/letsel door diefstal van elektriciteit in het kader van hennepteelt.

Aard van de ongevallen

De elektriciteitsongevallen worden gerubriceerd in de te onderscheiden typen ongevallen, zoals die in de diverse informatiebronnen worden gemeld. In de media wordt het onderscheid tussen oorzaak en gevolg niet altijd eenduidig gehanteerd. Dit betekent dat deze termen voor deze rapportage niet te onderscheiden zijn.

Brand

Brand kan ontstaan doordat de toegepaste beveiliging tegen overstroom niet is afgestemd op de elektrische installatie. De doorsnede van de aders is te klein voor de gebruikte overstroombeveiliging. Bij overbelasting ontstaat warmteontwikkeling, de elektrische isolatie smelt, waardoor er een risico op brand is. Daarnaast kan de overgangsweerstand in verbindingen warmteontwikkeling geven, waardoor het risico ontstaat op brand. Deze overgangsweerstand kan ontstaan doordat:

- schroefverbindingen niet stevig genoeg of helemaal niet zijn aangedraaid;
- veerklemmende verbindingen hun veerkracht verliezen door veroudering of kruip;
- er bij flexibele kabels geen adereindhulzen worden gebruikt maar vertinde uiteinden. Tin heeft een heel lage kruipspanning waardoor schroefverbindingen op den duur los gaan zitten.

Elektrisering/Elektrocutie

Onder spanning staande delen zijn niet deugdelijk afgeschermd of geïsoleerd. Installatiedelen zijn niet deugdelijk geaard. Hierdoor kunnen de metalen delen van de installatie en hun omgeving bij een isolatiefout onder spanning komen te staan, waardoor er bij aanraking gevaar is voor elektrocutie.

(Vermoedelijk) overbelasting

De woonhuisinstallatie is normaal beveiligd tegen overbelasting. Bij het toepassen van te kleine leidingdiameters ontstaat er overbelasting. Men moet hier denken aan (opgerolde) verlengsnoeren, waarbij er dan geen afschakeling plaatsvindt. De leidingen worden te warm, smelten en er kan brand en of kortsluiting ontstaan.

(Vermoedelijk) Oververhitting

Oververhitting kan veroorzaakt worden door overbelasting en/of kortsluiting. Deze term wordt in de media ook gebruikt bij het te heet worden van wasgoed en voedsel. Soms wordt vermoedelijke oververhitting gemeld. Dit geeft dan een extra onzekerheid over de werkelijke toedracht.

(Vermoedelijk) kortsluiting

Bij een kortsluiting tussen fase en nul of tussen fase en aarde lopen er grote stromen door de installatie. Indien een smeltveiligheid niet is afgestemd op de bedrading en de installatie dan wordt er veel warmte ontwikkeld. Hierdoor kan brand ontstaan.

De term “vermoedelijk kortsluiting” wordt regelmatig gebruikt als men (nog) geen oorzaak heeft kunnen vaststellen van het ontstaan van een brand. Of deze berichtgeving dan gebaseerd is op de kwaliteit van de aangetroffen elektrische installatie c.q. apparatuur is niet duidelijk. Mogelijk leidt men dit dan af uit de plek waar de brand mogelijk is ontstaan (meterkast) of omdat dit als een zeer waarschijnlijke oorzaak wordt verwacht.

Onbekend

In de berichtgeving wordt niet altijd een specifieke oorzaak genoemd. Er wordt soms wel gesproken over elektriciteit zonder een nadere toelichting. Deze gegevens worden in dit rapport geregistreerd als ‘onbekend’.

Bijlage 2 Werkwijze

In deze bijlage wordt de werkwijze besproken die ten grondslag ligt aan het verzamelen van incidenten. Voor het kunnen maken van historische analyses de wordt de werkwijze zoveel mogelijk gelijk gehouden aan die van voorgaande jaren.

Wijze van melden en registreren

Het melden van elektriciteitsongevallen is niet verplicht: noch wettelijk noch anderszins. De onderzoekers hebben informatie verzameld via de volgende bronnen:

- Krant en andere publicaties. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van een online database.
- Internet. Vooral brandweersites en lokale nieuwsbladen zijn hiervoor informatie bronnen en door middel van gerichte zoekopdrachten.
- Gebruik van het contactennetwerk van Krado en de werkgroepen Leren van Incidenten.

Op basis van bovenstaande bronnen is het aannemelijk dat de meeste ernstige ongevallen in deze rapportage (registratie) zijn opgenomen. Ongevallen die op geen enkele manier worden bericht zijn niet in deze rapportage opgenomen. Dit aantal is niet in te schatten. Veelal zullen dit lichte ongevallen en bijna incidenten zijn.

De werkwijze die Krado in 2021 heeft toegepast voor het registreren en verwerken van elektriciteitsongevallen is zoveel mogelijk in lijn met de voorgaande rapportagejaren 2012 t/m 2019 door voorgaande auteurs, zodat ze vergelijkbaar blijven. Enkele figuren zijn op een andere wijze weergegeven. Daarnaast is er op belangrijke aspecten een verdiepingsslag toegepast. De meterkast is de plek waar de verantwoordelijkheid van de netbeheerder overgaat naar de bewoner/huiseigenaar. De netbeheerder is niet verantwoordelijk voor elektriciteitsongevallen veroorzaakt door (consumenten) apparatuur en/of de elektrische binnen installatie .

Onzekerheid over oorzaken

In dit rapport wordt bij alle gemelde ongevallen de oorzaak vermeld, zoals die in de media wordt genoemd. Soms zijn dit uitspraken van medewerkers van de brandweer, verzekeraars of branche-organisaties. In geen enkel geval heeft Krado opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de oorzaak van een elektriciteitsongeval. Om hierover een beeld te krijgen zijn rapportages van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) van Brandweer Nederland geraadpleegd. Bij het IFV verricht men onderzoek naar de oorzaak van ongevallen waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen. In de mediaberichten worden nauwelijks incidenten vermeld met de beschrijving “klussen in huis”. Deze meldingen worden beschreven als een incident naar aanleiding van de installatie of onder de categorie “onbekend”.

Soort defect

Van alle geregistreerde meldingen hebben voorgaande auteurs, voor zover mogelijk, de initiële oorzaak van het incident bepaald. De volgende rubricering is hierbij gehanteerd:

- Onbekend
- Kortsluiting
- Vermoedelijk kortsluiting
- Overbelasting
- Vermoedelijke overbelasting
- Blikseminslag
- Vermoedelijk blikseminslag

Onderverdeling naar gebruik (object)

De basis voor dit onderzoek zijn woonhuisinstallaties. De berichtgevingen geven vaak informatie over de aard van de toepassing / gebruik, waarbij de eisen van de elektrische installaties overeenkomen met die van woonhuisinstallaties. Waar bekend is deze extra informatie vermeld in het overzicht en de grafieken.

Onderverdeling naar apparaat

De in dit rapport gerapporteerde incidenten zijn gerelateerd aan apparaten of installaties. De onderstaande apparaten of installaties gevonden in 2021:

Opgetekend in rapport	Ingedeeld onder 'overig'	
meterkast	elektrische deken	elektrische kachel
droger	airconditioning	hoverboard
oplader/accu	computer	jacuzzi
frituurpan/airfryer	elektriciteitskast	koelcel
oven	afzuiginstallatie	koffieautomaat
verlichting	oplader elektrische auto	koffiezetapparaat
zonnepanelen	televisie	kooktoestel
magnetron	vriezer	lift
wasmachine	aggregaat	luchtbevochtiger
bedrading	airconditioner	luchtpomp
afzuigkap	alarminstallatie	motor installatie
vaatwasser	compressor	orgel
koelkast	elektronica	roltrap
ventilatie	elektrisch vervoermiddel	serverruimte
CV ketel	elektrische aansteker	slijpmachine
kookplaat	zaagmachine	stofzuiger
stekker(doos)	transformator	telefoon
stopcontact		tosti-ijzer

Wanneer er wordt bericht over de meterkast is het vaak niet duidelijk of dit vóór of na de meter betreft. Ook is niet altijd duidelijk of het over een gas aansluiting of elektriciteitsaansluiting in de meterkast betreft.

Letsel

In een aantal gevallen is er sprake van persoonlijk letsel naar aanleiding van de gerapporteerde incidenten. De volgende omschrijvingen worden in de berichtgevingen gehanteerd:

- Rookvergiftiging
- Ziekenhuisopname
- Rookvergiftiging + Ziekenhuisopname
- Gewonden
- Dodelijk letsel

De categorie-indeling is gebaseerd op de omschrijvingen die in de media worden gemeld.

Onderverdeling naar gevolg Ongevallen kunnen leiden tot slachtoffers: gewonden of dodelijke slachtoffers. Daarnaast kunnen de ongevallen leiden tot schade aan (delen van) woonhuizen al dan niet veroorzaakt door brand.

Bijlage 3 Overzicht registraties 2022

Legenda aantallen (n) letsel:

n R = Rookvergiftiging

n Z = Ziekenhuisopname

n G = Gewonden

n D = Dodelijk letsel

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
1-1-2022	Joure	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	In een woning aan de Oosterstraat zou kortsluiting zijn geweest. De brand is door de bewoners geblust en brandweer is voor controle langs geweest.	onbekend
2-1-2022	Groningen	onbekend	meterkast	brand	flat	0G	In de meterkast van een flatwoning op de achtste etage was brand ontstaan. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om de brand te blussen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Voor zover bekend zijn er bij de brand geen gewonden gevallen.	onbekend
3-1-2022	Alkmaar	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Maandagavond heeft er brand gewoed in een woning een de Sloestraat in Alkmaar-Noord. De brand in een wasmachine zorgde voor een flinke rookontwikkeling. De brandweer wist het vuur te doven. Stichting Salvage zal de bewoners de komende tijd bijstaan. De woning is voorlopig niet bewoonbaar door de rookschade.	avond
4-1-2022	Stadshagen	kortsluiting	radiator	brand	woning	0G	Op dinsdagmiddag 4 januari rond half 1 kwam er een melding binnen van een woningbrand aan de Hasselterdijk. De hulpdiensten gingen met spoed op weg naar de woning in het wijkdeel Frankhuis in Stadshagen. De agenten, die als eerste ter plaatse waren, constateerden kortsluiting in een kleine radiator en dat er geen groot gevaar was. De brandweer besloot met spoed door te rijden naar het adres.	middag
4-1-2022	Oostkapelle	oververhitting	meterkast	rook	woonzorgcentrum	0G	Nadat de brandlucht rond 07.30 uur was opgemerkt en het automatische brandmeldsysteem in werking was getreden, werd de Oostkappelse brandweer naar het woonzorgcomplex Egelantier aan de gelijknamige straat gestuurd. Er werd een onderzoek ingesteld en in een meterkast bleek in een lasdoos een kabel te zijn gesmolten.	ochtend
5-1-2022	Doetinchem	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De brand ontstond rond 13.45 uur op de zolder van een huis aan de Holtmate in de wijk De Huet. De bewoners van de woning werden op de brand geattendeerd, doordat er boven een rookmelder afging. Toen ze gingen kijken, bleek er brand te zijn ontstaan in hun wasdroger. Hierop hebben ze zichzelf en hun honden in veiligheid gebracht. De politie en brandweer waren snel ter plaatse. Laatstgenoemde had het vuur snel onder controle en heeft het wasgoed, dat verbrand was, uiteindelijk buiten neergezet. Persoonlijke ongelukken bleven uit.	middag
6-1-2022	Poortugaal	kortsluiting	koelkast	brand	bedrijfspan	0G	Donderdagmiddag 6 januari tegen 13.55 uur was brand ontstaan in een industrie pand aan de Albrandswaardsedijk in Poortugaal. Door kortsluiting in een oude koelkast was een kleine brand ontstaan. De brandweer had de brand snel onder controle en kon uitbereiding voorkomen. Bij de brand raakte niemand gewond.	middag
6-1-2022	Geldermalsen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Het bleek te gaan om brand in een meterkast van een rijtjeswoning. Bij aankomst van de brandweer was de brand al onder controle, maar er hing wel een sterke brandlucht in de woning. De brandweer heeft wat houten delen moeten verwijderen om er zeker van te zijn dat het vuur uit was.	onbekend
6-1-2022	Roden	kortsluiting	zonnebank	Rook	woning	0G	De brandweer van Roden werd donderdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Postemastraat in Roden. Daar bleek kortsluiting te zijn ontstaan in een zonnebank. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Er heeft verder bij het incident geen brand gewoed. Wel kwam er veel rook vrij bij de kortsluiting. Er raakte niemand gewond tijdens het incident. Na enige tijd kon de brandweer weer retour naar de kazerne.	avond
6-1-2022	Veghel	kortsluiting	wasdroger	brand	woning	0G	In de woning had een wasdroger op de eerste verdieping vlam gevat. Kortsluiting was de oorzaak. Een brandweerman die vanuit huis onderweg was naar de kazerne zag op zijn pieper dat het een woning betrof bij hem om de hoek, is vervolgens naar huis teruggekeerd en heeft het vuur geblust met zijn eigen CO2-blusser. De brandweer heeft de wasdroger uit de woning gehaald. Vervolgens werd de woning geventileerd. Na een klein half	onbekend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							uur was de klus geklaard en kon men weer terug naar de kazerne. De inzet van de brandweer trok behoorlijk wat bekijks in de buurt. Een ambulance die ook gealarmeerd was, hoefde niet in actie te komen.	
7-1-2022	Berkel en Rodenrijs	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Vrijdagochtend werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Hondсроos in Berkel en Rodenrijs. De bewoners alarmeerden de brandweer toen zij vlammen uit een wasdroger zagen komen. Ze reageerden heel adequaat door de stekker eruit te trekken en met een poederblusser de brand uit te maken. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, en heeft kort nageblust en gecontroleerd.	ochtend
8-1-2022	Tilburg	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	Bij een brand die in een wasdroger ontstond is zaterdagavond veel schade ontstaan in een appartement van een flatgebouw aan de Mahlerstraat in Tilburg. De brand ontstond rond 20.30 uur op de vijfde verdieping in een wasdroger. De vlammen waren uitslaand, waardoor niet alleen de binnenkant van het appartement veel schade opliep, maar ook de ramen sprongen door de hitte. Het balkon van de bovenburen heeft brandschade. niemand raakte gewond, maar de bewoners kunnen niet terug naar hun appartement. Stichting Salvage is gekomen om de bewoners op te vangen. Hoe de brand in de droger kon ontstaan, moet onderzoek uitwijzen.	avond
10-1-2022	Stede broec	vermoedelijk kortsluiting	AED	brand	gemeentehuis	0G	De brand gisterenavond in de AED-kast bij het gemeentehuis in Stede Broec, is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. Dat zegt Mark Waterman van EHBO Stede Broec. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat waarmee je het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.	onbekend
11-1-2022	Rijen	onbekend	meterkast	brand	woning	0g	Bij een woning aan het Mathilde Wibautplein in Rijen is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De brand was ontstaan in de meterkast en was mogelijk gedoofd door een gesmolten waterleiding. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de woning geventileerd. Enexis komt ter plaatse om de stroom af te sluiten. De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak. Bij de brand kwam een kat om het leven.	middag
12-1-2022	Kampen	onbekend	accu	brand	schroothandel	0G	De brand die gisteravond kort woedde bij schroothandel Regelink in Kampen, is vermoedelijk ontstaan door een spontaan ontbrande lithiumbatterij. Dat zegt Frits Stam, mede-eigenaar van het bedrijf aan de Haatlandhaven. „De oorzaak van de brand is nog in onderzoek, maar we vermoeden dat het ontstaan is bij een lithiumbatterij.”	avond
12-1-2022	Ansen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	De brandweer is woensdagochtend ingezet voor een dakbrand aan de Rheebruggen in Ansen. Bij aankomst bleek het plafond te branden, dit vermoedelijk als gevolg van kortsluiting.	ochtend
12-1-2022	Heteren	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Brandweer Heteren werd vanmiddag naar een woning aan de Zwaluwstraat gestuurd. Daar was een flinke rookontwikkeling te zien. Het bleek te gaan om brand in de meterkast waarbij veel rook vrijkwam. De brand werd geblust en de woning geventileerd. Daarna kon de brandweer terug naar de kazerne. De ruimte waar de meterkast hing, heeft veel rookschade opgelopen. De rest van de woning aan de Zwaluwstraat bleef gespaard en niemand raakte gewond.	middag
12-1-2022	Emmen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Woensdagavond 12 januari rond 18.20 uur was brand ontstaan in een woning aan de Laan van de Bork in Emmen. In de meterkast van de woning was een kleine brand ontstaan. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft de woning geventileerd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.	avond
13-1-2022	Apeldoorn	onbekend	kookplaat	brand	woning	1GZ	Een gezin moest woensdagavond hun huis korte tijd uit vanwege een brand in de keuken. De bewoner raakte bij de brand gewond en moest per ambulance naar het ziekenhuis. De bewoner heeft geprobeerd de brandende kookplaat naar buiten te brengen om erger te voorkomen.	avond
14-1-2022	Den Helder	kortsluiting	ventilatie	brand	woning	0G	De Helderse brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een brand in een woning aan de Beukenkampstraat. In de ventilatie is kortsluiting ontstaan, daarna is die gaan smelten en dat heeft de brand veroorzaakt. De brand was snel geblust, mede doordat de bewoner de deur direct heeft gesloten, volgens de bevelvoerder. Dit heeft veel schade en uitbreiding van de brand voorkomen. Er is wel veel rookschade in de woning ontstaan, door het verbranden van kunststof schroten. Niemand raakte gewond.	avond
15-1-2022	Overgooi	kortsluiting	vaatwasser	brand	woning	0G	In een woning in Overgooi heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een kleine brand gewoed. Hierbij is niemand gewond geraakt. In een woning aan de Robbenoordbos werd om 02.00 uur brand ontdekt. Het bleek te gaan om een kortsluiting in een vaatwasser. De gealarmeerde brandweer heeft uitbreiding van de brand weten te	nacht

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							voorkomen door de vaatwasser los te koppelen en buiten te zetten. Na een korte inzet konden de twee aanwezige brandweervoertuigen weer vertrekken. Het is niet bekend of er verder schade is ontstaan in de woning.	
16-1-2022	Dordrecht	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	De brandweer heeft aan het einde van zondagmiddag een aantal woningen ontruimd. Dit gebeurde vanwege een brand in een kelder, waarbij veel rook vrijkwam. Niemand raakte gewond. De brand ontstond doordat een magnetron en een diepvries koelkast vlam vatten in de kelder van de woning. Ook de meterkast brandde volledig uit.	middag
18-1-2022	Harderwijk	onbekend	meterkast	brand	kledingwinkel	0G	Brand in kledingwinkel Jeans Centre in de binnenstad van Harderwijk. Ter plaatse bleek er brand te zijn ontstaan in de meterkast.	middag
18-1-2022	Azewijn	kortsluiting	vloerverwarming	brand	woning	0G	Door kortsluiting is dinsdagochtend brand ontstaan in een woning in Azewijn. Door de kortsluiting in de vloerverwarming sloegen vonken en vlammen uit de muur. De dochter van de eigenaren was thuis en waarschuwde de hulpdiensten.	ochtend
19-1-2022	Dordrecht	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Vanmorgen is rond 10.30 uur brand ontstaan in de meterkast van een woning. Door het blussen ontstond er een flinke hoeveelheid rook. Reden voor de brandweer om op te schalen. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot de gang van de woning.	ochtend
19-1-2022	Apeldoorn	vermoedelijk kortsluiting	vaatwasser	brand	woning	0G	Rond 01.00 uur kregen de bewoners in de gaten dat het goed mis ging in hun keuken. Het huis kwam al snel vol rook te staan. De vaatwasser bleek de aanstichter van de ellende. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting. De woning heeft aardig wat rookschade opgelopen. De brandweerlieden hebben de woning geventileerd.	nacht
20-1-2022	Oisterwijk	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	brand	woning	0G	In een huis is donderdagmiddag brand uitgebroken. Van het huis stond het dak in brand. De bewoner en enkele omstanders hebben nog geprobeerd om met water de brand te blussen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een spotje.	middag
20-1-2022	Krommenie	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	"De brand vond plaats in een slaapkamer op de bovengelegen verdieping. De vier honden die in de woning aanwezig waren, zijn door de brandweer uit de woning gehaald. De woning wordt op dit moment nageblust en geventileerd. De oorzaak van de brand is op dit moment nog onduidelijk, wel denkt Hiemstra zelf aan kortsluiting."	middag
21-1-2022	Heiligerlee	kortsluiting	stopcontact	brand	woning	0G	"Brandweer Winschoten werd vrijdagmiddag rond 12.30 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Vendelstraat in Heiligerlee. Volgens de politie zou er kortsluiting zijn geweest bij een stopcontact. De brandweer kwam met spoed ter plekke. "	middag
22-1-2022	Veghel	kortsluiting	meterkast	brand	kantoor	0G	"De brandweer werd vrijdagnacht rond 04.40 uur gealarmeerd voor een brand in het kantoorpand van De Heus Voeders aan de Huygensweg in Veghel. Door kortsluiting woedde een kleine brand in een elektraruimte die gepaard ging met de nodige rookontwikkeling."	nacht
22-1-2022	Oss	kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	In een huis in Oss is zaterdagmiddag een brandje uitgebroken door een kortsluiting in de meterkast. Niemand raakte gewond.	middag
23-1-2022	Schiedam	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Een buurman bluste vanmorgen de brand in een woning aan de Nassau Dillenburgstraat in West. Twee ambulances kwamen ter plaatse om de buurman en de bewoonster na te kijken. De brandweer heeft de woning en het complex Nassaustede geventileerd. De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting in de slaapkamer.	ochtend
25-1-2022	Schiedam	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	In een flatwoning heeft dinsdag aan het begin van de avond een forse brand gewoed. Hierbij kwam korte tijd veel rook vrij. De brandweer schaalde op naar middelbrand. Ook 2 ambulances kwamen met spoed ter plaatse om de bewoners na te kijken vanwege het mogelijk inademen van te veel rook. Enkele omliggende woningen zijn ook ontruimd. De brand ontstond in de meterkast van de woning en heeft daar veel schade veroorzaakt.	avond
26-1-2022	Schagen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning is woensdagavond rond 19.15 uur een kortstondig brandje geweest. Hierbij ontstond rookontwikkeling in de meterkast. De brandweer wist het vuurtje met een poederblusser uit te krijgen. Er raakte niemand gewond.	avond

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
27-1-2022	Leidschendam	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	kantoor	0G	Mensen waren deze avond nog aan het werk in het pand toen zij rond kwart over tien een klap hoorden, waarna de stroom uitviel in een gedeelte van het gebouw. Toen zij de gang opgingen, zagen zij rook van onder het plafond, zo verklaarden zij. Hierop werd gauw de brandweer gealarmeerd en gingen alle werknemers zelfstandig al naar buiten. De bevelvoerder bevestigt dat er een kleine brand heeft gewoed. Netbeheerder Stedin handelde de stroomstoring verder af.	avond
27-1-2022	Ridderkerk	kortsluiting	vriezer	brand	restaurant	0G	Na de eerste dag van de versoepelingen met een volle zaak, slaat het noodlot toe. Een vriezer in de keuken van Meat Franky's in Ridderkerk begint 's nachts te smeulen door kortsluiting, vat vlam en legt de hele keuken in de as.	nacht
27-1-2022	Boxmeer	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	In een woning in Boxmeer is vanmiddag een kleine brand geweest. De brand kon snel worden geblust door de brandweer en werklieden die aanwezig waren in het huis. De brandweer vermoedt dat het gaat om een kortsluiting, waarna isolatiemateriaal vlam heeft gevat.	middag
27-1-2022	Zwolle	kortsluiting	infraroodverwarming	brand	woning	0G	De brandweer moest donderdagmorgen rond 07:50 uur uitrukken voor een brandgerucht in Zwolle. Ter plaatse bleken bewoners een brandlucht te ruiken. Het bleek dat er kortsluiting was geweest in een infraroodverwarming. Dit veroorzaakte een klein brandje.	ochtend
29-1-2022	Ede	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Jachtlaan in Ede is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur was ontstaan in de meterkast. Dat veroorzaakte een gaslekkage, met daardoor een kans op een explosie. De omliggende woningen waren uit voorzorg ontruimd, maar aan het eind van de middag mocht iedereen weer terug naar huis.	middag
2-2-2022	Geldrop	onbekend	zonnepanelen	brand	garage	0G	De brandweer heeft woensdag voorkomen dat een brand in een garage aan de Dwarsstraat in Geldrop oversloeg op een naastgelegen huis. Al was dat wel even spannend. De brandweer rukte meteen flink uit, omdat er zonnepanelen op het dak van de schuur liggen.	middag
2-2-2022	Nijkerk	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Een droger met kuren heeft een hoop consternatie veroorzaakt in Nijkerk. Het apparaat vatte vanmiddag vlam, waarna er veel rook vrijkwam. De brandweer kwam met grof geschut om het vuur onder controle te krijgen. De brand ontstond rond 16.50 uur op een zolder bij een woning.	middag
3-2-2022	Drachten	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	verbrand/geur	appartement	0G	In het centrum van Drachten was dondermiddag de geur van verbrand plastic te ruiken. Winkeliers vertrouwden dit niet en hebben om 17.55 uur de brandweer gealarmeerd. Na enig speurwerk bleek de meterkast in een een appartement te smeulen. De brandweerlieden hebben een nacontrole uitgevoerd, maar hoefden niet te blussen. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting geweest	middag
4-2-2022	Amersfoort	onbekend	frituurpan	brand	viswinkel	2R	De brandweer kreeg donderdagavond rond 19.40 uur een melding van brand bij de viszaak op de Emiclaerhof in Amersfoort. Twee brandweerwagens en een ambulance gingen ter plaatse. Bij de brand kwam veel rook vrij en van buitenaf waren de vlammen achter de balie goed zichtbaar. Volgens omstanders zou niet (direct) met water zijn geblust, omdat het frituurvet betrof. Daarom werd besloten tot evacuatie, ook van personeel van de naastgelegen Jumbo. De brandweer heeft de brand geblust.	avond
5-2-2022	Schoonhoven	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	"Zaterdagmiddag tegen 16.30 uur was brand ontstaan in een woning in Schoonhoven. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Al snel werd de brand opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Hoogstwaarschijnlijk was de brand ontstaan in de meterkast. Bewoners hebben zichzelf in veiligheid kunnen brengen."	middag
6-2-2022	Moordrecht	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	Aan de Grote Esch in Moordrecht is zondagmiddag rond 12:40 uur brand in een meterkast in een winkel ontstaan. Nadat de brandweer inpandig een controle heeft gedaan en op het dak met de ladderwagen is geweest, zijn zij weer vertrokken. Er zijn geen gewonden.	middag
7-2-2022	Leeuwarden	kortsluiting	stekkerblok	brand	woning	0G	Maandagmiddag was brand ontstaan in een woning in Leeuwarden. De brandweer werd opgeroepen, nadat in een stekkerdoos kortsluiting was ontstaan. De brandweer heeft een controle uitgevoerd, maar hoefde verder niet in actie te komen. De bewoners bleven ongedeerd. Waardoor de kortsluiting was ontstaan, is niet bekend.	middag
9-2-2022	Wehl	onbekend	zonnepanelen	brand	bedrijfspan	1G	"Bij een brand op het dak van een bedrijf in Wehl is vanmiddag een persoon gewond geraakt. De verwondingen zijn naar het zich laat aanzien niet ernstig. De brandweer bluste het vuur en koelde uit voorzorg een stikstofcilinder. Het incident in het pand in aanbouw aan de Kryptonstraat werd rond 16.10 uur gemeld. Ter plaatse	middag

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							bleek er brand te zijn ontstaan door zonnepanelen waarmee op het dak werd gewerkt. De vlammen waren goed te zien en ook de zwarte rook. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en had het vuur vrij snel onder controle."	
9-2-2022	Oegstgeest	kortsluiting	onbekend	brand	mortuariumgebouw	0G	Het Mortuariumgebouw op het terrein van de ggz in Oegstgeest is woensdagochtend rond 7.00 uur door brand verwoest. Het gebouwtje werd twee weken geleden op de monumentenlijst van de gemeente gezet als een van de panden met cultuurhistorische waarde in Park Endegeest. De brandweer gaat voorlopig uit van kortsluiting als oorzaak van de brand.	ochtend
9-2-2022	Noordwijk	onbekend	wasdroger	brand	stomerij	0G	Woensdagavond 9 februari omstreeks 19.50 uur was opnieuw brand ontstaan in stomerij Oranje in Noordwijk. Meerdere eenheden van de brandweer werden ingezet om het vuur te blussen. Het is niet de eerste keer dat er brand is geweest bij de stomerij. In het pand stond een industriële wasdroger in brand. De bovenliggende woningen werden tijdens de brand geëvacueerd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het vuur heeft kunnen ontstaan. Voor zover bekend vielen er geen gewonden bij de brand.	avond
9-2-2022	Warmond	onbekend	wasdroger	brand	wellness bedrijf	0G	Woensdagavond tegen 21.55 uur was brand ontstaan in Warmond. Meerdere eenheden van de brandweer werden ingezet en de brand werd opgeschaald. Er zou rook zichtbaar zijn geweest die langzaam dikker werd. Uiteindelijk bleken er een aantal handdoeken in een wasdroger in brand te staan. De brand was snel geblust. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend vielen er geen gewonden.	avond
10-2-2022	Anjum	kortsluiting	bekabeling	schroeilucht	bedrijfspan	0G	De brandweer moest donderdag om 9.18 uur uitrukken voor een mogelijke brand bij de receptie van Esonstad bij Anjum. Medewerkers hadden een brandigerige lucht waargenomen. De brandweer kwam ter plaatse en ging gelijk op onderzoek. Een gedeelte van het plafond werd verwijderd om de bekabeling te inspecteren. Uiteindelijk werd ontdekt dat er een kortsluiting was ontstaan in de bekabeling van de installatie van de centrale verwarming. De brandigerige lucht was ontstaan door wat verschroeide kabels.	ochtend
10-2-2022	Dinxperlo	onbekend	CV-ketel	brand	woning	1R	Een cv-ketel is woensdagnacht bij een woning in brand gevlogen. De bewoner heeft in eerste instantie de brand zelf geprobeerd te blussen. De brand ontstond rond 04.15 uur in het cv-hok van de woning. De bewoner werd wakker van de rookmelders en zag daarna dat de cv-ketel in brand stond. De bewoner is toen zelf begonnen met blussen nadat hij de brandweer had gealarmeerd. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is gecontroleerd door de ter plaatse gekomen ambulance, omdat hij rook had ingeademd. Hij is niet meegegaan naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.	nacht
11-2-2022	Wehl	kortsluiting	verlichting	brand	sporthal	0G	De brandweer en politie zijn vrijdagmiddag omstreeks 16:05 uitgerukt voor een melding van een brand in een sporthal te Wehl. Er was sprake van veel rookontwikkeling. Het kleine brandje ontstond door kortsluiting in een lamp. De bedrijfshulpverlening handelde adequaat en juist en heeft hierop de sporthal op een snelle manier ontruimd. De sporters die aanwezig waren stonden bij de hoofdingang buiten, terwijl de toegesnelde brandweer het brandje snel bluste. Er was wel sprake van een flinke rookontwikkeling in het pand.	middag
11-2-2022	Lutten	vermoedelijk kortsluiting	koffiezetapparaat	brand	woning	0G	Vrijdagmorgen 11 februari om 09.50 uur was brand ontstaan in een woning aan de Gouden Regenstraat in Lutten. De brand woedde volgens omstanders in het koffie apparaat. De bewoners hadden het incident al snel onder controle. De brandweer kwam ter plekke om de brand te controleren. Mogelijk was kortsluiting de oorzaak van de brand.	ochtend
11-2-2022	Venlo	onbekend	oven	Rook	woning	0G	De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt naar een appartementencomplex aan de Mariastraat in Venlo-Zuid. Een appartement stond daar vol rook door de oven.	middag
12-2-2022	Velden	kortsluiting	biljarttafel	brand	cafe	0G	De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand in café De Sport in Velden. De biljarttafel was in brand gevlogen, nadat er kortsluiting was ontstaan. De brandweer werd iets voor half negen gealarmeerd over de brand in het café aan de Markt in Velden. Er was, volgens een woordvoerder, niemand in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle. Er vielen geen gewonden.	ochtend
13-2-2022	Vleuten	onbekend	elektrische deken	brand	woning	1B	De brand zaterdagochtend in een huis in de Hanekampstraat in Vleuten is volgens de brandweer hoogstwaarschijnlijk ontstaan in een elektrische deken. De bewoonster raakte gewond. Ook de burens moesten	ochtend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							vanwege de rook hun huis uit. De bewoonster heeft brandwonden opgelopen en rook ingeademd, maar zegt dat het naar omstandigheden goed met haar gaat.”	
13-2-2022	Amsterdam	onbekend	elektrische fiets	brand	woning	0G	De brandweer heeft afgelopen nacht drie honden gered na een brand in een woning aan de Keizersgracht. Niemand raakte gewond tijdens de brand. Wel is een persoon nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. Het vuur in het pand brak iets voor 4.00 uur uit. Meerdere omwonenden moesten hierdoor hun woning verlaten. De huisdieren zijn overgedragen aan de dierenambulance. Volgens een getuige zou een elektrische fiets de oorzaak zijn van de brand.	nacht
14-2-2022	Waalwijk	onbekend	verwarming	rook	winkel	0G	Verwarming entree Kwantum Waalwijk vat vlam, veel rook in winkel. Een medewerker van de Kwantum zag rook uit het luchtgordijn komen boven de voordeur. Het plastic van de verwarming was aan het smeulen, en zorgde voor veel rookoverlast in de winkel. De winkel is meteen ontruimd, en direct is de brandweer gewaarschuwd. De brandweer heeft direct gecontroleerd of dat de brand uit was. Hierna is een rookverdrijver ingezet om alle rook uit de winkel te blazen.	middag
14-2-2022	Heemstede	onbekend	elektrisch apparaat	brand	woning	0G	Maandagmiddag 14 februari rond 17.00 uur was brand ontstaan in een woning aan de Tapuitenplein in Heemstede. De brand was ontstaan in de keuken van de woning in een elektrisch apparaat. De brandweer heeft de voordeur moeten forceren om de brand te kunnen blussen. De brand richtte veel rook- en waterschade aan in de woning.	middag
15-2-2022	Zoetermeer	kortsluiting	onbekend	schroeilucht	appartement	0G	Meerdere eenheden van de brandweer werden gisteren rond 12.15 uur met spoed gealarmeerd voor een gebouwbrand bij de Chrysantentuin in de wijk Seghwaert. Het bleek te gaan om kortsluiting in een woning. Hierdoor kwam er een vreemde lucht vrij en de brandweer heeft metingen verricht. Nadat de woning was geventileerd, konden de hulpverleners weer retour richting de kazerne. Er is niemand gewond geraakt.	middag
15-2-2022	Lieshout	onbekend	stopcontact	brand	woning	0G	In brand gevlogen stopcontact zorgt voor zolderbrand in Lieshout. De brandweer is dinsdagmiddag met meerdere eenheden aanwezig geweest bij een zolderbrand aan de Eksterlaan in Lieshout.	middag
16-2-2022	Rijnsburg	onbekend	verlichting	brand	school	0G	Basisschool De Schakel in Rijnsburg is woensdagmiddag korte tijd ontruimd geweest wegens een brand in de keuken. In een onderdeel van een TI-buis was brand ontstaan.	middag
17-2-2022	Hardenberg	kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Donderdagmiddag 17 februari omstreeks 17.45 uur was brand ontstaan in een schuur aan de Neptunusstraat in Hardenberg. Door kortsluiting was brand ontstaan in een schuur achter een woning. Bij de brand kwam korte tijd veel rook vrij. Het is niet bekend wat er in brand heeft gestaan. Niemand raakte gewond bij de brand.	middag
18-2-2022	Amsterdam	kortsluiting	accu	brand	appartement	0G	Een woning aan de Admiraal de Ruijterweg is vanmiddag volledig uitgebrand. Een man moest met een brandweperladder uit het pand worden gered. De brandweer ontfermt zich over deze bewoner en een andere bewoner van het pand. De brand ontstond door kortsluiting in de accu van een e-bike. Door de brand waren er enige tijd grote rookwolken te zien.	middag
19-2-2022	Bunschoten-spakenburg	kortsluiting	stekker	brand	garage	0G	Kortsluiting veroorzaakt brand in garage Bunschoten-Spakenburg. Om in de garage te komen heeft de brandweer een raam ingeslagen. Uiteindelijk bleek een stekker de oorzaak te zijn van de brand. Door het snelle optreden is erger voorkomen.	middag
19-2-2022	Almere	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De bewoonster van een woning in de Verfmolenstraat hoorde om kwart over twaalf een rookmelder afgaan en ging op de bovenverdieping kijken wat er aan de hand was. Er stond rook in de zolder, waarop ze meteen de brandweer heeft gebeld en zichzelf in veiligheid heeft gebracht. Het bleek dat de wasdroger in brand was gevlogen. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen en de woning geventileerd om de rook te verdrijven. De wasdroger is uit de woning gehaald.	middag
20-2-2022	Deventer	kortsluiting	vaatwasser	brand	woning	0G	Kortsluiting heeft vanmiddag voor een flinke woningbrand gezorgd aan de Hoge Hondstraat in Deventer. De brandweerkorpsen van Deventer en Diepenveen zijn met een bluswagen ter plaatse. Er is veel rookontwikkeling in de hele woning. De bewoners zijn ongedeerd en konden op tijd buiten komen. Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond er een felle brand in de keuken na een vermoedelijke kortsluiting in de vaatwasser. De woning is onbewoonbaar geraakt vanwege rook in het hele pand.	middag

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
20-2-2022	Groningen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De melding van de brand kwam rond 14.30 uur binnen, waarop een tankautospuut en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. "Het betrof een brand in de meterkast van de woning", vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. "De bewoners hebben het pand veilig kunnen verlaten en stonden de brandweer buiten op straat op te wachten. Wij hebben een verkenning uitgevoerd en hebben de vuurhaard geblust."	middag
21-2-2022	Molenschot	onbekend	meterkast	brand	boerderij	0G	Bij een boerderij op de Bavelseweg in Molenschot is brand uitgebroken. Die zou zijn ontstaan in een meterkast. De brandweer rukte met zes voertuigen uit en kreeg de brand snel onder controle. Hoeveel schade de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk.	ochtend
21-2-2022	Apeldoorn	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	opslag	0G	Even na 19:00 uur werd de brandweer met spoed gealarmeerd. Ter plaatse bleek er brand te woeden in een opslagruimte. In de opslag stonden, onder andere, machines voor onderhoud. Ook was in deze ruimte een meterkast aanwezig.	avond
22-2-2022	Utrecht	onbekend	frituurpan	brand	woning	0G	In het pand van studentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. is maandagavond een frituurpan in brand gevlogen. De politie en brandweer rukten uit voor het incident. De studenten konden het vuur in de frituurpan snel doven en wisten ook snel de sociëteit uit te komen. Ze verzamelden zich vervolgens op het Janskerkhof om de afloop van de brand af te wachten.	avond
22-2-2022	Horst	oververhitting	kachel	brand	woning	0G	De brandweer is dinsdagavond rond 20:40 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Westerholtstraat in Horst. In een woning achter een woning hadden bewoners rook uit het dak waargenomen. De brandweer is met een tankautospuut ter plaatse geweest en heeft de brand geblust en nadien de woning geventileerd. De oorzaak is een oververhitte kachel waardoor er een flinke smeulbrand is ontstaan.	avond
22-2-2022	Rotterdam	onbekend	TV	brand	woning	0G	In een woning van de Cordell Hullplaats in Rotterdam is dinsdagmiddag rond 13.10 uur brand ontstaan. Omwonenden belden de brandweer, omdat er rook uit de woning kwam. Omdat niet bekend was of er nog iemand binnen was, is er opgeschaald naar middelbrand. De brandweer was snel ter plaatse en bluste de brand, die bleek te zijn ontstaan in een televisie. Er was niemand meer binnen, en er vielen geen gewonden. De schade in het appartement is groot, door de rookontwikkeling is de woning onbewoonbaar geworden. Stichting Salvage is ter plaatse gevraagd om de bewoner bij te staan.	middag
23-2-2022	Leeuwarden	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	schroeilucht	winkel	0G	Bij aankomst bleek het mee te vallen, er was geen rook of vuur zichtbaar. Waarschijnlijk was er kortsluiting ontstaan in verlichting, wat voor een brandlucht/rook zorgde.	middag
25-2-2022	Bussum	oververhitting	wasdroger	brand	woning	0G	In een woning aan de Lammert Majoorlaan is vanavond brand uitgebroken. De droger op zolder was oververhit geraakt en daardoor ontstond veel rookontwikkeling. Om bij het vuur te komen, moesten de brandweerlieden sloopwerkzaamheden uitvoeren. Inmiddels is het vuur geblust en is er een nacontrole gedaan. Gelukkig raakte niemand gewond.	avond
26-2-2022	De Groeve	onbekend	meterkast	brand	schuur	0G	In een schuur aan de Pelincksweg is vanavond rond 18:00 uur brand uitgebroken. Het vuur zou ontstaan zijn in de meterkast en er is bij de brand asbest vrijgekomen. De brandweer is bezig met het blussen van de brand in de schuur achter een woning op het terrein. Ter plaatse wordt gesproken over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Omstanders worden voor de zekerheid op afstand gehouden en de brandweer verricht metingen.	avond
28-2-2022	Heereveen	kortsluiting	bekabeling	brand	bedrijfspan	0G	Door kortsluiting in de bedrading vatte isolatiemateriaal vlam in de luifel van het pand. De politie was als eerste ter plaatse bij het pand aan de K.R. Poststraat. Zij hebben een eerste blussing gedaan met een brandblusser. De brandweer heeft het karwei afgemaakt. Omdat het brandje woedde achter de beplating van de luifel zijn er sloopwerkzaamheden uitgevoerd.	avond
28-2-2022	Rotterdam	onbekend	accu	brand	bedrijfspan	0G	De scooters stonden op een binnenterrein van een werkplaats. Monteurs waren juist bezig met het afronden van de werkzaamheden toen werd opgemerkt dat één scooter in brand stond. Al snel ontstond er een kettingreactie waarbij een brand van tenminste 15 scooters ontstond. De monteur vermoedt dat spontane ontbranding van een accu de brand heeft veroorzaakt.	avond
28-2-2022	Drachten	kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	In een schuurtje aan de Robijnekamp in Drachten is maandagavond brand uitgebroken. De brandweer werd rond 22.15 uur opgeroepen om ter plaatse te komen. Het schuurtje bevond zich aan de achterzijde van de woning. De politie was als eerste ter plaatse en heeft met een brandblusser het beginnende brandje weten te blussen.	avond

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							Vervolgens kwam de brandweer nog ter plaatse om nacontrole uit te voeren. De oorzaak van de brand was kortsluiting.	
1-3-2022	Den Haag	onbekend	meterkast	brand	woning	3R	In een huis aan de Waalstraat heeft dinsdagmiddag een brand gewoed in de meterkast. Drie mensen zijn in de ambulance nagekeken, omdat ze rook hebben ingeademd. Door de brand zit een aantal woningen zonder stroom.	middag
2-3-2022	Schiedam	onbekend	frituurpan	brand	restaurant	0G	Woensdagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een melding gebouwbrand aan de Groenelaan. In snackbar "Hans & Grietje" heeft een frituurpan vlam gevat. Bij aankomst van de brandweer was het brandje al uit. Er zijn nog wat metingen gedaan in de snackbar. Ook is de hoogwerker opgesteld om in de afzuiging op het dak controle uit te voeren. Nadat dit allemaal gecheckt was, kon de brandweer retour kazerne.	middag
2-3-2022	Hoogkerk	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In de meterkast van een woning aan de Ten Oeverlaan in Hoogkerk heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brandgewoed. Rond de klok van 01:15 uur kwam er bij de meldkamer de melding binnen van de brand. De meldkamer stuurde hierop de brandweer en politie ter plekke. Eenmaal aangekomen bij de brand, startte de brandweer met het blussen van de brand. Na ongeveer 20 minuten was de brandweer klaar met diens bluswerk, waarna Salvage werd ingeschakeld om de schade af te handelen.	nacht
4-3-2022	Arnhem	onbekend	wasdroger	brand	restaurant	0G	Bij een restaurant aan de Jansplein in Arnhem heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed. Meerdere woningen werden ontruimd. Rond 00.45 uur werd de brandweer gealarmeerd. Ter plaatse bleek er brand te zijn uitgebroken bij de wasdroger van het restaurant op de begane grond. De rook trok vervolgens naar de bovenwoningen. De woningen zijn ontruimd en meerdere bewoners zijn gecontroleerd door ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Een van de bewoners wist ook haar hond in veiligheid te brengen.	nacht
4-3-2022	Den Haag	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	De brand in 'The Balloon Bar' werd om even na zes uur gemeld en hierop zijn brandweervoertuigen van kazernes Scheveningen en Archipel uitgerukt. Rond kwart over zes werd opgeschaald naar 'middelbrand' en ongeveer tien minuten later zelfs naar 'grote brand'; er is toen een derde tankautospuut gealarmeerd. Brandweerlieden hebben een aantal heliumflessen uit het pand gehaald en gekoeld. Zeven omringende woningen zijn ontruimd; uit één van de woningen zijn twee katten gehaald. De eigenaar heeft zich over de diertjes ontfemd. Voor zover bekend vielen er geen gewonden. De brand is waarschijnlijk in de meterkast van de winkel begonnen. Twee bovengelegen woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard.	avond
6-3-2022	Son en Breugel	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	Op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son en Breugel is zondagmiddag brand ontstaan bij autobedrijf CarProf. De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse. Het gaat om een brand die in de meterkast van het bedrijf woedde. Later schoot de brand door naar het dak. De schade is fors.	middag
6-3-2022	Assen	kortsluiting	verlichting	onbekend	woning	0G	Aan de Groningerstraat bleek bij aankomst kortsluiting geweest te zijn in een lichtslang. Hierdoor waren ook de stoppen eruit geslagen in de meterkast. De brandweer had het incident snel onder controle. Of er daadwerkelijk brand is geweest, is bij ons niet bekend. Na ongeveer een half uur kon de brandweer terug naar de kazerne.	avond
7-3-2022	Veenendaal	onbekend	wasdroger	brand	restaurant	0G	Bewoners van een appartement boven Italiaans restaurant-pizzeria Da Gigi werden verrast door een enorme rookontwikkeling in de woonkamer, toen één van hen een bezoek aan het toilet wilde plegen. Met gepaste spoed vluchtten zij naar buiten en waarschuwden de brandweer. Brandweerlieden blusten de brand en konden uitbreiding van de brand voorkomen. Een wasdroger is vermoedelijk de oorzaak van de brand geweest. De twee bewoners raakten niet gewond en werden in de warme brandweerauto opgevangen in verband met de kou en geringe kleding die zij droegen.	ochtend
8-3-2022	Zoelmond	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	schade	woning	0G	Er zou kortsluiting zijn geweest, waardoor er schade in de woning zou zijn ontstaan. De brandweer heeft voor zover bekend alleen nacontrole gedaan, waarbij de hoogwerker ook werd ingezet.	avond
9-3-2022	Rotterdam	kortsluiting	magnetron	brand	detentiecentrum	0G	In een cel van een detentiecentrum aan de Portelabaan in Rotterdam is woensdag brand geweest. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio gaat het vermoedelijk om kortsluiting in een magnetron. Zestien cellen werden ontruimd.	onbekend
9-3-2022	Duizel	onbekend	meterkast	brand	restaurant	0G	In de Wolverstraat in Duizel woedde woensdagmiddag een brand. Dat meldt de brandweer Brabant-Zuidoost, die ter plaatse is met meerdere voertuigen. Het gaat om een brand in de meterkast bij Restaurant d'Ouwe Tramhalte.	middag

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
10-3-2022	Heerenveen	onbekend	elektrische step	brand	garage	0G	In een garage bleek een step in brand te zijn gevlogen. Door de bewoners werd buiten een eerste bluspoging verricht, waarna de brandweer het over nam. Door de accu van de step in een bak met water te leggen, was het gevaar grotendeels geweken.	middag
10-3-2022	Alphen aan den Rijn	kortsluiting	verlichting	brand	schuur	0G	Een overkapping aan de Ruisdaelstraat in Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van woensdag op donderdag vlam gevat. Het gebouw staat in de achtertuin van een woning. De brand is ontstaan door kortsluiting in een bewegingssensor. De vlammen sloegen uit het dak van de overkapping.	nacht
11-3-2022	Rotterdam	vermoedelijk kortsluiting	kookplaat	brandlucht	appartement	0G	In een woning aan de Gerdesiaweg in Rotterdam-Kralingen was vrijdagavond mogelijk kortsluiting ontstaan in een kookplaat. Er kwam een brandlucht vrij en de bewoner belde voor de zekerheid de brandweer. Terwijl de bewoner naar buiten ging, viel de deur in het slot.	avond
11-3-2022	Rheezerveen	kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	Bewoners blussen brand na kortsluiting meterkast. Vrijdagmorgen om 09.20 uur was brand ontstaan in een meterkast van een woning aan de Ommerweg in Rheezerveen. De bewoners wisten de brand zelf te blussen, waarna de brandweer de woning heeft geventileerd. Er zijn geen gewonden gevallen.	ochtend
12-3-2022	Amersfoort	onbekend	wasdroger	brand	restaurant	0G	Bij aankomst van de brandweer even na 01.30 uur stond het pand vol rook. Een droger was door onbekende oorzaak in brand gevlogen. Na het blussen heeft de brandweer het pand stevig geventileerd.	nacht
12-3-2022	Alkmaar	vermoedelijk kortsluiting	wasmachine	brand	woning	0G	De melding kwam rond 12.00 uur binnen bij de meldkamer. De brandweer kwam met spoed naar de woning. Een hulpverlener ter plaatse meldde dat het om een wasmachinebrand gaat. Vermoedelijk is kortsluiting ontstaan.	middag
12-3-2022	Kampen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	1R	Bij aankomst is de brandweer direct begonnen met blussen. Over de oorzaak is op dit moment nog niets duidelijk, wel wordt er gesproken over een mogelijke kortsluiting op de zolder van de woning. De brandweer heeft een gedeelte van het dak open gezaagd voor onderzoek. Een persoon werd door ambulancepersoneel behandeld vanwege het inhaleren van rook.	middag
14-3-2022	Spankeren	kortsluiting	machine	rook	bedrijfspan	0G	Bij een bedrijf aan de Kanaaldijk in Spankeren heeft de brandweer zondagavond een lange inzet gehad na rookontwikkeling in een coatingbedrijf. Nadat de brandweer naar binnen mocht, bleek er rookontwikkeling te zijn door kortsluiting in een van de machines. De oorzaak hiervan werd gevonden, waarna de brandweer kortsluiting heeft verholpen en de rookontwikkeling afnam.	avond
14-3-2022	Meppel	onbekend	koelkast	brand	schuur	0G	Vlammen in koelkast zorgen voor schuurbrand aan Concordiastraat in Meppel, brandweerlieden voorkomen erger door twee gasflessen weg te halen.	ochtend
15-3-2022	Soest	onbekend	accu	brand	fiets	0G	Accu pizza-bezorgfiets in Soest in brand. Omdat een brandende fietsaccu niet is te blussen, nam de brandweer maandagavond de enige afdoende maatregel om de vlammen te doven: door de accu in een bak water onder te dompelen.	avond
15-3-2022	Delft	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Ter plekke bleek het te gaan om een klein brandje in de meterkast. Het vuur was snel onder controle en enkele sloopwerkzaamheden kwamen er aan te pas, om er zeker van te zijn dat het vuur gedoofd was. De bewoners konden zelfstandig de woning verlaten en raakte niet gewond.	avond
17-3-2022	Kloosterveen	kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	De bewoner van de woning kwam thuis en zag dat haar woning vol rook stond. De brandweer ging naar binnen en zag dat er kortsluiting was ontstaan in de meterkast. De hele woning stond ondertussen vol met rook. De brandweer had de brand snel onder controle en kon daarna de woning ventileren. Bij de brand vielen geen gewonden.	ochtend
18-3-2022	Barneveld	onbekend	wasdroger	brand	woning	1RZ	In een wasdroger in een woning aan de Sterappel in Barneveld is vrijdagmorgen brand ontstaan. De machine stond op zolder. De bewoonster, die rook had ingeademd, is door ambulancemedewerkers nagekeken en voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.	ochtend
18-3-2022	Zoeterwoude	onbekend	afzuiginstallatie	brand	woning	1RZ	Het gezin wordt vrijdagochtend wakker van een brandlucht, maar heeft aanvankelijk niet in de gaten dat er iets aan de hand is. 'Ik dacht eerst dat de buurvrouw de kachel flink opgestookt had', zegt vader Koos Westendorp. Pas wanneer zijn 17-jarige zoon zich klaarmaakt om naar school te gaan, krijgen ze door dat de brand bij hun in huis is. De brand is ontstaan in een afzuiginstallatie. Die is naar beneden gevallen en bovenop de wasdroger beland, die ook in brand staat. Vader en zoon rennen naar de gang, waar een brandhaspel hangt. Om de beurt	ochtend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							gaan ze de ruimte binnen om te blussen. Omdat de 17-jarige Koos veel rook had ingeademd is hij meegenomen naar het ziekenhuis ter controle.	
20-3-2022	Dordrecht	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan het Henriette Roland Holst-erf in de Dordtse wijk Stadspolders is afgelopen nacht brand ontstaan. De brandweer werd kort voor half 5 gealarmeerd vanwege de brand. Volgens berichten zou de brand zijn ontstaan in de meterkast. De brandweer had de brand na aankomst vrij snel onder controle.	nacht
23-3-2022	Alkmaar	vermoedelijk kortsluiting	wasdroger	brand	stomerij	0G	Reusachtige drogers van de stomerij sneuvelen. Brand, rook en ontruiming volgen. 'Ik weet niet wat er gebeurd is, vriend. Ik denk kortsluiting'.	nacht
23-3-2022	Krimpen aan den IJssel	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Rondweg in Krimpen aan den IJssel heeft woensdagmiddag een brand gewoed. De brand ontstond in de meterkast en ging gepaard met rookontwikkeling.	middag
24-3-2022	Eijsden	onbekend	verlichting	brand	woning	2RZ	In een huis in Eijsden heeft een gesprongen tl-buis een kleine brand veroorzaakt. Bij een bluspoging inhaleerden de bewoners rook. De brandweer kreeg om 13:50 uur de melding over de woningbrand aan het Bisschop Eraclesplein. Een tl-buis in de berging van het huis bleek te zijn gesprongen, volgens een woordvoerder van de brandweer. Het uit elkaar spatten van de verlichtingsbuis veroorzaakte een knal. Door de kapotte lamp ontstond een kleine brand. De bewoner probeerde het vuur zelf te doven. Daarbij ademden hij en zijn vrouw rook in. Het stel is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.	middag
25-3-2022	Cothen	onbekend	meterkast	brand	restaurant	0G	Brandweer is brand bij familierestaurant in Cothen meester, vuur ontstaan in meterkast. Bij een restaurant aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg in Cothen is vrijdagmiddag rond 12.00 uur brand uitgebroken. De brand bij Familierestaurant De Jonge Graaf is ontstaan in de meterkast. In meerdere delen van het gebouw was rook zichtbaar. Inmiddels is de brandweer de brand meester, laat de veiligheidsregio VRU weten.	middag
25-3-2022	Nijmegen	onbekend	tosti-ijzer	rook	woonzorgcentrum	1RZ	"Een tosti-ijzer dat vlam vatte. Dat is de oorzaak van de brand in het appartementencomplex in Nijmegen van vrijdag, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Een van de bewoners had het tosti-ijzer op het elektrisch fornuis gezet. Daarbij is iets fout gegaan. Wat precies, wordt nog onderzocht. De brand is inmiddels geblust. Een baby ademde rook in en is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Verder vielen er geen gewonden."	ochtend
26-3-2022	Appingedam	menselijk handelen	strijkijzer	brand	woning	0G	Een vergeten strijkijzer op een matras zorgde voor een smeulbrand in Appingedam. Er raakte niemand gewond.	nacht
26-3-2022	Breskens	onbekend	verlichting	rook	woonzorgcentrum	0G	De brandweer van Breskens werd rond 04.00 uur opgeroepen voor een alarmering uit woonzorgcomplex Hooge Platen aan de Westlandstraat in Breskens. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was, bleek dat er een verlichtingsarmatuur voor rook en stank zorgde.	nacht
27-3-2022	Borne	onbekend	accu	brand	garage	0G	Een accu van een elektrische bakfiets heeft zondag vlam gevat in de garage van een woning aan de Woolderweg in Borne. Het vuur greep snel om zich heen.	middag
28-3-2022	Den Haag	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	Een brand in het pand van een staalconstructiebedrijf aan de Fruitweg in Den Haag heeft maandagochtend voor veel rook gezorgd. Het vuur was door nog onbekende oorzaak in de meterkast ontstaan. Er zijn geen gewonden.	ochtend
28-3-2022	Doetinchem	onbekend	sauna	brand	woning	0G	De brandweer is maandagavond met meerdere wagens uitgerukt voor een brand in een woning aan de Keppelseweg in Doetinchem. De brand woedde in de sauna van de woning met rietendak. De brandweer kreeg de melding van de brand omstreeks 19:45 uur, waarna vijf minuten later werd opgeschaald naar middelbrand. De brandweer schaalde snel op, omdat de woning een rietendak heeft, zo meldt de woordvoerder. De officier van dienst van de brandweer meldt dat de brand in een sauna op de bovenverdieping is begonnen. De oorzaak hiervan is onbekend. De bewoners, die aanwezig waren tijdens het uitbreken van de brand, konden tijdig naar buiten en raakten niet gewond.	avond
28-3-2022	Heerlen	onbekend	magnetron	rook	woning	0G	De brandweer is maandagochtend met meerdere voertuigen uitgerukt naar een woningbrand aan de Laurierstraat in de Heerlense wijk Passart. De woning hing vol rook en dat deed alle alarmbellen afgaan. De rookontwikkeling bleek veroorzaakt door smeulend eten in een magnetron.	ochtend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
29-3-2022	Heemskerk	onbekend	accu	Rook	winkel	0G	Het winkelcentrum aan de Dr. Prinsengalerij in Heemskerk is dinsdagmiddag vol rook komen te staan. De oorzaak was een ontplofte accu van een hoverboard in een telefoonwinkel, zo meldt de brandweer. Meerdere brandweervoertuigen, politie en ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse. Het winkelcentrum is direct ontruimd. Twee medewerkers werden door ambulancepersoneel opgevangen vanwege rookinhalatie. De brand in de winkel is gelukkig beperkt gebleven.	middag
30-3-2022	Nijmegen	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	De brand brak rond middernacht uit boven de voormalige Bootstore in de straat. De hulpdiensten schaalden op naar 'grote brand', vanwege de locatie in het centrum en omdat er negen appartementen boven de winkel worden bewoond. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in een meterkast. De traumahelikopter is onderweg geannuleerd en hoefde niet te landen.	nacht
30-3-2022	Hoevelaken	onbekend	batterij	brand	woning	0G	Aan de Kijftenbeltlaan in Hoevelaken is woensdagmiddag rond 17:55 uur brand ontstaan in een woning. De brandweer moest er aan te pas komen het vuur te blussen. Niemand raakte bij de brand gewond. In een kast van de woning stond een mandje met een aantal batterijen erin. In het mandje is brand ontstaan.	middag
31-3-2022	Puttershoek	onbekend	onbekend	brand	woning	2D	Het drama in Puttershoek waarbij twee personen dinsdag in een huis om het leven kwamen, is een 'noodlottig ongeval'. Dat meldt de politie. Het gaat waarschijnlijk om de twee bewoners. De oorzaak werd gevonden in een technische storing. Die storing heeft uiteindelijk geleid tot dit fatale ongeval," aldus een woordvoerder. In Nederland vinden jaarlijks zo'n 600 ongevallen met elektriciteit in de huishoudelijke sfeer plaats. In slechts een paar procent van alle gevallen komen daardoor personen te overlijden.	nacht
31-3-2022	Zeist	onbekend	wasmachine	brand	woonzorgcentrum	0G	Donderdag aan het einde van de middag rukte de brandweer met groot materieel uit naar de Amandelhof aan de Arnhemse Bovenweg. Daar was brand in een wasmachine in een werkruimte. De brandweer kon de brand eenvoudig blussen. Er was sprake van rookontwikkeling en de brandweer heeft de ruimte geventileerd.	middag
3-4-2022	Renkum	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Zondagmorgen 3 april omstreeks 09.45 uur is brand ontstaan in een meterkast van een woning aan de Swaenepol in Renkum. De brandweer heeft met een poederblusser de brand in de meterkast weten te blussen. De bewoner is door een ambulancemedewerker gecontroleerd. Deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.	ochtend
5-4-2022	Harkema	kortsluiting	meterkast	rook	woning	0G	Bij aankomst van de brandweer en de politie bleek dat er kortsluiting was ontstaan in meterkast van de woning. Van brand was geen sprake. De stroomkabel naar de hoofdschakelaar was gesmolten. Mogelijk door piekbelasting. De woning heeft tijdelijk geen stroom meer, een installateur zal de ontstane schade zo snel mogelijk gaan herstellen.	avond
5-4-2022	Eindhoven	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	ziekenhuis	0G	Op de tweede etage van het OK-complex in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft dinsdagochtend rond 05.40 uur kort brand gewoed. De watermistinstallatie van het ziekenhuis kon de brand snel blussen. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. Dit wordt nog onderzocht.	nacht
7-4-2022	Beerzerveld	onbekend	meterkast	brand	slooppand	0G	Een slooppand aan de Knolsdijk in Beerzerveld is verwoest. Wat eerst een klein brandje in de meterkast leek, werd een uitslaande brand. Inmiddels blijkt dat er asbest is vrijgekomen. De politie heeft de Knolsdijk en de Alewijkstraat afgezet.	middag
7-4-2022	Meppel	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brandlucht	ziekenhuis	0G	De brandweer van Meppel is massaal uitgerukt voor een brandmelding in het oude ziekenhuis aan de Hoogeveenseweg in Meppel. In het oude deel aan de kant Hoogeveenseweg is een brandlucht waargenomen. Dat is niet het deel waar de Oekraïners zitten. De brandweer gaat het hele pand doorzoeken, ze weten niet precies waar de brandlucht vandaan komt. Mogelijk is er sprake van een kortsluiting in de kelder onder de ambulancepost.	onbekend
8-4-2022	Vrouwenpolder	onbekend	meterkast	brand	camping	0G	De brandweerlieden werden omstreeks 17.10 uur opgeroepen voor een buitenbrand bij camping De Zandput aan de Vroondijk in Vrouwenpolder. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek dat er op de camping een meterkast in brand stond. De brandweer heeft de meterkast geblust, maar kon niet voorkomen dat de meterkast als verloren beschouwd moest worden. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekendgemaakt.	middag
11-4-2022	Mariaheide	kortsluiting	onbekend	Rook	woning	0G	Aan de achterzijde van de woning is kortsluiting ontstaan en dat veroorzaakte een behoorlijke rookontwikkeling in het pand. Van brand is echter geen sprake geweest. De waterwagen uit Uden was in dit geval overbodig en	avond

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							keerde vrij snel terug naar de kazerne. Een elektriciteitsbedrijf is ter plaatse gekomen en de brandweer heeft de woning geventileerd	
12-4-2022	Alkmaar	kortsluiting	wasmachine	brand	woning	0G	Dinsdagmorgen heeft een korte brand gewoed in een woning aan de Alkmaarse Waterschapstraat. Volgens een politieagent ter plaatse zou de brand zijn ontstaan door kortsluiting in de wasmachine. Om de brandweer de ruimte te geven was de straat in Alkmaar van beide kanten afgezet met politielint. De woning is na het blussen geventileerd. Het is onbekend of er veel schade in de woning is.	ochtend
14-4-2022	Groningen	kortsluiting	vaatwasser	rook	woning	0G	De bewoonster belde zelf de brandweer en kon de woning tijdig verlaten. In eerste instantie dachten de bewoners dat een oven zorgde voor de rookontwikkeling in de keuken, maar de vaatwasser bleek de boosdoener te zijn. De brandweer constateerde snel dat kortsluiting in het apparaat zorgde voor de rook en de vreemde geur.	middag
14-4-2022	Feanwalden	kortsluiting	pomp	rook	woonzorgcentrum	0G	Het was even schrikken voor het personeel van Talmahûs in Feanwâlden toen aan de achterzijde een branderige lucht werd waargenomen. Het was toen nog niet duidelijk of er sprake was van brand of niet. De brandweer van de De Westereen werd rond tien voor half vijf gealarmeerd en kwam met spoed ter plaatse. Bij aankomst bleek de oorzaak te zitten in de machinekamer in de kelder. Er was vermoedelijk kortsluiting ontstaan in een pomp.	middag
15-4-2022	Den Haag	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	De brand brak rond 13.30 uur uit in de meterkast van het appartement op de derde verdieping. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur gauw onder controle. Uit voorzorg zijn nog wel alle appartementen in het complex ontruimd, maar de bewoners mogen inmiddels weer terug naar hun woning.	middag
17-4-2022	Feanwâlden	kortsluiting	wasdroger	brand	woning	0G	In een wasdroger is waarschijnlijk kortsluiting ontstaan, waardoor het rookalarm werd geactiveerd. De brandweer heeft nog een nacontrole uitgevoerd en de droger naar buiten gebracht.	avond
18-4-2022	Sassenheim	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	Een woning in de Johan Dixstraat in Sassenheim is zondag rond middernacht tijdelijk onbewoonbaar verklaard na een brand in een vaatwasser. Niemand raakte gewond, een dwerghamster kon worden gered.	nacht
19-4-2022	Roelofarendsveen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	kwekerij	0G	Bij een grote kwekerij in Roelofarendsveen is in het begin van de nacht van zondag op maandag een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer liet iets voor 5.00 uur weten dat het sein 'brand meester' is gegeven. Zij verwacht nog wel de hele nacht en maandagochtend bezig te zijn met nablussen. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, meldt de brandweer. De brand trok veel omstanders, onder wie veel familieleden. Volgens één van hen is er kortsluiting ontstaan in de serre in één van de drie aangrenzende woningen bij de kwekerij.	nacht
20-4-2022	Dokkum	kortsluiting	verlichting	brand	loods	0G	Aan de Hogedijken zou brand zijn in een loods. Het Dokkumer korps ging ter plaatse en trof daar een kleine brand aan. Vermoedelijk zou er kortsluiting zijn ontstaan in een TL-Buis, waarna deze smolt en op een pallet met plantenolie terecht kwam.	avond
20-4-2022	Dordrecht	oververhitting	wasdroger	brand	schuur	0G	De brand ontstond aan het einde van de middag in een wasdroger die volgens de brandweer te heet was geworden en daardoor vlam vatte. Niet alleen de wasdroger stond daardoor in de fik, de vlammen sloegen over op het schuurtje. Daarbij kwam behoorlijk wat rook vrij.	middag
20-4-2022	Groningen	kortsluiting	beeldscherm	stroomstoring	sluis	0G	De stroomstoring in de Oostersluis is verholpen. Volgens Rijkswaterstaat was er sprake van kortsluiting in een beeldscherm. Monteurs hebben het probleem opgelost. Vanwege de stroomstoring konden ook de bruggen over het Eemskanaal en het Winschoterdiep enkele uren niet bediend worden.	ochtend
24-4-2022	Den Helder	kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Zondagmiddag 24 april omstreeks 14.10 uur was brand ontstaan in een schuur aan de Jan in 't Veltstraat in Den Helder. De brandweer wist de brand snel te doven en de schade beperkt te houden. De brand zou door kortsluiting zijn ontstaan.	middag
24-4-2022	Rockanje	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In de meterkast van een woning in Rockanje is zondagochtend brand uitgebroken. Het huis aan de Duinzoom kwam daardoor vol met rook te staan. De brandweer moest enkele ruiten breken om de brand te kunnen blussen.	ochtend
25-4-2022	Sneek	onbekend	wasdroger	brand	woonzorgcentrum	2Z	Aan de Sytsingawiersterleane in Sneek is maandagmiddag brand in een appartement van woonzorgcentrum Nij Nazareth uitgebroken. Twee personen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer heeft de brand onder controle. Vanwege de rookontwikkeling werd het pand ontruimd. De meeste bewoners kunnen terug naar hun woning. Voor een aantal bewoners wordt elders onderdak gezocht.	middag

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
27-4-2022	Groningen	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	Aan de Van Kerckhoffsttaat is woensdagavond om 20:49 uur brand uitgebroken in een bovenwoning. De brandweer was snel ter plaatse. De straat werd afgesloten. De oorzaak was een wasdroger die brandde. De brandweer heeft de woning geventileerd.	avond
29-4-2022	Genemuiden	onbekend	wasdroger	brand	bedrijfspan	0G	De brandweer rukte vannacht uit richting de Jutestraat. Bij een bedrijf aldaar bleek een wasdroger in brand te hebben gestaan. Door de sprinklerinstallatie werd erger voorkomen. Het korps heeft het bedrijfspan, dat vol met rook stond, geventileerd.	avond
29-4-2022	Veghel	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	Bij het bedrijf Carrier op industrieterrein Amert in Veghel heeft vrijdagmorgen korte tijd brand gewoed. Volgens de bevelvoerder van de brandweer was er brand ontstaan in de meterkast.	ochtend
1-5-2022	Budel	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	Een brandje in de meterkast bij Van Deurzen Heftrucks aan de Randweg-Zuid in Budel is zondagmiddag geblust. De brandweerlieden waren nog aan het blussen toen ze een sissend geluid hoorden. Dat kon bijna niet anders dan een gaslek zijn. En dus werd het pand en terrein ontruimd wegens explosiegevaar.	middag
1-5-2022	Venray	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur uitgerukt vanwege een brand op het Schuttersveld. Uiteindelijk bleek het te gaan om een brand in een meterkast. De brand woedde kort, maar hevig en de oorzaak van de brand is onbekend. Er raakte niemand gewond.	nacht
1-5-2022	Leidschendam	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Bij aankomst van de brandweer kwam er nog wel wat rook uit de woning, er bleek sprake van een kleine brand. Er werd een nog wat narokende wasdroger naar buiten gebracht, maar de brandweer was alweer snel vertrokken.	middag
2-5-2022	Haren	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De melding van de brand kwam rond 20.50 uur bij de hulpdiensten binnen, waarop een tankautospuut van de Harense brandweer ter plaatse werd gestuurd. "We kregen een melding binnen dat er problemen waren met een wasdroger en dat deze vlam had gevat", vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. "Terwijl wij onderweg gingen, belde de bewoner opnieuw om te vertellen dat het vuur verdwenen was. Daarop hebben we de sirenes uitgeschakeld en zijn rustig doorgereden."	avond
3-5-2022	Urk	vermoedelijk kortsluiting	ventilator	brand	bedrijfspan	0G	Rond half één werd de brandweer opgeroepen, toen vlammen en zwarte rook uit het dak sloegen. Het vuur is, mogelijk door kortsluiting, ontstaan in de ventilator die tegen het dak hing. Geluk bij een ongeluk is dat het vuur en de rook zich tot het dak beperkten. Dat raakte flink beschadigd. In het pand zelf was vooral sprake van waterschade. Tijdens het blussen werden uit voorzorg ook enkele tientallen gas- en acetyleenflessen naar buiten gebracht.	middag
4-5-2022	Heilo	vermoedelijk kortsluiting	koelkast	brand	schuur	1RZ	Deze brand was in een schuur bij mensen in de tuin. Er is geen zekerheid waardoor de brand is begonnen. Wel hebben ze het vermoeden dat dit door een kortsluiting van de koelkast kan zijn geweest. De bewoner van het huis heeft zelf een bluspoging gedaan om de brand uit te krijgen. Helaas is dit niet gelukt en moest de brandweer komen. Bij de bluspoging heeft de bewoner giftige rook ingeademd, hierna is hij opgehaald door de ambulance en naar het ziekenhuis gebracht voor controle.	avond
5-5-2022	Duiven	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Een schuur in Duiven is in de nacht van woensdag op donderdag verloren gegaan bij een grote brand. In de schuur was een meterkast en een elektrische fiets aanwezig. Waarschijnlijk is er kortsluiting geweest in een van deze apparaten.	nacht
6-5-2022	Varsseveld	onbekend	accu	brand	bedrijfspan	0G	Bij een bedrijf in Varsseveld is woensdagmiddag brand ontstaan in een container met accu's. De brandweer rukte uit om het vuur te bestrijden, maar hoefde ter plaatse weinig te doen.	middag
6-5-2022	Groningen	kortsluiting	oplader	brand	woning	0G	Iets voor 01:00 uur werden de brandweerlieden opgeroepen voor de brand. In een oplader van een hoverboard was kortsluiting ontstaan die uiteindelijk voor brand zorgde. Niemand raakte gewond.	nacht
7-5-2022	Grouw	vermoedelijk kortsluiting	oplader	brand	woning	1B	Ter plaatse bleek er een brand te woeden in de keuken die aan de achterkant van de woning voor rookontwikkeling zorgde. Een buurman had voor de aankomst van de brandweer al een flinke slag geslagen in de brandbestrijding met een brandslang. De bewoonster is door ambulancepersoneel behandeld wegens mogelijke rookinhalatie en een brandwond aan haar hand. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in de lader van een tablet.	middag

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
11-5-2022	Zaandam	onbekend	meterkast	brand	portiekwoning	0G	Aan de Zuiddijk in Zaandam is vannacht brand geweest in de meterkast van een portiekwoning. Doordat er bij de brand veel rook vrijkwam, konden de bewoners hun huis niet verlaten. De brandweer heeft de mensen met een ladder via het balkon naar beneden gehaald.	nacht
11-5-2022	Leiden	vermoedelijk kortsluiting	stekkerblok	brand	studentenkamer	0G	In een studentenkamer aan de Maarsmansteeg in Leiden is woensdagmiddag brand ontstaan. Enkele bewoners van het studentenhuus ontdekten de brand en alarmeerden de brandweer. De brand in de studentenkamer heeft dusdanig veel schade veroorzaakt dat de bewoner in ieder geval woensdagavond niet thuis kan slapen. Een bankstel in de kamer is door de brand volledig verwoest. Kortsluiting in een stekkerblok is mogelijk de oorzaak van de brand.	middag
12-5-2022	Drachten	oververhitting	bekabeling	brand	flat	0G	Een flatgebouw aan het Van Knobelsdorffplein is donderdagochtend ontruimd door een brand in het plafond. Het vuur ontstond omstreeks half twaalf, nadat een kabel te warm was geworden in het plafond. Brandweerkorpsen uit Drachten en Beetsterzwaag kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden.	ochtend
14-5-2022	Sliedrecht	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	Bij een autobedrijf aan de Lelystraat in Sliedrecht is zaterdagavond 14 mei 2022 brand uitgebroken in de meterkast. De brand werd om 18.45 uur ontdekt. De eigenaar wist de brand in de stoppenkast te blussen. Daarna werden de deuren van de garage gesloten en werd de brandweer afgewacht. Die kwam met spoed ter plaatse en constateerde dat de brand daadwerkelijk uit was.	avond
14-5-2022	Ter Apel	kortsluiting	frituurpan	rook	buurthuis	0G	Bij de Molen A Laan in Ter Apel is zaterdagmiddag kortsluiting ontstaan in een frituurpan tijdens een rommelmarkt bij het buurthuis.	middag
14-5-2022	Delden	onbekend	meterkast	brand	voetbalvereniging	0G	In een meterkast in het kleedkamergebouw van voetbalvereniging Rood Zwart heeft op zaterdag een kleine brand gewoed. De brandweer rukte uit en had de situatie snel onder controle.	onbekend
15-5-2022	Lelystad	onbekend	meterkast	brand	appartementencomplex	0G	Na een brand die was ontstaan in een meterkast van een appartementencomplex. Bij de brand, die rond negen uur uitbrak, werden meerdere brandweerwagens ingezet. Hoewel er ook een ambulance en een dierenambulance waren, zijn er voor zover bekend geen gewonden.	ochtend
15-5-2022	Oostkapelle	onbekend	frituurpan	brand	horeca	0G	De brandweerlieden van brandweerpost Oostkapelle werden vanmiddag omstreeks 12.45 uur opgeroepen voor de brand. Toen zij ter plaatse kwamen, hoorden ze dat er een frituurpan had vlamgevat. Het personeel van de horecagelegenheid had zelf al de vlammen kunnen doven.	middag
16-5-2022	Raalte	vermoedelijk kortsluiting	elektrische scooter	brand	schuur	0G	De Brugstraat in Raalte is afgelopen nacht opgeschrikt door een hevige brand in een schuurtje achter een aantal rijtjeswoningen. Het vuur sloeg snel om zich heen, maar kon uiteindelijk door de uit een wijde omtrek opgetrommelde brandweer worden geblust. De brandweer heeft een vermoeden dat kortsluiting bij een elektrische scooter in een van de schuren wel eens de oorzaak van de brand zou kunnen zijn.	nacht
17-5-2022	Leeuwarden	kortsluiting	Patchkast	rook	appartementencomplex	0G	Dinsdagmiddag is een voormalig kantoorgebouw aan de Reviusstraat uit voorzorg ontruimd vanwege rookontwikkeling. Het was niet direct duidelijk waar de rookontwikkeling vandaan kwam, de brandweer is daarom enige tijd bezig geweest om de bron te vinden. Deze werd uiteindelijk gevonden in een patchkast die kortsluiting had veroorzaakt, de afhandeling daarvan is overgedragen aan de technische dienst.	middag
18-5-2022	Winschoten	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	Woensdagmiddag rond 17.40 uur werden de brandweerlieden van post Winschoten opgeroepen voor een brand aan de Kartonbaan in Winschoten. De brandweer rukte met twee voertuigen uit. Ter plekke heeft de brandweer een verkenning gedaan. Er bleek brand te zijn ontstaan in een meterkast. Door snel handelen van het aanwezige personeel is erger voorkomen. De brandweer heeft een nacontrole verricht.	middag
19-5-2022	Westervoort	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Een huis aan de Janswei in Westervoort is vanavond aan het begin van de avond naar het zich laat aanzien flink beschadigd door een brand. Het vuur werd ontdekt rond 18.30 uur en zou zijn ontstaan door een wasdroger. De bewoner zou niet thuis zijn geweest, toen het vuur uitbrak.	avond
24-5-2022	Rosmalen	onbekend	wasmachine of wasdroger	brand	restaurant	0G	In een Thais restaurant aan de Schoolstraat in Rosmalen, voorheen De Coelenborgh, is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brand woedde vooral in het dak, waar ook flink veel rook zichtbaar was. De brand is veroorzaakt door een wasmachine of wasdroger die vlam vatte. Het vuur sloeg over naar de rieten laag die nog onder het pannendak zat.	middag

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
26-5-2022	Arnhem	kortsluiting	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	Het terras en restaurant van de Palatijn in het Sonsbeekpark zijn donderdag ontruimd na een brand in het afzuig systeem. Rond 13.30 werd de brand in de afzuiging ontdekt, waarna het personeel direct in actie kwam, aldus een agent ter plaatse. In de motor van de afzuigkap was kortsluiting ontstaan, waarna brand ontstond. Er was korte tijd sprake van vlammen en rookontwikkeling.	middag
1-6-2022	Hendrik-Ido-Ambacht	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer is vanavond uitgerukt naar een woningbrand aan de Mauritsstraat in Hendrik-Ido-Ambacht. De brand ontstond iets voor zevenen in de meterkast. De brandweer kon de brand relatief snel blussen en grote brandschade voorkomen.	ochtend
2-6-2022	Groningen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	studentenhuis	0G	In een studentenhuis aan de Oosterweg in de stad heeft woensdagnacht even na half vijf brand gewoed. Er vielen geen gewonden. Toen de brandweer arriveerde, hadden de bewoners het vuur al grotendeels geblust. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting.	nacht
5-6-2022	Spijkenisse	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Zondagmiddag 5 juni rond 12.55 uur was brand ontstaan in een woning aan de Anthonis van der Nootstraat in Spijkenisse. Een wasdroger had vlam gevat en zorgt voor veel rookontwikkeling. De brandweer had de brand snel onder controle. Hoe de brand in de wasdroger kon ontstaan, is niet duidelijk.	middag
6-6-2022	Groningen	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	brand	ziekenhuis	0G	Op de vroege pinkstermaandag vatte een neonletter op het dak van het Universitair Medisch Centrum Groningen vlam. De brandweer rukte uit om de relatief kleine buitenbrand te blussen. De brandweer kwam met drie voertuigen ter plaatse, waaronder een hoogwerker. De busbaan moest enige tijd worden afgesloten, zodat brandweerlieden via de hoogwerker bij de neonletter konden komen. De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting.	ochtend
8-6-2022	Heiloo	kortsluiting	wasdroger	brand	appartement	0G	Er heeft woensdagochtend rond 09:45 uur een korte brand gewoed in een appartement aan de Pastoor van Muijenweg in Heiloo. De oorzaak van de brand was kortsluiting in een wasdroger, meldde een brandweerman ter plaatse. Op het moment van de brand was er niemand in het appartement.	ochtend
11-6-2022	Genemuiden	onbekend	meterkast	brand	restaurant	2R	Bij Lakrimi ontstond vanmiddag door onbekende oorzaak brand in de meterkast. De brandweer had deze snel onder controle. Twee mensen hadden rook ingeademd en moesten gecontroleerd worden door personeel van de ambulance.	middag
11-6-2022	Oud Beijerland	onbekend	meterkast	rook	winkel	2R	De grote brand in het Hemafiliaal aan de Oost-Voorstraat in Oud-Beijerland is ontstaan in de meterkast. De brandweer kreeg zaterdagmiddag een melding van rook uit de meterkast. Het pand stond al snel vol zwarte rook. Zeker twee medewerkers van de Hema zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie.	middag
13-6-2022	Dordrecht	kortsluiting	accu	rook	pand	0G	Meerdere brandweer- en politie-eenheden zijn maandag 13 juni aan het einde van de middag uitgerukt voor een brandmelding in het centrum van Dordrecht. Een getuige zag in een pand aan het Vest enige rook staan. De brandweer werd met spoed ter plaatse gestuurd. Al snel kon worden geconstateerd dat de rook door kortsluiting in een accu van een mobiele telefoon was veroorzaakt. Er was geen sprake meer van brand.	middag
13-6-2022	Dronten	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer is in de nacht van zondag op maandag rond middernacht uitgerukt voor een brand in een woning aan het Mergelland in Dronten. De brand was ontstaan in de meterkast. Toen de brandweer arriveerde, was de brand al geblust door de bewoners. Waarschijnlijk was kortsluiting de oorzaak.	nacht
14-6-2022	Brunssum	onbekend	meterkast	brand	appartementencomplex	1Z	De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt voor een brand op de derde etage van een appartementencomplex in Brunssum. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de brand is ontstaan in de meterkast. "Een persoon stond op het balkon van het gebouw en is door de brandweer er vanaf gehaald. Ze is door het ambulancepersoneel nagekeken en voor controle naar het ziekenhuis gebracht."	ochtend
14-6-2022	Ter Apel	kortsluiting	technische ruimte	brand	penitentiare inrichting	0G	Dinsdagmorgen om 10:45 uur kwam een melding van een brand bij een bijeenkomst bij de Penitentiare Inrichting (PI) aan de Terapelerven in Ter Apel. De brandweer van Ter Apel en Stadskanaal kwamen ter plaatse om de brand te blussen. Ter plaatse bleek het te gaan om een kortsluiting in een technische ruimte in het pand, er was wat rookontwikkeling. De situatie was snel onder controle.	ochtend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
14-6-2022	Valkenswaard	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	brand	schuur	0G	In een schuur aan Den Haas in Valkenswaard woedde in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.45 uur een brand. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting bij de sensorlamp die aan de houten schuur was gemonteerd. Niemand raakte bij de brand gewond.	nacht
14-6-2022	Wehl	kortsluiting	verlichting	brand	tankstation	0G	De brandweer gaat er vanuit dat de brand ontstaan is door een kortsluiting in de verlichting. Ten tijde van de brand was het tankstation gesloten.	nacht
15-6-2022	Meppel	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Een meterkast vloog woensdagmorgen in brand in een huis aan de Valeriaan in Meppel. Bij aankomst van de brandweer kwam er rook uit de woning. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk. De straat was vanwege de brand afgesloten. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.	ochtend
15-6-2022	Kloosterzande	onbekend	meterkast	rook	woonzorgcentrum	0G	Na een brandmelding bij een verzorgingstehuis in Kloosterzande zijn woensdagmiddag twee blusploegen met spoed uitgerukt. Vanuit verzorgingstehuis Sint Antonius aan het Pastoor Versterplein kwam rond 15.30 uur een brandmelding. Hierop werden de blusploegen van de brandweerposten Kloosterzande en Vogelwaarde met spoed ter plaatse gestuurd. Ook de politie werd gealarmeerd. Volgens de brandweer is sprake geweest van rookontwikkeling vanuit een meterkast.	middag
16-6-2022	Vlissingen	kortsluiting	oplader	brand	studentenkamer	0G	Brand in Pauls studentenhuis: 'Door kortsluiting in oplader van elektrisch stepje'.	nacht
16-6-2022	Landgraaf	onbekend	meterkast	smeulen	woning	0G	De brandweer is donderdag uitgerukt voor een brand in een woning aan de Emmastraat in Landgraaf. Uiteindelijk bleek de meterkast alleen maar te smeulen. De bewoners waren er snel bij en bleven ongedeerd. De oorzaak van de brand is onbekend.	ochtend
18-6-2022	Augustinusga	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De meterkast van een woning aan de Reaskuorre in Augustinusga heeft zaterdagochtend vlam gevat. Door nog onbekende oorzaak was er brand ontstaan. Met een emmer water en een poederblusser hebben de bewoners het vuur kunnen bedwingen.	ochtend
20-6-2022	Vlaardingen	onbekend	oplader	brand	flat	1G	In een woning op de vierde verdieping van een flat aan de Eksterlaan in Vlaardingen heeft een uitlaande brand gewoed. De ramen sprongen door de hitte. De brandweer meldt dat er één gewonde is. De brand brak uit in een slaapkamer. Een elektrische fiets aan de oplader in een slaapkamer is de oorzaak van de brand in de flat aan de Eksterlaan in Vlaardingen.	middag
20-6-2022	Ridderkerk	onbekend	wasdroger	brand	woning	2R	In een hoekwoning heeft vannacht korte tijd een uitlaande brand gewoed nadat een wasdroger op zolder in brand was gevlogen. De brandweer heeft nadat de brand geblust was nog sloopwerkzaamheden uitgevoerd op de zolder om te kijken of er geen verborgen brandhaarden waren. Twee personen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken vanwege rookintoxicatie, echter hoefden zij niet vervoerd te worden naar het ziekenhuis.	nacht
21-6-2022	Jonkersvaart	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	boerderij	0G	Vanavond werd de brandweer van Marum gealarmeerd voor brand in een meterkast aan de Jonkersvaart in Jonkersvaart. Toen men met het melken wilde beginnen, sprongen de stoppen eruit in de meterkast. Of het beginnen met het melken de oorzaak is, is niet bekend. Wel heeft de woning veel rookschade opgelopen. De brandweer heeft de brand geblust, en daarna werd de woning geventileerd.	onbekend
21-6-2022	Goes	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	Bij een winkel aan de Keizersdijk in Goes is vanmorgen brand uitgebroken. Door de brand is de meterkast volledig weggebrand. Op de brandlocatie bleek dat de meterkast in brand stond. De brandweer heeft de brand geblust.	ochtend
22-6-2022	Hattem	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	De bewoner van de woning was tot de ontdekking gekomen dat de wasdroger in brand stond. De brandweer werd snel gebeld. De brandweer van Hattem was snel ter plaatse en had de brand dan ook snel onder controle. De inzet van brandweer Wapenveld en de hoogwerker van brandweer Zwolle bleek niet nodig. Voor zover bekend, is er niemand gewond geraakt. De woning heeft onder andere rookschade opgelopen.	ochtend
23-6-2022	Varsseveld	onbekend	meterkast	brand	schuur	0G	Bij museumboerderij 't Hofshuus in Varsseveld is woensdagavond brand ontstaan in een kapschuur. Voorbijgangers zagen rook uit de meterkast komen en hebben de brandweer gealarmeerd. Dankzij de snelle melding van voorbijgangers en de snelle inzet van de brandweer is de schade aan de kapschuur beperkt gebleven. Bij de brand is niemand gewond geraakt.	avond

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
24-6-2022	Breda	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	Er is vrijdagochtend een brand uitgebroken in een pand aan de Karnemelkstraat. Dat gebeurde rond 08.45 uur in het pand waar zowel studentenwoningen als een fietsenzaak zijn gevestigd. De brand was ontstaan in de meterkast bij de fietsenzaak.	ochtend
24-6-2022	Leiden	kortsluiting	onbekend	rook	woning	0G	De brandweer werd donderdagavond omstreeks 20:45 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Colenbranderstraat in Leiden. Ter plaatse bleek het mee te vallen, in de woning had kortsluiting plaatsgevonden wat voor een kleine rookontwikkeling zorgde. De brandweer heeft een controle uitgevoerd en de woning veiliggesteld.	avond
24-6-2022	Voorschoten	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	In een pand aan de Tramstraat in Voorschoten is vrijdagmiddag brand ontstaan. Naast de brandweer is ook netwerkbeheerder Liander gealarmeerd, omdat de oorzaak mogelijk kortsluiting is. Het probleem zou in de meterkast van het pand zitten.	middag
25-6-2022	Zwaagdijk	onbekend	elektrische auto	brand	loods	0G	Bij de loods van online supermarkt Picnic aan het Marktpllein in Zwaagdijk-Oost is vrijdagavond brand uitgebroken. Eén van de elektrische bezorgwagens vatte vlam. Door het vuur ontstond er rook in de loods waar zich ook personeelsleden bevonden. Het gebouw moest worden ontruimd.	avond
25-6-2022	Voorschoten	onbekend	meterkast	brand	schuur	0G	In een schuur aan de Leidseweg in Voorschoten is in de nacht van zaterdag op zondag brand ontstaan in de meterkast. De brand ging met veel rook gepaard.	nacht
25-6-2022	Tolbert	onbekend	vriezer	brand	woning	1R	De bewoners van een woning in Tolbert, waarin zaterdagmiddag een vriezer in brand vloog, konden hun huis op tijd verlaten. Maar hun hondje bleef achter.	middag
27-6-2022	Asten	blikseminslag	onbekend	brand	schuur	0G	Een schuur aan de Laarbroek in Astén is maandagmiddag rond drie uur in brand gevlogen na een blikseminslag. De klap was in de verre omgeving te horen. Het vuur was na ongeveer een uur onder controle, meldt de brandweer. Omdat het dak bestond uit asbestplaten, verstuurde de brandweer een NL-alert. Dat is later ingetrokken nadat bleek dat de asbestdeeltjes door de hevige regen in de directe omgeving zijn neergeslagen.	middag
27-6-2022	Schiedam	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	In een winkel in de Lange Kerkstraat is maandagmiddag brand uitgebroken. De brand is ontstaan in de meterkast. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en is begonnen met blussen. Nadat de brand was geblust, is het pand geventileerd.	middag
1-7-2022	Berkel en Rodenrijs	vermoedelijk kortsluiting	vaatwasser	rook	woning	0G	De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor kortsluiting in een vaatwasser in een woning in de Vosmaerstraat in Berkel en Rodenrijs. Terwijl de vaat werd gedaan, begon het ding te roken. De bewoners belden de brandweer die met spoed ter plaatse kwam. De vaatwasser is uit de woning gehaald om te verder te controleren. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan in de bekabeling en lijkt het niet echt gebrand te hebben.	avond
2-7-2022	Helmond	onbekend	meterkast	rook	appartement	0G	De brand was aan het eind van de middag ontstaan in de meterkast in een van de woningen op de derde etage. De brand veroorzaakte rook in de gangen waardoor bij diverse woningen de rookmelders afgingen. De meeste bewoners waren niet thuis, aldus de officier van dienst. Bewoners konden later weer gewoon hun appartement in.	middag
2-7-2022	Zwolle	kortsluiting	bekabeling	rook	woning	0G	De brandweer moest zaterdagmiddag uitrukken voor een melding van een woningbrand aan de Abelenlaan in de Zwolse wijk Berkum. Ter plaatse bleek in de woning de brand/rookmelder te zijn afgegaan. Omwonenden hoorden dit en kwamen in afwachting van de brandweer met een brandblusser naar de woning. Het bleek te gaan om een kortsluiting in de elektrische bedrading van het plafond op zolder. De brandweer heeft het plafond los gezaagd om te controleren of er sprake van brand was. Dit bleek niet het geval. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat de brandweer hierna de bewoners gerust heeft weten te stellen, waarna weer kon worden ingerukt.	middag
6-7-2022	Moerkapelle	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op het dak van een huis aan de Bovenas in Moerkapelle heeft woensdagmiddag brand gewoed. De brandweer rukte groot uit. Inmiddels is het sein 'brand meester' gegeven. Volgens de Veiligheidsregio Hollands Midden stonden ook negen zonnepanelen op het dak in brand. De brandweer heeft opgeschaald naar 'grote brand'. De bewoners wisten de woning veilig te verlaten.	middag
6-7-2022	Dieren	onbekend	meterkast	brand	woonzorgcentrum	0G	Bij woonzorgcentrum De Oude Plataan aan de Zutphensestraatweg in Dieren heeft woensdagmiddag een brand gewoed in de meterkast. De brandweer kwam met drie blusvoertuigen ter plekke. De brandweer werd rond 12.45 uur met spoed opgeroepen voor een brandgerucht. Om 13.00 uur werd er opgeschaald naar middelbrand.	middag

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							Hierdoor kwamen er in totaal drie blusvoertuigen ter plekke uit Dieren, Doesburg en Rheden. Een gedeelte van het complex bleek al te zijn ontruimd vanwege een brand in de meterkast. Door dit brandje hing er wat rook en vooral stank in het pand.	
7-7-2022	Hazerwoude-rijndijk	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	Donderdagmiddag 7 juli omstreeks 17.50 uur was brand ontstaan in een bedrijf aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk. In de meterkast van een bedrijf gespecialiseerd in diervoeding was door onbekende oorzaak brand ontstaan. Bij de brand kwam korte tijd veel rook vrij. Door een snelle inzet van de brandweer is verdere uitbreiding naar het gebouw voorkomen.	middag
7-7-2022	Hoogerheide	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In de meterkast van een woning aan de Gemeente is donderdagavond brand ontstaan in de meterkast. Door snel optreden is verdere uitbreiding van het vuur weten te voorkomen. Vanwege de forse rookontwikkeling heeft de brandweer de woning geventileerd. De melding van de brand kwam even na 18:00 uur binnen bij de brand.	avond
9-7-2022	Wijchen	kortsluiting	onbekend	brand	geloofsgebouw	0G	De brand bij de Hindoestaanse tempel Shree Raam Mandir in Wijchen is ontstaan door kortsluiting. Dat blijkt uit onderzoek van de veiligheidsregio. Daarmee lijkt uitgesloten dat een menselijke fout zorgde voor een grote brand op de tweede verdieping van de tempel die veel schade veroorzaakte.	ochtend
10-7-2022	Almelo	vermoedelijk kortsluiting	accu	brand	bedrijfspan	0G	Het pand van onlinesupermarkt Picnic aan de Zeearend in Almelo is zondagavond volledig uitgebrand. De vlammen sloegen metershoog uit het pand. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig en schaalde snel op naar 'zeer grote brand'. Bij de brand raakte niemand gewond. Er wordt gespeculeerd over kortsluiting bij een van de elektrische bezorgauto's in het pand.	avond
10-7-2022	Schijndel	kortsluiting	stopcontact	brand	woning	0G	De brandweer van Schijndel werd zondagavond rond kwart over zeven opgeroepen naar de Rossinistraat. In een woning was kortsluiting geweest in een stopcontact van een wasmachine. De brandweer heeft een korte controle uitgevoerd, maar van brand was geen sprake meer. Door de kortsluiting was er wel wat brandschade ontstaan aan andere stekkers en de luchtafvoer van de droger.	avond
11-7-2022	Hilversum	onbekend	meterkast	brand	garage	1RZ	In een parkeergarage aan de André van Duinboulevard in Hilversum is maandagavond rond kwart over acht brand ontstaan. Er stond een elektriciteitskast in brand. Mensen in het naastgelegen gebouw moesten vanwege rookoverlast het pand verlaten. Inmiddels kunnen zij weer naar binnen. Één persoon is met klachten door rookinhalatie met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.	avond
11-7-2022	Groningen	kortsluiting	wasdroger	brand	woning	0G	Aan de R. Schumanstraat in de stad Groningen woedde brand in een woning. De brandweer was met groot materieel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Wel is er volgens de brandweer veel rookschade. De brand ontstond door kortsluiting in een wasdroger. De bewoner werd gewekt door rookmelders en kon zichzelf in veiligheid brengen.	avond
12-7-2022	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	studentenwoning	0G	Dinsdagmiddag 12 juli rond 17.20 uur was brand ontstaan aan de Westersingel in Rotterdam. In een studentenflat was door onbekende oorzaak brand ontstaan in een meterkast op de 5de etage. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft het pand geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond.	middag
12-7-2022	Wijchen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Elzenweg in Wijchen is dinsdagochtend rond half elf brand ontstaan in de meterkast. De brand veroorzaakte veel rook die door het huis trok en via het dakraam naar buiten kwam. De bewoners waren thuis, maar konden tijdig het pand verlaten. Zij waarschuwden zelf de brandweer. Er raakte niemand gewond.	ochtend
12-7-2022	Arnhem	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Aan de Bouwmeesterstraat in Arnhem heeft dinsdag aan het begin van de middag brand gewoed. Rond 13.00 werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand. Bij aankomst betrof het een bijkeuken waar de brand zich bevond. Bij de brand kwam veel rook vrij. De bewoner was niet thuis. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting. De bewoner van de woning geeft aan al langere tijd met de huurbaas bezig te zijn met het aanpakken van het elektriciteit.	middag
13-7-2022	Apeldoorn	onbekend	accu	rook	kelder	0G	De brand van een fietsaccu in de kelder van een flat aan de Koning Lodewijklaan in Apeldoorn heeft woensdagmiddag voor de nodige rookschade gezorgd. Gewonden zijn er niet gevallen, wel trok het incident veel bekijks.	middag

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
13-7-2022	Venlo	onbekend	meterkast	rook	ziekenhuis	0G	Dinsdag rond 20.00 uur is de brandweer uitgerukt voor een mogelijke brand in het VieCuri-ziekenhuis in Venlo. In een meterkast op de tweede verdieping van de A-vleugel werd rook waargenomen van een mogelijke smeulbrand. Er bleek inderdaad aardig wat rook te hebben gehangen, maar na verder onderzoek heeft de brandweer samen met de technische dienst van VieCuri uiteindelijk geen brandhaard kunnen ontdekken. VieCuri handelt het incident verder af. De technische dienst en de beveiliging zullen de meterkast en omliggende ruimten extra in de gaten houden middels het lopen van extra rondes. Er raakte niemand gewond.	avond
14-7-2022	Arnhem	onbekend	accu	brand	woning	0G	In drie woningen aan de Sperwerstraat in de Arnhemse wijk Geitenkamp heeft donderdagmiddag een grote brand gewoed. De brand is vanuit de middelste woning overgeslagen naar twee naastgelegen huizen. Volgens een brandweerwoordvoerder zijn er geen mensen gewond geraakt. De brand is mogelijk ontstaan door een accu of fietsaccu, zegt de woordvoerder.	middag
16-7-2022	Utrecht	vermoedelijk kortsluiting	oplader	brand	club	0G	Bij de Ping Pong Club aan de Concordiastraat in Utrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand geweest. De schade is volgens de ondernemers zo groot, dat de horecazaak de komende tijd de deuren dicht houdt. Waarschijnlijk kwam het door kortsluiting in een telefoonoplader, maar zeker zijn ze nog niet.	nacht
18-7-2022	Wageningen	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	Maandagmiddag 18 juli rond 15.50 uur is brand ontstaan in het pand van Mobach makelaardij aan de Mouterij in Wageningen. De brand zorgde voor rookontwikkeling. Niemand raakte gewond. In een bedrijfspan is in de meterkast brand uitgebroken. De brandweer heeft de ruimte binnen geventileerd om zo de rook te verdrijven. Een deel van de brandhaard is door de brandweer naar buiten gehaald en afgeblust. De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak.	middag
19-7-2022	Nootdorp	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Dinsdagmiddag 19 juli om 14.30 uur was brand ontstaan in een meterkast van een woning aan de Zetveld in Nootdorp. De brandweer wist de brand in de meterkast snel onder controle te krijgen. Door de rook in de woning heeft de brandweer deze geventileerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.	middag
19-7-2022	Nieuwegein	onbekend	wasmachine of wasdroger	brand	woning	0G	Dinsdagavond was brand ontstaan in een woning aan de Bakenmonde in Nieuwegein. De brand werd opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Meerdere brandweereenheden waren aanwezig. Het betrof een brand in de ruimte waar de droger en de wasmachine stonden.	avond
20-7-2022	Leiden	onbekend	meterkast	brand	kantoor	0G	Maandagmiddag 20 juli rond 12.20 uur was brand ontstaan in een meterkast van kantoorpand Level aan de Bargelaan in Leiden. Een deel van het kantoorpand is ontruimd. In het kantoorpand zitten meerdere faciliteiten, waaronder op de 11e etage een Hotel met wellnesscentrum. Hier is de brand uitgebroken. De hotelgasten zijn weer terug naar hun kamer, het wellnesscentrum blijft de rest van de dag gesloten.	middag
20-7-2022	Leiden	kortsluiting	koelkast	brand	woning	0G	Kortsluiting in de koelkast was woensdagmiddag de oorzaak van een woningbrand in de Helena Verburgstraat in de Leidse Stevenshof. Daarbij is veel schade ontstaan aan het huis. Bij de brand die even na 14.00 uur werd ontdekt, kwam ook veel rook vrij. De brandweer rukte met veel wagens en materieel uit en kon de brand wel snel onder controle krijgen.	middag
22-7-2022	Hilversum	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	Een in brand gevlogen wasdroger heeft vrijdagochtend voor veel rook- en brandschade gezorgd in een appartement op de 3e etage van het Langgewenst in Hilversum. De bewoners wisten op tijd de woning te verlaten.	ochtend
22-7-2022	Groningen	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	In een bedrijf aan de Kielerbocht in Groningen was brand uitgebroken in de meterkast. Dit bedrijf verhuurt deelscooters. De brand gaf nogal wat rookontwikkeling.	onbekend
24-7-2022	Den Burg	kortsluiting	verlichting	rook	cafe	0G	Zondagmiddag rond kwart voor zes werden de hulpdiensten met spoed opgeroepen voor een brandgevaarlijke situatie in Café De Zwaan. Ter plaatse bleek dat het ging om kortsluiting in een TL-buis, met de nodige rookontwikkeling tot gevolg.	middag
25-7-2022	Uden	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Een schuur heeft maandag korte tijd in brand gestaan tussen woningen aan de Bermershof in Uden. Een naaste schuur kon worden behouden. De brand ging gepaard met forse rookontwikkeling. De brandweer had de brand snel onder controle. Salvage is ter plaatse geweest voor de schadeafhandeling. Volgens de brandweer zou de brand vermoedelijk veroorzaakt zijn door kortsluiting	onbekend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
26-7-2022	Bolsward	onbekend	wasdroger	brand	kelder	0G	Dinsdagmorgen 26 juli tegen 08.50 uur was brand ontstaan in een wasdroger aan de Gleibakkerij in Bolsward. Bij aankomst van de brandweer kwam veel rook uit het pand. Door het snelle optreden is de brand beperkt gebleven. De wasdroger en de inhoud is naar buiten gezet. Nadat de brand uit was, is het pand geventileerd.	ochtend
26-7-2022	Voorburg	onbekend	oplader	brand	woning	1R	Er is gistermiddag brand ontstaan in een woning aan de Genestetstraat in Voorburg. Vermoedelijk was de brand ontstaan bij een adapter die op het bed lag. Brandweerlieden hebben de brand geblust. Een mevrouw werd nagekeken door de ambulancedienst. Uiteindelijk was een behandeling in het ziekenhuis niet nodig. Enige tijd was een gedeelte van de straat afgezet met lint.	middag
27-7-2022	Bergambacht	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	tuin	0G	Woensdagmorgen heeft een overdekte zithoek naast een woning aan de Broekselaantje in Bergambacht vlam gevat. Getuigen zagen rook en vlammen uit de tuin komen en hebben vervolgens een poging gedaan de brand te blussen. De brandweer heeft het vuur gedoofd, waarbij enig sloopwerk nodig was. Mogelijk is de brand ontstaan door kortsluiting.	ochtend
29-7-2022	Bergen op Zoom	onbekend	oven	brand	bakkerij	0G	Aan het Korenbeursplein in Bergen op Zoom is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken bij een bakkerij. Waarschijnlijk is het vuur ontstaan in een van de ovens. Bij aankomst van de brandweer stond de achterzijde van het pand vol met rook.	nacht
29-7-2022	Zevenhuizen	vermoedelijk kortsluiting	verbindingsdoos	brand	restaurant	0G	Een brand tegen de gevel van een restaurant aan de Strandweg in Zevenhuizen is donderdagavond gelukkig net op tijd ontdekt. Rond half twaalf werd de brandweer gealarmeerd voor een gebouwbrand in het volledig houten gebouw. Bij aankomst bleek een verbindingsdoos voor elektra door vermoedelijk kortsluiting in brand te hebben gestaan. Dit kon gelukkig snel worden geblust. Wel stond er wat rook in het pand.	avond
30-7-2022	Lelystad	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Een wasdroger die vlam vat heeft vannacht brand veroorzaakt in een huis aan de Noordzeestraat in Lelystad. De woning liep flinke schade op. De brand in de wasdroger sloeg over naar de wasmachine. De brandweer had het vuur echter snel onder controle en heeft de wasdroger en de wasmachine naar buiten gedragen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.	nacht
31-7-2022	Alphen aan den Rijn	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	In een bedrijfsloods aan de Steekterweg tussen Alphen aan den Rijn en Zwammerdam is zondagochtend brand ontstaan. De brand begon in de meterkast en is vervolgens doorgeslagen naar het dak. De brandweer is met flink wat eenheden, waaronder een ladderwagen, uitgerukt. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.	ochtend
31-7-2022	Vlissingen	kortsluiting	onbekend	brand	cafe	1R	De brandweer kwam zondag morgen in actie bij een brand in een café aan de Oude Markt in Vlissingen. De brand was snel onder controle. Kortsluiting in de keuken is volgens de brandweer de oorzaak van de brand. Wel kwam er een ambulance ter plekke, omdat iemand rook had ingeademd.	ochtend
31-7-2022	Almelo	oververhitting	wasdroger	brand	seniorencomplex	0G	In een appartementencomplex aan de Roskamstraat in Almelo is zondagmiddag brand uitgebroken. Omdat het een seniorencomplex betreft zijn de overige woningen uit voorzorg gecontroleerd. Een oververhitte wasdroger veroorzaakte vermoedelijk de brand. Er zijn geen gewonden gevallen.	middag
31-7-2022	Best	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Pater L.A. Bleyssstraat in Best heeft zaterdagavond een brand gewoed. Het vuur woedde in een meterkast en ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Gelukkig bleven de bewoners, waaronder een kind, ongedeerd.	nacht
1-8-2022	Schiedam	kortsluiting	onbekend	brand	kantoor	0G	Een kantoorpand aan de Karel Doormanweg is maandagmiddag ontruimd geweest nadat er brand uitbrak in een serverruimte. De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Al het kantoorpersoneel stond inmiddels al buiten. De brandweer is de ruimte gaan ventileren, waarna iedereen weer naar binnen kon. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak geweest.	middag
2-8-2022	Hoek van Holland	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	Volgens omstanders brak er brand uit in de woning bij de meterkast na een ontploffing, toen de bewoners thuis waren. Die wisten zichzelf op tijd in veiligheid te brengen en waarschuwden de hulpdiensten. Het vuur in de meterkast kroop vervolgens omhoog naar het plafond en veroorzaakte veel rook in en rondom de woning. De woning heeft veel rook- en wateroverlast opgelopen door de brand en is tijdelijk niet bewoonbaar. Op het dak lagen zonnepanelen en een zonnecollector.	middag

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
2-8-2022	Houten	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Rond 20.00 uur brak er brand uit in een woning aan Pompwater, een straat in Houten. Binnen tien minuten werd opgeschaald van kleine brand naar middelbrand. Twee brandweerwagens kwamen ter plaatse. Hoe de brand kon ontstaan is niet precies duidelijk, vermoedelijk was er sprake van kortsluiting.	avond
3-8-2022	Etten-leur	onbekend	meterkast	rook	evenement	0G	Het kinderevenement kwam deze week stil te liggen na een brand in een meterkast op het terrein. De brand veroorzaakte op woensdagavond vooral roet- en waterschade op het terrein, met name rondom de snoepwinkel, staftent en theartent. Een deel van de voorraad van de snoepwinkel ging verloren, net als een groot deel van de knutselmateriaal. Er raakte niemand gewond. Ook de hutten die kinderen al hadden gebouwd bleven ongeschonden.	avond
4-8-2022	Ottersum	kortsluiting	onbekend	brand	berging	1RZ	In de berging van een woning aan de Wilhelminastraat in Ottersum is vrijdagavond brand uitgebroken. De bewoonster was televisie aan het kijken toen ze ineens de rookmelder hoorde afgegaan. De brand is door een kortsluiting ontstaan. De twee bewoners zijn door het ambulanceteam nagekeken, omdat ze wellicht rook hadden ingeademd. Eén man is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.	avond
4-8-2022	De Westereen	kortsluiting	koelkast	brandgeur	woning	0G	Woensdagavond kreeg de brandweer van De Westereen om 22.40 uur een melding van een brandgerucht in een woning aan de Klysterstrjitte in het dorp. Achter een koel-vriescombinatie was kortsluiting ontstaan, de brandweerlieden hebben vervolgens een controle uitgevoerd.	avond
5-8-2022	Almelo	onbekend	meterkast	rook	hotel	0G	Vrijdagmorgen rond 10.40 uur was brand ontstaan in Hotel Huis van Bewaring aan de Marktstraat in Almelo. Een persoon werd door de brandweer uit het hotel gered. De persoon werd nagekeken door de ambulancedienst. Het betrof een brand in een meterkast. Brandweerlieden hebben de brand geblust. De elektra en gas aansluiting werd afgesloten door nutsbedrijven. Stichting Salvage gaat helpen met de afhandeling van de schade.	ochtend
6-8-2022	Kamperland	kortsluiting	onbekend	onbekend	loods	0G	Zaterdagmiddag 6 augustus omstreeks 12.35 uur was brand ontstaan in een loods aan de Havenweg in Kamperland. De brandweer heeft de loods betreden en heeft de brand geblust. De brand zou zijn ontstaan door kortsluiting. De brandweer heeft het pand geventileerd. Zover bekend raakte niemand gewond.	middag
6-8-2022	Putten	kortsluiting	wasdroger	rook	restaurant	0G	Zaterdagavond rond 18.15 uur is er brand uitgebroken op de eerste verdieping van restaurant De Hertogh op het Kerkplein. Brandweer Putten was snel met twee voertuigen ter plaatse. De bovenverdieping van het monumentale pand stond vol rook. De oorzaak bleek kortsluiting in een wasdroger. Het pand liep op de eerste verdieping veel rook- en waterschade op.	avond
8-8-2022	Zeist	vermoedelijk kortsluiting	elektrische scooter	brand	appartementencomplex	0G	Een helse nacht voor bewoners in een appartementencomplex in Zeist. Zij moesten vannacht in allerijl hun woning verlaten, omdat voor de deur een elektrische scooter in brand stond. De oorzaak van de brand is niet bekend. Kortsluiting wordt niet uitgesloten.	nacht
8-8-2022	Assen	kortsluiting	zonnepanelen	brand	woning	0G	Maandagmiddag 8 augustus omstreeks 17.45 uur was brand ontstaan in de meterkast van een woning aan de Bosrank in Assen. De brandweer is met meerdere brandweervoertuigen ingezet om de brand te blussen. Vermoedelijk is kortsluiting ontstaan in de zonnepanelen waar vanwege brand is ontstaan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.	middag
10-8-2022	Diessen	onbekend	meterkast	rook	appartement	0G	De hal van een appartement in Diessen is woensdagavond uitgebrand. Het vuur was door nog onbekende oorzaak rond acht uur begonnen in de meterkast van de woning aan De Elders. De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak. Even later heeft één van hen met brandblussers geprobeerd te redden wat er te redden viel en mensen in een andere woning kunnen waarschuwen. Beide appartementen hebben zoveel roet- en/of rookschade opgelopen dat de bewoners deze avond en de komende nacht elders moeten doorbrengen.	avond
10-8-2022	Putten	kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	woning	0G	Dinsdagmiddag rond 17.00 uur is er brand uitgebroken in een rijtjeswoning op de Schoolstraat in Putten. De meldkamer schaalde na de eerste meldingen al snel op naar 'middelbrand' zodat er een extra voertuig ter plaatse zou komen vanwege uitbreidingsgevaar. Kortsluiting in een elektrisch apparaat is waarschijnlijk de oorzaak van de brand geweest. Team Brandonderzoek (TBO) van de brandweer is ter plaatse geweest om onderzoek te doen.	middag
10-8-2022	Sprundel	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Minstens vijf brandweerwagens zijn de weg opgegaan om een brand aan de Oosteindseweg in Sprundel te blussen. Rond negen uur woensdagavond werd bekend dat daar brand was uitgebroken in een stal annex keuken	avond

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							en kantine. Uiteindelijk bleek het te gaan om een brand in een meterkast en had de brandweer de zaak binnen een half uur onder controle.	
12-8-2022	Maastricht	kortsluiting	ventilator	brand	hotel	0G	Verkoelde ventilator op straat stil bewijs van brand in hotel Maastricht: 'Mensen hebben die zelf snel geblust'. Kortsluiting in een ventilator was de oorzaak van de brand in hotel In den Hoof, aan de rand van Maastricht.	onbekend
12-8-2022	Almelo	onbekend	wasmachine of wasdroger	brand	woning	0G	De bovenverdieping van een woning aan de Jasmijnstraat is beschadigd geraakt nadat een wasmachine / wasdroger in brand was gevlogen. De brand werd donderdagavond rond half acht gemeld. De bewoners van de woning moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Ook naastgelegen woningen werden ontruimd vanwege de hevige rookontwikkeling. De bovenverdieping van de woning liep forse schade op en de woning is voorlopig onbewoonbaar. Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan, wordt onderzocht.	ochtend
12-8-2022	Veenoord	kortsluiting	koffiezetapparaat	rook	woning	0G	De brandweer is vrijdagmiddag opgeroepen voor een woningbrand aan de landschapsweg. Bij aankomst kwam er redelijke rookontwikkeling uit een woning. De oorzaak is kortsluiting in een koffiezetapparaat.	middag
13-8-2022	Tilburg	vermoedelijk kortsluiting	elektriciteitskast	brand	appartement	0G	Een flat aan de Postelse Hoeflaan in Tilburg heeft vrijdagavond zonder stroom gezeten. Dat kwam door een brand in de elektriciteitskast van het gebouw. Vijftien appartementen zijn ontruimd geweest. De brand ontstond rond 22.30 uur. Diverse politieauto's, vijf brandweerwagens en een ambulance rukten uit naar de Postelse Hoeflaan. De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling, waardoor uit voorzorg de eerste bouwlaag van de flat werd ontruimd. De hele flat (ongeveer 75 woningen) zat zonder stroom. Vermoedelijk was er sprake van kortsluiting.	avond
13-8-2022	Heerenveen	kortsluiting	bekabeling	onbekend	woning	0G	Omstreeks 20:50 uur werden de brandweerlieden gealarmeerd. Bij aankomst bleek er kortsluiting te zijn ontstaan in de bedrading. De brandweer heeft de situatie afgehandeld.	avond
14-8-2022	Rotterdam	vermoedelijk kortsluiting	elektrische auto	brand	bedrijfspan	0G	In het distributiecentrum van Picnic aan de Vlambloem in Rotterdam-Ommoord heeft vanmorgen vroeg in de ochtend een felle brand gewoed. In het pand stonden zeker drie elektrische bezorgauto's in brand. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in één van de bezorgwagens.	ochtend
14-8-2022	Utrecht	kortsluiting	airco	onbekend	woning	0G	Er vielen geen gewonden, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Wel werd de woning ontruimd. "Er waren mensen in de woning aanwezig, maar zij konden het pand gelukkig op tijd verlaten", zei een woordvoerder. De politie laat op Instagram weten dat de bewoner verklaarde dat hij gisteren kortsluiting had in zijn mobiele airco. "Toen hij deze vanochtend aanzette, ontplofte deze en vatte meteen vlam." Volgens de VRU is er een open dak aanwezig in het gebouw waarin de brand uitbrak. Dit zorgde ervoor dat de rook goed wegtrok en niet bleef hangen in het pand. Momenteel worden er koolmonoxidemetingen gedaan.	ochtend
15-8-2022	Hengelo	onbekend	strijkijzer	rook	woning	1G	In een woning aan de Fien de la Marstraat in Hengelo is maandagmiddag een strijkijzer in brand gevlogen. Het vuur sloeg al snel over, waardoor een slaapkamer vol rook kwam te staan. Politie en brandweer rukten uit naar de woning aan de Fien de la Marstraat. Ambulancepersoneel heeft zich ontfemd over de bewoonster van het huis.	middag
16-8-2022	Rotterdam	kortsluiting	bekabeling	rook	flat	0G	In een portiek van een flatgebouw aan de Van der Helmstraat in Rotterdam is maandagavond rond half twaalf kortsluiting ontstaan in een stroomkabel. De kabel klapte en de meterkast waar deze doorheen liep was van binnen behoorlijk zwart geworden. Vanwege de kortsluiting rukte de brandweer met meerdere wagens uit. De rookontwikkeling die was ontstaan zorgde ervoor dat meerdere bewoners op het balkon stonden in plaats van naar beneden. De brandweer heeft met behulp van een hoogwerker de bewoners instructies gegeven om het even af te wachten. Nadat de ruimte was geventileerd kon iedereen weer terug naar binnen. Stedin gaat zorgen voor het herstel van de kapotte kabel. Tot die tijd hebben een aantal woningen in het flatgebouw, maar ook woonhuizen rondom de van der Helmstraat geen stroom	avond
16-8-2022	Veldhoven	onbekend	frituurpan	brand	woning	1B	In een huis aan 't Veld in Veldhoven heeft vanochtend een brand gewoed. De brand was ontstaan in een ouderwetse frituurpan. De bewoners hebben eerst nog geprobeerd om de brand zelf te blussen. Dat mislukte. De bewoner heeft vervolgens de pan naar buiten gebracht. Daarbij liep hij brandwonden op. Het is niet duidelijk of het slachtoffer ook naar het ziekenhuis is gegaan voor behandeling. De brandweer had het vuur snel onder controle en haalde nog drie katten uit het huis. De katten zijn door de dierenambulance meegenomen.	ochtend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
17-8-2022	Arnhem	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	restaurant	0G	In de keuken van de loempiakiosk op het Johnny van Doornplein in Arnhem heeft woensdag aan het eind van de ochtend een brand gewoed. Rond 10.45 uur kreeg de brandweer de melding binnen dat er een keuken in brand stond bij de kiosk. De brandweer heeft het vuur geblust. Omstanders belden dat er mogelijk sprake was van kortsluiting.	ochtend
17-8-2022	Zoeterwoude	onbekend	meterkast	brand	woning	2R	Door een brand in een meterkast in een woning in Zoetermeer hebben twee mensen rook ingeademd. Het tweetal is nagekeken door ambulancepersoneel. De brand ontstond rond 16.00 uur in een hoekwoning in de Brandwijkstraat. Vanuit de meterkast op de begane grond verspreide de rook zich naar de eerste en tweede etage. Uiteindelijk sloeg de brand zelfs uit de woning. De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk onder controle. De naastgelegen woning werd voor de zekerheid ontruimd. Het huis waar de brand was wordt geventileerd, meldt de brandweer.	middag
18-8-2022	Leiden	onbekend	meterkast	rook	flat	0G	De brandweer rukte woensdagavond rond 22.15 uur uit naar de Maasstraat in Leiden voor een woningbrand. Ter plaatse bleek het om een flatwoning te gaan. Een kleine brand in de meterkast zorgde voor rookontwikkeling in de woning. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft de woning geventileerd, zodat de bewoners het huis weer in konden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.	avond
18-8-2022	Breda	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Woensdagavond heeft de brandweer een brand geblust in een woning aan de Vuurvlinder in Breda. De oorzaak van de brand bleek een wasdroger te zijn. Door snel optreden van de brandweer kon erger worden voorkomen. De wasdroger werd naar buiten getild en de woning werd geventileerd. Ook bij de burens werd de situatie beoordeeld en gecontroleerd. Hiervoor moest wel een raam worden geforceerd, want de bewoners waren op dat moment niet thuis. Een brandweerman klom langs een raam aan de voorzijde naar binnen.	avond
19-8-2022	Rijswijk	kortsluiting	gereedschap	rook	appartement	0G	De brand brak rond 22.00 uur uit op de vierde verdieping van de flat in een leegstaande woning. De eigenaren zijn aan het verbouwen en waren niet aanwezig toen het vuur ontstond. Bewoners van de omliggende appartementen konden tijdig hun huis verlaten, niemand raakte gewond. Er hoefden geen woningen te worden ontruimd. De brandweer heeft de omliggende appartementen gecontroleerd op aanwezigheid van koolmonoxide. Dit was niet het geval, de bewoners kunnen dus weer terug naar hun woningen. De fik is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in het aanwezige werkgereedschap.	avond
21-8-2022	Breda	kortsluiting	elektronica	rook	woning	0G	In een huis aan de Temsestraat in Breda woedde zondagochtend korte tijd brand. Die zou ontstaan zijn door kortsluiting in elektronica. De buurman rook de brand en belde de brandweer. Toen die aankwam, stond heel het huis vol rook. Er was op dat moment niemand aanwezig in het huis. Volgens een 112-correspondent is het huis zwartgeblakerd van binnen.	ochtend
23-8-2022	Urk	onbekend	koelkast	brand	restaurant	0G	De brand ontstond gisteren rond etenstijd in de keuken van de zaak aan de Wijk 2 op Urk, nadat een werkbankkoeling vlam vatte. Het personeel probeerde de keukenbrand zelf te blussen, maar toen dat niet lukte, werd de brandweer ingeschakeld. Die heeft de brand geblust en voorkwam erger. Er was in de zaak sprake van veel rookontwikkeling en de keuken heeft flinke schade opgelopen.	avond
23-8-2022	Leeuwarden	kortsluiting	vaatwasser	rook	woning	1R	Dinsdagavond 23 augustus omstreeks 21.20 uur was brand ontstaan in een woning aan de van Cronenburchstraat in Leeuwarden. Door kortsluiting in een vaatwasser was een woning vol rook komen te staan. De woning is door de brandweer geventileerd. De vaatwasser is uit elkaar gehaald om zeker te zijn dat er geen brand was. Eén persoon is door het ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie.	avond
24-8-2022	Sint-Oedenrode	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Maandagmiddag 24 augustus rond 16.00 uur was brand ontstaan in een woning aan de Paulinastraat in Sint-Oedenrode. De brand werd al snel opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Door een onbekende oorzaak stond de wasdroger in brand. De wasdroger stond op de zolder van de woning. Brandweerlieden hebben de brand geblust.	middag
25-8-2022	Utrecht	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	rook	hotel	0G	Het Mother Goose Hotel aan de Ganzenmarkt in Utrecht is vannacht ontruimd na rookontwikkeling. Alle hotelgasten zijn geëvacueerd. Het hotel en een aantal omliggende panden hebben flinke schade opgelopen. Het duurde uren voordat de brandweer de brandhaard op de derde verdieping ontdekte en kon blussen. Hiervoor moesten er verschillende plafonds worden opengeboren. De rook ging namelijk via diverse ruimtes en	nacht

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							ventilatiekanalen richting het dak. Waarschijnlijk heeft een lekkage bij één van de badkamers kortsluiting en de rookontwikkeling veroorzaakt.	
25-8-2022	Kogge	oververhitting	zonnepanelen	brand	woning	0G	Donderdagmiddag rond 17.00 uur moest de brandweer uitrukken voor een brand op het dak van een woning op de hoek van de Botter en de Kogge. De brand woedde op het dak waar ook zonnepanelen liggen. De brandweer, die met meerdere voertuigen ter plaatse kwam, wist het vuur met schuim vrij snel onder controle te krijgen. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan, de woning liep wel aanzienlijke schade op. Naar verluidt zouden de connectoren oververhit zijn geraakt, waardoor kortsluiting ontstond.	middag
25-8-2022	Brantgum	kortsluiting	wasmachine	Rook	woning	0G	Het bleek dat er op de Ids Wiersmastrjitte in Brantgum iets mis was met een wasmachine. Deze wasmachine rookte en veroorzaakte kortsluiting. De bewoner vertrouwde dit alles niet en vroeg de hulp van de brandweer in. De wasmachine is uit de woning gehaald en het was met de warmtebeeldcamera ook duidelijk zichtbaar dat de wasmachine niet gedaan had waar hij voor bedoeld was. Door juist inschatten van de bewoner is erger voorkomen.	ochtend
26-8-2022	Leudal	kortsluiting	meterkast	Brand	gemeentehuis	0G	Donderdagmiddag is het gemeentehuis van Leudal uit voorzorg ontruimd na een brandmelding. Kortsluiting in een meterkast bleek de oorzaak van een smeulbrand. Medewerkers van de gemeente moesten het pand verlaten, waarna de brandweer de situatie snel onder controle bracht.	middag
26-8-2022	Naarden	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	restaurant	0G	Er heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed in de keuken van Domino's Pizza aan de E. de Bruynstraat in Naarden. Bovenliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. De brand was rond 04.30 ontstaan in de keuken en opslag van het pand. Daardoor is veel schade ontstaan. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak geweest. Er was niemand in de zaak aanwezig, niemand raakte gewond. Door de brandweeractie moesten de woningen erboven kort worden ontruimd. Na drie kwartier mochten de bewoners weer terug naar huis.	nacht
27-8-2022	Kollum	onbekend	elektrische fiets	brand	schuur	0G	Een elektrische fiets heeft vrijdagavond vlam gevat in een schuurtje aan de Meckamastraat in Kollum. De brandweer van Kollum en Buitenpost werden omstreeks 00:23 uur opgeroepen voor de brand. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit het schuurtje. De brandweer van Buitenpost hoefde niet ingezet te worden. Door de brandweer is de fiets naar buiten gebracht en afgeblust.	nacht
28-8-2022	Rhenen	onbekend	wasdroger	brand	zorgcentrum	0G	De brandweer van Rhenen-Achterberg werd vanavond rond 19:40 uur gealarmeerd voor een brand in zorgcentrum Zideris aan de Cuneraweg. Nog voordat er een brandweervoertuig ter plaatse was, werd de brand opgeschaald naar middelbrand. Er stond een wasdroger in brand. De bewoners werden elders ondergebracht en de brandweer bluste de brand. Twee personeelsleden lieten zich controleren door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Verder persoonlijk letsel heeft zich niet voorgedaan. De brandweer heeft de ruimte geventileerd.	avond
29-8-2022	Bakkeveen	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	brand	caravan	0G	Een pas verkochte caravan is maandagmiddag in vlammen opgegaan op camping De Ikeleane aan de Duerswâldmer Wei bij Bakkeveen. Het ging mis toen de verkoopster de verlichting wilde laten zien. Op een zeker moment werden lampjes aangezet (die anders nooit gebruikt werden) waardoor er vermoedelijk kortsluiting ontstond. De caravan stond binnen de kortste keren in lichterlaaie en de brandweer Haulerwijk en Ureterp moesten er aan te pas komen om het vuur te doven.	middag
29-8-2022	Den Haag	kortsluiting	stekkerblok	brand	woning	0G	De brandweer van Wateringen en Rijswijk kregen maandagavond een automatische melding van een woningbrand aan de Guido de Moorstraat in Den Haag. Bij bewoners was rond kwart over acht in de keuken brand uitgebroken achter een oven. Daar was door onbekende oorzaak kortsluiting ontstaan in de stekkerdoos. Men wist het vuur snel te blussen, de brandweer van Rijswijk heeft de woning geventileerd. De hulpdiensten trokken veel nieuwsgierigen aan in de wijk die kwamen kijken wat er aan de hand was.	avond
29-8-2022	Den Bosch	onbekend	boxspring	brand	woning	2R	Een slaapkamer van een woning aan de Bilbaostraat in Den Bosch is maandagmiddag helemaal uitgebrand. Twee kleine kinderen hadden daarbij rook ingeademd en zijn door ambulancepersoneel nagekeken. In de slaapkamer was een boxspring in brand geraakt. De melding van de brand kwam rond 13.50 uur. De brandweer had het vuur snel onder controle en verplaatste de uitgebrande boxspring naar buiten. Andere slaapkamers op de	middag

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							bovenverdieping liepen flinke rook- en waterschade op. De woning is vermoedelijk enige tijd onbewoonbaar. De precieze schade wordt nog bekeken. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.	
30-8-2022	Oosterwolde	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	rook	woning	1G	Bij een woningbrand aan de Iris in Oosterwolde is dinsdag één persoon lichtgewond geraakt. Door vermoedelijk kortsluiting brak er rond 22:40 uur brand uit in de woning. Er was korte tijd sprake van rookontwikkeling.	avond
2-9-2022	Amersfoort	onbekend	elektrische auto	brand	woning	0G	In Amersfoort heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een felle brand gewoed. Het bleek om een elektrische auto te gaan. De brand sloeg over naar een naastgelegen woning, maar er vielen geen gewonden.	nacht
5-9-2022	Nuenen	vermoedelijk kortsluiting	elektrische auto	brand	auto	0G	Aan Heikampen in Nuenen is maandagochtend een elektrische auto in brand gevlogen. Het gaat om een Porsche - de wagen is mogelijk total loss. Bovendien had de brandweer moeite om de stroomtoevoer van het voertuig helemaal uit te schakelen. Pas na enig onderzoek kon de accu volledig worden losgekoppeld. Hoe het vuur precies heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk. De brandweer houdt rekening met kortsluiting. Of de auto nog gerepareerd kan worden, is niet duidelijk. Mogelijk is het voertuig total loss. Bij het ongeval vielen geen gewonden.	ochtend
5-9-2022	Velserbroek	onbekend	ventilator	brand	school	0G	De brandweer is in de nacht van zondag op maandag uitgerukt voor een brand op het dak van basisschool De Beekvliet in Velserbroek. De vlammen sloegen uit een ventilator midden op het dak.	nacht
6-9-2022	Rilland	kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	In een schuurtje bij een woning aan de Tweedeweg in Rilland is dinsdagochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft de brand geblust. Het brandje ontstond rond 11.15 uur. Volgens de brandweer gebeurde dat nadat kortsluiting was ontstaan in het schuurtje. De aanwezigen deden volgens de brandweer al een goede bluspoging. Nadat de zaak verder was afgekoeld en er een nacontrole was gedaan, kon de brandweer terugkeren naar de kazerne.	ochtend
6-9-2022	Scheemda	kortsluiting	meterkast	rook	woning	0G	In een woning aan de Havenstraat in Scheemda heeft dinsdag korte tijd brand gewoed. Er is niemand gewond geraakt. De melding kwam rond 12.15 uur binnen op de meldkamer. De bewoners roken een sterke brandlucht die uit de meterkast kwam, ook de rookmelders gingen af. Bij aankomst gingen de brandweerlieden direct op onderzoek wat hen uiteindelijk bij de meterkast bracht. Door een nog onbekende oorzaak had de meter kortsluiting gemaakt.	middag
7-9-2022	Malden	blikseminslag	dak	brand	woning	0G	Bij een blikseminslag in een woning aan de Veldsingel in Malden is in de nacht van dinsdag op woensdag brand ontstaan. Ook hebben verschillende huizen in de omgeving schade opgelopen aan, onder meer, stopcontacten en cv-ketels. Volgens buurtbewoners waren op dat moment een moeder en zoon aanwezig in het huis, maar is niemand gewond geraakt.	nacht
8-9-2022	Helmond	blikseminslag	dak	brand	woning	1GZ	Een keiharde knal, alle lichten in de straat die uitvallen en vervolgens een brandlucht: een blikseminslag zorgde in de Honoriusstraat in Helmond donderdagavond voor spannende momenten. Het dak van een van de huizen vloog in de fik, buurtbewoners hielpen een man naar buiten. Hij raakte bij die actie lichtgewond en werd later naar een ziekenhuis overgebracht.	avond
9-9-2022	Dedemsvaart	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	rook	supermarkt	0G	De Albert Heijn supermarkt aan de Markt in Dedemsvaart is voorlopig gesloten. Oorzaak is een brand die is ontstaan in de meterkast. De hele zaak kwam vervolgens onder rook te staan. Volgens de Veiligheidsregio IJsselland ontstond de brand in een stroomverdeelkast. Bedrijfsleider Gerard de Boer bevestigt die lezing. „Waarschijnlijk kortsluiting”, denkt hij.	ochtend
9-9-2022	Leiden	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	rook	woning	1R	De brandweer is donderdagavond rond 21.15 uur uitgerukt voor een zolderbrand aan de Fie Carelsenstraat in Leiden, hierbij is de bewoner gewond geraakt. De man heeft flink wat rook ingeademd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting.	avond
9-9-2022	Amsterdam	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning is brand ontstaan. Bij de brand is veel rook vrijgekomen. De brandweer schaalde op naar het sein middelbrand, zodat meerdere wagens ingezet konden worden om de brand onder controle te krijgen. De brand zou in de meterkast van de woning zijn ontstaan. Een voorbijganger die rook uit de woning zag komen heeft de brandweer gebeld. De brand was uitslaand en heeft voor veel schade gezorgd. De brandweer heeft de ruimte binnen geventileerd om zo de rook te verdrijven.	middag

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
10-9-2022	Amstelveen	onbekend	meterkast	rook	woning	1R	De brandweer is zaterdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Ambrosiuslaan in de wijk Keizer Karelpark. Een meterkast in de woning had door nog onbekende oorzaak vlam gevat. De toegesnelde ambulancedienst heeft zich ontfermd over een persoon die ademhalingsklachten had vanwege rookinhalatie in de woning.	avond
10-9-2022	Heemskerk	onbekend	meterkast	rook	woning	1R	In een woning aan de Cornelis Buysstraat in Heemskerk heeft korte tijd een brand gewoed in de meterkast. Een opgeroepen ladderwagen heeft de zonnepaneleninstallatie en de (pannen)dakconstructie gecontroleerd op eventuele brandverschijnselen. Op het moment van schrijven is niet bekend of de zonnepaneleninstallatie de oorzaak is van de brand. Een bewoner is door de ambulance gecontroleerd in verband met rookinhalatie.	ochtend
10-9-2022	Nijmegen	kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	woning	1R	Er heeft brand gewoed in een studentenwoning in Nijmegen. Kortsluiting in een apparaat leidde tot brand op de bovenverdieping van het huis in de Meijhorst 54e straat. Een van de bewoners heeft de vlammen met een brandblusser gedoofd. Daarbij ademde hij rook in, maar na behandeling door ambulancepersoneel hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis.	avond
10-9-2022	Heerenveen	kortsluiting	onbekend	onbekend	woonboot	0G	De brandweer van Heerenveen rukte vrijdag aan het begin van de middag uit voor brand op een woonboot aan de Polderdijk. Ter plaatse bleek de situatie gelukkig mee te vallen. Er was door een onbekende oorzaak kortsluiting ontstaan. Brandweerlieden hebben een grondige controle uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het nergens brandde. De brandweer kon al snel weer terug naar de kazerne.	middag
11-9-2022	Staphorst	onbekend	accu	brand	bedrijfsterrein	0G	Op het terrein van afvalverwerker Van Reel in Staphorst brak vanmiddag brand uit. Het lijkt erop dat er accu's in brand zijn gevlogen. De accu's zijn in een lege container gedaan en de brandweer heeft de brand geblust, het lijkt inmiddels onder controle.	middag
12-9-2022	Utrecht	onbekend	meterkast	rook	restaurant	0G	In de meterkast van een restaurant in Utrecht is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken. Doordat er veel rook vrijkwam, heeft de veiligheidsregio besloten de bovenliggende woningen te ontruimen.	nacht
12-9-2022	Den Helder	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Maandagavond 12 september tegen 18.15 uur is brand ontstaan in de wasdroger in een woning aan de Ceramstraat in Den Helder. De brandweer is bij aankomst direct begonnen met het blussen van de brand. Door het snelle handelen van de brandweer is de brand en de schade in de woning beperkt gebleven tot de ruimte van de wasdroger.	avond
15-9-2022	Uden	kortsluiting	elektrische scooter	brand	woning	0G	Aan de Noorderhof in Uden is donderdagmiddag een huis volledig uitgebrand nadat een elektrische scooter kortsluiting maakte onder een carport. Het huis was net gerenoveerd. Het vuur legde naast de carport ook meerdere voertuigen en een caravan volledig in de as. De bewoner van het huis dat volledig uitbrandde vertelt aan Omroep Brabant dat hij zijn elektrische scooter aan het opladen was, toen er plots kortsluiting ontstond.	middag
16-9-2022	Schiedam	onbekend	meterkast	rook	bedrijfspan	0G	In een bedrijfspan in de Mariastraat is vrijdagmiddag brand uitgebroken in de meterkast, daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer kwam met spoed ter plaatse. De kleine vlammen die van de meterkast afkwamen zijn vakkundig geblust met een poederblusser. Hierna is het een en ander aan sloopwerk verricht om verdere uitbreiding te voorkomen.	middag
16-9-2022	Drachten	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Een wasdroger heeft vrijdagavond vlam gevat in een woning aan De Bank. De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling. De brand werd omstreeks kwart over negen ontdekt, waarna de brandweer met spoed op pad werd gestuurd. De bewoner kon de woning tijdig verlaten, maar had wel rook ingeademd. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bewoner te controleren. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De woning is onbewoonbaar geraakt door de brand.	avond
18-9-2022	Gouda	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	Zondagavond 18 september om 19.25 uur was brand ontstaan in een woning aan de Gravin Beatrixstraat in Gouda. Bewoners zagen rook bij de meterkast vandaan komen en hebben de brandweer gealarmeerd. De brandweer is na aankomst direct begonnen met het bestrijden van de brand. De brand was uiteindelijk vrij snel onder controle, waarna de brandweer diverse controles heeft gedaan of het vuur echt uit was.	avond

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
19-9-2022	Terborg	onbekend	meterkast	onbekend	woning	0G	In een woning in Terborg is maandagochtend een brandje ontstaan. De bewoners hebben het vuur zelf onder controle gekregen. Het brandje ontstond rond 10.45 uur in de meterkast van een vrijstaande woning aan de Silvoldseweg.	ochtend
19-9-2022	Groningen	kortsluiting	onbekend	rook	woning	0G	In een woning aan het Gedempte Zuiderdiep heeft rond het maandagmiddaguur een klein brandje gewoed. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit naar de bovenwoning. Daar was kortsluiting ontstaan, veroorzaakt door lekkend water van de bovengelegen woning. Dat zorgde voor enige rookontwikkeling.	middag
20-9-2022	Vriescheloo	kortsluiting	meterkast	rook	woning	0G	De brandweer van Bellingwolde en Vlagtwedde zijn dinsdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Wedderweg in Vriescheloo. De brandweerkorpsen werden omstreeks 18:00 uur opgeroepen, waarna zij vrij snel ter plaatse waren in Vriescheloo. Ter plaatse was er enige rookontwikkeling in de woning te zien. Al snel was duidelijk dat er kortsluiting was ontstaan in de meterkast. Hierdoor ontstond de flinke rookontwikkeling.	avond
21-9-2022	Amsterdam	onbekend	wasdroger	brand	bedrijf	0G	De brandweer is woensdagmiddag in actie gekomen nadat er brand was uitgebroken in een bedrijfspand in Amsterdam. Rond 17.20 uur brak er brand uit in een loods aan de Osdorperweg. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te blussen. Een wasdroger in het pand was in de brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust waarna het pand werd geventileerd om de rook eruit te blazen. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.	middag
22-9-2022	Sluis	onbekend	wasdroger	rook	restaurant	0G	Een brandende wasdroger heeft er donderdagmiddag voor gezorgd dat restaurant 't Zwin aan het Walplein in Sluis vol met zwarte rook is komen te staan.	middag
23-9-2022	Rotterdam	menselijk handelen	onbekend	geen	bakkerij	1BZ	Meerdere hulpdiensten waaronder het traumapersoneel werden opgeroepen nadat een persoon was geëlektriseerd tijdens werkzaamheden. Het slachtoffer is met brandwonden vervoerd naar een ziekenhuis. De brandweer heeft het pand gecontroleerd op brand en geventileerd. Waardoor de persoon onder stroom kwam te staan is nog onbekend.	middag
23-9-2022	Oosterwolde	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	stal	0G	Afgelopen nacht moest de brandweer van Veenhuizen helpen met een watertankwagen voor een alarmering van een stalbrand aan de Jardinga in Oosterwolde. Vanwege de combinatie van brand en paarden in de stal was er voor middelbrand gealarmeerd. Bij aankomst bleek het een hooibaal te zijn die brandde en was het vuur gelukkig vlot te blussen. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door kortsluiting.	nacht
24-9-2022	Vlissingen	kortsluiting	wasdroger	brand	cafe	0G	Bij Stadscafé de Dichter in Vlissingen heeft zaterdagmiddag kort brand gewoed. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De brand brak rond 15.30 uur uit, vermoedelijk door kortsluiting in een droger. Hulpdiensten hadden de brand al vrij snel onder controle.	middag
25-9-2022	Nijmegen	vermoedelijk kortsluiting	dj set	brand	appartement	0G	Een dj-set heeft zondagmiddag vlam gevat in een woning aan de Bijleveldsingel in Nijmegen. Alle bewoners moesten door de brand het pand verlaten. De brandweer heeft de vlammen geblust en de apparatuur en de tafel waar het op stond uit het raam gegooid. Vermoedelijk ontstond de brand door kortsluiting. Niemand raakte gewond, maar de tweede verdieping van het pand is door rook- en roetschade onbewoonbaar geworden.	middag
25-9-2022	Metslawier	kortsluiting	centraaldoos	rook	woning	0G	Door kortsluiting ontstond er zondagmiddag enige tijd brand in een woning aan de Balthasar Bekkerstrjitte in Metslawier. De brandweer van Anjum kwam ter plaatse. Alles viel naar omstandigheden mee. Er was korte tijd wat rookontwikkeling geweest na kortsluiting in een centraaldoos van de elektrische installatie.	middag
25-9-2022	Hoogeveen	kortsluiting	zonnepanelen	brand	woning	0G	Aan de Orion in Hoogeveen heeft zondagavond korte tijd brand gewoed op een dak. Eén van de zonnepanelen had kortsluiting veroorzaakt waarna de brandweer werd ingeschakeld.	avond
25-9-2022	Den Haag	onbekend	frituurpan	brand	woning	2R	Een woning in de Mallemolen in Den Haag is onbewoonbaar geworden na een flinke brand. De brandweer redde drie katten uit het pand. De brandweer kreeg zondagochtend rond 05.30 uur melding van de brand in de woning aan de Mallemolen. Volgens getuigen zou het vuur zijn ontstaan tijdens het frituren. Twee personen die aanwezig waren op het brandadres hadden flink wat rook ingeademd en moesten gecontroleerd worden in de ambulance.	nacht
26-9-2022	Doorn	kortsluiting	wasmachine of wasdroger	brand	bakkerij	0G	In het centrum van Doorn heeft maandagochtend urenlang een grote brand gewoed in een bakkerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waar omwonenden last van kunnen hebben. De oorzaak van de brand is kortsluiting in witgoedapparatuur op de eerste verdieping van het pand aan de Kampweg. Daar was de omkleedruimte voor het	ochtend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							personeel en er lag vooral veel verpakkingsmateriaal opgeslagen. Daardoor heeft de brand zich snel kunnen verspreiden.	
28-9-2022	Sliedrecht	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer is woensdag iets na 17.00 uur uitgerukt voor een brand in een rijtjeshuis in Sliedrecht. De meterkast vatte volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vlam in een huis aan de Stormrand. „De brandweer heeft de brand vrij snel kunnen blussen.” Inmiddels is de woning ook geventileerd en is de brandweer retour naar de kazerne. Stichting Salvage is aanwezig om de bewoners te helpen met de schade door vuur of rook.	avond
28-9-2022	Herpen	blikseminslag	schoorsteen	schade	woning	0G	Bij een woning aan de Berghemseweg in Herpen is woensdagmiddag rond 16.00 uur de bliksem ingeslagen. Door de inslag ontstond er een sein- en wisselstoring bij het nabijgelegen spoor. Door de inslag liep de schoorsteen van het huis forse schade op. De brandweer kwam met spoed naar de Berghemseweg. Door de inslag ontstond er echter geen brand.	middag
29-9-2022	Dordrecht	onbekend	accu	rook	woning	1R	In een woning aan het Matena's Pad is vanmorgen brand ontstaan. Deze werd veroorzaakt door de accu van een elektrische fiets. Er was veel rookontwikkeling. Een aanwezige bewoner werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse, ventileerde de woning en controleerde of de rook niet was doorgedrongen tot de erboven gelegen woningen.	onbekend
29-9-2022	Hulst	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op het dak van een huurwoning in de Oude Polderstraat in Hulst is donderdagmiddag brand uitgebroken. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het vuur woedde in het dak onder zonnepanelen en was moeilijk bereikbaar voor de brandweer.	middag
1-10-2022	Oldenzaal	oververhitting	magnetron	brand	appartement	0G	De brandweer moest zaterdagmorgen uitrukken voor een melding van een woningbrand in een appartementencomplex aan de Umbrialaan in Oldenzaal. Het bleek te gaan om een broodje dat te lang in de magnetron lag. Hierdoor ontstond flinke rookontwikkeling waardoor het alarm afging. Van een brand bleek geen sprake. De brandweer heeft een controle uitgevoerd en is daarna retour gegaan.	ochtend
1-10-2022	Zwolle	onbekend	accu	onbekend	appartement	0G	De brandweer is vrijdagmiddag rond 14.00 uur uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Erasmuslaan in de Zwolse wijk Berkum. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er in de keuken van een appartement een accu in brand is gevlogen. De ter plaatse gekomen brandweer had de situatie al vrij snel onder controle en heeft de woning geventileerd. De bewoner wist tijdig uit de woning te komen en bleef voor zover bekend ongedeerd. Over de schade in de woning is nog niets bekend.	middag
2-10-2022	Winschoten	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	Zondagavond 2 oktober om 21.10 uur was brand ontstaan in een bedrijfspan aan de Zeebaan in Winschoten. In het pand was een flinke rookontwikkeling. Al snel werd de brand opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Meerdere brandweervoertuigen waren aanwezig. Door een onbekende oorzaak stond de meterkast in brand. Brandweerlieden hebben de brand geblust. Stichting Salvage gaat helpen met de afhandeling van de schade.	avond
3-10-2022	Assendelft	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Maandagmiddag rond half zes is aan Moerasland in Assendelft brand ontstaan in een woning. De woning stond vol rook. Het gaat om een brand in een wasdroger en een meterkast. Wat de exacte oorzaak is, is nog moeilijk te bepalen. De schade is aanzienlijk.	middag
4-10-2022	Dokkum	vermoedelijk kortsluiting	accu	rook	caravan	0G	Kortsluiting is mogelijk dinsdag aan het eind van de middag de oorzaak geweest van een caravan vol rook aan de Dongeradyk. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft een nacontrole uitgevoerd. Het vuur was door de snelle inzet van de omstanders al uit. Wel stond de caravan vol rook. De betrokkenen kwamen met de schrik vrij. De auto die de caravan voorttrok, raakte eveneens niet beschadigd.	middag
8-10-2022	Bredevoort	onbekend	meterkast	Rook	cafe	0G	Bij Café Misterpoort in Bredevoort is zaterdagavond brand uitgebroken in de meterkast. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer waren alle medewerkers en gasten in veiligheid gebracht. Het personeel van het Café aan de Misterstraat probeerde de brand eerst zelf te blussen. Toen dat niet lukte, is de brandweer ingeschakeld. Uit voorzorg werd de straat afgezet. Stichting Salvage zal voor de schadeafhandeling ter plaatse komen. De oorzaak is nog onduidelijk.	avond

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
8-10-2022	Arnhem	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	rook	winkel	0G	In een winkel aan de Ketelstraat in Arnhem heeft vrijdag op zaterdagnacht een brand gewoed. De brand werd rond 02.10 uur ontdekt door een voorbijganger. De brand is door een onbekende oorzaak ontstaan. Mogelijk zou kortsluiting de boosdoener zijn. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen en heeft hiermee verdere uitbreiding voorkomen. De woningen boven het pand stonden leeg en zijn geventileerd. Bij de winkels ernaast was ook veel rook binnen, deze zijn geventileerd door de brandweer. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Wel heeft het pand rookschade opgelopen.	nacht
9-10-2022	moergestel	vermoedelijk kortsluiting	wasdroger	brand	garage	0G	Een wasdroger vatte zondagochtend vlam in de garage van een huis aan de Industrieweg in Moergestel. De brand ontstond rond half twaalf. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak. De wasdroger brandde volledig uit. De brand in de garage ging gepaard met veel rookontwikkeling. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.	ochtend
9-10-2022	Rhenen	onbekend	wasdroger	brand	zorgcentrum	0G	Omstreeks 16:45 uur werd brandweerpost Rhenen – Achterberg opgeroepen voor een brandalarm bij zorgcentrum Zideris. Bij aankomst bleek het wederom te gaan om een wasdroger. Het vuur werd snel geblust en de droger werd buiten neergezet. Niemand raakte bij de brand gewond.	middag
10-10-2022	Eindhoven	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	garage	0G	Aan het Siriuspad in Eindhoven woedde maandagmiddag kort een brand. Inmiddels is die onder controle. Dat meldt de brandweer. Die schaalde rond 14.30 uur op naar middelbrand. Er is niemand gewond geraakt, maar de schade is flink. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, mogelijk gaat het om kortsluiting.	middag
11-10-2022	wateringen	vermoedelijk kortsluiting	breimachine	brand	fabriek	0G	Bij Raymar Sportkousen in Wateringen zit alles onder een dikke laag roet. Zaterdag brak brand uit bij het familiebedrijf, waarschijnlijk door kortsluiting in een van de breimachines.	onbekend
13-10-2022	Goes	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Anjelierstraat in Goes is donderdagmiddag brand uitgebroken in de meterkast. De brandweer heeft de brand geblust. Over de brand werd rond 15.15 uur alarm geslagen bij de 112-alarmcentrale. De brandweer werd vanaf de brandweerpost Oranjeweg in Goes met spoed ter plekke gestuurd. Met behulp van CO2-blussers heeft de brandweer de brand geblust. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen, niemand raakte gewond.	middag
14-10-2022	Silvolde	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	De brand ontstond rond 14.30 uur in een woning aan de Egginkstraat. De brandweer schaalde na aankomst flink op en spreekt van een grote brand. De rookpluimen vanuit de woonboerderij zijn tot in de verre omgeving te zien. Mede omdat er mogelijk asbest aanwezig is in het pand, worden omwonenden opgeroepen om ramen en deuren gesloten houden. Mogelijk is kortsluiting op zolder de oorzaak van de brand geweest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt door het vuur. De bewoners wisten met hun hond tijdig het huis te verlaten.	middag
16-10-2022	Veldhoven	onbekend	wasdroger	rook	woning	0G	Bij een woningbrand aan de Speelhei in Veldhoven is veel rookschade ontstaan. Volgens de brandweer Brabant-Zuidoost is de brand begonnen in een wasdroger. Er waren geen personen aanwezig in de woning.	nacht
16-10-2022	Vlissingen	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Vanmorgen woedde er korte tijd brand in een wasmachine in een woning in Vlissingen. Niemand raakte gewond. Rond 09.30 uur werd de beroepsbrandweer uit Middelburg opgeroepen voor een binnenbrand in een woning aan de Puccinilaan in Vlissingen. Ook de politie werd opgeroepen.	ochtend
16-10-2022	Steenwijk	kortsluiting	oven	brand	woning	0G	Zaterdagavond omstreeks kwart over zeven is er in een hoekwoning aan De Korporaal in de wijk Kornputkwartier in Steenwijk brand ontstaan in de keuken. Brandweerlieden van het korps van Steenwijk kwamen ter plaatse en voerden een controle uit. In de oven was mogelijk door kortsluiting in de elektronica brand ontstaan. De brandweer heeft de oven uit de keuken verwijderd en naar buiten gebracht. De brandweer werd door de bewoners bedankt en keerde vervolgens terug naar de kazerne.	avond
18-10-2022	Beugen	kortsluiting	onbekend	brand	bedrijfspan	0G	Een uitslaande brand woedde zondagochtend in een bedrijfsverzamelhal in Beugen. Er was veel rook en er waren flinke knallen te horen. Het vuur is wat gaan liggen, maar rond het middaguur knappen nog steeds dakplaten. Zo'n zestig tot zeventig brandweerlieden zijn ingezet. De grote brand zondag in een bedrijfspan in Beugen is vrijwel zeker ontstaan door kortsluiting.	middag
18-10-2022	Krimpen aan den IJssel	onbekend	wasdroger	brand	schuur	0G	In een schuur van een woning aan de Paulus Potterstraat is dinsdagavond een brand ontstaan in een wasdroger. De brand ging gepaard met wat rookontwikkeling. De droger is uiteindelijk naar buiten gebracht en de brandweer	avond

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							heeft de smeulende resten nageblust. De schuur is hierna geventileerd waarop de brandweer weer kon vertrekken. Het is niet bekend hoe groot de schade is.	
20-10-2022	Baarn	onbekend	wasdroger	rook	flat	0G	Donderdagavond 20 oktober om 22.00 uur was brand ontstaan in een flatgebouw aan de Geerenweg in Baarn. Een wasdroger stond in brand. Het betrof een kleine brand. Brandweerlieden hebben de brand geblust en de wasdroger naar buiten getild. Naar omstandigheden is de schade beperkt gebleven in de woning.	avond
20-10-2022	Amersfoort	onbekend	meterkast	brand	winkelcentrum	0G	Brand in meterkast bij winkelcentrum Emiclaer: brillenwinkel en woningen ontruimd. Bij winkelcentrum Emiclaer aan de Beurs is donderdagmiddag in een meterkast brand ontstaan. De meterkast staat naast Pearle. De opticien en omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. De brand is geblust en de meterkast en woningen zijn gecontroleerd. Er raakte niemand gewond.	middag
23-10-2022	Den Helder	kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	Zondagmorgen 23 oktober tegen 10.35 uur was brand ontstaan in een woning aan de Prins Willem-Alexandersingel in Den Helder. Door onbekende oorzaak was kortsluiting ontstaan in de meterkast van de woning. De brandweer heeft de stroom afgesloten, waarna de brand geblust kon worden. Bij de brand kwam korte tijd rook vrij. De meterkast liep door de brand schade op. De woning is door de brandweer geventileerd.	ochtend
23-10-2022	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de West-Sidelinge in Rotterdam-Overschie is zondagavond brand uitgebroken. De brand ontstond vermoedelijk in de meterkast. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur inmiddels onder controle. „We controleren nog wel of er op andere plekken nog brand is, zoals in de vloer.” Uit voorzorg zijn ook enkele omliggende woningen ontruimd en gecontroleerd. De bewoners van de getroffen woning kunnen voorlopig niet terug naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond.	avond
24-10-2022	Roelofarendsveen	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	In de meterkast van een appartement aan het Noordeinde in Roelofarendsveen heeft maandagavond brand gewoed. Vier woningen in het complex zijn onbewoonbaar geworden door de brand. Eén vleugel van het drie verdiepingen tellende appartementencomplex werd ontruimd. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling, die naar naastgelegen flatwoningen trok. De brandweer heeft inmiddels het sein 'brand meester' gegeven.	avond
24-10-2022	Eibergen	kortsluiting	oplader	brand	schuur	0G	Een schuurbrand heeft zondagavond meerdere rijwielen vernield in Eibergen. Het vuur ontstond mogelijk door het opladen van een accu. De brand ontstond rond 19.45 uur in een schuur bij een woning aan de Reuvekamp. Tijdens het opladen van één van de accu's was vermoedelijk brand ontstaan. De bewoner signaleerde het vuur en seinde daarop de hulpdiensten in. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om de brand te blussen. Het vuur zorgde voor grote schade aan meerdere rijwielen die in de schuur stonden opgeslagen. Naast fietsen, stonden er in het bouwsel ook onder meer elektrische steppen, een e-bike en een rolstoel. Niemand is gewond geraakt bij de brand. De schuur is flink beschadigd geraakt.	avond
24-10-2022	Deventer	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	Drogist Kruidvat aan het Andriessenplein in Deventer zit voorlopig dicht na een brand in de meterkast vanmorgen. De brand ontstond rond elf uur en was al geblust toen de brandweer arriveerde. Klanten en personeel hadden het pand toen al verlaten. De brandweer heeft alleen nacontrole gedaan en met een ventilator de rook uit de winkel geblazen. Wel zit de winkel nu zonder stroom. De verwachting is dat de Kruidvat vandaag niet meer open gaat voor klanten.	ochtend
29-10-2022	Meppel	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woonunit	0G	"De brandweer heeft zaterdagavond een brand geblust aan de Westerstouwe nabij in Meppel. Een woonunit vatte vlam, waarschijnlijk door kortsluiting. Niemand raakte gewond. Rond 18.20 uur werd de brandweer opgeroepen. Het bleek om een elektrabrand te gaan. De bewoners probeerden eerst zelf om de vlammen te doven. Toen dit niet lukte, werd de brandweer gebeld. Inmiddels is het vuur uit. Er wordt nog bekeken of de bewoners in de unit kunnen slapen.	avond
1-11-2022	Volendam	onbekend	meterkast	onbekend	woning	0G	Gistermiddag rond 15:45 uur moest de brandweer Volendam eraan te pas komen om een beginnende brand in de meterkast te blussen. Gelukkig voor de bewoners viel het allemaal erg mee. De schrik zat er wel gelijk goed in. Wat voor schade de woning heeft opgelopen is nog niet bekend.	middag
2-11-2022	Bunschoten-spakenburg	onbekend	wasdroger	brand	bedrijfspan	0G	Woensdagmorgen 2 november om 08.10 uur was brand ontstaan in een bedrijfspan aan de Neerduist in Bunschoten-Spakenburg. Een wasdroger stond in brand in het pand. Al snel werd de brand opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Meerdere brandweervoertuigen werden ingezet. Uiteindelijk was de brand snel geblust.	ochtend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
2-11-2022	Amsterdam	onbekend	meterkast	rook	pand	7R	In een meterkast van een pand aan de Albert Cuypstraat is vanavond brand uitgebroken. Het pand moest ontruimd worden. Zeven mensen hebben rook ingeademd. De brand brak rond 20.50 uur uit. In een van de eerste meldingen werd gesproken over een explosie. Of dat daadwerkelijk zo was is nog niet duidelijk. "Er kwam wel wat rook bij vrij", zegt een woordvoerder van de brandweer. Vanwege de rookontwikkeling moesten bewoners hun huis uit. De zeven mensen die rook inademden zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Ze stonden rond 21.15 uur nog buiten. "De rook moet nog uit het object verwijderd worden voordat de mensen terug kunnen", zegt de brandweerwoordvoerder. Er wordt nog onderzocht hoe de brand kon ontstaan.	avond
7-11-2022	Purmerend	kortsluiting	onbekend	rook	school	0G	Een brand deed het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend dit weekend opschrikken. De middelbare school organiseerde zaterdag een open dag. Conciërge Halil liep tijdens de voorbereidingen de trappen op en zag overal zwarte rook. „Hij heeft gelijk het alarmnummer gebeld.” Het blijkt een stop te zijn die is doorgeslagen in de elektrische installatie. Dat ging smeulen in het plafond van de ruimte en in de vloer. Een domper.”	ochtend
8-11-2022	Zevenaar	onbekend	meterkast	brand	school	0G	Een groot aantal leerlingen van basisschool De Carrousel in Zevenaar kan deze week niet meer naar school. De dependance aan de Bizetstraat is te erg beschadigd door een brand die dinsdagochtend uitbrak in de meterkast.	ochtend
8-11-2022	Beugen	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	In de meterkast van een woning aan de Molenstraat in Beugen is dinsdagmiddag brand ontstaan. De bewoonster werd direct door de rookmelders gealarmeerd en kon snel en veilig de woning verlaten. De brandweer was vlot ter plaatse om het vuur te doven en de woning te ventileren. Enexis is onderweg om de meterkast te bekijken. Salvage zal ter plaatse komen in verband met de rook die in de woning hing.	middag
10-11-2022	Almere	onbekend	magnetron	onbekend	appartement	1R	In een woning aan de Flipjestraat in de Stripheldenbuurt is donderdagmiddag een magnetron in brand gevlogen. Bij het incident raakte niemand gewond. Rond 14:15 uur brak er brand uit in een appartement aan de Flipjestraat. Ter plaatse bleek een magnetron in brand gevlogen. De brandweer heeft niet hoeven blussen. Een vrouw die in de woning was, is onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De inzet van de brandweer trok veel bekijks van kinderen van een nabijgelegen school.	middag
10-11-2022	Nijmegen	onbekend	oplader	brand	woning	1R	In een woning aan de zwanenveld 41e straat in Nijmegen brak donderdagochtend een felle brand uit. Hulpdiensten werden rond 02:36 uur ingeschakeld. De brandschade zelf is tot de begane grond, een grote keuken-woonkamer ruimte, beperkt gebleven, maar de roetschade is behoorlijk t/m de 1e verdieping. De bewoner heeft wel rook ingeademd, hij ging met de ambulance mee naar het ziekenhuis. De bewoner gaf tegenover de brandweer aan dat de brandoorzaak mogelijk een telefoonoplader was. Hij zou zijn telefoon aan de oplader hebben aangesloten en dan op de bank hebben gelegd, de bank staat direct achter het raam. Toen de bewoner de brand opmerkte stond de bank al in lichtervlaai.	nacht
11-11-2022	Haarlem	onbekend	elektrische scooter	brand	straat	0G	Een deelscooter is vrijdagavond volledig in vlammen opgegaan in de Bakkerstraat in Haarlem. Er moest een zogenaamde dompelbak aan te pas komen om het vuur te doven. De scooter stond op de stoep geparkeerd, toen rond 19:45 uur brand uitbrak. Omdat het om een elektrische scooter ging, had de brandweer grote moeite om de brand uit te krijgen. Telkens als de brand uit leek, laaiden de vlammen vanuit de accu weer op. Uiteindelijk is vanuit Heemskerk een dompelbak opgeroepen. Dat is een grote bak waarin de accu volledig wordt ondergedompeld, een effectieve manier om te voorkomen dat de accu op nieuw in brand vliegt.	avond
12-11-2022	Maastricht	onbekend	oven	onbekend	studentenwoning	1R	In de binnenstad van Maastricht moest zaterdagochtend de brandweer uitrukken toen een oven in een studentenwoning aan het Keizer Karelplein vlam vatte. De hulpdiensten hebben vanwege de brand de omgeving afgezet. De oven had rond 7:45 uur vlam gevat, meldt 1Limburg. De brandweer rukte vervolgens uit om het vuur te blussen. Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle, waarna ze het pand hebben moeten ventileren. Een persoon is ter plaatse door het ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.	ochtend
13-11-2022	Koovijkerbroek	kortsluiting	elektrisch apparaat	rook	bedrijf	0G	Aan de Wesselseweg in Kootwijkerbroek is zaterdagavond iets voor 18:00 uur brand uitgebroken bij een poeliersbedrijf. Boven de oven werden vlammen waargenomen. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al gedoofd, wel was er flinke rookontwikkeling in het pand. De brandweer heeft na enig speurwerk de oorzaak gevonden. Boven de oven stond een elektrisch apparaat dat kortsluiting had veroorzaakt. De brandweer heeft het pand geventileerd. Hoe groot de schade is, is niet bekend. Het bedrijf was al wel gesloten.	avond

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
13-11-2022	Odilipeel	onbekend	elektrisch apparaat	brand	schuur	0G	Zondagmiddag is de brandweer van Uden gealarmeerd voor een schuurbrand aan de Beukenlaan in Odilipeel. De brandweer was met een tankautospuut en waterwagen ter plaatse. In de schuur was elektrische apparatuur gaan branden en de brand was door gestraald naar dak. Door de hitte is een raam gesprongen en een schuur van binnen zwart geblakerd. Bewoners hebben de brand ontdekt en geblust. Hierdoor is erger voorkomen. De brandweer heeft nageblust en de schuur geventileerd. Stichting Salvage komt ter plaatse.	middag
14-11-2022	Hooghalen	vermoedelijk kortsluiting	zonnepanelen	geen	schuur	0G	Vijftien koeien dood door kortsluiting mestschuif. Bij een melkveebedrijf in het Drentse Hooghalen zijn vijftien koeien gestorven, de oorzaak is vermoedelijk kortsluiting in het mestschuifstelsel. De veehouder hoorde 's nachts lawaai van zijn dieren, waarop hij besloot uit bed te gaan. In de stal trof hij vier dode koeien aan en zag daarna meer koeien omvallen. In een bericht van Dagblad van het Noorden zegt Bjorn Elsebroek, woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, dat het ongeval mogelijk is veroorzaakt door kortsluiting in het mestschuifstelsel.	nacht
15-11-2022	Drunen	onbekend	oven	brand	winkel	0G	Bij viswinkel Harry Paridaens aan de Torenstraat in Drunen is dinsdag aan het eind van de middag brand uitgebroken. Het vuur sloeg over naar de bovenverdieping van het pand, meldt een woordvoerder van de brandweer. De brand ontstond rond 17.00 uur, terwijl de winkel nog open was. Het is niet bekend of er op dat moment ook klanten aanwezig waren. Volgens de woordvoerder van de brandweer begon het vuur bij een oven van de viswinkel en breidde zich vervolgens uit 'met een kleine doorslag naar de eerste verdieping'.	avond
15-11-2022	Sliedrecht	vermoedelijk kortsluiting	accu	brand	woning	0G	Brandweer Sliedrecht is met ondersteuning van de hoogwerker van Brandweer Papendrecht dinsdagavond 15 november 2022 in actie gekomen aan de Prickwaert in Sliedrecht-West. De bewoners werden even na 21.00 uur gealarmeerd door het brandalarm dat af ging. De eigenaar, met modelbouwen als hobby, ging vervolgens op de melder af en trof een zolderkamer vol rook. Onderzocht wordt of mogelijk een accu / oplader de boosdoener is geweest en dat er kortsluiting is ontstaan.	avond
16-11-2022	Eindhoven	onbekend	elektrische kachel	brand	appartement	2B	Het appartement van Peter Kempes in Eindhoven stond woensdagochtend in lichterlaaie. De schade in het huis aan de Lijmbeekstraat is enorm. Bijna alles is verloren gegaan. Peter en zijn bovenbuurman liepen door de hitte lichte brandwonden op maar kwamen met de schrik vrij. Waar de brand begonnen is, weet Peter al. "De elektrische kachel die aanstond is de oorzaak. Ik wilde het warm hebben, maar niet zo warm."	ochtend
16-11-2022	Capelle aan den IJssel	onbekend	meterkast	brand	zorgcentrum	0G	In zorgcomplex Amandelhof aan de Fluiterlaan in Capelle aan den IJssel heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Rond half twee werd de brandweer gealarmeerd voor een brand op de 1e verdieping in de meterkast. Omdat er sprake is van zorgwoningen, schaalde de brandweer uit voorzorg op naar middelbrand en liet een ambulance ter plaatse komen. De afdeling is intern ontruimd geweest, en de bewoners zijn ergens anders in het complex opgevangen. De brand zelf, die was ontstaan door een overbelaste hoofdschakelaar, kon snel worden geblust. Nadat de ruimtes zijn geventileerd konden de bewoners weer terug naar hun kamer. Er raakte niemand gewond.	middag
17-11-2022	Beuningen	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	In een telefoonwinkel aan het Julianaplein in Beuningen is woensdagavond brand uitgebroken. Een buurtbewoner zag ongewoon veel rook uit de schoorsteen van het pand komen en alarmeerde iets na 22:15 uur de brandweer. Echter, de brand bleek niet in het dak te zitten, maar in de winkel zelf. De brandweer vermoedt dat deze is ontstaan in de meterkast. Deze en het keukengedeelte werden bij de brand verwoest, verder was er vooral veel rookontwikkeling. De brand zelf was snel geblust.	avond
18-11-2022	Gouda	onbekend	onbekend	elektrisering	woning	1E	Vrijdagmiddag 18 november omstreeks 15.35 uur heeft een ongeval plaatsgevonden in een woning aan het Vogelplein in Gouda. Een elektricien was bezig met werkzaamheden in een woning, tijdens deze werkzaamheden kreeg hij een flinke schok. Het slachtoffer is door de ambulancedienst nagekeken en uiteindelijk met verwondingen aan zijn hand vervoerd naar het ziekenhuis. De brandweer heeft geassisteerd en de situatie veiliggesteld.	middag
20-11-2022	Rossum	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	bakkerij	0G	Er is zondagmiddag brand uitgebroken bij een bakkerij aan de Koningstraat in Rossum. Vermoedelijk is kortsluiting in de meterkast de oorzaak. Rond 13.00 uur werden de hulpdiensten op de hoogte gesteld van de brand. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan in de meterkast aan de achterzijde van de bakkerij, waarna het vuur al snel in de rest van het pand woedde. Zo ook op de zolder, waar ernstige schade is ontstaan.	middag

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
20-11-2022	Barneveld	kortsluiting	stekkerblok	brand	woning	0G	In een woning aan de Koterweg in Barneveld is zaterdagavond korte tijd brand geweest. Een vrouw en een aantal kinderen moesten worden nagekeken door het opgeroepen ambulancepersoneel, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De brand ontstond door kortsluiting in een stekkerdoos op zolder. De schade aan de woning is aanzienlijk. Een deel van het dak is flink zwartgeblakerd.	avond
21-11-2022	Doetinchem	onbekend	accu	brand	schuur	0G	De brand ontstond rond 13.00 uur aan de Groot van Embdenstraat. Buurtbewoners hoorden harde knallen in de schuur en zagen daarna vlammen. Vermoedelijk zijn de explosies veroorzaakt door banden van een fiets die in het schuurtje stond. De brand is mogelijk ontstaan in een bak met batterijen, maar hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De brandweer heeft de brand in de schuur weten te blussen en heeft overslag naar een naastgelegen schuur weten te voorkomen. Er zijn bij de brand geen gewonden gevallen. De bewoonster van de woning is wel nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee. En aantal naastgelegen woningen zijn ontruimd ten tijde van de brand.	middag
21-11-2022	Volendam	overbelasting	meterkast	brand	woning	0G	Rond 21:00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand in de Bunderstraat. Bij aankomst bleek de meterkast mogelijk door overbelasting of kortsluiting vlam gevat te hebben. Huishoudens gaan massaal van het gas af en proberen de rekening voor stadsverwarming zo laag mogelijk te houden. Mensen schakelen daarom veelal over op onder andere elektrisch verwarmen.	avond
22-11-2022	Schijndel	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	In een vrijstaand schuurtje achter een huis in de Bernhardstraat in Schijndel heeft dinsdagavond een kleine brand gewoed. De brand was vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting en was snel onder controle. Binnen drie kwartier konden de brandweerlieden weer terug naar de kazerne.	avond
22-11-2022	Groesbeek	onbekend	meterkast	rook	voetbalvereniging	0G	De brandweer van Groesbeek is dinsdagavond gealarmeerd voor een brand in de pas geopende accommodatie van voetbalvereniging DVSG aan de Hoge Horst in het kerkdorp De Horst in Groesbeek. Op het moment dat de brandweer met een blusvoertuig en een hoogwerker bij DVSG aankwam was er een flinke rookontwikkeling. Volgens omstanders is de brand ontstaan in de meterkast bij de kleedkamers wat ervoor zorgde dat er een enorme rookontwikkeling was die door het gebouw trok.	avond
24-11-2022	Lelystad	onbekend	accu	brand	boodschappen-bezorgbedrijf	0G	In het centrum van Lelystad heeft in de nacht van woensdag op donderdag een brand gewoed bij een boodschappenbezorgbedrijf. Daardoor moesten in totaal 32 appartementen worden ontruimd. De brand bij het bedrijf aan de Neringweg brak na middernacht uit. Het ging om een aantal fietsaccu's in een laadkast, aldus de brandweer. De circa vijftig bewoners van de appartementen werden opgevangen in een nabijgelegen pool- en dartscentrum. Ze mochten rond 02.45 uur weer naar huis.	nacht
2-12-2022	Gouda	onbekend	meterkast	brand	bowlingcentrum	0G	Vrijdagmiddag is er brand ontstaan bij een bowling- en partycentrum aan de Heuvellaan in Gouda. Bij aankomst van de brandweer kwam er flinke rookontwikkeling uit het pand. De brandweer schaalde snel op naar middelbrand. De brandweer slaagde er in om de brand snel meester te zijn. De brand zou ontstaan zijn bij de meterkast. De brand heeft voor veel schade gezorgd. Niemand raakte gewond.	middag
2-12-2022	Zaandam	kortsluiting	meterkast	brand	kelderbox	0G	Donderdagavond is er rond 22.15 uur brand uitgebroken in een kelderbox van een flat aan de Lobeliusstraat in Zaandam. De bewoners van de flat mochten in hun woning blijven, maar veel bewoners waren uit voorzorg toch naar buiten gegaan. Volgens meerdere bewoners zijn er vandaag elektriciens bezig geweest in de meterkast in de kelderbox. Mogelijk is hierdoor kortsluiting ontstaan, met brand in één van de kelderboxen tot gevolg. Het brandalarm van de flat ging af en er was buiten een behoorlijke rookontwikkeling te zien. De persoonlijke bezittingen die in deze box stonden hebben brandschade opgelopen. Na een tijd in de kou te hebben gestaan mochten bewoners rond 23.30 uur weer terug hun woning in.	avond
2-12-2022	Numansdorp	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een vrijstaande woning aan de Middelsluisdijk in Numansdorp is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond rond 17.40 uur in de meterkast van de woning. Niemand raakte gewond. Even na 20.00 uur had de brandweer de brand onder controle. Hoe groot de schade aan de woning is, kan een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid nog niet zeggen. Door de brand kwamen wel 35 woningen in de directe omgeving zonder stroom komen te zitten.	avond

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
3-12-2022	Noordwijk	kortsluiting	accu	brand	woning	0G	Zaterdagmiddag 3 december rond 12.45 uur was brand ontstaan in een woning aan de Peterhof in Noordwijk. De woning stond bij aankomst vol met zwarte rook. De brandweer heeft bij aankomst de brand direct vanaf binnen bestreden met een straal hoge druk. De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand. Nadat de brand was geblust, heeft de brandweer de woning geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond. De brand was ontstaan door kortsluiting in een accu.	middag
3-12-2022	zoetermeer	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een woning aan de Moerbeigaarde in de wijk Seghwaert brak gistermiddag brand uit en de hulpdiensten werden hiervoor rond 15.00 uur gealarmeerd. Omdat de bemanning van twee tankautospuitten werd ingezet, is er opgeschaald naar sein 'middelbrand'. Er bleek een wasdroger in brand te staan en deze is door de brandweer naar buiten getild en geblust. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Het incident zorgde voor het nodige bekijks van voorbijgangers en omwonenden.	middag
3-12-2022	Hengelo	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Pasteurstraat. De brand is vermoedelijk ontstaan in de meterkast van de woning. Eén persoon is ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar hoefde niet mee naar ziekenhuis.	middag
4-12-2022	hoogeveen	onbekend	elektrische auto	brand	laadpaal	0G	De brandweer rukte gisteravond uit voor een brand bij een elektrische auto die geparkeerd stond aan de Nije Nering in Hoogeveen. Het voertuig stond op dat moment op te laden, daarom werd al snel gedacht aan kortsluiting. Toch sluit de politie brandstichting niet uit. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De brandweer had het vuur snel onder controle. Omdat het om een elektrische auto gaat, werd door de brandweer een zogenoemde salvage container ingezet. In zo'n container komt de auto in een laag water te staan, om te voorkomen dat de auto opnieuw vlam vat door de accu die er in zit.	avond
5-12-2022	Neede	vermoedelijk kortsluiting	fiets accu	brand	fietsenstalling	0G	Een elektrische fiets heeft in een fietsenstalling in Neede waarschijnlijk brand veroorzaakt. In de accu van de fiets is vermoedelijk kortsluiting ontstaan, wat ervoor zorgde dat vijf fietsen beschadigd raakte. De brand brak rond 02.00 uur uit in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 december. Het gebeurde in een fietsenstalling van de Hofmaat in Neede. De brandweer kwam snel ter plaatse en heeft het vuur geblust. Politie Berkelland laat via sociale media weten dat ze niet uitgaan van brandstichting en dat er mogelijk kortsluiting heeft plaatsgevonden in de accu van een elektrische fiets.	nacht
5-12-2022	schagen	onbekend	elektrisch apparaat	brand	verpleeghuis	0G	Bij verpleeghuis Magnushof aan de Jacob Ruijsdaellaan in Schagen was vanmiddag brand uitgebroken. Er kwam rook uit de ramen van de begane grond van het complex. De bewoners werden geëvacueerd en opgevangen op een andere, veilige, plek in het gebouw. De Veiligheidsregio bevestigde dat de brand op de begane grond was. Een woordvoerder gaf aan dat het ging om een 'elektrische brand', dus dat er waarschijnlijk apparatuur in brand stond. Later werd duidelijk dat de brand in een slaapkamer in het gebouw was. Een uur na de eerste brandmelding werd meegedeeld dat de brand uit is. De brandweer ventileert nu de woningen en daarna kunnen de bewoners terug. Voor degene van het huis waar de brand is uitgebroken, wordt vervangende woonruimte gezocht. Er is niemand gewond geraakt.	middag
5-12-2022	Heteren	onbekend	wasdroger	Rook	woning	0G	Een korte woningbrand aan de Ranonkelstraat in Heteren is maandagochtend snel geblust door de brandweer. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. Bewoners alarmeerden rond 7.25 uur zelf de brandweer nadat een wasdroger op de zolderetage van de woning aan de Ranonkelstraat in brand vloog. Ze verlieten zelf meteen de woning in afwachting van de komst van de brandweer. De brand trok wel veel bekijks en leverde flinke stankoverlast op. Ook ontstond er flinke roet- en waterschade en werd een deel van het dak verwijderd. De woning is daarmee voor enige tijd onbewoonbaar.	ochtend
6-12-2022	Halsteren	onbekend	wasdroger	rook	restaurant	1R	Bij het restaurant Dorpzicht is vanmorgen brand ontstaan in de wasdroger. Hierdoor is één iemand gewond geraakt. Hulpdiensten kregen de melding van de brand rond 05.00 uur binnen. Door de brand kwam er behoorlijk wat rook vrij waardoor er één persoon vanwege rookintoxicatie ter controle naar het ziekenhuis is overgebracht. De bewoners van de woning boven het restaurant zijn onderzocht door ambulancemedewerkers. De brandweer had de brand snel onder controle. Met behulp van een overdrukventilator is de meeste rook weer uit het pand geblazen.	nacht

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
6-12-2022	Beetsterwaag	kortsluiting	onbekend	rook	schuur	0G	De brandweer van Beetsterzwaag moest dinsdag om 9.42 uur uitrukken voor een schuurbrand bij een woning aan het Folkertsân in Beetsterzwaag. Er was door kortsluiting brand ontstaan. De spuitgasten waren de brand na aankomst razendsnel meester. De schuur is daarna geventileerd vanwege de rookontwikkeling door de brand.	ochtend
6-12-2022	Maassluis	onbekend	wasdroger	rook	woning	1R	De brandweer van Maassluis en de hoogwerker van Naaldwijk moesten dinsdagavond om 20.27 uur uitrukken, vanwege een binnenbrand. Bij een woning was volgens de melding een droger in de fik gevlogen bij de zolder. In de consternatie had een bewoner ook nog rook ingeademd. Het brandincident bleef beperkt door snel ingrijpen. Een ambulance is ter plaatse geweest ter controle van een bewoner. Daarna zijn de hulpdiensten weer vertrokken.	avond
7-12-2022	Borne	onbekend	wasdroger	rook	schuur	0G	Woensdagmiddag rukte de brandweer uit voor een melding aan de Grotestraat. In een schuurtje achter een woonhuis was brand ontstaan in een droger, met veel rookontwikkeling tot gevolg. De brandweer had de zaak snel onder controle. Door de inzet van de brandweer is de Grotestraat Zuid tijdelijk afgesloten voor verkeer.	middag
8-12-2022	Well	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	De hulpdiensten werden even voor half vier gealarmeerd over de brand in het pand aan de Vossenheuvel. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. De brand ontstond in de meterkast en zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Niemand is gewond geraakt. De bouwvakkers konden de woning, die nog in aanbouw is, tijdig verlaten.	middag
8-12-2022	Wijnaldum	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Het vuur ontstond omstreeks kwart voor één, waarna de brandweer van Franeker werd opgeroepen. Al snel werd er opgeschaald naar middelbrand en later grote brand, waardoor de korpsen van Harlingen en Menaam ook ter plaatse kwamen. De brand was op dat moment uitslaand, waarbij een grote rookwolk vrijkwam die in de wijde omtrek was te zien. De brand is vermoedelijk ontstaan in de meterkast. Tijdens het uitbreken van de brand waren er nog een bewoner en twee honden aanwezig in de woning, zij konden ongedeerd het pand verlaten. Op dit moment is de brandweer nog druk bezig met bluswerkzaamheden. De brand is wel onder controle.	middag
10-12-2022	Nieuwland	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	boerderij	0G	Een meer dan honderd jaar oude boerderij in het dorp Nieuwland bij Leerdam is vannacht volledig verwoest door brand. Er was niemand thuis, omdat het pand werd verbouwd. Meerdere korpsen rukten uit. Brandstichting wordt uitgesloten. „We hebben vastgesteld dat de brand is ontstaan in de meterkast, wat zou kunnen duiden op kortsluiting.	nacht
10-12-2022	Middelburg	onbekend	wasdroger	brand	gebouw	0G	Zaterdag 10 december omstreeks 05.20 uur was brand ontstaan in een bijgebouw bij een speeltuin aan de Seispark in Middelburg. Een wasdroger stond in brand. Al snel werd de brand opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Meerdere brandweervoertuigen werden ingezet. Brandweerlieden hebben de brand geblust en de wasdroger naar buiten gehaald. Het gebouw heeft schade opgelopen door de brand.	nacht
11-12-2022	Heelsum	onbekend	meterkast	rook	appartement	0G	In appartementencomplex Hoog Doorwerth in Heelsum heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed in een meterkast. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse. Een deel van het gebouw werd ontruimd. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in de recreatiezaal. Drie personen ademden rook in, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.	middag
12-12-2022	Zeewolde	kortsluiting	onbekend	rook	garage	0G	De brandweer is maandag rond het middaguur opgeroepen naar een woning aan de Winde. De rookmelder in de garage van de twee-onder-één-kapwoning had alarm geslagen. Volgens de politie is er kortsluiting ontstaan. De hoofdbewoners waren zelf ten tijde van het incident niet aanwezig, maar hun kinderen wel. De overburen zagen de rookontwikkeling en hebben de hulpdiensten ingeschakeld.	middag
12-12-2022	Woudenberg	onbekend	wasdroger	brand	restaurant	0G	In restaurant Ribhouse Texas in Woudenberg is vanochtend brand ontstaan in de ruimte waar de wasdroger staat. Rond kwart over negen is de brandweer ter plaatse gekomen.	ochtend
13-12-2022	Dordrecht	kortsluiting	stekkerblok	brand	appartement	0G	In een woning aan de Groen van Prinstererweg in Dordrecht heeft in de nacht van maandag op dinsdag kortstondig brand gewoed. Kortsluiting in een stekkerdoos onder een bed zou de oorzaak zijn geweest, aldus een woordvoerder van de brandweer.	nacht
13-12-2022	Den Helder	kortsluiting	TL verlichting	rook	winkel	0G	Het personeel van de Hema aan de Beatrixlaan in Den Helder heeft dinsdagochtend rond 08.05 uur de brandweer gealarmeerd, omdat ze een scherpe, hinderlijke lucht roken. De lucht bleek uit de kelder te komen waar kortsluiting was ontstaan in een TL-lamp. Dit veroorzaakte rookontwikkeling. De brandweer heeft de kortsluiting	ochtend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
							verholpen en de kelder gelucht. De klanten van de Hema, die om 09.00 uur voor de deur stonden, moesten nog even wachten. Het duurde iets langer voordat de vestiging zijn deuren kon openen.	
14-12-2022	Emmeloord	kortsluiting	onbekend	rook	dialysecentrum	2R	Vanwege een kortsluiting woensdagmorgen bij het dialysecentrum aan de Urkerweg in Emmeloord zijn twee personeelsleden naar een ander ziekenhuis overgebracht. Zij hadden koolmonoxide ingeademd. Dat meldt het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord. Vanmorgen vroeg, even na 7 uur, kwam er een melding van een brandsignaal vanuit het ziekenhuis. Daarop is de brandweer ook gekomen. „We hebben onderzoek gedaan en metingen verricht. Rond kwart voor acht werd duidelijk dat er een smeulbrand was boven het plafond”, aldus Marcel van Vliet, woordvoerder van de brandweer. Die brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in het dialysecentrum.	ochtend
14-12-2022	Zaandam	kortsluiting	oven	brand	woning	1R	Vanmiddag tegen 14.30 uur kwam er een melding van een woningbrand aan de Molenstraat in Zaandam binnen. Bij aankomst bleek het om een keukenbrand te gaan. Er was kortsluiting in de oven. De bewoners waren op het moment van de brand thuis en zij hebben de brand zelf geblust. Een van de bewoners is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis na het inademen van rook.	middag
14-12-2022	Nieuwerkerk	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De bewoners van een huis aan de Reigersweg werden rond 16.30 uur geattendeerd door het gepiep van de in de woning aanwezige rookmelders. In de meterkast bleek brand te woeden. De brandweer werd gebeld en die kwam met twee blusvoertuigen ter plekke. Volgens de brandweer hebben de bewoners door zelf snel te handelen ergere schade kunnen voorkomen en bleek er geen sprake te zijn van doorslag. Al snel kon het sein 'brand meester' worden gegeven. Een medewerker van Salvage is ter plekke gekomen om de bewoners te helpen met de afhandeling van de ontstane schade.	middag
16-12-2022	Alkmaar	kortsluiting	meterkast	brand	appartement	0G	Aan de Wendelaarstraat in Alkmaar is vrijdagochtend brand uitgebroken in de meterkast in een appartement. Naar verluidt wilde de bewoonster een waterkoker aanzetten, maar ging die meteen weer uit. Toen haar man naar de meterkast ging om de schakelaar weer om zetten, sloegen de vlammen eruit. De bewoners zijn met een hoogwerker naar beneden gehaald door de brandweer. Een aantal mensen is met een hoogwerker naar beneden gehaald. Het was voor deze bewoners beter om op het balkon, in de frisse lucht, te wachten op hulp. Er raakte niemand gewond.	ochtend
16-12-2022	Zeewolde	kortsluiting	meterkast	knetterend geluid	woning	0G	Bij de politie kwam op 16 december rond 19.40 uur de melding binnen dat in een woning aan de Laak een meterkast in brand stond. Bij aankomst waren er geen vlammen en rook. Wel kwam er een knetterend geluid uit de meterkast. Oorzaak bleek een lekkage. De bewoners hadden uit voorzorg zelf al de aardlekschakelaar uitgezet. De brandweer deed de nacontrole. De meterkast moet vervangen worden.	avond
17-12-2022	Colijnsplaat	onbekend	wasdroger	brand	garage	0G	Zaterdagmiddag 17 december rond 17.05 uur was brand ontstaan in een garagebox aan de West-Kerkstraat in Colijnsplaat. In de garagebox stond een wasdroger in brand. De eigenaar van de garagebox heeft een eerste bluspoging gedaan totdat de brandweer aanwezig was. De brandweer heeft de brand uiteindelijk afgeblust en de wasdroger buiten de garagebox gezet. De garagebox liep wat schade op door de brand. Wat de oorzaak is, is niet bekend. Niemand raakte gewond bij de brand.	middag
18-12-2022	Reduzum	onbekend	meterkast	rook	woningcomplex	1R	In een woningcomplex in Reduzum, Friesland is vanochtend brand ontstaan in een meterkast. Een bewoner heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond aan de Haedstrjitte. De brandweer van Grou kreeg rond 11.50 uur een melding van de brand. Vanwege de grootte van het pand, werd kort daarna opgeschaald naar middelbrand. Daarom werd de brandweer van Leeuwarden en de brandweer van Mantgum ook ingeschakeld. De brand was na een halfuur onder controle.	ochtend
19-12-2022	Colijnsplaat	onbekend	afzuigkap	brand	chalet	0G	Maandag 19 december tegen 23.55 uur was brand ontstaan in een chalet op een camping aan de West-Zeedijk in Colijnsplaat. De brand was ontstaan in een afzuigkap. Al snel werd de brand opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Meerdere voertuigen werden ingezet. Redelijk snel was de brand onder controle. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend. Niemand was gewond geraakt bij de brand.	nacht
19-12-2022	Leiden	kortsluiting	onbekend	brand	restaurant	0G	Een brand in het magazijn van restaurant Sabor in de Kloksteeg in Leiden heeft het pand in 'total loss' staat achtergelaten. Het pand is volledig zwart en een deel van het dak is eruit. Gelukkig is ons restaurant nog intact. Vermoedelijk is een kortsluiting in het plafond de oorzaak.	onbekend

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
21-12-2022	Hoek	kortsluiting	vaatwasser	brand	woning	0G	In een aan de Clivialaan gelegen woning in Hoek werd dinsdagnacht rook waargenomen. De brandweer heeft een verkenning uitgevoerd en de oorzaak gevonden. De schade bleef beperkt tot een vaatwasser. In de vaatwasser bleek rond 01.00 uur kortsluiting te zijn ontstaan met rookontwikkeling tot gevolg. De gealarmeerde brandweer heeft de vaatwasser gedemonteerd en de woning geventileerd, zo laat zij weten via social media. Hierna kon de brandweer terug naar de kazerne en konden de bewoners weer naar bed.	nacht
21-12-2022	Berkhout	onbekend	magnetron	rook	woonzorgcentrum	7R	In de keuken van een aanleunwoning bij woonzorgcomplex De Berkenhof aan de Slagterslaan in Berkhout is woensdagavond rond 19.40 uur een magnetron in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Zeven bewoners ademden rook in, zes van hen zijn uit voorzorg nagekeken in het ziekenhuis. Sommigen van hen werden afgevoerd door ambulances, anderen met personenwagens. Na controle mochten zij weer naar huis. Alle woningen op de eerste verdieping van het complex werden vanwege de brand en rook enige tijd ontruimd. De bewoners die niet naar het ziekenhuis hoefden, werden tijdelijk opgevangen in een ander deel van De Berkenhof. Later op de avond konden zij weer terug naar hun woning.	avond
23-12-2022	Zandvoort	onbekend	koelinstallatie	brand	supermarkt	3R	Een brand is uitgebroken in de Albert Heijn in Zandvoort. Rond vrijdagavond 20.00 uur vloog de koelinstallatie in de winkel aan de Grote Krocht in brand. Medewerkers van de supermarkt waren direct begonnen met blussen terwijl de brandweer werd gealarmeerd. Een voorlichter van de veiligheidsregio laat weten dat er al snel aanzienlijke rookontwikkeling in de winkel was ontstaan. Drie medewerkers zijn door ambulancepersoneel nagekeken op rookinhalatie. De brand is uiteindelijk door de brandweer uitgeblust.	avond
23-12-2022	Leeuwarden	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Vrijdagmiddag 23 december om 12.00 uur was brand ontstaan in een woning aan de Winsemiusstraat in Leeuwarden. In de woning stond een wasdroger in brand. Bij aankomst van de brandweer was de brand al geblust. De brandweer heeft gecontroleerd of de brand daadwerkelijk uit was. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er raakte niemand gewond.	middag
24-12-2022	Amsterdam	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	Zaterdagmorgen 24 december rond 10.55 uur ontving de brandweer melding van een brandgerucht aan de Slotermeerlaan in Amsterdam. Bij aankomst bleek er daadwerkelijk brand te zijn. De brand bevond zich in de meterkast van een duplexwoning. Omdat de brand van grote omvang was hebben hulpdiensten opgeschaald naar GRIP1 zeer grote brand. Brandweereenheden werden massaal opgeroepen. Brandweerlieden zijn hard bezig met de brandbestrijding. Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept op om ramen en deuren te sluiten als omwonenden last hebben van de rook.	ochtend
24-12-2022	Terneuzen	kortsluiting	waterkoker	rook	appartement	0G	De brandweer is op Kerstavond met spoed uitgerukt nadat in een woning in Terneuzen rookontwikkeling was waargenomen. De brandweervrijwilligers van de Terneuzense post Zuidlandstraat werden rond 17.40 uur opgeroepen naar één van de appartementen aan de Ferdinand Bolstraat. Volgens de brandweer bleek ter plekke kortsluiting te zijn ontstaan in een waterkoker.	middag
24-12-2022	Naarden	kortsluiting	stopcontact	brand	woning	0G	Zaterdagmiddag 24 december om 13.50 uur was brand ontstaan in een woning aan de Dobbestraat in Naarden. Door kortsluiting is brand ontstaan in een stopcontact. De brand was snel onder controle. Bewoners werden gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.	middag
25-12-2022	Hardenberg	vermoedelijk kortsluiting	wasdroger	brand	restaurant	0G	De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een melding van een brand bij restaurant Den Herdenbergher aan het Oosteinde in Hardenberg. Ter plaatse bleek een wasdroger door vermoedelijk kortsluiting in brand te zijn gevlogen. De wasdroger is buiten op een balkon gezet waar het wasgoed eruit is gehaald. De situatie was al snel onder controle. De brandweer heeft binnen geventileerd waarna zij weer is ingerukt.	middag
26-12-2022	Kamperland	onbekend	frituurpan	rook	woning	0G	Aan de Veerweg in Kamperland heeft zondagavond een elektrische frituurpan in brand gestaan. Er waren geen gewonden. De brandweer van Kamperland werd omstreeks 17.25 uur opgeroepen voor een melding van een woningbrand. Bij aankomst bleek het om een elektrische frituurpan te gaan welke vlam had gevat. De brandweerlieden hebben de brand met wat natte doeken kunnen blussen waarna de frituurpan buiten werd gezet om verder af te koelen. De woning werd voor middel van een grote ventilator ontdaan van de vrijgekomen rook. Na ongeveer een half uur kon de brandweer terug naar de kazerne.	avond

Datum	Plaats	Soort	Apparaat	Schade	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving	Dagdeel
26-12-2022	Delft	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De bewoners waren niet thuis, dus de burens zijn even gaan kijken. In het huis bleek de meterkast vlam te hebben gevat. Toen de burens dat zagen, hebben ze de deur achter zich dicht gedaan en de brandweer gebeld. Die is met twee wagens ter plaatse gekomen en heeft de brandende meterkast geblust. De twee naastgelegen woningen, de burens, zijn korte tijd ontruimd geweest. Inmiddels zijn die weer terug in hun huis.	middag
26-12-2022	Kollum	kortsluiting	verlichting	brand	woning	0G	In een woning aan de Voorstraat in Kollum werd maandagavond door de bewoners een brandlucht waargenomen. Daarop hebben ze de brandweer gebeld, de brandweer van Kollum werd opgepiept en ging op onderzoek uit. Na enig speurwerk werd ontdekt waar de brandlucht vandaan kwam. Er was een stuk isolatie aan het smeulen ter grote van ongeveer een meter. Waarschijnlijk veroorzaakte kortsluiting in spotjes de brandlucht. De brandweer heeft de smeulende isolatie verwijderd. Inmiddels kwam ook de hoogwerker van Dokkum ter plaatse om een controle uit te voeren aan het dak. Volgens de brandweer hebben de bewoners de brandlucht net op tijd ontdekt.	avond
28-12-2022	Ittervoort	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	De brandweer is woensdag rond 9.40 uur gealarmeerd vanwege een brand bij een bedrijf in Ittervoort. In een loods van een keukenbedrijf aan de zijde van de Branskamp was brand ontstaan in een meterkast. De brand zorgde voor de nodige rookontwikkeling. De brandweer kwam met een tankautospuiter ter plaatse. Het pand werd ontruimd en de stroom werd afgesloten. Niemand raakte gewond. De situatie was snel onder controle. Netbeheerder Enexis is opgeroepen om het probleem verder te onderzoeken en te verhelpen.	ochtend
28-12-2022	Dordrecht	onbekend	oven	brand	bedrijfspan	2R	De brandweer moest woensdag aan het einde van de ochtend in actie komen. In het pand van Continental Bakeries op de Dordtse Kil was brand uitgebroken in een oven. Brandweerlieden hebben het pand snel ontruimd. Uiteindelijk moest een aantal medewerkers door het toegesnelde ambulancepersoneel nagekeken worden omdat zij rook hadden ingeademd. De brandweer laat weten dat het vuur snel gedoofd kon worden, maar dat er wel veel rook is vrijgekomen. Het is niet duidelijk wat voor gevolgen de brand voor het productieproces van het bedrijf heeft.	ochtend
28-12-2022	Heeswijk-Dinther	kortsluiting	afzuigkap	brand	woning	0G	Woensdagavond rond 18.45 uur is er brand uitgebroken in een woning aan de Sint Servatiusstraat in Heeswijk-Dinther. De brand woedde in de keuken van de woning. De brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. De bewoner van het appartement is zelf naar binnen gegaan om zijn hond te redden. De hond is opgehaald door de dierenambulance. De keuken is volledig uitgebrand, de oorzaak van de brand lijkt op kortsluiting in de afzuigkap.	avond
31-12-2022	Almere	onbekend	wasmachine	brand	appartement	0G	Op oudejaarsdag is een wasmachine in brand gevlogen in een woning aan de Watercipresstraat in Parkwijk. De brand was vlot geblust. De brand brak kort voor 12:00 uur uit. Een wasmachine stond in brand in een woning op de tweede etage van een appartementencomplex. De brandweer is hierom met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse gekomen. De brandende wasmachine is op het balkon geplaatst en kon aldaar eenvoudig worden geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.	middag

